



كتاب الإحصاء الشهري

MONTHLY STATISTICS BOOK



إدارة الإحصاء
Department of Statistics

نوفمبر

NOVEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس البيانات الإحصائية لشهر نوفمبر 2025
Index of Statistical Statements for November 2025

Page Number

Index

1-93

الإحصائيات الفنية للطاقة الكهربائية و المياه
Statistical Data Regarding Power and Water

97-111

إحصائيات العاملين
Statistical Data Regarding Ministry's Employees

115-117

الأحمال الكهربائية
Electrical Loads

تقديم

تقوم إدارة الإحصاء بإصدار هذا الكتاب الإحصائي الشهري الذي يتضمن عبر صفحاته رسداً يومياً و شهرياً لأنشطة الوزارة في مجال توليد الطاقة الكهربائية و إنتاج المياه و استهلاكهما، مروراً بالإحصائيات الشهرية المتنوعة عن العاملين بالوزارة و انتهاءً بالاحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية الشهرية للعملاء.

إن هذا الكتاب الإحصائي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها عند عمل كتاب الإحصاء السنوي “و غيره من الإصدارات الإحصائية الأخرى” التي تقدم ترجمة لواقع الحال في هذا المرفق الهام، بحيث يمكن اعتبارها قواعد بيانات موثقة تساعد المسؤولين في رسم السياسات و اتخاذ القرارات التي تكفل المحافظة على حسن سير الأداء و العمل على تطويره.

لقد مر هذا الكتاب عبر السنوات الماضية بعدة مراحل حتى وصوله للوضع الذي هو عليه الآن من حيث المحتويات و طريقة العرض، و نحن نتطلع دائماً الى المزيد من هذا التطور و نرحب بأية اقتراحات أو إضافات قد تثري مضمونه و تجعله أكثر فائدة و نفعاً لخدمة العمل بالوزارة.

قسم الإحصاءات الفنية
Technical Statistics Section





التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر نوفمبر 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During November 2025

2025-11-01	التاريخ	MW 9280	أعلى حمل (قبل الربط)	الطاقة الكهربائية
2025-11-01	التاريخ	MW 10180	أعلى حمل (بعد الربط)	
2025-11-22	التاريخ	MW 5660	أدنى حمل (قبل الربط)	
2025-11-07	التاريخ	MW 6020	أدنى حمل (بعد الربط)	
MWh	إجمالي الطاقة المنتجة	MW 19377	القدرة المركبة الحالية	قدرة الإنتاج
MWh	صافي الطاقة المصدرة	MW 12540	المتوفرة القصوى	

بيانات أقصى حمل ليوم 2025/11/01

MW 10180	الحمل الأقصى (بعد الربط)
MW 10065	القدرة العاملة
MW 11800	القدرة المتوفرة
MW 785	الاحتياطي الدوار (Spinning Reserve)
13.73 %	* نسبة الاحتياطي الكهربائي المتوفر


* (القدرة المتوفرة - الحمل الأقصى) / القدرة المتوفرة

BBL 2093	النفط الخام	MSCF 33149311	الغاز الطبيعي	إستهلاك الوقود
BBL 3025994	زيت الوقود منخفض الكبريت	BBL 367426	زيت الغاز	



العلاقة بين الحمل الأقصى والقدرة المتوفرة والقدرة العاملة في يوم الحمل الأقصى 2025/11/01

Relation Between Peak Load,Max Peak Load and Available Capacity on Max Day 01/11/2025

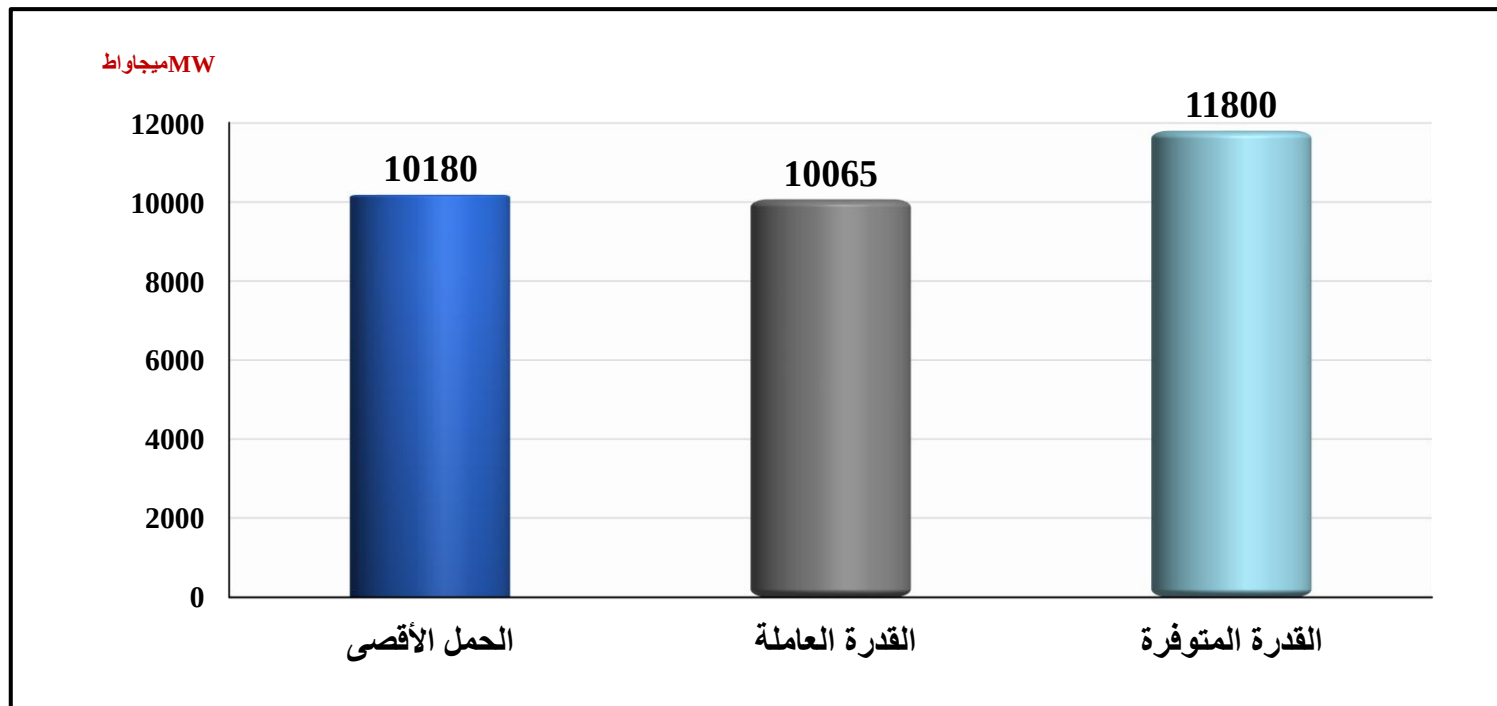



التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر نوفمبر 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During November 2025

2025-11-02	التاريخ	MIG 462.299	أعلى صافى استهلاك	المياه العذبة
2025-11-28	التاريخ	MIG 421.992	أدنى صافى استهلاك	
MIG 12630.301	صافي الانتاج	MIG 682.8	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 13285.151	صافي الاستهلاك	-	المتوفرة القصوى	
2025-11-01	التاريخ	MIG 2847.461	أعلى مخزون من المياه	المخزون
2025-11-30	التاريخ	MIG 2207.745	أدنى مخزون من المياه	
2025-11-16	التاريخ	MIG 34.173	أعلى صافى استهلاك	المياه قليلة الملوحة
2025-11-21	التاريخ	MIG 12.848	أدنى صافى استهلاك	
MIG 1003.258	إجمالي الانتاج	MIG 150	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 1003.668	جملة الاستهلاك	MIG 43.221	المتوفرة القصوى	
2025-11-18	التاريخ	MIG 336.781	أعلى مخزون من المياه	المخزون
2025-11-12	التاريخ	MIG 296.212	أدنى مخزون من المياه	



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر نوفمبر 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During November 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max.Rel.H umidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min.Rel. Humidity %
1	11800	10065	785	230	10180	13:30	32	15%	8060	6:30	22	34%
2	11880	9940	1040	235	9810	14:30	32	12%	7750	5:00	20	25%
3	11795	9205	665	220	9450	14:30	31	11%	7420	5:00	13	27%
4	12285	9695	1190	225	9430	14:30	32	12%	7340	4:30	13	26%
5	12435	9260	955	220	9230	14:30	33	13%	7170	4:30	11	21%
6	12435	8800	625	210	9080	14:30	31	15%	7110	4:30	12	30%
7	12535	8690	805	215	8785	13:00	31	14%	6020	6:30	12	52%
8	12540	8810	720	220	8990	14:30	28	47%	7010	6:30	13	74%
9	11510	8750	760	230	8900	13:00	28	37%	7260	4:30	18	99%
10	11575	8695	645	215	8960	14:30	31	14%	7020	4:30	12	55%
11	11590	8620	630	215	8920	14:30	31	14%	7000	4:00	13	51%
12	11590	8785	625	215	9060	17:30	26	63%	7155	4:30	19	53%
13	11200	8985	575	195	9310	17:30	25	72%	7390	4:30	16	91%
14	11020	8805	635	215	9070	13:00	29	34%	7250	7:00	18	99%
15	10940	8685	445	225	9140	17:30	26	63%	7680	6:30	21	68%



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر نوفمبر 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During November 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max. Rel. Humidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min. Rel. Humidity %
16	10845	9350	720	225	9540	17:30	27	48%	7850	5:00	22	78%
17	11075	9460	570	205	9800	14:30	29	42%	7970	5:00	22	84%
18	10910	8835	680	225	9080	17:30	26	23%	7590	4:30	21	51%
19	11075	8865	1005	225	8790	17:30	25	24%	7170	4:30	18	45%
20	10760	9015	1140	235	8800	17:30	27	23%	6990	4:30	17	41%
21	11110	8915	1565	230	8250	17:30	24	13%	6810	6:30	17	35%
22	11130	8375	795	230	8480	17:30	25	17%	6580	4:30	14	37%
23	11660	9045	1295	240	8660	17:30	27	18%	6780	4:00	10	34%
24	11685	8615	925	205	8600	17:30	26	12%	6760	4:00	12	34%
25	11585	8410	855	205	8480	17:30	23	27%	6800	4:00	11	29%
26	10890	8265	500	230	8690	17:30	24	48%	6830	4:00	14	54%
27	11125	8395	660	235	8660	17:30	24	36%	6875	4:30	13	44%
28	10825	8000	1000	235	7900	17:30	23	23%	6645	6:30	17	47%
29	10850	8035	685	240	8250	17:30	24	22%	6630	4:00	12	39%
30	10670	8100	580	230	8430	17:30	23	50%	6670	4:00	12	52%
Max.	12540	10065	1565	240	10180	17:30	33	72%				
Min.	10670	8000	445	195					6020	4:00	10	21%



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر نوفمبر 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.		محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.		محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.		محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.		محطة الشقيا SGRE		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي GCC Interchange		القطع المبرمج للتيار الكهربائي Manual Load Shadding		المجموع Total	
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load
1	75	0	180	160	850	850	400	315	1440	820	1630	1695	1825	1130	2875	2165	5	5	900	920	0	0	10180	8060
2	0	0	175	160	850	850	400	310	1320	800	1645	1700	1730	995	2770	2035	10	5	910	895	0	0	9810	7750
3	0	0	190	160	605	850	310	310	1440	835	1650	1695	1975	1025	2360	1640	10	5	910	900	0	0	9450	7420
4	0	0	260	235	855	685	310	310	1320	815	1640	1695	1955	1055	2160	1630	5	5	925	910	0	0	9430	7340
5	0	0	270	240	855	850	310	310	1380	810	1610	1640	1920	1045	1955	1375	5	0	925	900	0	0	9230	7170
6	0	0	270	240	860	865	400	310	1440	820	1605	1650	1770	925	1825	1390	5	5	905	905	0	0	9080	7110
7	0	0	360	320	835	840	400	310	1380	790	1610	1660	1470	825	1825	1275	5	0	900	0	0	0	8785	6020
8	115	0	360	320	855	855	400	310	1380	800	1605	1695	1545	835	1825	1275	5	0	900	920	0	0	8990	7010
9	80	0	360	360	555	560	400	400	1350	1020	1620	1645	1990	925	1630	1450	5	0	910	900	0	0	8900	7260
10	80	0	360	320	555	565	370	310	1440	910	1630	1665	2010	1105	1605	1245	0	0	910	900	0	0	8960	7020
11	110	0	360	360	540	555	400	310	1440	960	1640	1675	2215	1205	1280	1015	5	0	930	920	0	0	8920	7000
12	215	0	360	355	550	545	400	400	1500	1020	1615	1660	2220	1210	1300	1065	0	0	900	900	0	0	9060	7155
13	220	0	270	270	555	550	400	400	1515	1140	1615	1640	2065	1305	1770	1170	0	5	900	910	0	0	9310	7390
14	235	0	310	270	545	555	245	245	1445	1000	1660	1680	1975	1295	1750	1300	5	5	900	900	0	0	9070	7250
15	205	0	360	360	540	555	290	290	1470	1205	1615	1640	2100	1460	1655	1235	5	10	900	925	0	0	9140	7680



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر نوفمبر 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الجنوبية		محطة الشعبية الشمالية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الشمالية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية		محطة الشقيا		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي		القطع المبرمج للتيار الكهريائي		المجموع		
	Shuwaikh Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuaiba North Stn.		Doha East Stn.		Doha West Stn.		Az-Zour North Stn.		Az-Zour South Stn.		Sabiya Stn.		SGRE		GCC Interchange		Manual Load Shadding		Total		
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load	
16	240	0	360	355	540	540	290	290	1415	1195	1610	1655	2290	1465	1880	1440	5	0	910	910	0	0	9540	7850	
17	235	0	360	360	540	540	290	290	1530	1205	1625	1620	2190	1375	2115	1670	5	0	910	910	0	0	9800	7970	
18	80	0	360	360	540	540	290	290	1415	940	1435	1680	2175	1280	1855	1565	5	10	925	925	0	0	9080	7590	
19	0	0	415	360	540	540	230	230	1260	915	1420	1435	2235	1200	1750	1560	10	5	930	925	0	0	8790	7170	
20	225	0	360	375	540	540	400	235	1305	885	940	1455	2010	1135	2090	1395	5	10	925	960	0	0	8800	6990	
21	0	0	450	400	540	540	400	340	1315	910	1120	1015	1660	1090	1855	1585	10	5	900	925	0	0	8250	6810	
22	0	0	360	400	545	550	310	310	1355	885	1255	1250	2240	1090	1510	1170	5	5	900	920	0	0	8480	6580	
23	80	0	450	450	555	550	440	310	1360	935	1600	1205	1740	1205	1520	1220	5	5	910	900	0	0	8660	6780	
24	0	0	450	385	545	550	370	270	1255	885	1595	1670	2060	1135	1415	965	0	0	910	900	0	0	8600	6760	
25	0	0	450	450	555	540	390	310	1255	880	1655	1675	2090	1210	1160	815	0	0	925	920	0	0	8480	6800	
26	115	0	450	450	545	555	390	310	1355	930	1640	1710	2290	1350	980	600	0	5	925	920	0	0	8690	6830	
27	80	0	450	450	540	545	390	390	1355	985	1660	1695	2325	1240	930	640	5	10	925	920	0	0	8660	6875	
28	0	0	450	435	540	555	390	390	1030	755	1685	1735	2040	1270	860	580	5	5	900	920	0	0	7900	6645	
29	0	0	450	450	540	555	340	310	1135	770	1680	1730	2345	1285	860	600	0	5	900	925	0	0	8250	6630	
30	160	0	450	450	540	540	390	310	960	800	1655	1705	2400	1315	965	640	0	5	910	905	0	0	8430	6670	
Max.	240		450		860		440		1530		1685		2400		2875		10		930		0		10180		
Min.		0		160		540		230		755		1015		825		580		5		895		0		6020	
Aver	85	0	355	340	620	625	360	315	1350	920	1565	1610	2030	1165	1680	1255	5	5	910	885	0	0	8960	7120	



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During November 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أقصى درجة حرارة Max.Temp C	
	أكتوبر 2025 Nov. 2025	أكتوبر 2024 Nov. 2024		أكتوبر 2025 Nov. 2025	أكتوبر 2024 Nov. 2024		أكتوبر 2025 Nov. 2025	أكتوبر 2024 Nov. 2024
1	10180	8900	14.4	8060	7510	7.3	32	26
2	9810	9500	3.3	7750	7760	-0.1	32	29
3	9450	9810	-3.7	7420	7940	-6.5	31	29
4	9430	10200	-7.5	7340	8100	-9.4	32	27
5	9230	9870	-6.5	7170	8240	-13.0	33	30
6	9080	9700	-6.4	7110	7980	-10.9	31	31
7	8785	9700	-9.4	6020	7880	-23.6	31	29
8	8990	8770	2.5	7010	7290	-3.8	28	27
9	8900	9100	-2.2	7260	7360	-1.4	28	23
10	8960	9760	-8.2	7020	7710	-8.9	31	33
11	8920	10080	-11.5	7000	7880	-11.2	31	33
12	9060	10360	-12.5	7155	8210	-12.9	26	33
13	9310	9520	-2.2	7390	8150	-9.3	25	27
14	9070	9210	-1.5	7250	7720	-6.1	29	26
15	9140	8710	4.9	7680	7170	7.1	26	26



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During November 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أقصى درجة حرارة Max.Temp C	
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024		نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024		نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024
16	9540	9050	5.4	7850	7050	11.3	27	35
17	9800	9670	1.3	7970	7690	3.6	29	29
18	9080	9630	-5.7	7590	7760	-2.2	26	26
19	8790	9620	-8.6	7170	7940	-9.7	25	27
20	8800	9560	-7.9	6990	7900	-11.5	27	25
21	8250	9380	-12.0	6810	7700	-11.6	24	28
22	8480	8640	-1.9	6580	7290	-9.7	25	26
23	8660	8970	-3.5	6780	7280	-6.9	27	26
24	8600	8780	-2.1	6760	7290	-7.3	26	23
25	8480	8920	-4.9	6800	7540	-9.8	23	27
26	8690	9220	-5.7	6830	7330	-6.8	24	25
27	8660	7900	9.6	6875	7420	-7.3	24	20
28	7900	7700	2.6	6645	6400	3.8	23	16
29	8250	7320	12.7	6630	6150	7.8	24	18
30	8430	7730	9.1	6670	6120	9.0	23	19
Max.	10180	10360					33	35
Min.				6020	6120			



الحمل الأقصى (ميجاواط) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum Load (MW) During November 2025 and 2024

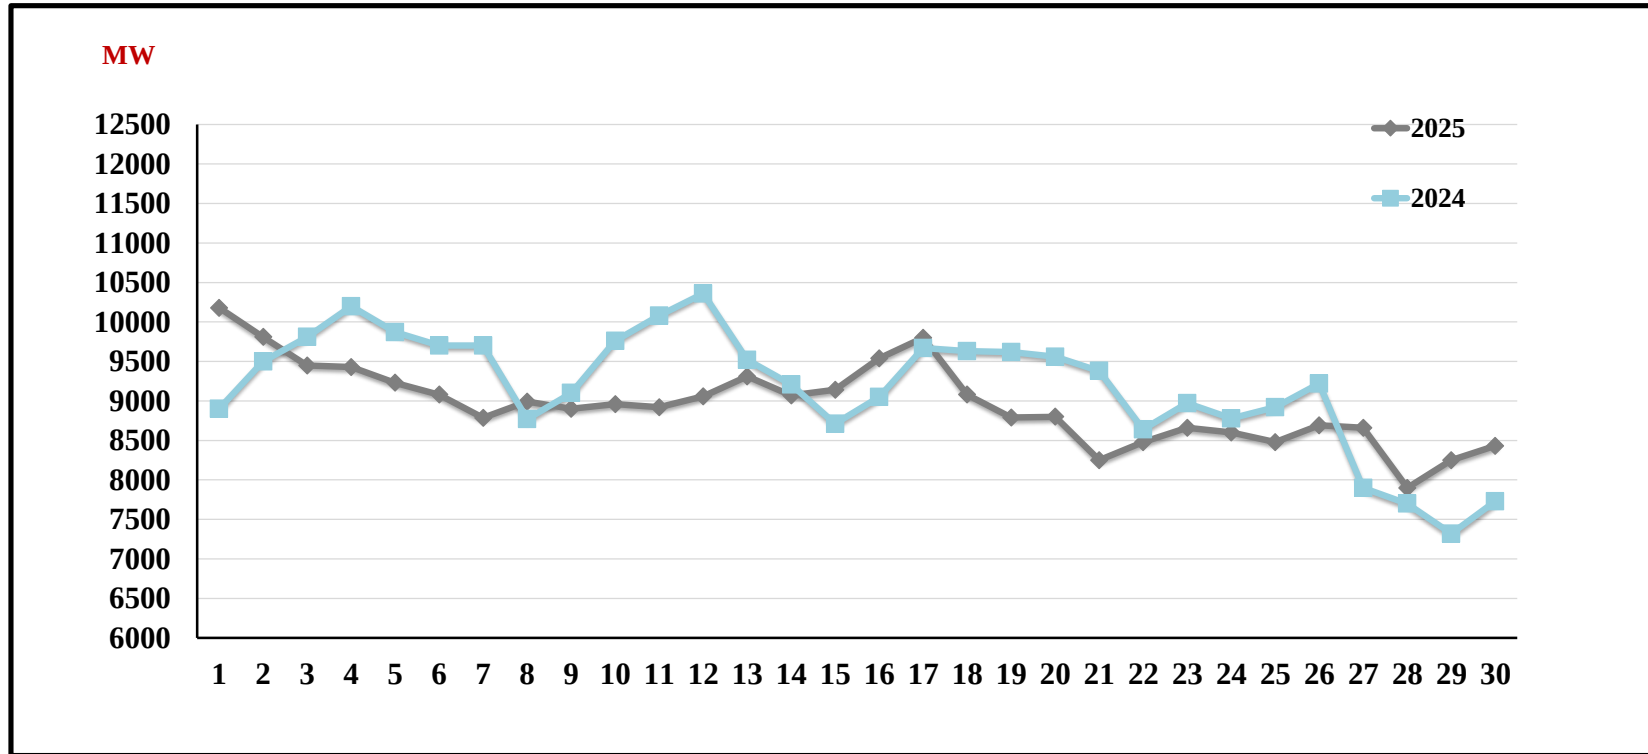



الحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Minimum Load (MW) During November 2025 and 2024

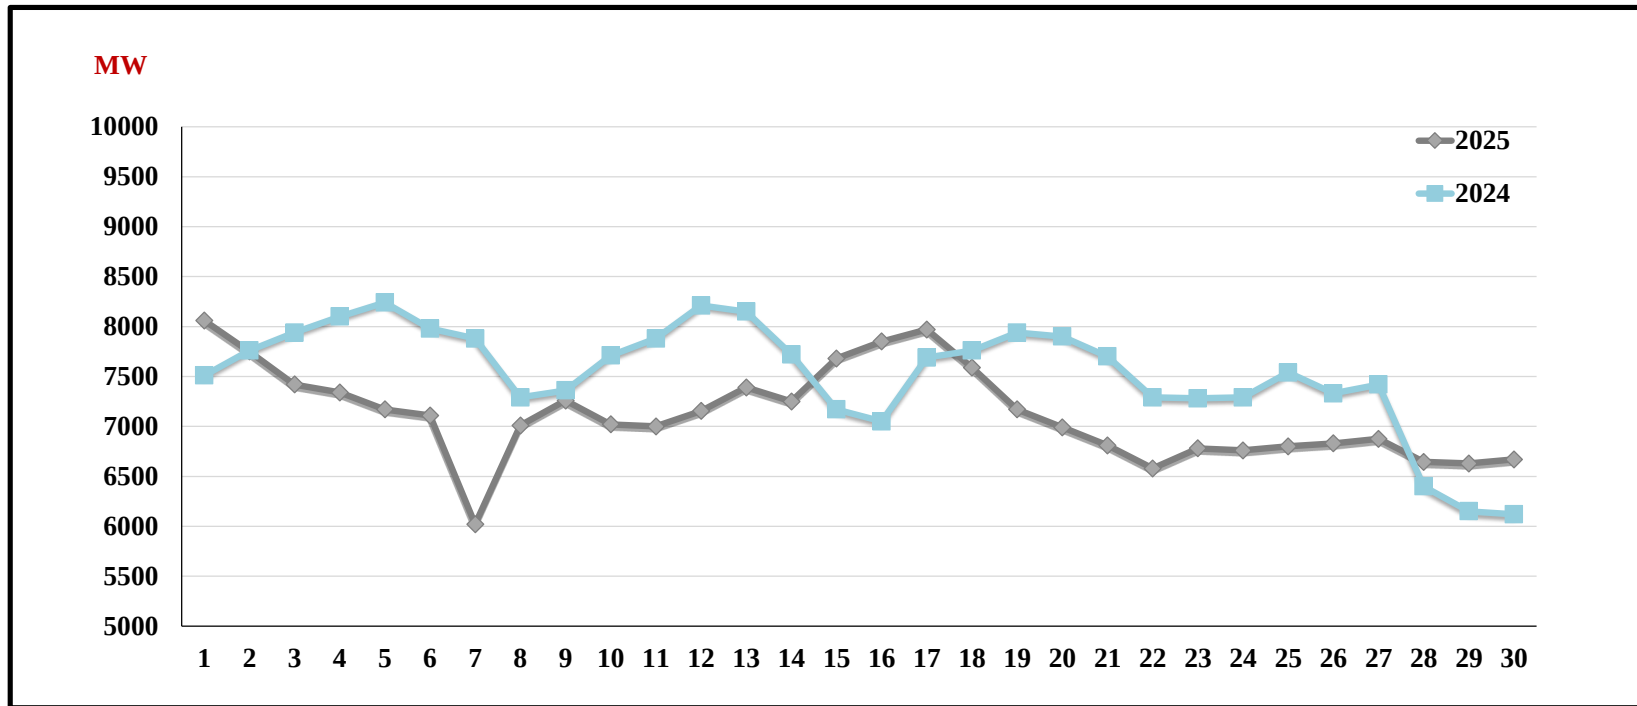



الحمل الاقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاييا SGRE (C)	مجموع الحمل الاقصى Total Of Maximum Load (A+B+C)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	75	850	60	1630	960	1775	5350	180	400	1380	865	1100	3925	5	9280
2	0	850	0	1645	940	1720	5155	175	400	1320	790	1050	3735	10	8900
3	0	605	0	1650	1170	1280	4705	190	310	1440	805	1080	3825	10	8540
4	0	855	0	1640	1180	1080	4755	260	310	1320	775	1080	3745	5	8505
5	0	855	0	1610	1100	875	4440	270	310	1380	820	1080	3860	5	8305
6	0	860	0	1605	950	745	4160	270	400	1440	820	1080	4010	5	8175
7	0	835	0	1610	660	745	3850	360	400	1380	810	1080	4030	5	7885
8	115	855	0	1605	740	745	4060	360	400	1380	805	1080	4025	5	8090
9	80	555	30	1620	1120	550	3955	360	400	1320	870	1080	4030	5	7990
10	80	555	0	1630	1140	545	3950	360	370	1440	870	1060	4100	0	8050
11	110	540	0	1640	1350	220	3860	360	400	1440	865	1060	4125	5	7990
12	215	550	60	1615	1350	240	4030	360	400	1440	870	1060	4130	0	8160
13	220	555	115	1615	1200	710	4415	270	400	1400	865	1060	3995	0	8410
14	235	545	90	1660	1110	690	4330	310	245	1355	865	1060	3835	5	8170
15	205	540	115	1615	1200	795	4470	360	290	1355	900	860	3765	5	8240



الحمل الاقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاي SGRE (C)	مجموع الحمل الاقصى Total Of Maximum Load (A+B+C)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	240	540	60	1610	1430	1020	4900	360	290	1355	860	860	3725	5	8630
17	235	540	115	1625	1430	1255	5200	360	290	1415	760	860	3685	5	8890
18	80	540	55	1435	1310	1005	4425	360	290	1360	865	850	3725	5	8155
19	0	540	0	1420	1430	900	4290	415	230	1260	805	850	3560	10	7860
20	225	540	0	940	1210	1020	3935	360	400	1305	800	1070	3935	5	7875
21	0	540	60	1120	860	815	3395	450	400	1255	800	1040	3945	10	7350
22	0	545	0	1255	1430	440	3670	360	310	1355	810	1070	3905	5	7580
23	80	555	55	1600	970	440	3700	450	440	1305	770	1080	4045	5	7750
24	0	545	0	1595	1250	335	3725	450	370	1255	810	1080	3965	0	7690
25	0	555	0	1655	1320	80	3610	450	390	1255	770	1080	3945	0	7555
26	115	545	0	1640	1430	120	3850	450	390	1355	860	860	3915	0	7765
27	80	540	0	1660	1490	70	3840	450	390	1355	835	860	3890	5	7735
28	0	540	0	1685	1240	0	3465	450	390	1030	800	860	3530	5	7000
29	0	540	60	1680	1510	0	3790	450	340	1075	835	860	3560	0	7350
30	160	540	0	1655	1530	105	3990	450	390	960	870	860	3530	0	7520
Max	240	860	115	1685	1530	1775	5350	450	440	1440	900	1100	4130	10	9280*

*الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE (C)	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B+C)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	0	850	0	1695	590	1465	4600	0	160	315	820	540	700	2535	5	7140
2	0	850	0	1700	490	1385	4425	0	160	310	800	505	650	2425	5	6855
3	0	850	0	1695	490	940	3975	0	160	310	835	535	700	2540	5	6520
4	0	685	0	1695	540	945	3865	0	235	310	815	515	685	2560	5	6430
5	0	850	0	1640	540	705	3735	0	240	310	810	505	670	2535	0	6270
6	0	865	0	1650	420	740	3675	0	240	310	820	505	650	2525	5	6205
7	0	840	0	1660	300	575	3375	0	320	310	790	525	700	2645	0	6020
8	0	855	0	1695	300	575	3425	0	320	310	800	535	700	2665	0	6090
9	0	560	0	1645	300	550	3055	0	360	400	1020	625	900	3305	0	6360
10	0	565	0	1665	540	545	3315	0	320	310	910	565	700	2805	0	6120
11	0	555	0	1675	590	215	3035	0	360	310	960	615	800	3045	0	6080
12	0	545	0	1660	590	215	3010	0	355	400	1020	620	850	3245	0	6255
13	0	550	0	1640	660	220	3070	0	270	400	1140	645	950	3405	5	6480
14	0	555	0	1680	640	450	3325	0	270	245	1000	655	850	3020	5	6350
15	0	555	0	1640	670	435	3300	0	360	290	1205	790	800	3445	10	6755



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا	مجموع الحمل الأدنى
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	SGRE (C)	Total Minimum Load (A+B+C)
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	0	540	0	1655	660	585	3440	0	355	290	1195	805	855	3500	0	6940
17	0	540	0	1620	630	810	3600	0	360	290	1205	745	860	3460	0	7060
18	0	540	0	1680	680	905	3805	0	360	290	940	600	660	2850	10	6665
19	0	540	0	1435	590	900	3465	0	360	230	915	610	660	2775	5	6245
20	0	540	0	1455	590	675	3260	0	375	235	885	545	720	2760	10	6030
21	0	540	0	1015	590	815	2960	0	400	340	910	500	770	2920	5	5885
22	0	550	0	1250	590	440	2830	0	400	310	885	500	730	2825	5	5660
23	0	550	0	1205	590	430	2775	0	450	310	935	615	790	3100	5	5880
24	0	550	0	1670	590	265	3075	0	385	270	885	545	700	2785	0	5860
25	0	540	0	1675	710	115	3040	0	450	310	880	500	700	2840	0	5880
26	0	555	0	1710	760	0	3025	0	450	310	930	590	600	2880	5	5910
27	0	545	0	1695	590	0	2830	0	450	390	985	650	640	3115	10	5955
28	0	555	0	1735	690	0	2980	0	435	390	755	580	580	2740	5	5725
29	0	555	0	1730	690	0	2975	0	450	310	770	595	600	2725	5	5705
30	0	540	0	1705	690	0	2935	0	450	310	800	625	640	2825	5	5765
Min	0	540	0	1015	300	115	2775	0	160	230	755	500	580	2425	5	5660 *

* الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا			مجموع القدرة المتوفرة
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)	SGRE			Total Available Capacity (A+B)
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
1	220	855	125	1060	3385	1630	7275	0	220	450	1680	970	1200	4520	5	0	5	11800
2	220	855	125	1120	3385	1645	7350	0	220	450	1680	970	1200	4520	10	0	10	11880
3	220	605	125	1270	3425	1650	7295	0	230	450	1680	970	1160	4490	10	0	10	11795
4	220	855	125	1420	3425	1640	7685	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	12285
5	220	855	155	1570	3425	1610	7835	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	12435
6	220	860	155	1570	3425	1605	7835	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	12435
7	220	845	155	1570	3425	1610	7825	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	12535
8	220	855	155	1570	3425	1605	7830	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	12540
9	220	555	150	1450	2805	1620	6800	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	11510
10	220	565	60	1450	2985	1630	6910	0	440	450	1680	975	1120	4665	0	0	0	11575
11	215	540	90	1450	2985	1640	6920	0	440	450	1680	975	1120	4665	5	0	5	11590
12	235	550	90	1450	2985	1615	6925	0	440	450	1680	975	1120	4665	0	0	0	11590
13	230	555	115	1300	2965	1615	6780	0	330	450	1550	970	1120	4420	0	0	0	11200
14	235	555	90	1230	2965	1660	6735	0	380	255	1555	970	1120	4280	5	0	5	11020
15	205	540	115	1300	2950	1615	6725	0	440	320	1555	975	920	4210	5	0	5	10940



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE			مجموع القدرة المتوفرة Total Available Capacity (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	16	240	540	60	1530	2650	1610	6630	0	440	320	1555	975	920	4210	5	0	5
17	240	540	115	1530	2950	1625	7000	0	440	320	1555	835	920	4070	5	0	5	11075
18	240	540	115	1410	2950	1435	6690	0	440	320	1560	975	920	4215	5	0	5	10910
19	240	540	115	1530	2950	1420	6795	0	495	320	1560	975	920	4270	10	0	10	11075
20	240	540	0	1530	2950	940	6200	0	440	450	1560	975	1130	4555	5	0	5	10760
21	240	540	60	1530	2950	1120	6440	0	550	450	1555	975	1130	4660	10	0	10	11110
22	240	545	60	1530	2955	1255	6585	0	440	450	1555	965	1130	4540	5	0	5	11130
23	240	555	55	1530	2955	1600	6935	0	550	490	1555	965	1160	4720	5	0	5	11660
24	160	555	55	1530	3170	1595	7065	0	550	390	1555	965	1160	4620	0	0	0	11685
25	160	555	55	1580	2940	1655	6945	0	550	410	1555	965	1160	4640	0	0	0	11585
26	160	545	55	1530	2560	1640	6490	0	550	410	1555	965	920	4400	0	0	0	10890
27	160	545	55	1730	2565	1660	6715	0	550	410	1555	970	920	4405	5	0	5	11125
28	160	555	0	1730	2565	1685	6695	0	550	410	1275	970	920	4125	5	0	5	10825
29	150	540	60	1730	2565	1680	6725	0	550	410	1275	970	920	4125	0	0	0	10850
30	160	540	0	1770	2575	1655	6700	0	550	410	1120	970	920	3970	0	0	0	10670
Max	240	860	155	1770	3425	1685	7835	0	550	490	1680	975	1200	4720	10	0	10	12540
Min	150	540	0	1060	2560	940	6200	0	220	255	1120	835	920	3970	0	0	0	10670



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقيا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
1	75	855	60	960	1960	1630	5540	0	220	450	1680	970	1200	4520	5	0	5	10065
2	0	855	0	1020	1890	1645	5410	0	220	450	1680	970	1200	4520	10	0	10	9940
3	0	605	0	1170	1280	1650	4705	0	230	450	1680	970	1160	4490	10	0	10	9205
4	0	855	0	1320	1280	1640	5095	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	9695
5	0	855	0	1200	995	1610	4660	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	9260
6	0	860	0	990	745	1605	4200	0	330	450	1680	975	1160	4595	5	0	5	8800
7	0	845	0	780	745	1610	3980	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	8690
8	115	855	0	780	745	1605	4100	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	8810
9	80	555	30	1200	555	1620	4040	0	440	450	1680	975	1160	4705	5	0	5	8750
10	80	565	0	1200	555	1630	4030	0	440	450	1680	975	1120	4665	0	0	0	8695
11	110	540	0	1350	310	1640	3950	0	440	450	1680	975	1120	4665	5	0	5	8620
12	235	550	60	1350	310	1615	4120	0	440	450	1680	975	1120	4665	0	0	0	8785
13	230	555	115	1200	850	1615	4565	0	330	450	1550	970	1120	4420	0	0	0	8985
14	235	555	90	1130	850	1660	4520	0	380	255	1555	970	1120	4280	5	0	5	8805
15	205	540	115	1200	795	1615	4470	0	440	320	1555	975	920	4210	5	0	5	8685



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر نوفمبر 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقيا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	16	240	540	60	1430	1255	1610	5135	0	440	320	1555	975	920	4210	5	0	5
17	240	540	115	1430	1435	1625	5385	0	440	320	1555	835	920	4070	5	0	5	9460
18	80	540	55	1310	1195	1435	4615	0	440	320	1560	975	920	4215	5	0	5	8835
19	0	540	0	1430	1195	1420	4585	0	495	320	1560	975	920	4270	10	0	10	8865
20	240	540	0	1430	1305	940	4455	0	440	450	1560	975	1130	4555	5	0	5	9015
21	0	540	60	1430	1095	1120	4245	0	550	450	1555	975	1130	4660	10	0	10	8915
22	0	545	0	1430	600	1255	3830	0	440	450	1555	965	1130	4540	5	0	5	8375
23	80	555	55	1430	600	1600	4320	0	550	490	1555	965	1160	4720	5	0	5	9045
24	0	555	0	1430	415	1595	3995	0	550	390	1555	965	1160	4620	0	0	0	8615
25	0	555	0	1480	80	1655	3770	0	550	410	1555	965	1160	4640	0	0	0	8410
26	120	545	0	1430	130	1640	3865	0	550	410	1555	965	920	4400	0	0	0	8265
27	80	545	0	1630	70	1660	3985	0	550	410	1555	970	920	4405	5	0	5	8395
28	0	555	0	1630	0	1685	3870	0	550	410	1275	970	920	4125	5	0	5	8000
29	0	540	60	1630	0	1680	3910	0	550	410	1275	970	920	4125	0	0	0	8035
30	160	540	0	1670	105	1655	4130	0	550	410	1120	970	920	3970	0	0	0	8100
Max	240	860	115	1670	1960	1685	5540	0	550	490	1680	975	1200	4720	10	0	10	10065
Min	0	540	0	780	0	940	3770	0	220	255	1120	835	920	3970	0	0	0	8000



أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/11/01 ونصيب كل محطة على حدة
System Peak Load on 01/11/2025 & Share as per Station

القدرة المركبة الحالية (ميجاواط) بتاريخ 2025/11/30 Installed Capacity (MW) on 30/11/2025										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشفايا SGRE	المجموع Total
بخارية Steam	-	6 × 110	-	7 × 130	8 × 280	8 × 280	8 × 280	-	-	8290.0
غازية Gas	6 × 40	-	3 × 210	-	5 × 30	(8×120)+(4×25) + (5×160)+(2×250)	(6×30)+(4×50) + (6×240)+(4×250)+(2×290)	5 × 226	-	7910.0
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	-	-	1 × 190	-	-	(2×280) + (2×180)+250	(3×235)+250 +290	2 × 251	-	3107.0
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	-	-	-	-	-	-	-	-	20	70.0
الطاقة الشمسية المركزة CSP	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
المجموع Total	240	660	820	910	2390	5770	6885	1632	70	19377.0

5W = 5 Wind Generation Units

6 PV = 6 Photovoltaics Generation Units

CSP = Concentrated Solar Power

القدرة المتوفرة (ميجاواط) Available Capacity (MW)										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشفايا SGRE	المجموع Total
بخارية Steam	0	220	0	450	1680	970	1200	0	0	4520
غازية Gas	220	0	660	0	125	1060	2540	1250	0	5855
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	0	0	195	0	0	0	845	380	0	1420
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع Total	220	220	855	450	1805	2030	4585	1630	5	11800

القدرة العاملة (ميجاواط) Plant On Bar Capacity (MW)										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشفايا SGRE	المجموع Total
عدد الوحدات No. of Units	بخارية Steam	0	2	0	4	6	4	5	0	21
	غازية Gas	2 + 4 *	0	3	0	2 + 2 *	7 + 4 *	8 + 9 *	5	27 + 19 *
	توربينات الدورة Combined Cycle	0	0	1	0	0	0	3 + 1 *	2	6 + 1 *
	وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع Total	75	220	855	450	1740	1930	3160	1630	10065
القدرة (ميجاواط) Capacity (MW)	بخارية Steam	0	220	0	450	1680	1200	0	0	4520
	غازية Gas	75	0	660	0	60	1515	1250	0	4520
	توربينات الدورة Combined Cycle	0	0	195	0	0	445	380	0	1020
	وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع Total	75	220	855	450	1740	3160	1630	5	10065
الحمل الأقصى (ميجاواط) Max Load (MW)										
	75	180	850	400	1440	1825	2875	1630	5	9280 **



* وحدات احتياطية .

** الحمل الأقصى بعد الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 10180 بتاريخ 2025/11/01 حيث أن قيمة الربط الخليجي 900



أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/11/01 ونصيب كل محطة على حدة

System Peak Load on 01/11/2025 & Share as per Station

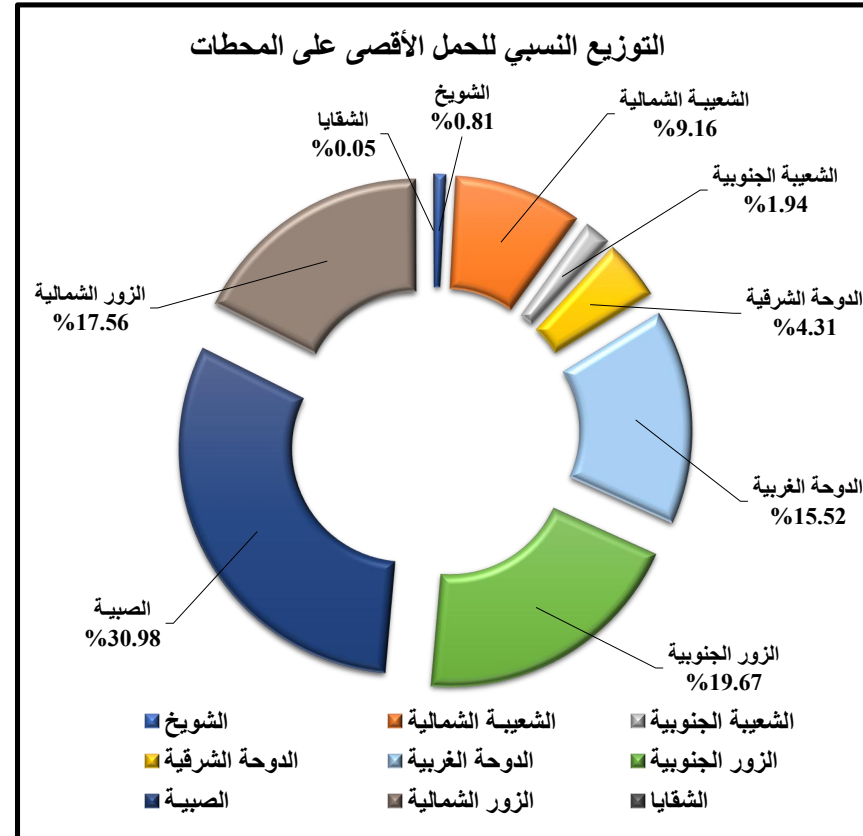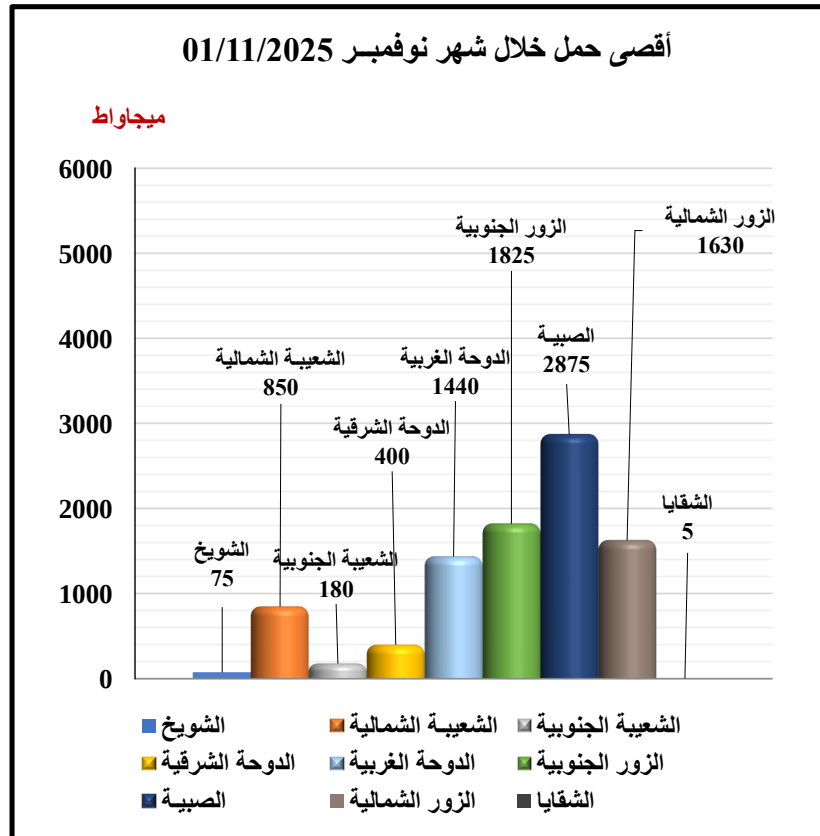



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقاييا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
1	435	20452	4260	8750	28617	34605	60696	40169	137	198121
2	0	20232	4000	8350	26260	32556	57330	40362	158	189248
3	0	17830	4940	7670	27980	33321	50321	40384	214	182660
4	0	19027	6060	7380	25135	35578	46602	40071	108	179961
5	0	20427	6470	7500	26954	32669	42413	39597	31	176061
6	0	20095	6630	8410	27080	32805	39682	39383	36	174121
7	0	20080	8360	8430	27375	27005	38673	39576	24	169523
8	818	20254	8310	8540	27990	28446	39228	39584	29	173199
9	560	13623	8440	9620	29743	35835	37499	39234	24	174578
10	337	12590	8220	8450	27877	37736	35441	39760	29	170440
11	1067	13018	8380	9040	30240	41159	29376	39775	31	172086
12	2083	13036	7970	9670	31030	42952	28596	39353	38	174728
13	2896	13089	6290	9580	32998	41742	36265	39085	46	181991
14	3548	12914	7250	6850	31333	41310	36093	39708	134	179140
15	2983	13030	8360	6970	33011	44155	34589	38938	115	182151



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
16	3360	12921	8360	7020	32510	45958	38787	39168	27	188111
17	3664	13005	8480	6960	33559	45505	44001	39326	115	194615
18	243	12794	8330	7030	28687	43714	39958	36914	182	177852
19	0	12772	9130	5610	27520	38273	40955	34569	190	169019
20	2036	12867	9430	7652	26365	37435	41493	30321	170	167769
21	407	12921	10640	8740	26980	34162	41364	25472	163	160849
22	0	12912	8900	7510	26330	40158	33156	30621	132	159719
23	353	12984	10370	8930	28412	35592	34102	32879	62	163684
24	0	12998	10470	7750	26395	39708	29483	38424	26	165254
25	0	13213	10740	8390	26555	38768	25824	39531	26	163047
26	644	12993	10800	8860	28165	44607	20357	40445	98	166969
27	84	12987	10650	9250	28375	42963	19654	40674	96	164733
28	91	12905	10720	9450	22406	40570	18373	40800	86	155401
29	0	13064	10730	7750	23225	41715	18333	40961	26	155804
30	1290	12935	10560	8310	21140	47058	19750	40390	94	161527
Total	26899	443968	252250	244422	840247	1158060	1078394	1145470	2647	5192357
Max	3664	20452	10800	9670	33559	47058	60696	40960.872	214	198121
Min	0	12590	4000	5610	21140	27005	18333	25472	24	155401



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During November 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																					
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total				
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total						
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
1	435	20452	402	0	10095	1146	6834	18075	429	0	10461	16365	3557	6920	37732	40169	117265				
2	0	20232	0	0	8600	0	6976	15576	0	0	10263	16012	3855	6044	36174	40362	112344				
3	0	17830	0	12	8568	1060	7841	17481	19	0	763	17591	3762	6034	28169	40384	103864				
4	0	19027	0	0	9371	2554	7523	19448	0	0	0	16709	3106	5787	25602	40071	104148				
5	0	20427	19	0	6384	3451	7504	17339	0	0	0	16503	3381	612	20496	39597	97878				
6	0	20095	0	0	7794	3678	3913	15385	0	0	0	18042	0	0	18042	39383	92905				
7	0	20080	0	0	6896	2875	434	10205	0	0	0	16537	0	0	16537	39576	86398				
8	818	20254	0	0	8110	3836	0	11946	0	0	0	17042	0	0	17042	39584	89644				
9	560	13623	43	0	8466	3761	5408	17635	0	0	0	13149	191	0	13340	39234	84435				
10	337	12590	22	12	8039	4759	7366	20176	0	0	384	12963	0	0	13347	39760	86232				
11	1067	13018	0	0	7918	7029	8542	23489	0	0	5097	472	0	0	5569	39775	82918				
12	2083	13036	670	0	9147	7157	8378	24682	0	0	5179	0	0	0	5179	39353	85003				
13	2896	13089	1273	0	9705	4493	9074	23272	1075	1870	8491	0	0	0	11436	39085	91051				
14	3548	12914	1308	0	9372	3811	8157	21340	994	1578	10704	0	0	0	13276	39708	92094				
15	2983	13030	1551	0	10476	5430	8949	24855	0	0	13683	0	0	0	13683	38938	95040				



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During November 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																	
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	3360	12921	1230	0	9768	6489	9321	25578	681	1134	16695	0	0	0	18510	39168	100767
17	3664	13005	1519	8	8653	7795	10567	27023	996	1589	20975	0	0	0	23560	39326	108097
18	243	12794	567	0	9309	7186	9429	25924	0	0	21503	0	0	0	21503	36914	97945
19	0	12772	0	0	6776	5939	8448	21163	0	0	21437	0	0	0	21437	34569	89941
20	2036	12867	0	0	7707	5195	7503	20405	581	1085	17760	0	0	0	19426	30321	85055
21	407	12921	195	0	6753	4431	6508	17692	139	0	18803	0	0	0	18942	25472	75629
22	0	12912	0	0	8732	6596	8390	23718	0	0	11188	0	0	0	11188	30621	78439
23	353	12984	262	0	5923	5262	7717	18902	31	0	10434	0	0	0	10465	32879	75845
24	0	12998	0	10	7658	6078	8532	22278	0	0	5944	1700	0	0	7644	38424	81344
25	0	13213	0	0	9038	5138	9122	23298	0	0	670	2887	0	0	3557	39531	79599
26	644	12993	0	0	10277	6786	8984	26047	1943	0	0	0	0	0	1943	40445	82072
27	84	12987	0	0	9139	6310	9914	25363	92	0	0	0	0	0	92	40674	79200
28	91	12905	211	0	9520	4767	8253	22540	0	0	0	0	0	0	0	40800	76547
29	0	13064	0	0	11108	5904	8743	25755	0	0	0	0	0	0	0	40961	79780
30	1290	12935	0	0	12125	6830	9403	28358	691	0	0	0	0	385	1076	40390	84049
Total	26899	443968	9272	42	261427	145746	227733	634948	7671	7256	210434	165972	17852	25782	434967	1145470	2695524
Max	3664	20452	1551	12	11108	7795	10567	28358	1943	1870	21503	18042	3855	6920	37732	40960.87	117265
Min	0	12590	0	0	5923	0	0	10205	0	0	0	0	0	0	0	25472	75629



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) November 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
1	4260	8750	28215	16530	22964	80719
2	4000	8350	26260	16980	21156	76746
3	4940	7670	27980	15840	22152	78582
4	6060	7380	25135	16130	21000	75705
5	6470	7500	26935	15330	21917	78152
6	6630	8410	27080	17420	21640	81180
7	8360	8430	27375	16800	22136	83101
8	8310	8540	27990	16500	22186	83526
9	8440	9620	29700	18200	24159	90119
10	8220	8450	27855	17560	22094	84179
11	8380	9040	30240	17670	23807	89137
12	7970	9670	30360	18270	23417	89687
13	6290	9580	31725	18470	24829	90894
14	7250	6850	30025	19970	22817	86912
15	8360	6970	31460	19300	20906	86996



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) November 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
16	8360	7020	31280	20380	20277	87317
17	8480	6960	32040	18482	20441	86403
18	8330	7030	28120	17790	18455	79725
19	9130	5610	27520	17110	19518	78888
20	9430	7652	26365	17030	22067	82544
21	10640	8740	26785	16470	22422	85057
22	8900	7510	26330	16440	21968	81148
23	10370	8930	28150	16690	23637	87777
24	10470	7750	26395	17430	21839	83884
25	10740	8390	26555	15470	22267	83422
26	10800	8860	28165	18560	18414	84799
27	10650	9250	28375	17600	19562	85437
28	10720	9450	22195	18030	18373	78768
29	10730	7750	23225	15960	18333	75998
30	10560	8310	21140	18700	18674	77384
Total	252250	244422	830975	523112	643427	2494186
Max	10800	9670	32040	20380	24829	90894
Min	4000	5610	21140	15330	18333	75705



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الشمالية	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقاييا للطاقة البديلة	المجموع
	Shuwaikh Station		Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station		Az - Zour South Station		Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	Total
	المجموع Total	Reverse Osmosis				المجموع Total	Reverse Osmosis	المجموع Total	Reverse Osmosis				
1	511	543	1591	666	1430	4046	790	3563	421	5694	1944	10	21209
2	476	539	1598	702	1431	4197	485	3811	422	5637	1915	12	21225
3	481	544	1535	738	1432	4337	796	3892	431	5559	1910	12	21667
4	472	552	1565	810	1365	4010	788	3824	424	5143	1909	14	20876
5	492	541	1597	805	1407	4294	792	3380	415	4579	1900	10	20212
6	476	543	1571	901	1443	4259	782	3946	468	4504	1905	7	20805
7	477	543	1612	1035	1422	4430	125	3608	443	4552	1942	10	20199
8	525	545	1594	1038	1441	4237	220	3521	373	4491	1927	10	19922
9	508	551	1208	1048	1448	4324	245	3367	345	4303	1892	12	19251
10	776	539	1130	1042	1434	4252	570	3473	434	4405	1902	14	19971
11	555	544	1134	1070	1459	4455	760	3670	428	4413	1909	17	20413
12	624	544	1135	1043	1443	3751	754	3637	428	4312	1912	17	19600
13	695	541	1149	992	1455	3167	770	3542	425	4662	1910	17	19325
14	714	543	1135	1028	1303	2771	769	3595	395	4805	1983	17	19057
15	701	543	1142	1083	1295	3655	765	3681	368	4762	1931	12	19938



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقيا لل طاقة البديلة	المجموع
	Shuwaikh Station		Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station		Az - Zour South Station		Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	Total
	المجموع Total	Reverse Osmosis				المجموع Total	Reverse Osmosis	المجموع Total	Reverse Osmosis				
16	627	583	1124	1148	1347	2736	764	3244	398	4731	1905	10	18617
17	632	580	1170	1171	1380	3034	814	3275	411	4815	1904	10	19195
18	356	587	1138	1162	1435	3228	894	3458	438	4699	1881	10	19287
19	344	573	1151	1224	1400	3775	892	3285	405	4877	1838	10	19774
20	488	589	1142	1234	1503	3749	899	3741	373	4934	1796	5	20453
21	367	583	1138	1247	1540	3465	903	3549	312	4769	1740	5	19618
22	338	579	1137	1208	1521	3681	909	3209	438	4880	1774	5	19679
23	361	581	1147	1293	1563	3627	903	3574	378	4876	1806	12	20121
24	336	580	1137	1276	1450	3673	890	3755	355	4893	1889	15	20249
25	349	581	1142	1273	1465	3718	803	3597	344	4540	1893	14	19720
26	383	579	1119	1284	1450	3814	907	3870	362	4225	1906	14	19913
27	332	587	1137	1293	1420	3884	904	3930	337	4233	1919	14	19989
28	330	580	1144	1285	1429	3363	905	3844	350	3981	1940	14	19165
29	319	574	1136	1274	1415	3355	909	3610	338	3891	1923	14	18758
30	411	583	1121	1276	1408	3665	904	3825	349	4026	1905	14	19487
Total	14456	16874	37779	32649	42934	112953	22611	108276	11808	140191	56809	357	597697
Max	776	589	1612	1293	1563	4455	909	3946	468	5694	1983	17	21667
Min	319	539	1119	666	1295	2736	125	3209	312	3891	1740	5	18617

* استهلاك الكهرباء لتقطير المياه بالتناضح العكسي مازال تحت التجربة .



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
1	0	477	543	34	1054	225	980	386	1591	310	277	79	666	682	662	86	1430
2	0	467	539	9	1015	225	982	391	1598	317	301	84	702	676	664	91	1431
3	0	472	544	9	1025	215	967	353	1535	362	299	77	738	672	672	88	1432
4	0	463	552	9	1024	220	982	363	1565	456	305	49	810	651	626	88	1365
5	0	483	541	9	1033	225	985	387	1597	467	307	31	805	661	660	86	1407
6	0	467	543	9	1019	225	965	381	1571	487	338	76	901	681	668	94	1443
7	0	468	543	9	1020	225	994	393	1612	615	392	28	1035	672	660	90	1422
8	0	462	545	63	1070	225	982	387	1594	609	388	41	1038	680	668	93	1441
9	0	464	551	44	1059	154	722	332	1208	618	394	36	1048	693	660	95	1448
10	0	465	539	311	1315	150	664	316	1130	606	394	42	1042	671	663	100	1434
11	0	469	544	86	1099	150	665	319	1134	622	391	57	1070	682	668	109	1459
12	0	465	544	159	1168	150	671	314	1135	579	389	75	1043	695	656	92	1443
13	0	470	541	225	1236	150	668	331	1149	467	394	131	992	688	669	98	1455
14	0	463	543	251	1257	150	659	326	1135	524	394	110	1028	476	626	201	1303
15	0	463	543	238	1244	150	665	327	1142	619	395	69	1083	520	625	150	1295

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
16	0	370	583	257	1210	150	655	319	1124	609	471	68	1148	531	638	178	1347
17	0	348	580	284	1212	150	704	316	1170	626	473	72	1171	527	631	222	1380
18	0	337	587	19	943	150	670	318	1138	615	452	95	1162	527	657	251	1435
19	0	335	573	9	917	150	677	324	1151	689	449	86	1224	502	657	241	1400
20	0	334	589	154	1077	150	674	318	1142	694	468	72	1234	612	669	222	1503
21	0	334	583	33	950	150	684	304	1138	767	437	43	1247	680	658	202	1540
22	0	329	579	9	917	150	671	316	1137	665	473	70	1208	655	666	200	1521
23	0	333	581	28	942	150	675	322	1147	780	472	41	1293	752	663	148	1563
24	0	327	580	9	916	150	675	312	1137	766	472	38	1276	595	656	199	1450
25	0	340	581	9	930	150	687	305	1142	766	468	39	1273	669	659	137	1465
26	0	333	579	50	962	150	669	300	1119	769	478	37	1284	681	660	109	1450
27	0	317	587	15	919	150	678	309	1137	781	471	41	1293	675	657	88	1420
28	0	314	580	16	910	150	678	316	1144	773	474	38	1285	678	664	87	1429
29	0	310	574	9	893	150	698	288	1136	765	471	38	1274	667	656	92	1415
30	0	311	583	100	994	150	658	313	1121	765	473	38	1276	657	661	90	1408
Total	0	11990	16874	2466	31330	5089	22704	9986	37779	18488	12360	1801	32649	19208	19699	4027	42934



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.وس) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية					محطة الزور الجنوبية					محطة الصبية				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشفايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع الكلي				
	Doha West Station					Az - Zour South Station					Sabiya Station						Grand Total				
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	مشترك Common (Power)	المحطة Station (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	التناضح العكسي RO	المجموع Total
		Dist.	RO *				Dist.	RO													
1	2215	1255	790	576	4836	1438	1217	421	908	3984	1645	1473	2576	5694	1944	10	6525	6341	6589	1754	21209
2	2170	1650	485	377	4682	1524	1320	422	967	4233	1663	1553	2421	5637	1915	12	6587	6937	6255	1446	21225
3	2366	1605	796	366	5133	1674	1303	431	915	4323	1717	1559	2283	5559	1910	12	7018	6877	6001	1771	21667
4	2010	1630	788	370	4798	1544	1328	424	952	4248	1674	1483	1986	5143	1909	14	6569	6817	5726	1764	20876
5	2180	1770	792	344	5086	1295	1196	415	889	3795	1638	1341	1600	4579	1900	10	6476	6742	5246	1748	20212
6	2200	1720	782	339	5041	1748	1319	468	879	4414	1682	1323	1499	4504	1905	7	7030	6800	5182	1793	20805
7	2330	1741	125	359	4555	1662	1340	443	606	4051	1709	1329	1514	4552	1942	10	7223	6924	4941	1111	20199
8	2170	1720	220	347	4457	1535	1278	373	708	3894	1681	1290	1520	4491	1927	10	6910	6788	5086	1138	19922
9	2270	1715	245	339	4569	1508	1089	345	770	3712	1748	1311	1244	4303	1892	12	7003	6355	4752	1141	19251
10	2230	1685	570	337	4822	1461	1174	434	838	3907	1758	1307	1340	4405	1902	14	6890	6352	5186	1543	19971
11	2390	1730	760	335	5215	1587	1189	428	894	4098	1771	1368	1274	4413	1909	17	7219	6480	4982	1732	20413
12	2355	1050	754	346	4505	1550	1165	428	922	4065	1774	1340	1198	4312	1912	17	7120	5736	5018	1726	19600
13	2400	380	770	387	3937	1510	1150	425	882	3967	1798	1363	1501	4662	1910	17	7030	5094	5465	1736	19325
14	2265	140	769	366	3540	1528	1186	395	881	3990	1729	1556	1520	4805	1983	17	6689	5024	5637	1707	19057
15	2525	733	765	397	4420	1693	1106	368	882	4049	1495	1621	1646	4762	1931	12	7014	5608	5640	1676	19938

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية Doha West Station					محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشفايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع الكلي Grand Total				
	التقطير		مشارك	المجموع	المحطة	التقطير		مشارك	المجموع	المحطة	التقطير		مشارك	المجموع	مشارك	المحطة	المحطة	التقطير	مشارك	التناضح العكسي	المجموع
	Station (Power)	Dist.				Station (Power)	Dist.				Station (Power)	Dist.									
16	2220	120	764	396	3500	1546	762	398	936	3642	1705	1552	1474	4731	1905	10	6771	4568	5533	1745	18617
17	2440	200	814	394	3848	1443	897	411	935	3686	1468	1558	1789	4815	1904	10	6664	4811	5915	1805	19195
18	2160	705	894	363	4122	1585	1001	438	872	3896	1408	1548	1743	4699	1881	10	6455	5370	5543	1919	19287
19	2160	1250	892	365	4667	1475	1032	405	778	3690	1445	1627	1805	4877	1838	10	6431	6027	5446	1870	19774
20	2125	1280	899	344	4648	1593	1387	373	761	4114	1837	1601	1496	4934	1796	5	7016	6413	5163	1861	20453
21	2115	1005	903	345	4368	1461	1381	312	707	3861	1667	1487	1615	4769	1740	5	6845	5986	4989	1798	19618
22	2105	1230	909	345	4589	1463	1001	438	745	3647	1749	1530	1601	4880	1774	5	6792	5900	5060	1926	19678
23	2310	988	903	329	4530	1458	1386	378	730	3952	1710	1581	1585	4876	1806	12	7172	6098	4989	1862	20121
24	2025	1260	890	388	4563	1564	1403	355	788	4110	1864	1528	1501	4893	1889	15	6979	6321	5124	1825	20249
25	2120	1280	803	318	4521	1481	1316	344	800	3941	1675	1465	1400	4540	1893	14	6875	6215	4902	1728	19720
26	2220	1275	907	319	4721	1560	1450	362	860	4232	1425	1489	1311	4225	1906	14	6819	6354	4892	1848	19913
27	2290	1285	904	309	4788	1594	1441	337	895	4267	1433	1531	1269	4233	1919	14	6937	6380	4844	1828	19989
28	1705	1265	905	394	4269	1570	1423	350	851	4194	1599	1393	989	3981	1940	14	6489	6211	4631	1835	19166
29	1860	1062	909	433	4264	1430	1334	338	846	3948	1435	1305	1151	3891	1923	14	6321	5836	4780	1821	18758
30	1695	1270	904	700	4569	1581	1378	349	866	4174	1409	1459	1158	4026	1905	14	6271	6210	5170	1836	19487
Total	65626	35999	22611	11328	135564	46061	36952	11808	25263	120084	49311	43871	47009	140191	56809	357	204140	183575	158689	51293	597697

* استهلاك الكهرباء لتقطير المياه بالتناضح العكسي مازال تحت التجربة .



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

محطات توربينات الغازية																									
Gas Turbines																									
التاريخ Date	محطة الشويخ SHOC	محطة الشعبة الشمالية SNCC			المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية DEOC	محطة الدوحة الغربية DWOC	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية ZNOC	المجموع الكلي				
													OCGT-1 OCGT-2 CCGT OCGT-8 OCGT 24 SWGT-2 CCGT (54) CCGT3												
		مشترك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.				مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	O.G.T		N.G.T	E.G.T	GT 09	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)			مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	الوحدات Units (Power)
1	34	225	980	386	1591	2	21	10	79	255	313	657	29	2	827	634	140	568	2200	1944	225	980	5244	6449	
2	9	225	982	391	1598	6	7	10	72	292	318	692	9	5	839	622	141	418	2034	1915	225	982	5054	6261	
3	9	215	967	353	1535	5	6	11	70	242	309	632	10	4	659	665	139	404	1881	1910	215	967	4796	5978	
4	9	220	982	363	1565	2	5	9	65	274	311	659	8	5	431	662	139	353	1598	1909	220	982	4545	5747	
5	9	225	985	387	1597	2	9	11	64	262	346	683	8	6	354	626	137	87	1218	1900	225	985	4208	5418	
6	9	225	965	381	1571	6	4	8	55	230	314	607	8	5	365	641	38	52	1109	1905	225	965	4021	5211	
7	9	225	994	393	1612	4	4	11	52	238	75	376	8	5	400	623	36	49	1121	1942	225	994	3849	5068	
8	63	225	982	387	1594	2	7	8	125	241	103	477	8	5	384	652	35	43	1127	1927	225	982	3990	5197	
9	44	154	722	332	1208	2	9	11	55	242	228	536	8	7	366	414	38	31	864	1892	154	722	3679	4555	
10	311	150	664	316	1130	6	7	8	53	239	312	612	8	9	472	377	36	36	938	1902	150	664	4092	4906	
11	86	150	665	319	1134	4	5	9	51	276	311	647	8	9	577	210	35	35	874	1909	150	665	3843	4658	
12	159	150	671	314	1135	2	16	10	54	279	346	689	8	4	570	156	36	35	809	1912	150	671	3901	4722	
13	225	150	668	331	1149	2	32	9	56	259	333	657	42	15	620	225	35	34	971	1910	150	668	4128	4946	
14	251	150	659	326	1135	6	31	11	54	277	323	665	45	14	633	182	35	30	939	1983	150	659	4200	5009	
15	238	150	665	327	1142	6	57	10	55	291	283	639	10	8	657	161	36	36	908	1931	150	665	4106	4921	



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

محطات توربينات الغازية																									
Gas Turbines																									
التاريخ Date	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية			المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية	المجموع الكلي				
	SHOC	SNCC				DEOC	DWOC	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09		OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT3 (54) CCGT3		ZNOC	Grand Total				
	مشترك	الوحدات	التقطير	مشترك		مشترك	مشترك	مشترك					مشترك							مشترك	الوحدات	التقطير	مشترك	المجموع	
	Common (Power)	Units (Power)	Dist.	Common (Power)		Common (Power)	Common (Power)	Common (Power)					Common (Power)							Common (Power)	Units (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	
16	257	150	655	319	1124	2	36	10	56	279	331	676	32	12	775	189	35	40	1083	1905	150	655	4278	5083	
17	284	150	704	316	1170	2	39	10	56	296	340	702	32	14	870	179	36	40	1171	1904	150	704	4417	5271	
18	19	150	670	318	1138	5	28	8	53	228	331	620	9	9	876	168	35	38	1135	1881	150	670	4007	4827	
19	9	150	677	324	1151	4	5	9	49	146	325	529	9	9	879	194	34	37	1162	1838	150	677	3871	4698	
20	154	150	674	318	1142	2	4	10	52	131	325	518	24	11	851	186	34	39	1145	1796	150	674	3937	4761	
21	33	150	684	304	1138	2	10	11	42	131	307	491	16	6	852	171	34	36	1115	1740	150	684	3695	4529	
22	9	150	671	316	1137	5	15	8	49	131	305	493	7	7	806	180	34	36	1070	1774	150	671	3682	4503	
23	28	150	675	322	1147	3	9	9	49	131	303	492	8	4	770	185	33	35	1035	1806	150	675	3695	4520	
24	9	150	675	312	1137	2	3	10	53	131	336	530	7	3	679	387	34	35	1145	1889	150	675	3890	4715	
25	9	150	687	305	1142	3	3	10	59	131	326	526	7	3	474	335	34	35	888	1893	150	687	3628	4465	
26	50	150	669	300	1119	5	4	8	62	131	329	530	22	6	410	174	34	37	683	1906	150	669	3478	4297	
27	15	150	678	309	1137	3	4	11	59	131	365	566	9	3	416	183	35	42	688	1919	150	678	3503	4331	
28	16	150	678	316	1144	2	4	10	60	131	339	540	7	3	392	192	34	34	662	1940	150	678	3480	4308	
29	9	150	698	288	1136	3	8	10	67	131	331	539	7	3	339	170	34	31	584	1923	150	698	3354	4202	
30	100	150	658	313	1121	5	5	6	72	131	334	543	28	7	313	176	35	64	623	1905	150	658	3494	4302	
Total	2466	5089	22704	9986	37779	105	398	286	1798	6287	9152	17523	441	203	17856	9919	1571	2790	32780	56809	5089	22704	120067	147860	
Max	311	225	994	393	1612	6	57	11	125	296	365	702	45	15	879	665	141	568	2200	1983	225	994	5244	6449	
Min	9	150	655	288	1119	2	3	6	42	131	75	376	7	2	313	156	33	30	584	1740	150	655	3354	4202	



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبية الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
1	0	477	0	477	310	277	79	666	682	662	84	1428	2215	1255	555	4025	1438	1217	251	2906	1645	1473	376	3494	6290	5361	1345	12996
2	0	467	0	467	317	301	84	702	676	664	85	1425	2170	1650	370	4190	1524	1320	275	3119	1663	1553	387	3603	6350	5955	1201	13506
3	0	472	0	472	362	299	77	738	672	672	83	1427	2366	1605	360	4331	1674	1303	283	3260	1717	1559	402	3678	6791	5910	1205	13906
4	0	463	0	463	456	305	49	810	651	626	86	1363	2010	1630	365	4005	1544	1328	293	3165	1674	1483	388	3545	6335	5835	1181	13351
5	0	483	0	483	467	307	31	805	661	660	84	1405	2180	1770	335	4285	1295	1196	206	2697	1638	1341	382	3361	6241	5757	1038	13036
6	0	467	0	467	487	338	76	901	681	668	88	1437	2200	1720	335	4255	1748	1319	272	3339	1682	1323	390	3395	6798	5835	1161	13794
7	0	468	0	468	615	392	28	1035	672	660	86	1418	2330	1741	355	4426	1662	1340	230	3232	1709	1329	393	3431	6988	5930	1092	14010
8	0	462	0	462	609	388	41	1038	680	668	91	1439	2170	1720	340	4230	1535	1278	231	3044	1681	1290	393	3364	6675	5806	1096	13577
9	0	464	0	464	618	394	36	1048	693	660	93	1446	2270	1715	330	4315	1508	1089	234	2831	1748	1311	380	3439	6837	5633	1073	13543
10	0	465	0	465	606	394	42	1042	671	663	94	1428	2230	1685	330	4245	1461	1174	226	2861	1758	1307	402	3467	6726	5688	1094	13508
11	0	469	0	469	622	391	57	1070	682	668	105	1455	2390	1730	330	4450	1587	1189	247	3023	1771	1368	400	3539	7052	5815	1139	14006
12	0	465	0	465	579	389	75	1043	695	656	90	1441	2355	1050	330	3735	1550	1165	233	2948	1774	1340	389	3503	6953	5065	1117	13135
13	0	470	0	470	467	394	131	992	688	669	96	1453	2400	380	355	3135	1510	1150	225	2885	1798	1363	530	3691	6863	4426	1337	12626
14	0	463	0	463	524	394	110	1028	476	626	195	1297	2265	140	335	2740	1528	1186	216	2930	1729	1556	581	3866	6522	4365	1437	12324
15	0	463	0	463	619	395	69	1083	520	625	144	1289	2525	733	340	3598	1693	1106	243	3042	1495	1621	738	3854	6852	4943	1534	13329



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During November 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبة الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع	المحطة	التقطير	مشترك	المجموع
	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total	Station (Power)	Dist.	Common (Power)	Total
16	0	370	0	370	609	471	68	1148	531	638	176	1345	2220	120	360	2700	1546	762	260	2568	1705	1552	391	3648	6611	3913	1255	11779
17	0	348	0	348	626	473	72	1171	527	631	220	1378	2440	200	355	2995	1443	897	233	2573	1468	1558	618	3644	6504	4107	1498	12109
18	0	337	0	337	615	452	95	1162	527	657	246	1430	2160	705	335	3200	1585	1001	252	2838	1408	1548	608	3564	6295	4700	1536	12531
19	0	335	0	335	689	449	86	1224	502	657	237	1396	2160	1250	360	3770	1475	1032	249	2756	1445	1627	643	3715	6271	5350	1575	13196
20	0	334	0	334	694	468	72	1234	612	669	220	1501	2125	1280	340	3745	1593	1387	243	3223	1837	1601	351	3789	6861	5739	1226	13826
21	0	334	0	334	767	437	43	1247	680	658	200	1538	2115	1005	335	3455	1461	1381	216	3058	1667	1487	500	3654	6690	5302	1294	13286
22	0	329	0	329	665	473	70	1208	655	666	195	1516	2105	1230	330	3665	1463	1001	252	2716	1749	1530	531	3810	6637	5229	1378	13244
23	0	333	0	333	780	472	41	1293	752	663	145	1560	2310	988	320	3618	1458	1386	238	3082	1710	1581	550	3841	7010	5423	1294	13727
24	0	327	0	327	766	472	38	1276	595	656	197	1448	2025	1260	385	3670	1564	1403	258	3225	1864	1528	356	3748	6814	5646	1234	13694
25	0	340	0	340	766	468	39	1273	669	659	134	1462	2120	1280	315	3715	1481	1316	274	3071	1675	1465	512	3652	6711	5528	1274	13513
26	0	333	0	333	769	478	37	1284	681	660	104	1445	2220	1275	315	3810	1560	1450	330	3340	1425	1489	628	3542	6655	5685	1414	13754
27	0	317	0	317	781	471	41	1293	675	657	85	1417	2290	1285	305	3880	1594	1441	329	3364	1433	1531	581	3545	6773	5702	1341	13816
28	0	314	0	314	773	474	38	1285	678	664	85	1427	1705	1265	390	3360	1570	1423	311	3304	1599	1393	327	3319	6325	5533	1151	13009
29	0	310	0	310	765	471	38	1274	667	656	89	1412	1860	1062	425	3347	1430	1334	307	3071	1435	1305	567	3307	6157	5138	1426	12721
30	0	311	0	311	765	473	38	1276	657	661	85	1403	1695	1270	695	3660	1581	1378	323	3282	1409	1459	535	3403	6107	5552	1676	13335
Total	0	11990	0	11990	18488	12360	1801	32649	19208	19699	3922	42829	65626	35999	10930	112555	46061	36952	7740	90753	49311	43871	14229	107411	198694	160871	38622	398187
Max	0	483	0	483	781	478	131	1293	752	672	246	1560	2525	1770	695	4450	1748	1450	330	3364	1864	1627	738	3866	7052	5955	1676	14010
Min	0	310	0	310	310	277	28	666	476	625	83	1289	1695	120	305	2700	1295	762	206	2568	1408	1290	327	3307	6107	3913	1038	11779



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميغاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During November 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايبة للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
1	401	18861	3594	7320	24571	31042	55002	38225	127	179143	477	543	790	421	176912
2	-9	18634	3298	6919	22063	28745	51693	38446	146	169935	467	539	485	422	168022
3	-9	16295	4202	6238	23643	29429	44762	38474	202	163235	472	544	796	431	160992
4	-9	17462	5250	6015	21125	31754	41459	38162	94	161312	463	552	788	424	159085
5	-9	18830	5665	6093	22660	29289	37834	37697	21	158080	483	541	792	415	155849
6	-9	18524	5729	6967	22821	28859	35178	37479	29	155577	467	543	782	468	153317
7	-9	18468	7325	7008	22945	23397	34121	37634	14	150903	468	543	125	443	149324
8	755	18660	7272	7099	23753	24925	34737	37657	19	154877	462	545	220	373	153277
9	516	12415	7392	8172	25419	32468	33196	37341	12	156932	464	551	245	345	155327
10	26	11460	7178	7016	23625	34263	31036	37858	15	152477	465	539	570	434	150469
11	981	11884	7310	7581	25785	37489	24963	37866	14	153874	469	544	760	428	151673
12	1924	11901	6927	8227	27279	39315	24284	37442	21	157319	465	544	754	428	155128
13	2671	11940	5298	8125	29831	38200	31603	37175	29	164872	470	541	770	425	162666
14	3297	11779	6222	5547	28562	37715	31288	37726	117	162253	463	543	769	395	160083
15	2745	11888	7277	5675	29356	40474	29827	37006	103	164351	463	543	765	368	162212



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميغاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During November 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقاييا للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
16	3103	11797	7212	5673	29774	42714	34056	37263	17	171609	370	583	764	398	169494
17	3380	11835	7309	5580	30525	42230	39186	37422	105	177572	348	580	814	411	175419
18	224	11656	7168	5595	25459	40256	35259	35032	172	160821	337	587	894	438	158565
19	-9	11621	7906	4210	23745	34988	36078	32731	180	151450	335	573	892	405	149245
20	1882	11725	8196	6149	22616	33694	36559	28524	165	149511	334	589	899	373	147316
21	374	11783	9393	7200	23515	30613	36595	23732	158	143363	334	583	903	312	141231
22	-9	11775	7692	5989	22649	36949	28276	28847	127	142295	329	579	909	438	140040
23	325	11837	9077	7367	24785	32018	29226	31073	50	145758	333	581	903	378	143563
24	-9	11861	9194	6300	22722	35953	24590	36535	11	147157	327	580	890	355	145005
25	-9	12071	9467	6925	22837	35171	21284	37638	12	145395	340	581	803	344	143327
26	594	11874	9516	7410	24351	40737	16132	38539	84	149237	333	579	907	362	147056
27	69	11850	9357	7830	24491	39033	15421	38755	82	146888	317	587	904	337	144743
28	75	11761	9435	8021	19043	36726	14392	38860	72	138385	314	580	905	350	136236
29	-9	11928	9456	6335	19870	38105	14442	39038	12	139176	310	574	909	338	137045
30	1190	11814	9284	6902	17475	43233	15724	38485	80	144187	311	583	904	349	142040
Total	24433	406189	219601	201488	727294	1049784	938203	1088661	2290	4657943	11990	16874	22611	11808	4594660
Max	3380	18861	9516	8227	30525	43233	55002	39038	202	179143	483	589	909	468	176912
Min	-9	11460	3298	4210	17475	23397	14392	23732	11	138385	310	539	125	312	136236



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During November 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																		
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
					توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
										OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	401	18861	-2	381	-10	10016	891	6521	17418	400	-2	9634	15731	3417	6352	35532	38225	110816
2	-9	18634	-6	-7	-10	8528	-292	6658	14884	-9	-5	9424	15390	3714	5626	34140	38446	106082
3	-9	16295	-5	-6	1	8498	818	7532	16849	9	-4	104	16926	3623	5630	26288	38474	97885
4	-9	17462	-2	-5	-9	9306	2280	7212	18789	-8	-5	-431	16047	2967	5434	24004	38162	98401
5	-9	18830	-2	10	-11	6320	3189	7158	16656	-8	-6	-354	15877	3244	525	19278	37697	92460
6	-9	18524	-6	-4	-8	7739	3448	3599	14778	-8	-5	-365	17401	-38	-52	16933	37479	87695
7	-9	18468	-4	-4	-11	6844	2637	359	9829	-8	-5	-400	15914	-36	-49	15416	37634	81330
8	755	18660	-2	-7	-8	7985	3595	-103	11469	-8	-5	-384	16390	-35	-43	15915	37657	84447
9	516	12415	-2	34	-11	8411	3519	5180	17099	-8	-7	-366	12735	153	-31	12476	37341	79880
10	26	11460	-6	15	4	7986	4520	7054	19564	-8	-9	-88	12586	-36	-36	12409	37858	81326
11	981	11884	-4	-5	-9	7867	6753	8231	22842	-8	-9	4520	262	-35	-35	4695	37866	78260
12	1924	11901	-2	654	-10	9093	6878	8032	23993	-8	-4	4609	-156	-36	-35	4370	37442	80281
13	2671	11940	-2	1241	-9	9649	4234	8741	22615	1033	1855	7871	-225	-35	-34	10465	37175	86105
14	3297	11779	-6	1277	-11	9318	3534	7834	20675	949	1564	10071	-182	-35	-30	12337	37726	87085
15	2745	11888	-6	1494	-10	10421	5139	8666	24216	-10	-8	13026	-161	-36	-36	12775	37006	90118



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During November 2025

محطات توربينات الغازية																						
Gas Turbines																						
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية	المجموع				
					توربينات الغاز القديمة	توربينات الغاز الجديدة	وحدات الطوارئ الغازية	وحدات الغاز (09)	المجموع	الوحدات الغازية						المجموع						
										Old Gas Turbine (O.G.T)	New Gas Turbine (N.G.T)	Emergency Gas Turbine (E.G.T)	GT09	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.					Total							Total		Total				
16	3103	11797	-2	1194	-10	9712	6210	8990	24902	649	1122	15920	-189	-35	-40	17427	37263.00	95684				
17	3380	11835	-2	1480	-2	8597	7499	10227	26321	964	1575	20105	-179	-36	-40	22389	37422.13	102825				
18	224	11656	-5	539	-8	9256	6958	9098	25304	-9	-9	20627	-168	-35	-38	20368	35032.30	93118				
19	-9	11621	-4	-5	-9	6727	5793	8123	20634	-9	-9	20558	-194	-34	-37	20275	32731.38	85243				
20	1882	11725	-2	-4	-10	7655	5064	7178	19887	557	1074	16909	-186	-34	-39	18281	28524.35	80294				
21	374	11783	-2	185	-11	6711	4300	6201	17201	123	-6	17951	-171	-34	-36	17827	23732.08	71100				
22	-9	11775	-5	-15	-8	8683	6465	8085	23225	-7	-7	10382	-180	-34	-36	10118	28846.75	73936				
23	325	11837	-3	253	-9	5874	5131	7414	18410	23	-4	9664	-185	-33	-35	9430	31073.25	71325				
24	-9	11861	-2	-3	0	7605	5947	8196	21748	-7	-3	5265	1313	-34	-35	6499	36535.38	76629				
25	-9	12071	-3	-3	-10	8979	5007	8796	22772	-7	-3	196	2552	-34	-35	2669	37637.75	75134				
26	594	11874	-5	-4	-8	10215	6655	8655	25517	1921	-6	-410	-174	-34	-37	1260	38538.75	77775				
27	69	11850	-3	-4	-11	9080	6179	9549	24797	83	-3	-416	-183	-35	-42	-596	38754.88	74868				
28	75	11761	-2	207	-10	9460	4636	7914	22000	-7	-3	-392	-192	-34	-34	-662	38859.75	72239				
29	-9	11928	-3	-8	-10	11041	5773	8412	25216	-7	-3	-339	-170	-34	-31	-584	39037.88	75577				
30	1190	11814	-5	-5	-6	12053	6699	9069	27815	663	-7	-313	-176	-35	321	453	38484.50	79747				
Total	24433	406189	-105	8874	-244	259629	139459	218581	617425	7230	7053	192578	156053	16281	22992	402187	1088661	2547664				
Max	3380	18861	-2	1494	4	12053	7499	10227	27815	1921	1855	20627	17401	3714	6352	35532	39038	110816				
Min	-9	11460	-6	-15	-11	5874	-292	-103	9829	-10	-9	-431	-225	-38	-52	-662	23732	71100				



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During November 2025

محطات التوربينات البخارية							
Steam Turbines							
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total
1	-477	3594	7322	24190	13624	19470	67723
2	-467	3298	6925	22070	13861	17553	63240
3	-472	4202	6243	23649	12580	18474	64676
4	-463	5250	6017	21130	12965	17455	62354
5	-483	5665	6095	22650	12633	18556	65116
6	-467	5729	6973	22825	14081	18245	67386
7	-468	7325	7012	22949	13568	18705	69091
8	-462	7272	7101	23760	13456	18822	69949
9	-464	7392	8174	25385	15369	20720	76576
10	-465	7178	7022	23610	14699	18627	70671
11	-469	7310	7585	25790	14647	20268	75131
12	-465	6927	8229	26625	15322	19914	76552
13	-470	5298	8127	28590	15585	21138	78268
14	-463	6222	5553	27285	17040	18951	74588
15	-463	7277	5681	27862	16258	17052	73667



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميغاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During November 2025

محطات التوربينات البخارية							
Steam Turbines							
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total
16	-370	7212	5675	28580	17812	16629	75538
17	-348	7309	5582	29045	15909	16797	74294
18	-337	7168	5600	24920	14952	14891	67194
19	-335	7906	4214	23750	14354	15803	65692
20	-334	8196	6151	22620	13807	18278	68718
21	-334	9393	7202	23330	13412	18768	71771
22	-329	7692	5994	22664	13724	18158	67903
23	-333	9077	7370	24532	13608	19796	74050
24	-327	9194	6302	22725	14205	18091	70190
25	-340	9467	6928	22840	12399	18615	69909
26	-333	9516	7415	24355	15220	14872	71045
27	-317	9357	7833	24495	14236	16017	71621
28	-314	9435	8023	18836	14726	15054	65760
29	-310	9456	6338	19878	12889	15026	63277
30	-311	9284	6907	17480	15418	15271	64049
Total	-11990	219601	201593	718420	432359	536016	2095999
Max	-310	9516	8229	29045	17812	21138	78268
Min	-483	3298	4214	17480	12399	14872	62354



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During November 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
1	198121	201807	176912	178684	-1.0
2	189248	208049	168022	186718	-10.0
3	182660	215550	160992	194039	-17.0
4	179961	225508	159085	202773	-21.5
5	176061	220192	155849	198426	-21.5
6	174121	212770	153317	189320	-19.0
7	169523	207918	149324	184614	-19.1
8	173199	194515	153277	171032	-10.4
9	174578	199894	155327	176672	-12.1
10	170440	210211	150469	187169	-19.6
11	172086	216077	151673	194059	-21.8
12	174728	222581	155128	200067	-22.5
13	181991	212031	162666	189054	-14.0
14	179140	204589	160083	181797	-11.9
15	182151	193713	162212	169383	-4.2



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During November 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
16	188111	200254	169494	175171	-3.2
17	194615	211941	175419	186920	-6.2
18	177852	211951	158565	188248	-15.8
19	169019	212509	149245	189632	-21.3
20	167769	211420	147316	188584	-21.9
21	160849	206788	141231	184733	-23.5
22	159719	194510	140040	171733	-18.5
23	163684	195134	143563	172220	-16.6
24	165254	196120	145005	172687	-16.0
25	163047	199769	143327	178203	-19.6
26	166969	198385	147056	176019	-16.5
27	164733	184760	144743	162678	-11.0
28	155401	169313	136236	147610	-7.7
29	155804	167379	137045	141515	-3.2
30	161527	167428	142040	146131	-2.8
Total	5192357	6073066	4594660	5385891	-14.7



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Generation of Elec. Energy (MWhr) During November 2025 and 2024

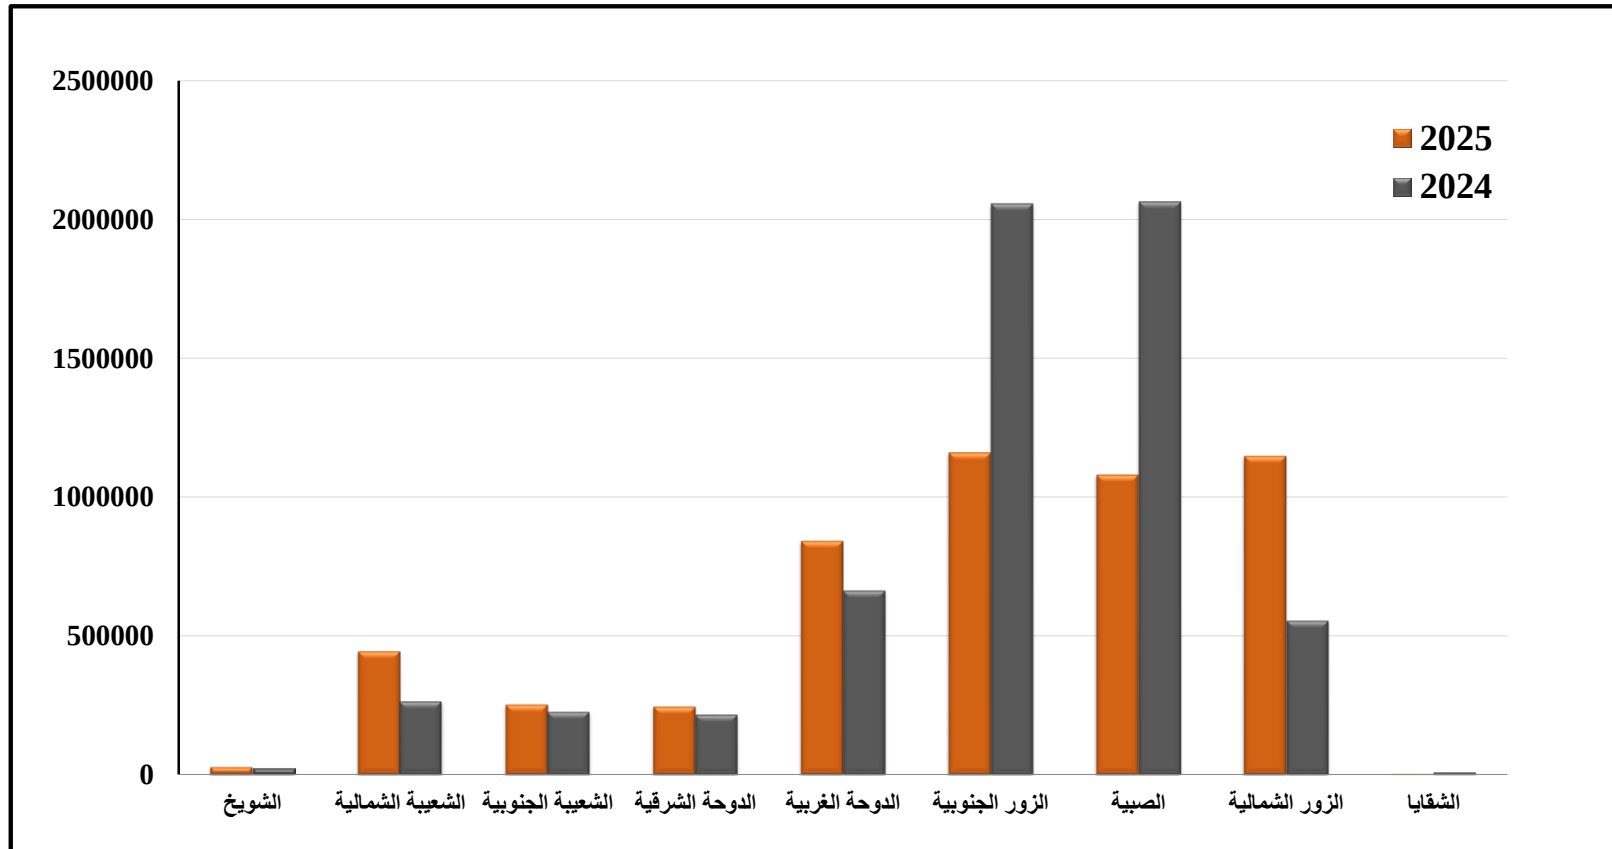



إحصائية الطاقة الكهربائية عن شهر نوفمبر 2025

Electrical Energy Statistical Report for the Month of November 2025

القدرة الكهربائية المركبة الحالية - ميغاواط Installed Capacity - M.W		
Shuwaikh Station (G/T)	240	محطة الشويخ (غازي)
Shuaiba North Station	820.0	محطة الشعبة الشمالية
Shuaiba South Station	660	محطة الشعبة الجنوبية
Doha East Station	910	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	2390	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	5770.0	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	6885.0	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1632	محطة الزور الشمالية
Shaqaya Station	70	محطة الشقايا
Total	19377.0	المجموع

Maximum Available Capacity	12540	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Plant on Bars	10065	القدرة العاملة القصوى
Maximum Load (1st)	10180	* أقصى حمل كهربائي بتاريخ (1st)
Minimum Load (7th)	6020	* أدنى حمل كهربائي بتاريخ (7th)

* بعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي

إنتاج الطاقة الكهربائية - ميغاواط ساعة Generation of Elec. Energy - M.Wh		
Shuwaikh Station	26899	محطة الشويخ
Shuaiba North Station	443968	محطة الشعبة الشمالية
Shuaiba South Station	252250	محطة الشعبة الجنوبية
Doha East Station	244422	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	840247	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	1158060	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	1078394	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1145470	محطة الزور الشمالية
SGRE	2647	محطة الشقايا
Total	5192357	المجموع

Net Export of Elect. Energy	4594660	صافي الطاقة الكهربائية المصدرة
------------------------------------	----------------	---------------------------------------



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر نوفمبر 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During November 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
1	0	21509	-21509
2	0	21542	-21542
3	0	21491	-21491
4	0	21634	-21634
5	0	21748	-21748
6	0	21601	-21601
7	0	21611	-21611
8	0	21684	-21684
9	0	21197	-21197
10	0	21559	-21559
11	0	21890	-21890
12	0	21564	-21564
13	0	21657	-21657
14	0	21587	-21587
15	0	21709	-21709



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر نوفمبر 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During November 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
16	0	21572	-21572
17	0	21572	-21572
18	0	21829	-21829
19	0	21958	-21958
20	0	22475	-22475
21	0	21812	-21812
22	0	21715	-21715
23	0	21437	-21437
24	0	21585	-21585
25	0	21785	-21785
26	0	21933	-21933
27	0	20003	-20003
28	0	21758	-21758
29	0	21661	-21661
30	0	21640	-21640
Total	0	648718	-648718



إجمالي وصافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبية الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total		
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	التناضح العكسي RO	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod.	صافي الانتاج Net Prod.
	اجمالي الانتاج Gross Prod	صافي الانتاج Net Prod	اجمالي الانتاج Gross Prod	صافي الانتاج Net Prod	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	اجمالي الانتاج Gross Prod	صافي الانتاج Net Prod	اجمالي الانتاج Gross Prod	صافي الانتاج Net Prod	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	
1	18.342	18.214	24.013	23.752	11.080	10.774	36.752	36.044	29.821	28.129	64.192	61.684	29.418	27.504	61.256	59.156	21.375	21.305	62.895	60.705	98.951	96.884	458.095	444.151	
2	18.391	18.270	24.061	23.800	13.502	13.262	37.541	36.751	29.750	28.120	65.256	62.616	28.535	27.456	61.286	58.786	21.619	21.575	62.016	59.099	98.708	95.581	460.665	445.317	
3	18.495	18.373	24.120	23.857	13.511	13.246	31.985	31.149	30.004	28.429	66.578	63.938	30.291	27.519	61.506	59.402	21.009	20.960	65.356	62.837	98.612	96.715	461.467	446.425	
4	18.449	18.327	24.076	23.814	14.119	13.863	34.502	33.692	30.090	28.589	70.764	68.167	28.955	27.500	61.398	59.298	21.151	21.109	62.310	59.386	98.499	96.613	464.313	450.357	
5	18.127	17.999	24.012	23.751	14.305	14.098	36.154	35.473	30.158	28.691	66.764	64.278	28.357	27.524	61.604	59.404	21.194	21.118	62.956	59.317	98.433	96.526	462.064	448.179	
6	18.166	18.041	24.061	23.800	14.991	14.650	36.943	36.249	30.142	28.601	66.966	64.304	28.602	27.989	60.960	58.554	21.918	21.875	63.941	60.669	98.165	96.111	464.855	450.843	
7	18.081	17.958	24.119	23.857	18.768	18.490	37.149	36.379	29.882	28.407	71.589	69.569	1.194	0.993	60.229	58.409	21.856	21.812	64.051	61.628	100.660	98.460	447.578	435.962	
8	18.076	17.948	24.077	23.857	18.828	18.539	37.138	36.434	30.274	28.657	71.360	69.116	2.146	0.000	59.812	57.812	21.125	21.085	63.858	61.309	100.660	96.313	447.354	431.070	
9	17.974	17.854	24.032	23.771	18.734	18.343	25.489	24.797	30.158	28.611	71.049	68.585	1.952	0.000	52.739	50.089	21.163	21.086	63.640	60.329	98.543	95.854	425.473	409.319	
10	18.057	17.936	24.061	23.800	18.645	18.356	25.698	25.049	30.137	28.536	71.147	68.661	15.196	9.472	52.926	50.506	21.407	21.364	63.134	60.309	98.484	96.424	438.892	420.413	
11	18.102	17.978	24.131	23.869	18.737	18.407	25.694	25.078	30.265	28.444	71.445	69.091	28.270	27.222	53.148	50.619	21.273	21.219	63.531	60.785	98.547	96.627	453.143	439.339	
12	18.093	17.962	24.071	23.809	18.897	18.512	25.585	24.925	30.389	28.735	71.644	69.686	28.587	27.569	54.016	51.416	21.373	21.342	63.051	60.313	98.261	96.276	453.967	440.545	
13	18.064	17.922	24.042	23.780	18.487	18.085	25.121	24.482	30.229	28.451	64.522	62.366	28.908	27.872	53.590	51.390	21.613	21.563	64.788	62.049	98.602	96.694	447.966	434.654	
14	17.999	17.844	24.061	23.800	18.438	18.072	25.798	25.061	24.731	23.100	51.127	49.257	29.998	29.074	53.112	50.737	21.104	21.061	75.298	72.575	103.803	101.730	445.469	432.311	
15	17.984	17.820	24.119	23.857	18.555	18.212	25.795	25.113	25.487	23.830	49.817	47.749	30.470	29.343	52.929	50.527	21.064	21.020	70.285	67.548	98.385	95.178	434.890	420.197	



إجمالي وصافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total	
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	إجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.
	إجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	إجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod									إجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	إجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod								
16	10.625	10.509	26.842	26.598	21.539	21.108	25.172	24.459	25.960	24.076	49.629	47.737	29.566	29.182	26.120	24.020	21.132	21.100	69.345	66.608	98.400	96.421	404.330	391.818
17	11.710	11.591	27.086	26.825	23.145	22.809	24.634	24.048	26.160	24.339	46.988	44.788	32.295	31.282	41.729	40.229	21.386	21.352	69.577	66.840	98.492	96.373	423.202	410.476
18	11.695	11.615	27.061	26.810	20.169	19.659	25.070	24.306	28.717	27.079	49.132	47.042	36.306	35.623	49.351	46.853	21.399	21.355	69.956	67.221	98.287	96.299	437.143	423.862
19	11.797	11.714	27.266	27.004	20.783	20.396	25.050	24.390	29.466	27.795	49.896	47.784	36.330	35.529	48.582	45.503	21.732	21.688	71.119	68.386	98.173	96.074	440.194	426.262
20	11.861	11.771	27.217	26.956	23.862	23.421	24.957	24.102	30.698	28.817	50.104	48.036	36.449	35.534	53.753	50.753	15.900	15.875	72.725	70.156	100.660	91.060	448.186	426.480
21	11.891	11.806	27.094	26.834	20.891	20.368	24.311	23.630	30.804	29.088	50.062	48.060	35.921	35.534	53.576	51.276	15.685	15.599	77.503	74.772	90.558	88.707	438.295	425.673
22	11.985	11.905	27.262	27.000	23.821	23.448	25.045	24.410	30.737	29.104	49.994	47.838	36.397	35.534	55.940	53.582	18.470	18.427	78.670	75.972	98.519	95.542	456.840	442.762
23	12.071	11.983	27.265	27.003	24.024	23.701	25.005	24.345	30.708	29.049	49.898	47.786	36.286	35.536	54.604	51.533	18.281	18.238	74.400	71.831	98.538	96.340	451.080	437.345
24	11.953	11.872	27.220	26.958	24.181	23.808	24.909	24.223	29.456	27.382	49.892	47.846	35.730	35.523	54.495	51.460	18.210	18.189	75.304	72.563	98.885	96.911	450.235	436.735
25	11.984	11.904	27.086	26.826	23.973	23.642	24.537	23.845	30.344	28.518	49.839	48.311	35.804	35.517	54.103	51.003	18.827	18.767	77.606	75.166	99.050	97.089	453.153	440.588
26	12.012	11.931	27.262	27.000	23.978	23.623	25.184	24.537	29.695	27.990	50.009	47.985	36.425	35.516	55.334	52.343	18.631	18.588	68.847	66.200	98.964	97.064	446.340	432.777
27	11.986	11.902	27.266	27.004	24.109	23.771	24.965	24.349	30.022	28.446	50.295	48.051	36.296	35.508	53.884	50.836	18.927	18.883	68.424	66.022	98.989	96.986	445.163	431.758
28	11.904	11.822	27.216	26.955	24.419	24.093	25.041	24.402	30.316	28.612	50.316	48.578	36.177	35.515	54.398	51.398	18.146	18.115	61.480	58.757	98.843	96.730	438.256	424.976
29	11.904	11.824	27.141	26.880	24.101	23.768	24.127	23.425	30.308	28.824	50.132	47.426	36.085	35.505	54.404	51.904	18.036	17.966	63.420	60.681	98.780	96.785	438.438	424.988
30	11.891	11.808	27.262	27.000	24.171	23.785	24.654	23.953	30.144	28.657	49.886	47.796	37.032	35.550	54.107	50.823	18.345	18.301	65.656	62.932	98.797	96.847	441.945	427.452
Total in MIG	449.669	446.403	768.599	760.823	596.763	586.309	840.005	819.100	885.052	835.106	1740.292	1674.131	873.979	839.426	1624.891	1549.621	603.351	601.937	2035.142	1952.965	2961.249	2887.216	13378.992	12953.037
Total in Mm³	2.044	2.029	3.494	3.459	2.713	2.665	3.819	3.724	4.024	3.796	7.912	7.611	3.973	3.816	7.387	7.045	2.743	2.736	9.252	8.878	13.462	13.126	60.822	58.886



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير) D.Water	محطة الشويخ (التناضح العكسي) RO	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
1	0.128	0.261	0.306	0.708	1.692	2.508	1.914	2.100	0.070	2.190	2.067	13.944
2	0.121	0.261	0.240	0.790	1.630	2.640	1.079	2.500	0.044	2.917	3.127	15.348
3	0.122	0.263	0.265	0.836	1.575	2.640	2.772	2.104	0.049	2.519	1.898	15.043
4	0.122	0.262	0.256	0.810	1.501	2.597	1.455	2.100	0.042	2.924	1.887	13.956
5	0.128	0.261	0.207	0.681	1.467	2.486	0.833	2.200	0.076	3.639	1.907	13.885
6	0.125	0.261	0.341	0.694	1.541	2.662	0.613	2.406	0.043	3.272	2.054	14.012
7	0.123	0.262	0.278	0.770	1.475	2.020	0.201	1.820	0.044	2.423	2.200	11.616
8	0.128	0.220	0.289	0.704	1.617	2.244	2.146	2.000	0.040	2.549	4.347	16.284
9	0.120	0.261	0.391	0.692	1.547	2.464	1.952	2.650	0.077	3.311	2.689	16.153
10	0.121	0.261	0.289	0.649	1.601	2.486	5.724	2.420	0.043	2.825	2.060	18.479
11	0.124	0.262	0.330	0.616	1.821	2.354	1.048	2.529	0.054	2.746	1.921	13.805
12	0.131	0.262	0.385	0.660	1.654	1.958	1.018	2.600	0.031	2.738	1.985	13.422
13	0.142	0.262	0.402	0.639	1.778	2.156	1.036	2.200	0.050	2.739	1.909	13.313
14	0.155	0.261	0.366	0.737	1.631	1.870	0.924	2.375	0.043	2.723	2.073	13.158
15	0.164	0.262	0.343	0.682	1.657	2.068	1.127	2.402	0.044	2.737	3.207	14.693



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير) D.Water	محطة الشويخ (التناضح العكسي) RO	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South Stn.	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
16	0.116	0.244	0.431	0.713	1.884	1.892	0.384	2.100	0.032	2.737	1.979	12.512
17	0.119	0.261	0.336	0.586	1.821	2.200	1.013	1.500	0.034	2.737	2.119	12.726
18	0.080	0.251	0.510	0.765	1.638	2.090	0.683	2.498	0.044	2.735	1.988	13.282
19	0.083	0.262	0.387	0.660	1.671	2.112	0.801	3.079	0.044	2.733	2.099	13.931
20	0.090	0.261	0.441	0.855	1.881	2.068	0.915	3.000	0.025	2.569	9.600	21.706
21	0.085	0.260	0.523	0.681	1.716	2.002	0.387	2.300	0.086	2.731	1.851	12.622
22	0.080	0.262	0.373	0.635	1.633	2.156	0.863	2.358	0.043	2.698	2.977	14.078
23	0.088	0.262	0.323	0.660	1.659	2.112	0.750	3.071	0.043	2.569	2.198	13.735
24	0.081	0.262	0.373	0.686	2.074	2.046	0.207	3.035	0.021	2.741	1.974	13.500
25	0.080	0.260	0.331	0.692	1.826	1.528	0.287	3.100	0.060	2.440	1.961	12.565
26	0.081	0.262	0.355	0.647	1.705	2.024	0.909	2.991	0.043	2.647	1.899	13.563
27	0.084	0.262	0.338	0.616	1.576	2.244	0.788	3.048	0.044	2.402	2.003	13.405
28	0.082	0.261	0.326	0.639	1.704	1.738	0.662	3.000	0.031	2.723	2.114	13.279
29	0.080	0.261	0.333	0.702	1.484	2.706	0.580	2.500	0.070	2.739	1.994	13.449
30	0.083	0.262	0.386	0.701	1.487	2.090	1.482	3.284	0.044	2.724	1.950	14.493
Total in MIG	3.266	7.776	10.454	20.905	49.946	66.161	34.553	75.270	1.414	82.177	74.034	425.955
Total in Mm ³	0.015	0.035	0.048	0.095	0.227	0.301	0.157	0.342	0.006	0.374	0.337	1.936




مياه تعويض الغلايات لشهر نوفمبر لعامي 2024 و 2025

Boilers Feed Water Make-Up By D/Plants During November 2024 & 2025

اجمالي مياه تعويض الغلايات

Boilers Feed Water Make-Up

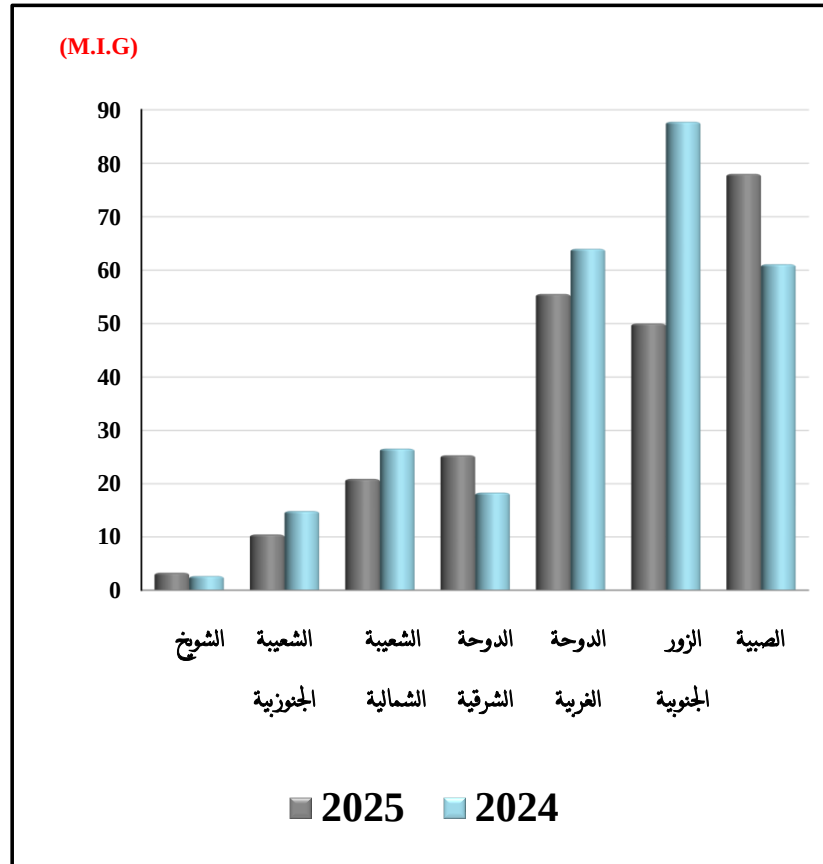


اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	
23.3	2.649	3.266	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-29.7	14.866	10.454	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
-21.4	26.591	20.905	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.
38.3	18.327	25.342	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-13.2	63.981	55.537	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-43.0	87.755	50.004	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
27.7	61.097	77.996	محطة الصبية Sabiya Stn.
-11.5	275.266	243.504	المجموع (م.ج.م) Total in MIG
-11.5	1.251	1.107	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³



استهلاك المحطات من المياه المقطرة و مياه تعويض الغلايات في المقطرات لشهر نوفمبر 2025

Water Consumption & Boilers Feed Water Make-Up During November 2025

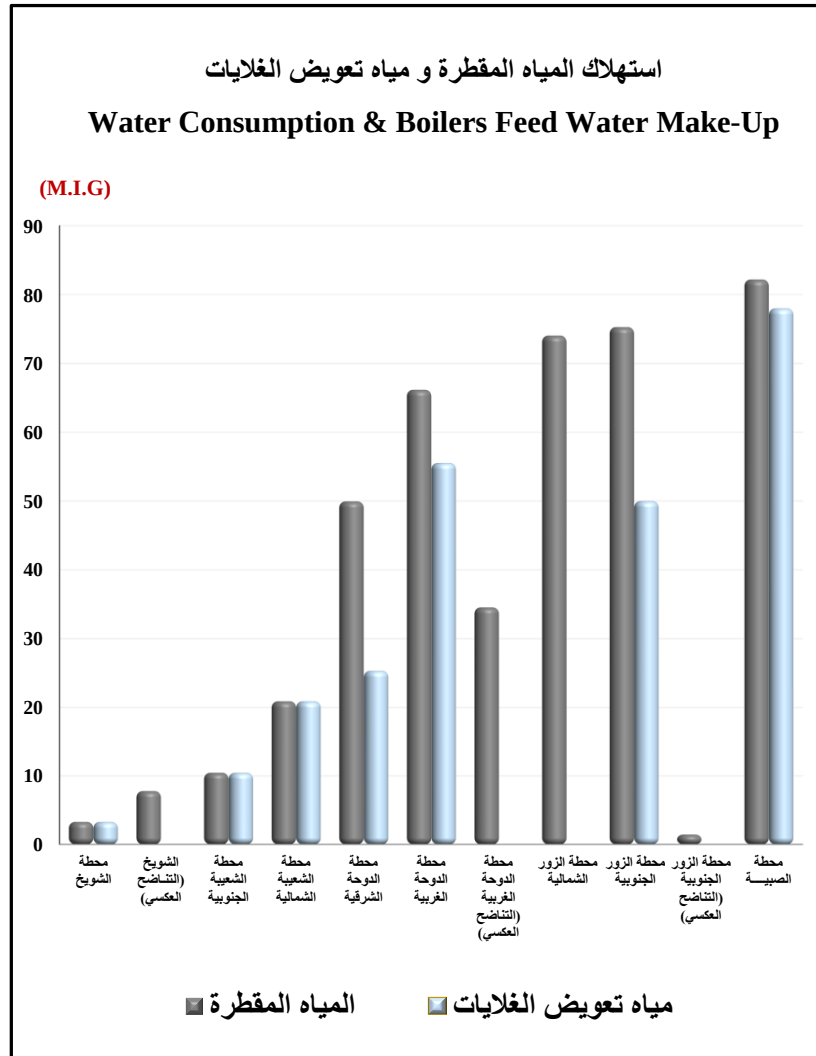

اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up	استهلاك المياه المقطرة Water Consumption	محطات تحلية المياه Desalination Plants
3.266	3.266	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-	7.776	الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)
10.454	10.454	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
20.905	20.905	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.
25.342	49.946	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
55.537	66.161	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-	34.553	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)
-	74.034	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station
50.004	75.270	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station
-	1.414	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)
77.996	82.177	محطة الصبيصة Sabiya Stn.
243.504	425.955	المجموع (م.ج.ا) Total in MIG

1.107	1.936	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³
-------	-------	--



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر نوفمبر 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (RO)	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الشعبة الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة (RO)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (RO)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	اجملي انتاج المياه المقطرة	المياه المقطرة المستوفية داخل المحطات (A)	صافي انتاج المياه المقطرة من المحطات	المياه المقطرة المستوفية في مصنع للشعبة (B)	صافي انتاج المياه المقطرة المرسل الى الخزانات	مياه الخلط	انتاج وحدات التناضح العكسي	صافي انتاج المياه العذبة (C)	المخزون	الزيادة او النقص في المخزون	صافي استهلاك المياه العذبة	جملة استهلاك المياه العذبة	اجملي انتاج المياه العذبة (A+B+C)
1	18.342	24.013	11.080	36.752	29.821	64.192	29.418	61.256	21.375	62.895	98.951	458.095	13.944	444.151	15.600	428.551	3.456	1.296	433.303	2847.461	-15.134	448.437	477.981	462.847
2	18.391	24.061	13.502	37.541	29.750	65.256	28.535	61.286	21.619	62.016	98.708	460.665	15.348	445.317	15.700	429.617	3.406	1.535	434.558	2819.720	-27.741	462.299	493.347	465.606
3	18.495	24.120	13.511	31.985	30.004	66.578	30.291	61.506	21.009	65.356	98.612	461.467	15.043	446.425	15.700	430.725	3.382	1.538	435.645	2797.532	-22.188	457.833	488.575	466.387
4	18.449	24.076	14.119	34.502	30.090	70.764	28.955	61.398	21.151	62.310	98.499	464.313	13.956	450.357	15.750	434.607	3.418	1.357	439.382	2779.585	-17.947	457.329	487.035	469.088
5	18.127	24.012	14.305	36.154	30.158	66.764	28.357	61.604	21.194	62.956	98.433	462.064	13.885	448.179	15.800	432.379	2.641	1.572	436.592	2759.667	-19.918	456.510	486.195	466.277
6	18.166	24.061	14.991	36.943	30.142	66.966	28.602	60.960	21.918	63.941	98.165	464.855	14.012	450.843	15.700	435.143	4.468	1.598	441.209	2754.123	-5.544	446.753	476.465	470.921
7	18.081	24.119	18.768	37.149	29.882	71.589	1.194	60.229	21.856	64.051	100.660	447.578	11.616	435.962	15.700	420.262	4.802	1.433	426.497	2743.804	-10.319	436.816	464.132	453.813
8	18.076	24.077	18.828	37.138	30.274	71.360	2.146	59.812	21.125	63.858	100.660	447.354	16.284	431.070	15.740	415.330	4.538	1.375	421.243	2718.012	-25.792	447.035	479.059	453.267
9	17.974	24.032	18.734	25.489	30.158	71.049	1.952	52.739	21.163	63.640	98.543	425.473	16.153	409.319	15.800	393.519	4.234	1.667	399.420	2677.602	-40.410	439.830	471.784	431.374
10	18.057	24.061	18.645	25.698	30.137	71.147	15.196	52.926	21.407	63.134	98.484	438.892	18.479	420.413	15.700	404.713	4.338	1.333	410.384	2652.109	-25.493	435.877	470.056	444.563
11	18.102	24.131	18.737	25.694	30.265	71.445	28.270	53.148	21.273	63.531	98.547	453.143	13.805	439.339	15.700	423.639	4.291	1.403	429.333	2638.786	-13.323	442.656	472.160	458.837
12	18.093	24.071	18.897	25.585	30.389	71.644	28.587	54.016	21.373	63.051	98.261	453.967	13.422	440.545	15.750	424.795	4.385	1.388	430.568	2626.290	-12.496	443.064	472.236	459.740
13	18.064	24.042	18.487	25.121	30.229	64.522	28.908	53.590	21.613	64.788	98.602	447.966	13.313	434.654	15.800	418.854	2.435	1.481	422.770	2602.772	-23.518	446.288	475.400	451.882
14	17.999	24.061	18.438	25.798	24.731	51.127	29.998	53.112	21.104	75.298	103.803	445.469	13.158	432.311	15.600	416.711	4.705	1.591	423.007	2594.930	-7.842	430.849	459.607	451.765
15	17.984	24.119	18.555	25.795	25.487	49.817	30.470	52.929	21.064	70.285	98.385	434.890	14.693	420.197	15.700	404.497	3.105	1.462	409.064	2559.678	-35.252	444.316	474.709	439.457



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر نوفمبر 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During November 2025

الزيادة أو النقص في المخزون	صافي إنتاج المياه الطية (C)	صافي إنتاج المياه المقطرة المرسلة إلى الخزانات	مياه الخلط	صافي إنتاج المياه المقطرة من مصانع الشعبة (B)	صافي إنتاج المياه المقطرة من محطات المعالجة (A)	إجمالي إنتاج المياه المقطرة	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية (RO)	محطة الزور الجنوبية (RO)	محطة الدوحة الغربية (RO)	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الشويخ (RO)	محطة الشويخ (التقطير)	التاريخ Date
2490.725	380.339	376.068	2.676	391.818	12.512	404.330	98.400	69.345	21.132	26.120	29.566	49.629	25.172	21.539	26.842	10.625	16
2441.189	398.900	394.676	2.606	410.476	12.726	423.202	98.492	69.577	21.386	41.729	32.295	46.988	24.634	23.145	27.086	11.710	17
2413.307	412.386	408.162	2.718	423.862	13.282	437.143	98.287	69.956	21.399	49.351	36.306	49.132	25.070	20.169	27.061	11.695	18
2385.513	415.236	410.562	3.161	426.262	13.931	440.194	98.173	71.119	21.732	48.582	36.330	49.896	25.050	20.783	27.266	11.797	19
2353.127	415.111	410.730	2.992	426.480	21.706	448.186	100.660	72.725	15.900	53.753	36.449	50.104	24.957	23.862	27.217	11.861	20
2341.725	414.883	410.073	3.545	425.673	12.622	438.295	90.558	77.503	15.685	53.576	35.921	50.062	24.311	20.891	27.094	11.891	21
2334.146	432.208	427.062	3.741	442.762	14.078	456.840	98.519	78.670	18.470	55.940	36.397	49.994	25.045	23.821	27.262	11.985	22
2315.871	426.176	421.645	3.014	437.345	13.735	451.080	98.538	74.400	18.281	54.604	36.286	49.898	25.005	24.024	27.265	12.071	23
2296.350	425.827	420.985	3.275	436.735	13.500	450.235	98.885	75.304	18.210	54.495	35.730	49.892	24.909	24.181	27.220	11.953	24
2288.917	429.675	424.788	3.323	440.588	12.565	453.153	99.050	77.606	18.827	54.103	35.804	49.839	24.537	23.973	27.086	11.984	25
2274.323	421.804	417.077	3.280	432.777	13.563	446.340	98.964	68.847	18.631	55.334	36.425	50.009	25.184	23.978	27.262	12.012	26
2265.459	420.914	416.058	3.355	431.758	13.405	445.163	98.989	68.424	18.927	53.884	36.296	50.295	24.965	24.109	27.266	11.986	27
2257.280	413.813	409.256	3.235	424.976	13.279	438.256	98.843	61.480	18.146	54.398	36.177	50.316	25.041	24.419	27.216	11.904	28
2233.050	413.591	409.188	3.145	424.988	13.449	438.438	98.780	63.420	18.036	54.404	36.085	50.132	24.127	24.101	27.141	11.904	29
2207.745	416.460	411.752	3.343	427.452	14.493	441.945	98.797	65.656	18.345	54.107	37.032	49.886	24.654	24.171	27.262	11.891	30
	12630.301	43.861	105.013	12481.427	471.610	12953.037	2961.249	2035.142	603.351	1624.891	873.979	1740.292	840.005	596.763	768.599	449.669	Total
-21.828	421.010	1.462	3.500	431.768	14.199	445.966	98.708	67.838	20.112	54.163	29.133	58.010	29.502	19.892	25.620	14.989	Ave
-5.544	441.209	1.667	4.802	435.143	21.706	464.855	103.803	78.670	21.918	61.604	37.032	71.644	30.804	37.541	27.266	18.495	Max
-68.953	380.339	1.258	2.435	391.818	11.616	404.330	90.558	61.480	15.685	26.120	1.194	46.988	24.127	11.080	24.012	10.625	Min
	57.418	0.199	0.477	56.742	2.144	58.886	13.462	9.252	2.743	7.387	3.973	7.912	4.024	3.819	3.494	2.044	Total
-0.099	1.914	0.007	0.016	1.891	0.065	2.027	0.449	0.308	0.091	0.246	0.132	0.264	0.134	0.127	0.116	0.068	Ave

- يشمل المياه المقطرة المستهلكة داخل المحطات ومصانع الشعبة



صافي إنتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During November 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
1	433.303	451.249	448.437	413.706	8.4
2	434.558	352.041	462.299	426.052	8.5
3	435.645	366.520	457.833	445.694	2.7
4	439.382	367.057	457.329	437.925	4.4
5	436.592	365.964	456.510	447.351	2.0
6	441.209	377.651	446.753	441.614	1.2
7	426.497	389.110	436.816	434.250	0.6
8	421.243	397.041	447.035	433.097	3.2
9	399.420	393.542	439.830	447.763	-1.8
10	410.384	392.319	435.877	447.144	-2.5
11	429.333	384.071	442.656	438.130	1.0
12	430.568	380.912	443.064	441.365	0.4
13	422.770	396.564	446.288	447.207	-0.2
14	423.007	408.715	430.849	445.458	-3.3
15	409.064	417.439	444.316	430.739	3.2



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During November 2024 & 2025

التاريخ Date	الانتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
16	380.339	477.738	449.292	439.424	2.2
17	398.900	484.054	448.436	451.184	-0.6
18	412.386	495.464	440.268	445.183	-1.1
19	415.236	510.524	443.030	441.829	0.3
20	415.111	475.082	447.497	435.224	2.8
21	414.883	459.876	426.285	440.603	-3.2
22	432.208	466.998	439.787	422.736	4.0
23	426.176	464.009	444.451	435.944	2.0
24	425.827	484.551	445.348	430.575	3.4
25	429.675	464.090	437.108	420.855	3.9
26	421.804	460.253	436.398	418.875	4.2
27	420.914	448.699	429.778	395.981	8.5
28	413.813	433.133	421.992	404.238	4.4
29	413.591	394.427	437.821	390.462	12.1
30	416.460	396.296	441.765	393.135	12.4
Total in MIG	12630.301	12755.387	13285.151	12943.741	2.6
Total in Mm ³	57.418	57.987	60.395	58.843	2.6



صافي إنتاج المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024


Net Production of Fresh Water (MIG) During November 2024 & 2025

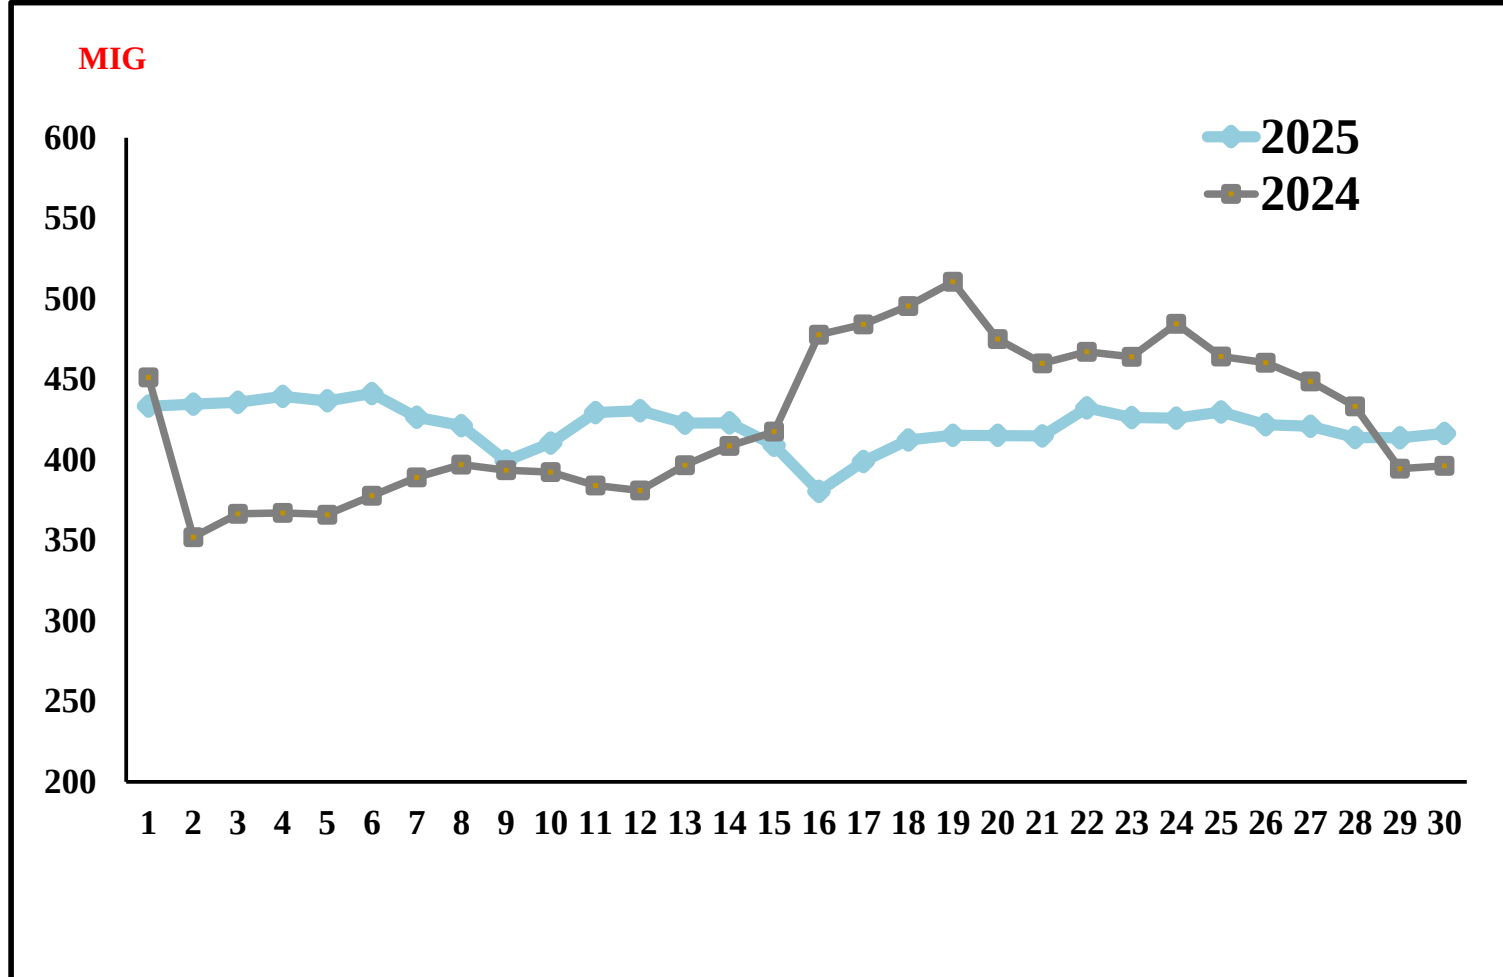



صافي إستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024

Net Consumption of Fresh Water (MIG) During November 2024 & 2025

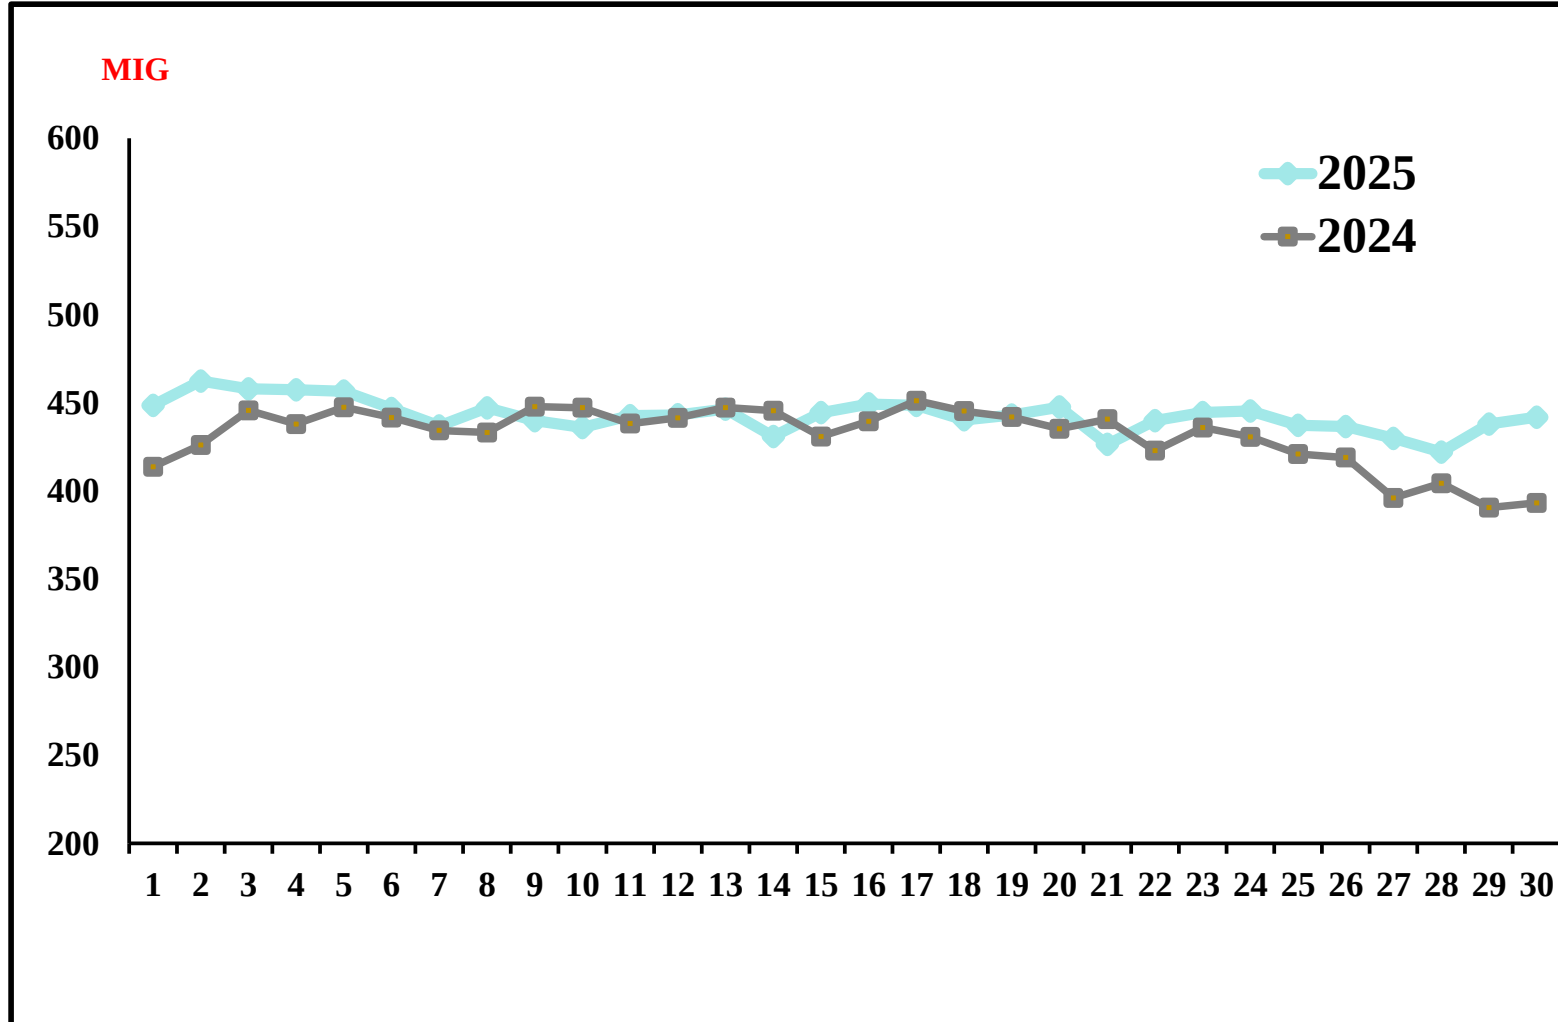



نصيب كل محطة على حدة من الإنتاج و أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/11/02

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 02/11/2025 & Production Share as per Station

المحطة	السعة المركبة (مليون جالون امبراطوري)	عدد الوحدات		المياه المقطرة (م.ج.ا)			مليون جالون امبراطوري M.G.I	مليون متر مكعب M.m³	انتاج واستهلاك المياه العذبة (مليون جالون امبراطوري)
		غير المتوفرة	المتوفرة والعاملة	الانتاج	الاستهلاك	المصدر			
الشويخ	3 × 6 = 18	3	0	18.391	0.121	18.270	445.317	2.024	صافي انتاج المياه المقطرة
الشويخ (RO)	30	11	0	24.061	0.261	23.800	15.700	0.071	المياه المقطرة المستهلكة في مصانع الشعبية
الشعبية الجنوبية	6 × 5 = 30	3	3	13.502	0.240	13.262	429.617	1.953	المياه المقطرة المرسله الى مركز الخلط
الشعبية الشمالية	3 × 15 = 45	3	0	37.541	0.790	36.751	3.406	0.015	الخلط/ مياه قليلة الملوحة
الدوحة الشرقية	7 × 6 = 42	5	2	29.750	1.630	28.120	1.535	0.007	انتاج وحدات التناضح العكسي
الدوحة الغربية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	10	6	65.256	2.640	62.616	434.558	1.976	صافي انتاج المياه العذبة
الدوحة الغربية (RO)	60	6	2	28.535	1.079	27.456	462.299	2.102	صافي استهلاك المياه العذبة (11/02)
الزور الجنوبية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	12	4	61.286	2.500	58.786			
الزورالجنوبية (RO)	30	7	3	21.619	0.044	21.575			
الزور الشمالية	10×10.7 = 107	9	1	98.708	3.127	95.581	493.347	2.243	** اجمالي استهلاك المياه العذبة (11/02)
الصبية	8×12.5 = 100	6	2	62.016	2.917	59.099			
المجموع (MIG)	682.8	75	23	460.665	15.348	445.317			
المجموع (Mm³)	3.104	—	—	2.094	0.070	2.024	** يشمل المياه المقطرة للاستهلاك داخل المحطات ومنطقة الشعبية الصناعية		



* الوحدات المتوفرة والعاملة تتضمن الوحدات العاملة والاحتياط.

** الوحدات الغير متوفرة تتضمن الوحدات الاحتياط (لعدم توفر البخار) والوحدات الغير متوفرة.



أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/11/02 ونصيب كل محطة على حدة من الإنتاج

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 02/11/2025 & Production Share as per Station

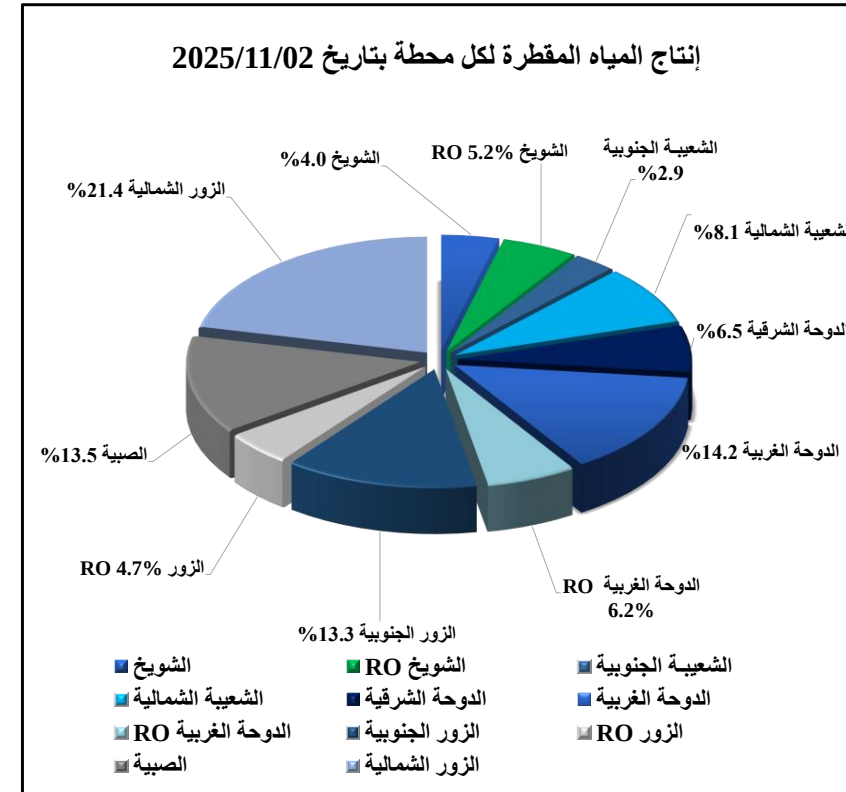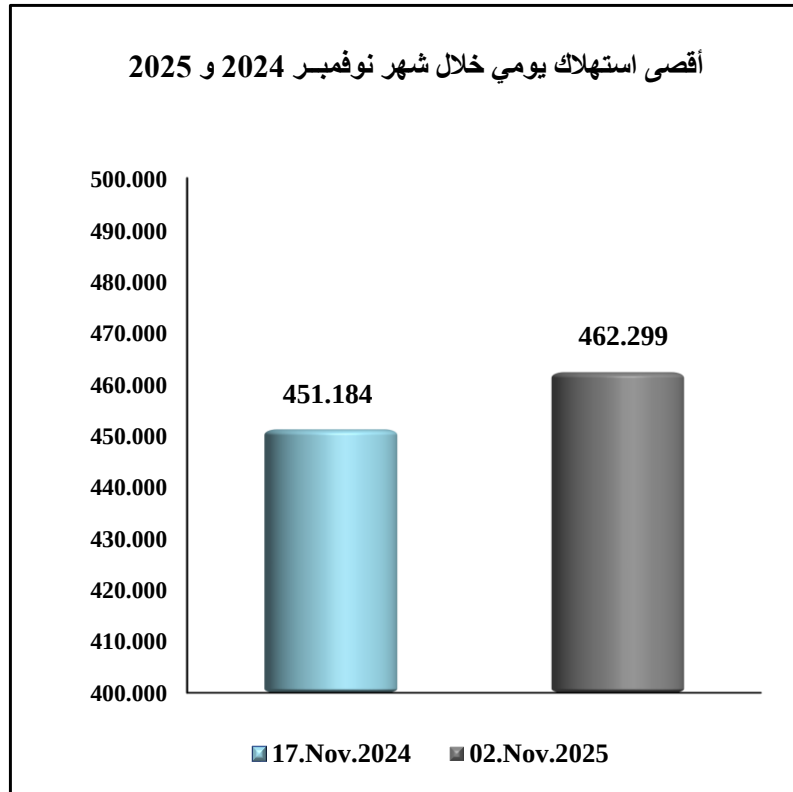




انتاج المحطات من المياه المقطرة لشهر نوفمبر لعامي 2024 و 2025

Gross Production of Distilled Water During November 2024 & 2025

اجمالي انتاج المياه المقطرة
Gross Production Of Dist. Water

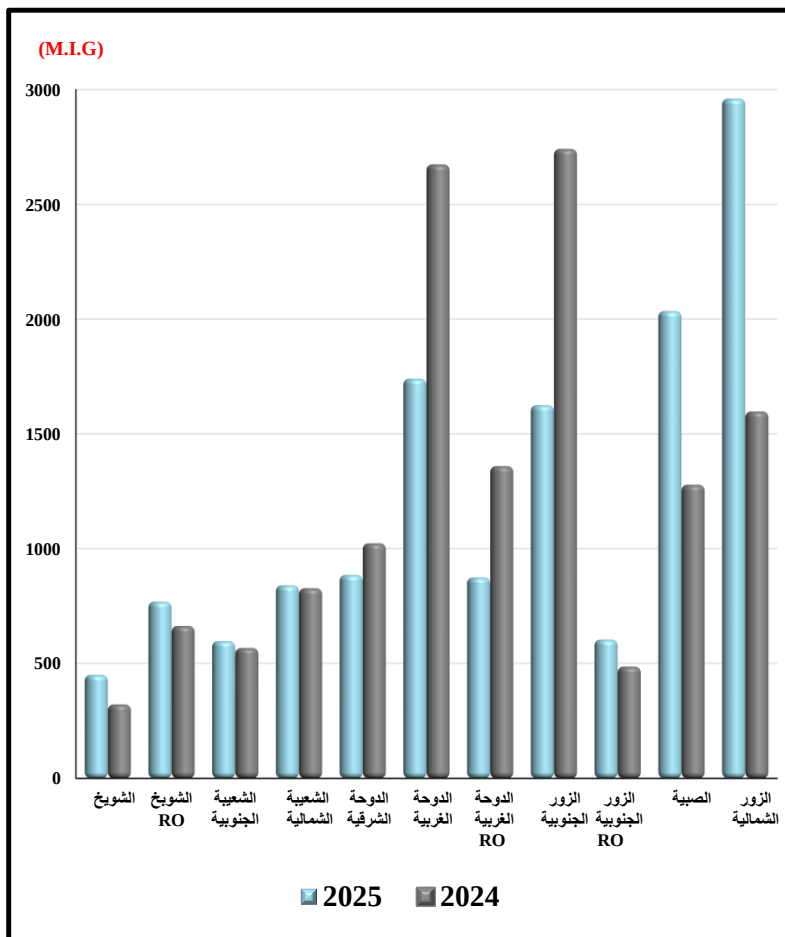

اجمالي انتاج المياه المقطرة Gross Production of Distilled Water			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للتغيير أو النقصان Change of Percentage	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	
40.0	321.260	449.669	محطة الشويخ Shuwaikh Station
16.0	662.870	768.599	الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)
5.3	566.930	596.763	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
1.5	827.239	840.005	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.
-13.5	1022.958	885.052	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-34.9	2674.468	1740.292	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-35.7	1359.359	873.979	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)
-40.7	2741.775	1624.891	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
24.2	485.706	603.351	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)
59.2	1278.343	2035.142	محطة الصبية Sabiya Stn.
85.4	1597.630	2961.249	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.
-1.2	13538.539	13378.992	Total (المجموع (م.ج.م) in MIG

-1.2	61.547	60.822	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³
------	--------	--------	--




مياه البحر المستهلكة في المقطرات لشهر نوفمبر لعامي 2024 و 2025

Sea Water Consumption During November 2024 & 2025

اجمالي استهلاك مياه البحر

Sea Water Consumption

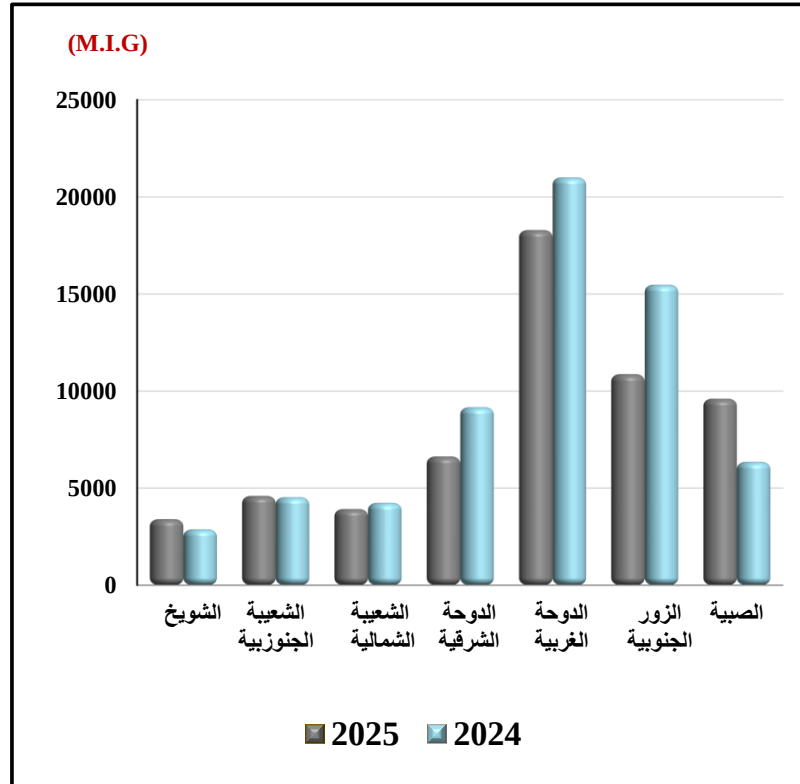


اجمالي استهلاك مياه البحر Sea Water Consumption			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	
18.3	2875.000	3400.000	محطة الشويخ Shuwaikh Station
1.4	4536.000	4599.000	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
-7.6	4244.000	3923.349	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.
-27.7	9174.593	6635.548	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-12.9	21008.113	18295.430	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-29.8	15483.038	10875.791	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
51.2	6357.111	9611.116	محطة الصبية Sabiya Stn.
-10.0	63677.855	57340.235	المجموع (م.ج.ا) Total in MIG
-10.0	289.485	260.674	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³



انتاج المحطات من المياه المقطرة و مياه البحر المستهلكه في المقطرات لشهر نوفمبر 2025

Distillate Water Production & Sea Water Consumption During November 2025

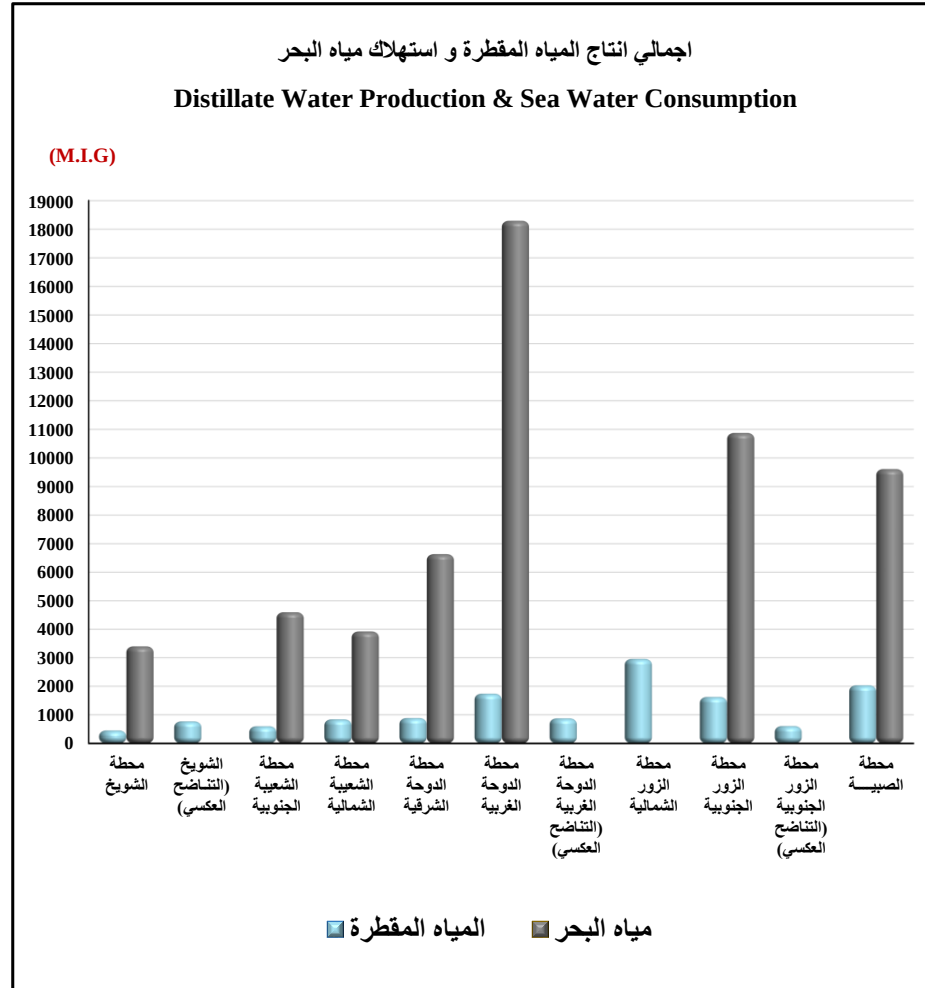

محطات تحلية المياه Desalination Plants	اجمالي انتاج المياه المقطرة Distillated Water Production	اجمالي استهلاك مياه البحر الداخلة في التقطير Sea Water Consumption in the Distillers
محطة الشويخ Shuwaikh Station	449.669	3400.000
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	768.599	-
محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	596.763	4599.000
محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	840.005	3923.349
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	885.052	6635.548
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	1740.292	18295.430
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	873.979	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	2961.249	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	1624.891	10875.791
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	603.351	-
محطة الصبية Sabiya Stn.	2035.142	9611.116
المجموع (م.ج.م) Total in MIG	13378.992	57340.235

المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	60.822	260.674
--	--------	---------



إحصائية المياه العذبة عن شهر نوفمبر 2025

Fresh Water Statistical Report for the Month of November 2025

السعة المركبة - يوميا	مليون جالون M.I.G أميرطوري	مليون متر مكعب M.m ³	Installed Capacity - per Day
محطة الشويخ	18	0.082	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	30	0.136	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعيبية الجنوبية	30	0.136	Shuaiba South Station
محطة الشعيبية الشمالية	45	0.205	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	42	0.191	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	110.4	0.502	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	60	0.273	Doha West Station (RO)
محطة الزور الجنوبية	110.4	0.502	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	30	0.136	Az - Zour South Station (RO)
محطة الزور الشمالية	107	0.486	Az - Zour North Station
محطة الصبية	100	0.455	Sabiya Station
المجموع:	682.8	3.104	Total :

السعة المتوفرة القصوى	-	-	Maximum Available Capacity
أقصى صافي استهلاك بتاريخ (2nd)	462.299	2.102	Maximum Daily Consumption (2nd)
معدل صافي الاستهلاك اليومي	442.838	2.013	Average Daily Consumption
أقصى مخزون يومي بتاريخ (1st)	2847.461	12.945	Maximum Daily Reserve (1st)
أدنى مخزون يومي بتاريخ (30th)	2207.745	10.037	Minimum Daily Reserve (30th)

انتاج المياه العذبة	مليون جالون M.I.G أميرطوري	مليون متر مكعب M.m ³	Production of Fresh Water
محطة الشويخ	446.403	2.029	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	760.823	3.459	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعيبية الجنوبية	586.309	2.665	Shuaiba South Station
محطة الشعيبية الشمالية	819.100	3.724	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	835.106	3.796	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	1674.131	7.611	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	839.426	3.816	Doha West Station (RO)
محطة الزور الشمالية	2887.216	13.126	Az - Zour North Station
محطة الزور الجنوبية	1549.621	7.045	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	601.937	2.736	Az - Zour South Station (RO)
محطة الصبية	1952.965	8.878	Sabiya Station
صافي انتاج المياه المقطرة	12953.037	58.886	Net Distilled Water Production
المياه المقطرة المستهلكة بمصانع الشعيبية	471.610	2.144	Less Cons.by Shuaiba Industries
باقي صافي الانتاج المزود الى مركز المزج	12481.427	56.742	Net Dist. Water for Mixing Plant
مياه قليلة الملوحة مضافة	105.013	0.477	Brackish Water Added
المياه الجوفية العذبة المضافة	-	-	Underground Fresh Water Added
انتاج وحدات التناضح العكسي	43.861	0.199	Reverse Osmosis Production
مجموع صافي الانتاج الشهري	12630.301	57.418	Total Net Production

مجموع صافي الاستهلاك الشهري	13285.151	60.395	Total Net Consumption
-----------------------------	-----------	--------	-----------------------



إنتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During November 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
1	33.528	39.737	29.236	30.931	-5.5
2	30.889	36.156	33.302	24.071	38.3
3	29.979	39.596	26.614	36.913	-27.9
4	36.688	40.946	32.560	33.236	-2.0
5	38.426	40.954	31.056	29.868	4.0
6	43.221	40.906	26.991	32.293	-16.4
7	42.967	41.327	22.337	36.338	-38.5
8	32.607	40.951	27.556	26.605	3.6
9	30.080	39.478	33.559	28.343	18.4
10	31.904	40.414	32.395	35.735	-9.3
11	32.292	40.565	29.134	31.342	-7.0
12	35.060	40.167	33.833	36.377	-7.0
13	36.941	40.761	25.793	35.103	-26.5
14	36.279	40.815	24.639	37.001	-33.4
15	39.750	43.339	25.517	32.352	-21.1



انتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During November 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الإستهلاك Change Percentage of Consumption
	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	نوفمبر 2025 Nov. 2025	نوفمبر 2024 Nov. 2024	
16	40.478	43.334	34.173	30.810	10.9
17	39.936	41.058	17.944	38.157	-53.0
18	37.765	37.866	25.762	33.669	-23.5
19	36.481	37.292	32.214	31.088	3.6
20	28.438	38.249	28.815	37.486	-23.1
21	19.870	37.425	12.848	34.382	-62.6
22	23.856	37.729	29.027	24.096	20.5
23	31.391	36.409	28.151	29.280	-3.9
24	33.106	34.363	23.402	40.837	-42.7
25	33.600	32.811	22.703	26.886	-15.6
26	31.432	39.951	22.597	39.989	-43.5
27	29.263	40.980	26.519	21.261	24.7
28	28.553	41.036	19.012	37.947	-49.9
29	29.101	35.270	22.783	26.099	-12.7
30	29.377	35.242	30.468	28.853	5.6
Total in MIG	1003.258	1175.127	810.940	967.348	-16.2
Total in Mm ³	4.561	5.342	3.687	4.398	-16.2




استهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Consumption of Brackish Water (MIG) During November 2024 & 2025

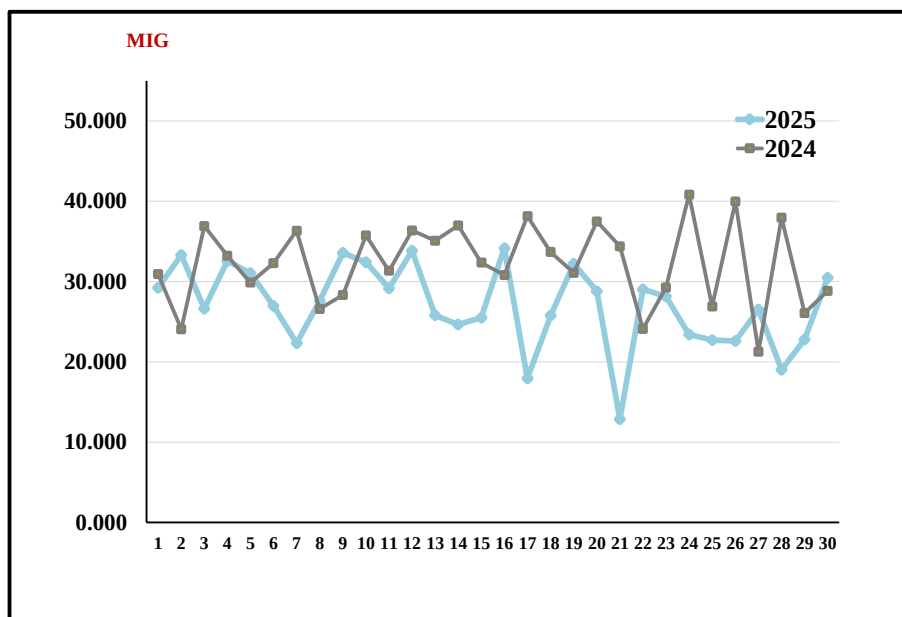

انتاج المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر نوفمبر 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production of Brackish Water (MIG) During November 2024 & 2025

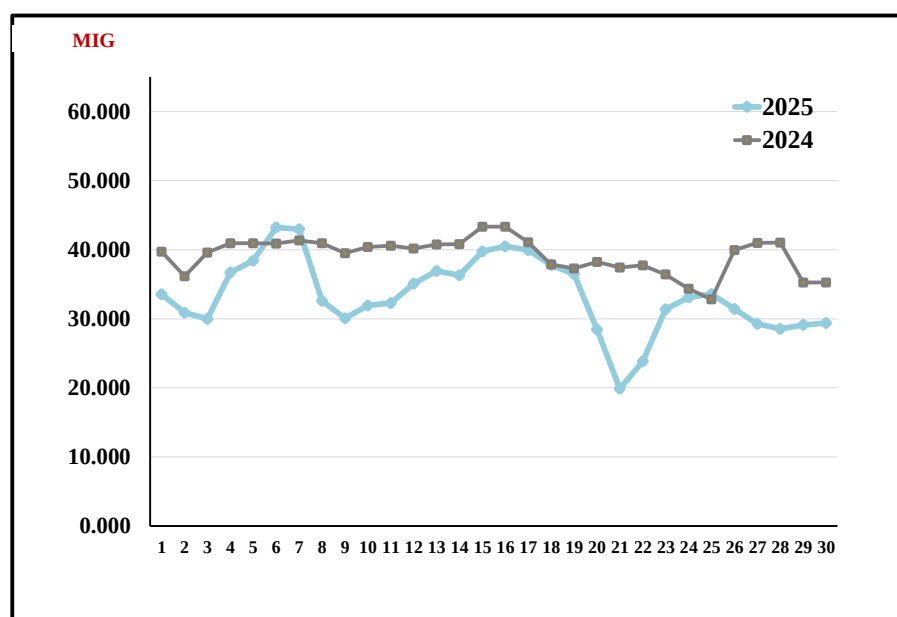



إحصائية المياه قليلة الملوحة عن شهر نوفمبر 2025

Brackish Water Statistical Report for the Month of November 2025

مليون جالون أمبرطوري M.I.G
مليون متر مكعب M.m³

Installed Capacity (per Day)	0.682	150	القدرة المركبة - يوميا
Maximum Available Capacity	0.196	43.221	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Daily Consumption (16th)	0.155	34.173	أقصى استهلاك يومي بتاريخ (16th)
Average Daily Consumption	0.123	27.031	معدل الاستهلاك اليومي
Maximum Daily Reserve (18th)	1.531	336.781	أقصى مخزون يومي بتاريخ (18th)
Minimum Daily Reserve (12th)	1.347	296.212	أدنى مخزون يومي بتاريخ (12th)

إنتاج المياه قليلة الملوحة

Production of Brackish Water

Production Field	مليون متر مكعب M. m ³	مليون جالون M. I. G أمبرطوري	حقول الإنتاج
Shagaya	0.924	203.251	الشقايا
Sulaibiya	0.078	17.150	الصليبية
Um - Qudair	2.332	512.926	أم قدير
Al - Wafra	0.178	39.225	الوفرة
Al - Atraaf	1.049	230.706	الاطراف
Total Production	4.561	1003.258	جملة الإنتاج
B.W used for reverse osmosis	0.399	87.715	المياه المستخدمة في محطات التحلية المساعدة
Total Brackish Water Blended	0.477	105.013	إجمالي المياه المستخدمة في الخلط
Total Net Production	3.685	810.530	مجموع صافي الإنتاج الشهري
Total Gross Consumption	4.563	1003.668	جملة الاستهلاك
Total Net Consumption	3.687	810.940	مجموع صافي الاستهلاك الشهري



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر نوفمبر 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During November 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy	المياه المقطرة Distilled Water		
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
1	11800	10065	-	458.095
2	11880	9940	-	460.665
3	11795	9205	-	461.467
4	12285	9695	-	464.313
5	12435	9260	-	462.064
6	12435	8800	-	464.855
7	12535	8690	-	447.578
8	12540	8810	-	447.354
9	11510	8750	-	425.473
10	11575	8695	-	438.892
11	11590	8620	-	453.143
12	11590	8785	-	453.967
13	11200	8985	-	447.966
14	11020	8805	-	445.469
15	10940	8685	-	434.890



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر نوفمبر 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During November 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy		المياه المقطرة Distilled Water	
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
16	10845	9350	-	404.330
17	11075	9460	-	423.202
18	10910	8835	-	437.143
19	11075	8865	-	440.194
20	10760	9015	-	448.186
21	11110	8915	-	438.295
22	11130	8375	-	456.840
23	11660	9045	-	451.080
24	11685	8615	-	450.235
25	11585	8410	-	453.153
26	10890	8265	-	446.340
27	11125	8395	-	445.163
28	10825	8000	-	438.256
29	10850	8035	-	438.438
30	10670	8100	-	441.945
Max.	12540	10065	- *	464.855

* عدم توفر البيانات لسعة المقطرات المتوفرة.



مجمّل انتاج الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة ونسبة انتاج كل محطة خلال شهر نوفمبر 2025

Total Generation of Electricity, Prod. of Distilled Water & Share Station

Percentage During November 2025


اسم المحطة Name of Stations	جملة انتاج الطاقة الكهربائية Gross Generation of Electricity (MWh)	النسبة المئوية لجملة انتاج الطاقة الكهربائية Percentage of Total Generation	جملة انتاج المياه المقطرة Percentage of Total Production	النسبة المئوية لجملة انتاج المياه المقطرة Percentage of Total Production
الشويخ Shuwaikh	26899	0.518	449.669	3.361
الشويخ (التناضح العكسي) (RO) Shuwaikh	0	0.000	768.599	5.745
الشعبية الشمالية Shuaiba North	443968	8.550	840.005	6.279
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	252250	4.858	596.763	4.460
الدوحة الشرقية Doha East	244422	4.707	885.052	6.615
الدوحة الغربية Doha West	840247	16.182	1740.292	13.008
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) (RO) Doha West	0	0.000	873.979	6.532
الزور الجنوبية Az - Zour South	1158060	22.303	1624.891	12.145
الزور (التناضح العكسي) (RO) Az - Zour South	0	0.000	603.351	4.510
الصبيّة Sabiya	1078394	20.769	2035.142	15.211
الزور الشمالية Az - Zour North	1145470	22.061	2961.249	22.134
الشقّابا SGRE	2647	0.051	—	—
Total المجموع الكلي	5192357	100	13378.992	100




انتاج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة خلال شهر نوفمبر 2025

Power & Dist. Plants Prod. of Distilled Water & Electricity During November 2025

انتاج الطاقة الكهربائية

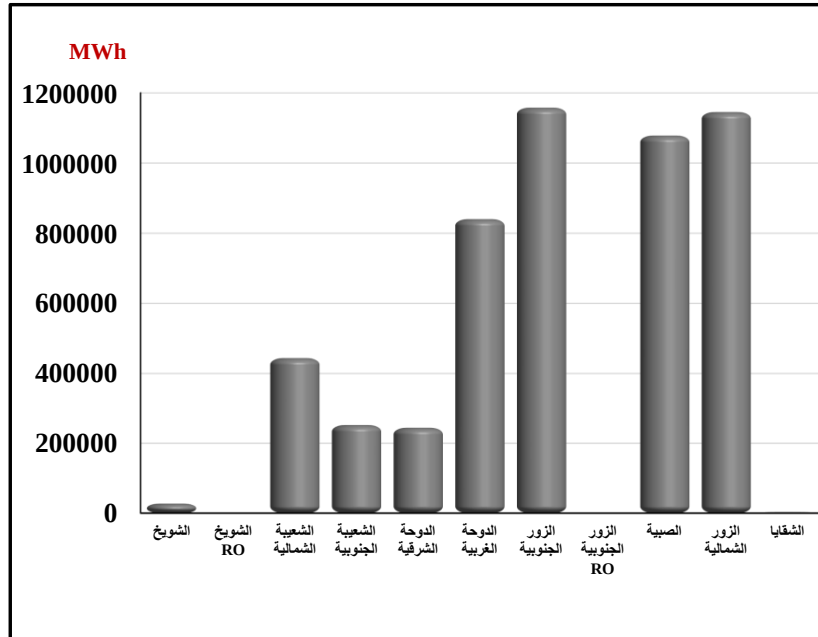

انتاج المياه المقطرة

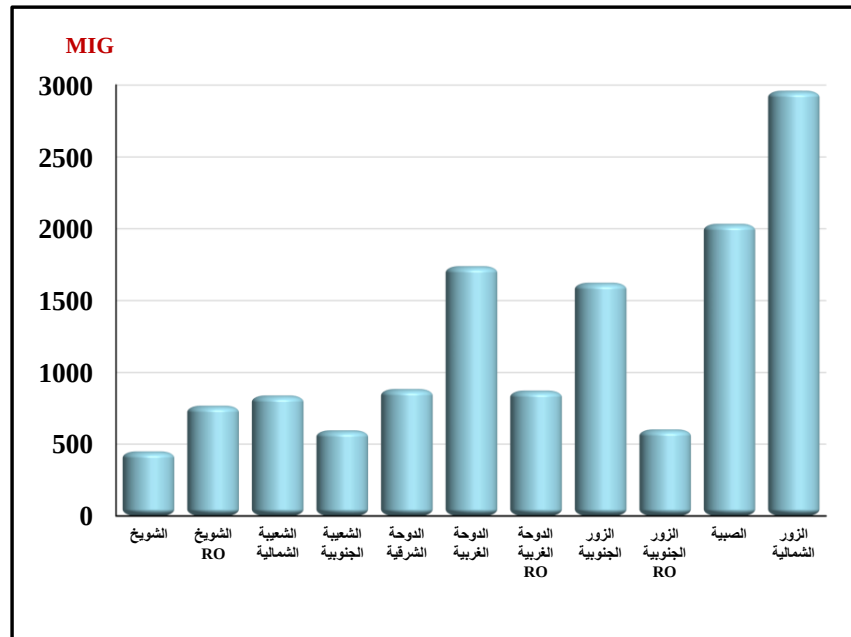



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
1	32320	0	167549	41940	0	150715	319757	0	294972	294157.013	1301410
2	29138	0	166002	37534	0	141210	303416	0	290412	294071.127	1261783
3	28999	0	146045	46739	0	140670	311123	0	294751	293420.207	1261747
4	28906	81	161905	54324	0	127575	332409	0	283580	293492.532	1282273
5	28696	85	166900	56902	0	121178	313272	0	241737	292909.416	1221679
6	28683	88	166292	59870	0	125775	295341	0	230102	288791.444	1194942
7	28802	87	165809	75854	0	122760	235055	0	214062	291123.907	1133553
8	35401	86	165977	74199	0	122535	249928	0	216502	291404.164	1156032
9	33007	86	117062	76572	0	129782	310997	0	128111	290296.696	1085914
10	31424	87	112903	72975	0	144702	349533	0	32719	291444.846	1035788
11	37581	0	113200	74670	0	144450	375781	0	0	289220.870	1034903
12	48175	0	114858	71077	0	155239	387881	0	0	283792.018	1061022
13	53905	0	114067	54437	0	163964	374766	0	0	282567.023	1043706
14	56054	0	113882	66945	0	157212	364218	0	0	290030.000	1048341
15	54794	0	115008	74425	0	152734	384746	0	0	284795.519	1066503



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
16	46053	0	117365	81296	0	155092	391862	0	0	286174	1077842
17	50096	0	115862	82181	0	160814	435097	0	0	289311	1133361
18	20278	0	114166	82582	0	146623	394149	0	0	274625	1032423
19	18561	0	112669	92512	0	131130	353672	0	0	261833	970377
20	35426	0	114392	92326	0	128970	354116	0	0	238345	963575
21	20342	0	112912	97517	0	133505	325714	0	0	213425	903415
22	19045	0	111290	85971	0	134505	382479	0	8167	242667	984124
23	21803	0	112751	99203	0	137908	340902	0	47420	254989	1014976
24	19086	0	115428	98131	0	133200	358508	0	58346	284994	1067693
25	19098	0	113895	101617	0	108585	373583	0	84507	286518	1087803
26	24521	0	114267	102480	0	119070	395997	0	78178	296150	1130663
27	19676	0	113252	100251	0	129870	403031	0	80113	300445	1146637
28	19848	0	115507	100606	0	107370	423611	0	76792	300481	1144214
29	18848	0	112482	99968	0	113987	415768	0	74152	298537	1133742
30	29960	0	113249	99811	0	92070	450678	0	86915	296187	1168870
Total	938526	600	3816947	2354915	0	4033200	10707388	0	2821538	8476197	33149311
Max	56054	88	167549	102480	0	163964	450677.5	0	294972	300481	1301410
Min	18561	0	111290	37534	0	92070	235055	0	0	213425	903415



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas				
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North					
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total						
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
1	3350	167549	3025	0	137176	14300	77199	228675	2610	0	0	106040	37541	55356	201547	294157	898303				
2	0	166002	0	0	126657	0	79966	206623	0	0	0	104745	39202	54484	198431	294071	865127				
3	0	146045	0	0	121196	10504	83682	215382	50	0	0	107230	38708	55388	201376	293420	856223				
4	0	161905	0	0	128733	31993	81553	242279	0	0	0	106245	34457	53288	193990	293493	891667				
5	0	166900	173	0	94108	42115	80606	216829	0	0	0	106328	36401	4687	147416	292909	824227				
6	0	166292	0	0	109590	44724	44635	198949	0	0	0	113072	0	0	113072	288791	767104				
7	0	165809	0	0	96974	37340	4900	139214	0	0	0	108137	0	0	108137	291124	704284				
8	6632	165977	0	0	107866	43816	0	151682	0	0	0	108137	0	0	108137	291404	723832				
9	4362	117062	362	0	111147	43047	57254	211448	0	0	0	12973	0	0	12973	290297	636504				
10	2641	112903	207	0	114153	55768	84372	254293	0	0	0	1146	0	0	1146	291445	662635				
11	8660	113200	0	0	108521	79144	89920	277585	0	0	0	0	0	0	0	289221	688666				
12	19312	114858	5299	0	118660	78255	89163	286078	0	0	0	0	0	0	0	283792	709339				
13	25103	114067	10154	0	124144	50628	91277	266049	0	0	0	0	0	0	0	282567	697940				
14	27180	113882	10107	0	124175	42565	90314	257054	0	0	0	0	0	0	0	290030	698253				
15	25814	115008	9949	0	130867	52181	92831	275879	0	0	0	0	0	0	0	284796	711446				



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas	
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North		
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total			
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)				
16	26806	117365	10687	0	123031	70901	96177	290109	0	0	0	0	0	0	0	286174	731141	
17	31404	115862	10694	0	114697	81297	102380	298374	0	0	0	0	0	0	0	289311	745645	
18	1896	114166	5143	0	122437	78419	98955	299811	0	0	0	0	0	0	0	274625	695641	
19	0	112669	0	0	97423	69160	88592	255175	0	0	0	0	0	0	0	261833	629677	
20	16430	114392	0	0	107059	62128	81723	250910	0	0	0	0	0	0	0	238345	620077	
21	1514	112912	1835	0	96868	56366	73432	226666	0	0	0	0	0	0	0	213425	556352	
22	0	111290	0	0	118948	77369	91473	287790	0	0	0	0	0	0	0	242667	641747	
23	2729	112751	2323	0	90612	64484	84704	239800	260	0	0	0	0	0	260	254989	612852	
24	0	115428	0	0	104623	68445	87695	260763	0	0	0	3168	0	0	3168	284994	664353	
25	0	113895	0	0	121136	63565	91738	276439	0	0	0	28482	0	0	28482	286518	705334	
26	5345	114267	0	0	129173	75427	92099	296699	5470	0	0	0	0	0	5470	296150	717931	
27	691	113252	0	0	126026	73303	99043	298372	1230	0	0	0	0	0	1230	300445	713989	
28	950	115507	0	0	140642	61846	87105	289593	0	0	0	0	0	0	0	300481	706530	
29	0	112482	1352	0	155406	68399	89208	313013	0	0	0	0	0	0	0	298537	725384	
30	10926	113249	0	0	169615	79055	97650	346320	5260	0	0	0	0	0	3320	8580	296187	775262
Total	221745	3816947	71310	0	3571661	1676544	2409646	7657851	14880	0	0	905703	186309	226523	1333415	8476197	21577465	



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	28970	41940	0	147690	91082	93425	403107
2	29138	37534	0	141210	96793	91981	396656
3	28999	46739	0	140670	95741	93375	405524
4	28906	54324	0	127575	90130	89590	390525
5	28696	56902	0	121005	96443	94321	397367
6	28683	59870	0	125775	96392	117030	427750
7	28802	75854	0	122760	95841	105925	429182
8	28769	74199	0	122535	98246	108365	432114
9	28645	76572	0	129420	99549	115138	449324
10	28783	72975	0	144495	95240	31573	373066
11	28921	74670	0	144450	98196	0	346237
12	28863	71077	0	149940	101803	0	351683
13	28802	54437	0	153810	108717	0	345766
14	28874	66945	0	147105	107164	0	350088
15	28980	74425	0	142785	108867	0	355057



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	19247	81296	0	144405	101753	0	346701
17	18692	82181	0	150120	136723	0	387716
18	18382	82582	0	141480	94338	0	336782
19	18561	92512	0	131130	98497	0	340700
20	18996	92326	0	128970	103206	0	343498
21	18828	97517	0	131670	99048	0	347063
22	19045	85971	0	134505	94689	8167	342377
23	19074	99203	0	135585	101102	47160	402124
24	19086	98131	0	133200	97745	55178	403340
25	19098	101617	0	108585	97144	56025	382469
26	19176	102480	0	119070	99298	72708	412732
27	18985	100251	0	129870	104659	78883	432648
28	18898	100606	0	107370	134018	76792	437684
29	18848	99968	0	112635	102755	74152	408358
30	19034	99811	0	92070	104358	78335	393608
Total	716781	2354915	0	3961890	3049537	1488123	11571246



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع Total
	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	
1	0	0	0	0	0	0	4.0	0	15426	0	15430
2	0	0	0	0	0	0	3	0	15206	0	15209
3	0	0	0	0	0	0	53	0	1193	0	1246
4	0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	2
5	0	0	0	0	0	0	8	0	138	0	146
6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
9	0	0	0	0	0	0	19	0	13549	0	13568
10	0	0	0	0	0	0	48	0	15988	0	16036
11	0	0	0	0	0	0	6	0	7846	0	7852
12	0	0	0	0	0	0	21	0	7697	0	7718
13	0	0	0	0	0	0	1	0	18236	0	18237
14	0	0	0	0	0	0	3	0	20176	0	20179
15	0	0	0	0	0	0	1	0	20558	0	20559



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
16	0	0	0	0	0	0	4	0	30576	0	30580
17	0	0	0	0	0	0	54	0	35666	0	35720
18	0	0	0	0	0	0	3	0	30549	232	30784
19	0	0	0	0	0	0	1	0	30455	0	30456
20	0	0	0	0	0	0	6	0	30197	0	30203
21	0	0	0	0	0	0	7	0	31156	65	31228
22	0	0	0	0	0	0	4	0	16485	0	16489
23	0	0	0	0	0	0	3	0	15171	0	15174
24	0	0	0	0	0	0	47	0	8688	0	8735
25	0	0	0	0	0	0	5	0	1094	0	1099
26	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	475
27	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	106
28	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
29	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
30	0	0	0	0	0	0	14	0	152	0	166
Total	0	0	0	0	0	0	927	0	366202	297	367426
Max	0	0	0	0	0	0	475	0	35666	232.3744	35720
Min	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines															مجموع زيت الغاز Total Gas Oil	
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station								محطة الزور الشمالية Az-Zour North
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15426	0	0	0	15426	0	15426
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15206	0	0	0	15206	0	15206
3	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	1193	0	0	0	1193	0	1243
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	0	138
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13113	436	0	13549	0	13549
10	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	1096	14892	0	0	15988	0	16032
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7611	235	0	0	7846	0	7846
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7697	0	0	0	7697	0	7697
13	0	0	0	0	0	0	0	0	1640	4178	12418	0	0	0	18236	0	18236
14	0	0	0	0	0	0	0	0	1446	3547	15183	0	0	0	20176	0	20176
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20558	0	0	0	20558	0	20558



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع زيت الغاز Total Gas Oil
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North	
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3			
									SBOC(1)	SBOC(2)	SBCC(1)	SB-Stage (I)	SB-Stage (II)	SB-Stage (III)			
16	0	0	0	0	0	0	0	0	1041	2559	26976	0	0	0	30576	0	30576
17	0	0	0	42	0	0	0	42	1374	3593	30699	0	0	0	35666	0	35708
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30549	0	0	0	30549	232.374	30781.4
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30455	0	0	0	30455	0	30455
20	0	0	0	0	0	0	0	0	990	2470	26737	0	0	0	30197	0	30197
21	0	0	0	0	0	0	0	0	1656	0	29500	0	0	0	31156	64.7454	31220.7
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16485	0	0	0	16485	0	16485
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15171	0	0	0	15171	0	15171
24	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	8688	0	0	0	8688	0	8732
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1094	0	0	0	1094	0	1094
26	0	0	0	0	472	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472
27	0	0	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	0	152
المجموع Total	0	0	0	180	548	0	0	728	8147	16347	312742	28240	436	290	366202	297	367227



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	0	0	0	0	4	0	4
2	0	0	0	0	3	0	3
3	0	0	0	0	3	0	3
4	0	0	0	0	2	0	2
5	0	0	0	0	8	0	8
6	0	0	0	0	3	0	3
7	0	0	0	0	3	0	3
8	0	0	0	0	5	0	5
9	0	0	0	0	19	0	19
10	0	0	0	0	4	0	4
11	0	0	0	0	6	0	6
12	0	0	0	0	21	0	21
13	0	0	0	0	1	0	1
14	0	0	0	0	3	0	3
15	0	0	0	0	1	0	1



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	0	0	0	0	4	0	4
17	0	0	0	0	12	0	12
18	0	0	0	0	3	0	3
19	0	0	0	0	1	0	1
20	0	0	0	0	6	0	6
21	0	0	0	0	7	0	7
22	0	0	0	0	4	0	4
23	0	0	0	0	3	0	3
24	0	0	0	0	3	0	3
25	0	0	0	0	5	0	5
26	0	0	0	0	3	0	3
27	0	0	0	0	30	0	30
28	0	0	0	0	8	0	8
29	0	0	0	0	11	0	11
30	0	0	0	0	14	0	14
Total	0	0	0	0	199	0	199



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel Oil (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	19133	24349	21710	0	25802	90994
2	0	0	0	20676	23529	20483	0	24017	88705
3	0	0	0	19236	25289	21194	0	25897	91616
4	0	0	0	19338	24446	20030	0	25165	88979
5	0	0	0	19277	27617	20804	0	25598	93296
6	0	0	0	20655	27863	22012	0	20910	91440
7	0	0	0	20458	28138	20458	0	23664	92718
8	0	0	0	20901	29641	20326	0	23999	94867
9	0	0	0	22273	29882	20930	0	26022	99107
10	0	0	0	20778	26073	19766	0	38048	104665
11	0	0	0	21243	28507	19785	0	46367	115902
12	0	0	0	22355	28133	19144	0	44074	113706
13	0	0	0	22198	27724	20691	0	47810	118423
14	0	0	0	16505	25377	20879	0	47256	110017
15	0	0	0	16710	27355	21313	0	42365	107743



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel Oil (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO					RO		
16	0	0	0	17099	28086	19062	0	39218	103465
17	0	0	0	17447	27255	19483	0	43080	107265
18	0	0	0	18328	24640	20307	0	39126	102401
19	0	0	0	15966	25062	18018	0	41206	100252
20	0	0	0	20444	24313	18219	0	46848	109824
21	0	0	0	21741	23815	20339	0	48131	114026
22	0	0	0	20144	23756	21043	0	44317	109260
23	0	0	0	22321	25027	18930	0	39486	105764
24	0	0	0	19830	23944	20012	0	36293	100079
25	0	0	0	20710	27840	21414	0	36954	106918
26	0	0	0	21229	28408	20905	0	26616	97158
27	0	0	0	21577	26231	20571	0	28009	96388
28	0	0	0	21939	22236	21251	0	27500	92926
29	0	0	0	19584	22803	19483	0	26034	87904
30	0	0	0	20485	22423	20829	0	26449	90186
Total	0	0	0	600579	779762	609392	0	1036261	3025994
Max	0	0	0	22355	29882	22012	0	48131	118423
Min	0	0	0	15966	22236	18018	0	20910	87904



استهلاك المحطات من النفط الخام (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Crude Oil (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	2093	0	0	0	0	2093
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0



استهلاك المحطات من النفط الخام (برميل) خلال شهر نوفمبر 2025

Stations Consumption of Crude Oil (Barrels) During November 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع Total
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2093	0	0	0	0	2093
Max	0	0	0	2093	0	0	0	0	2093
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2024

Production & Consumption of Elec. Energy, Dist. Water & Fuel Consumption by

Power & Dist. Plants During November 2024

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist. Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نפט خام برميل Crude Oil Barrel	زيت ثقيل برميل Heavy Oil Barrel
الشويخ Shuwaikh	23340	10135	321.260	2.649	679522	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	15315	662.870	4.915	416	0	0	0
الشعبية الشمالية Shuaiba North	263956	32826	827.239	26.591	2516223	0	0	0
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	226210	31198	566.930	14.866	2289805	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	216000	48893	1022.958	44.085	1595815	0	0	279245
الدوحة الغربية Doha West	663615	122635	2674.468	78.395	1892120	0	0	1135828
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	32350	1359.359	40.553	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	2054970	178098	2741.775	123.376	11240516	5070	0	1385838
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	8563	485.706	1.291	0	0	0	0
الصبية Sabiya	2061994	169676	1278.343	77.894	12961579	15258	0	749548
الزور الشمالية Az - Zour North	554953	36172	1597.630	50.123	4871223	6702	0	0
الشقايا SGRE	8028	1314	-	-	-	-	-	-
Total المجموع الكلي	6073066	687175	13538.539	464.737	38047219	27031	0	3550459



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر نوفمبر 2025

Production & Consumption of Elec. Energy, Dist.Water & Fuel Consumption by

Power & Dist. Plants During November 2025

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist.Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نפט خام برميل Crude Oil Barrel	زيت الوقود منخفض الكبريت LSFO
الشويخ Shuwaikh	26899	14456	449.669	3.266	938526	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	16874	768.599	7.776	600	0	0	0
الشعبية الشمالية Shuaiba North	443968	37779	840.005	20.905	3816947	0	0	0
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	252250	32649	596.763	10.454	2354915	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	244422	42934	885.052	49.946	0	0	2093	600579
الدوحة الغربية Doha West	840247	112953	1740.292	66.161	4033200	0	0	779762
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	22611	873.979	34.553	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	1158060	108276	1624.891	75.270	10707388	927	0	609392
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	11808	603.351	1.414	0	0	0	0
الصبيبة Sabiya	1078394	140191	2035.142	82.177	2821538	366202	0	1036261
الزور الشمالية Az - Zour North	1145470	56809	2961.249	74.034	8476197	297	0	0
الشقايا SGRE	2647	357	-	-	-	-	-	-
Total المجموع الكلي	5192357	597697	13378.992	425.955	33149311	367426	2093	3025994

قسم إحصاءات العاملين
Employees Statistics Section




أعداد العاملين بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025

Ministry's Employees During November 2025

المجموع الكلي Total	غير كويتي Non Kuwaiti				كويتي Kuwaiti							
	الإجمالي Total	أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثاني Second Contract	الإجمالي Total	الوظائف المعاونة Assistance Jobs	الوظائف الفنية المساعدة Assistance Technical Jobs	الوظائف القيادية والعمامة Management & General Jobs				
								الإجمالي Total	الدرجات الأخرى Other Grades	الدرجة ب Grade B	الدرجة أ Grade A	الوظائف القيادية Managment
	36245	795	71	144	580	33	20	35397	34541	579	276	1

نسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العاملين بالوزارة تبلغ (97.8 %).

The ratio of Kuwaiti employees to the total number of employees in the Ministry is (97.8 %).

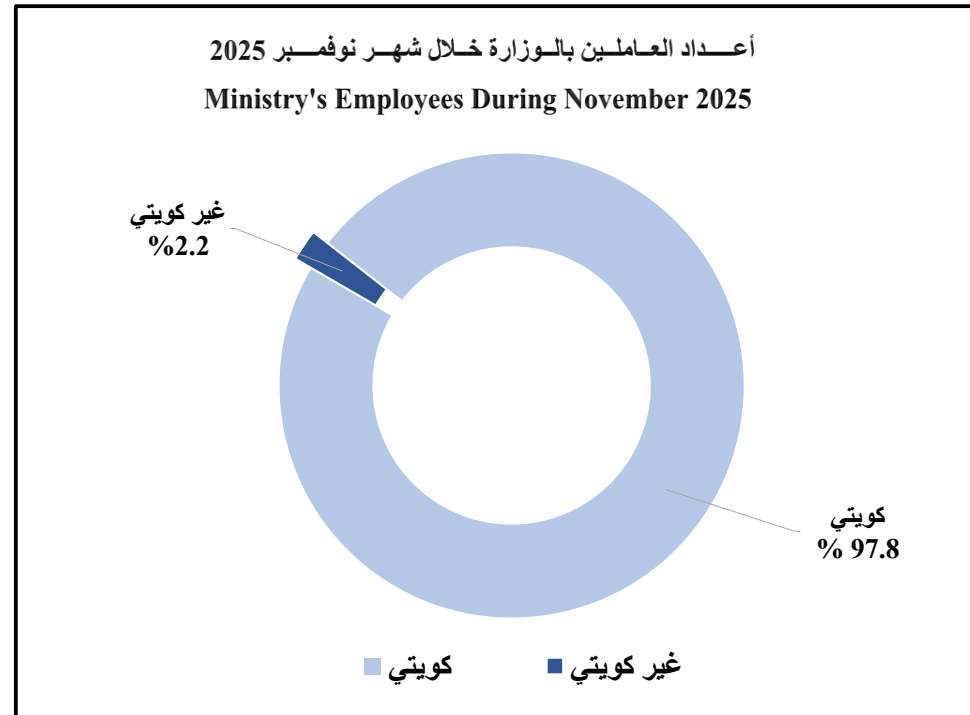

أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر نوفمبر 2025

Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise during November 2025

الإجمالي Total	مجموعة الوظائف القيادية والعامة Management & General Group Of Jobs											الدرجة Grade	القطاع Sector
	الدرجة الثامنة Grade 8	الدرجة السابعة Grade 7	الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1	الدرجة ب Grade B	الدرجة أ Grade A	الوظائف القيادية Management		
239	-	3	1	9	80	59	45	30	8	3	1		الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
491	11	44	18	108	105	77	64	49	9	6	-		الشنون الإدارية Administrative Affairs
1376	6	26	24	147	300	253	327	247	34	12	-		الشنون المالية Financial Affairs
683	-	-	1	77	345	105	68	57	13	17	-		التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & data system
8199	11	155	315	867	4649	1088	561	442	76	35	-		شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3390	6	35	62	332	1623	567	342	358	49	16	-		شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3873	3	24	89	419	1295	763	522	623	93	42	-		تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
659	-	2	2	41	402	63	29	87	23	10	-		مشاريع المياه Water Projects
4263	1	42	166	770	2277	368	249	277	72	41	-		الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
4079	36	123	180	721	1128	768	699	387	27	10	-		خدمات العملاء Consumer Affairs
6756	1	12	44	959	2093	1432	1013	959	163	80	-		محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Distribution
1389	1	3	5	161	1052	67	48	36	12	4	-		مراكز المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision
35397	76	469	907	4611	15349	5610	3967	3552	579	276	1		الإجمالي Total


تابع| أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر نوفمبر 2025

Continued/ Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise) During November 2025

المجموع الكلي	إجمالي غير الكويتيين	غير كويتي			إجمالي الكويتيين	الإجمالي	مجموعة الوظائف المعاونة			الإجمالي	مجموعة الوظائف الفنية المساعدة						الدرجة Grade		القطاع Sector
		Non Kuwaiti					Assistance Group Of Jobs				Assistance Technical Group Of Jobs								
		أخرى	عقد براتب مقطوع	عقد ثاني			الدرجة الثالثة	الدرجة الثانية	الدرجة الأولى		الدرجة السادسة	الدرجة الخامسة	الدرجة الرابعة	الدرجة الثالثة	الدرجة الثانية	الدرجة الأولى			
Total	Total Of Non Kuwaitities	Other	Fixed Salary	Second Contract	Total Of Kuwaitities	Total	Grade 3	Grade 2	Grade 1	Total	Grade 6	Grade 5	Grade 4	Grade 3	Grade 2	Grade 1			
261	22	14	5	3	239	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices		
510	16	3	3	10	494	3	3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	الشؤون الإدارية Administrative Affairs		
1407	28	2	6	20	1379	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	الشؤون المالية Financial Affairs		
687	4	0	0	4	683	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system		
8340	132	9	47	76	8208	4	4	-	-	5	-	-	1	3	1	-	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks		
3483	91	5	12	74	3392	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks		
3935	56	10	9	37	3879	1	-	-	1	5	-	-	-	4	1	-	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance		
693	34	0	1	33	659	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	مشاريع المياه Water Projects		
4312	47	3	16	28	4265	0	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops		
4134	28	9	1	18	4106	20	14	4	2	7	-	-	-	3	3	1	خدمات العملاء Consumer Services		
7086	330	14	41	275	6756	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	محطات القوى الكهربائية و تطوير المياه Power station & Distribution		
1397	7	2	3	2	1390	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision		
36245	795	71	144	580	35450	33	23	6	4	20	0	0	2	10	7	1	الإجمالي Total		

أعداد المهندسين بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025
Ministry's Number Of Engineers During November 2025


الاجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Nationality & Gender	الموئل Qualification
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
4415	1907	2508	38	4	34	4377	1903	2474	هندسة كهربائية Electrical Engineering	
3158	726	2432	47	1	46	3111	725	2386	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	
1533	578	955	8	1	7	1525	577	948	هندسة مدنية Civil Engineering	
1416	727	689	1	-	1	1415	727	688	هندسة كيميائية Chemical Engineering	
1183	677	506	0	-	-	1183	677	506	هندسة صناعية Industrial Engineering	
254	66	188	6	-	6	248	66	182	هندسة إلكترونيات Electronics Engineering	
70	33	37	0	-	-	70	33	37	هندسة معمارية Architect	
1339	917	422	4	2	2	1335	915	420	هندسة حاسوب Computer Engineering	
263	124	139	2	-	2	261	124	137	هندسة بترول Petrol Engineering	
186	72	114	1	-	1	185	72	113	هندسة اتصالات Communication Engineering	
234	9	225	6	-	6	228	9	219	هندسة تخصصات أخرى Other Engineering	
14051	5836	8215	113	8	105	13938	5828	8110	الاجمالي Total	

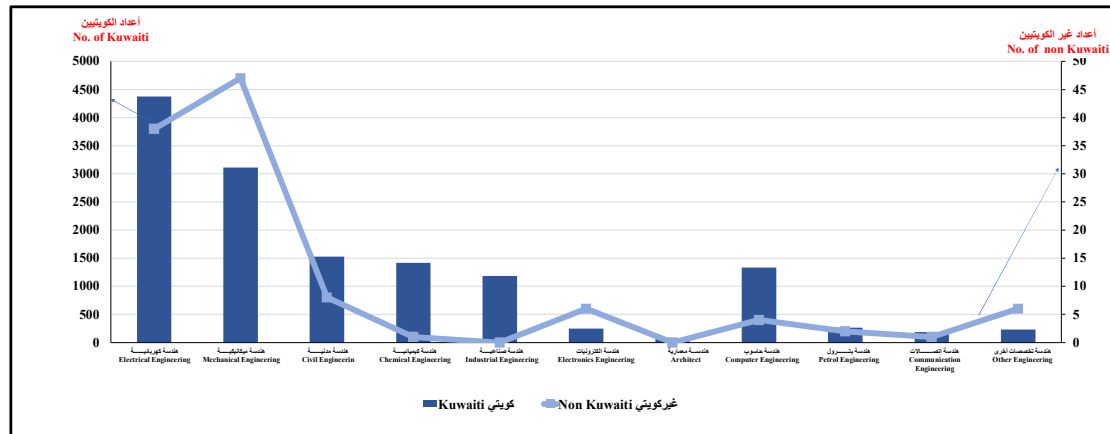

العاملون بالوزارة تخصص (الدبلوم) خلال شهر نوفمبر 2025


Ministry's Employee's (Diploma) Major During November 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية والتوع Nationality & Gender المؤهل Qualification
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	
582	44	538	47	0	47	535	44	491	دبلوم كهرباء Electrical Diploma
1087	24	1063	31	0	31	1056	24	1032	دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma
3250	1454	1796	59	3	56	3191	1451	1740	دبلومات أخرى Other Diploma
4919	1522	3397	137	3	134	4782	1519	3263	المجموع Total

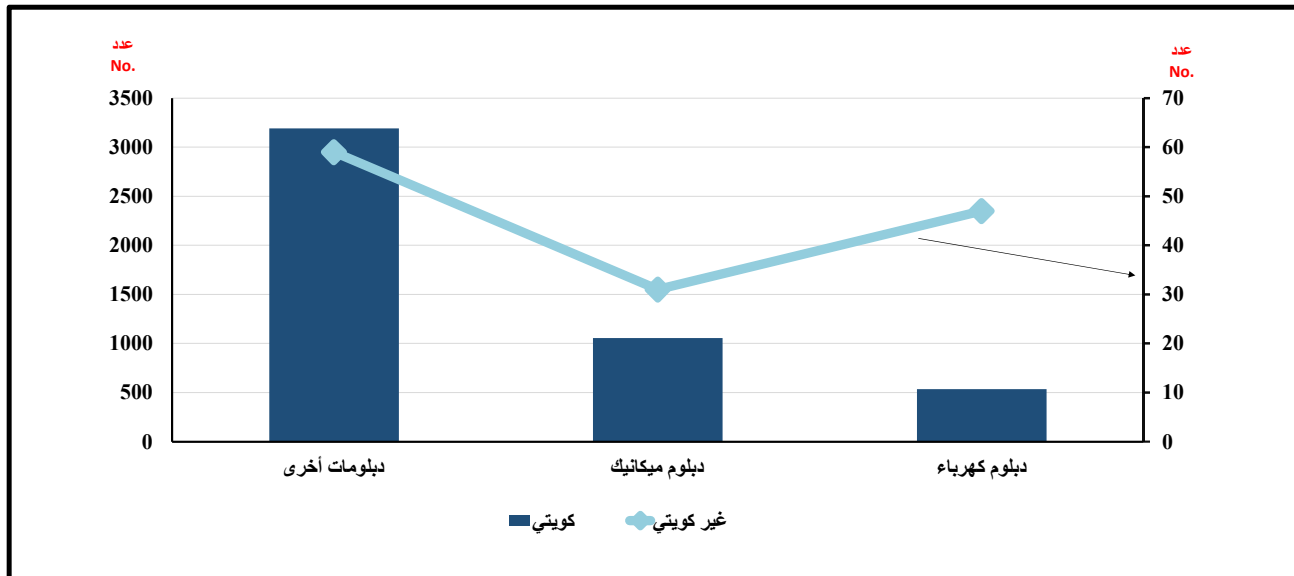

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع و المستوى التعليمي خلال شهر نوفمبر 2025
Ministry Employees (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender & Qualification During November 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Gender & Nationality المستوى التعليمي Education Level
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
593	131	462	2	0	2	591	131	460	فوق الجامعة Above University
15044	6438	8606	170	12	158	14874	6426	8448	الجامعة University
4919	1522	3397	137	3	134	4782	1519	3263	فوق الثانوية و دون الجامعة Above Secondary & Less University
10672	1823	8849	329	13	316	10343	1810	8533	الثانوية و ما يعادلها Secondary school Or Equal
4742	191	4551	70	1	69	4672	190	4482	المتوسطة Middle School
275	7	268	87	1	86	188	6	182	الابتدائية و ما دونها Primary school & Below
36245	10112	26133	795	30	765	35450	10082	25368	الإجمالي Total

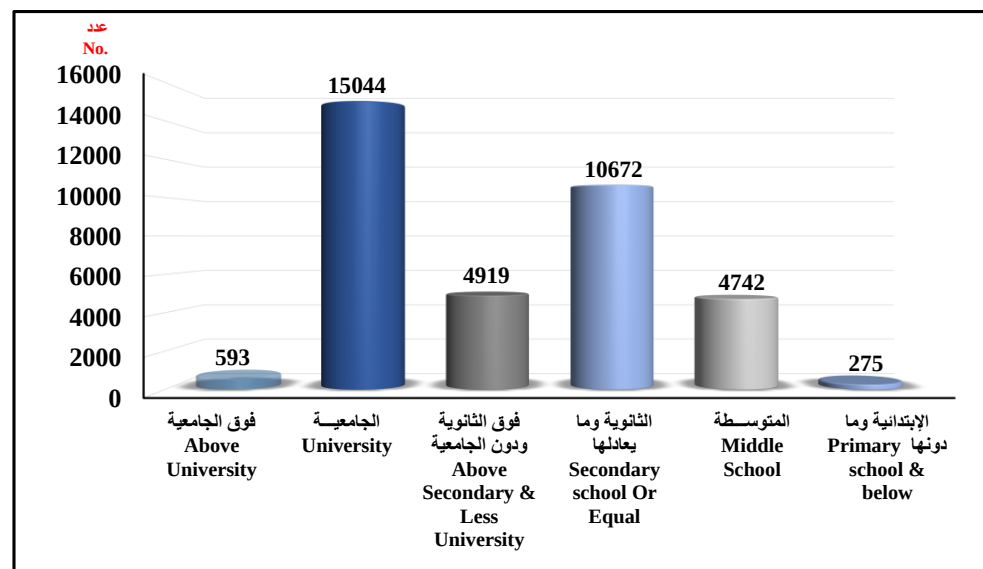

العاملون بالوزارة حسب المؤهلات و الجنسيات خلال شهر نوفمبر 2025

Ministry's Employee's According To Qualification & Nationality During November 2025

الإجمالي	جنسيات أخرى	عماني	لبناني	إيراني	فلسطيني	النيجر	صومالي	سوري	سعودي	فلبيني	أردني	بنغلاديشي	باكستاني	هندي	مصري	كويتي	الجنسية Nationality	المؤهل Qualification
Total	Other Nationality	Oman	Lebanon	Iran	Palestine	Niger	Somalia	Syria	Saudi	Philippin	Jordan	Bangladis h	Pakistan	Indian	Egypt	Kuwait		
4415	7	1	-	-	1	-	-	1	5	3	1	-	-	9	10	4377	هندسة كهربائية	Electrical Engineering
3158	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	9	34	3111	هندسة ميكانيكية	Mechanical Engineering
1533	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1525	هندسة مدنية	Civil Engineering
254	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	248	هندسة إلكترونيات	Electronic Engineering
1416	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1415	هندسة كيميائية	Chemical Engineering
3275	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	3262	هندسة تخصصات أخرى	Other Engineering
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	جيولوجيا	Geology
76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	67	كيمياء	Chemistry
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22	فيزياء و أحياء	Physics & Biology
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	27	إحصاء و رياضيات	Statistics & Math
211	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	204	كمبيوتر	Computer
18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	16	سياسة و اقتصاد	Policy & Economy
545	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	532	محاسبة	Accounting
195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	192	إدارة أعمال	Business Management
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	255	حقوق	Law
150	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	145	لغات و آداب و تربية	Languges & Art & Education
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	أخرى	others
582	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	2	-	3	13	23	535	دبلوم كهرباء	Electrical Diploma
1087	5	1	-	-	-	-	2	-	8	-	1	2	-	7	5	1056	دبلوم ميكانيك	Mechanic Diploma
3250	5	-	-	-	1	1	2	-	18	-	-	1	1	2	28	3191	دبلومات أخرى	Other Diploma
429	2	-	-	-	-	4	-	1	1	2	4	11	30	62	7	305	ثانوية عامة	High School
10236	24	-	-	-	-	-	-	1	10	1	2	1	6	32	121	10038	ثانوية صناعية	Secondary Industrial school
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	ثانوية تجارية	Secondary Commercial school
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	ثانوية زراعية	Secondary Agricultural school
4742	4	-	-	1	-	1	-	-	5	-	-	12	3	42	2	4672	المتوسطة	Middle school
275	3	-	-	1	-	3	-	-	3	-	-	28	8	28	13	188	إبتدائية و ما دونها	Primary school & Less
36245	60	2	1	3	3	9	4	3	64	8	13	56	55	207	307	35450	الإجمالي	Total

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر نوفمبر 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti) According To Gender & Profession During November 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
239	83	48	35	156	103	53	23	14	9	60	34	26	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
494	97	73	24	397	226	171	89	69	20	8	4	4	الشنون الإدارية Administrative Affairs	
1379	205	130	75	1174	724	450	155	100	55	50	30	20	الشنون المالية Financial Affairs	
683	648	468	180	35	29	6	298	211	87	350	257	93	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system	
8208	8023	2019	6004	185	50	135	4323	266	4057	3700	1753	1947	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
3392	3328	722	2606	64	17	47	1483	95	1388	1845	627	1218	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
3879	3836	269	3567	43	6	37	2646	51	2595	1190	218	972	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance	
659	649	373	276	10	6	4	126	34	92	523	339	184	مشاريع المياه Water Projects	
4265	4196	982	3214	69	22	47	1890	120	1770	2306	862	1444	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
4106	2270	1142	1128	1836	853	983	1623	734	889	647	408	239	خدمات العملاء Consumer Affairs	
6756	6718	1031	5687	38	14	24	4301	284	4017	2417	747	1670	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants	
1390	1361	771	590	29	4	25	413	201	212	948	570	378	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision	
35450	31414	8028	23386	4036	2054	1982	17370	2179	15191	14044	5849	8195	الإجمالي Total	



أعداد العاملين بالوزارة (غير كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر نوفمبر 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Non - Kuwaiti) According To Gender & Profession During November 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
22	4	0	4	18	-	18	4	-	4	0	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
16	7	1	6	9	-	9	7	1	6	0	-	-	الشنون الإدارية Administrative Affairs	
28	2	1	1	26	3	23	2	1	1	0	-	-	الشنون المالية Financial Affairs	
4	3	2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system	
132	130	2	128	2	1	1	123	-	123	7	2	5	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
91	91	0	91	0	-	-	77	-	77	14	-	14	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
56	53	0	53	3	-	3	39	-	39	14	-	14	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance	
34	34	3	31	0	-	-	27	2	25	7	1	6	مشاريع المياه Water Projects	
47	43	0	43	4	1	3	42	-	42	1	-	1	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
28	12	4	8	16	6	10	11	3	8	1	1	-	خدمات العملاء Consumer Affairs	
330	328	4	324	2	-	2	260	1	259	68	3	65	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants	
7	7	2	5	0	-	-	7	2	5	0	-	-	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision	
795	714	19	695	81	11	70	601	11	590	113	8	105	الإجمالي Total	

أعداد العاملين بالوزارة حسب نوع الوظيفة خلال شهر نوفمبر خلال عام 2024 و 2025
Number Of Employee's in the Ministry According to profession During November 2024 & 2025


الوظائف الإدارية Administrative Jobs		الوظائف الفنية Technical Jobs		نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
2024	2025	2024	2025		
171	174	104	87	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
397	406	111	104	الشؤون الإدارية Administrative Affairs	
1246	1200	220	207	الشؤون المالية Financial Affairs	
39	36	609	651	التخطيط والتدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system	
205	187	8354	8153	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
76	64	3594	3419	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
49	46	3762	3889	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance	
11	10	574	683	مشاريع المياه Water Projects	
69	73	3107	4239	الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
1815	1852	2126	2282	خدمات العملاء Consumer Affairs	
50	40	7338	7046	محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power Stations & Dist. plants	
35	29	1361	1368	المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision	
4163	4117	31260	32128	الإجمالي Total	

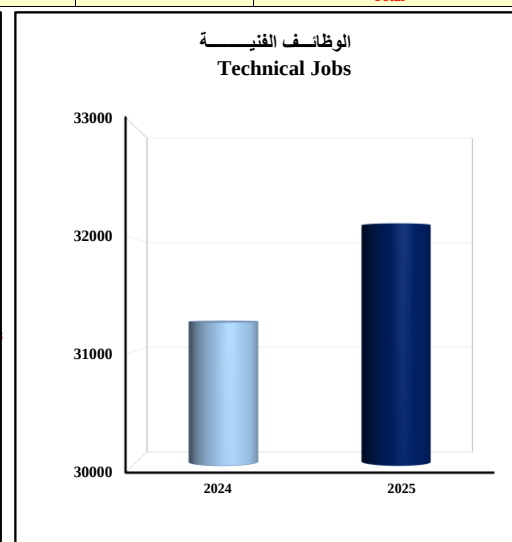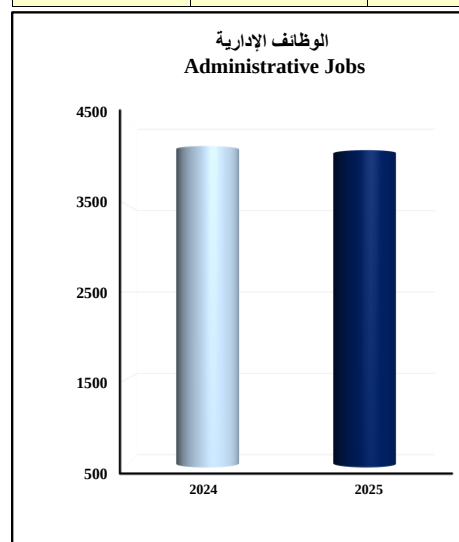

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع خلال شهر نوفمبر 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender During November 2025

القطاع Sector	الجنسية Nationality	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non Kuwaiti			الإجمالي Total		
		ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total
الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices		88	151	239	22	-	22	110	151	261
الشنون الإدارية Administrative Affairs		195	299	494	15	1	16	210	300	510
الشنون المالية Financial Affairs		525	854	1379	24	4	28	549	858	1407
التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system		186	497	683	2	2	4	188	499	687
شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks		6139	2069	8208	129	3	132	6268	2072	8340
شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks		2653	739	3392	91	-	91	2744	739	3483
تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance		3604	275	3879	56	-	56	3660	275	3935
مشاريع المياه Water Projects		280	379	659	31	3	34	311	382	693
الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops		3261	1004	4265	46	1	47	3307	1005	4312
خدمات العملاء Consumer Affairs		2111	1995	4106	18	10	28	2129	2005	4134
محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dist. Plants		5711	1045	6756	326	4	330	6037	1049	7086
مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision		615	775	1390	5	2	7	620	777	1397
المجموع الكلي Total		25368	10082	35450	765	30	795	26133	10112	36245

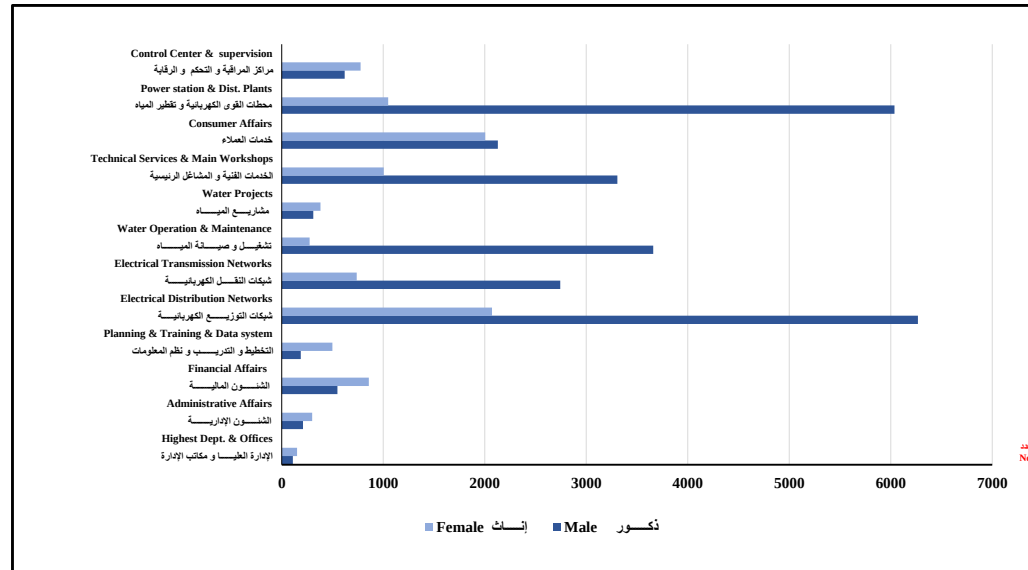

أعداد العاملين بالوظائف الإشرافية في الوزارة خلال شهر نوفمبر 2025

Numbers Of Employees in Supervisory Positionis in the Ministry During November 2025

رئيس مكتب			رئيس شعبة (نذب)			رئيس شعبة			رئيس قسم (نذب)			رئيس قسم			مراقب (نذب)			مراقب			مدير إدارة (نذب)			مدير إدارة			المسمى الإشرافي Supervisory Positionis القطاع Sector
Office Head			Division Head (Delegation)			Division Head			Head of the Department (Delegation)			Head of the Department			Supervisor (Delegation)			Supervisor			Manager Deaprtment (Delegation)			Manager Deaprtment			
الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	
Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	2	9	4	5	0	-	-	3	-	3	0	-	-	2	1	1	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	14	8	6	0	-	-	8	4	4	0	-	-	5	1	4	الشؤون الإدارية Administrative Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	1	1	9	3	6	0	-	-	15	5	10	1	-	1	3	1	2	الشؤون المالية Financial Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	5	1	1	-	1	3	2	1	0	-	-	4	1	3	التخطيط والتدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	24	5	19	1	-	1	3	-	3	0	-	-	4	-	4	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	-	3	9	1	8	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	1	3	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
0	-	-	1	-	1	6	-	6	0	-	-	18	4	14	1	1	-	8	1	7	0	-	-	4	2	2	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	0	-	-	10	1	9	0	-	-	5	2	3	مشاريع المياه Water Projects
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	19	5	14	0	-	-	4	1	3	0	-	-	8	-	8	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshons
14	-	14	0	-	-	0	-	-	0	-	-	27	2	25	0	-	-	6	1	5	0	-	-	2	-	2	خدمات العملاء Consumer Services
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	2	3	0	-	-	31	4	27	0	-	-	12	1	11	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dist. Plants
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	9	3	6	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	2	3	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
14	0	14	1	0	1	6	0	6	8	1	7	150	42	108	3	1	2	91	19	72	1	0	1	58	12	46	الإجمالي Total

إجمالي الوظائف الإشرافية 332 منها 13 وظيفة نائب .

The total number of supervisory positions is 332 , including 13 delegation positions.

أعداد العاملين في محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه (كويتي - غير كويتي) خلال شهر نوفمبر 2025
Number Of Employee's In Power & Plant Station (Kuwaiti - Non Kuwaiti) In November 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			البيان Description المحطات Station
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
452	118	334	10	-	10	442	118	324	الشويخ Shuwaikh
1176	151	1025	32	-	32	1144	151	993	الشعيبة Shuaiba
1074	154	920	28	-	28	1046	154	892	الدوحة الشرقية Doha East
1567	318	1249	44	2	42	1523	316	1207	الدوحة الغربية Doha West
1369	4	1365	51	-	51	1318	4	1314	الزور الجنوبية Az-Zour South
950	0	950	157	-	157	793	-	793	الصبيبة Sabiya
6588	745	5843	322	2	320	6266	743	5523	الإجمالي Total


ملخص لجنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر نوفمبر لعامي 2024-2025

Ministry's Employee's According To ContinNovember's During November 2024 & 2025

الإجمالي Total	2024		الإجمالي Total	2025		النوع Gender البيان Description
	إناث Female	ذكور Male		إناث Female	ذكور Male	
34603	9748	24855	35450	10082	25368	كويتيون Kuwaiti
415	19	396	399	17	382	دول عربية أخرى Other Arabic Countries
361	3	358	329	3	326	دول آسيوية غير عربية Non Arabic Asian Countries
14	0	14	12	0	12	دول أفريقية غير عربية Non Arabic African Countries
2	0	2	2	0	2	أوروبا وأستراليا Europe & Australia
28	0	28	53	10	43	أخرى Other
35423	9770	25653	36245	10112	26133	الإجمالي Total

أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين بالوزارة خلال شهر نوفمبر لعامي 2024-2025

Non Kuwaiti Ministry's Employee's During May 2024 & 2025

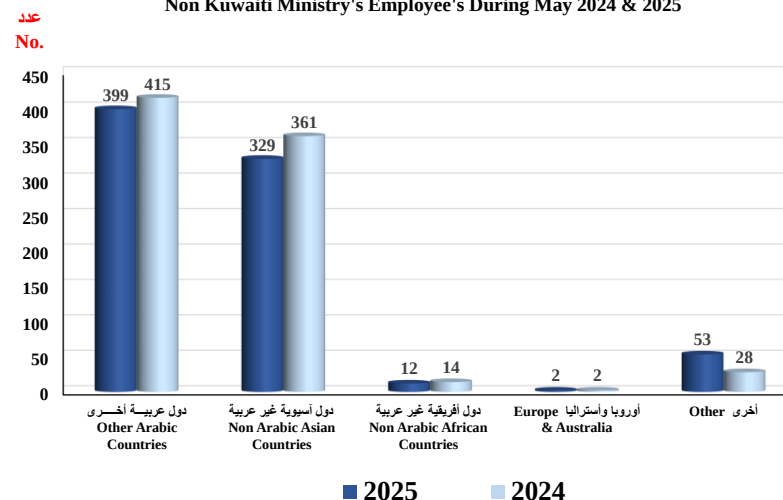

أعداد جنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025
Ministry's Employee's According To Nationality During November 2025


النسبة المئوية للمجموع الكلي Total Percentage	الإجمالي Total	أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثان Second Contract	الوزارة Ministry	البلد Description الجنسية Nationality
97.807	35450	-	-	-	35450	Kuwait كويتي
0.847	307	10	23	274	-	Egypt مصري
0.571	207	1	45	161	-	Indian هندي
0.152	55	-	31	24	-	Pakistan باكستاني
0.155	56	3	39	14	-	Bangldish بنغلاديشي
0.036	13	-	-	13	-	Jordan أردني
0.022	8	-	1	7	-	Philippen فلبيني
0.177	64	4	-	60	-	Saudi سعودي
0.025	9	-	3	6	-	Niger النيجر
0.008	3	-	-	3	-	Syria سوري
0.011	4	-	-	4	-	Somalia صومالي
0.006	2	1	-	1	-	Yemen يمني
0.008	3	-	-	3	-	Palestine فلسطيني
0.003	1	-	-	1	-	Lebanon لبناني
0.008	3	-	1	2	-	Iran إيراني
0.006	2	-	1	1	-	Eritrea أرتريري
0.006	2	-	-	2	-	Oman عماني
0.003	1	-	-	1	-	Senegal سنغالي
0.003	1	-	-	1	-	Turkey تركي
0.003	1	-	-	1	-	Australia أسترالي
0.146	53	52	-	1	-	Other أخرى
100.0	36245	71	144	580	35450	Total الإجمالي

عدد الإناث العاملات في أقسام الوزارة المختلفة 10112 موظفة , و نسبتهن إلى إجمالي عدد العاملين 27.9 %

Number Of Female Employee's Working In Different Dept. Of The Ministry Is 10112 & Their Percentage Total Employee's Is 27.9 %




الأحمال الكهربائية Electrical Loads

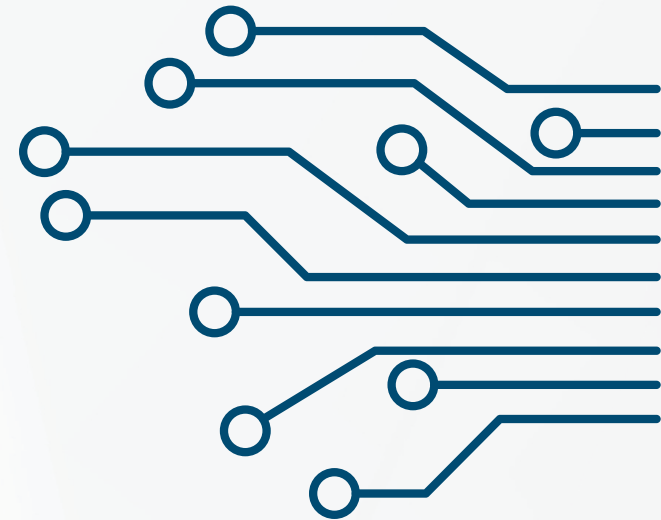

الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للقطاعات (بالكيلوواط) خلال شهر نوفمبر 2025

Electrical Loads For Electrical Intallations For Sectors (In Kilowatt) During November 2025

النسبة المئوية لنوعية قطاع من الإجمالي Percentage	أعداد العملاء Customer Numbers	الحمل بالكيلوواط Load In Kilowatt	البيان Description قطاع الاستهلاك Consumption sector
47.6	575	53979.020	خاص Private
8.3	10	9411.168	صناعي Industrial
33.0	13	37476.400	تجاري Commercial
1.5	11	1694.010	حكومي Governmental
9.3	21	10539.720	إستثماري Investment
0.3	6	319.398	زراعي Agricultural
100	636	113419.716	المجموع Total

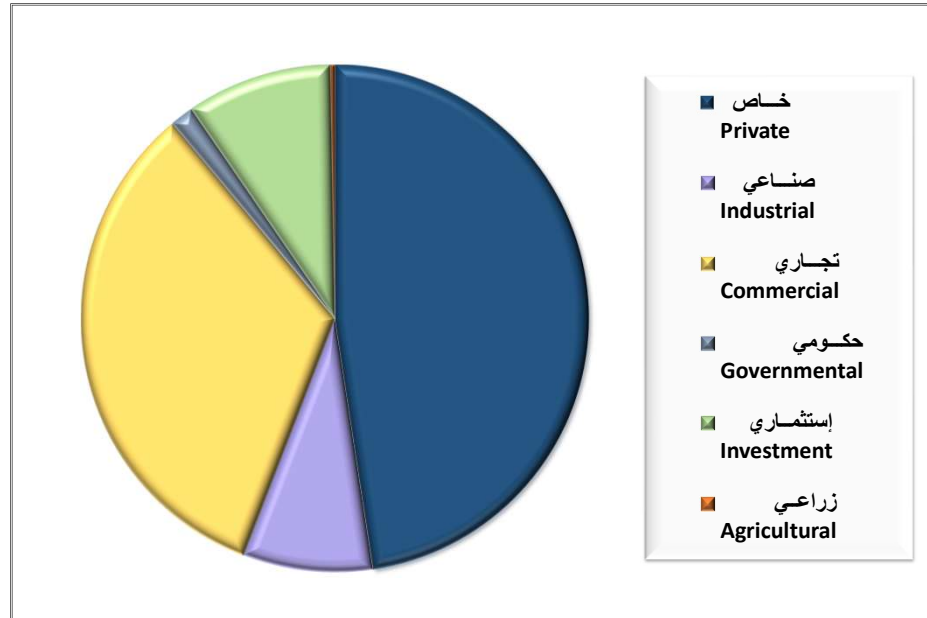




الأحمال الكهربائية للتديدات للمحافظات (كيلواط) خلال شهر نوفمبر 2025

Electrical Loads For Electrical Installations For Governorates (In KW) During Nonemver 2025


الإجمالي Total	حكومي Governmental	سكن خاص Private Residence	مزارع + جواخير Farms	صناعي Industrial	تجاري Commercial	إستثماري Investment	البيان Description المحافظات Governorates
46154.020	523.190	4284.920	0.000	3759.010	36366.920	1219.980	العاصمة AL - Asimah
9850.030	0.000	2787.660	0.000	0.000	551.730	6510.640	حولي Hawalli
9191.538	0.000	5918.290	226.990	2456.188	13.520	576.550	الأحمدي AL - Ahmadi
12552.900	554.620	9787.130	0.000	783.520	544.230	883.400	الفروانية AL - Farwaniyah
27177.568	334.440	26750.720	92.408	0.000	0.000	0.000	الجهراء AL - Jahrah
8493.660	281.760	4450.300	0.000	2412.450	0.000	1349.150	مبارك الكبير Mubarak AL-Kabir
113419.716	1694.010	53979.020	319.398	9411.168	37476.400	10539.720	الإجمالي Total

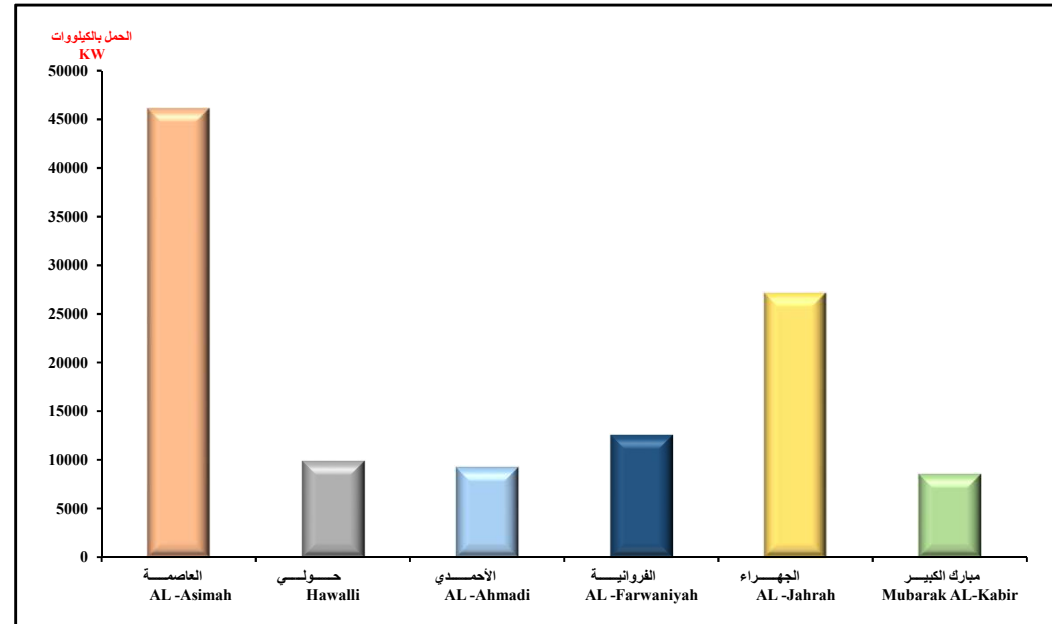

الأحمال الكهربائية (كيلواط) للتمديدات الكهربائية خلال شهري اكتوبر 2025 و نوفمبر 2025

Electrical Loads (KW) For Electrical Installations During October 2025 and Nonember 2025

البيان Description	اكتوبر October	نوفمبر Nonember	الفرق Differences
الحمل الكهربائي Electrical Load	87643.067	113419.716	-25776.649

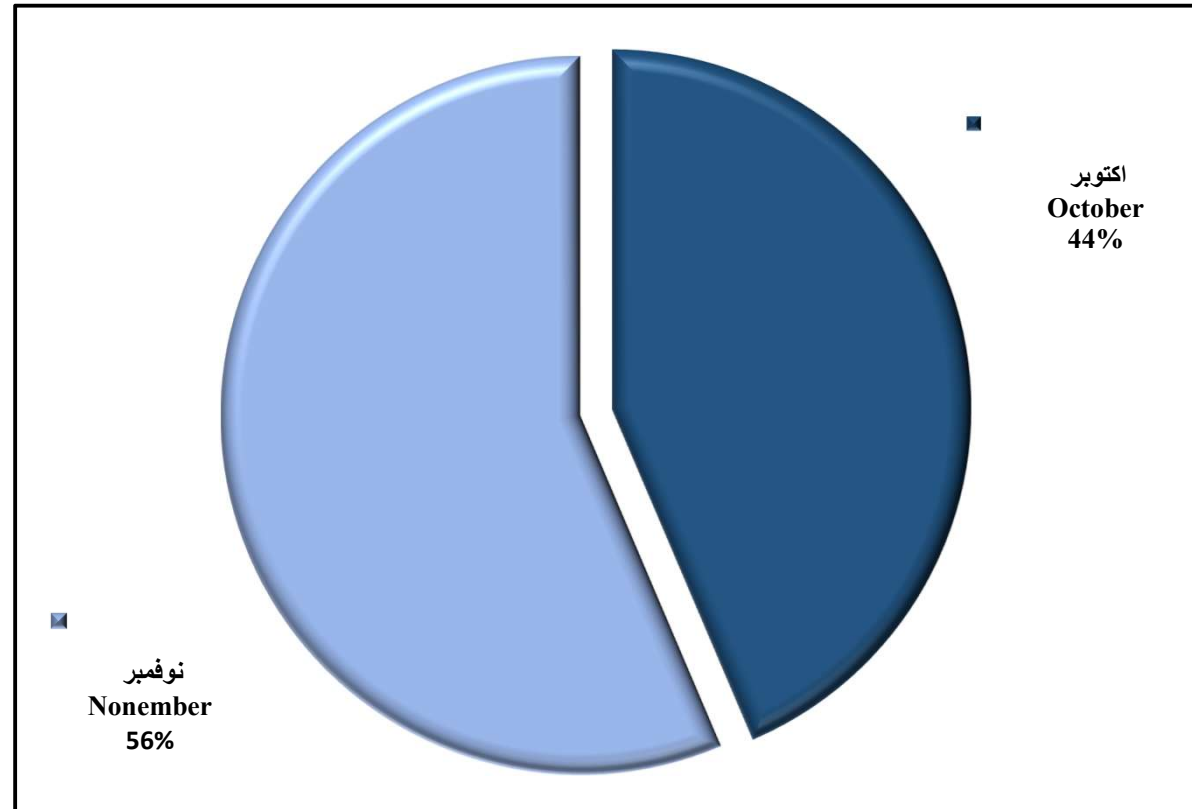

تم بحمد الله