



كتاب الإحصاء الشهري

MONTHLY STATISTICS BOOK



إدارة الإحصاء
Department of Statistics

أغسطس

AUGUST

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهرس البيانات الإحصائية لشهر أغسطس 2025

Index of Statistical Statements for August 2025

Page Number

Index

1-93

الإحصائيات الفنية للطاقة الكهربائية و المياه
Statistical Data Regarding Power and Water

97-111

إحصائيات العاملين
Statistical Data Regarding Ministry's Employees

115-117

الأحمال الكهربائية
Electrical Loads

تقديم

تقوم إدارة الإحصاء بإصدار هذا الكتاب الإحصائي الشهري الذي يتضمن عبر صفحاته رسداً يومياً و شهرياً لأنشطة الوزارة في مجال توليد الطاقة الكهربائية و إنتاج المياه و استهلاكهما، مروراً بالإحصائيات الشهرية المتنوعة عن العاملين بالوزارة و انتهاءً بالاحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية الشهرية للعملاء.

إن هذا الكتاب الإحصائي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها عند عمل كتاب الإحصاء السنوي “و غيره من الإصدارات الإحصائية الأخرى” التي تقدم ترجمة لواقع الحال في هذا المرفق الهام، بحيث يمكن اعتبارها قواعد بيانات موثقة تساعد المسؤولين في رسم السياسات و اتخاذ القرارات التي تكفل المحافظة على حسن سير الأداء و العمل على تطويره.

لقد مر هذا الكتاب عبر السنوات الماضية بعدة مراحل حتى وصوله للوضع الذي هو عليه الآن من حيث المحتويات و طريقة العرض، و نحن نتطلع دائماً الى المزيد من هذا التطور و نرحب بأية اقتراحات أو إضافات قد تثري مضمونه و تجعله أكثر فائدة و نفعاً لخدمة العمل بالوزارة.

قسم الإحصاءات الفنية
Technical Statistics Section





التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر أغسطس 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During August 2025

2025-08-04	التاريخ	MW 16325	أعلى حمل (قبل الربط)	الطاقة الكهربائية
2025-08-04	التاريخ	MW 17420	أعلى حمل (بعد الربط)	
2025-08-23	التاريخ	MW 11320	أدنى حمل (قبل الربط)	
2025-08-23	التاريخ	MW 12000	أدنى حمل (بعد الربط)	
MWh 10355430	إجمالي الطاقة المنتجة	MW 19377	القدرة المركبة الحالية	قدرة الإنتاج
MWh 9453151	صافي الطاقة المصدرة	MW 17280	المتوفرة القصوى	

بيانات اقصى حمل ليوم 2025/08/04

MW 17420	الحمل الأقصى (بعد الربط)
MW 17040	القدرة العاملة
MW 17040	القدرة المتوفرة
MW 715	الاحتياطي الدوار (Spinning Reserve)
-2.23%	نسبة الاحتياطي الكهربائي المتوفر *


* (القدرة المتوفرة - الحمل الأقصى)/القدرة المتوفرة

BBL 0	النفط الخام	MSCF 62273994	الغاز الطبيعي	إستهلاك الوقود
BBL 4914963	زيت الوقود منخفض الكبريت	BBL 73504	زيت الغاز	



العلاقة بين الحمل الأقصى والقدرة المتوفرة والقدرة العاملة في يوم الحمل الأقصى 2025/08/04

Relation Between Peak Load,Max Peak Load and Available Capacity on Max Day 04/08/2025

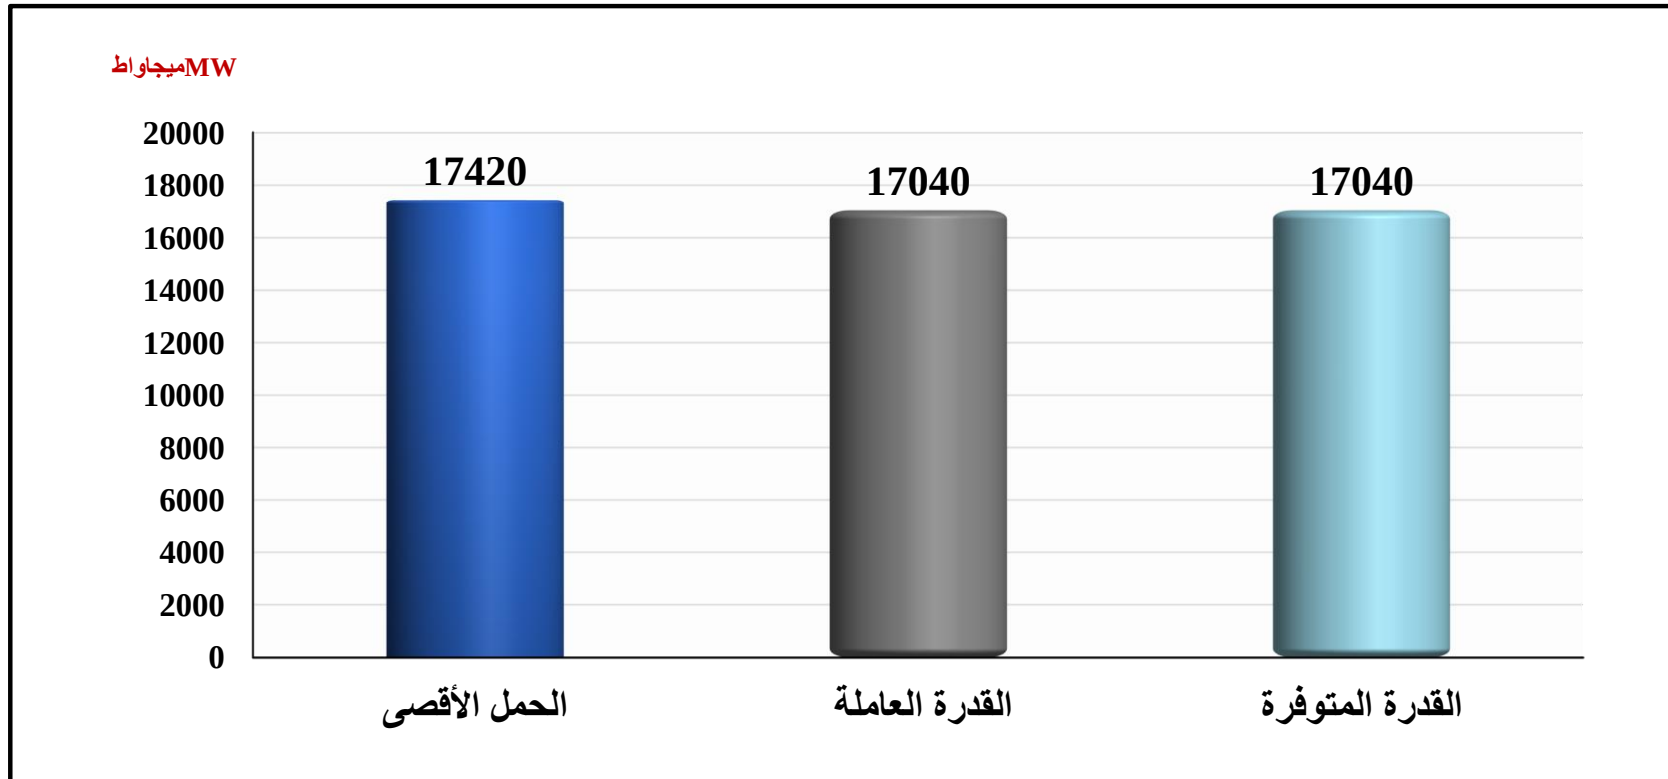



التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر أغسطس 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During August 2025

02/08/2025	التاريخ	MIG 506.818	أعلى صافي استهلاك	المياه العذبة
08/08/2025	التاريخ	MIG 471.182	أدنى صافي استهلاك	
MIG 15180.769	صافي الانتاج	MIG 682.8	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 15188.082	صافي الاستهلاك	-	المتوفرة القصوى	
01/08/2025	التاريخ	MIG 4171.713	أعلى مخزون من المياه	المخزون
10/08/2025	التاريخ	MIG 4050.370	أدنى مخزون من المياه	
19/08/2025	التاريخ	MIG 47.261	أعلى صافي استهلاك	المياه قليلة الملوحة
15/08/2025	التاريخ	MIG 26.179	أدنى صافي استهلاك	
MIG 1418.898	إجمالي الانتاج	MIG 150	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 1363.616	جملة الاستهلاك	MIG 47.589	المتوفرة القصوى	
31/08/2025	التاريخ	MIG 295.229	أعلى مخزون من المياه	المخزون
01/08/2025	التاريخ	MIG 243.936	أدنى مخزون من المياه	



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر أغسطس 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During August 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max. Rel. Humidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min. Rel. Humidity %
1	16765	16655	885	240	16670	14:30	48	8%	13190	05:30	34	13%
2	16705	16630	685	240	17040	15:00	48	14%	13145	06:00	38	21%
3	17075	16965	900	240	17160	14:30	48	12%	13275	06:00	37	22%
4	17040	17040	715	240	17420	14:30	49	12%	13370	05:30	38	19%
5	17135	16535	990	240	16640	14:00	48	13%	13500	05:30	38	17%
6	16930	16125	1260	240	15960	14:30	42	30%	13030	06:00	36	24%
7	16300	15865	980	240	15830	14:30	44	21%	13050	06:30	36	25%
8	16155	16080	1080	240	15900	14:00	45	19%	12980	06:30	31	77%
9	16680	16395	1020	240	16310	13:30	44	37%	12950	05:30	33	69%
10	16835	16520	1275	265	15980	14:30	40	49%	12360	05:30	31	26%
11	16810	16735	1190	240	16280	14:00	40	46%	13300	05:30	32	87%
12	16800	16725	1260	240	16300	14:00	43	36%	13070	05:30	31	87%
13	17115	16950	1085	240	16950	14:30	50	11%	12400	05:30	31	28%
14	17240	17050	1180	240	16820	15:00	44	35%	12800	05:30	31	60%
15	17280	16820	1220	240	16400	14:00	47	11%	12780	06:00	31	16%



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر أغسطس 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During August 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max. Rel. Humidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min. Rel. Humidity %
16	16935	16475	1090	240	16260	14:30	45	26%	12885	06:00	31	60%
17	17175	16475	1230	240	16120	14:30	48	10%	12335	06:00	34	18%
18	17120	17020	1235	240	16660	14:30	47	11%	12700	06:00	36	23%
19	16945	16635	1100	240	16460	14:30	46	14%	12860	05:30	35	22%
20	16945	16815	1095	240	16650	14:30	47	14%	12510	06:00	34	22%
21	17000	16300	1385	240	15790	15:00	45	14%	12560	06:00	29	25%
22	16720	16020	1215	240	15480	15:30	45	14%	12300	06:30	30	27%
23	17080	16080	945	240	15850	14:30	46	12%	12000	06:00	29	31%
24	17090	16560	1195	240	16280	14:30	46	12%	12150	06:00	31	24%
25	16870	16430	805	240	16540	15:00	47	11%	12365	06:00	32	18%
26	16940	16840	995	240	16760	14:30	47	11%	12810	06:00	37	21%
27	16890	16565	1010	240	16470	14:30	46	14%	12840	06:00	36	23%
28	16860	16125	1460	240	15600	14:30	41	33%	12590	06:00	33	30%
29	16935	16310	1225	240	16000	15:00	46	16%	12260	06:00	34	31%
30	17135	16645	1170	240	16370	15:00	46	14%	12330	06:00	35	22%
31	17040	16850	1105	240	16640	14:30	47	13%	12810	06:30	35	28%
Max.	17280	17050	1460	265	17420	15:30	50	49%				
Min.	16155	15865	685	240					12000	05:30	29	13%



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر أغسطس 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الجنوبية		محطة الشعبية الشمالية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الشمالية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية		محطة الشفايا		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي		القطع المبرمج للتيار الكهربائي		المجموع	
	Shuwaikh Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuaiba North Stn.		Doha East Stn.		Doha West Stn.		Az-Zour North Stn.		Az-Zour South Stn.		Sabiya Stn.		SGRE		GCC Interchange		Manual Load Shadding		Total	
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load
1	175	0	540	540	865	870	550	550	2150	1200	1390	1675	4430	3420	5660	4025	10	10	900	900	0	0	16670	13190
2	215	0	600	540	880	870	600	550	2215	1360	1605	1675	4320	3325	5505	3890	5	5	1095	930	0	0	17040	13145
3	180	0	540	540	875	890	550	550	2150	1200	1615	1675	4260	3320	5885	4160	10	10	1095	930	0	0	17160	13275
4	215	0	540	540	880	875	550	550	2230	1210	1600	1660	4430	3285	5870	4310	10	10	1095	930	0	0	17420	13370
5	110	0	540	540	880	875	550	550	2015	1220	1615	1660	4335	3395	5490	4370	10	10	1095	880	0	0	16640	13500
6	0	0	540	545	875	875	550	450	1920	1230	1605	1640	3965	3300	5400	4050	10	10	1095	930	0	0	15960	13030
7	215	0	540	540	620	620	550	550	2070	1360	1590	1620	3895	2860	5400	4575	5	10	945	915	0	0	15830	13050
8	205	0	540	550	560	555	550	550	2040	1360	1605	1595	3775	2770	5720	4665	5	5	900	930	0	0	15900	12980
9	190	0	540	540	855	860	550	550	2120	1280	1600	1610	4000	3040	5515	4270	5	0	935	800	0	0	16310	12950
10	200	0	540	560	850	890	550	450	2070	1130	1585	1625	4110	3210	5330	3970	10	5	735	520	0	0	15980	12360
11	180	0	540	540	855	855	550	550	2075	1440	1595	1605	4115	3400	5630	4300	5	0	735	610	0	0	16280	13300
12	210	0	540	540	860	870	550	500	1990	1520	1595	1600	4230	3380	5485	3830	5	0	835	830	0	0	16300	13070
13	200	0	540	540	870	875	550	550	2065	1090	1590	1645	4390	2955	5655	3940	5	5	1085	800	0	0	16950	12400
14	200	0	540	540	890	890	550	450	2065	1120	1615	1650	4275	3295	5725	4050	10	5	950	800	0	0	16820	12800
15	200	0	540	540	875	890	550	550	2070	1175	1625	1650	4295	3155	5440	3985	5	5	800	830	0	0	16400	12780



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر أغسطس 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الجنوبية		محطة الشعبية الشمالية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الشمالية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية		محطة الشقاييا		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي		القطع المبرمج للتيار الكهربائي		المجموع	
	Shuwaikh Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuaiba North Stn.		Doha East Stn.		Doha West Stn.		Az-Zour North Stn.		Az-Zour South Stn.		Sabiya Stn.		SGRE		GCC Interchange		Manual Load Shadding		Total	
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load
16	210	0	540	540	845	865	550	550	2075	1200	1605	1320	4175	3440	5380	4095	5	10	875	865	0	0	16260	12885
17	35	0	540	535	890	870	550	550	1920	1140	1605	1640	4310	2845	5390	3920	5	5	875	830	0	0	16120	12335
18	205	0	540	540	890	890	550	400	2070	1155	1630	1660	4250	3170	5640	4020	10	10	875	855	0	0	16660	12700
19	180	0	550	540	865	890	550	550	2045	1200	1620	1665	4105	3115	5610	3970	10	5	925	925	0	0	16460	12860
20	210	0	540	450	885	885	550	450	1960	1130	1620	1660	4260	2975	5685	4035	10	0	930	925	0	0	16650	12510
21	0	0	500	545	870	870	550	550	1760	1135	1620	1660	4215	3120	5395	4020	5	0	875	660	0	0	15790	12560
22	0	0	540	545	885	890	550	410	1610	985	1595	1645	4150	3245	5470	3930	5	0	675	650	0	0	15480	12300
23	110	0	540	480	870	875	550	400	1980	1120	1610	1630	4415	3100	5050	3715	10	0	715	680	0	0	15850	12000
24	210	0	480	540	885	890	550	400	1970	1095	1620	1630	4275	3185	5365	3725	10	5	915	680	0	0	16280	12150
25	195	0	540	475	870	875	440	440	2230	1135	1595	1650	4355	3255	5390	3855	10	0	915	680	0	0	16540	12365
26	215	0	540	540	880	885	440	440	2145	1220	1615	1660	4270	3160	5730	4015	10	10	915	880	0	0	16760	12810
27	180	0	540	540	870	890	440	360	2040	1200	1615	1660	4245	3305	5615	3995	10	10	915	880	0	0	16470	12840
28	0	0	450	445	855	870	440	360	1760	1140	1595	1620	4210	3290	5350	4005	5	10	935	850	0	0	15600	12590
29	110	0	450	450	875	875	440	320	2000	1085	1600	1615	4125	2900	5475	4120	10	10	915	885	0	0	16000	12260
30	145	0	450	400	880	890	520	320	1985	1060	1605	1670	4380	3180	5500	3910	10	10	895	890	0	0	16370	12330
31	210	0	540	540	860	880	550	550	2010	1120	1605	1665	4305	3225	5655	3930	10	10	895	890	0	0	16640	12810
Max.	215		600		890		600		2230		1630		4430		5885		10		1095		0		17420	
Min.		0		400		555		320		985		1320		2770		3715		5		520		0		12000
Aver	160	0	530	525	855	860	535	480	2025	1195	1600	1635	4220	3180	5530	4055	10	5	915	825	0	0	16375	12760



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During August 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أقصى درجة حرارة Max.Temp C	
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024		أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024		أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024
1	16670	16640	0.2	13190	12600	4.7	48	47
2	17040	16640	2.4	13145	12600	4.3	48	46
3	17160	16050	6.9	13275	12095	9.8	48	46
4	17420	16000	8.9	13370	12130	10.2	49	46
5	16640	15850	5.0	13500	11930	13.2	48	46
6	15960	16000	-0.3	13030	11970	8.9	42	46
7	15830	15820	0.1	13050	12195	7.0	44	46
8	15900	16520	-3.8	12980	12320	5.4	45	48
9	16310	16220	0.6	12950	12680	2.1	44	48
10	15980	16390	-2.5	12360	12470	-0.9	40	48
11	16280	16590	-1.9	13300	12650	5.1	40	48
12	16300	16620	-1.9	13070	12650	3.3	43	48
13	16950	16520	2.6	12400	12970	-4.4	50	47
14	16820	16650	1.0	12800	13020	-1.7	47	48
15	16400	16780	-2.3	12780	12800	-0.2	47	48



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During August 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load أغسطس 2025 Aug. 2025 أغسطس 2024 Aug. 2024		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	الحمل الأدنى Min. Load أغسطس 2025 Aug. 2025 أغسطس 2024 Aug. 2024		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أقصى درجة حرارة Max.Temp C أغسطس 2025 Aug. 2025 أغسطس 2024 Aug. 2024	
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	Change of Percentage	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	Change of Percentage	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024
16	16260	16610	-2.1	12885	12500	3.1	45	49
17	16120	17390	-7.3	12335	13020	-5.3	48	49
18	16660	17180	-3.0	12700	13380	-5.1	47	47
19	16460	17150	-4.0	12860	13540	-5.0	46	47
20	16650	16840	-1.1	12510	13410	-6.7	47	48
21	15790	16660	-5.2	12560	12760	-1.6	45	48
22	15480	16720	-7.4	12300	13380	-8.1	45	42
23	15850	15930	-0.5	12000	13020	-7.8	46	42
24	16280	16460	-1.1	12150	12760	-4.8	46	45
25	16540	16440	0.6	12365	13040	-5.2	47	43
26	16760	17180	-2.4	12810	13340	-4.0	47	49
27	16470	17640	-6.6	12840	13330	-3.7	46	50
28	15600	17430	-10.5	12590	13470	-6.5	41	49
29	16000	16480	-2.9	12260	13070	-6.2	46	45
30	16370	15700	4.3	12330	12050	2.3	46	45
31	16640	15620	6.5	12810	11890	7.7	47	44
Max.	17420	17640					50	50
Min.				12000	11890			



الحمل الأقصى (ميجاواط) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum Load (MW) During August 2025 and 2024

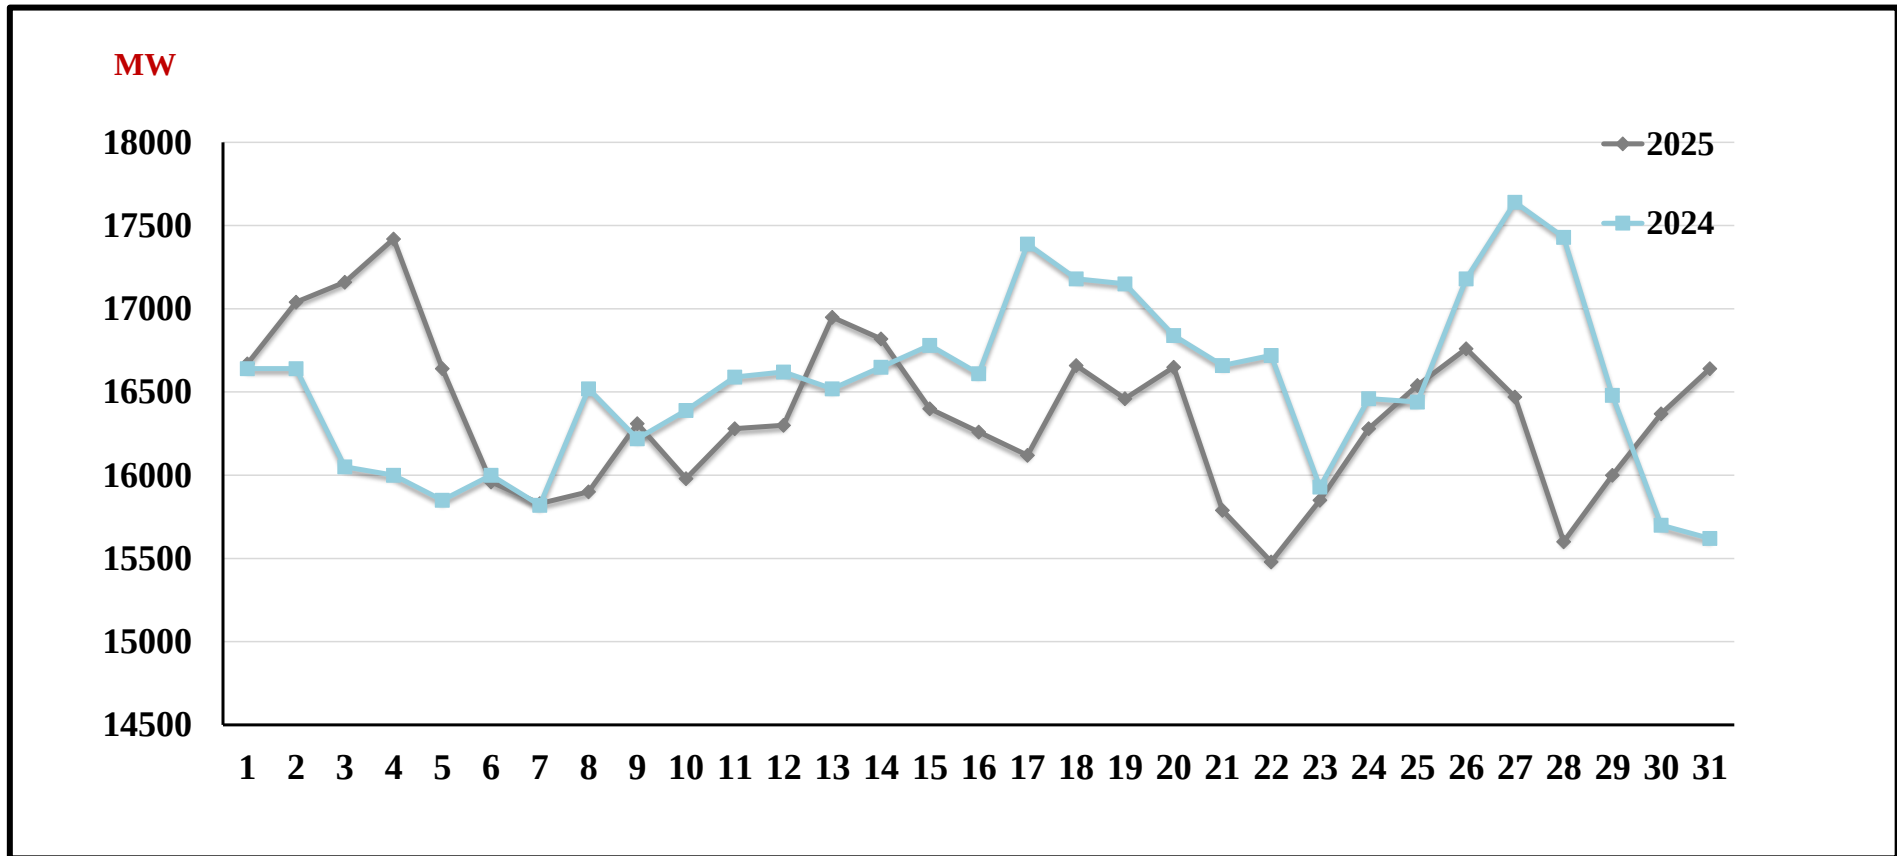



الحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Minimum Load (MW) During August 2025 and 2024

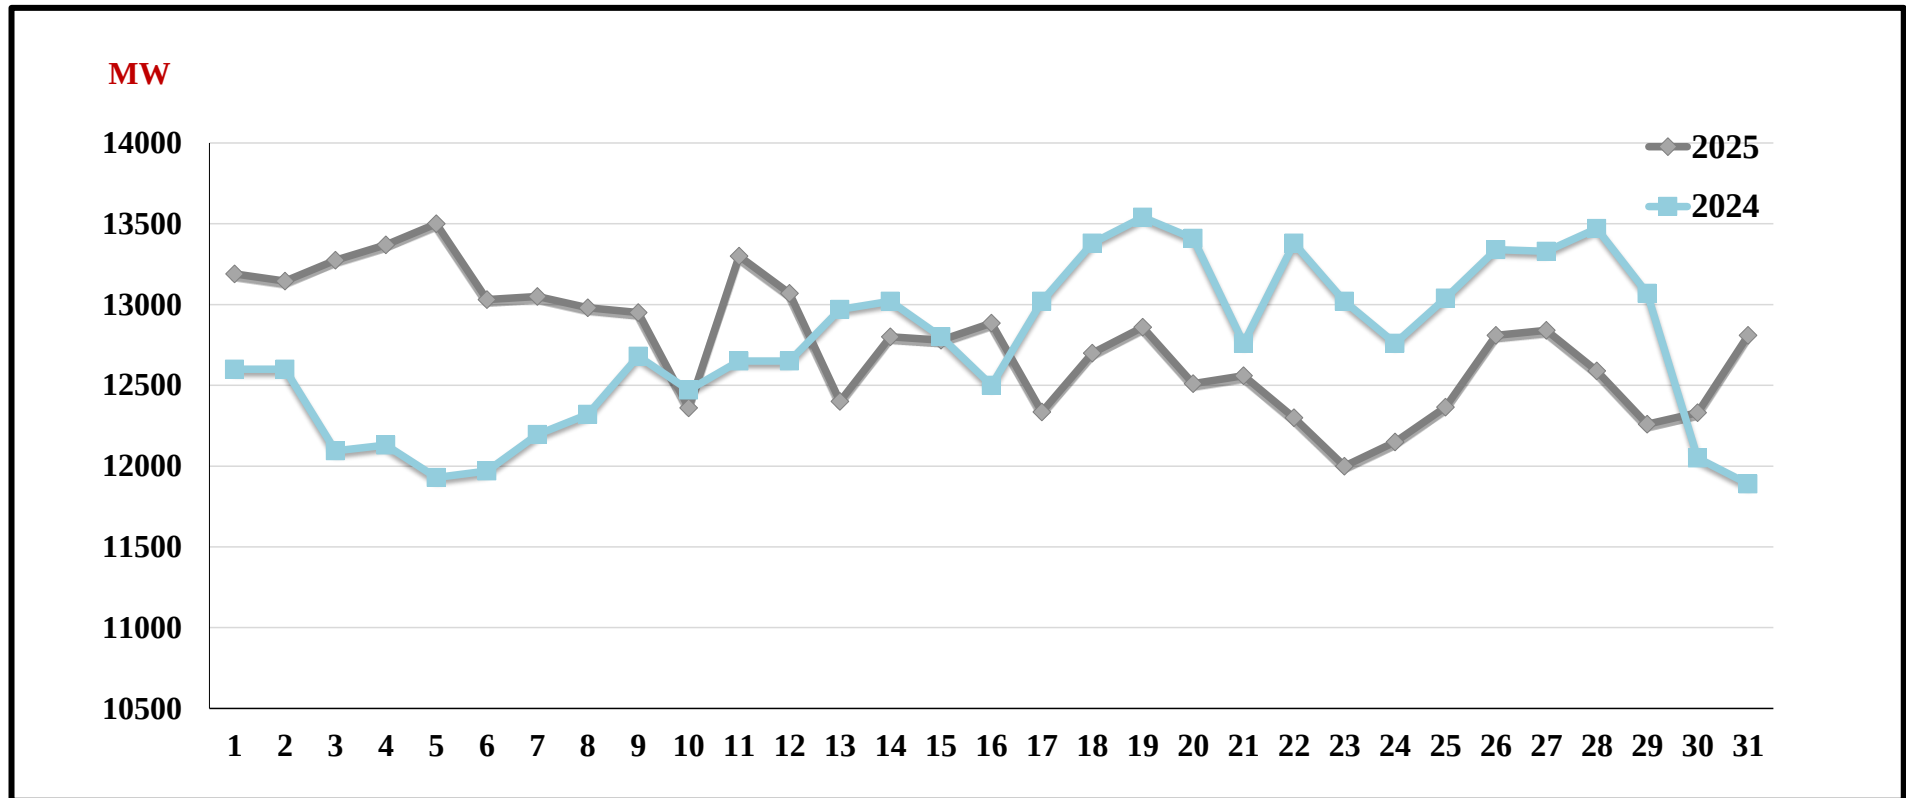



الحمل الاقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الاقصى Total Of Maximum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	175	865	150	1390	2755	4340	9675	540	550	2000	1675	1320	6085	10	15770
2	215	880	150	1605	2755	4185	9790	600	600	2065	1565	1320	6150	5	15945
3	180	875	150	1615	2725	4565	10110	540	550	2000	1535	1320	5945	10	16065
4	215	880	150	1600	2835	4550	10230	540	550	2080	1595	1320	6085	10	16325
5	110	880	95	1615	2795	4170	9665	540	550	1920	1540	1320	5870	10	15545
6	0	875	0	1605	2565	4080	9125	540	550	1920	1400	1320	5730	10	14865
7	215	620	150	1590	2390	4080	9045	540	550	1920	1505	1320	5835	5	14885
8	205	560	120	1605	2270	4400	9160	540	550	1920	1505	1320	5835	5	15000
9	190	855	120	1600	2335	4195	9295	540	550	2000	1665	1320	6075	5	15375
10	200	850	150	1585	2485	4010	9280	540	550	1920	1625	1320	5955	10	15245
11	180	855	155	1595	2400	4310	9495	540	550	1920	1715	1320	6045	5	15545
12	210	860	150	1595	2530	4165	9510	540	550	1840	1700	1320	5950	5	15465
13	200	870	145	1590	2695	4335	9835	540	550	1920	1695	1320	6025	5	15865
14	200	890	145	1615	2635	4405	9890	540	550	1920	1640	1320	5970	10	15870
15	200	875	150	1625	2620	4120	9590	540	550	1920	1675	1320	6005	5	15600



الحمل الأقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاي SGRE	مجموع الحمل الانصى Total Of Maximum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	210	845	155	1605	2525	4060	9400	540	550	1920	1650	1320	5980	5	15385
17	35	890	0	1605	2645	4070	9245	540	550	1920	1665	1320	5995	5	15245
18	205	890	150	1630	2580	4320	9775	540	550	1920	1670	1320	6000	10	15785
19	180	865	120	1620	2470	4290	9545	550	550	1925	1635	1320	5980	10	15535
20	210	885	120	1620	2535	4365	9735	540	550	1840	1725	1320	5975	10	15720
21	0	870	0	1620	2540	4075	9105	500	550	1760	1675	1320	5805	5	14915
22	0	885	0	1595	2535	4150	9165	540	550	1610	1615	1320	5635	5	14805
23	110	870	60	1610	2620	3730	9000	540	550	1920	1795	1320	6125	10	15135
24	210	885	90	1620	2580	4045	9430	480	550	1880	1695	1320	5925	10	15365
25	195	870	150	1595	2600	4070	9480	540	440	2080	1755	1320	6135	10	15625
26	215	880	145	1615	2645	4410	9910	540	440	2000	1625	1320	5925	10	15845
27	180	870	120	1615	2625	4295	9705	540	440	1920	1620	1320	5840	10	15555
28	0	855	0	1595	2510	4030	8990	450	440	1760	1700	1320	5670	5	14665
29	110	875	0	1600	2405	4155	9145	450	440	2000	1720	1320	5930	10	15085
30	145	880	65	1605	2635	4180	9510	450	520	1920	1745	1320	5955	10	15475
31	210	860	90	1605	2640	4335	9740	540	550	1920	1665	1320	5995	10	15745
Max	215	890	155	1630	2835	4565	10230	600	600	2080	1795	1320	6150	10	16325*

*الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	0	870	0	1675	2165	3125	7835	0	540	550	1200	1255	900	4445	10	12290
2	0	870	0	1675	1960	2810	7315	0	540	550	1360	1365	1080	4895	5	12215
3	0	890	0	1675	2210	3260	8035	0	540	550	1200	1110	900	4300	10	12345
4	0	875	0	1660	2185	3410	8130	0	540	550	1210	1100	900	4300	10	12440
5	0	875	0	1660	2165	3410	8110	0	540	550	1220	1230	960	4500	10	12620
6	0	875	0	1640	2135	3090	7740	0	545	450	1230	1165	960	4350	10	12100
7	0	620	0	1620	1645	3555	7440	0	540	550	1360	1215	1020	4685	10	12135
8	0	555	0	1595	1530	3580	7260	0	550	550	1360	1240	1085	4785	5	12050
9	0	860	0	1610	1715	3310	7495	0	540	550	1280	1325	960	4655	0	12150
10	0	890	0	1625	1870	3130	7515	0	560	450	1130	1340	840	4320	5	11840
11	0	855	0	1605	1910	3160	7530	0	540	550	1440	1490	1140	5160	0	12690
12	0	870	0	1600	1935	2630	7035	0	540	500	1520	1445	1200	5205	0	12240
13	0	875	0	1645	1715	3100	7335	0	540	550	1090	1240	840	4260	5	11600
14	0	890	0	1650	1975	3150	7665	0	540	450	1120	1320	900	4330	5	12000
15	0	890	0	1650	1840	3145	7525	0	540	550	1175	1315	840	4420	5	11950



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbiens							محطات التوربينات البخارية Steam Turbiens							محطة الشفايا SGRE	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	0	865	0	1320	2085	3195	7465	0	540	550	1200	1355	900	4545	10	12020
17	0	870	0	1640	1605	3075	7190	0	535	550	1140	1240	845	4310	5	11505
18	0	890	0	1660	1785	3100	7435	0	540	400	1155	1385	920	4400	10	11845
19	0	890	0	1665	1750	3130	7435	0	540	550	1200	1365	840	4495	5	11935
20	0	885	0	1660	1655	3195	7395	0	450	450	1130	1320	840	4190	0	11585
21	0	870	0	1660	1830	3150	7510	0	545	550	1135	1290	870	4390	0	11900
22	0	890	0	1645	1865	3090	7490	0	545	410	985	1380	840	4160	0	11650
23	0	875	0	1630	1860	2875	7240	0	480	400	1120	1240	840	4080	0	11320
24	0	890	0	1630	1860	2855	7235	0	540	400	1095	1325	870	4230	5	11470
25	0	875	0	1650	1970	3010	7505	0	475	440	1135	1285	845	4180	0	11685
26	0	885	0	1660	1870	3145	7560	0	540	440	1220	1290	870	4360	10	11930
27	0	890	0	1660	2065	3155	7770	0	540	360	1200	1240	840	4180	10	11960
28	0	870	0	1620	2080	3165	7735	0	445	360	1140	1210	840	3995	10	11740
29	0	875	0	1615	1665	3250	7405	0	450	320	1085	1235	870	3960	10	11375
30	0	890	0	1670	1915	3130	7605	0	400	320	1060	1265	780	3825	10	11440
31	0	880	0	1665	1895	3150	7590	0	540	550	1120	1330	780	4320	10	11920
Min	0	555	0	1320	1530	2630	7035	0	400	320	985	1100	780	3825	5	11320*

* الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا			مجموع القدرة المتوفرة
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)	SGRE			Total Available Capacity (A+B)
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
1	210	865	150	2830	4340	1390	9785	0	660	630	2240	2000	1440	6970	10	0	10	16765
2	215	890	150	2830	4245	1605	9935	0	660	640	2205	1820	1440	6765	5	0	5	16705
3	215	875	150	2830	4580	1615	10265	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	17075
4	215	880	150	2835	4550	1600	10230	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	17040
5	215	880	155	2870	4590	1615	10325	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	17135
6	215	875	155	2760	4510	1605	10120	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	16930
7	215	620	155	2465	4450	1590	9495	0	660	640	2240	1820	1440	6800	5	0	5	16300
8	205	560	120	2410	4450	1605	9350	0	660	640	2240	1820	1440	6800	5	0	5	16155
9	200	855	120	2475	4405	1600	9655	0	660	640	2240	2040	1440	7020	5	0	5	16680
10	205	850	150	2645	4320	1585	9755	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16835
11	180	855	155	2560	4390	1595	9735	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16810
12	210	860	150	2605	4305	1595	9725	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16800
13	200	870	145	2770	4465	1590	10040	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	17115
14	200	890	145	2760	4550	1615	10160	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17240
15	200	875	155	2820	4530	1625	10205	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	17280



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE			مجموع القدرة المتوفرة Total Available Capacity (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
16	210	845	155	2625	4420	1605	9860	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16935
17	210	890	155	2810	4430	1605	10100	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	17175
18	205	890	150	2750	4415	1630	10040	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17120
19	210	865	150	2580	4440	1620	9865	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16945
20	210	885	120	2635	4395	1620	9865	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16945
21	210	870	150	2720	4415	1620	9985	0	600	640	2240	2090	1440	7010	5	0	5	17000
22	210	885	150	2725	4460	1595	10025	0	660	640	1960	1990	1440	6690	5	0	5	16720
23	210	870	150	2720	4440	1610	10000	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17080
24	210	885	90	2725	4480	1620	10010	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17090
25	195	870	150	2700	4410	1595	9920	0	660	510	2240	2090	1440	6940	10	0	10	16870
26	215	880	145	2780	4445	1615	10080	0	660	510	2240	2000	1440	6850	10	0	10	16940
27	215	870	150	2730	4455	1615	10035	0	660	510	2240	1995	1440	6845	10	0	10	16890
28	215	855	120	2845	4395	1595	10025	0	550	510	2240	2090	1440	6830	5	0	5	16860
29	215	875	120	2805	4480	1600	10095	0	550	510	2240	2090	1440	6830	10	0	10	16935
30	215	890	155	2890	4460	1605	10215	0	550	590	2240	2090	1440	6910	10	0	10	17135
31	210	860	90	2770	4425	1605	9960	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17040
Max	215	890	155	2890	4590	1630	10325	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17280
Min	180	560	90	2410	4245	1390	9350	0	550	510	1960	1820	1440	6690	5	0	5	16155



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	1	175	865	150	2755	4340	1390	9675	0	660	630	2240	2000	1440	6970	10	0	10
2	215	890	150	2755	4245	1605	9860	0	660	640	2205	1820	1440	6765	5	0	5	16630
3	180	875	150	2755	4580	1615	10155	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	16965
4	215	880	150	2835	4550	1600	10230	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	17040
5	110	880	95	2795	4230	1615	9725	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	16535
6	0	875	0	2685	4150	1605	9315	0	660	640	2240	1820	1440	6800	10	0	10	16125
7	215	620	155	2390	4090	1590	9060	0	660	640	2240	1820	1440	6800	5	0	5	15865
8	205	560	120	2335	4450	1605	9275	0	660	640	2240	1820	1440	6800	5	0	5	16080
9	200	855	120	2400	4195	1600	9370	0	660	640	2240	2040	1440	7020	5	0	5	16395
10	205	850	150	2570	4080	1585	9440	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16520
11	180	855	155	2485	4390	1595	9660	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16735
12	210	860	150	2530	4305	1595	9650	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16725
13	200	870	145	2695	4375	1590	9875	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16950
14	200	890	145	2660	4460	1615	9970	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17050
15	200	875	155	2720	4170	1625	9745	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16820



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر أغسطس 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقيا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)	SGRE			Total Plant on Bar (A+B)
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
16	210	845	155	2525	4060	1605	9400	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16475
17	35	890	0	2710	4160	1605	9400	0	660	640	2240	2090	1440	7070	5	0	5	16475
18	205	890	150	2650	4415	1630	9940	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17020
19	180	865	120	2480	4290	1620	9555	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16635
20	210	885	120	2535	4365	1620	9735	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16815
21	0	870	0	2620	4175	1620	9285	0	600	640	2240	2090	1440	7010	5	0	5	16300
22	0	885	0	2625	4220	1595	9325	0	660	640	1960	1990	1440	6690	5	0	5	16020
23	110	870	60	2620	3730	1610	9000	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16080
24	210	885	90	2625	4050	1620	9480	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16560
25	195	870	150	2600	4070	1595	9480	0	660	510	2240	2090	1440	6940	10	0	10	16430
26	215	880	145	2680	4445	1615	9980	0	660	510	2240	2000	1440	6850	10	0	10	16840
27	180	870	120	2630	4295	1615	9710	0	660	510	2240	1995	1440	6845	10	0	10	16565
28	0	855	0	2745	4095	1595	9290	0	550	510	2240	2090	1440	6830	5	0	5	16125
29	110	875	0	2705	4180	1600	9470	0	550	510	2240	2090	1440	6830	10	0	10	16310
30	145	890	65	2790	4230	1605	9725	0	550	590	2240	2090	1440	6910	10	0	10	16645
31	210	860	90	2670	4335	1605	9770	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	16850
Max	215	890	155	2835	4580	1630	10230	0	660	640	2240	2090	1440	7070	10	0	10	17050
Min	0	560	0	2335	3730	1390	9000	0	550	510	1960	1820	1440	6690	5	0	5	15865



أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/08/04 ونصيب كل محطة على حدة System Peak Load on 04/08/2025 & Share as per Station

القدرة المركبة الحالية (مجاواط) بتاريخ 2025/08/31 Installed Capacity (MW) on 31/08/2025										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشقايا SGRE	المجموع Total
بخارية Steam	-	6 × 110	-	7 × 130	8 × 280	8 × 280	8 × 280	-	-	8290.0
غازية Gas	6 × 40	-	3 × 210	-	5 × 30	(8×120)+(4×25) + (5×160)+(2×250)	(6×30)+(4×50) + (6×240)+(4×250)+ (2×290)	5 × 226	-	7910.0
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	-	-	1 × 190	-	-	(2×280) + (2×180)+250	(3×235)+250 +290	2 × 251	-	3107.0
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	-	-	-	-	-	-	-	-	20	70.0
الطاقة الشمسية المركزة CSP	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
المجموع Total	240	660	820	910	2390	5770	6885	1632	70	19377.0

5W = 5 Wind Generation Units

6 PV = 6 Photovoltaics Generation Units

CSP = Concentrated Solar Power

القدرة المتوفرة (مجاواط) Available Capacity (MW)										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشقايا SGRE	المجموع Total
بخارية Steam	0	660	0	640	2240	1820	1440	0	0	6800
غازية Gas	215	0	680	0	150	1960	3315	1180	0	7500
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	0	0	200	0	0	875	1235	420	0	2730
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع Total	215	660	880	640	2390	4655	5990	1600	10	17040

القدرة العاملة (مجاواط) Plant On Bar Capacity (MW)										
	الشويخ Shuwaikh	الشعبة الجنوبية Shuaiba South	الشعبة الشمالية Shuaiba North	الدوحة الشرقية Doha East	الدوحة الغربية Doha West	الزور الجنوبية Az-Zour South	الصبية Sabiya	الزور الشمالية Az-Zour North	الشقايا SGRE	المجموع Total
عدد الوحدات No. of Units	بخارية Steam	0	6	0	5	8	7	6	0	32
	غازية Gas	6	0	3	0	5	16	22	5	57
	توربينات الدورة Combined Cycle	0	0	1	0	0	4	5	2	12
	وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع Total	215	660	880	640	2390	4655	5990	1600	17040
القدرة (مجاواط) Capacity (MW)	بخارية Steam	0	660	0	640	2240	1820	1440	0	6800
	غازية Gas	215	0	680	0	150	1960	3315	1180	7500
	توربينات الدورة Combined Cycle	0	0	200	0	0	875	1235	420	2730
	وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع Total	215	660	880	640	2390	4655	5990	1600	17040
الحمل الأقصى (مجاواط) Max Load (MW)										
	215	540	880	550	2230	4430	5870	1600	10	16325**

* وحدات احتياطية .

**الحمل الأقصى بعد الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 17420 بتاريخ 2025/08/04




أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/08/04 ونصيب كل محطة على حدة


System Peak Load on 04/08/2025 & Share as per Station

أقصى حمل خلال شهر أغسطس 2025/08/04

ميجاواط

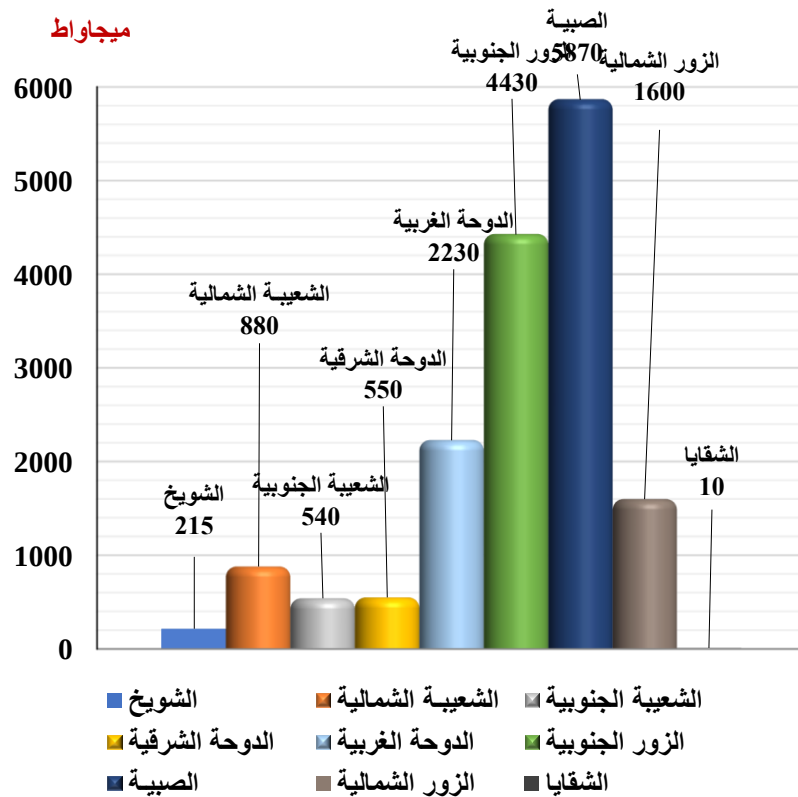

التوزيع النسبي للحمل الأقصى على المحطات

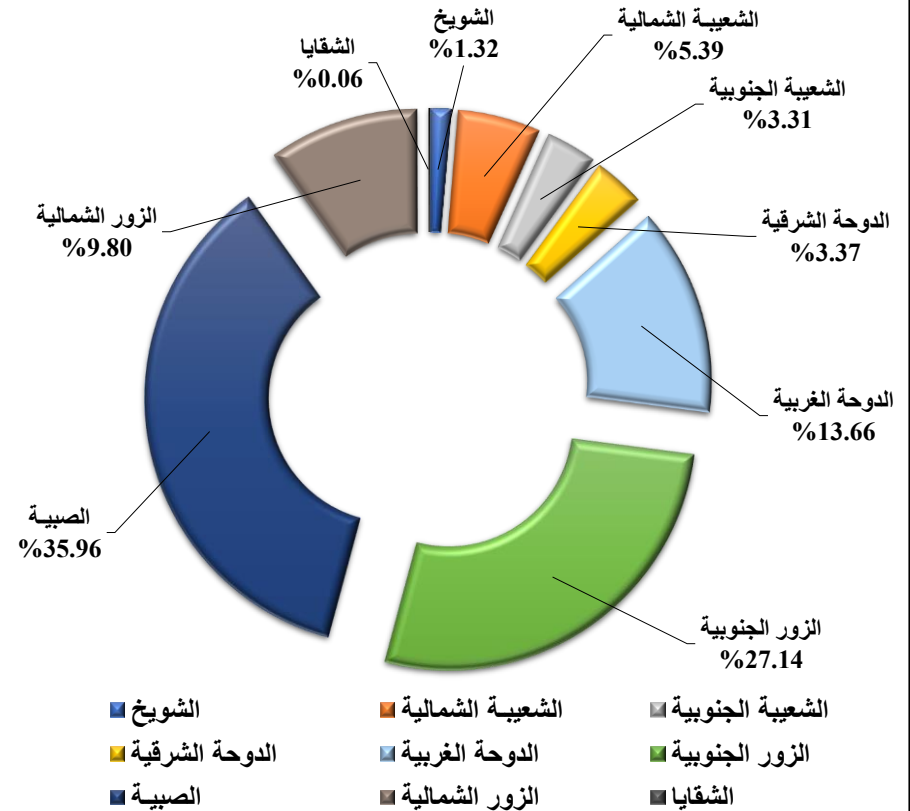



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
1	1567	20783	12872	13210	41910	94884	118305	37532	158	341221
2	2694	20810	13277	13560	44989	94917	116174	39263	156	345840
3	2386	21040	13086	13040	43394	91094	125852	39190	209	349291
4	2635	20871	12963	13250	43947	93999	126326	39142	199	353332
5	682	20926	13074	13040	40571	90334	122099	39082	204	340012
6	0	19817	12956	12070	40810	87788	117272	38765	199	329677
7	2113	15068	13070	13210	42846	78806	122152	38553	158	325976
8	2323	13553	12980	13290	42758	80824	123462	38504	67	327761
9	2350	19037	13361	13250	43299	86951	122367	38587	84	339286
10	2160	20363	12905	12270	41751	86328	115963	38642	164	330546
11	2199	20321	12958	13180	44466	87605	121542	38254	77	340602
12	2581	20495	13071	12990	44456	91840	114145	38578	50	338206
13	2119	20848	12874	13230	41419	90508	120499	38937	134	340568
14	1842	20892	12874	12750	41576	89764	119459	38948	185	338290
15	1719	20719	12966	13200	40258	89213	118354	36869	91	333389



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقفايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
16	1757	20303	13077	13310	41443	90532	117714	36485	103	334724
17	308	20824	13229	13230	38360	86641	116818	38835	125	328370
18	1878	20894	13120	11960	40438	89405	117813	39127	211	334846
19	1621	20810	12655	13040	41894	83855	119532	39120	214	332741
20	1732	20946	12407	12390	39637	87985	120880	39098	158	335233
21	0	20929	12644	13240	36790	87527	117534	39052	70	327786
22	0	20754	12884	11310	32075	87404	114922	38898	43	318290
23	825	20738	12750	11680	38788	90074	110395	38814	77	324141
24	1668	21002	12078	12340	39029	89566	115897	38821	156	330557
25	1948	20832	12114	10530	41263	92063	116443	39035	156	334384
26	1985	20792	13084	10650	42308	92883	118615	39079	199	339595
27	1127	20967	12508	10070	39948	92854	118363	39057	218	335112
28	0	20579	10705	9970	36620	90305	115928	38644	190	322941
29	312	20948	10776	9650	37648	85821	117514	38802	211	321682
30	862	20944	10439	10630	38219	89515	114977	39231	204	325021
31	983	20704	12927	13260	38775	91093	118895	39174	197	336008
Total	46376	628509	392684	382800	1261685	2762378	3676211	1200119	4668	10355430
Max	2694	21040	13361	13560	44989	94917	126326	39263.38	218	353332
Min	0	13553	10439	9650	32075	78806	110395	36485	43	318290



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During August 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																	
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3			
									SBOC(1)	SBOC(2)	SBCC(1)	SB-Stage (I)	SB-Stage (II)	SB-Stage (III)			
1	1567	20783	1790	0	32599	12152	16333	61084	1709	707	49937	9312	7736	19866	89267	37532	212023
2	2694	20810	1834	0	32346	12170	14021	58537	2017	1334	47715	7258	8060	20349	86733	39263	209871
3	2386	21040	1759	0	30363	11942	16529	58834	2297	1978	49042	14286	7948	20604	96155	39190	219364
4	2635	20871	1747	1307	30684	12212	17366	61569	2041	1872	48300	17152	8242	19794	97401	39142	223365
5	682	20926	656	0	32058	11862	15404	59324	0	0	49473	16417	7408	19738	93036	39082	213706
6	0	19817	0	0	31042	9300	15366	55708	0	0	45572	16417	8247	18422	88658	38765	202948
7	2113	15068	1406	0	30172	5180	10884	46236	0	0	49148	15402	8391	18517	91458	38553	194834
8	2323	13553	1358	0	30059	6342	10393	46794	1551	1348	48628	16107	7984	18088	93706	38504	196238
9	2350	19037	1479	0	30725	5783	13753	50261	1706	1025	47971	15369	7749	18524	92344	38587	204058
10	2160	20363	1731	0	31112	7146	12070	50328	1097	0	44791	15369	7674	18979	87910	38642	201134
11	2199	20321	1861	0	31368	5780	13167	50315	1888	1199	46150	15983	7235	17821	90276	38254	203226
12	2581	20495	1886	0	31156	6749	14815	52720	2197	1594	47410	16473	7582	8403	83659	38578	199919
13	2119	20848	1379	0	31577	7317	14994	53888	1893	590	47398	16182	7131	18937	92131	38937	209302
14	1842	20892	1471	10	31587	7825	14572	53994	1582	576	46666	16051	7269	19185	91329	38948	208476
15	1719	20719	1208	21	33490	7339	13183	54033	0	0	47740	16129	7186	18607	89662	36869	204210



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During August 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																	
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	1757	20303	1478	0	32245	6689	14878	53812	0	0	46765	16369	7852	18378	89364	36485	203199
17	308	20824	0	0	30995	6448	14218	51661	0	0	47057	16308	6771	18787	88923	38835	200551
18	1878	20894	1508	0	29819	7027	14569	51415	1155	409	46499	15665	7136	19330	90194	39127	205016
19	1621	20810	1154	5	29354	7990	11426	48775	1032	0	46048	16086	7707	19514	90387	39120	201867
20	1732	20946	1137	0	30031	8111	11693	49835	1072	538	48433	16294	7835	18903	93075	39098	205823
21	0	20929	0	0	31552	8857	11548	51957	0	0	47992	15934	6807	19324	90057	39052	201995
22	0	20754	0	0	31025	9734	11625	52384	0	0	47489	15789	6670	19064	89012	38898	201048
23	825	20738	408	10	30343	11380	11691	53424	697	0	46106	15430	1327	18908	82468	38814	196677
24	1668	21002	1064	0	30284	11073	12079	53436	769	0	47656	17598	2412	19695	88130	38821	204121
25	1948	20832	1378	0	32265	11592	12156	56013	1941	289	47265	16021	3843	19201	88560	39035	207766
26	1985	20792	1333	0	32115	11720	11808	55643	1718	476	46450	17204	5359	19058	90265	39079	209097
27	1127	20967	688	0	32623	13686	11585	57894	994	0	46262	16120	7209	19038	89623	39057	209356
28	0	20579	0	0	30214	11687	12284	54185	0	0	47476	15477	7340	18173	88466	38644	201874
29	312	20948	23	0	30802	6748	11601	49151	0	0	46927	16771	7059	18902	89659	38802	198895
30	862	20944	369	0	30308	10731	11706	52745	305	0	46376	15754	7256	18502	88193	39231	202344
31	983	20704	750	0	31824	12335	11774	55933	1131	0	46533	16884	7703	19255	91506	39174	209050
Total	46376	628509	32855	1353	966137	284907	409491	1661888	30792	13935	1467275	483611	216128	579866	2791607	1200119	6361353.9
Max	2694	21040	1886	1307	33490	13686	17366	61569	2297	1978	49937	17598	8391	20604	97401	39263.38	223365
Min	0	13553	0	0	29354	5180	10393	46236	0	0	44791	7258	1327	8403	82468	36485	194834



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميغاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) August 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
1	12872	13210	40120	33800	29038	129040
2	13277	13560	43155	36380	29441	135813
3	13086	13040	41635	32260	29697	129718
4	12963	13250	42200	32430	28925	129768
5	13074	13040	39915	31010	29063	126102
6	12956	12070	40810	32080	28614	126530
7	13070	13210	41440	32570	30694	130984
8	12980	13290	41400	34030	29756	131456
9	13361	13250	41820	36690	30023	135144
10	12905	12270	40020	36000	28053	129248
11	12958	13180	42605	37290	31266	137299
12	13071	12990	42570	39120	30486	138237
13	12874	13230	40040	36620	28368	131132
14	12874	12750	40105	35770	28130	129629
15	12966	13200	39050	35180	28692	129088



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) August 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
16	13077	13310	39965	36720	28350	131422
17	13229	13230	38360	34980	27895	127694
18	13120	11960	38930	37990	27619	129619
19	12655	13040	40740	35080	29145	130660
20	12407	12390	38500	38150	27805	129252
21	12644	13240	36790	35570	27477	125721
22	12884	11310	32075	35020	25910	117199
23	12750	11680	38380	36650	27927	127387
24	12078	12340	37965	36130	27767	126280
25	12114	10530	39885	36050	27883	126462
26	13084	10650	40975	37240	28350	130299
27	12508	10070	39260	34960	28740	125538
28	10705	9970	36620	36120	27462	120877
29	10776	9650	37625	36670	27855	122576
30	10439	10630	37850	36770	26784	122473
31	12927	13260	38025	35160	27389	126761
Total	392684	382800	1228830	1100490	884604	3989408
Max	13361	13560	43155	39120	31266	138237
Min	10439	9650	32075	31010	25910	117199



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع Total
	Shuwaikh Station		Shuuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station		Az - Zour South Station		Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	
	المجموع Total	Reverse Osmosis				المجموع Total	Reverse Osmosis *	المجموع Total	Reverse Osmosis				
1	589	489	1588	1461	1961	4126	855	6660	30	8312	1862	19	27952
2	587	510	1587	1467	2052	4479	817	7101	26	8531	2018	19	29195
3	537	591	1578	1476	2096	4421	671	6707	18	8609	2019	10	28734
4	616	590	1621	1545	2099	4579	577	6411	15	8628	2026	5	28711
5	511	600	1599	1572	1949	5235	468	6069	13	8436	2017	14	28483
6	353	589	1578	1546	1956	5886	486	6301	15	8444	2018	17	29188
7	510	591	1396	1566	2043	4610	534	6751	18	8654	2019	17	28709
8	501	597	1309	1554	2100	4746	456	6698	13	8653	2018	17	28662
9	530	596	1616	1565	2100	4579	449	6635	13	8591	2015	17	28706
10	509	590	1593	1552	2085	4307	515	6617	14	8572	2006	17	28376
11	520	596	1624	1576	2106	4666	479	7479	13	8864	1999	17	29939
12	658	597	1614	1531	2120	4230	456	7534	14	8705	1994	17	29471
13	633	598	1589	1567	2098	4911	451	7310	20	8673	2005	19	29874
14	612	597	1591	1553	2110	4715	535	7231	6	8733	1998	17	29698
15	605	588	1613	1561	2076	4892	498	7511	11	8686	1984	19	30043



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الشمالية	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع
	Shuwaikh Station		Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station		Az - Zour South Station		Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	Total
	المجموع Total	Reverse Osmosis				المجموع Total	Reverse Osmosis	المجموع Total	Reverse Osmosis				
16	594	599	1606	1560	2074	4501	436	7332	12	8891	1992	19	29616
17	465	588	1599	1565	1984	5834	234	6996	14	8368	1990	10	29648
18	612	347	1590	1559	2024	4404	33	7306	13	8638	2003	12	28541
19	599	350	1602	1551	2094	5037	32	7343	13	8596	2008	17	29242
20	596	346	1597	1534	2092	4965	32	7379	13	8592	2013	17	29176
21	489	350	1615	1542	2092	5824	31	7175	14	8367	2016	17	29532
22	479	344	1580	1554	2075	5473	30	7016	11	8490	1991	17	29060
23	538	349	1617	1558	2055	5463	31	7359	13	8784	1999	17	29783
24	390	406	1597	1538	2073	4844	31	7381	12	8505	1986	17	28780
25	320	541	1612	1538	1973	4697	32	6968	11	8371	1997	19	28078
26	583	548	1597	1553	1980	4913	32	7464	14	8508	1996	17	29205
27	549	491	1620	1556	1956	4933	31	7069	17	8597	1991	17	28827
28	462	291	1599	1433	1955	5561	32	7392	22	8466	2006	17	29236
29	489	296	1631	1435	1950	5849	28	7097	25	8425	1994	19	29239
30	525	285	1597	1451	2017	5594	29	7298	16	8031	1979	19	28840
31	538	294	1622	1567	2093	5482	32	7501	88	8497	2006	17	29737
Total	16499	15144	49177	47586	63438	153754	9353	219091	547	265217	61964	509	902278
Max	658	600	1631	1576	2120	5886	855	7534	88	8891	2026	19	30043
Min	320	285	1309	1433	1949	4126	28	6069	6	8031	1862	5	27952

* استهلاك الكهرباء لتقطير المياه بالتناضح العكسي مازال تحت التجربة .



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
1	0	468	489	121	1078	225	969	394	1588	904	508	49	1461	888	826	247	1961
2	0	378	510	209	1097	225	970	392	1587	908	512	47	1467	903	892	257	2052
3	0	347	591	190	1128	225	977	376	1578	911	511	54	1476	896	944	256	2096
4	0	411	590	205	1206	225	994	402	1621	904	588	53	1545	904	943	252	2099
5	0	459	600	52	1111	225	970	404	1599	920	602	50	1572	886	815	248	1949
6	0	344	589	9	942	225	956	397	1578	902	595	49	1546	872	835	249	1956
7	0	342	591	168	1101	225	762	409	1396	920	596	50	1566	900	892	251	2043
8	0	338	597	163	1098	225	674	410	1309	911	596	47	1554	911	951	238	2100
9	0	351	596	179	1126	225	975	416	1616	923	593	49	1565	907	941	252	2100
10	0	342	590	167	1099	225	966	402	1593	908	595	49	1552	883	943	259	2085
11	0	346	596	174	1116	225	972	427	1624	928	595	53	1576	900	946	260	2106
12	0	456	597	202	1255	225	976	413	1614	907	571	53	1531	904	954	262	2120
13	0	471	598	162	1231	225	972	392	1589	920	596	51	1567	903	945	250	2098
14	0	469	597	143	1209	225	963	403	1591	907	596	50	1553	905	947	258	2110
15	0	469	588	136	1193	225	975	413	1613	920	593	48	1561	882	944	250	2076

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
16	0	455	599	139	1193	225	977	404	1606	913	595	52	1560	897	921	256	2074
17	0	442	588	23	1053	225	978	396	1599	918	596	51	1565	890	838	256	1984
18	0	467	347	145	959	225	967	398	1590	911	596	52	1559	870	893	261	2024
19	0	469	350	130	949	225	968	409	1602	902	593	56	1551	890	946	258	2094
20	0	461	346	135	942	225	975	397	1597	868	594	72	1534	880	956	256	2092
21	0	480	350	9	839	225	985	405	1615	896	596	50	1542	889	949	254	2092
22	0	470	344	9	823	225	961	394	1580	911	597	46	1554	869	951	255	2075
23	0	473	349	65	887	225	981	411	1617	913	595	50	1558	863	944	248	2055
24	0	256	406	134	796	225	975	397	1597	894	593	51	1538	862	956	255	2073
25	0	172	541	148	861	225	989	398	1612	897	594	47	1538	723	929	321	1973
26	0	429	548	154	1131	225	975	397	1597	904	601	48	1553	736	936	308	1980
27	0	459	491	90	1040	225	982	413	1620	899	600	57	1556	717	937	302	1956
28	0	453	291	9	753	225	965	409	1599	759	595	79	1433	722	939	294	1955
29	0	466	296	23	785	225	999	407	1631	769	595	71	1435	707	926	317	1950
30	0	458	285	67	810	225	984	388	1597	758	598	95	1451	784	937	296	2017
31	0	459	294	79	832	225	983	414	1622	917	596	54	1567	889	947	257	2093
Total	0	12860	15144	3639	31643	6975	29715	12487	49177	27722	18181	1683	47586	26632	28623	8183	63438



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية Doha West Station					محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع الكلي Grand Total				
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	التناضح العكسي RO	المجموع Total
		Dist.	RO *				Dist.	RO													
1	3085	555	855	486	4981	2683	1908	30	2069	6690	2068	1912	4332	8312	1862	19	9853	7146	9579	1374	27952
2	3395	590	817	494	5296	2962	1974	26	2165	7127	2092	2016	4423	8531	2018	19	10485	7332	10025	1353	29195
3	3315	600	671	506	5092	2720	1806	18	2181	6725	2086	2040	4483	8609	2019	10	10153	7225	10076	1280	28734
4	3465	615	577	499	5156	2544	1692	15	2175	6426	2283	2017	4328	8628	2026	5	10325	7260	9944	1182	28711
5	3125	1640	468	470	5703	2488	1621	13	1960	6082	2008	2010	4418	8436	2017	14	9652	8117	9633	1081	28483
6	3160	2275	486	451	6372	2450	1745	15	2106	6316	2084	1934	4426	8444	2018	17	9693	8684	9721	1090	29188
7	3190	918	534	502	5144	2817	1806	18	2128	6769	2122	2057	4475	8654	2019	17	10174	7373	10019	1143	28709
8	3290	940	456	516	5202	2675	1813	13	2210	6711	2327	2011	4315	8653	2018	17	10339	7323	9934	1066	28662
9	3220	850	449	509	5028	2860	1711	13	2064	6648	2052	2040	4499	8591	2015	17	10187	7461	10000	1058	28706
10	3155	650	515	502	4822	2691	1892	14	2034	6631	2091	1940	4541	8572	2006	17	9953	7328	9976	1119	28376
11	3575	560	479	531	5145	3279	2063	13	2137	7492	2132	2088	4644	8864	1999	17	11039	7570	10242	1088	29939
12	3190	510	456	530	4686	3110	2306	14	2118	7548	2451	2101	4153	8705	1994	17	10787	7874	9743	1067	29471
13	3215	1165	451	531	5362	2967	2260	20	2083	7330	2004	2064	4605	8673	2005	19	10234	8473	10098	1069	29874
14	3225	995	535	495	5250	3041	2126	6	2064	7237	2070	2077	4586	8733	1998	17	10373	8173	10014	1138	29698
15	3275	1101	498	516	5390	3127	2262	11	2122	7522	2085	2138	4463	8686	1984	19	10514	8482	9950	1097	30043

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية Doha West Station					محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع الكلي Grand Total				
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	التفاضل العكسي RO	المجموع Total
		Dist.	RO				Dist.	RO													
16	3055	930	436	516	4937	2985	2241	12	2106	7344	2339	2068	4484	8891	1992	19	10414	8187	9968	1047	29616
17	3060	2335	234	439	6068	2778	2156	14	2062	7010	1948	1912	4508	8368	1990	10	9819	9257	9736	836	29648
18	3085	850	33	469	4437	2986	2257	13	2063	7319	2053	2002	4583	8638	2003	12	10130	8032	9986	393	28541
19	3235	1320	32	482	5069	3075	2223	13	2045	7356	2059	2021	4516	8596	2008	17	10386	8540	9921	395	29242
20	3160	1235	32	570	4997	3123	2239	13	2017	7392	2312	2005	4275	8592	2013	17	10568	8465	9752	391	29176
21	2955	2415	31	454	5855	2860	2303	14	2012	7189	1959	1913	4495	8367	2016	17	9784	9641	9712	395	29532
22	2615	2300	30	558	5503	2813	2208	11	1995	7027	2003	1911	4576	8490	1991	17	9436	9398	9841	385	29060
23	3070	1920	31	473	5494	3080	2233	13	2046	7372	2395	2026	4363	8784	1999	17	10546	9172	9672	393	29783
24	3085	1280	31	479	4875	3087	2267	12	2027	7393	2341	1969	4195	8505	1986	17	10494	8296	9541	449	28780
25	3195	1040	32	462	4729	2805	2142	11	2021	6979	1986	1961	4424	8371	1997	19	9831	7827	9836	584	28078
26	3255	1185	32	473	4945	3090	2316	14	2058	7478	2063	1994	4451	8508	1996	17	10273	8436	9902	594	29205
27	3360	1101	31	472	4964	2840	2173	17	2056	7086	2303	2024	4270	8597	1991	17	10344	8276	9668	539	28827
28	2860	2320	32	381	5593	3017	2289	22	2086	7414	2263	1912	4291	8466	2006	17	9846	9473	9572	345	29236
29	3050	2352	28	447	5877	2902	2185	25	2010	7122	1978	2017	4430	8425	1994	19	9631	9540	9719	349	29239
30	3095	2060	29	439	5623	2979	2250	16	2069	7314	2052	1901	4078	8031	1979	19	9893	9188	9429	330	28840
31	3170	1842	32	470	5514	3072	2278	88	2151	7589	2032	1952	4513	8497	2006	17	10305	9057	9961	414	29737
Total	98185	40449	9353	15120	163107	89906	64745	547	64440	219638	66041	62033	137143	265217	61964	509	315461	256606	305167	25044	902278



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																									
التاريخ Date	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية			المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية	المجموع الكلي				
	SHOC	SNCC				DEOC	DWOC	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09		OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3		ZNOC	Grand Total				
	مشترك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)		مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)			مشترك Common (Power)						مشترك Common (Power)	الوحدات Units (Power)		التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total			
1	121	225	969	394	1588	2	56	10	674	477	630	1791	52	21	1999	516	245	841	3674	1862	225	969	7900	9094	
2	209	225	970	392	1587	7	59	8	668	467	622	1765	52	24	1982	576	248	862	3744	2018	225	970	8195	9390	
3	190	225	977	376	1578	5	61	9	652	494	634	1789	52	25	1995	597	247	877	3793	2019	225	977	8234	9436	
4	205	225	994	402	1621	2	59	14	672	487	652	1825	55	23	1989	680	247	859	3853	2026	225	994	8371	9590	
5	52	225	970	404	1599	2	35	10	662	331	627	1630	12	16	1999	632	245	858	3762	2017	225	970	7902	9097	
6	9	225	956	397	1578	7	11	11	664	464	633	1772	10	10	1983	632	248	857	3740	2018	225	956	7953	9134	
7	168	225	762	409	1396	5	47	10	656	483	587	1736	10	5	2007	648	247	860	3777	2019	225	762	8161	9148	
8	163	225	674	410	1309	2	56	10	671	465	642	1788	45	13	2019	648	252	862	3839	2018	225	674	8276	9175	
9	179	225	975	416	1616	2	54	10	670	460	615	1755	28	18	2025	648	252	859	3830	2015	225	975	8251	9451	
10	167	225	966	402	1593	7	57	10	664	449	623	1746	38	14	2031	648	251	860	3842	2006	225	966	8226	9417	
11	174	225	972	427	1624	5	61	12	680	481	612	1785	51	19	2055	648	252	852	3877	1999	225	972	8328	9525	
12	202	225	976	413	1614	2	60	9	675	476	627	1787	57	18	2014	665	250	668	3672	1994	225	976	8131	9332	
13	162	225	972	392	1589	2	46	11	671	455	626	1763	62	18	1996	641	248	909	3874	2005	225	972	8244	9441	
14	143	225	963	403	1591	8	50	10	667	426	627	1730	45	22	1990	644	247	911	3859	1998	225	963	8191	9379	
15	136	225	975	413	1613	5	46	11	673	471	616	1771	11	15	1992	544	247	913	3722	1984	225	975	8076	9276	



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

محطات توربينات الغازية																									
Gas Turbines																									
التاريخ Date	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية			المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية ZNOC	المجموع الكلي				
	SHOC	SNCC				DEOC	DWOC	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09		OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3			مشارك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشارك Common (Power)	المجموع Total
		مشارك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.		مشارك Common (Power)	مشارك Common (Power)	مشارك Common (Power)					مشارك Common (Power)												
		مشارك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.		مشارك Common (Power)	مشارك Common (Power)	مشارك Common (Power)					مشارك Common (Power)												
16	139	225	977	404	1606	2	51	14	674	458	623	1769	11	15	2042	760	251	919	3998	1992	225	977	8355	9557	
17	23	225	978	396	1599	2	9	11	672	463	622	1768	11	7	2001	645	246	914	3824	1990	225	978	8013	9216	
18	145	225	967	398	1590	7	49	9	653	451	641	1754	48	7	1973	640	246	915	3829	2003	225	967	8185	9377	
19	130	225	968	409	1602	5	42	12	648	473	594	1727	39	12	1940	638	245	916	3790	2008	225	968	8111	9304	
20	135	225	975	397	1597	2	110	9	661	466	570	1706	42	10	1947	660	247	908	3814	2013	225	975	8177	9377	
21	9	225	985	405	1615	2	9	10	667	466	557	1700	17	8	1941	640	246	917	3769	2016	225	985	7910	9120	
22	9	225	961	394	1580	8	8	10	660	458	565	1693	9	7	1952	647	245	910	3770	1991	225	961	7873	9059	
23	65	225	981	411	1617	5	18	11	661	489	557	1718	35	3	1944	631	104	920	3637	1999	225	981	7853	9059	
24	134	225	975	397	1597	2	44	11	671	454	560	1696	36	7	1954	692	110	913	3712	1986	225	975	7971	9171	
25	148	225	989	398	1612	2	47	9	673	482	562	1726	48	5	1951	646	140	911	3701	1997	225	989	8018	9232	
26	154	225	975	397	1597	8	48	9	671	469	568	1717	55	13	1939	654	191	913	3765	1996	225	975	8085	9285	
27	90	225	982	413	1620	5	37	12	669	504	553	1738	38	7	1948	646	246	916	3801	1991	225	982	8075	9282	
28	9	225	965	409	1599	2	11	9	673	506	565	1753	13	7	1971	669	246	915	3821	2006	225	965	8011	9201	
29	23	225	999	407	1631	2	12	9	660	476	558	1703	10	2	1944	650	245	915	3766	1994	225	999	7908	9132	
30	67	225	984	388	1597	6	24	8	656	523	563	1750	22	5	1939	639	244	912	3761	1979	225	984	7974	9183	
31	79	225	983	414	1622	5	35	11	670	581	558	1820	34	5	1948	663	248	913	3811	2006	225	983	8170	9378	
Total	3639	6975	29715	12487	49177	128	1310	319	20658	14605	18589	54171	1048	381	61410	19887	7226	27475	117427	61964	6975	29715	251126	287816	
Max	209	225	999	427	1631	8	110	14	680	581	652	1825	62	25	2055	760	252	920	3998	2026	225	999	8371	9590	
Min	9	225	674	376	1309	2	8	8	648	331	553	1630	9	2	1939	516	104	668	3637	1862	225	674	7853	9059	



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

محطات التوربينات البخارية																												
Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبية الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
1	0	468	0	468	904	508	49	1461	888	826	245	1959	3085	555	430	4070	2683	1908	278	4869	2068	1912	658	4638	9628	6177	1660	17465
2	0	378	0	378	908	512	47	1467	903	892	250	2045	3395	590	435	4420	2962	1974	400	5336	2092	2016	679	4787	10260	6362	1811	18433
3	0	347	0	347	911	511	54	1476	896	944	251	2091	3315	600	445	4360	2720	1806	392	4918	2086	2040	690	4816	9928	6248	1832	18008
4	0	411	0	411	904	588	53	1545	904	943	250	2097	3465	615	440	4520	2544	1692	350	4586	2283	2017	475	4775	10100	6266	1568	17934
5	0	459	0	459	920	602	50	1572	886	815	246	1947	3125	1640	435	5200	2488	1621	330	4439	2008	2010	656	4674	9427	7147	1717	18291
6	0	344	0	344	902	595	49	1546	872	835	242	1949	3160	2275	440	5875	2450	1745	334	4529	2084	1934	686	4704	9468	7728	1751	18947
7	0	342	0	342	920	596	50	1566	900	892	246	2038	3190	918	455	4563	2817	1806	392	5015	2122	2057	698	4877	9949	6611	1841	18401
8	0	338	0	338	911	596	47	1554	911	951	236	2098	3290	940	460	4690	2675	1813	422	4910	2327	2011	476	4814	10114	6649	1641	18404
9	0	351	0	351	923	593	49	1565	907	941	250	2098	3220	850	455	4525	2860	1711	309	4880	2052	2040	669	4761	9962	6486	1732	18180
10	0	342	0	342	908	595	49	1552	883	943	252	2078	3155	650	445	4250	2691	1892	288	4871	2091	1940	699	4730	9728	6362	1733	17823
11	0	346	0	346	928	595	53	1576	900	946	255	2101	3575	560	470	4605	3279	2063	352	5694	2132	2088	767	4987	10814	6598	1897	19309
12	0	456	0	456	907	571	53	1531	904	954	260	2118	3190	510	470	4170	3110	2306	331	5747	2451	2101	481	5033	10562	6898	1595	19055
13	0	471	0	471	920	596	51	1567	903	945	248	2096	3215	1165	485	4865	2967	2260	320	5547	2004	2064	731	4799	10009	7501	1835	19345
14	0	469	0	469	907	596	50	1553	905	947	250	2102	3225	995	445	4665	3041	2126	334	5501	2070	2077	727	4874	10148	7210	1806	19164
15	0	469	0	469	920	593	48	1561	882	944	245	2071	3275	1101	470	4846	3127	2262	351	5740	2085	2138	741	4964	10289	7507	1855	19651



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During August 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبة الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
16	0	455	0	455	913	595	52	1560	897	921	254	2072	3055	930	465	4450	2985	2241	337	5563	2339	2068	486	4893	10189	7210	1594	18993
17	0	442	0	442	918	596	51	1565	890	838	254	1982	3060	2335	430	5825	2778	2156	294	5228	1948	1912	684	4544	9594	8279	1713	19586
18	0	467	0	467	911	596	52	1559	870	893	254	2017	3085	850	420	4355	2986	2257	309	5552	2053	2002	754	4809	9905	7065	1789	18759
19	0	469	0	469	902	593	56	1551	890	946	253	2089	3235	1320	440	4995	3075	2223	318	5616	2059	2021	726	4806	10161	7572	1793	19526
20	0	461	0	461	868	594	72	1534	880	956	254	2090	3160	1235	460	4855	3123	2239	311	5673	2312	2005	461	4778	10343	7490	1558	19391
21	0	480	0	480	896	596	50	1542	889	949	252	2090	2955	2415	445	5815	2860	2303	312	5475	1959	1913	726	4598	9559	8656	1785	20000
22	0	470	0	470	911	597	46	1554	869	951	247	2067	2615	2300	550	5465	2813	2208	302	5323	2003	1911	806	4720	9211	8437	1951	19599
23	0	473	0	473	913	595	50	1558	863	944	243	2050	3070	1920	455	5445	3080	2233	328	5641	2395	2026	726	5147	10321	8191	1802	20314
24	0	256	0	256	894	593	51	1538	862	956	253	2071	3085	1280	435	4800	3087	2267	331	5685	2341	1969	483	4793	10269	7321	1553	19143
25	0	172	0	172	897	594	47	1538	723	929	319	1971	3195	1040	415	4650	2805	2142	295	5242	1986	1961	723	4670	9606	6838	1799	18243
26	0	429	0	429	904	601	48	1553	736	936	300	1972	3255	1185	425	4865	3090	2316	341	5747	2063	1994	686	4743	10048	7461	1800	19309
27	0	459	0	459	899	600	57	1556	717	937	297	1951	3360	1101	435	4896	2840	2173	318	5331	2303	2024	469	4796	10119	7294	1576	18989
28	0	453	0	453	759	595	79	1433	722	939	292	1953	2860	2320	370	5550	3017	2289	333	5639	2263	1912	470	4645	9621	8508	1544	19673
29	0	466	0	466	769	595	71	1435	707	926	315	1948	3050	2352	435	5837	2902	2185	307	5394	1978	2017	664	4659	9406	8541	1792	19739
30	0	458	0	458	758	598	95	1451	784	937	290	2011	3095	2060	415	5570	2979	2250	319	5548	2052	1901	317	4270	9668	8204	1436	19308
31	0	459	0	459	917	596	54	1567	889	947	252	2088	3170	1842	435	5447	3072	2278	331	5681	2032	1952	702	4686	10080	8074	1774	19928
Total	0	12860	0	12860	27722	18181	1683	47586	26632	28623	8055	63310	98185	40449	13810	152444	89906	64745	10269	164920	66041	62033	19716	147790	308486	226891	53533	588910
Max	0	480	0	480	928	602	95	1576	911	956	319	2118	3575	2415	550	5875	3279	2316	422	5747	2451	2138	806	5147	10814	8656	1951	20314
Min	0	172	0	172	758	508	46	1433	707	815	236	1947	2615	510	370	4070	2450	1621	278	4439	1948	1901	317	4270	9211	6177	1436	17465



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During August 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
1	1446	19195	11411	11249	37784	88224	109993	35670	139	315112	468	489	855	30	313270
2	2485	19223	11810	11508	40510	87816	107643	37245	137	318377	378	510	817	26	316646
3	2196	19462	11610	10944	38973	84387	117243	37171	199	322184	347	591	671	18	320557
4	2430	19250	11418	11151	39368	87588	117698	37116	194	326213	411	590	577	15	324620
5	630	19327	11502	11091	35336	84265	113663	37065	190	313069	459	600	468	13	311529
6	-9	18239	11410	10114	34924	81487	108828	36747	182	301922	344	589	486	15	300488
7	1945	13672	11504	11167	38236	72055	113498	36535	141	298752	342	591	534	18	297267
8	2160	12244	11426	11190	38012	74126	114809	36486	50.5	300503	338	597	456	13	299099
9	2171	17421	11796	11150	38720	80316	113776	36572	67	311989	351	596	449	13	310580
10	1993	18770	11353	10185	37444	79711	107391	36637	147	303631	342	590	515	14	302170
11	2025	18697	11382	11074	39800	80126	112678	36255	60	312098	346	596	479	13	310664
12	2379	18881	11540	10870	40226	84306	105440	36584	33	310258	456	597	456	14	308735
13	1957	19259	11307	11132	36508	83198	111826	36932	115	312234	471	598	451	20	310694
14	1699	19301	11321	10640	36861	82533	110726	36950	168	310199	469	597	535	6	308592
15	1583	19106	11405	11124	35366	81702	109668	34886	72	304912	469	588	498	11	303346



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During August 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
16	1618	18697	11517	11236	36942	83200	108823	34493	84	306610	455	599	436	12	305108
17	285	19225	11664	11246	32526	79645	108450	36845	115	300000	442	588	234	14	298722
18	1733	19304	11561	9936	36034	82099	109175	37125	199	307165	467	347	33	13	306305
19	1491	19208	11104	10946	36857	76512	110936	37113	197	304364	469	350	32	13	303500
20	1597	19349	10873	10298	34672	80606	112288	37084	141.6	306909	461	346	32	13	306057
21	-9	19314	11102	11148	30966	80352	109167	37037	53	299129	480	350	31	14	298254
22	-9	19174	11330	9235	26602	80388	106432	36907	26	290085	470	344	30	11	289230
23	760	19121	11192	9625	33325	82715	101611	36816	60	295225	473	349	31	13	294359
24	1534	19405	10540	10267	34185	82185	107392	36835	139	302482	256	406	31	12	301777
25	1800	19220	10576	8557	36566	85095	108072	37039	137	307062	172	541	32	11	306306
26	1831	19195	11531	8670	37395	85419	110107	37083	182	311413	429	548	32	14	310390
27	1037	19347	10952	8114	35015	85785	109766	37066	201	307283	459	491	31	17	306285
28	-9	18980	9272	8015	31059	82913	107462	36638	173	294503	453	291	32	22	293705
29	289	19317	9341	7700	31799	78724	109089	36807	192	293258	466	296	28	25	292443
30	795	19347	8988	8613	32625	82217	106946	37253	185	296969	458	285	29	16	296181
31	904	19082	11360	11167	33293	83592	110398	37168	180	307144	459	294	32	88	306271
Total	42737	579332	345098	319362	1107931	2543287	3410994	1138155	4159	9491055	12860	15144	9353	547	9453151
Max	2485	19462	11810	11508	40510	88224	117698	37253	201	326213	480	600	855	88	324620
Min	-9	12244	8988	7700	26602	72055	101611	34493	26	290085	172	285	28	6	289230



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During August 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																		
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
					توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
										OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	1446	19195	-2	1734	-10	31925	11675	15703	59293	1657	686	47938	8796	7491	19025	85593	35670	202930
2	2485	19223	-7	1775	-8	31678	11703	13399	56772	1965	1310	45733	6682	7812	19487	82989	37245	200482
3	2196	19462	-5	1698	-9	29711	11448	15895	57045	2245	1953	47047	13689	7701	19727	92362	37171	209928
4	2430	19250	-2	1688	1293	30012	11725	16714	59744	1986	1849	46311	16472	7995	18935	93548	37116	213774
5	630	19327	-2	621	-10	31396	11531	14777	57694	-12	-16	47474	15785	7163	18880	89274	37065	204609
6	-9	18239	-7	-11	-11	30378	8836	14733	53936	-10	-10	43589	15785	7999	17565	84918	36747	193813
7	1945	13672	-5	1359	-10	29516	4697	10297	44500	-10	-5	47141	14754	8144	17657	87681	36535	185686
8	2160	12244	-2	1302	-10	29388	5877	9751	45006	1506	1335	46609	15459	7732	17226	89867	36486	187063
9	2171	17421	-2	1425	-10	30055	5323	13138	48506	1678	1007	45946	14721	7497	17665	88514	36572	194607
10	1993	18770	-7	1674	-10	30448	6697	11447	48582	1059	-14	42760	14721	7423	18119	84068	36637	191717
11	2025	18697	-5	1800	-12	30688	5299	12555	48530	1837	1180	44095	15335	6983	16969	86399	36255	193702
12	2379	18881	-2	1826	-9	30481	6273	14188	50933	2140	1576	45396	15808	7332	7735	79987	36584	190587
13	1957	19259	-2	1333	-11	30906	6862	14368	52125	1831	572	45402	15541	6883	18028	88257	36932	199861
14	1699	19301	-8	1421	0	30920	7399	13945	52264	1537	554	44676	15407	7022	18274	87470	36950	199097
15	1583	19106	-5	1162	10	32817	6868	12567	52262	-11	-15	45748	15585	6939	17694	85940	34886	194934



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During August 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																		
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
					توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
										OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	1618	18697	-2	1427	-14	31571	6231	14255	52043	-11	-15	44723	15609	7601	17459	85366	34492.82	193642
17	285	19225	-2	-9	-11	30323	5985	13596	49893	-11	-7	45056	15663	6525	17873	85099	36844.88	191335
18	1733	19304	-7	1459	-9	29166	6576	13928	49661	1107	402	44526	15025	6890	18415	86365	37124.63	195639
19	1491	19208	-5	1112	-7	28706	7517	10832	47048	993	-12	44108	15448	7462	18598	86597	37112.50	192564
20	1597	19349	-2	1027	-9	29370	7645	11123	48129	1030	528	46486	15634	7588	17995	89261	37084.38	196446
21	-9	19314	-2	-9	-10	30885	8391	10991	50257	-17	-8	46051	15294	6561	18407	86288	37036.50	192875
22	-9	19174	-8	-8	-10	30365	9276	11060	50691	-9	-7	45537	15142	6425	18154	85242	36906.50	191989
23	760	19121	-5	390	-1	29682	10891	11134	51706	662	-3	44162	14799	1223	17988	78831	36815.63	187619
24	1534	19405	-2	1020	-11	29613	10619	11519	51740	733	-7	45702	16906	2302	18782	84418	36834.63	194950
25	1800	19220	-2	1331	-9	31592	11110	11594	54287	1893	284	45314	15375	3703	18290	84859	37038.63	198534
26	1831	19195	-8	1285	-9	31444	11251	11240	53926	1663	463	44511	16550	5168	18145	86500	37083.13	199812
27	1037	19347	-5	651	-12	31954	13182	11032	56156	956	-7	44314	15474	6963	18122	85822	37065.88	200074
28	-9	18980	-2	-11	-9	29541	11181	11719	52432	-13	-7	45505	14808	7094	17258	84645	36637.63	192673
29	289	19317	-2	11	-9	30142	6272	11043	47448	-10	-2	44983	16121	6814	17987	85893	36807.38	189763
30	795	19347	-6	345	-8	29652	10208	11143	50995	283	-5	44437	15115	7012	17590	84432	37252.75	193161
31	904	19082	-5	715	-11	31154	11754	11216	54113	1097	-5	44585	16221	7455	18342	87695	37168.00	199672
Total	42737	579332	-128	31545	1034	945479	270302	390902	1607717	29744	13554	1405865	463724	208902	552391	2674180	1138155	6073538
Max	2485	19462	-2	1826	1293	32817	13182	16714	59744	2245	1953	47938	16906	8144	19727	93548	37253	213774
Min	-9	12244	-8	-11	-14	28706	4697	9751	44500	-17	-16	42760	6682	1223	7735	78831	34493	185686



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميغاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During August 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	-468	11411	11251	36050	28931	24400	111575
2	-378	11810	11515	38735	31044	24654	117380
3	-347	11610	10949	37275	27342	24881	111710
4	-411	11418	11153	37680	27844	24150	111834
5	-459	11502	11093	34715	26571	24389	107811
6	-344	11410	10121	34935	27551	23910	107583
7	-342	11504	11172	36877	27555	25817	112583
8	-338	11426	11192	36710	29120	24942	113052
9	-351	11796	11152	37295	31810	25262	116964
10	-342	11353	10192	35770	31129	23323	111425
11	-346	11382	11079	38000	31596	26279	117990
12	-456	11540	10872	38400	33373	25453	119182
13	-471	11307	11134	35175	31073	23569	111787
14	-469	11321	10648	35440	30269	23256	110465
15	-469	11405	11129	34204	29440	23728	109437



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During August 2025

محطات التوربينات البخارية							
Steam Turbines							
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total
16	-455	11517	11238	35515	31157	23457	112429
17	-442	11664	11248	32535	29752	23351	108108
18	-467	11561	9943	34575	32438	22810	110860
19	-469	11104	10951	35745	29464	24339	111134
20	-461	10873	10300	33645	32477	23027	109861
21	-480	11102	11150	30975	30095	22879	105721
22	-470	11330	9243	26610	29697	21190	97600
23	-473	11192	9630	32935	31009	22780	107073
24	-256	10540	10269	33165	30445	22974	107137
25	-172	10576	8559	35235	30808	23213	108219
26	-429	11531	8678	36110	31493	23607	110990
27	-459	10952	8119	34364	29629	23944	106549
28	-453	9272	8017	31070	30481	22817	101204
29	-466	9341	7702	31788	31276	23196	102837
30	-458	8988	8619	32280	31222	22514	103165
31	-459	11360	11172	32578	29479	22703	106833
Total	-12860	345098	319490	1076386	935570	736814	3400498
Max	-172	11810	11515	38735	33373	26279	119182
Min	-480	8988	7702	26610	26571	21190	97600



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During August 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
1	341221	342856	313270	313772	-0.2
2	345840	332620	316646	302854	4.6
3	349291	324935	320557	295341	8.5
4	353332	323133	324620	293612	10.6
5	340012	323233	311529	293877	6.0
6	329677	323616	300488	295929	1.5
7	325976	321321	297267	293965	1.1
8	327761	333279	299099	305596	-2.1
9	339286	333965	310580	305777	1.6
10	330546	333664	302170	305292	-1.0
11	340602	338768	310664	309645	0.3
12	338206	338432	308735	309955	-0.4
13	340568	339376	310694	310882	-0.1
14	338290	329286	308592	300101	2.8
15	333389	341909	303346	312953	-3.1



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During August 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
16	334724	337747	305108	308447	-1.1
17	328370	353907	298722	323720	-7.7
18	334846	346929	306305	318055	-3.7
19	332741	355519	303500	326355	-7.0
20	335233	350678	306057	321108	-4.7
21	327786	343056	298254	313504	-4.9
22	318290	346654	289230	316862	-8.7
23	324141	330572	294359	300679	-2.1
24	330557	334486	301777	305040	-1.1
25	334384	340604	306306	310960	-1.5
26	339595	352202	310390	322643	-3.8
27	335112	354776	306285	325182	-5.8
28	322941	356790	293705	327082	-10.2
29	321682	341091	292443	310337	-5.8
30	325021	318719	296181	289195	2.4
31	336008	317407	306271	287402	6.6
Total	10355430	10461530	9453151	9556120	-1.1



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Generation of Elec. Energy (MWhr) During August 2025 and 2024

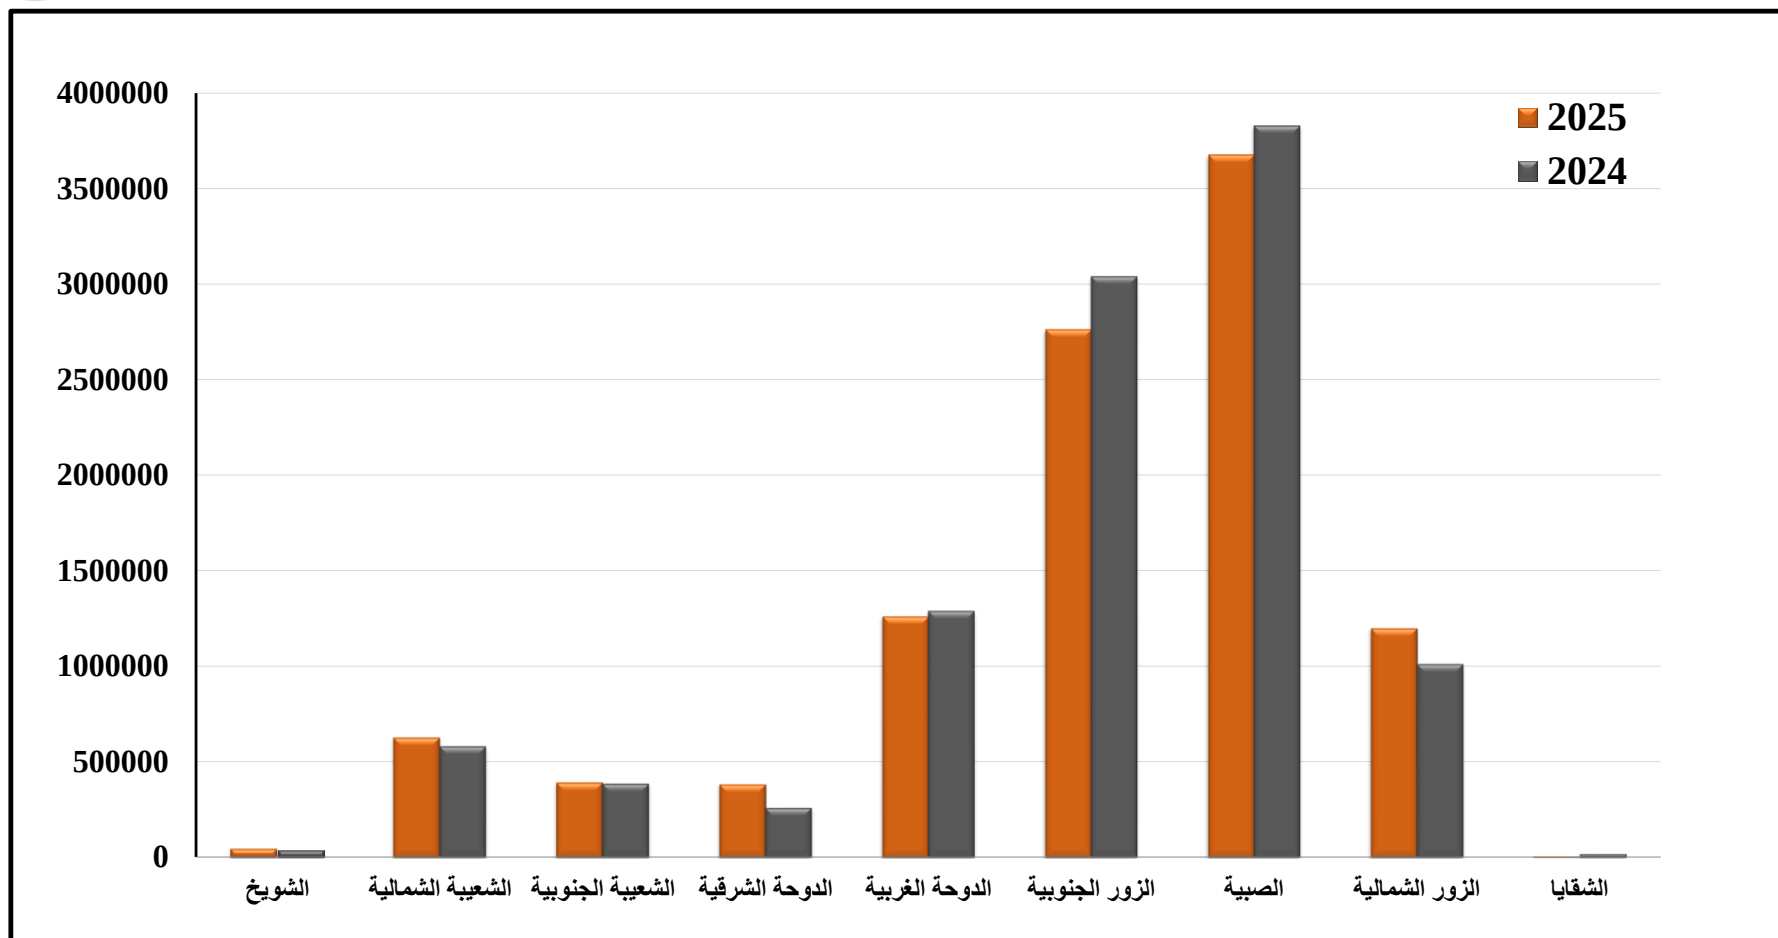



إحصائية الطاقة الكهربائية عن شهر أغسطس 2025

Electrical Energy Statistical Report for the Month of August 2025

القدرة الكهربائية المركبة الحالية - ميغاواط Installed Capacity - M.W		
Shuwaikh Station (G/T)	240	محطة الشويخ (غازي)
Shuaiba North Station	820.0	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	660	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	910	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	2390	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	5770.0	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	6885.0	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1632	محطة الزور الشمالية
Shaqaya Station	70	محطة الشقايا
Total	19377.0	المجموع

Maximum Available Capacity	17280	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Plant on Bars	17050	القدرة العاملة القصوى
Maximum Load (4th)	17420	* أقصى حمل كهربائي بتاريخ (4th)
Minimum Load (25th)	12000	* أدنى حمل كهربائي بتاريخ (23th)

* بعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي

إنتاج الطاقة الكهربائية - ميغاواط ساعة Generation of Elec. Energy - M.Wh		
Shuwaikh Station	46376	محطة الشويخ
Shuaiba North Station	628509	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	392684	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	382800	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	1261685	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	2762378	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	3676211	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1200119	محطة الزور الشمالية
SGRE	4668	محطة الشقايا
Total	10355430	المجموع

Net Export of Elect. Energy	9453151	صافي الطاقة الكهربائية المصدرة
------------------------------------	----------------	---------------------------------------



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر أغسطس 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During August 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
1	0	20615	-20615
2	0	23326	-23326
3	0	23002	-23002
4	0	22935	-22935
5	0	23168	-23168
6	0	23264	-23264
7	0	21555	-21555
8	0	21499	-21499
9	0	17965	-17965
10	0	15401	-15401
11	0	15901	-15901
12	0	17761	-17761
13	0	21674	-21674
14	0	20648	-20648
15	0	19009	-19009



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر أغسطس 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During August 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
16	0	20111	-20111
17	0	19868	-19868
18	0	20012	-20012
19	0	20502	-20502
20	0	21357	-21357
21	0	17117	-17117
22	0	15380	-15380
23	0	15625	-15625
24	0	17132	-17132
25	0	17244	-17244
26	0	20293	-20293
27	0	20452	-20452
28	0	20317	-20317
29	0	20385	-20385
30	0	20825	-20825
31	0	20222	-20222
Total	0	614565	-614565



إجمالي وصافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total	
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	التناضح العكسي RO		وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.
	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod									اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod						
1	17.723	17.504	21.227	20.965	22.933	22.513	40.040	39.359	32.371	30.618	81.811	79.633	31.999	30.073	93.331	89.126	0.000	0.000	72.054	69.179	107.661	105.350	521.150	504.320
2	12.838	12.632	22.986	22.736	22.855	22.437	40.875	40.224	34.062	32.058	82.231	79.987	31.324	29.941	89.471	85.877	0.000	0.000	77.051	73.354	107.662	105.374	521.355	504.619
3	12.147	11.950	27.003	26.846	22.595	22.144	41.250	40.458	37.468	35.493	81.892	79.450	24.124	21.100	82.947	78.660	0.000	0.000	83.423	80.630	108.296	105.960	521.145	502.691
4	12.074	11.849	26.985	26.829	26.406	25.765	41.120	40.447	38.182	35.761	82.770	80.039	19.728	15.052	81.376	77.991	0.000	0.000	82.009	79.078	108.953	106.806	519.603	499.617
5	12.129	11.994	27.038	26.880	26.652	26.166	40.142	39.343	30.514	28.530	81.590	79.236	16.704	15.030	83.892	79.892	0.000	0.000	82.321	78.586	108.531	106.240	509.513	491.897
6	12.154	12.071	26.928	26.772	26.637	26.186	39.527	38.827	33.182	31.289	81.148	78.816	16.800	15.016	82.717	78.568	0.000	0.000	80.849	77.548	107.161	104.950	507.103	490.044
7	12.168	12.002	27.003	26.846	26.702	26.222	27.904	27.191	34.867	32.882	80.905	78.418	18.209	15.021	82.181	78.762	0.000	0.000	81.646	78.339	106.014	103.993	497.599	479.676
8	12.065	11.955	26.985	26.828	26.808	26.331	26.728	26.118	37.678	35.288	79.644	77.334	15.974	14.981	81.393	77.393	0.000	0.000	81.405	78.355	104.322	102.371	493.002	476.953
9	11.931	11.778	27.013	26.915	26.674	26.210	36.975	36.281	37.005	35.127	83.590	80.774	14.851	14.002	80.367	76.247	0.000	0.000	82.800	79.604	99.995	98.071	501.201	485.010
10	11.874	11.727	26.934	26.871	26.431	25.947	40.502	39.754	36.628	34.743	84.460	81.512	15.666	14.502	84.428	79.520	0.000	0.000	82.954	80.005	96.246	94.299	506.123	488.880
11	11.987	11.837	27.075	26.808	26.512	26.036	40.532	39.916	36.711	34.804	85.509	83.023	16.895	15.042	85.678	79.903	0.000	0.000	82.183	79.375	92.685	90.860	505.767	487.604
12	11.551	11.365	26.985	26.723	26.074	25.464	40.630	40.042	36.556	34.146	84.365	81.439	16.431	15.018	92.300	86.830	0.000	0.000	81.675	78.699	90.845	89.100	507.412	488.826
13	11.695	11.475	27.047	26.785	26.173	25.561	39.813	39.164	37.034	35.119	95.655	92.553	15.100	15.022	93.700	89.200	0.000	0.000	81.827	78.798	96.642	94.582	524.686	508.258
14	17.378	17.167	26.963	26.701	25.587	25.136	40.860	40.187	37.841	36.013	95.893	93.473	16.639	15.027	95.974	92.096	0.000	0.000	83.337	80.229	99.497	97.265	539.969	523.294
15	17.731	17.516	27.003	26.742	26.075	25.600	40.832	40.106	37.962	36.129	94.574	92.176	17.073	15.005	96.650	92.088	0.000	0.000	84.090	81.508	103.370	101.181	545.360	528.051



إجمالي وصافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبية الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total	
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.
	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod									اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod								
16	14.571	14.373	26.987	26.725	26.430	25.942	40.906	40.290	33.477	31.081	92.351	89.843	15.475	15.026	96.324	91.542	0.000	0.000	82.688	79.909	104.392	102.344	533.601	517.075
17	12.616	12.483	26.964	25.967	26.045	25.586	40.003	39.322	32.542	30.709	95.645	93.225	5.990	5.242	96.220	91.668	0.000	0.000	82.065	78.955	98.925	96.873	517.015	500.030
18	17.184	16.980	16.135	14.802	25.793	25.326	40.822	40.173	35.116	33.225	91.134	88.604	0.000	0.000	96.203	92.252	0.000	0.000	83.143	80.077	102.397	100.178	507.927	491.617
19	17.482	17.282	15.318	15.170	25.948	25.495	40.962	40.390	38.473	37.276	93.973	91.223	0.000	0.000	98.617	93.935	0.000	0.000	83.480	80.724	105.420	103.235	519.673	504.730
20	17.341	17.142	15.356	15.199	26.461	26.045	40.489	39.878	38.426	36.525	94.384	91.282	0.000	0.000	98.572	93.872	0.000	0.000	83.801	80.929	106.744	104.614	521.574	505.486
21	17.413	17.289	15.310	15.153	26.329	25.964	40.223	39.442	38.653	36.785	94.877	91.929	0.000	0.000	98.115	94.015	0.000	0.000	83.940	81.090	106.933	104.767	521.793	506.434
22	17.484	17.360	15.311	15.155	26.283	25.903	40.559	40.009	38.966	37.070	86.332	82.856	0.000	0.000	98.069	94.162	0.000	0.000	83.291	80.428	105.986	103.912	512.281	496.855
23	17.562	17.373	15.363	15.206	26.275	25.878	40.676	40.104	38.344	36.443	93.785	90.463	0.000	0.000	97.196	92.293	0.000	0.000	83.596	80.664	104.794	102.814	517.591	501.238
24	7.493	7.297	17.599	17.412	26.538	26.149	41.074	40.401	38.018	35.592	95.166	92.174	0.000	0.000	96.825	92.225	0.000	0.000	83.624	80.786	103.929	101.684	510.266	493.720
25	0.000	0.000	24.048	23.787	26.268	25.878	40.282	39.701	36.578	34.674	95.282	92.334	0.000	0.000	96.436	91.936	0.000	0.000	81.285	78.551	104.161	101.924	504.340	488.785
26	6.327	6.189	24.048	23.787	26.175	25.785	40.444	39.610	37.084	35.163	102.819	100.069	0.000	0.000	96.204	92.704	0.000	0.000	81.836	78.714	105.956	103.710	520.893	505.731
27	10.849	10.682	20.153	19.633	26.579	26.167	40.887	40.249	37.557	35.678	102.975	100.335	0.000	0.000	98.551	93.304	0.000	0.000	79.192	76.115	106.378	104.209	523.121	506.372
28	16.956	16.829	11.793	11.689	26.806	26.408	40.856	40.196	37.533	35.597	96.362	93.832	0.000	0.000	97.696	92.578	0.000	0.000	80.076	76.976	106.255	104.178	514.333	498.282
29	17.076	16.943	11.755	11.561	26.285	25.907	40.668	40.071	37.056	35.201	97.652	95.320	0.000	0.000	97.244	93.444	0.000	0.000	79.627	76.334	105.140	102.941	512.503	497.721
30	17.039	16.880	11.755	11.651	26.063	25.662	40.622	39.863	36.970	35.129	99.979	96.965	0.000	0.000	97.873	93.310	0.000	0.000	79.224	75.971	100.114	97.895	509.639	493.326
31	17.260	17.084	11.797	11.693	26.552	26.129	40.123	39.516	39.470	37.594	106.417	103.799	0.000	0.000	98.722	94.040	0.000	0.000	82.250	79.203	107.634	105.480	530.225	514.538
Total in MIG	422.098	417.008	674.865	666.835	805.944	791.942	1227.326	1206.630	1132.324	1071.742	2815.170	2732.116	308.982	280.100	2865.272	2729.433	0.000	0.000	2532.742	2438.713	3213.042	3147.161	15997.765	15481.680
Total in Mm³	1.919	1.896	3.068	3.031	3.664	3.600	5.580	5.485	5.148	4.872	12.798	12.420	1.405	1.273	13.026	12.408	0.000	0.000	11.514	11.087	14.607	14.307	72.727	70.381



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During August 2025

التاريخ	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (التناضح العكسي)	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	D.Water	RO	Shuaiba South Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Doha West (RO)	Az-Zour South Stn.	Az-Zour South (RO)	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
1	0.219	0.262	0.420	0.681	1.753	2.178	1.926	4.205	0.000	2.875	2.311	16.830
2	0.206	0.250	0.418	0.651	2.004	2.244	1.383	3.594	0.000	3.697	2.289	16.736
3	0.197	0.157	0.451	0.792	1.975	2.442	3.024	4.287	0.000	2.793	2.336	18.454
4	0.225	0.156	0.641	0.673	2.421	2.731	4.676	3.385	0.000	2.931	2.147	19.986
5	0.135	0.158	0.486	0.799	1.984	2.354	1.674	4.000	0.000	3.735	2.291	17.617
6	0.083	0.156	0.451	0.700	1.893	2.332	1.784	4.149	0.000	3.301	2.211	17.060
7	0.166	0.157	0.480	0.713	1.985	2.487	3.188	3.419	0.000	3.307	2.021	17.923
8	0.110	0.157	0.477	0.611	2.390	2.310	0.993	4.000	0.000	3.050	1.952	16.049
9	0.153	0.098	0.464	0.694	1.878	2.816	0.849	4.120	0.000	3.196	1.924	16.192
10	0.147	0.063	0.484	0.748	1.885	2.948	1.164	4.908	0.000	2.949	1.946	17.242
11	0.150	0.267	0.476	0.616	1.907	2.486	1.853	5.775	0.000	2.808	1.825	18.163
12	0.186	0.262	0.610	0.588	2.410	2.926	1.413	5.470	0.000	2.976	1.745	18.586
13	0.220	0.262	0.612	0.649	1.915	3.102	0.078	4.500	0.000	3.029	2.060	16.428
14	0.211	0.262	0.451	0.673	1.828	2.420	1.612	3.878	0.000	3.108	2.231	16.674
15	0.215	0.261	0.475	0.726	1.833	2.398	2.068	4.562	0.000	2.582	2.189	17.309



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During August 2025

التاريخ	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (التناضح العكسي)	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	D.Water	RO	Shuaiba South Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Doha West (RO)	Az-Zour South Stn.	Az-Zour South (RO)	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
16	0.198	0.262	0.488	0.616	2.396	2.508	0.449	4.782	0.000	2.779	2.048	16.526
17	0.133	0.997	0.459	0.681	1.833	2.420	0.748	4.552	0.000	3.110	2.052	16.986
18	0.204	1.333	0.467	0.649	1.891	2.530	0.000	3.951	0.000	3.066	2.219	16.310
19	0.200	0.148	0.453	0.572	1.197	2.750	0.000	4.682	0.000	2.756	2.185	14.943
20	0.199	0.157	0.416	0.611	1.901	3.102	0.000	4.700	0.000	2.872	2.130	16.088
21	0.124	0.157	0.365	0.781	1.868	2.948	0.000	4.100	0.000	2.850	2.166	15.359
22	0.124	0.156	0.380	0.550	1.896	3.476	0.000	3.907	0.000	2.863	2.074	15.426
23	0.189	0.157	0.397	0.572	1.901	3.322	0.000	4.903	0.000	2.932	1.980	16.353
24	0.196	0.187	0.389	0.673	2.426	2.992	0.000	4.600	0.000	2.838	2.245	16.546
25	0.000	0.261	0.390	0.581	1.904	2.948	0.000	4.500	0.000	2.734	2.238	15.556
26	0.138	0.261	0.390	0.834	1.921	2.750	0.000	3.500	0.000	3.122	2.246	15.162
27	0.167	0.520	0.412	0.638	1.879	2.640	0.000	5.247	0.000	3.077	2.169	16.749
28	0.127	0.104	0.398	0.660	1.936	2.530	0.000	5.118	0.000	3.100	2.077	16.050
29	0.133	0.194	0.378	0.597	1.855	2.332	0.000	3.800	0.000	3.293	2.199	14.781
30	0.159	0.104	0.401	0.759	1.841	3.014	0.000	4.563	0.000	3.253	2.219	16.313
31	0.176	0.104	0.423	0.607	1.876	2.618	0.000	4.682	0.000	3.047	2.154	15.687
Total in MIG	5.090	8.030	14.002	20.696	60.582	83.054	28.882	135.839	0.000	94.029	65.881	516.085
Total in Mm ³	0.023	0.037	0.064	0.094	0.275	0.378	0.131	0.618	0.000	0.427	0.300	2.346




مياه تعويض الغلايات لشهر أغسطس لعامي 2024 و2025

Boilers Feed Water Make-Up By D/Plants During August 2024 & 2025

اجمالي مياه تعويض الغلايات

Boilers Feed Water Make-Up

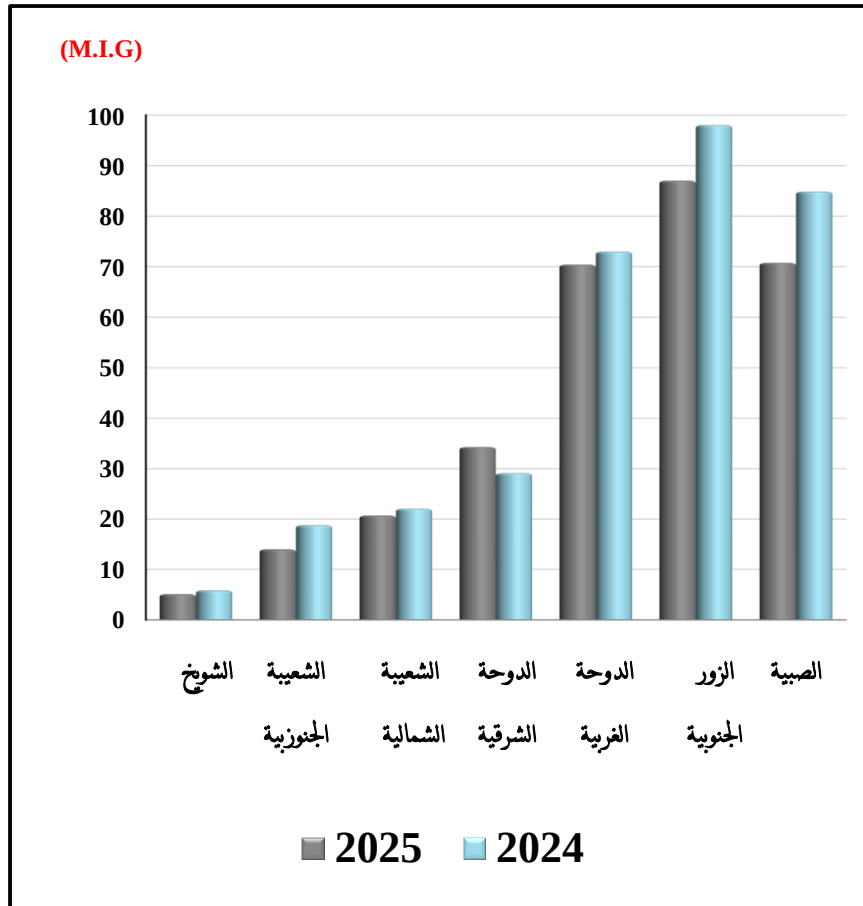


اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	
-13.2	5.861	5.090	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-25.5	18.799	14.002	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
-6.1	22.052	20.696	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.
17.8	29.121	34.294	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-3.5	72.989	70.403	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-11.2	98.031	87.017	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
-16.6	84.867	70.751	محطة الصبية Sabiya Stn.
-8.9	331.720	302.253	المجموع (م.ج.م) Total in MIG

-8.9	1.508	1.374	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³
------	-------	-------	--



استهلاك المحطات من المياه المقطرة و مياه تعويض الغلايات في المقطرات لشهر أغسطس 2025

Water Consumption & Boilers Feed Water Make-Up During August 2025

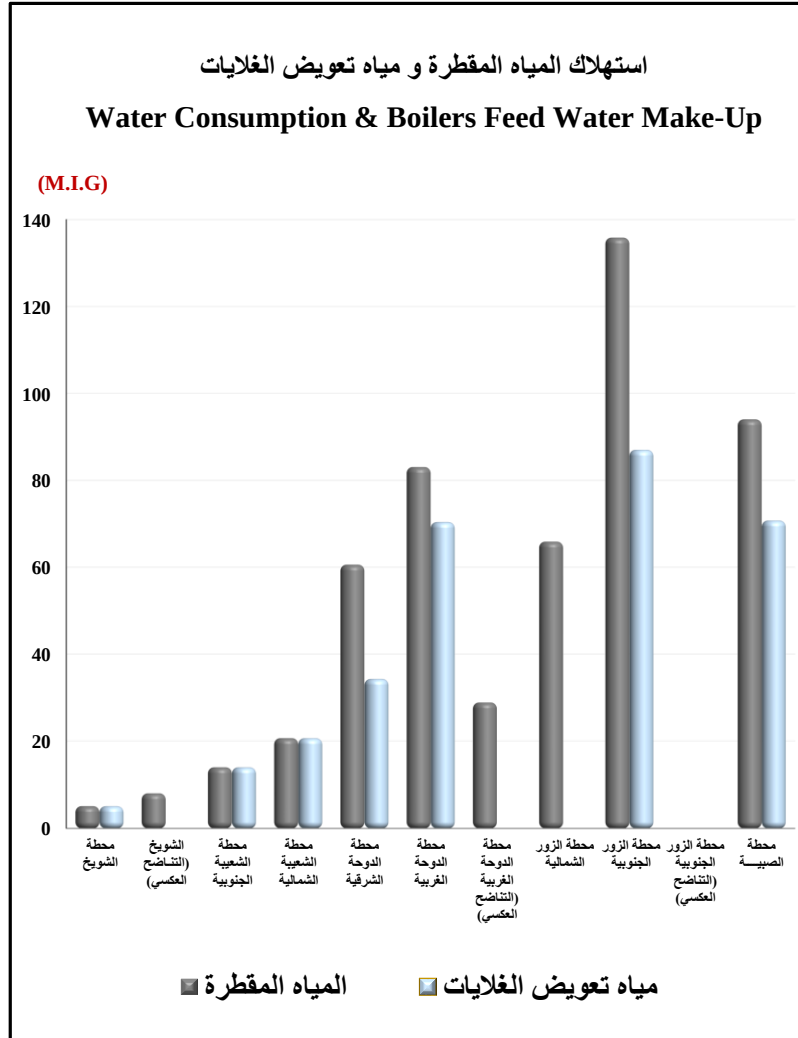

محطات تحلية المياه Desalination Plants	استهلاك المياه المقطرة Water Consumption	اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up
محطة الشويخ Shuwaikh Station	5.090	5.090
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	8.030	-
محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	14.002	14.002
محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	20.696	20.696
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	60.582	34.294
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	83.054	70.403
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	28.882	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	65.881	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	135.839	87.017
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	0.000	-
محطة الصبيصة Sabiya Stn.	94.029	70.751
المجموع (م.ج.ا) Total in MIG	516.085	302.253

المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	2.346	1.374
--	-------	-------



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر أغسطس 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (RO)	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة (RO)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور (RO)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	اجمالي انتاج المياه المقطرة	المياه المقطرة المستهلكة داخل المحطات (A)	صافي انتاج المياه المقطرة من المحطات	المياه المقطرة المستهلكة في مصنع الشعبية (B)	صافي انتاج المياه المقطرة المرسل الى الخزانات	مياه الخلط	انتاج وحدات التناضح العكسي	صافي انتاج المياه الغنية (C)	المخزون	الزيادة أو النقص في المخزون	صافي استهلاك المياه الغنية	جملة استهلاك المياه العذبة	اجمالي انتاج المياه العذبة (A+B+C)
1	17.723	21.227	22.933	40.040	32.371	81.811	31.999	93.331	0.000	72.054	107.661	521.150	16.830	504.320	15.600	488.720	3.895	1.217	493.832	4171.713	6.550	487.282	519.712	526.262
2	12.838	22.986	22.855	40.875	34.062	82.231	31.324	89.471	0.000	77.051	107.662	521.355	16.736	504.619	15.700	488.919	3.779	1.396	494.094	4158.990	-12.723	506.818	539.254	526.530
3	12.147	27.003	22.595	41.250	37.468	81.892	24.124	82.947	0.000	83.423	108.296	521.145	18.454	502.691	15.700	486.991	3.631	1.147	491.769	4148.905	-10.085	501.854	536.008	525.923
4	12.074	26.985	26.406	41.120	38.182	82.770	19.728	81.376	0.000	82.009	108.953	519.603	19.986	499.617	15.720	483.897	4.341	0.829	489.067	4136.458	-12.447	501.514	537.220	524.773
5	12.129	27.038	26.652	40.142	30.514	81.590	16.704	83.892	0.000	82.321	108.531	509.513	17.617	491.897	15.800	476.097	4.577	0.900	481.574	4117.116	-19.342	500.916	534.332	514.990
6	12.154	26.928	26.637	39.527	33.182	81.148	16.800	82.717	0.000	80.849	107.161	507.103	17.060	490.044	15.800	474.244	4.550	0.570	479.364	4097.795	-19.321	498.685	531.545	512.223
7	12.168	27.003	26.702	27.904	34.867	80.905	18.209	82.181	0.000	81.646	106.014	497.599	17.923	479.676	15.700	463.976	4.572	0.614	469.162	4072.396	-25.398	494.560	528.183	502.785
8	12.065	26.985	26.808	26.728	37.678	79.644	15.974	81.393	0.000	81.405	104.322	493.002	16.049	476.953	15.750	461.203	4.522	0.585	466.310	4067.525	-4.872	471.182	502.981	498.109
9	11.931	27.013	26.674	36.975	37.005	83.590	14.851	80.367	0.000	82.800	99.995	501.201	16.192	485.010	15.600	469.410	4.826	0.685	474.921	4061.031	-6.494	481.415	513.206	506.712
10	11.874	26.934	26.431	40.502	36.628	84.460	15.666	84.428	0.000	82.954	96.246	506.123	17.242	488.880	15.700	473.180	5.355	0.719	479.254	4050.370	-10.661	489.915	522.857	512.197
11	11.987	27.075	26.512	40.532	36.711	85.509	16.895	85.678	0.000	82.183	92.685	505.767	18.163	487.604	15.700	471.904	5.784	0.635	478.323	4052.980	2.610	475.713	509.576	512.186
12	11.551	26.985	26.074	40.630	36.556	84.365	16.431	92.300	0.000	81.675	90.845	507.412	18.586	488.826	15.750	473.076	5.852	0.646	479.574	4057.116	4.136	475.438	509.774	513.910
13	11.695	27.047	26.173	39.813	37.034	95.655	15.100	93.700	0.000	81.827	96.642	524.686	16.428	508.258	15.800	492.458	7.976	0.753	501.187	4064.939	7.822	493.365	525.593	533.415
14	17.378	26.963	25.587	40.860	37.841	95.893	16.639	95.974	0.000	83.337	99.497	539.969	16.674	523.294	15.700	507.594	5.435	0.571	513.600	4079.315	14.376	499.224	531.599	545.975
15	17.731	27.003	26.075	40.832	37.962	94.574	17.073	96.650	0.000	84.090	103.370	545.360	17.309	528.051	15.700	512.351	5.561	0.699	518.611	4110.689	31.375	487.236	520.245	551.620



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر أغسطس 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشيوخ (التقطير)	محطة الشيوخ (RO)	محطة الشعية الجنوبية	محطة الشعية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (RO)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (RO)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	اجمالي انتاج المياه المقطرة	المياه المقطرة داخِل المستهلكة (A) المحطات	صافي انتاج المياه المقطرة من المحطات	المياه المقطرة المستهلكة في مصنع الشعية (B)	صافي انتاج المياه المقطرة المرسل الى الخزانات	مياه الخلط	انتاج وحدات التضخيم العكسي	صافي انتاج المياه العذبة (C)	المخزون	الزيادة أو النقص في المخزون	صافي استهلاك المياه العذبة	جملة استهلاك المياه العذبة	اجمالي انتاج المياه العذبة (A+B+C)	
16	14.571	26.987	26.430	40.906	33.477	92.351	15.475	96.324	0.000	82.688	104.392	533.601	16.526	517.075	15.730	501.345	5.359	0.707	507.411	4131.896	21.207	486.204	518.460	539.667	
17	12.616	26.964	26.045	40.003	32.542	95.645	5.990	96.220	0.000	82.065	98.925	517.015	16.986	500.030	15.800	484.230	5.168	0.709	490.107	4131.543	-0.353	490.460	523.245	522.892	
18	17.184	16.135	25.793	40.822	35.116	91.134	0.000	96.203	0.000	83.143	102.397	507.927	16.310	491.617	15.700	475.917	5.217	0.758	481.892	4132.173	0.630	481.262	513.273	513.902	
19	17.482	15.318	25.948	40.962	38.473	93.973	0.000	98.617	0.000	83.480	105.420	519.673	14.943	504.730	15.700	489.030	5.099	0.994	495.123	4134.457	2.284	492.838	523.482	525.766	
20	17.341	15.356	26.461	40.489	38.426	94.384	0.000	98.572	0.000	83.801	106.744	521.574	16.088	505.486	15.750	489.736	5.556	1.053	496.345	4138.402	3.945	492.400	524.239	528.183	
21	17.413	15.310	26.329	40.223	38.653	94.877	0.000	98.115	0.000	83.940	106.933	521.793	15.359	506.434	15.800	490.634	5.774	0.713	497.121	4145.432	7.030	490.091	521.250	528.280	
22	17.484	15.311	26.283	40.559	38.966	86.332	0.000	98.069	0.000	83.291	105.986	512.281	15.426	496.855	15.600	481.255	5.839	0.757	487.851	4156.325	10.893	476.958	507.984	518.877	
23	17.562	15.363	26.275	40.676	38.344	93.785	0.000	97.196	0.000	83.596	104.794	517.591	16.353	501.238	15.700	485.538	5.683	0.810	492.031	4170.543	14.218	477.813	509.866	524.084	
24	7.493	17.599	26.538	41.074	38.018	95.166	0.000	96.825	0.000	83.624	103.929	510.266	16.546	493.720	15.750	477.970	5.633	0.854	484.457	4154.064	-16.480	500.937	533.232	516.753	
25	0.000	24.048	26.268	40.282	36.578	95.282	0.000	96.436	0.000	81.285	104.161	504.340	15.556	488.785	15.800	472.985	5.511	0.849	479.345	4144.782	-9.282	488.627	519.982	510.700	
26	6.327	24.048	26.175	40.444	37.084	102.819	0.000	96.204	0.000	81.836	105.956	520.893	15.162	505.731	15.700	490.031	5.202	0.873	496.106	4152.526	7.745	488.361	519.223	526.968	
27	10.849	20.153	26.579	40.887	37.557	102.975	0.000	98.551	0.000	79.192	106.378	523.121	16.749	506.372	15.700	490.672	5.055	0.778	496.505	4147.346	-5.181	501.686	534.135	528.954	
28	16.956	11.793	26.806	40.856	37.533	96.362	0.000	97.696	0.000	80.076	106.255	514.333	16.050	498.282	15.750	482.532	5.298	0.705	488.535	4144.007	-3.338	491.873	523.674	520.336	
29	17.076	11.755	26.285	40.668	37.056	97.652	0.000	97.244	0.000	79.627	105.140	512.503	14.781	497.721	15.600	482.121	5.395	0.706	488.222	4157.663	13.655	474.567	504.948	518.604	
30	17.039	11.755	26.063	40.622	36.970	99.979	0.000	97.873	0.000	79.224	100.114	509.639	16.313	493.326	15.700	477.626	5.536	0.632	483.794	4147.851	-9.812	493.606	525.619	515.807	
31	17.260	11.797	26.552	40.123	39.470	106.417	0.000	98.722	0.000	82.250	107.634	530.225	15.687	514.538	15.700	498.838	5.569	0.875	505.282	4157.850	9.999	495.283	526.669	536.669	
in MIG	Total	422.098	674.865	805.944	1227.326	1132.324	2815.170	308.982	2865.272	0.000	2532.742	3213.042	15997.765	516.085	15481.680	487.200	14994.480	161.550	24.739	15180.769		-7.313	15188.082	16191.367	16184.054
	Ave	13.616	21.770	25.998	39.591	36.527	90.812	9.967	92.428	0.000	81.701	103.647	516.057	16.648	499.409	15.716	483.693	5.211	0.798	489.702	4122.393	-0.236	489.938	522.302	522.066
	Max	17.731	27.075	26.808	41.250	39.470	106.417	31.999	98.722	0.000	84.090	108.953	545.360	19.986	528.051	15.800	512.351	7.976	1.396	518.611	4171.713	31.375	506.818	539.254	551.620
	Min	0.000	11.755	22.595	26.728	30.514	79.644	0.000	80.367	0.000	72.054	90.845	493.002	14.781	476.953	15.600	461.203	3.631	0.570	466.310	4050.370	-25.398	471.182	502.981	498.109
in Mm³	Total	1.919	3.068	3.664	5.580	5.148	12.798	1.405	13.026	0.000	11.514	14.607	72.727	2.346	70.381	2.215	68.166	0.734	0.112	69.013		-0.033	69.046	73.607	73.574
	Ave	0.062	0.099	0.118	0.180	0.166	0.413	0.045	0.420	0.000	0.371	0.471	2.346	0.076	2.270	0.071	2.199	0.024	0.004	2.226	18.741	-0.001	2.227	2.374	2.373



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During August 2024 & 2025

التاريخ Date	الانتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
1	493.832	449.640	487.282	498.602	-2.3
2	494.094	464.798	506.818	477.702	6.1
3	491.769	488.500	501.854	492.020	2.0
4	489.067	485.750	501.514	483.531	3.7
5	481.574	482.207	500.916	493.140	1.6
6	479.364	438.142	498.685	496.736	0.4
7	469.162	428.207	494.560	482.847	2.4
8	466.310	424.937	471.182	490.288	-3.9
9	474.921	446.272	481.415	484.334	-0.6
10	479.254	459.639	489.915	485.804	0.8
11	478.323	477.123	475.713	491.784	-3.3
12	479.574	466.099	475.438	487.574	-2.5
13	501.187	478.382	493.365	487.352	1.2
14	513.600	492.782	499.224	489.221	2.0
15	518.611	493.472	487.236	491.034	-0.8



صافي إنتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.إ) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During August 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
16	507.411	503.855	486.204	476.726	2.0
17	490.107	466.651	490.460	478.585	2.5
18	481.892	464.334	481.262	477.436	0.8
19	495.123	463.215	492.838	485.184	1.6
20	496.345	458.377	492.400	478.113	3.0
21	497.121	468.684	490.091	478.978	2.3
22	487.851	471.799	476.958	466.647	2.2
23	492.031	483.015	477.813	473.162	1.0
24	484.457	473.027	500.937	471.627	6.2
25	479.345	476.143	488.627	478.901	2.0
26	496.106	476.640	488.361	473.003	3.2
27	496.505	484.088	501.686	492.487	1.9
28	488.535	494.587	491.873	481.632	2.1
29	488.222	509.734	474.567	491.591	-3.5
30	483.794	518.031	493.606	484.250	1.9
31	505.282	519.591	495.283	487.751	1.5
Total in MIG	15180.769	14707.717	15188.082	15008.042	1.2
Total in Mm ³	69.013	66.863	69.046	68.228	1.2



صافي إنتاج المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024


Net Production of Fresh Water (MIG) During August 2024 & 2025

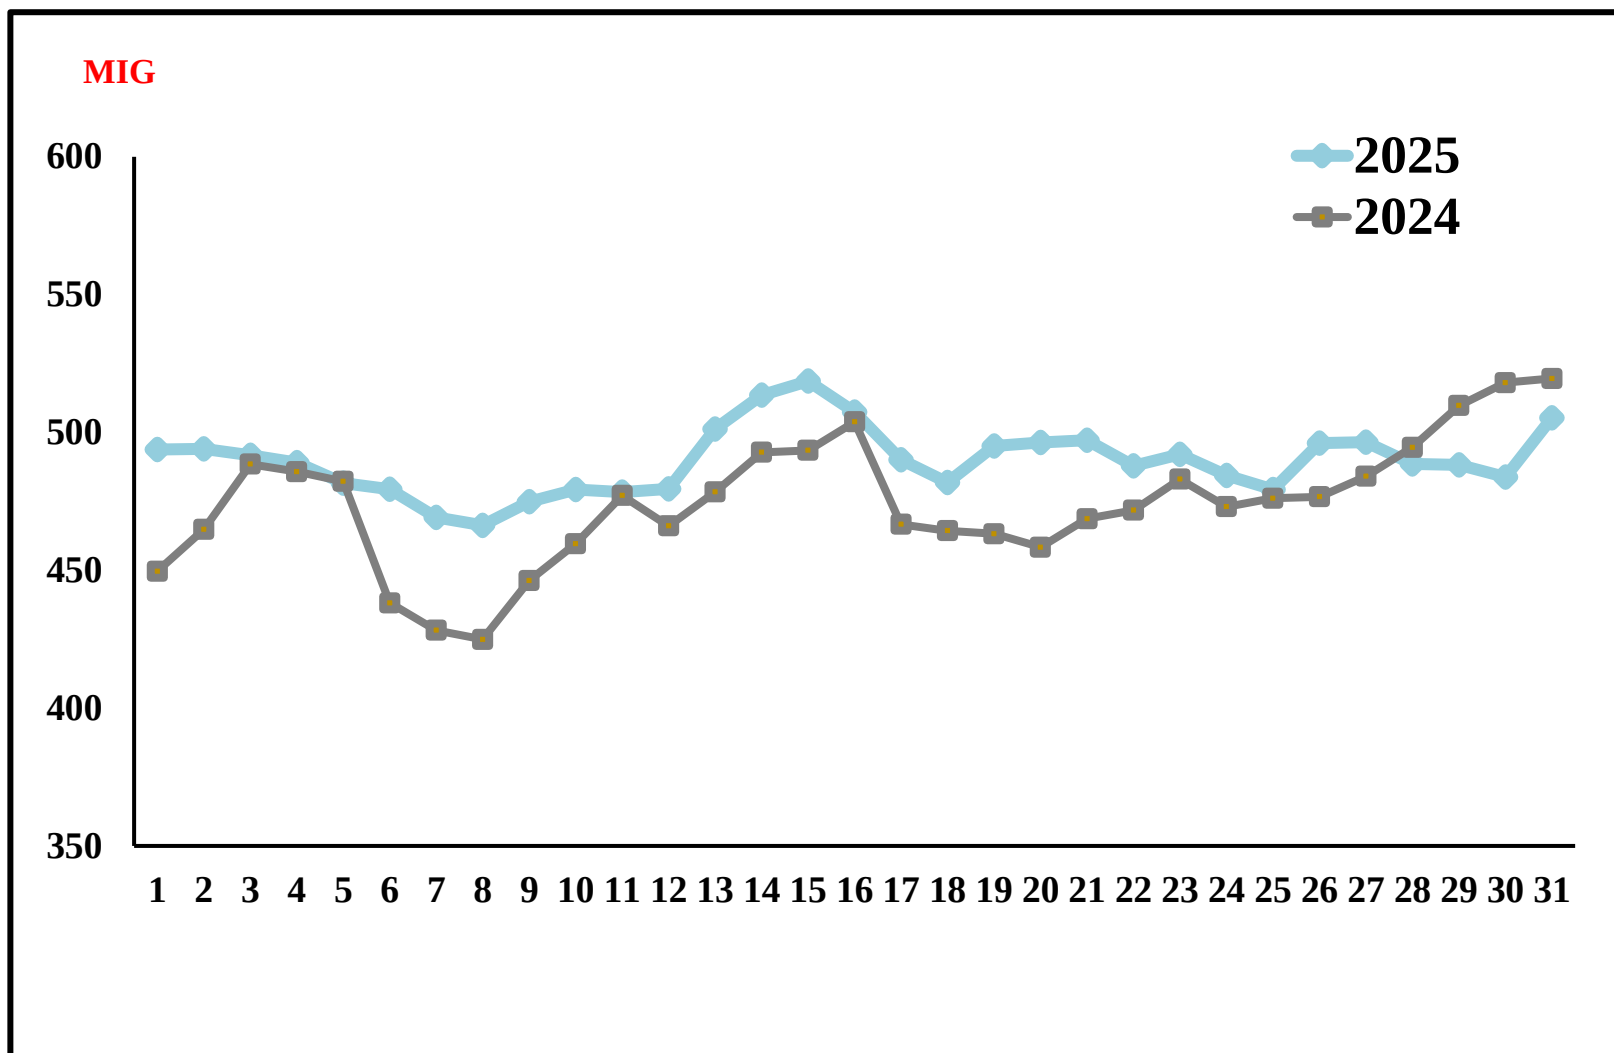



صافي إستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024

Net Consumption of Fresh Water (MIG) During August 2024 & 2025

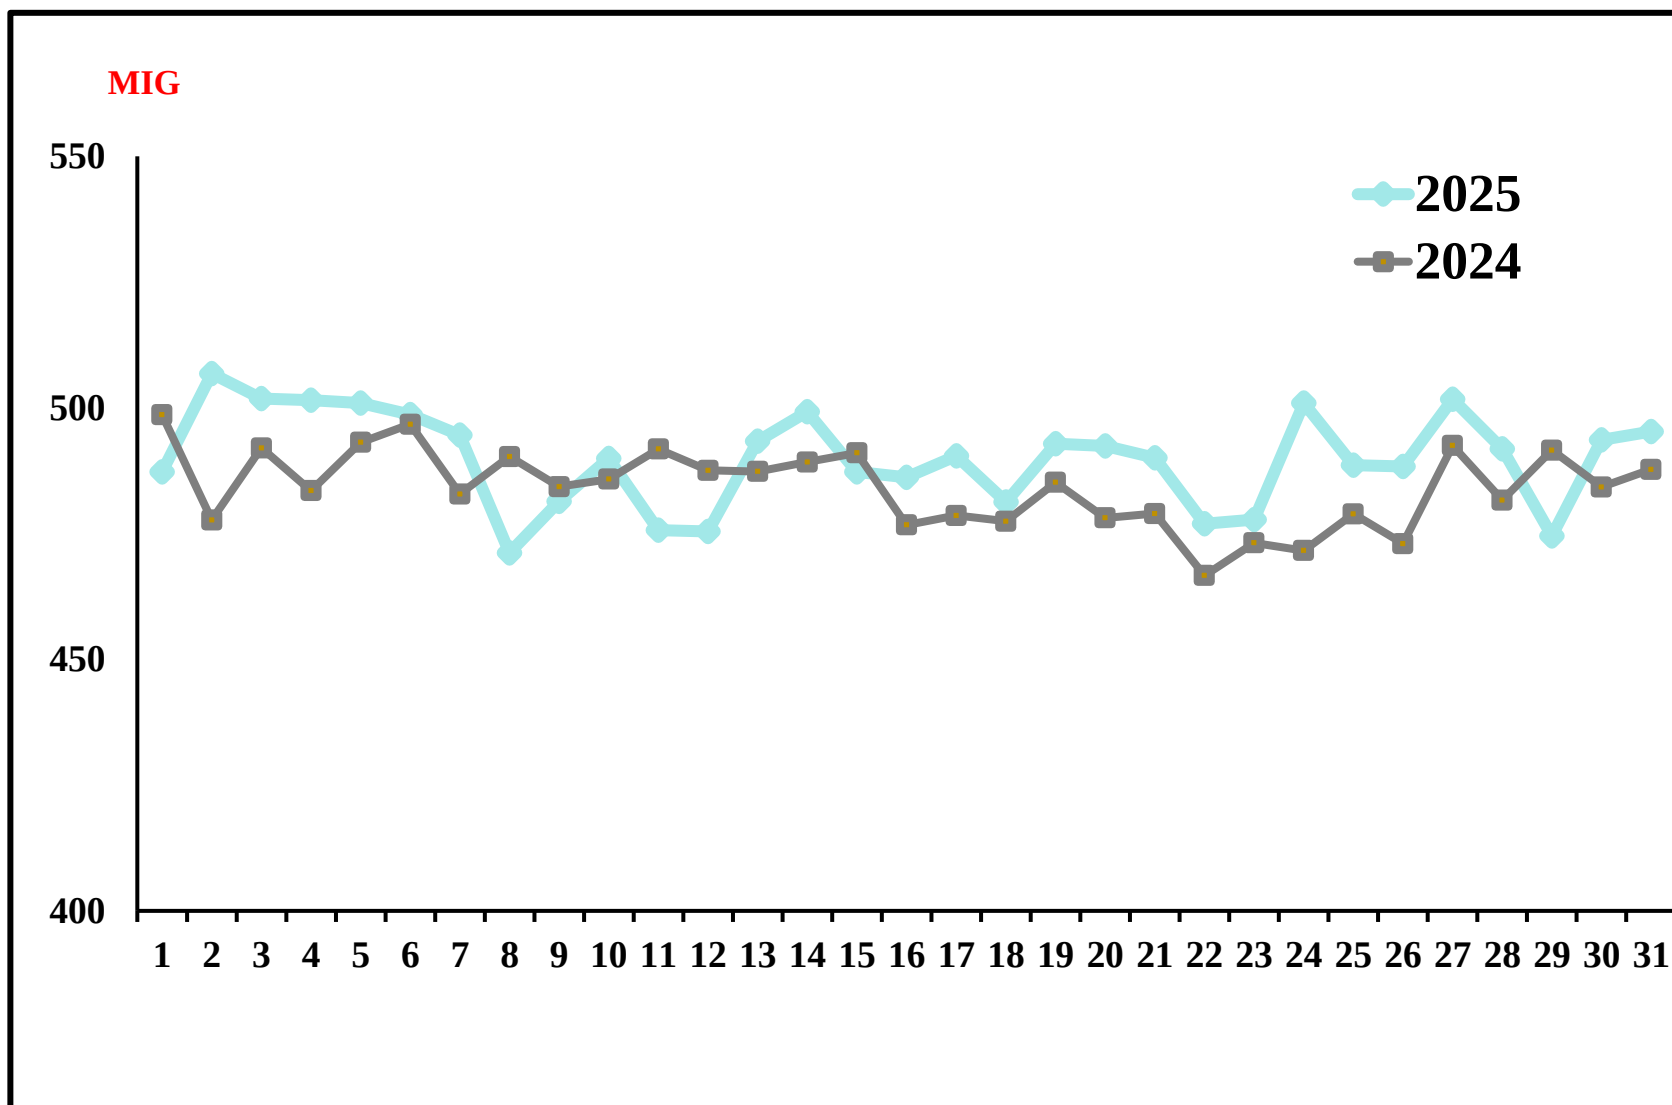



ونصيب كل محطة على حدة من الإنتاج أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/08/02

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 02/08/2025 & Production Share as per Station

المحطة	السعة المركبة (مليون جالون امبراطورى)	عدد الوحدات		المياه المقطرة (م.ج.ا)			مليون جالون امبراطورى M.G.I	مليون متر مكعب M.m³	انتاج واستهلاك المياه العذبة (مليون جالون امبراطوري)
		غير المتوفرة	المتوفرة والعاملة	الانتاج	الاستهلاك	المصدر			
الشويخ	3 × 6 = 18	2	1	12.838	0.206	12.632	504.619	2.294	صافي انتاج المياه المقطرة
الشويخ (RO)	30	11	0	22.986	0.250	22.736	15.700	0.071	المياه المقطرة المستهلكه في مصانع الشعبه
الشعبية الجنوبية	6 × 5 = 30	5	1	22.855	0.418	22.437	488.919	2.223	المياه المقطرة المرسله الى مركز الخط
الشعبية الشمالية	3 × 15 = 45	3	0	40.875	0.651	40.224	3.779	0.017	الخط/ مياه قليلة الملوحة
الدوحة الشرقية	7 × 6 = 42	7	0	34.062	2.004	32.058	1.396	0.006	انتاج وحدات التناضح العكسي
الدوحة الغربية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	15	1	82.231	2.244	79.987	494.094	2.246	صافي انتاج المياه العذبة
الدوحة الغربية (RO)	60	4	4	31.324	1.383	29.941	506.818	2.304	صافي استهلاك المياه العذبة (08/02)
الزور الجنوبية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	16	0	89.471	3.594	85.877			
الزور الجنوبية (RO)	30	0	10	0.000	0.000	0.000			
الزور الشمالية	10×10.7 = 107	10	0	107.662	2.289	105.373	539.254	2.451	** اجمالي استهلاك المياه العذبة (08/02)
الصبية	8×12.5 = 100	8	0	77.051	3.697	73.354			
المجموع (MIG)	682.8	81	17	521.355	16.736	504.619			
المجموع (Mm³)	3.104	—	—	2.370	0.076	2.294	** يشمل المياه المقطرة للاستهلاك داخل المحطات ومنطقة الشعبه		

* الوحدات المتوفرة والعاملة تتضمن الوحدات العاملة والاحتياط.


** الوحدات الغير متوفرة تتضمن الوحدات الاحتياط (لعدم توفر البخار) والوحدات الغير متوفرة.




أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/08/02 ونصيب كل محطة على حدة من الإنتاج

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 02/08/2025 & Production Share as per Station

أقصى استهلاك يومي خلال شهر أغسطس 2024 و 2025

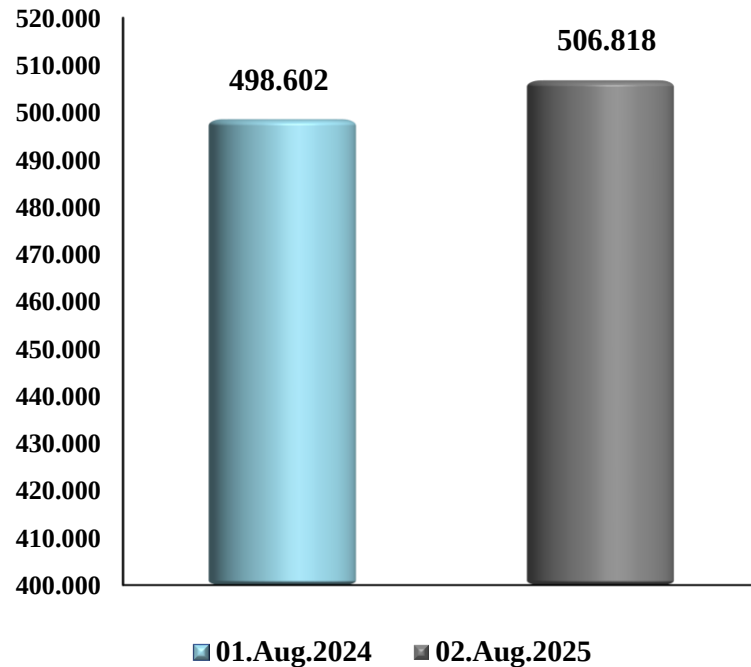

إنتاج المياه المقطرة لكل محطة بتاريخ 2025/08/02

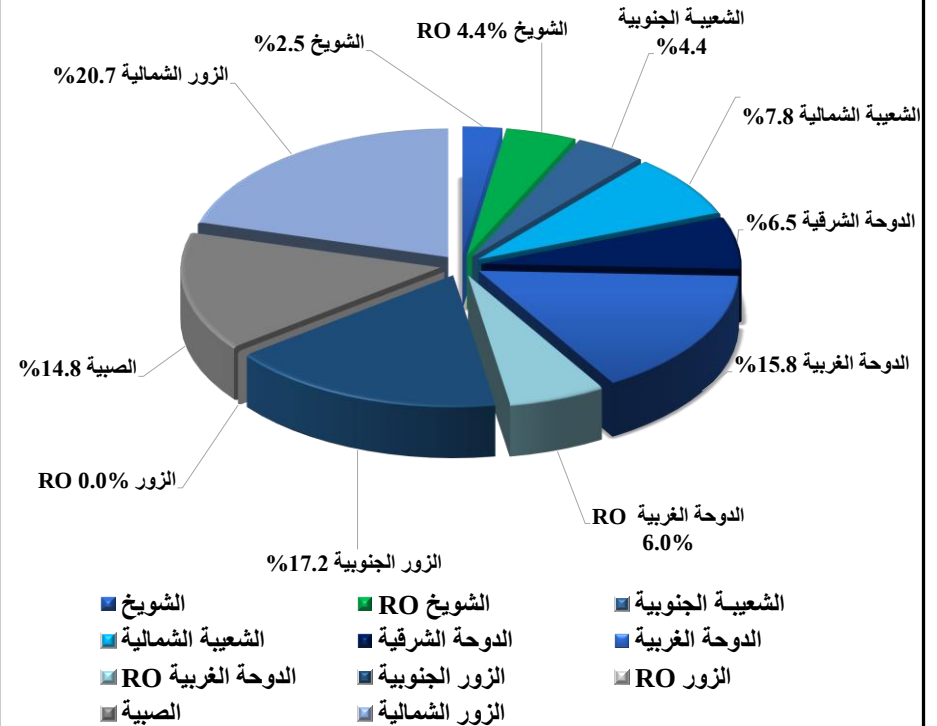




انتاج المحطات من المياه المقطرة لشهر أغسطس لعامي 2024 و 2025

Gross Production of Distilled Water During August 2024 & 2025

اجمالي انتاج المياه المقطرة
Gross Production Of Dist. Water

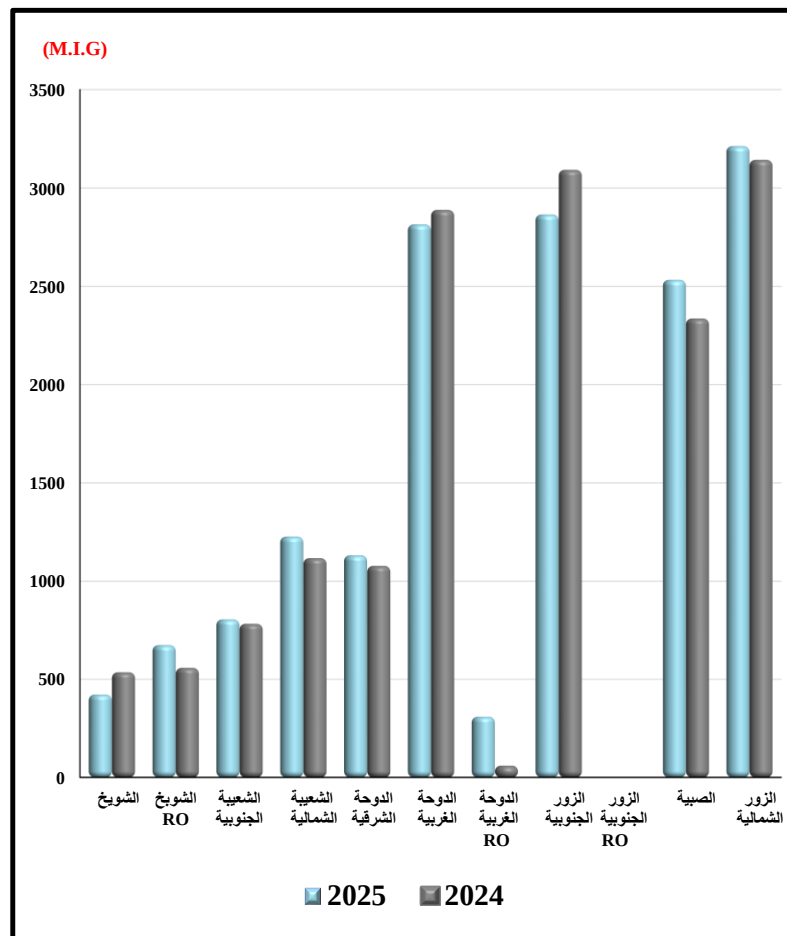

اجمالي انتاج المياه المقطرة Gross Production of Distilled Water			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للتغيير أو النقصان Change of Percentage	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	
-21.3	536.061	422.098	محطة الشويخ Shuwaikh Station
20.8	558.716	674.865	الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)
2.9	783.532	805.944	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
9.8	1117.789	1227.326	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Stn.
5.0	1078.452	1132.324	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-2.5	2888.590	2815.170	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
421.5	59.251	308.982	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)
-7.3	3092.340	2865.272	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
-	0.000	0.000	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)
8.4	2336.232	2532.742	محطة الصبيبة Sabiya Stn.
2.2	3143.046	3213.042	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.
2.6	15594.009	15997.765	Total (المجموع (م.ج.م) in MIG

2.6	70.892	72.727	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³
-----	--------	--------	--




مياه البحر المستهلكة في المقطرات لشهر أغسطس لعامي 2024 و 2025

Sea Water Consumption During August 2024 & 2025

اجمالي استهلاك مياه البحر

Sea Water Consumption

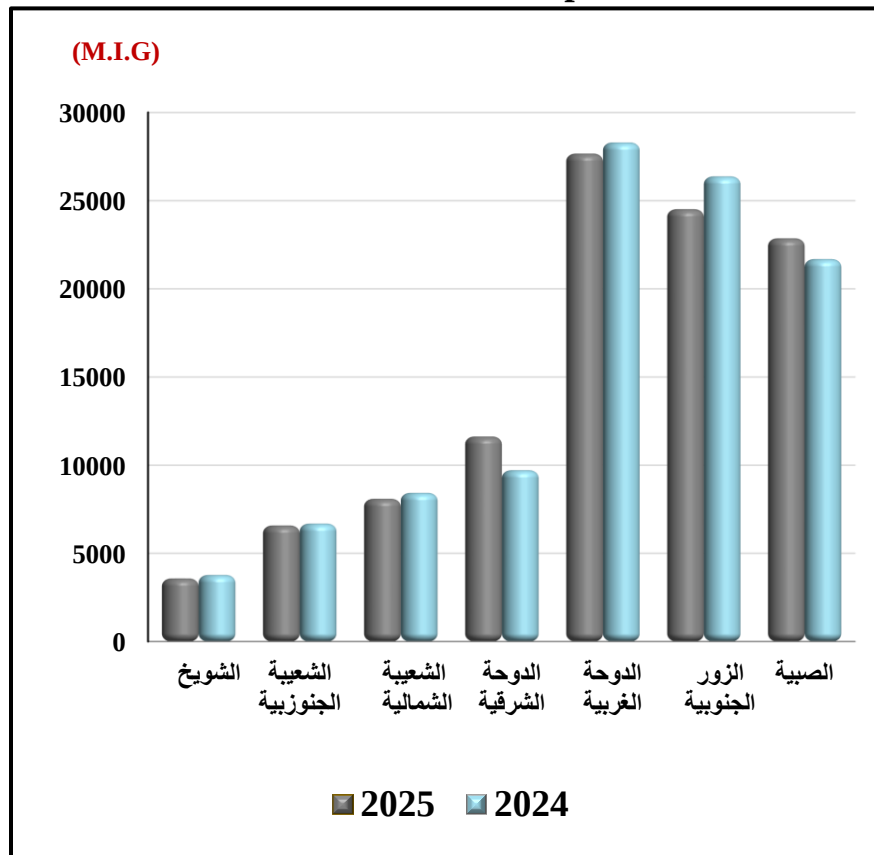


اجمالي استهلاك مياه البحر Sea Water Consumption			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو التقصان Change of Percentage	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	
-5.3	3775.000	3575.000	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-1.6	6689.000	6581.000	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
-4.0	8434.000	8095.000	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Stn.
19.7	9719.694	11630.953	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-2.2	28300.022	27670.542	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-7.0	26375.569	24519.193	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
5.4	21690.948	22864.704	محطة الصبيبة Sabiya Stn.
0.0	104984.233	104936.391	المجموع (م.ج.ا) Total in MIG
0.0	477.268	477.050	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³



انتاج المحطات من المياه المقطرة و مياه البحر المستهلكه في المقطرات لشهر أغسطس 2025

Distillate Water Production & Sea Water Consumption During August 2025

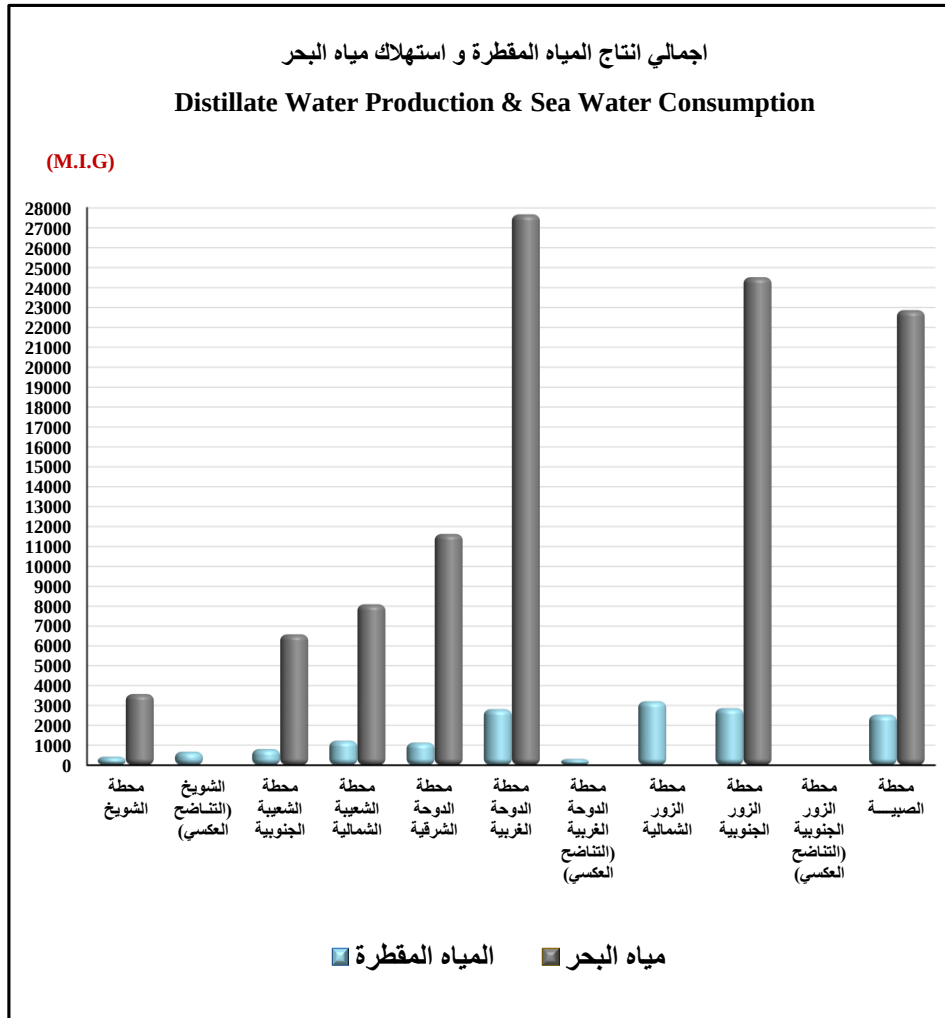

محطات تحلية المياه Desalination Plants	اجمالي انتاج المياه المقطرة Distillated Water Production	اجمالي استهلاك مياه البحر الداخله في التقطير Sea Water Consumption in the Distillers
محطة الشويخ Shuwaikh Station	422.098	3575.000
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	674.865	-
محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	805.944	6581.000
محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	1227.326	8095.000
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	1132.324	11630.953
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	2815.170	27670.542
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	308.982	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	3213.042	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	2865.272	24519.193
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	0.000	-
محطة الصبيصة Sabiya Stn.	2532.742	22864.704
المجموع (م.ج.ا) Total in MIG	15997.765	104936.391

المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	72.727	477.050
--	--------	---------



إحصائية المياه العذبة عن شهر أغسطس 2025

Fresh Water Statistical Report for the Month of August 2025

السعة المركبة - يوميا	مليون جالون M.I.G أمبرطوري	مليون متر مكعب M.m ³	Installed Capacity - per Day
محطة الشويخ	18	0.082	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	30	0.136	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعبية الجنوبية	30	0.136	Shuaiba South Station
محطة الشعبية الشمالية	45	0.205	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	42	0.191	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	110.4	0.502	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	60	0.273	Doha West Station (RO)
محطة الزور الجنوبية	110.4	0.502	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	30	0.136	Az - Zour South Station (RO)
محطة الزور الشمالية	107	0.486	Az - Zour North Station
محطة الصبية	100	0.455	Sabiya Station
المجموع:	682.8	3.104	Total :

السعة المتوفرة القصوى	-	-	Maximum Available Capacity
أقصى صافي استهلاك بتاريخ (2nd)	506.818	2.304	Maximum Daily Consumption (2nd)
معدل صافي الاستهلاك اليومي	489.938	2.227	Average Daily Consumption
أقصى مخزون يومي بتاريخ (1st)	4171.713	18.965	Maximum Daily Reserve (1st)
أدنى مخزون يومي بتاريخ (10th)	4050.370	18.413	Minimum Daily Reserve (10th)

إنتاج المياه العذبة	مليون جالون M.I.G أمبرطوري	مليون متر مكعب M.m ³	Production of Fresh Water
محطة الشويخ	417.008	1.896	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	666.835	3.031	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعبية الجنوبية	791.942	3.600	Shuaiba South Station
محطة الشعبية الشمالية	1206.630	5.485	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	1071.742	4.872	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	2732.116	12.420	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	280.100	1.273	Doha West Station (RO)
محطة الزور الشمالية	3147.161	14.307	Az - Zour North Station
محطة الزور الجنوبية	2729.433	12.408	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	0.000	0.000	Az - Zour South Station (RO)
محطة الصبية	2438.713	11.087	Sabiya Station
صافي إنتاج المياه المقطرة	15481.680	70.381	Net Distilled Water Production
المياه المقطرة المستهلكة بمصانع الشعبية	487.200	2.215	Less Cons.by Shuaiba Industries
باقي صافي الانتاج المزود الى مركز المزج	14994.480	68.166	Net Dist. Water for Mixing Plant
مياه قليلة الملوحة مضافة	161.550	0.734	Brackish Water Added
المياه الجوفية العذبة المضافة	-	-	Underground Fresh Water Added
انتاج وحدات التناضح العكسي	24.739	0.112	Reverse Osmosis Production
مجموع صافي الانتاج الشهري	15180.769	69.013	Total Net Production

مجموع صافي الاستهلاك الشهري	15188.082	69.046	Total Net Consumption
-----------------------------	-----------	--------	-----------------------



انتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During August 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الإستهلاك Change Percentage of Consumption
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
1	44.061	38.845	33.743	38.488	-12.3
2	43.935	39.148	35.564	28.549	24.6
3	43.202	38.530	34.997	37.180	-5.9
4	44.499	38.004	34.908	35.517	-1.7
5	44.767	36.207	41.554	23.186	79.2
6	44.543	36.858	32.257	27.140	18.9
7	45.349	36.928	43.100	25.540	68.8
8	45.902	36.320	30.883	34.459	-10.4
9	46.468	35.900	39.298	20.622	90.6
10	42.776	36.336	38.635	26.568	45.4
11	47.232	36.928	37.957	28.114	35.0
12	45.815	35.867	32.630	32.839	-0.6
13	47.382	37.003	41.599	29.125	42.8
14	47.198	37.625	36.413	31.675	15.0
15	46.414	37.891	26.179	29.070	-9.9



إنتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During August 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	أغسطس 2025 Aug. 2025	أغسطس 2024 Aug. 2024	
16	46.518	37.796	44.247	23.947	84.8
17	46.893	35.215	41.411	21.919	88.9
18	47.589	39.916	39.211	34.367	14.1
19	46.993	39.339	47.261	29.135	62.2
20	46.396	40.313	40.999	30.811	33.1
21	46.825	40.436	42.452	32.688	29.9
22	47.111	41.153	33.458	38.135	-12.3
23	47.318	41.022	34.916	29.214	19.5
24	46.179	41.069	37.112	31.115	19.3
25	45.818	40.484	38.199	30.720	24.3
26	45.234	40.483	42.153	37.364	12.8
27	45.209	40.104	34.642	34.720	-0.2
28	44.808	40.482	38.430	36.717	4.7
29	44.553	39.604	28.974	34.594	-16.2
30	45.388	40.179	33.290	21.786	52.8
31	46.523	40.886	36.121	33.915	6.5
Total in MIG	1418.898	1196.871	1152.593	949.219	21.4
Total in Mm ³	6.450	5.441	5.240	4.315	21.4




استهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Consumption of Brackish Water (MIG) During August 2024 & 2025

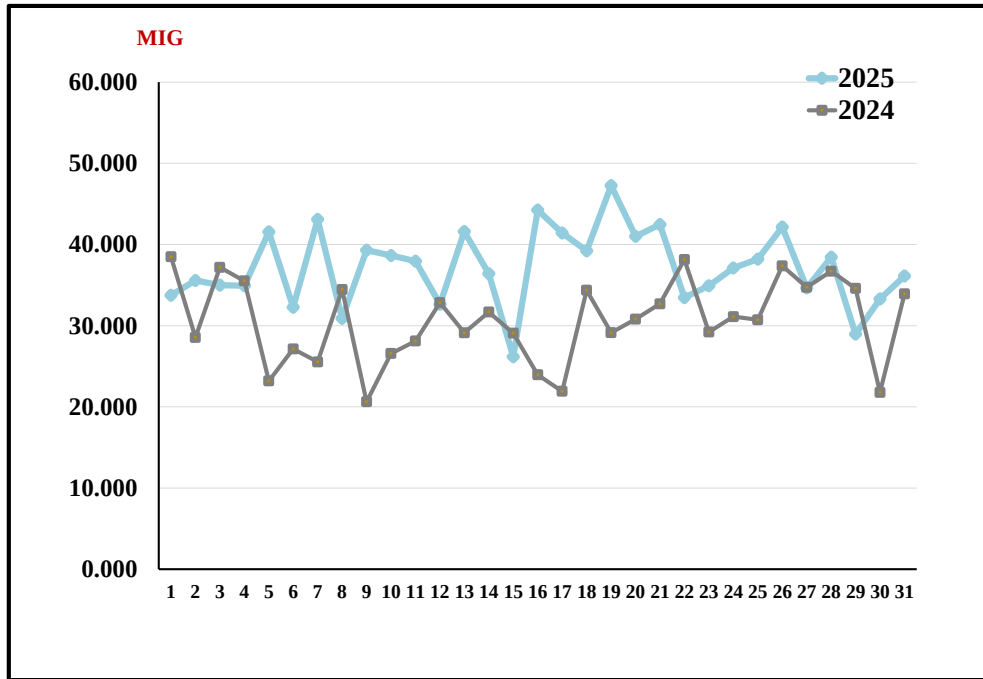

انتاج المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر أغسطس 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production of Brackish Water (MIG) During August 2024 & 2025

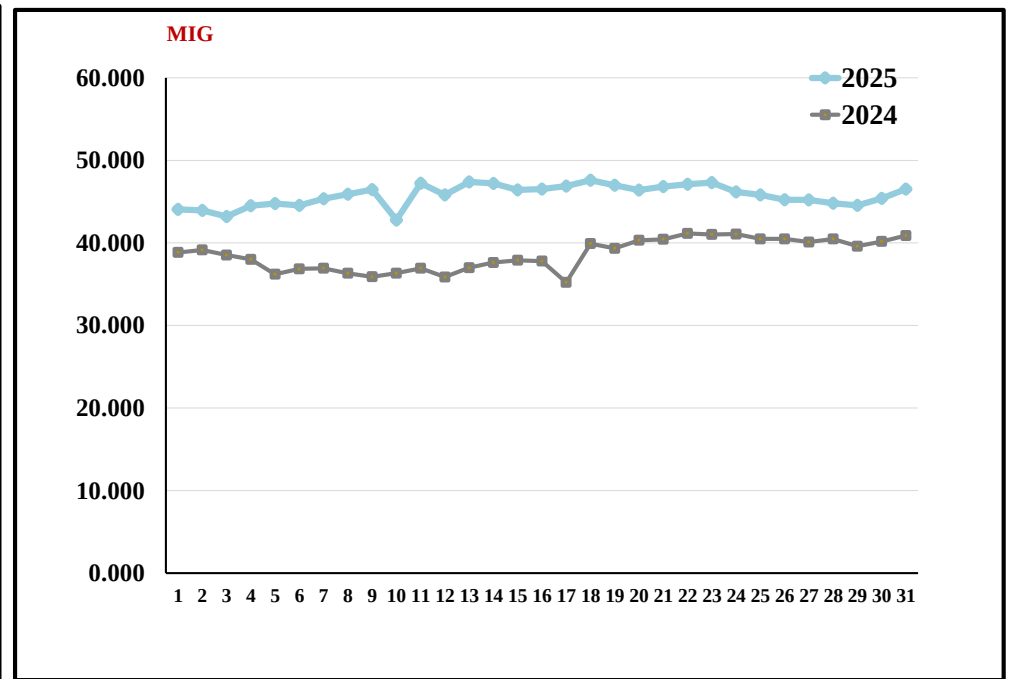



إحصائية المياه قليلة الملوحة عن شهر أغسطس 2025

Brackish Water Statistical Report for the Month of August 2025

مليون جالون أمبرطوري M.I.G
مليون متر مكعب M.m³

Installed Capacity (per Day)	0.682	150	القدرة المركبة - يوميا
Maximum Available Capacity	0.216	47.589	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Daily Consumption (19th)	0.215	47.261	أقصى استهلاك يومي بتاريخ (19th)
Average Daily Consumption	0.169	37.180	معدل الاستهلاك اليومي
Maximum Daily Reserve (31st)	1.342	295.229	أقصى مخزون يومي بتاريخ (31st)
Minimum Daily Reserve (1st)	1.109	243.936	أدنى مخزون يومي بتاريخ (1st)

إنتاج المياه قليلة الملوحة

Production of Brackish Water

Production Field	مليون متر مكعب M. m ³	مليون جالون M. I. G أمبراطوري	حقول الإنتاج
Shagaya	1.358	298.811	الشقايا
Sulaibiya	0.334	73.445	الصليبية
Um - Qudair	3.272	719.738	أم قدير
Al - Wafra	0.324	71.245	الوفرة
Al - Atraaf	1.162	255.659	الاطراف
Total Production	6.450	1418.898	جملة الإنتاج
B.W used for reverse osmosis	0.225	49.473	المياه المستخدمة في محطات التحلية المساعدة
Total Brackish Water Blended	0.734	161.550	إجمالي المياه المستخدمة في الخلط
Total Net Production	5.491	1207.875	مجموع صافي الإنتاج الشهري
Total Gross Consumption	6.199	1363.616	جملة الاستهلاك
Total Net Consumption	5.240	1152.593	مجموع صافي الاستهلاك الشهري



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر أغسطس 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During August 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy		المياه المقطرة Distilled Water	
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
1	16765	16655	-	521.150
2	16705	16630	-	521.355
3	17075	16965	-	521.145
4	17040	17040	-	519.603
5	17135	16535	-	509.513
6	16930	16125	-	507.103
7	16300	15865	-	497.599
8	16155	16080	-	493.002
9	16680	16395	-	501.201
10	16835	16520	-	506.123
11	16810	16735	-	505.767
12	16800	16725	-	507.412
13	17115	16950	-	524.686
14	17240	17050	-	539.969
15	17280	16820	-	545.360



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر أغسطس 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During August 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy		المياه المقطرة Distilled Water	
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
16	16935	16475	-	533.601
17	17175	16475	-	517.015
18	17120	17020	-	507.927
19	16945	16635	-	519.673
20	16945	16815	-	521.574
21	17000	16300	-	521.793
22	16720	16020	-	512.281
23	17080	16080	-	517.591
24	17090	16560	-	510.266
25	16870	16430	-	504.340
26	16940	16840	-	520.893
27	16890	16565	-	523.121
28	16860	16125	-	514.333
29	16935	16310	-	512.503
30	17135	16645	-	509.639
31	17040	16850	-	530.225
Max.	17280	17050	- *	545.360

* عدم توفر البيانات لسعة المقطرات المتوفرة.



مجمّل انتاج الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة ونسبة انتاج كل محطة خلال شهر أغسطس 2025

Total Generation of Electricity, Prod. of Distilled Water & Share Station

Percentage During August 2025


اسم المحطة Name of Stations	جملة انتاج الطاقة الكهربائية Gross Generation of Electricity (MWh)	النسبة المئوية لجملة انتاج الطاقة الكهربائية Percentage of Total Generation	جملة انتاج المياه المقطرة Gros Production of Dist. Water (MIG)	النسبة المئوية لجملة انتاج المياه المقطرة Percentage of Total Production
الشويخ Shuwaikh	46376	0.448	422.098	2.638
الشويخ (التناضح العكسي) (RO) Shuwaikh	0	0.000	674.865	4.218
الشعبية الشمالية Shuaiba North	628509	6.069	1227.326	7.672
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	392684	3.792	805.944	5.038
الدوحة الشرقية Doha East	382800	3.697	1132.324	7.078
الدوحة الغربية Doha West	1261685	12.184	2815.170	17.597
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) (RO) Doha West	0	0.000	308.982	1.931
الزور الجنوبية Az - Zour South	2762378	26.676	2865.272	17.910
الزور (التناضح العكسي) (RO) Az - Zour South	0	0.000	0.000	0.000
الصبيّة Sabiya	3676211	35.500	2532.742	15.832
الزور الشمالية Az - Zour North	1200119	11.589	3213.042	20.084
الشقايّا SGRE	4668	0.045	—	—
المجموع الكلي	10355430	100	15997.765	100




انتاج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة خلال شهر أغسطس 2025

Power & Dist. Plants Prod. of Distilled Water & Electricity During August 2025

انتاج الطاقة الكهربائية

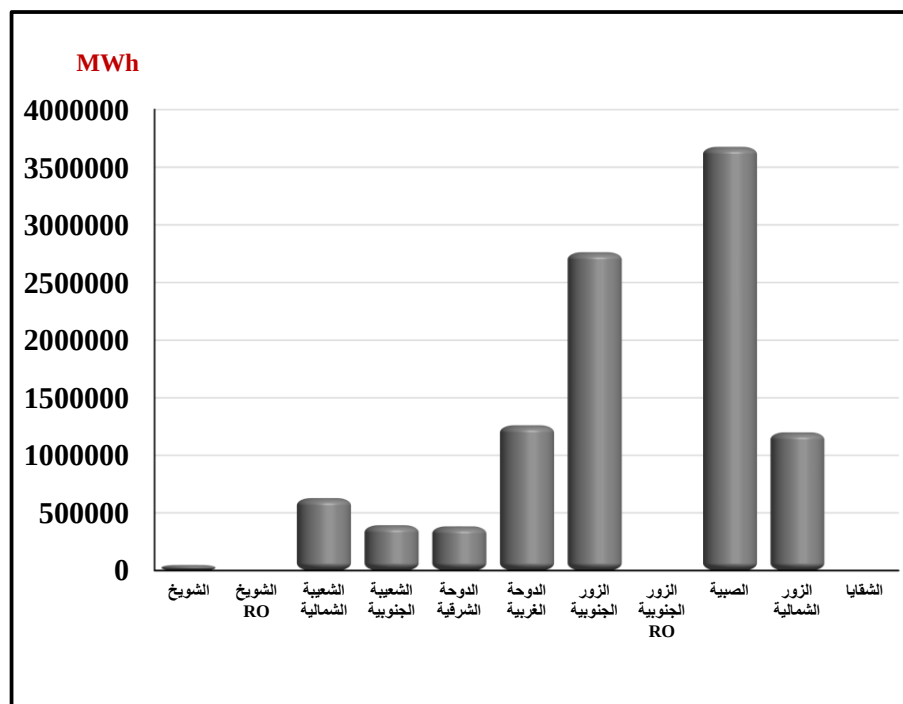

انتاج المياه المقطرة

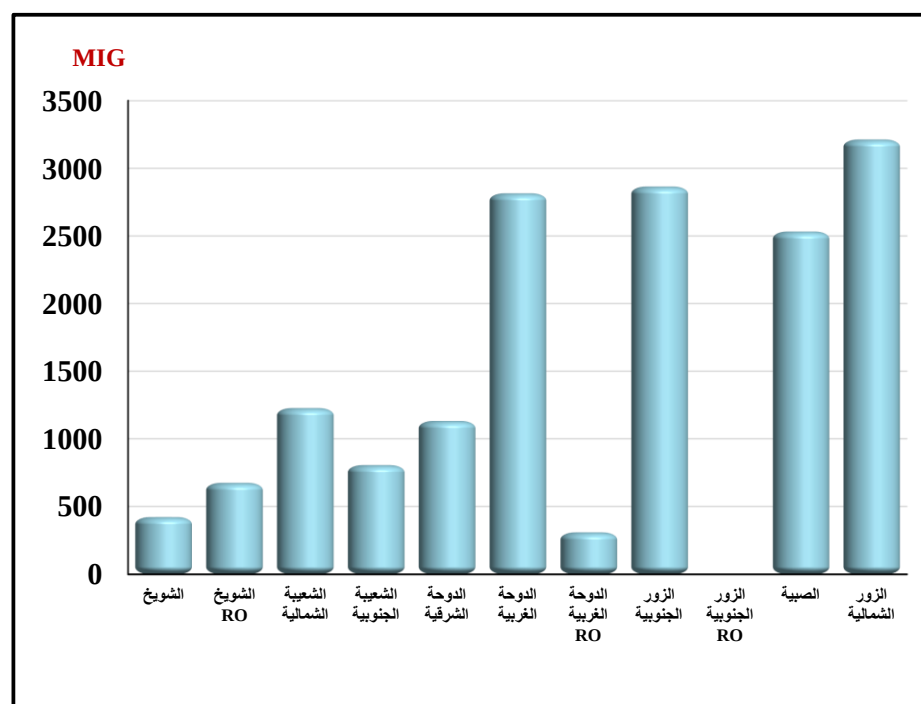



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
1	41879	0	178002	121493	47589	84023	601771	0	686516	285500.682	2046774
2	42035	0	178754	126726	48937	78077	568382	0	661075	294084.688	1998071
3	37356	0	182402	122423	48937	70822	565791	0	689166	296842.057	2013739
4	42985	0	179925	123995	48899	81355	581461	0	692842	296240.860	2047703
5	29210	0	181551	125949	48637	78326	581273	0	686639	296304.144	2027889
6	18264	0	173862	125101	45979	68220	570221	0	696906	294401.107	1992954
7	35922	0	149105	125503	46952	86753	517157	0	700937	292339.861	1954669
8	36785	0	142636	124544	47776	82320	552654	0	695067	292999.822	1974782
9	40178	0	171952	124991	50696	104972	569083	0	693794	292068.645	2047735
10	36128	0	177781	124609	51857	89159	589401	0	651622	291535.252	2012092
11	38041	0	176388	126002	51782	88583	573401	0	670246	292656.281	2017099
12	46852	0	178692	125963	51782	87853	586682	0	581386	294143.452	1953354
13	45919	0	179826	124549	51520	83709	593228	0	679300	293673.343	2051724
14	42627	0	180331	126756	52456	79871	612662	0	683431	293528.694	2071663
15	41852	0	180750	126226	52718	72761	584403	0	666825	282856.321	2008392



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
16	37652	0	177017	128632	53055	85917	597796	0	664528	286671	2031268
17	26335	0	181675	129143	52306	93375	583286	0	660887	297190	2024197
18	43127	0	180849	128204	49611	89684	608752	0	689545	296069	2085841
19	40490	0	183092	123820	52306	92545	574526	0	679198	296539	2042516
20	40802	0	182993	123159	51445	87981	567590	0	692614	290690	2037274
21	27238	0	184151	123335	51221	57015	574590	0	673677	291395	1982623
22	27326	0	181761	126502	48113	59265	587351	0	668479	288782	1987579
23	33966	0	183400	123477	46503	68427	576875	0	604015	290080	1926742
24	24676	0	185174	117460	48338	76139	578332	0	631112	297330	1958561
25	21414	0	180516	118353	47476	84202	595345	0	648215	289492	1985013
26	36321	0	180960	126246	49536	84245	612924	0	659597	289537	2039366
27	36686	0	183116	121112	46840	76336	600965	0	663301	298641	2026997
28	27536	0	176881	107400	47476	68175	573686	0	663330	299649	1964134
29	30967	0	180073	109547	45792	71060	558606	0	662130	296046	1954221
30	34736	0	177537	109229	51895	70731	582766	0	665203	296978	1989074
31	36578	0	179602	126729	50060	75927	579007	0	677719	294329	2019951
Total	1101883	0	5510754	3817178	1538492	2477828	17999963	0	20739302	9088595	62273994
Max	46852	0	185174.22	129143	53055	104972	612923.5	0	700937	299649	2085841
Min	18264	0	142636.03	107400	45792.4	57015	517157	0	581386	282856	1926742



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines															مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas	
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station						محطة الزور الشمالية Az-Zour North		
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية								المجموع Total
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	14554	178002	13688	0	258586	90265	105776	454627	13950	0	334840	89146	79216	121307	638459	285501	1584831
2	22512	178754	14852	0	256493	82866	94905	434264	15820	0	323280	70127	79971	120981	610179	294085	1554646
3	18544	182402	13852	0	241978	89234	109529	440741	17820	0	331280	99622	79138	121267	649127	296842	1601508
4	20186	179925	14035	0	244448	87780	113612	445840	17820	0	326240	99622	82176	119325	645183	296241	1601410
5	5057	181551	5291	0	254644	89270	101187	445101	0	0	333640	104586	76069	118958	633253	296304	1566557
6	0	173862	0	0	259655	72745	104755	437155	0	0	312360	104836	81862	111794	610852	294401	1516270
7	17592	149105	11423	0	244960	41586	80411	366957	0	0	333570	97432	82708	110884	624594	292340	1462011
8	18233	142636	10770	0	244267	52501	91758	388526	14590	0	331270	97432	78357	108578	630227	293000	1483392
9	21908	171952	11912	0	249546	48821	91608	389975	13180	0	328190	99554	79270	111848	632042	292069	1519858
10	18170	177781	14144	0	261099	64081	85965	411145	9210	0	318310	99346	77064	113529	617459	291535	1530234
11	19953	176388	15008	0	253667	48978	90446	393091	16550	0	316930	103036	74748	105995	617259	292656	1514355
12	20301	178692	15223	0	249880	54493	99394	403767	17380	0	323270	103036	77015	1473	522174	294143	1434301
13	19005	179826	11169	0	251622	65315	99288	416225	15420	0	319880	101378	74264	114275	625217	293673	1545115
14	15608	180331	11246	0	258352	73808	102296	434456	11920	0	315130	100523	76524	116636	620733	293529	1555903
15	14640	180750	8996	0	261948	68608	90070	420626	0	0	325980	102027	73907	112771	614685	282856	1522554



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North	
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	13762	177017	12252	0	256352	57927	100351	414630	0	0	320190	102027	78288	111982	612487	286671	1516819
17	2769	181675	0	0	245862	60391	95070	401323	0	0	319550	103564	72397	114381	609892	297190	1492849
18	16255	180849	11429	0	253019	69618	101597	424234	8880	0	315930	99154	74150	117229	615343	296069	1544179
19	13499	183092	9115	0	241008	72697	81062	394767	7390	0	313630	102241	78019	116017	617297	296539	1514309
20	13348	182993	8916	0	242995	71429	80922	395346	9340	0	326890	102241	77723	113622	629816	290690	1521109
21	0	184151	0	0	249656	72475	79664	401795	0	0	325380	100163	72915	112222	610680	291395	1488022
22	0	181761	0	0	255562	74080	83762	413404	0	0	322940	99491	71186	111267	604884	288782	1488831
23	6602	183400	3177	0	241019	81909	81753	404681	1600	0	315550	99864	14117	111780	542911	290080	1430850
24	13159	185174	8729	0	239683	82152	84704	406539	2620	0	323980	99864	23179	117775	567418	297330	1478349
25	17317	180516	10627	0	253491	84515	82941	420947	11040	0	321350	101455	40016	115291	589152	289492	1508051
26	16617	180960	11075	0	263085	89088	84649	436822	13530	0	316490	106978	54943	114569	606510	289537	1541521
27	9377	183116	5461	0	255482	97237	82365	435084	5950	0	316360	100737	74146	113868	611061	298641	1542740
28	0	176881	0	0	240690	74837	85215	400742	0	0	323840	100737	75922	109445	609944	299649	1487216
29	3307	180073	185	0	244582	47387	80466	372435	0	0	319650	104896	74094	110254	608894	296046	1460940
30	6995	177537	3276	0	240170	79892	81944	402005	3040	0	316480	105827	75521	111049	611917	296978	1498707
31	8538	179602	5592	0	251077	75096	82194	408366	9320	0	317760	104959	77530	115960	625529	294329	1521956
Total	387808	5510754	261443	0	7764877	2221079	2829659	12815615	236370	0	9990140	3105901	2206435	3426332	18965178	9088595	47029393



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	27325	121493	47589	70335	147144	48057	461943
2	19523	126726	48937	63225	134118	50896	443425
3	18812	122423	48937	56970	125050	40039	412231
4	22799	123995	48899	67320	135621	47659	446293
5	24153	125949	48637	73035	136172	53386	461332
6	18264	125101	45979	68220	133066	86054	476684
7	18330	125503	46952	75330	150200	76343	492658
8	18552	124544	47776	71550	164128	64840	491390
9	18270	124991	50696	93060	179108	61752	527877
10	17958	124609	51857	75015	178256	34163	481858
11	18088	126002	51782	73575	180310	52987	502744
12	26551	125963	51782	72630	182915	59212	519053
13	26914	124549	51520	72540	177003	54083	506609
14	27019	126756	52456	68625	178206	62698	515760
15	27212	126226	52718	63765	163777	52140	485838



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During August 2024

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	23890	128632	53055	73665	183166	52041	514449
17	23566	129143	52306	93375	181963	50995	531348
18	26872	128204	49611	78255	184518	74202	541662
19	26991	123820	52306	83430	179759	61901	528207
20	27454	123159	51445	79065	172244	62798	516165
21	27238	123335	51221	57015	172795	62997	494601
22	27326	126502	48113	59265	173946.5	63595	498747.5
23	27364	123477	46503	65250	172193.5	61104	495892
24	11517	117460	48338	67410	171792.5	63694	480212
25	4097	118353	47476	73575	174397.5	59063	476962
26	19704	126246	49536	73170	176101.5	53087	497845
27	27309	121112	46840	70875	165880.5	52240	484257
28	27536	107400	47476.4	68175	172944.5	53386	476918
29	27660	109547	45792.4	70875	186171.5	53236	493282
30	27741	109229	51895.4	67455	180760.5	53286	490367
31	28040	126729	50060.4	70335	170640.5	52190	497995
Total	714075	3817178	1538492	2216385	5184348	1774124	15244602



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبية الشعبية الشمالية	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
1	0	0	0	0	0	0	48.0	0	1984	0	2032
2	0	0	0	0	0	0	16	0	3644	0	3660
3	0	0	0	0	0	0	50	0	5203	0	5253
4	0	0	0	0	0	0	1469.0	0	4898	0	6367
5	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
8	0	0	0	0	0	0	119	0	3428	0	3547
9	0	0	0	0	0	0	58	0	2849	0	2907
10	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
11	0	0	0	0	0	0	33	0	3352	0	3385
12	0	0	0	0	0	0	6	0	15733	0	15739
13	0	0	0	0	0	0	8	0	1817	0	1825
14	0	0	0	0	0	0	69	0	1687	0	1756
15	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	127



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
16	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25
17	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
18	0	0	0	0	0	0	13	0	1214	0	1227
19	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	58
20	0	0	0	0	0	0	16	0	1288	0	1304
21	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
22	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
23	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67
24	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31
25	0	0	0	0	0	0	11	0	701	0	712
26	0	0	0	0	0	0	8	0	1146	0	1154
27	0	0	0	0	0	0	2693	0	0	0	2693
28	0	0	0	0	0	0	3772	0	0	0	3772
29	0	0	0	0	0	0	3392	0	0	0	3392
30	0	0	0	0	0	0	3582	0	0	0	3582
31	0	0	0	0	0	0	8763	0	0	0	8763
Total	0	0	0	0	0	0	24560	0	48944	0	73504
Max	0	0	0	0	0	0	8763	0	15733	0	15739
Min	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع زيت الغاز Total Gas Oil				
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station						محطة الزور الشمالية Az-Zour North						
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية							المجموع Total					
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	239	1745	0	0	0	0	1984	0	1984				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	472	3172	0	0	0	0	3644	0	3644				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	539	4664	0	0	0	0	5203	0	5203				
4	0	0	0	1451	0	0	0	1451	474	4424	0	0	0	0	4898	0	6349				
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	330	3098	0	0	0	0	3428	0	3428				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	321	2528	0	0	0	0	2849	0	2849				
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	189	2866	0	0	0	297	3352	0	3352				
12	0	0	0	0	0	0	0	0	517	3693	0	0	0	11523	15733	0	15733				
13	0	0	0	0	0	0	0	0	386	1431	0	0	0	0	1817	0	1817				
14	0	0	0	43	0	0	0	43	306	1381	0	0	0	0	1687	0	1730				
15	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101				



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines															مجموع زيت الغاز Total Gas Oil	
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station								محطة الزور الشمالية Az-Zour North
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCCGT3 SB-Stage (III)			
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	230	984	0	0	0	0	1214	0	
19	0	0	0	24.5	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1288	0	0	0	0	1288	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	43.5	0	0	0	43.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0	0	701	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1146	0	0	0	0	1146	0	
27	0	0	0	0	0	2679	0	2679	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	3761	0	3761	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	3377	0	3377	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	3547.4	0	3547.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	8735.4	0	8735.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
المجموع Total	0	0	0	1663	0	22100	0	23763	4003	33121	0	0	0	11820	48944	0	



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	0	0	0	0	48	0	48
2	0	0	0	0	16	0	16
3	0	0	0	0	50	0	50
4	0	0	0	0	18	0	18
5	0	0	0	0	35	0	35
6	0	0	0	0	12	0	12
7	0	0	0	0	6	0	6
8	0	0	0	0	119	0	119
9	0	0	0	0	58	0	58
10	0	0	0	0	21	0	21
11	0	0	0	0	33	0	33
12	0	0	0	0	6	0	6
13	0	0	0	0	8	0	8
14	0	0	0	0	26	0	26
15	0	0	0	0	26	0	26



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During August 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	0	0	0	0	25	0	25
17	0	0	0	0	21	0	21
18	0	0	0	0	13	0	13
19	0	0	0	0	33	0	33
20	0	0	0	0	16	0	16
21	0	0	0	0	3	0	3
22	0	0	0	0	29	0	29
23	0	0	0	0	23	0	23
24	0	0	0	0	31	0	31
25	0	0	0	0	11	0	11
26	0	0	0	0	8	0	8
27	0	0	0	0	14	0	14
28	0	0	0	0	11	0	11
29	0	0	0	0	15	0	15
30	0	0	0	0	35	0	35
31	0	0	0	0	28	0	28
Total	0	0	0	0	797	0	797



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel oil (Barrels) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	19509	57084	44325	0	44453	165371
2	0	0	0	20690	62431	43092	0	46519	172732
3	0	0	0	20048	61601	38552	0	48051	168252
4	0	0	0	20587	60167	37464	0	46696	164914
5	0	0	0	19202	56032	39105	0	45951	160290
6	0	0	0	18662	58394	35703	0	39439	152198
7	0	0	0	20191	58471	33143	0	42993	154798
8	0	0	0	20731	58448	36935	0	44841	160955
9	0	0	0	19932	55441	38520	0	45759	159652
10	0	0	0	18601	56850	36061	0	44168	155680
11	0	0	0	20007	59723	39684	0	48751	168165
12	0	0	0	19823	60151	40677	0	47075	167726
13	0	0	0	20014	57055	40501	0	45355	162925
14	0	0	0	19502	58594	38092	0	42680	158868
15	0	0	0	19823	58452	37646	0	44752	160673



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر أغسطس 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel oil (Barrels) During August 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
16	0	0	0	19734	56354	37916	0	45877	159881
17	0	0	0	19304	52047	38451	0	46777	156579
18	0	0	0	18280	54592	37570	0	39608	150050
19	0	0	0	19611	56260	37923	0	43929	157723
20	0	0	0	19113	53732	38721	0	42483	154049
21	0	0	0	19836	56132	39118	0	45255	160341
22	0	0	0	18096	49186	36759	0	39288	143329
23	0	0	0	18471	56482	39262	0	42418	156633
24	0	0	0	19229	55721	39489	0	42489	156928
25	0	0	0	15782	57383	39784	0	43661	156610
26	0	0	0	16082	59202	37457	0	44846	157587
27	0	0	0	15461	56979	38130	0	44980	155550
28	0	0	0	15475	54886	37149	0	44943	152453
29	0	0	0	14847	54570	38948	0	45043	153408
30	0	0	0	15986	56160	38394	0	42885	153425
31	0	0	0	20089	55897	37143	0	44091	157220
Total	0	0	0	582715	1764477	1191715	0	1376056	4914963
Max	0	0	0	20731	62431	44325	0	48751	172732
Min	0	0	0	14846.5	49186	33143	0	39288	143329



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2024

Production & Consumption of Elec. Energy, Dist. Water & Fuel Consumption by

Power & Dist. Plants During August 2024

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist. Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نפט خام برميل Crude Oil Barrel	زيت ثقيل برميل Heavy Oil Barrel
الشويخ Shuwaikh	38986	16419	536.061	5.861	1150136	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	14425	558.716	11.393	2250	0	0	0
الشعبية الشمالية Shuaiba North	583331	46722	1117.789	22.052	4674783	0	0	0
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	387400	48086	783.532	18.799	3604401	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	260220	58297	1078.452	57.220	1596864	0	0	379737
الدوحة الغربية Doha West	1291932	158393	2888.590	85.157	4064914	0	0	1539450
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	2585	59.251	7.537	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	3040153	228189	3092.340	147.887	14563561	11130	0	2180157
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	362	0.000	0.000	0	0	0	0
الصبية Sabiya	3827321	267943	2336.232	106.949	22530932	58451	0	1416360
الزور الشمالية Az - Zour North	1013833	61612	3143.046	82.053	8057267	0	0	0
الشقاييا SGRE	18354	2376	-	-	-	-	-	-
المجموع الكلي Total	10461530	905409	15594.009	544.908	60245108	69581	0	5515704



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر أغسطس 2025

**Production & Consumption of Elec. Energy, Dist. Water & Fuel Consumption by
Power & Dist. Plants During August 2025**

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist. Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نפט خام برميل Crude Oil Barrel	زيت الوقود منخفض الكبريت برميل Low Sulfate Fuel oil Barrel
الشويخ Shuwaikh	46376	16499	422.098	5.090	1101883	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	15144	674.865	8.030	0	0	0	0
الشعبية الشمالية Shuaiba North	628509	49177	1227.326	20.696	5510754	0	0	0
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	392684	47586	805.944	14.002	3817178	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	382800	63438	1132.324	60.582	1538492	0	0	582715
الدوحة الغربية Doha West	1261685	153754	2815.170	83.054	2477828	0	0	1764477
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	9353	308.982	28.882	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	2762378	219091	2865.272	135.839	17999963	24560	0	1191715
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	547	0.000	0.000	0	0	0	0
الصبية Sabiya	3676211	265217	2532.742	94.029	20739302	48944	0	1376056
الزور الشمالية Az - Zour North	1200119	61964	3213.042	65.881	9088595	0	0	0
الشقيا SGRE	4668	509	-	-	-	-	-	-
Total المجموع الكلي	10355430	902278	15997.765	516.085	62273994	73504	0	4914963

قسم إحصاءات العاملين
Employees Statistics Section




أعداد العاملين بالوزارة خلال شهر أغسطس 2025

Ministry's Employees During August 2025

المجموع الكل

نسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العاملين بالوزارة تبلغ (97.9 %).

The ratio of Kuwaiti employees to the total number of employees in the Ministry is (97.9 %).

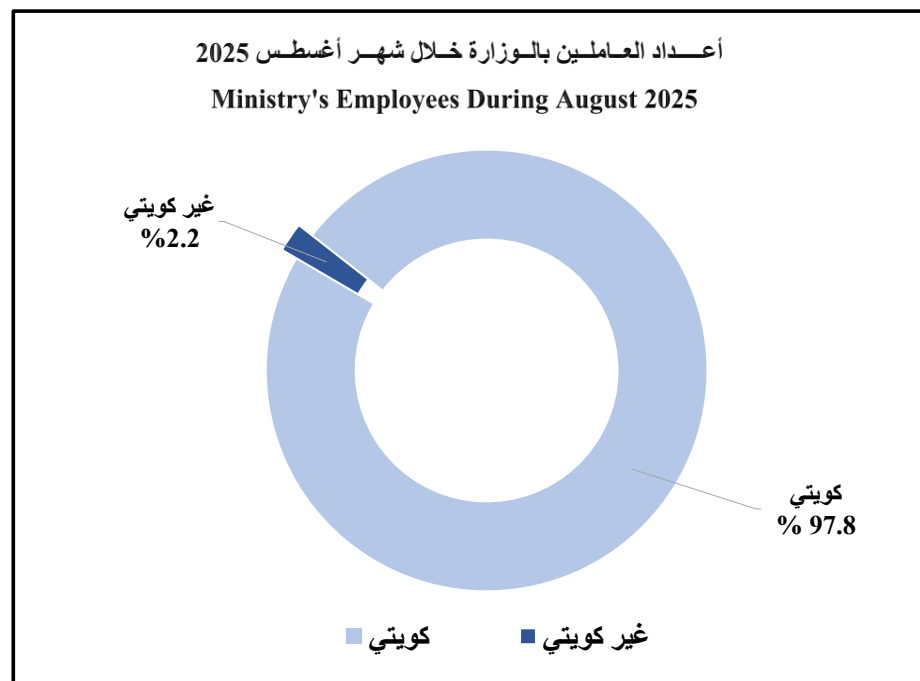

أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر أغسطس 2025

Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise during August 2025

الإجمالي Total	مجموعة الوظائف القيادية والعامة Management & General Group Of Jobs											الدرجة Grade	القطاع Sector
	الدرجة الثامنة Grade 8	الدرجة السابعة Grade 7	الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1	الدرجة ب Grade B	الدرجة أ Grade A	الوظائف القيادية Management		
250	-	3	1	11	86	63	41	31	9	4	1		الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
507	13	50	20	108	103	91	59	47	9	7	-		الشئون الإدارية Administrative Affairs
1424	6	32	25	152	318	266	331	245	35	14	-		الشئون المالية Financial Affairs
683	-	1	1	90	336	99	75	49	14	18	-		التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
8303	31	151	324	1081	4640	999	545	415	82	35	-		شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3471	13	36	61	434	1693	484	332	350	50	18	-		شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3869	3	30	91	454	1299	735	515	603	93	46	-		تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
671	-	2	2	43	405	62	25	97	25	10	-		مشاريع المياه Water Projects
4010	2	42	161	778	2111	331	204	257	79	45	-		الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
4072	36	122	187	731	1134	791	650	379	27	15	-		خدمات العملاء Consumer Affairs
6956	1	15	58	1036	2326	1314	972	969	175	90	-		محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Distribution
1414	1	3	5	196	1046	66	47	32	14	4	-		مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
35630	106	487	936	5114	15497	5301	3796	3474	612	306	1		الإجمالي Total

تابع | أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر أغسطس 2025

Continued/ Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise) During August 2025


المجموع الكلي	إجمالي غير الكويتيين Total Of Non Kuwaitis	غير كويتي Non Kuwaiti			إجمالي الكويتيين Total Of Kuwaitis	الإجمالي Total	مجموعة الوظائف المعاونة Assistance Group Of Jobs			الإجمالي Total	مجموعة الوظائف الفنية المساعدة Assistance Technical Group Of Jobs						الدرجة	
		أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثاني Second Contract			الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1		الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1	Grade	القطاع
																	Sector	
272	22	14	5	3	250	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	الإدارة الطبية و مكتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
524	14	1	3	10	510	3	3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	الشؤون الإدارية Administrative Affairs	
1453	26	0	6	20	1427	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	الشؤون المالية Financial Affairs	
687	4	0	0	4	683	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system	
8446	132	4	50	78	8314	5	5	-	-	6	-	-	1	4	1	-	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
3562	89	2	13	74	3473	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
3922	46	0	9	37	3876	1	-	-	1	6	-	-	1	4	1	-	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance	
707	36	0	1	35	671	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	مشاريع المياه Water Projects	
4060	49	2	18	29	4011	0	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
4119	22	2	1	19	4097	18	12	5	1	7	-	-	-	3	3	1	خدمات العملاء Consumer Services	
7294	338	10	42	286	6956	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	محطات القوى الكهربائية و تغذية المياه Power station & Distribution	
1421	6	0	3	3	1415	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision	
36467	784	35	151	598	35683	32	22	7	3	21	0	0	2	11	7	1	الإجمالي Total	

أعداد العاملين الكويتيين بالوزارة (الوظائف القيادية والعامة) حسب النوع خلال شهر أغسطس 2025
Number Of Kuwaiti Employees (Managment & General Jobs) According To Gender Durinnng August 2025

الدرجة			الوظائف القيادية Management		الدرجة أ Grade A		الدرجة ب Grade B		الدرجة الأولى Grade 1		الدرجة الثانية Grade 2		الدرجة الثالثة Grade 3		الدرجة الرابعة Grade 4		الدرجة الخامسة Grade 5		الدرجة السادسة Grade 6		الدرجة السابعة Grade 7		الدرجة الثامنة Grade 8		الإجمالي Total			القطاع Sector																			
Grade		نكور		إناث		نكور		إناث		نكور		إناث		نكور		إناث		نكور		إناث		نكور		إناث		Female		Male																			
Highest Dept. & Offices		1		-		2		2		2		7		16		15		26		37		29		57		5		6		-		1		1													
Administrative Affairs		-		-		2		5		6		3		13		27		45		64		33		70		43		65		14		6		16		11											
Financial Affairs		-		-		7		7		10		25		119		126		133		198		92		226		63		89		11		14		7		25											
Planning & Training & data system		-		-		5		13		9		34		15		52		33		66		79		257		24		66		1		-		1		-											
Electrical Distribution Networks		-		-		24		11		4		71		344		99		446		137		2969		1671		984		97		2		322		148		30		1									
Electrical Transmission Networks		-		-		16		2		46		39		311		51		281		118		1169		524		423		11		58		3		36		-		13		-							
Water Operation & Maintenance		-		-		40		6		88		25		578		10		723		12		1089		210		442		12		90		1		30		-		3		-							
Water Projects		-		-		7		3		19		6		27		11		14		35		127		278		32		11		2		-		2		-		-		-							
Technical Services & Main Workshops		-		-		36		9		74		5		236		21		186		58		1335		776		710		68		161		-		42		-		2		-		-					
Consumer Affairs		-		-		10		5		22		149		340		310		340		437		691		443		454		337		310		294		40		147		26		10							
Power station & Distribution		-		-		78		12		158		17		856		113		902		188		1695		631		1006		30		57		1		15		-		1		-							
Control Center & supervision		-		-		3		1		8		6		23		9		31		24		398		648		109		87		5		-		2		1		-		1							
المجموع الكلي Total		1		0		230		76		516		96		2811		663		2890		906		6039		9458		836		4278		868		68		431		56		91		15		25498		10132		35630	

أعداد المهندسين بالوزارة خلال شهر أغسطس 2025
Ministry's Number Of Engineers During August 2025


الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Nationality & Gender	المؤهل Qualification
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
4432	1910	2522	37	4	33	4395	1906	2489	هندسة كهربائية Electrical Engineering	
3165	731	2434	49	2	47	3116	729	2387	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	
1526	578	948	8	1	7	1518	577	941	هندسة مدنية Civil Engineering	
1418	726	692	0	-	-	1418	726	692	هندسة كيميائية Chemical Engineering	
1177	677	500	0	-	-	1177	677	500	هندسة صناعية Industrial Engineering	
253	65	188	7	-	7	246	65	181	هندسة إلكترونيات Electronics Engineering	
71	33	38	0	-	-	71	33	38	هندسة معمارية Architect	
1339	916	423	3	2	1	1336	914	422	هندسة حاسوب Computer Engineering	
262	122	140	2	-	2	260	122	138	هندسة بترول Petrol Engineering	
182	72	110	0	-	-	182	72	110	هندسة اتصالات Communication Engineering	
257	13	244	5	-	5	252	13	239	هندسة تخصصات أخرى Other Engineering	
14082	5843	8239	111	9	102	13971	5834	8137	الإجمالي Total	

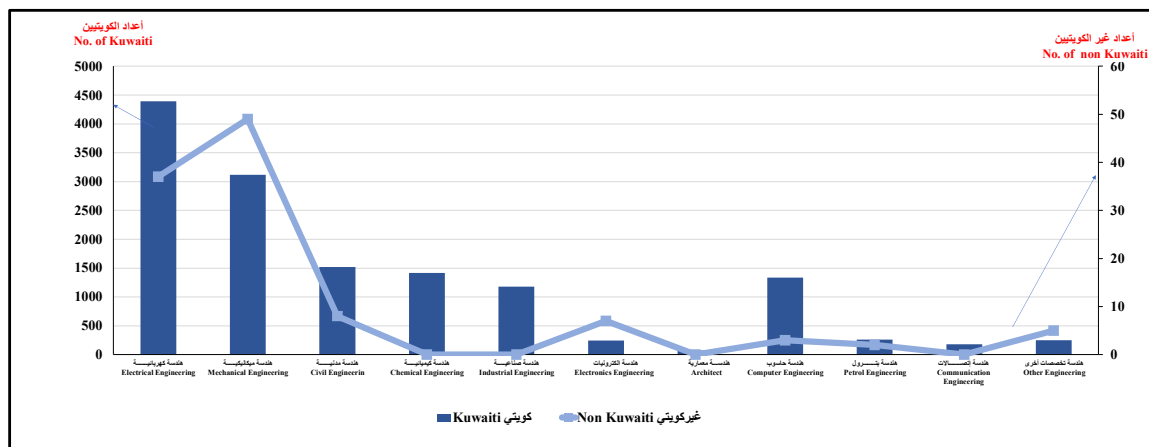

العاملون بالوزارة تخصص (الدبلوم) خلال شهر أغسطس 2025


Ministry's Employee's (Diploma) Major During August 2025

الإجمالي			غير كويتي			كويتي			الجنسية والنوع Nationality & Gender	المؤهل Qualification
Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male		
591	44	547	50	0	50	541	44	497	دبلوم كهرباء Electrical Diploma	
1091	23	1068	29	0	29	1062	23	1039	دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma	
3283	1465	1818	61	3	58	3222	1462	1760	دبلومات أخرى Other Diploma	
4965	1532	3433	140	3	137	4825	1529	3296	المجموع Total	

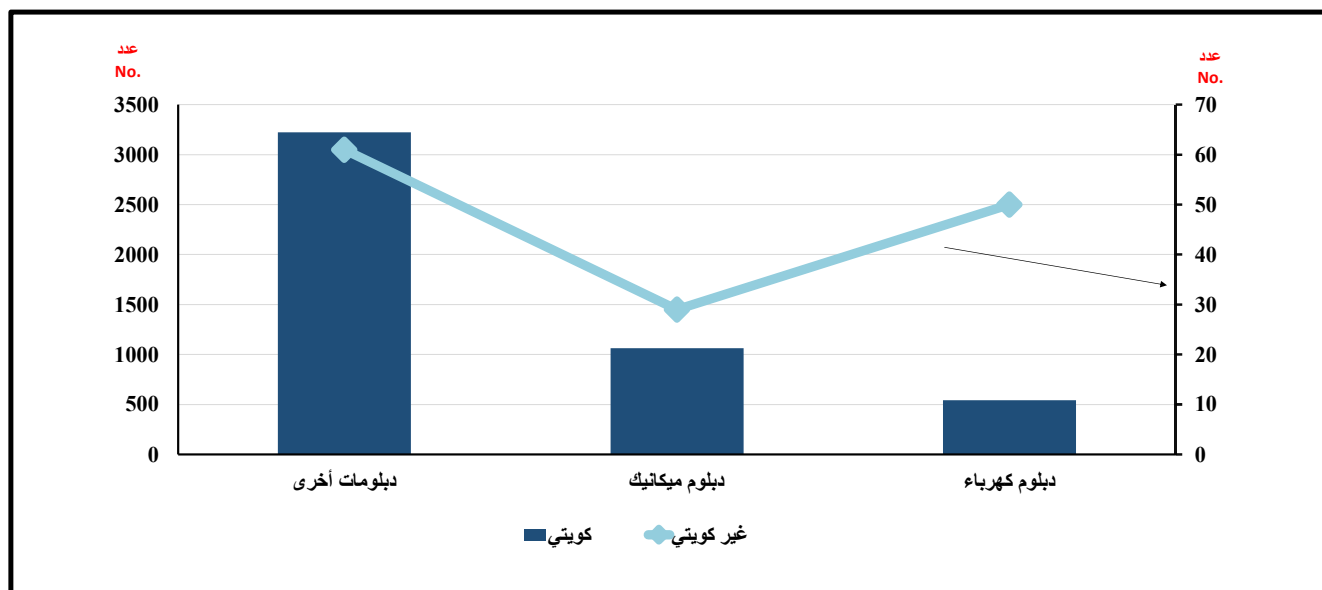

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع و المستوى التعليمي خلال شهر أغسطس 2025
Ministry Employees (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender & Qualification During August 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Gender & Nationality	المستوى التعليمي Education Level
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
590	127	463	3	1	2	587	126	461		فوق الجامعية Above University
15068	6451	8617	165	12	153	14903	6439	8464		الجامعية University
4965	1532	3433	140	3	137	4825	1529	3296		فوق الثانوية و دون الجامعية Above Secondary & Less University
10735	1842	8893	317	4	313	10418	1838	8580		الثانوية و ما يعادلها Secondary school Or Equal
4829	202	4627	68	1	67	4761	201	4560		المتوسطة Middle School
280	6	274	91	1	90	189	5	184		الإبتدائية و ما دونها Primary school & Below
36467	10160	26307	784	22	762	35683	10138	25545		الإجمالي Total

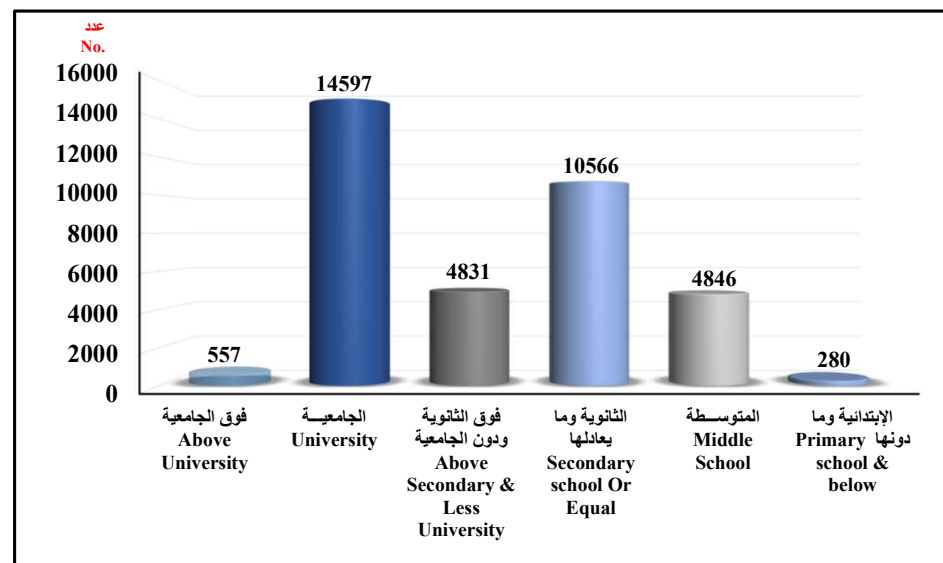

العاملون بالوزارة حسب المؤهلات و الجنسيات خلال شهر أغسطس 2025

Ministry's Employee's According To Qualification & Nationality During August 2025

المؤهل	الجنسية Nationality	الاجمالي	كويتي	مصري	هندي	باكستاني	بنغلاديشي	أردني	فلبيني	سعودي	سوري	صومالي	النيجر	فلسطيني	إيراني	لبناني	عماني	جنسيات أخرى	الإجمالي
Qualification		Total	Kuwait	Egypt	Indian	Pakistan	Bangladesh	Jordan	Philippen	Saudi	Syria	Somalia	Niger	Palestine	Iran	Lebanon	Oman	Other Nationality	Total
هندسة كهربائية Electrical Engineering	4395	11	9	1	1	1	1	3	5	1	-	-	-	1	-	-	1	3	4432
هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	3116	36	9	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3165
هندسة مدنية Civil Engineering	1518	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1526
هندسة إلكترونيات Electronic Engineering	246	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	252
هندسة كيميائية Chemical Engineering	1418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1418
هندسة تخصصات أخرى Other Engineering	3278	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3289
جيولوجيا Geology	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
كيمياء Chemistry	67	4	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
فيزياء وأحياء Physics & Biology	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
إحصاء و رياضيات Statistics & Math	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
كمبيوتر Computer	204	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206
سياسة و إقتصاد Policy & Economy	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
محاسبة Accounting	531	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544
إدارة أعمال Business Management	187	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
حقوق Law	245	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
لغات و أداب وتربية Languges & Art & Education	147	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
أخرى others	24	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34
دبلوم كهرباء Electrical Diploma	541	23	6	3	2	2	2	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	583
دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma	1062	5	7	1	2	1	2	1	-	8	-	2	-	1	-	-	1	2	1092
دبلومات أخرى Other Diploma	3222	28	10	1	1	1	1	-	18	-	-	2	1	-	-	-	-	7	3290
ثانوية عامة High School	320	8	64	31	4	13	4	2	1	1	1	-	4	-	-	-	-	1	449
ثانوية صناعية Secondary Industrial school	10098	123	33	7	2	1	2	1	10	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10279
ثانوية تجارية Secondary Commercial school	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ثانوية زراعية Secondary Agricultural school	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
المتوسطة Middle school	4761	2	43	3	-	12	-	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4829
إبتدائية و ما دونها Primary school & Less	189	13	29	9	-	29	-	-	3	-	-	1	3	-	1	-	-	3	280
الإجمالي Total	35683	314	214	60	62	13	8	64	3	5	9	3	3	3	3	1	2	23	36467

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر أغسطس 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti) According To Gender & Profession During August 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
250	94	49	45	156	104	52	22	13	9	72	36	36	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
510	105	75	30	405	235	170	97	71	26	8	4	4	الشؤون الإدارية Administrative Affairs	
1427	213	137	76	1214	742	472	163	104	59	50	33	17	الشؤون المالية Financial Affairs	
683	648	468	180	35	29	6	296	211	85	352	257	95	التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & data system	
8314	8121	2044	6077	193	52	141	4389	269	4120	3732	1775	1957	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
3473	3405	735	2670	68	17	51	1505	94	1411	1900	641	1259	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
3876	3832	275	3557	44	6	38	2671	52	2619	1161	223	938	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance	
671	661	365	296	10	6	4	131	33	98	530	332	198	مشاريع المياه Water Projects	
4011	3946	934	3012	65	21	44	1791	115	1676	2155	819	1336	الخدمات الفنية والمشاكل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
4097	2278	1132	1146	1819	857	962	1641	734	907	637	398	239	خدمات العملاء Consumer Affairs	
6956	6917	1049	5868	39	13	26	4419	296	4123	2498	753	1745	محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Dis. Plants	
1415	1386	789	597	29	4	25	427	210	217	959	579	380	المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision	
35683	31606	8052	23554	4077	2086	1991	17552	2202	15350	14054	5850	8204	الإجمالي Total	

أعداد العاملين بالوزارة (غير كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر أغسطس 2025



Sectorwise Number Of Employee's (Non - Kuwaiti) According To Gender & Profession During August 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technitian Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
22	4	0	4	18	-	18	4	-	4	0	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
14	5	1	4	9	-	9	5	1	4	0	-	-	الشنون الإدارية Administrative Affairs
26	0	0	0	26	2	24	0	-	-	0	-	-	الشنون المالية Financial Affairs
4	3	2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
132	130	2	128	2	1	1	124	-	124	6	2	4	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
89	89	0	89	0	-	-	76	-	76	13	-	13	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
46	43	0	43	3	-	3	31	-	31	12	-	12	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
36	36	4	32	0	-	-	28	2	26	8	2	6	مشاريع المياه Water Projects
49	45	0	45	4	1	3	45	-	45	0	-	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
22	10	4	6	12	2	10	8	2	6	2	2	-	خدمات العملاء Consumer Affairs
338	336	3	333	2	-	2	267	1	266	69	2	67	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants
6	6	0	6	0	-	-	6	-	6	0	-	-	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
784	707	16	691	77	6	71	596	7	589	111	9	102	الإجمالي Total

أعداد العاملين بالوزارة حسب نوع الوظيفة خلال شهر أغسطس خلال عام 2024 و 2025

Number Of Employee's in the Ministry According to profession During August 2024 & 2025


الوظائف الإدارية Administrative Jobs		الوظائف الفنية Technical Jobs		نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
2024	2025	2024	2025		
176	174	108	98	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
372	414	110	110	الشؤون الإدارية Administrative Affairs	
1275	1240	226	213	الشؤون المالية Financial Affairs	
39	36	606	651	التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & Data system	
208	195	8374	8251	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
79	68	3597	3494	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
54	47	3777	3875	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance	
11	10	573	697	مشاريع المياه Water Projects	
70	69	3108	3991	الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
1825	1831	2125	2288	خدمات العملاء Consumer Affairs	
48	0	7351	7253	محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power Stations & Dist. plants	
36	29	1358	1392	المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision	
4193	4113	31313	32313	الإجمالي Total	

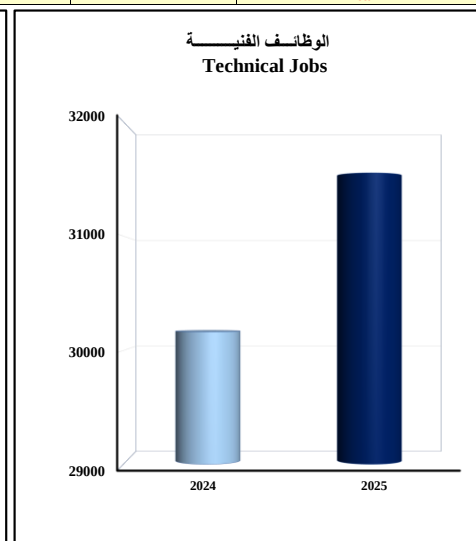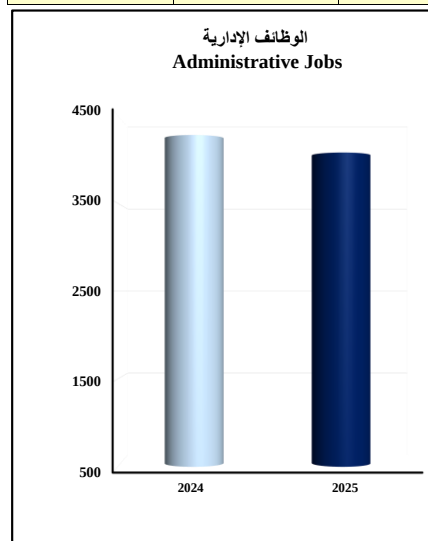

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع خلال شهر أغسطس 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender During August 2025

القطاع Sector	الجنسية Nationality	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non Kuwaiti			الإجمالي Total		
		ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total
الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices		97	153	250	22	-	22	119	153	272
الشنون الإدارية Administrative Affairs		200	310	510	13	1	14	213	311	524
الشنون المالية Financial Affairs		548	879	1427	24	2	26	572	881	1453
التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system		186	497	683	2	2	4	188	499	687
شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks		6218	2096	8314	129	3	132	6347	2099	8446
شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks		2721	752	3473	89	-	89	2810	752	3562
تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance		3595	281	3876	46	-	46	3641	281	3922
مشاريع المياه Water Projects		300	371	671	32	4	36	332	375	707
الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops		3056	955	4011	48	1	49	3104	956	4060
خدمات العملاء Consumer Affairs		2108	1989	4097	16	6	22	2124	1995	4119
محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dist. Plants		5894	1062	6956	335	3	338	6229	1065	7294
مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision		622	793	1415	6	-	6	628	793	1421
المجموع الكلي Total		25545	10138	35683	762	22	784	26307	10160	36467

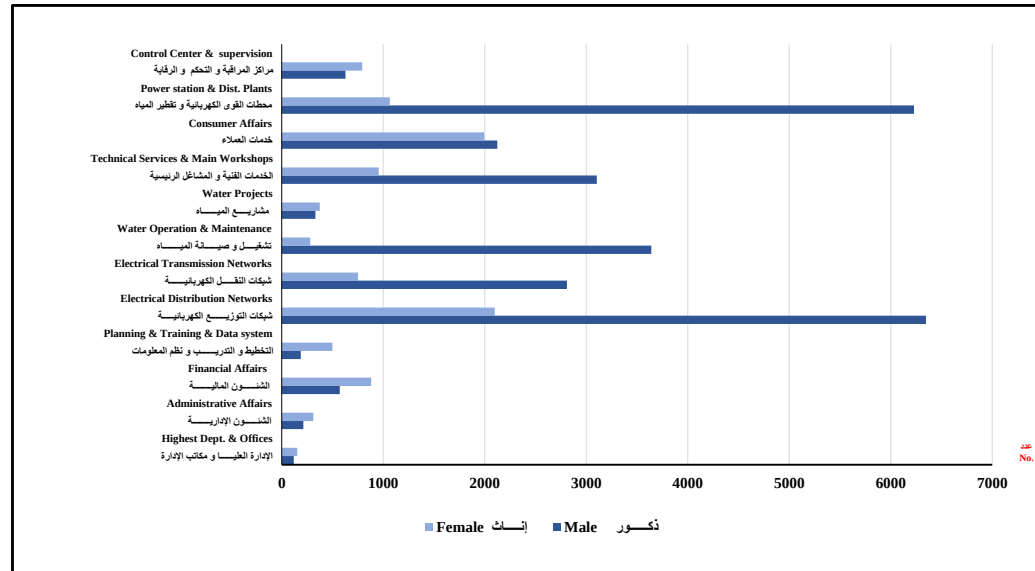

أعداد العاملين بالوظائف الإشرافية في الوزارة خلال شهر أغسطس 2025

Numbers Of Employees in Supervisory Positionis in the Ministry During August 2025

رئيس مكتب			رئيس شعبة (نـدب)			رئيس شعبة			رئيس قسم (نـدب)			رئيس قسم			مراقب (نـدب)			مراقب			مدير إدارة (نـدب)			مدير إدارة			المسمى الإشرافي Supervisory Positionis القطاع Sector
Office Head			Division Head (Delegation)			Division Head			Head of the Department (Delegation)			Head of the Department			Supervisor (Delegation)			Supervisor			Manager Deaprtment (Delegation)			Manager Deaprtment			
الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	2	9	4	5	1	-	1	3	1	2	0	-	-	3	1	2	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	15	9	6	0	-	-	8	4	4	0	-	-	5	1	4	الشئون الإدارية Administrative Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	1	1	7	4	3	1	-	1	15	5	10	1	-	1	3	1	2	الشئون المالية Financial Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	5	1	1	-	1	3	2	1	0	-	-	4	1	3	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	25	5	20	1	-	1	3	-	3	0	-	-	5	-	5	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	-	4	10	1	9	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	-	4	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
0	-	-	1	-	1	8	-	8	0	-	-	19	5	14	1	1	-	8	1	7	0	-	-	4	2	2	تشغيل و صيانة الميهاد Water Operation & Maintenance
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	0	-	-	10	1	9	0	-	-	5	2	3	مشاريع الميهاد Water Projects
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	22	5	17	0	-	-	5	1	4	0	-	-	7	1	6	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshons
14	-	14	0	-	-	0	-	-	0	-	-	26	2	24	0	-	-	7	1	6	0	-	-	2	-	2	خدمات العملاء Consumer Services
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	2	4	0	-	-	34	4	30	0	-	-	13	1	12	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dist. Plants
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	3	8	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	2	3	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
14	0	14	1	0	1	8	0	8	9	1	8	157	45	112	5	1	4	96	20	76	1	0	1	60	12	48	الإجمالي Total

إجمالي الوظائف الإشرافية 351 منها 16 وظيفة ندب .

The total number of supervisory positions is 351 , including 16 delegation positions.

أعداد العاملين في محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه (كويتي - غير كويتي) خلال شهر أغسطس 2025

Number Of Employee's In Power & Plant Station (Kuwaiti - Non Kuwaiti) In August 2025

الإجمالي			غير كويتي			كويتي			البيان Description المحطات Station
Total			Non Kuwaiti			Kuwaiti			
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
482	128	354	9	-	9	473	128	345	الشويخ Shuwaikh
1182	152	1030	31	-	31	1151	152	999	الشعيبة Shuaiba
1094	159	935	29	-	29	1065	159	906	الدوحة الشرقية Doha East
1590	323	1267	45	1	44	1545	322	1223	الدوحة الغربية Doha West
1403	4	1399	50	-	50	1353	4	1349	الزور الجنوبية Az-Zour South
1019	0	1019	165	-	165	854	-	854	الصبيبة Sabiya
6770	766	6004	329	1	328	6441	765	5676	الإجمالي Total

أعداد جنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر أغسطس 2025
Ministry's Employee's According To Nationality During August 2025

النسبة المئوية للمجموع الكلي Total Percentage	الإجمالي Total	أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثان Second Contract	الوزارة Ministry	البيان Description الجنسية Nationality
97.850	35683	-	-	-	35683	Kuwait كويتي
0.861	314	10	23	281	-	Egypt مصري
0.587	214	1	48	165	-	Indian هندي
0.165	60	-	32	28	-	Pakistan باكستاني
0.170	62	3	41	18	-	Bangldish بنغلاديشي
0.036	13	-	-	13	-	Jordan أردني
0.022	8	-	1	7	-	Philippen فلبيني
0.176	64	4	-	60	-	Saudi سعودي
0.025	9	-	3	6	-	Niger النيجر
0.008	3	-	-	3	-	Syria سوري
0.014	5	-	1	4	-	Somalia صومالي
0.005	2	1	-	1	-	Yemen يمني
0.008	3	-	-	3	-	Palestine فلسطيني
0.003	1	-	-	1	-	Lebanon لبناني
0.008	3	-	1	2	-	Iran إيراني
0.005	2	-	1	1	-	Eritrea أرتيري
0.005	2	-	-	2	-	Oman عماني
0.003	1	-	-	1	-	Senegal سنغالي
0.003	1	-	-	1	-	Turkey تركي
0.003	1	-	-	1	-	Australia أسترالي
0.044	16	16	-	-	-	Other أخرى
100.0	36467	35	151	598	35683	Total الإجمالي

عدد الإناث العاملات في أقسام الوزارة المختلفة 10160 موظفة، و نسبتهن إلى إجمالي عدد العاملين 27.9 %

Number Of Female Employee's Working In Different Dept. Of The Ministry Is 10160 & Their Percentage Total Employee's Is 27.9 %


ملخص لجنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر أغسطس لعامي 2024-2025

Ministry's Employee's According To ContinAugust During August 2024 & 2025

الإجمالي Total	2024		الإجمالي Total	2025		البيان Description Gender
	إناث Female	ذكور Male		إناث Female	ذكور Male	
34666	9778	24888	35683	10138	25545	كويتيون Kuwaiti
424	19	405	407	19	388	دول عربية أخرى Other Arabic Countries
372	3	369	347	3	344	دول آسيوية غير عربية Non Arabic Asian Countries
14	0	14	12	0	12	دول أفريقية غير عربية Non Arabic African Countries
2	0	2	2	0	2	أوروبا وأستراليا Europe & Australia
28	0	28	16	0	16	أخرى Other
35506	9800	25706	36467	10160	26307	الإجمالي Total


أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين بالوزارة خلال شهر أغسطس لعامي 2024-2025

Non Kuwaiti Ministry's Employee's During July 2024 & 2025

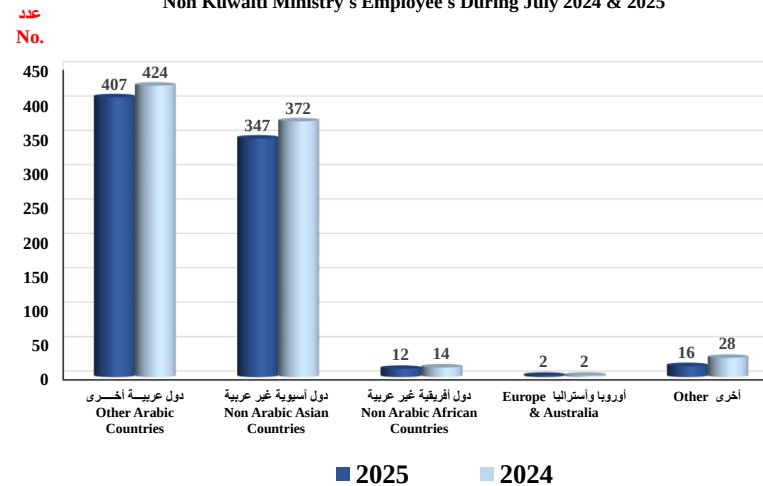




الأحمال الكهربائية Electrical Loads

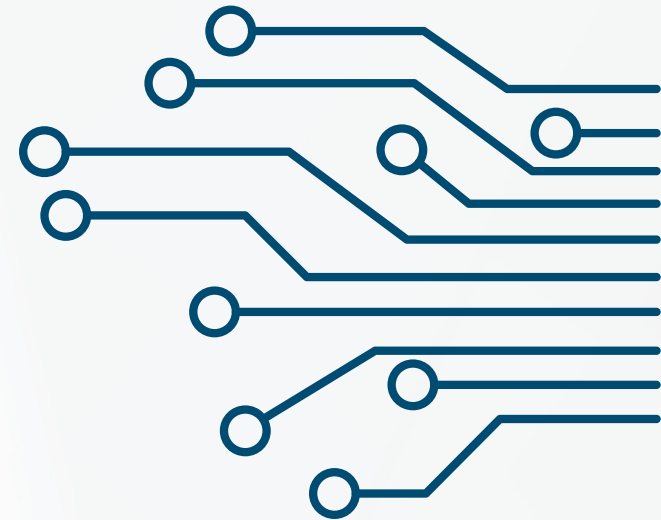

الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للقطاعات (بالكيلوواط) خلال شهر أغسطس 2025

Electrical Loads For Electrical Intallations For Sectors (In Kilowatt) During August 2025

النسبة المئوية المنوية لكل قطاع من الإجمالي Percentage	أعداد العملاء Customer Numbers	الحمل بالكيلووات Load In Kilowatt	البيان Description قطاع الاستهلاك Consumption sector
80.8	639	61337.510	خاص Private
6.1	9	4649.190	صناعي Industrial
1.8	3	1328.600	تجاري Commercial
3.4	9	2593.390	حكومي Governmental
5.4	13	4120.980	إستثمري Investment
2.4	11	1853.010	زراعي Agricultural
100	684	75882.680	المجموع Total

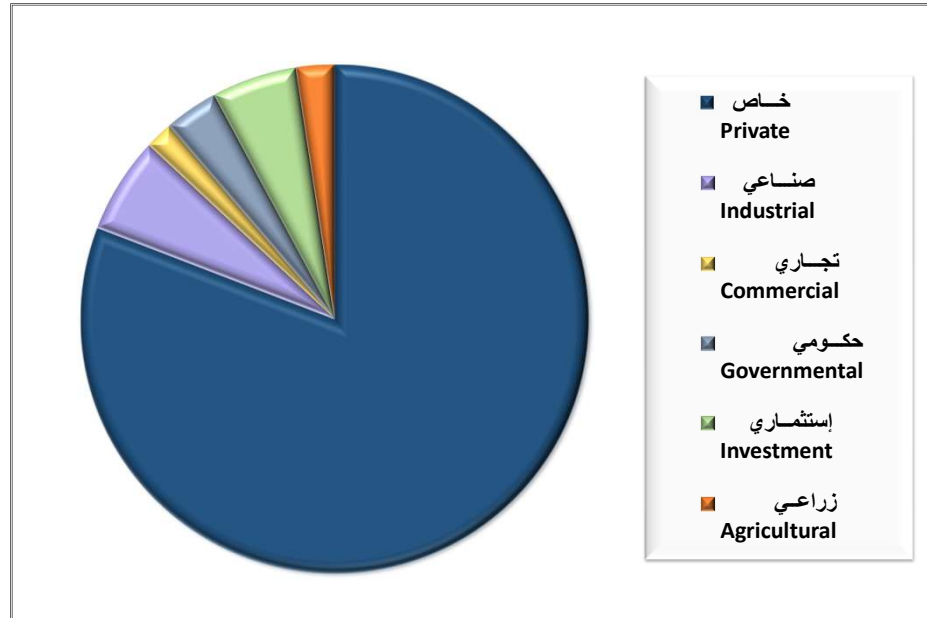




الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للمحافظات (كيلواط) خلال شهر اغسطس 2025

Electrical Loads For Electrical Installations For Governorates (In KW) During August 2025


الإجمالي Total	حكومي Governmental	سكن خاص Private Residence	مزارع + جواخير Farms	صناعي Industrial	تجاري Commercial	استثماري Investment	البيان Description المحافظات Governorates
6792.710	89.110	4158.830	0.000	1229.520	1315.250	0.000	العاصمة AL - Asimah
6347.870	0.000	3199.830	0.000	0.000	13.350	3134.690	حولي Hawalli
9662.050	927.200	5792.360	1018.570	1709.100	0.000	214.820	الأحمدي AL - Ahmadi
13282.170	0.000	12510.700	0.000	0.000	0.000	771.470	الفروانية AL - Farwaniyah
35793.820	540.680	32906.240	834.440	1512.460	0.000	0.000	الجهراء AL - Jahrah
4004.060	1036.400	2769.550	0.000	198.110	0.000	0.000	مبارك الكبير Mubarak AL-Kabir
75882.680	2593.390	61337.510	1853.010	4649.190	1328.600	4120.980	الإجمالي Total

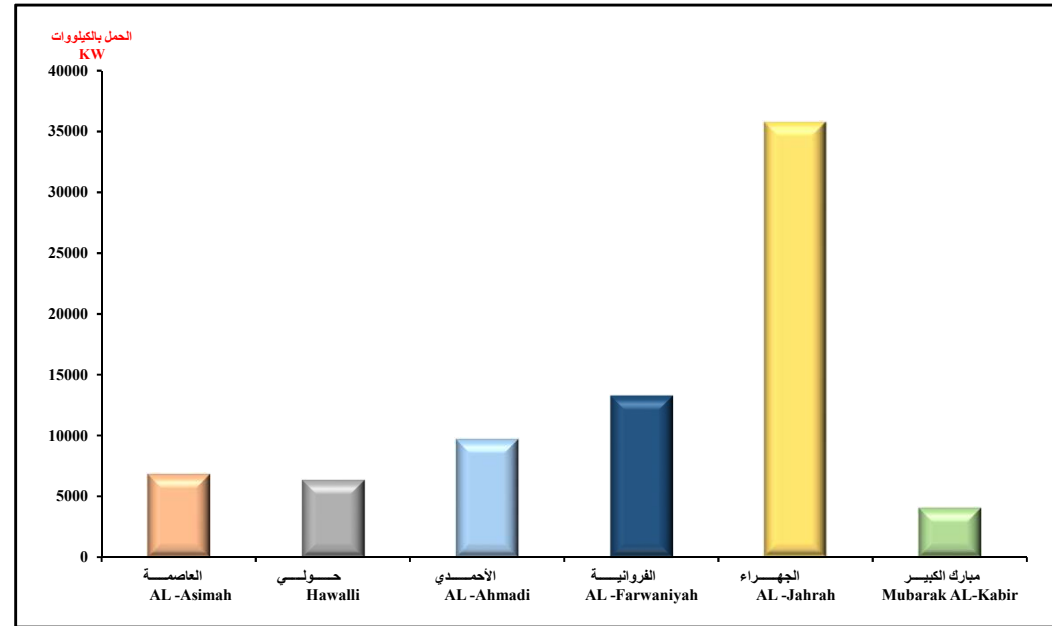

الأحمال الكهربائية (كيلواط) للتمديدات الكهربائية خلال شهري يوليو 2025 و اغسطس 2025

Electrical Loads (KW) For Electrical Installations During July 2025 and August 2025

البيان Description	يوليو July	اغسطس August	الفرق Differences
الحمل الكهربائي Electrical Load	111740.17	75882.68	35857.49

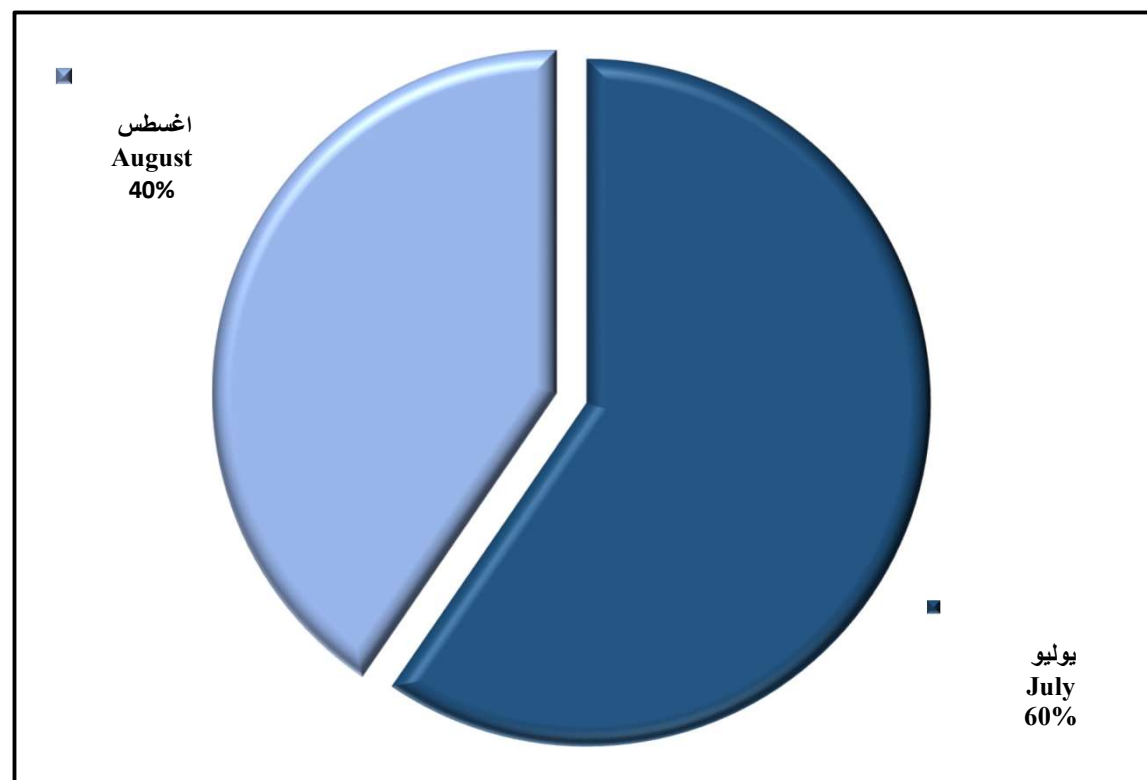

تم بحمد الله