



وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة
Ministry of Electricity & Water
& Renewable Energy

كتاب الإحصاء الشهري

MONTHLY STATISTICS BOOK



إدارة الإحصاء
Department of Statistics

إعداد و تنفيذ : إدارة الإحصاء

2025

مايو
MAY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس البيانات الإحصائية لشهر مايو 2025

Index of Statistical Statements for May 2025

Page Number

Index

1-50

الإحصائيات الفنية للطاقة الكهربائية و المياه
Statistical Data Regarding Power and Water

52-65

إحصائيات العاملين
Statistical Data Regarding Ministry's Employees

67-69

الأحمال الكهربائية
Electrical Loads

تقديم

تقوم إدارة الإحصاء بإصدار هذا الكتاب الإحصائي الشهري الذي يتضمن عبر صفحاته رسداً يومياً و شهرياً لأنشطة الوزارة في مجال توليد الطاقة الكهربائية و انتاج المياه و استهلاكهما، مروراً بالإحصائيات الشهرية المتنوعة عن العاملين بالوزارة و انتهاء بالاحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية الشهرية للعملاء.

إن هذا الكتاب الإحصائي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها عند عمل كتاب الإحصاء السنوي "و غيره من الإصدارات الإحصائية الأخرى" التي تقدم ترجمة لواقع الحال في هذا المرفق الهام، بحيث يمكن اعتبارها قواعد بيانات موثقة تساعد المسؤولين في رسم السياسات و اتخاذ القرارات التي تكفل المحافظة على حسن سير الأداء و العمل على تطويره.

لقد مر هذا الكتاب عبر السنوات الماضية بعدة مراحل حتى وصوله للوضع الذي هو عليه الآن من حيث المحتويات و طريقة العرض، و نحن نتطلع دائماً الى المزيد من هذا التطور و نرحب بأية اقتراحات أو إضافات قد تثري مضمونه و تجعله أكثر فائدة و نفعاً لخدمة العمل بالوزارة.

إدارة الإحصاء

قسم الإحصاءات الفنية
Technical Statistics Section



التقرير الشهري عن الكهرباء لشهر مايو 2025

Monthly report of power during May 2025

2025/05/23	Date التاريخ	MW 15254	أعلى حمل (قبل الربط) Top load (Before linking)	الطاقة الكهربائية Electricity
2025/05/22	Date التاريخ	MW 16980	أعلى حمل (بعد الربط) Top load (After linking)	
2025/05/07	Date التاريخ	MW 8838	أدنى حمل (قبل الربط) Minimum load (Before linking)	
2025/05/07	Date التاريخ	MW 9490	أدنى حمل (بعد الربط) Minimum load (After linking)	
8900766 MWh	إجمالي الطاقة المنتجة Total energy produced	MW 19377	القدرة المركبة الحالية Current installed capacity	قدرة الإنتاج Production capacity
8107478 MWh	صافي الطاقة المصدرة Net energy exported	MW 16275	المتوفرة القصوى Maximum available capacity	

Maximum load data for a day 2025/05/22 بيانات أقصى حمل ليوم

MW 16980	الحمل الأقصى (بعد الربط) Maximum load (after linking)
MW 15455	القدرة العاملة Working capacity
MW 15455	القدرة المتوفرة Available capacity
MW 375	الاحتياطي الدوار Spinning reserve
9.86%	نسبة الاحتياطي الكهربائي المتوفر Percentage of available electrical reserve

* (القدرة المتوفرة - الحمل الأقصى)/القدرة المتوفرة (Available Power - Maximum Load)/Available Power .

0 BBL	النفط الخام Crude oil	53936623 MSCF	الغاز الطبيعي Natural gas	إستهلاك الوقود Fuel consumption
4634211 BBL	الزيت الثقيل Heavy oil	120481 BBL	زيت الغاز Gas oil	

القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر مايو 2025

System availability capacity, plant on bars and peak & minimum load during May 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الإحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الإحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. C	أقصى نسبة رطوبة Max.Rel. Humidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min.Rel. Humidity %
1	14145	13605	1145	250	13120	14:30	39	16 %	10215	5:30	26	34 %
2	14470	13930	1470	260	13100	14:30	41	15 %	10590	6:00	31	29 %
3	14320	14125	1460	260	13310	14:30	42	16 %	10900	6:00	31	23 %
4	14415	14220	1260	255	13600	14:30	42	18 %	10660	5:30	30	37 %
5	14450	14090	1345	255	13400	14:30	41	20 %	10730	5:30	30	35 %
6	14655	13890	2350	255	12210	14:30	36	12 %	9950	5:30	27	28 %
7	14575	13360	2140	265	11910	14:30	36	15 %	9490	5:30	25	38 %
8	14335	12620	945	255	12350	14:30	39	11 %	9540	5:30	28	24 %
9	13995	12900	825	255	12750	15:00	40	11 %	9520	6:00	25	22 %
10	13980	13630	620	255	13750	14:30	42	10 %	10070	5:30	26	24 %
11	14540	14440	1250	255	13850	15:00	42	10 %	10595	5:30	28	24 %
12	14995	14530	1320	255	13880	13:00	42	12 %	10680	5:30	26	20 %
13	14735	14455	1210	255	13920	14:00	43	15 %	10700	5:30	25	53 %
14	14860	14330	1460	255	13510	14:30	41	11 %	10770	5:30	31	30 %
15	15045	14445	1135	255	13970	14:30	41	13 %	10660	5:30	25	26 %
16	15100	14300	2075	255	12900	14:30	39	9 %	10500	5:30	29	28 %
17	15130	14330	1975	255	13030	14:30	39	8 %	10140	5:30	29	22 %
18	15230	14815	1420	255	14050	14:30	45	8 %	10180	5:30	29	18 %
19	15365	15135	940	255	14850	15:30	46	8 %	10515	5:30	23	20 %
20	15360	15360	415	230	16030	15:30	47	8 %	11560	5:00	34	21 %
21	14975	14975	375	245	16550	15:30	48	7 %	12150	5:30	35	15 %
22	15455	15455	375	240	16980	15:30	48	8 %	12460	5:30	29	18 %
23	15610	15610	355	245	16580	14:00	49	7 %	12610	5:30	35	19 %
24	15455	15455	405	250	16270	15:00	47	7 %	12620	5:30	33	13 %
25	15485	15410	825	255	15700	14:00	44	9 %	12400	5:30	35	16 %
26	15505	15430	990	255	15540	14:30	45	8 %	11670	5:30	27	18 %
27	15665	15460	1110	255	15450	15:00	45	8 %	11650	5:30	27	15 %
28	15540	15335	685	240	15750	14:30	47	8 %	11780	5:30	27	17 %
29	15810	15605	1200	255	15500	14:30	45	11 %	12035	5:30	30	16 %
30	15790	15050	1685	255	14430	14:30	42	9 %	11570	5:30	32	21 %
31	16275	15035	1920	255	14220	15:00	42	8 %	11025	6:00	30	23 %
Max. الأقصى	16275	15610	2350	265	16980	15:30	49	20 %				
Min. الأدنى	13980	12620	355	230					9490	5:00	23	13 %

الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر مايو 2025

Maximum load and minimum load (MW) for electrical power stations during May 2025


المجموع	القطع المبرمج للتيار الكهربائي	الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي	محطة الشقيا		محطة الصبية		محطة الزور الجنوبية		محطة الزور الشمالية		محطة الدوحة الغربية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الشعبة الشمالية		محطة الشعبة الجنوبية		محطة الشويخ		التاريخ
			SGRE		Sabiya Stn.		Az-Zour South Stn.		Az-Zour North Stn.		Doha West Stn.		Doha East Stn.		Shuaiba North Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuwaikh Stn.		
	الحمل الأدنى Manual Load Shadding	الحمل الأقصى GCC Interchange	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	Date
	14	18	620	635	1	7	4770	4905	1700	1655	1290	1840	330	330	870	870	270	270	240	235	1
	25	25	630	635	0	10	4700	4780	1670	1645	1220	1840	330	330	870	870	270	270	240	240	2
	28	28	615	635	7	2	3420	4810	1690	1630	1520	1925	220	345	870	870	260	270	240	225	3
	28	40	600	620	7	5	3405	4930	1665	1635	1315	1925	330	330	870	875	270	290	200	190	4
	37	37	600	620	8	3	3470	4905	1655	1655	1290	1840	330	330	870	870	360	360	180	205	5
	37	37	615	635	8	8	3130	3780	1695	1705	1080	1840	330	280	870	870	360	360	0	0	6
	37	37	615	635	3	8	2835	3905	1700	1680	990	1770	250	340	865	870	270	270	0	0	7
	37	37	625	640	3	8	2700	4150	1725	1670	1080	1610	280	440	865	870	360	375	0	0	8
	37	37	600	640	3	8	2875	3775	1735	1670	990	1840	335	440	865	870	360	360	0	230	9
	40	37	620	635	10	8	2705	4525	1720	1665	1210	1950	440	440	865	570	360	360	160	195	10
	38	38	600	3135	2	2	3135	4845	1680	1665	1140	1770	440	475	565	360	360	240	225	11	
	42	42	600	3190	8	8	3190	4810	1690	1630	1170	1940	370	410	875	890	360	235	225	12	
	42	42	620	3235	8	3	3235	5020	1625	1630	1315	1770	440	440	865	870	360	245	230	13	
	42	42	620	3395	3	8	3395	4830	1660	1665	1120	1700	440	440	870	870	360	0	120	14	
	42	42	600	3380	8	8	3380	4970	1685	1630	1165	1980	440	440	870	875	360	0	75	15	
	42	42	600	3155	13	8	3155	4465	1675	1685	1140	1680	440	480	875	875	360	0	0	16	
	42	42	600	3135	8	8	3135	4805	1720	1685	1105	1680	325	320	870	870	320	0	0	17	
	42	42	580	3055	8	13	3055	4705	1725	1670	1070	2005	350	500	875	890	410	0	235	18	
	42	42	605	3230	8	3	3230	5345	1710	1635	1145	2055	400	550	880	880	440	0	205	19	
	42	152	580	3540	8	8	3540	5365	1700	1625	1290	2280	660	690	890	885	450	185	220	20	
	42	865	930	5315	8	5	4400	5315	1695	1650	1445	2285	660	690	870	870	450	220	210	21	
	39	882	1050	5350	3	6	4030	5350	1705	1640	1320	2295	650	690	880	875	450	240	215	22	
	38	276	1085	3785	4	7	3785	5390	1650	1670	1390	2285	650	720	870	875	445	220	205	23	
	37	140	1050	3830	10	3	3830	5150	1675	1630	1310	2275	660	720	870	875	490	215	185	24	
	38	38	1060	3550	12	7	3550	4965	1720	1660	1390	2070	665	695	880	870	450	215	215	25	
	38	38	1060	3290	12	2	3290	4920	1700	1635	1140	2120	580	770	880	450	450	0	185	26	
	38	38	1065	4920	7	2	3090	4920	1715	1640	1310	2080	480	660	870	870	430	185	185	27	
	38	38	1065	4935	7	7	3340	4935	1690	1640	1140	2240	660	660	875	880	450	120	190	28	
	38	38	1015	5010	7	7	3230	5010	1690	1655	1360	1990	665	660	870	870	440	230	205	29	
	38	38	1050	3555	7	7	3555	5045	1650	1655	1140	1840	480	400	875	890	450	0	0	30	
	38	38	1075	4765	12	7	3150	4765	1690	1675	1140	1840	400	400	885	875	480	0	0	31	
			1085	5390	13				3705	1705		2295		770	890	540		240	Max. الاقصى		
			580	2700	1				1625	990		220		565	260		160	Min. الأدنى			
			795	3315	5	5			1690	1655	1205	1950	445	490	865	855	385	125	Avg. المتوسط		

الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر مايو لعامي 2025 و 2024


Comparative maximum & minimum loads (MW) during May 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان	Max.Temp. C أقصى درجة حرارة	
	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	Change of Percentage	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	Change of Percentage	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024
1	13120	10260	27.9	10215	8590	18.9	39	27
2	13100	10370	26.3	10590	7870	34.6	41	31
3	13310	10720	24.2	10900	8270	31.8	42	31
4	13600	11200	21.4	10660	8730	22.1	42	35
5	13400	11510	16.4	10730	8680	23.6	41	35
6	12210	11650	4.8	9950	8980	10.8	36	34
7	11910	11850	0.5	9490	9230	2.8	36	36
8	12350	11170	10.6	9540	9170	4.0	39	34
9	12750	10990	16.0	9520	8800	8.2	40	34
10	13750	11420	20.4	10070	8750	15.1	42	37
11	13850	12090	14.6	10595	9030	17.3	42	38
12	13880	12810	8.4	10680	9710	10.0	42	40
13	13920	13000	7.1	10700	10100	5.9	43	39
14	13510	12130	11.4	10770	9730	10.7	41	37
15	13970	11940	17.0	10660	9670	10.2	41	34
16	12900	12160	6.1	10500	9780	7.4	39	33
17	13030	12200	6.8	10140	9410	7.8	39	39
18	14050	12220	15.0	10180	9390	8.4	45	37
19	14850	13110	13.3	10515	9610	9.4	46	39
20	16030	13540	18.4	11560	9970	15.9	47	41
21	16550	13630	21.4	12150	10280	18.2	48	40
22	16980	14060	20.8	12460	10330	20.6	48	45
23	16580	14340	15.6	12610	10790	16.9	49	42
24	16270	13850	17.5	12620	10610	18.9	47	41
25	15700	14290	9.9	12400	10590	17.1	44	44
26	15540	14040	10.7	11670	10940	6.7	45	42
27	15450	14050	10.0	11650	10720	8.7	45	42
28	15750	14780	6.6	11780	10890	8.2	47	44
29	15500	15450	0.3	12035	11430	5.3	45	46
30	14430	16100	-10.4	11570	12020	-3.7	42	48
31	14220	16050	-11.4	11025	11920	-7.5	42	49
Max. الأقصى	16980	16100					49	49
Min. الأدنى				9490	7870			

الحمل الأقصى (ميغاواط) خلال شهر مايو لعامي 2024 و 2025
Comparative maximum load (MW) during May 2025 and 2024

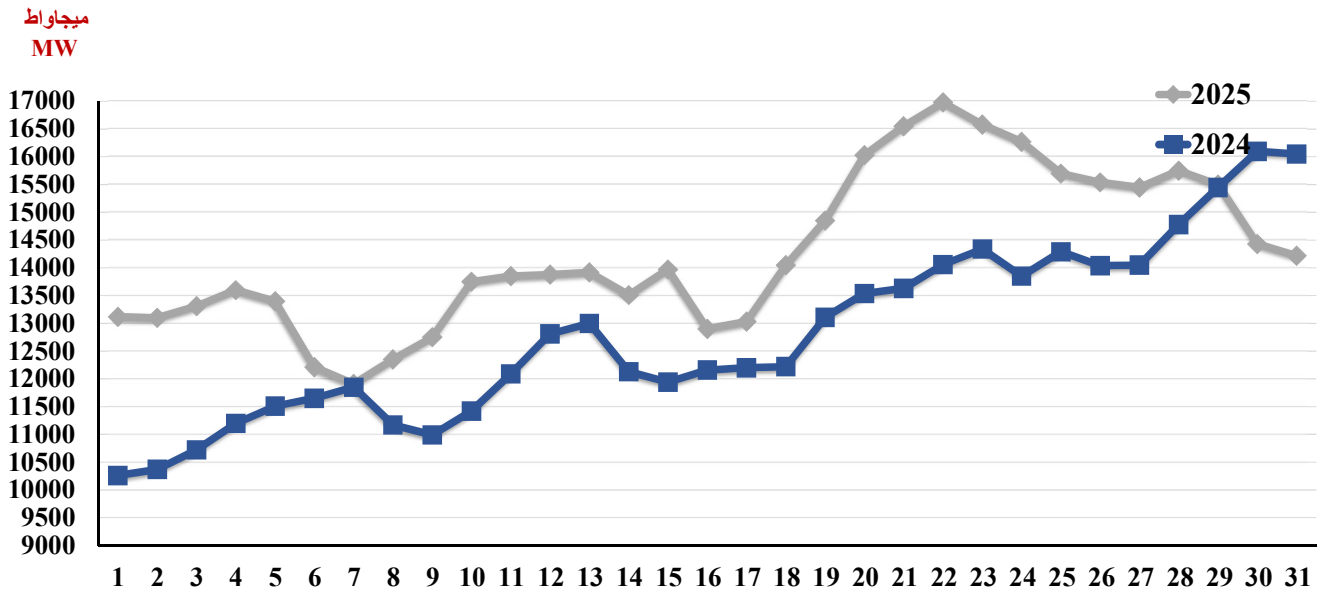

الحمل الأدنى (ميغاواط) خلال شهر مايو لعامي 2024 و 2025
Comparative minimum load (MW) during May 2025 and 2024

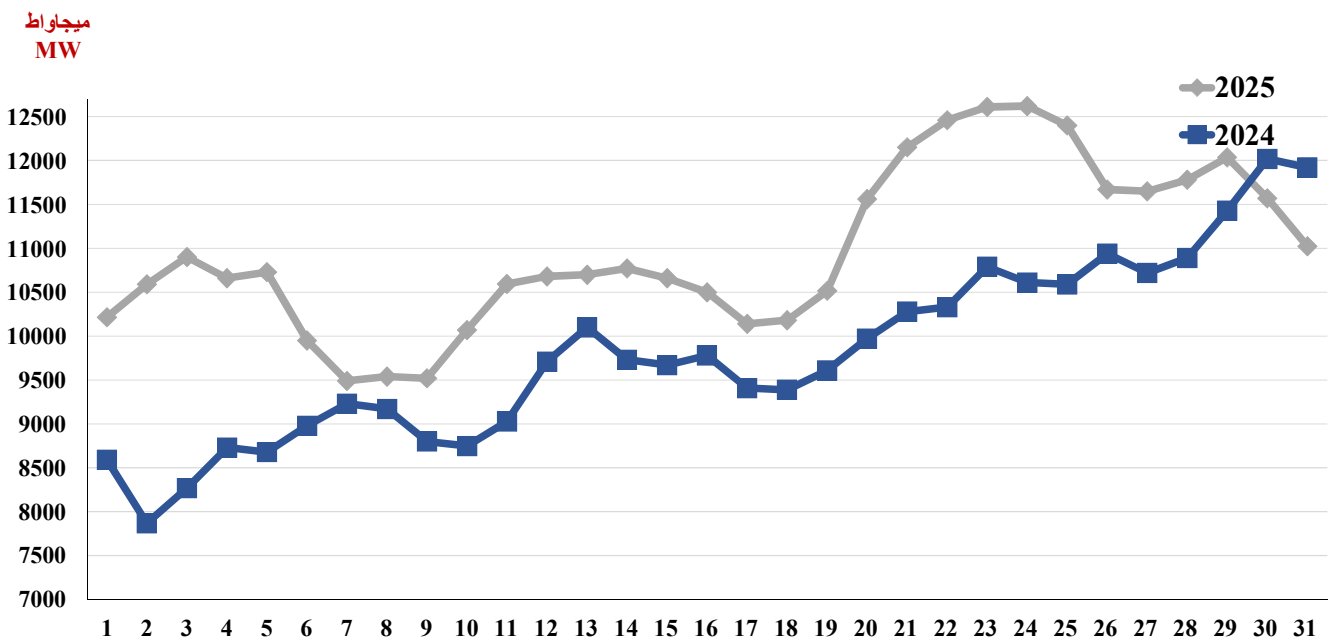

الحمل الأقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر مايو 2025

Maximum load of power stations (steam & gas turbines) in MW during May 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاييا SGRE (C)	مجموع الحمل الأقصى Total Of Maximum Load (A+B+C)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	235	870	0	1655	1500	3450	7710	270	220	1790	1150	1320	4750	7	12467
2	240	870	0	1645	1625	3380	7760	270	220	1760	1100	1320	4670	10	12440
3	225	870	165	1630	1520	3490	7900	270	345	1760	1050	1320	4745	2	12647
4	190	875	165	1635	1610	3610	8085	290	330	1760	1150	1320	4850	5	12940
5	205	870	0	1655	1505	3595	7830	360	330	1840	1070	1310	4910	3	12743
6	0	870	0	1705	1545	2470	6590	360	280	1840	1150	1310	4940	8	11538
7	0	870	0	1680	1260	2645	6455	270	340	1770	1135	1260	4775	8	11238
8	0	870	0	1670	1365	2840	6745	375	440	1610	1185	1310	4920	8	11673
9	230	870	160	1670	1490	2465	6885	360	440	1680	1390	1310	5180	8	12073
10	195	570	160	1665	1865	2915	7370	360	440	1790	1500	1610	5700	8	13078
11	225	565	160	1665	1905	3315	7835	360	475	1610	1380	1530	5355	2	13192
12	225	890	100	1630	1795	3200	7840	360	410	1840	1150	1610	5370	8	13218
13	230	870	160	1630	1815	3410	8115	360	440	1610	1100	1610	5120	8	13243
14	120	870	90	1665	1730	3260	7735	360	440	1610	1150	1570	5130	3	12868
15	75	875	60	1630	1820	3440	7900	360	440	1920	1150	1530	5400	8	13308
16	0	875	0	1685	1515	3205	7280	360	480	1680	1150	1260	4930	13	12223
17	0	870	0	1685	1595	3485	7635	360	320	1680	1030	1320	4710	8	12353
18	235	890	165	1670	1935	3385	8280	470	500	1840	970	1320	5100	13	13393
19	205	880	135	1635	1870	4025	8750	450	550	1920	1200	1320	5440	3	14193
20	220	885	150	1625	2080	3995	8955	490	690	2130	1300	1370	5980	8	14943
21	210	870	155	1650	1775	4015	8675	500	690	2130	1300	1300	5920	5	14600
22	215	875	155	1640	2145	4050	9080	500	690	2140	1300	1300	5930	3	15013
23	205	875	155	1670	2210	4065	9180	510	720	2130	1385	1325	6070	4	15254
24	185	875	155	1630	2255	4050	9150	500	720	2120	1450	1100	5890	10	15050
25	215	870	150	1660	2200	3865	8960	450	695	1920	1445	1100	5610	12	14582
26	185	880	120	1635	2070	3600	8490	450	770	2000	1400	1320	5940	12	14442
27	185	870	160	1640	2070	3600	8525	450	660	1920	1450	1320	5800	7	14332
28	190	880	160	1640	2190	3615	8675	450	660	2080	1440	1320	5950	7	14632
29	205	870	150	1655	2150	3470	8500	450	660	1840	1385	1540	5875	7	14382
30	0	890	0	1655	1980	3285	7810	450	400	1840	1075	1760	5525	7	13342
31	0	875	0	1675	1875	3005	7430	540	400	1840	1115	1760	5655	12	13097
Max. أقصى	240	890	165	1705	2255	4065	9180	540	770	2140	1500	1760	6070	13	15254*

*الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي before GCC interchange .load

الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر مايو 2025

Minimum load of power stations (steam & gas turbines) in MW during May 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE (C)	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B+C)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)		
1	240	870	0	1700	1255	2415	6480	0	270	220	990	720	900	3100	1	9581
2	240	870	0	1670	1455	2335	6570	0	270	220	1220	755	900	3365	0	9935
3	240	870	0	1690	1120	2280	6200	0	260	220	1520	910	1140	4050	7	10257
4	200	870	165	1665	1220	2565	6685	0	270	330	1150	750	840	3340	7	10032
5	180	870	0	1655	1135	2450	6290	0	360	330	1290	795	1020	3795	8	10093
6	0	870	0	1695	1145	2290	6000	0	360	330	1080	680	840	3290	8	9298
7	0	865	0	1700	1255	1975	5795	0	270	250	990	670	860	3040	3	8838
8	0	865	0	1725	1135	1860	5585	0	360	280	1080	730	840	3290	3	8878
9	0	865	0	1735	930	1880	5410	0	360	335	990	790	995	3470	3	8883
10	160	865	90	1720	1040	1655	5530	0	360	440	1120	900	1050	3870	10	9410
11	240	565	160	1680	1540	2155	6340	0	360	440	980	855	980	3615	2	9957
12	235	875	160	1690	1490	2210	6660	0	360	370	1010	650	980	3370	8	10038
13	245	865	100	1625	1250	2115	6200	0	360	440	1215	700	1120	3835	3	10038
14	0	870	0	1660	1400	2205	6135	0	360	440	1120	855	1190	3965	8	10108
15	0	870	0	1685	1410	2400	6365	0	360	440	1165	700	980	3645	8	10018
16	0	875	0	1675	1505	2315	6370	0	360	440	1140	700	840	3480	8	9858
17	0	870	0	1720	1405	2285	6280	0	320	325	1105	610	850	3210	8	9498
18	0	875	0	1725	1405	2275	6280	0	410	350	1070	660	780	3270	8	9558
19	0	880	0	1710	1405	2380	6375	0	440	400	1145	650	850	3485	8	9868
20	185	890	90	1700	1415	2640	6920	0	450	660	1200	800	900	4010	8	10938
21	220	870	165	1695	630	3440	7020	0	450	660	1280	800	960	4150	8	11178
22	240	880	160	1705	1390	3190	7565	0	450	650	1160	700	840	3800	6	11371
23	220	870	170	1650	1770	2945	7625	0	445	650	1220	700	840	3855	7	11487
24	215	870	160	1675	1630	3080	7630	0	490	660	1150	850	750	3900	3	11533
25	215	880	165	1720	1510	2790	7280	0	450	665	1225	915	760	4015	7	11302
26	0	880	0	1700	1465	2495	6540	0	450	580	1140	1065	795	4030	2	10572
27	185	870	160	1715	1465	2235	6630	0	430	480	1150	1000	855	3915	2	10547
28	120	875	0	1690	1415	2440	6540	0	450	660	1140	980	900	4130	7	10677
29	230	870	135	1690	1470	2320	6715	0	440	665	1225	1020	910	4260	7	10982
30	0	875	0	1650	1470	2435	6430	0	450	480	1140	855	1120	4045	7	10482
31	0	885	0	1690	1350	2020	5945	0	480	400	1140	810	1130	3960	7	9912
Min. أدنى	120	565	90	1625	630	1655	5410	0	260	220	980	610	750	3040	1	8838 *

* الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي .load before GCC interchange

القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر مايو 2025

Available capacity of power stations (steam & gas turbines) in MW during May 2025

التاريخ	محطات التوربينات الغازية							محطات التوربينات البخارية							محطة الشقيا			مجموع القدرة المتوفرة
	Gas Turbines							Steam Turbines										
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	SGRE			
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)	W & PV	CSP	المجموع TOTAL (C)	Total Available Capacity (A+B+C)
1	240	870	160	1825	3930	1655	8680	0	330	260	2060	1370	1440	5460	5	0	5	14145
2	240	870	160	2085	3910	1645	8910	0	330	300	2110	1370	1440	5550	10	0	10	14470
3	225	870	165	1920	3875	1630	8685	0	330	385	2110	1370	1440	5635	0	0	0	14320
4	190	875	165	1970	3885	1635	8720	0	350	390	2140	1370	1440	5690	5	0	5	14415
5	205	870	165	1970	3830	1655	8695	0	440	390	2140	1370	1410	5750	5	0	5	14450
6	205	870	165	2110	3830	1705	8885	0	440	400	2140	1370	1410	5760	10	0	10	14655
7	205	870	165	2180	3560	1680	8660	0	330	520	2190	1455	1410	5905	10	0	10	14575
8	205	870	165	2180	3585	1670	8675	0	440	520	1910	1370	1410	5650	10	0	10	14335
9	235	870	160	1910	3210	1670	8055	0	440	520	1920	1640	1410	5930	10	0	10	13995
10	195	570	160	2035	3165	1665	7790	0	440	520	1930	1640	1650	6180	10	0	10	13980
11	225	565	160	2230	3480	1665	8325	0	440	555	1930	1640	1650	6215	0	0	0	14540
12	225	880	165	2230	3600	1630	8730	0	440	470	2260	1375	1710	6255	10	0	10	14995
13	230	875	160	2085	3740	1630	8720	0	440	520	1960	1375	1710	6005	10	0	10	14735
14	240	875	160	2090	3860	1665	8890	0	440	520	1960	1375	1670	5965	5	0	5	14860
15	235	875	160	2090	3820	1630	8810	0	440	520	2240	1375	1650	6225	10	0	10	15045
16	235	875	160	2090	3985	1685	9030	0	440	560	2240	1375	1440	6055	15	0	15	15100
17	235	870	160	2085	4030	1685	9065	0	440	560	2240	1375	1440	6055	10	0	10	15130
18	235	890	165	2090	3910	1670	8960	0	550	650	2240	1375	1440	6255	15	0	15	15230
19	205	885	135	2090	4155	1635	9105	0	550	650	2240	1375	1440	6255	5	0	5	15365
20	220	885	150	2080	4005	1625	8965	0	550	780	2240	1375	1440	6385	10	0	10	15360
21	210	870	155	1775	4015	1650	8675	0	550	730	2240	1375	1400	6295	5	0	5	14975
22	225	875	160	2160	4085	1640	9145	0	550	740	2240	1375	1400	6305	5	0	5	15455
23	205	875	155	2210	4065	1670	9180	0	550	780	2240	1455	1400	6425	5	0	5	15610
24	185	875	155	2255	4050	1630	9150	0	550	780	2240	1525	1200	6295	10	0	10	15455
25	215	870	165	2275	3870	1660	9055	0	550	815	2240	1610	1200	6415	15	0	15	15485
26	185	880	120	2275	3605	1635	8700	0	550	890	2240	1675	1440	6795	10	0	10	15505
27	185	870	160	2275	3600	1640	8730	0	550	910	2240	1790	1440	6930	5	0	5	15665
28	190	880	160	2270	3615	1640	8755	0	550	910	2240	1640	1440	6780	5	0	5	15540
29	205	870	160	2265	3470	1655	8625	0	550	910	2240	1795	1680	7175	10	0	10	15810
30	205	890	160	2265	3730	1655	8905	0	550	650	2240	1515	1920	6875	10	0	10	15790
31	205	875	160	2245	3840	1675	9000	0	660	650	2240	1795	1920	7265	10	0	10	16275
Max. أقصى	240	890	165	2275	4155	1705	9180	0	660	910	2260	1795	1920	7265	15	0	15	16275
Min. أدنى	185	565	120	1775	3165	1625	7790	0	330	260	1910	1370	1200	5460	0	0	0	13980

القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر مايو 2025

Plant on bar of power stations (steam & gas turbines) in MW during May 2025

التاريخ	محطات التوربينات الغازية							محطات التوربينات البخارية							محطة الشقيا			مجموع القدرة العاملة
	Gas Turbines							Steam Turbines										
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	W & PV	CSP	المجموع TOTAL (C)	
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)				
1	240	870	0	1725	3650	1655	8140	0	330	260	2060	1370	1440	5460	5	0	5	13605
2	240	870	0	1985	3630	1645	8370	0	330	300	2110	1370	1440	5550	10	0	10	13930
3	225	870	165	1820	3780	1630	8490	0	330	385	2110	1370	1440	5635	0	0	0	14125
4	190	875	165	1870	3790	1635	8525	0	350	390	2140	1370	1440	5690	5	0	5	14220
5	205	870	0	1870	3735	1655	8335	0	440	390	2140	1370	1410	5750	5	0	5	14090
6	0	870	0	2010	3535	1705	8120	0	440	400	2140	1370	1410	5760	10	0	10	13890
7	0	870	0	1830	3065	1680	7445	0	330	520	2190	1455	1410	5905	10	0	10	13360
8	0	870	0	1580	2840	1670	6960	0	440	520	1910	1370	1410	5650	10	0	10	12620
9	235	870	160	1560	2465	1670	6960	0	440	520	1920	1640	1410	5930	10	0	10	12900
10	195	570	160	1935	2915	1665	7440	0	440	520	1930	1640	1650	6180	10	0	10	13630
11	225	565	160	2130	3480	1665	8225	0	440	555	1930	1640	1650	6215	0	0	0	14440
12	225	880	100	2130	3300	1630	8265	0	440	470	2260	1375	1710	6255	10	0	10	14530
13	230	875	160	1985	3560	1630	8440	0	440	520	1960	1375	1710	6005	10	0	10	14455
14	120	875	90	1990	3620	1665	8360	0	440	520	1960	1375	1670	5965	5	0	5	14330
15	75	875	60	1990	3580	1630	8210	0	440	520	2240	1375	1650	6225	10	0	10	14445
16	0	875	0	1990	3680	1685	8230	0	440	560	2240	1375	1440	6055	15	0	15	14300
17	0	870	0	1985	3725	1685	8265	0	440	560	2240	1375	1440	6055	10	0	10	14330
18	235	890	165	1990	3595	1670	8545	0	550	650	2240	1375	1440	6255	15	0	15	14815
19	205	885	135	1990	4025	1635	8875	0	550	650	2240	1375	1440	6255	5	0	5	15135
20	220	885	150	2080	4005	1625	8965	0	550	780	2240	1375	1440	6385	10	0	10	15360
21	210	870	155	1775	4015	1650	8675	0	550	730	2240	1375	1400	6295	5	0	5	14975
22	225	875	160	2160	4085	1640	9145	0	550	740	2240	1375	1400	6305	5	0	5	15455
23	205	875	155	2210	4065	1670	9180	0	550	780	2240	1455	1400	6425	5	0	5	15610
24	185	875	155	2255	4050	1630	9150	0	550	780	2240	1525	1200	6295	10	0	10	15455
25	215	870	165	2200	3870	1660	8980	0	550	815	2240	1610	1200	6415	15	0	15	15410
26	185	880	120	2200	3605	1635	8625	0	550	890	2240	1675	1440	6795	10	0	10	15430
27	185	870	160	2200	3600	1640	8655	0	550	780	2240	1790	1440	6800	5	0	5	15460
28	190	880	160	2195	3615	1640	8680	0	550	780	2240	1640	1440	6650	5	0	5	15335
29	205	870	160	2190	3470	1655	8550	0	550	780	2240	1795	1680	7045	10	0	10	15605
30	0	890	0	2190	3430	1655	8165	0	550	650	2240	1515	1920	6875	10	0	10	15050
31	0	875	0	2170	3040	1675	7760	0	660	650	2240	1795	1920	7265	10	0	10	15035
Max. أقصى	240	890	165	2255	4085	1705	9180	0	660	890	2260	1795	1920	7265	15	0	15	15610
Min. أدنى	0	565	0	1560	2465	1625	6960	0	330	260	1910	1370	1200	5460	0	0	0	12620

أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/05/23 ونصيب كل محطة على حدة

System peak load on 23/05/2025 & share as per station

القدرة المركبة الحالية (مجاواط) بتاريخ 2025/05/31 Installed Capacity (MW) on 31/05/2025										
المجموع	الشقيا	الزور الشمالية	الصبية	الزور الجنوبية	الدوحة الغربية	الدوحة الشرقية	الشعبية الشمالية	الشعبية الجنوبية	الشويخ	
Total	SGRE	Az-Zour North	Sabiya	Az-Zour South	Doha West	Doha East	Shuaiba North	Shuaiba South	Shuwaikh	
بخارية Steam	-	-	8 × 280	8 × 280	8 × 280	7 × 130	-	6 × 110	-	8290.0
غازية Gas	-	5 × 226	(6×30)+(4×50) + (6×240)+(4×250)+ (2×290)	(8×120)+(4×25) + (5×160)+(2×250)	5 × 30	-	3 × 210	-	6 × 40	7910.0
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	-	2 × 251	(3×235)+250 +290	(2×280) + (2×180)+250	-	-	1 × 190	-	-	3107.0
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	20	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0
الطاقة الشمسية المركزة CSP	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
المجموع Total	70	1632	6885	5770	2390	910	820	660	240	19377

5W = 5 Wind Generation Units

6 PV = 6 Photovoltaics Generation Units

CSP = Concentrated Solar Power

القدرة المتوفرة (مجاواط) Available Capacity (MW)										
المجموع	الشقيا	الزور الشمالية	الصبية	الزور الجنوبية	الدوحة الغربية	الدوحة الشرقية	الشعبية الشمالية	الشعبية الجنوبية	الشويخ	
Total	SGRE	Az-Zour North	Sabiya	Az-Zour South	Doha West	Doha East	Shuaiba North	Shuaiba South	Shuwaikh	
بخارية Steam	0	0	1920	1795	2240	650	0	660	0	7265
غازية Gas	0	1460	3090	1705	160	0	680	0	205	7300
توربينات الدورة المشتركة Combined Cycle	0	215	750	540	0	0	195	0	0	1700
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع Total	10	1675	5760	4040	2400	650	875	660	205	16275

القدرة العاملة (مجاواط) Plant On Bar Capacity (MW)										
المجموع	الشقيا	الزور الشمالية	الصبية	الزور الجنوبية	الدوحة الغربية	الدوحة الشرقية	الشعبية الشمالية	الشعبية الجنوبية	الشويخ	
Total	SGRE	Az-Zour North	Sabiya	Az-Zour South	Doha West	Doha East	Shuaiba North	Shuaiba South	Shuwaikh	
بخارية Steam	0	0	8	7	8	5	0	6	0	34
غازية Gas	0	5	10+10 *	11+3 *	5 *	0	3	0	6 *	29+24 *
توربينات الدورة Combined Cycle	0	2	3	2	0	0	1	0	0	8
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بخارية Steam	0	0	1920	1795	2240	650	0	660	0	7265
غازية Gas	0	1245	2290	1630	0	0	680	0	0	5845
توربينات الدورة Combined Cycle	0	430	750	540	0	0	195	0	0	1915
وحدات طاقة الرياح والطاقة الضوئية 5W+6PV	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع Total	10	1675	4960	3965	2240	650	875	660	0	15035
الحمل الأقصى (مجاواط) Max Load (MW)	4	1670	5390	3595	2285	720	875	510	205	15254 **


* وحدات احتياطية (Backup units).

** الحمل الأقصى بعد الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 16580 بتاريخ 2025/05/22


The maximum load after electrical connection to the Gulf Cooperation Council countries is 16580 on 22/05/2025

ميغاواط
MW

أقصى حمل بتاريخ 23/05/2025
Maximum load during 23/05/2025

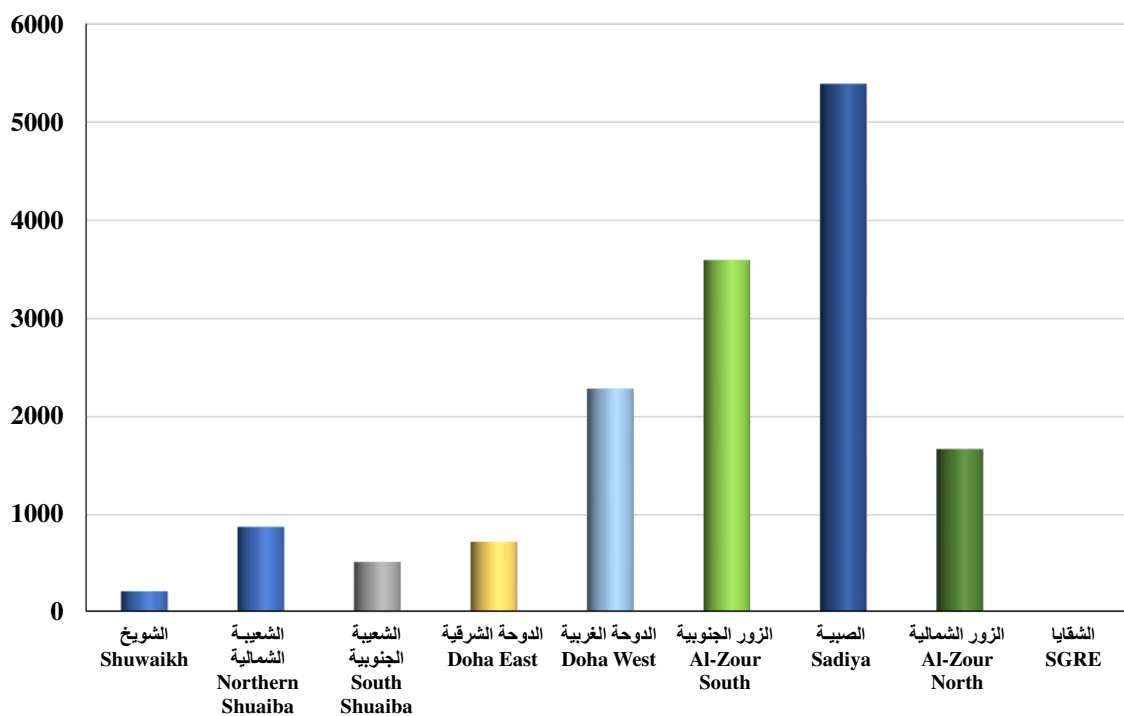

التوزيع النسبي للحمل الأقصى على المحطات
Relative distribution of the maximum load on the stations

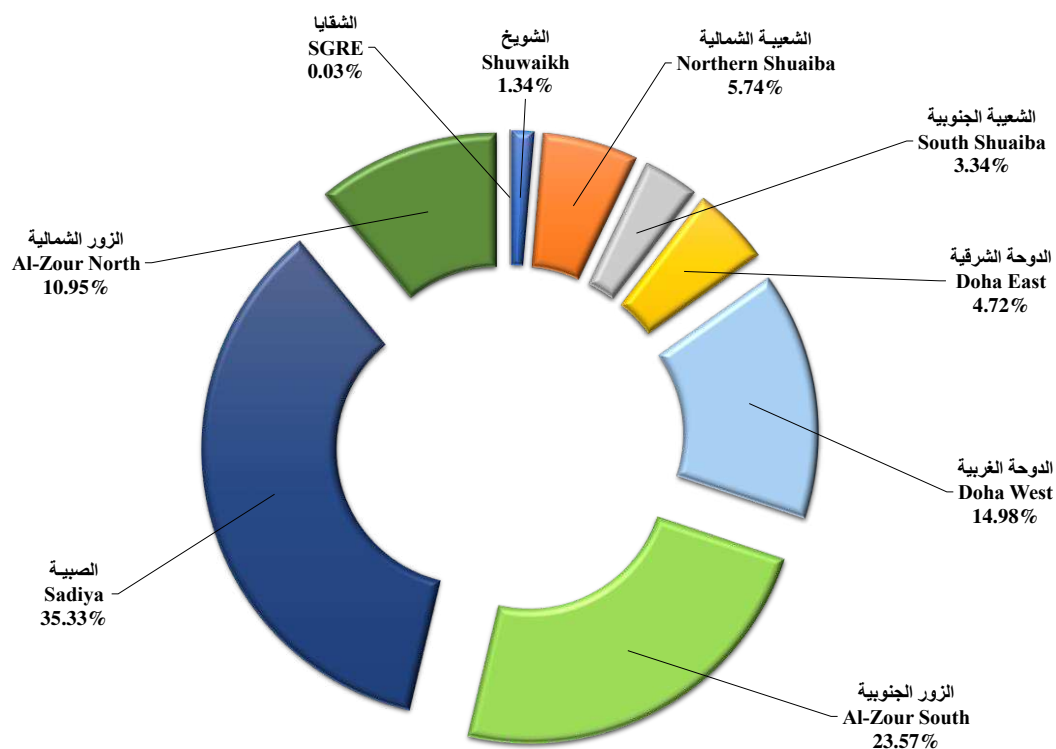

الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2025

Generation of electrical energy (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقيا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
1	5488	20945	6250	5610	34760	54055	102113	40256	67	269544
2	5315	20812	6420	5310	36060	56343	99096	39842	67	269265
3	5370	20961	6250	7550	41895	54284	101619	39575	132	277636
4	4715	20861	7220	8000	41285	53813	102518	39528	79	278019
5	4676	21038	8540	7910	38885	51175	102957	39966	144	275291
6	1095	20612	7910	7220	38035	54120	84266	40785	194	254237
7	0	20995	6640	6710	35510	53197	81972	40889	180	246093
8	0	20881	8760	9050	33430	54921	83028	40841	211	251122
9	2435	20978	8840	10070	37014	54944	83158	40833	202	258474
10	4506	15344	8690	10640	39203	63678	92014	40552	156	274783
11	5407	15225	8540	10980	36505	64679	100958	40186	94	282574
12	4700	20890	8580	10180	39237	60520	99054	39633	134	282928
13	5227	20861	8610	10550	39027	58202	100075	39126	90	281768
14	864	20931	8560	10640	36830	59232	103623	39884	113	280677
15	646	20841	8530	10640	38385	59874	105545	39812	204	284477
16	0	20858	8770	11010	33950	56414	96020	40476	250	267748
17	0	20944	9160	8620	35090	55893	97402	40752	255	268116
18	1204	20784	10460	10410	38166	58477	97901	40518	214	278134
19	2224	20965	10670	12470	39794	60888	108076	40152	139	295378
20	4872	20906	10910	16100	44992	66791	113479	39942	173	318165
21	5067	20708	11040	15890	50103	56655	121729	39810	151	321153
22	5094	20740	11280	15710	46670	69013	118004	39962	103	326576
23	4935	20992	11220	16060	46958	72716	118276	38242	77	329476
24	4686	20839	11350	16290	44857	73629	110360	39989	202	322202
25	4884	21007	10900	16430	43527	69798	107390	40113	209	314258
26	2378	20846	10710	15950	41515	71345	103439	40014	154	306351
27	4315	20785	10480	15130	43002	69979	99478	40219	77	303465
28	3846	20970	10570	15980	42383	71009	103823	39866	79	308526
29	4602	20837	10610	15810	42424	69854	103888	39811	187	308023
30	0	20783	10816	11030	37690	62063	105011	39728	228	287349
31	0	21003	12304	9710	36725	61714	97011	40248	245	278960
Total المجموع	98551	636142	289590	353660	1233907	1899275	3143283	1241548	4810	8900766
Max. أقصى	5488	21038	12304	16430	50103	73629	121729	40888.82	255	329476
Min. أدنى	0	15225	6250	5310	33430	51175	81972	38242	67	246093

الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2025

Generation of electrical energy for gas turbines (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total				
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total						
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)				CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)
1	5488	20945	0	0	23048	0	8547	31595	1661	0	47309	0	6442	19700	75112	40256	173396				
2	5315	20812	0	0	26641	0	7202	33843	1571	0	45739	0	6328	19472	73110	39842	172922				
3	5370	20961	2245	0	22986	1597	6621	31204	2006	1205	43998	0	6540	17690	71439	39575	170794				
4	4715	20861	3890	0	21343	3447	5843	30633	3259	1914	44041	0	6488	19618	75320	39528	174947				
5	4676	21038	0	0	21049	1551	6205	28805	3999	1306	43578	0	6564	18582	74029	39966	168514				
6	1095	20612	0	10	22943	1156	6351	30460	759	173	31723	0	6362	17596	56613	40785	149565				
7	0	20995	0	0	25646	1206	3515	30367	0	0	33586	0	4019	16826	54431	40889	146682				
8	0	20881	0	0	26318	1363	1810	29491	0	0	36599	0	357	18407	55363	40841	146576				
9	2435	20978	1809	0	20984	2435	3665	27084	0	0	33423	0	0	19222	52645	40833	145784				
10	4506	15344	3448	0	23092	3298	6608	32998	2398	640	32965	0	3509	19681	59193	40552	156041				
11	5407	15225	4065	0	29885	1874	6790	38549	3836	1661	36310	0	7315	19433	68555	40186	171987				
12	4700	20890	2562	12	28638	1697	6693	37040	843	766	38703	0	7338	19097	66747	39633	171572				
13	5227	20861	3297	0	28661	0	7241	35902	1517	0	38678	203	7292	19208	66898	39126	171311				
14	864	20931	555	0	28278	0	6504	34782	1246	0	41665	1132	7016	18980	70039	39884	167055				
15	646	20841	520	0	30129	0	6685	36814	644	0	45495	259	6867	19254	72519	39812	171152				
16	0	20858	0	0	29065	0	5929	34994	0	0	43719	1159	6284	19407	70569	40476	166897				
17	0	20944	0	0	28979	0	5774	34753	0	0	44934	806	6532	18805	71077	40752	167526				
18	1204	20784	966	0	29781	0	6756	36537	0	445	45302	837	6530	18057	71171	40518	171180				
19	2224	20965	1509	10	30441	0	7367	37818	1259	1081	46740	3632	8237	18822	79771	40152	182439				
20	4872	20906	3532	626	31625	0	8620	40871	3086	2815	47613	4359	7931	19202	85006	39942	195129				
21	5067	20708	4063	954	20486	1626	7399	30465	3574	3610	49905	4781	9543	20442	91855	39810	191968				
22	5094	20740	4065	982	29552	2679	9270	42483	3252	3005	49681	4651	9067	20568	90224	39962	202568				
23	4935	20992	4048	875	33934	2513	8694	46016	3779	3391	48620	4570	8706	20359	89425	38242	203658				
24	4686	20839	3982	638	32499	2565	8667	44369	3720	3833	48271	2442	8371	20425	87062	39989	200927				
25	4884	21007	3867	0	31750	2053	7555	41358	3949	3274	48275	1280	7591	19450	83819	40113	195048				
26	2378	20846	2050	0	30770	1917	7738	40425	3290	3214	37292	4061	7817	20670	76344	40014	182057				
27	4315	20785	3867	0	30798	2139	7332	40269	3825	2439	33148	4226	7817	19508	70963	40219	180418				
28	3846	20970	2488	0	31144	2412	9153	42709	3806	3160	35983	4761	8470	19958	76138	39866	186017				
29	4602	20837	3459	0	31838	1914	7212	40964	3495	2399	34649	3652	7257	19210	70662	39811	180335				
30	0	20783	0	0	30131	1792	6450	38373	0	0	32863	8906	7155	19237	68161	39728	167045				
31	0	21003	0	0	30664	1758	6942	39364	0	0	35389	7417	1257	18971	63034	40248	163649				
Total المجموع	98551	636142	60287	4107	863098	42992	211138	1121335	60774	40331	1276196	63134	201002	595857	2237294	1241548.2	5395157				
Max. القصي	5488	21038	4065	982	33934	3447	9270	46016	3999	3833	49905	8906	9543	20670	91855	40888.82	203658				
Min. الأدنى	0	15225	0	0	20486	0	1810	27084	0	0	31723	0	0	16826	52645	38242	145784				

الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2024

Generation of electrical energy for steam turbines (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
1	6250	5610	34760	22460	27001	96081
2	6420	5310	36060	22500	25986	96276
3	6250	7550	39650	23080	30180	106710
4	7220	8000	37395	23180	27198	102993
5	8540	7910	38885	22370	28928	106633
6	7910	7220	38035	23660	27653	104478
7	6640	6710	35510	22830	27541	99231
8	8760	9050	33430	25430	27665	104335
9	8840	10070	35205	27860	30513	112488
10	8690	10640	35755	30680	32821	118586
11	8540	10980	32440	26130	32403	110493
12	8580	10180	36675	23480	32307	111222
13	8610	10550	35730	22300	33177	110367
14	8560	10640	36275	24450	33584	113509
15	8530	10640	37865	23060	33026	113121
16	8770	11010	33950	21420	25451	100601
17	9160	8620	35090	21140	26325	100335
18	10460	10410	37200	21940	26730	106740
19	10670	12470	38285	23070	28305	112800
20	10910	16100	41460	25920	28473	122863
21	11040	15890	46040	26190	29874	129034
22	11280	15710	42605	26530	27780	123905
23	11220	16060	42910	26700	28851	125741
24	11350	16290	40875	29260	23298	121073
25	10900	16430	39660	28440	23571	119001
26	10710	15950	39465	30920	27095	124140
27	10480	15130	39135	29710	28515	122970
28	10570	15980	39895	28300	27685	122430
29	10610	15810	38965	28890	33226	127501
30	10816	11030	37690	23690	36850	120076
31	12304	9710	36725	22350	33977	115066
Total المجموع	289590	353660	1173620	777940	905989	3500799
Max. أقصى	12304	16430	46040	30920	36850	129034
Min. أدنى	6250	5310	32440	21140	23298	96081

الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر مايو 2025

Auxiliary units (M.Whr) used in stations during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Station	محطة الدوحة الشرقية Doha East Station	محطة الدوحة الغربية Doha West Station		محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station		محطة الصبية Sabiya Station	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
	المجموع Total	التناضح العكسي RO				المجموع Total	التناضح العكسي RO	المجموع Total	التناضح العكسي RO				
1	762	345	1551	837	1528	5615	833	5353	416	7230	1884	17	26371
2	765	347	1583	863	1598	5552	899	5052	381	7211	1883	17	26150
3	752	349	1617	838	1637	3929	840	5632	443	7389	1887	17	25330
4	694	428	1589	914	1679	1973	904	5423	441	7358	1895	17	23315
5	703	523	1604	948	1660	5703	644	5244	426	7404	1891	17	26767
6	413	549	1573	933	1654	5605	607	5400	421	6989	1893	17	26054
7	343	517	1595	883	1657	5520	605	5588	452	6999	1893	17	26070
8	344	310	1590	959	1692	5406	676	5606	456	6844	1892	17	25792
9	528	343	1598	958	1712	3807	803	5166	431	6777	1895	17	24035
10	694	443	1415	957	1739	2323	887	5588	415	7090	1881	17	23449
11	757	515	1395	962	1756	1434	976	5712	433	7395	1883	17	23235
12	676	547	1612	957	1738	3126	913	5160	451	7403	1883	14	24481
13	747	539	1600	956	1620	2543	976	4810	435	7236	1884	10	23356
14	409	549	1575	970	1573	5121	976	5058	412	7586	1891	10	26130
15	389	568	1595	1005	1646	5144	863	5154	430	7716	1973	7	26491
16	343	591	1590	1043	1749	5374	899	5014	446	7469	2021	5	26544
17	346	554	1589	1052	1744	5445	960	4927	430	7318	2016	5	26387
18	429	313	1575	1110	1765	4765	967	4823	430	7372	2004	5	25558
19	512	427	1600	1106	1855	4497	959	5016	426	7760	2015	12	26185
20	686	571	1590	1124	1980	2059	974	5042	445	7808	2017	17	24313
21	730	597	1597	1184	1958	2645	959	4791	425	8146	2007	17	25056
22	758	584	1578	1172	2032	2338	916	5193	439	8144	2020	17	25191
23	727	592	1599	1180	2094	2493	913	5711	434	7908	1987	17	25655
24	672	594	1594	1180	2106	1948	1000	5873	445	7869	2029	17	25327
25	721	594	1597	1279	2112	2221	1023	5732	440	7734	2030	17	25500
26	540	587	1574	1342	2108	3854	970	5542	416	7716	2024	17	26691
27	677	589	1599	1357	2003	2036	1048	6081	438	7496	2014	17	25355
28	637	597	1609	1338	2021	3419	978	5393	435	7296	2021	14	25758
29	750	597	1600	1342	1984	2534	966	5671	417	7998	2016	12	25888
30	429	583	1580	1381	1917	5610	972	5393	431	8002	2035	14	28347
31	355	591	1613	1442	1848	5658	1017	5621	441	7891	2019	14	28510
Total المجموع	18288	15833	48976	33572	56165	119699	27923	165769	13381	232554	60684	445	793289
Max. القصي	765	597	1617	1442	2112	5703	1048	6081	456	8146	2035	17	28510
Min. أدنى	343	310	1395	837	1528	1434	605	4791	381	6777	1881	5	23235

الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر مايو 2025

Auxiliary units (M.Whr) used for generation of power & production of distilled water during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ					محطة الشعبة الشمالية				محطة الشعبة الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية			
	Shuwaikh Station					Shuaiba North Station				Shuaiba South Station				Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		التقطير Distillation	التناضح العكسي RO														
1	0	337	345	425	1107	225	977	349	1551	455	310	72	837	413	666	449	1528
2	0	336	347	429	1112	225	976	382	1583	450	315	98	863	484	716	398	1598
3	0	336	349	416	1101	225	995	397	1617	451	316	71	838	515	721	401	1637
4	0	334	428	360	1122	225	979	385	1589	503	313	98	914	574	729	376	1679
5	0	341	523	362	1226	225	980	399	1604	590	312	46	948	567	724	369	1660
6	0	337	549	76	962	225	963	385	1573	562	315	56	933	611	725	318	1654
7	0	334	517	9	860	225	977	393	1595	465	314	104	883	682	718	257	1657
8	0	335	310	9	654	225	986	379	1590	597	312	50	959	694	704	294	1692
9	0	339	343	189	871	225	975	398	1598	602	313	43	958	701	722	289	1712
10	0	335	443	359	1137	195	844	376	1415	598	313	46	957	714	726	299	1739
11	0	338	515	419	1272	215	793	387	1395	603	312	47	962	768	727	261	1756
12	0	333	547	343	1223	225	996	391	1612	597	312	48	957	731	721	286	1738
13	0	343	539	404	1286	225	977	398	1600	596	309	51	956	724	650	246	1620
14	0	338	549	71	958	225	962	388	1575	602	314	54	970	724	605	244	1573
15	0	339	568	50	957	225	975	395	1595	595	309	101	1005	723	652	271	1646
16	0	334	591	9	934	225	989	376	1590	599	312	132	1043	789	722	238	1749
17	0	337	554	9	900	225	969	395	1589	635	315	102	1052	795	723	226	1744
18	0	333	313	96	742	225	966	384	1575	737	314	59	1110	845	718	202	1765
19	0	340	427	172	939	225	977	398	1600	743	312	51	1106	896	722	237	1855
20	0	331	571	355	1257	225	992	373	1590	747	322	55	1124	1074	727	179	1980
21	0	338	597	392	1327	225	959	413	1597	751	376	57	1184	1063	716	179	1958
22	0	345	584	413	1342	225	967	386	1578	754	317	101	1172	1087	745	200	2032
23	0	344	592	383	1319	225	972	402	1599	763	305	112	1180	1086	828	180	2094
24	0	335	594	337	1266	225	983	386	1594	788	321	71	1180	1077	840	189	2106
25	0	343	594	378	1315	225	969	403	1597	747	405	127	1279	1109	834	169	2112
26	0	340	587	200	1127	225	966	383	1574	749	457	136	1342	1152	832	124	2108
27	0	343	589	334	1266	225	976	398	1599	749	508	100	1357	1027	831	145	2003
28	0	339	597	298	1234	225	993	391	1609	750	510	78	1338	1047	837	137	2021
29	0	393	597	357	1347	225	977	398	1600	758	507	77	1342	1037	823	124	1984
30	0	420	583	9	1012	225	964	391	1580	772	514	95	1381	910	837	170	1917
31	0	346	591	9	946	225	981	407	1613	883	511	48	1442	831	828	189	1848
Total المجموع	0	10616	15833	7672	34121	6935	29955	12086	48976	20191	10995	2386	33572	25450	23069	7646	56165

الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.وس) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر مايو 2025

Auxiliary units (M.Whr) used for generation of power & production. of distilled water during May 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية					محطة الزور الجنوبية					محطة الصبية				محطة الزور الشمالية Az-Zour North	محطة الشفايا SGRE	المجموع الكلي				
	Doha West Station					Az - Zour South Station					Sabiya Station				Grand Total						
	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation	مشترك Common (Power)	المجموع Total	مشترك Common (Power)	المحطة Station (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Distillation	مشترك Common (Power)	التناضح العكسي RO	المجموع Total
		التقطير Distillation	التناضح العكسي RO				التقطير Distillation	التناضح العكسي RO													
1	2865	2210	833	540	6448	1925	2004	416	1424	5769	1988	1621	3621	7230	1884	17	7888	8125	8764	1594	26371
2	2940	2190	899	422	6451	1731	1844	381	1477	5433	1974	1593	3644	7211	1883	17	7821	7970	8732	1627	26150
3	3125	330	840	474	4769	2075	2044	443	1513	6075	2135	1655	3599	7389	1887	17	8543	6397	8758	1632	25330
4	3090	-1620	904	503	2877	1918	1990	441	1515	5864	2164	1634	3560	7358	1895	17	8491	4359	8692	1773	23315
5	3075	2210	644	418	6347	1875	1828	426	1541	5670	2072	1639	3693	7404	1891	17	8421	8034	8719	1593	26767
6	2960	2230	607	415	6212	1881	1918	421	1601	5821	2019	1480	3490	6989	1893	17	8275	7968	8234	1577	26054
7	2820	2250	605	450	6125	2005	2017	452	1566	6040	2054	1639	3306	6999	1893	17	8268	8249	7979	1574	26070
8	2690	2165	676	551	6082	2195	1996	456	1415	6062	2226	1623	2995	6844	1892	17	8644	8121	7585	1442	25792
9	2790	435	803	582	4610	2140	1816	431	1210	5597	2234	1590	2953	6777	1895	17	8709	6190	7559	1577	24035
10	2840	-1115	887	598	3210	2396	1974	415	1218	6003	2404	1652	3034	7090	1881	17	9164	4729	7811	1745	23449
11	2595	-1760	976	599	2410	2263	1935	433	1514	6145	2448	1743	3204	7395	1883	17	8909	4088	8314	1924	23235
12	2825	-255	913	556	4039	1918	1743	451	1499	5611	2420	1717	3266	7403	1883	14	8730	5567	8273	1911	24481
13	2910	-1030	976	663	3519	1818	1566	435	1426	5245	2365	1600	3271	7236	1884	10	8648	4415	8343	1950	23356
14	2805	1682	976	634	6097	1829	1784	412	1445	5470	2403	1650	3533	7586	1891	10	8598	7335	8260	1937	26130
15	3030	1695	863	419	6007	1981	1695	430	1478	5584	2439	1733	3544	7716	1973	7	9000	7398	8232	1861	26491
16	2700	2260	899	414	6273	1841	1722	446	1451	5460	2205	1821	3443	7469	2021	5	8364	8160	8084	1936	26544
17	2930	2120	960	395	6405	1842	1667	430	1418	5357	1940	1814	3564	7318	2016	5	8372	7945	8126	1944	26387
18	3000	1330	967	435	5732	1740	1682	430	1401	5253	2013	1846	3513	7372	2004	5	8565	7189	8094	1710	25558
19	3245	807	959	445	5456	1901	1677	426	1438	5442	2192	1869	3699	7760	2015	12	9214	6704	8455	1812	26185
20	2995	-1466	974	530	3033	1952	1719	445	1371	5487	2182	1833	3793	7808	2017	17	9192	4458	8673	1990	24313
21	3735	-1640	959	550	3604	1930	1640	425	1221	5216	2123	1880	4143	8146	2007	17	9844	4269	8962	1981	25056
22	3390	-1610	916	558	3254	1997	1820	439	1376	5632	2116	1849	4179	8144	2020	17	9586	4433	9233	1939	25191
23	3535	-1608	913	566	3406	2078	1921	434	1712	6145	2111	1776	4021	7908	1987	17	9815	4538	9363	1939	25655
24	2995	-1622	1000	575	2948	2262	2013	445	1598	6318	2051	1726	4092	7869	2029	17	9415	4596	9277	2039	25327
25	3270	-1585	1023	536	3244	2246	1950	440	1536	6172	1668	1755	4311	7734	2030	17	9282	4671	9490	2057	25500
26	3070	315	970	469	4824	2291	1836	416	1415	5958	1981	2009	3726	7716	2024	17	9485	6755	8478	1973	26691
27	3100	-1575	1048	511	3084	2666	1939	438	1476	6519	2051	1824	3621	7496	2014	17	9835	4846	8599	2075	25355
28	3105	-200	978	514	4397	2458	1865	435	1070	5828	2266	1836	3194	7296	2021	14	9865	6180	7703	2010	25758
29	3155	-1145	966	524	3500	2359	1791	417	1521	6088	2236	1875	3887	7998	2016	12	9782	5221	8905	1980	25888
30	2945	2215	972	450	6582	1994	1813	431	1586	5824	2689	1909	3404	8002	2035	14	9549	8672	8140	1986	28347
31	2985	2225	1017	448	6675	2173	1894	441	1554	6062	2591	1919	3381	7891	2019	14	9702	8704	8055	2049	28510
Total المجموع	93515	10438	27923	15746	147622	63680	57103	13381	44986	179150	67760	54110	110684	232554	60684	445	277976	196286	261889	57137	793289

* استهلاك الكهرباء لتقطير المياه بالتناضح العكسي مازال تحت التجربة . Electricity consumption for RO water distillation is still under trial

الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر مايو 2025

Auxiliary units (M.Whr) for gas turbines used for generation of power & production of distilled water during May 2025

محطات توربينات الغازية																										
Gas Turbines																										
التاريخ	محطة الشيوخ	محطة الشعبية الشمالية				المجموع	محطة الدوحة الشرقية	محطة التويبة الغربية	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station				المجموع	محطة الصبية Sadiya Station						المجموع	محطة الزور الشمالية	المجموع الكلي				
	SHOC	SNCC					DEOC	DWOC	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09		OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3		ZNOC	Grand Total				
	مشترك	الوحدات	التقطير	مشترك	Total		مشترك	مشترك	مشترك					Total	مشترك						Total	مشترك	الوحدات	التقطير	مشترك	المجموع
Date	Common (Power)	Units (Power)	Distillation	Common (Power)		Common (Power)	Common (Power)	Common (Power)						Common (Power)							Common (Power)	Units (Power)	Distillation	Common (Power)	Total	
1	425	225	977	349	1551	2	5	9	519	35	426	989	88	6	1935	28	236	851	3144	1884	225	977	6798	8000		
2	429	225	976	382	1583	7	7	9	612	30	442	1093	62	6	1934	27	235	873	3137	1883	225	976	6937	8138		
3	416	225	995	397	1617	4	54	11	565	70	420	1066	69	11	1932	27	235	855	3129	1887	225	995	6953	8173		
4	360	225	979	385	1589	2	93	9	571	118	415	1113	92	17	1932	60	233	861	3195	1895	225	979	7043	8247		
5	362	225	980	399	1604	2	8	10	549	122	431	1112	76	15	1892	50	234	849	3116	1891	225	980	6890	8095		
6	76	225	963	385	1573	7	5	9	596	120	440	1165	26	8	1778	46	231	839	2928	1893	225	963	6459	7647		
7	9	225	977	393	1595	4	5	11	626	124	365	1126	13	6	1691	50	161	837	2758	1893	225	977	6189	7391		
8	9	225	986	379	1590	2	6	9	613	120	260	1002	11	5	1639	41	51	849	2596	1892	225	986	5886	7097		
9	189	225	975	398	1598	2	42	10	454	124	346	934	10	6	1525	46	33	854	2474	1895	225	975	5934	7134		
10	359	195	844	376	1415	7	73	9	539	121	149	818	69	4	1527	48	134	856	2638	1881	195	844	6152	7191		
11	419	215	793	387	1395	4	89	11	611	136	368	1126	92	12	1544	46	236	854	2784	1883	215	793	6692	7700		
12	343	225	996	391	1612	2	81	9	620	122	304	1055	33	14	1595	100	239	859	2840	1883	225	996	6596	7817		
13	404	225	977	398	1600	2	83	9	621	48	343	1021	46	8	1612	94	242	857	2859	1884	225	977	6651	7853		
14	71	225	962	388	1575	6	24	11	607	41	393	1052	33	8	1874	113	236	852	3116	1891	225	962	6548	7735		
15	50	225	975	395	1595	4	19	11	617	40	396	1064	21	8	1943	58	238	851	3119	1973	225	975	6625	7825		
16	9	225	989	376	1590	2	4	11	616	40	398	1065	11	6	1906	69	235	857	3084	2021	225	989	6561	7775		
17	9	225	969	395	1589	2	5	10	617	37	391	1055	10	2	1887	88	234	852	3073	2016	225	969	6556	7750		
18	96	225	966	384	1575	6	30	8	609	37	408	1062	10	7	1885	130	237	848	3117	2004	225	966	6699	7890		
19	172	225	977	398	1600	4	45	11	628	40	395	1074	25	9	1946	201	241	855	3277	2015	225	977	6985	8187		
20	355	225	992	373	1590	2	90	12	660	39	312	1023	64	19	1974	271	242	851	3421	2017	225	992	7281	8498		
21	392	225	959	413	1597	2	100	14	504	65	300	883	90	23	2003	346	250	862	3574	2007	225	959	7371	8555		
22	413	225	967	386	1578	8	98	11	504	65	411	991	91	23	1986	355	247	858	3560	2020	225	967	7476	8668		
23	383	225	972	402	1599	4	141	12	660	115	445	1232	91	24	1975	177	242	853	3362	1987	225	972	7511	8708		
24	337	225	983	386	1594	2	105	14	655	130	416	1215	86	28	1966	455	243	858	3636	2029	225	983	7710	8918		
25	378	225	969	403	1597	2	96	10	641	132	401	1184	86	27	1972	379	241	852	3557	2030	225	969	7650	8844		
26	200	225	966	383	1574	7	49	7	643	131	370	1151	74	25	1550	339	242	861	3091	2024	225	966	6906	8097		
27	334	225	976	398	1599	4	86	11	636	118	397	1162	82	21	1419	263	242	846	2873	2014	225	976	6871	8072		
28	298	225	993	391	1609	2	64	12	209	116	441	778	82	24	1406	202	243	855	2812	2021	225	993	6366	7584		
29	357	225	977	398	1600	2	84	12	645	118	419	1194	83	19	1399	630	239	851	3221	2016	225	977	7273	8475		
30	9	225	964	391	1580	7	10	7	649	118	433	1207	10	6	1440	421	241	848	2966	2035	225	964	6625	7814		
31	9	225	981	407	1613	4	8	11	623	119	407	1160	10	7	1549	377	90	846	2879	2019	225	981	6486	7692		
Total المجموع	7672	6935	29955	12086	48976	117	1611	320	18219	2791	11842	33172	1646	404	54616	5537	6683	26450	95336	60684	6935	29955	210677	247567		
Max. أقصى	429	225	996	413	1617	8	141	14	660	136	445	1232	92	28	2003	630	250	873	3636	2035	225	996	7710	8918		
Min. أدنى	9	195	793	349	1395	2	4	7	209	30	149	778	10	2	1399	27	33	837	2474	1881	195	793	5886	7097		

Auxiliary units (M.Whr) for steam turbines used for generation of power & production of distilled water during May 2025

19

الطاقة الكهربائية المصدرة (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2025

Export of electrical energy (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقيا للطفلة البديله SGRE	المجموع Total	استهلاك محطة الشويخ Units Cons.by Shuwaikh	استهلاك محطة الشويخ (التناضح) Shuwaikh (RO)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح) Doha West (RO)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي) Az-Zour (RO)	صافي الطاقة المصدرة Total Net Export
1	5063	19394	5413	4082	29145	48702	94883	38372	50	245104	337	345	833	416	243173
2	4886	19229	5557	3712	30508	51291	91885	37959	50	245078	336	347	899	381	243115
3	4954	19344	5412	5913	37966	48652	94230	37688	115	254274	336	349	840	443	252306
4	4355	19272	6306	6321	39312	48390	95160	37633	62	256811	334	428	904	441	254704
5	4314	19434	7592	6250	33182	45931	95553	38075	127	250458	341	523	644	426	248524
6	1019	19039	6977	5566	32430	48720	77277	38892	177	230097	337	549	607	421	228183
7	-9	19400	5757	5053	29990	47609	74973	38996	163	221931	334	517	605	452	220023
8	-9	19291	7801	7358	28024	49315	76184	38950	194	227107	335	310	676	456	225330
9	2246	19380	7882	8358	33207	49778	76381	38938	185	236355	339	343	803	431	234439
10	4147	13929	7733	8901	36880	58090	84924	38671	139	253414	335	443	887	415	251334
11	4988	13830	7578	9224	35071	58967	93563	38303	77	261600	338	515	976	433	259338
12	4357	19278	7623	8442	36111	55360	91651	37749	120	260691	333	547	913	451	258447
13	4823	19261	7654	8930	36484	53392	92839	37242	80	260705	343	539	976	435	258412
14	793	19356	7590	9067	31709	54174	96037	37993	103	256822	338	549	976	412	254547
15	596	19246	7525	8994	33241	54720	97829	37839	197	260186	339	568	863	430	257986
16	-9	19268	7727	9261	28576	51400	88551	38455	245	243473	334	591	899	446	241203
17	-9	19355	8108	6876	29645	50966	90084	38735	250	244010	337	554	960	430	241729
18	1108	19209	9350	8645	33401	53654	90529	38514	209	254619	333	313	967	430	252576
19	2052	19365	9564	10615	35297	55872	100316	38138	127	271345	340	427	959	426	269193
20	4517	19316	9786	14120	42933	61749	105671	37925	156	296173	331	571	974	445	293852
21	4675	19111	9856	13932	47458	51864	113583	37803	134	298416	338	597	959	425	296097
22	4681	19162	10108	13678	44332	63820	109860	37942	86	303669	345	584	916	439	301385
23	4552	19393	10040	13966	44465	67005	110368	36255	60	306104	344	592	913	434	303821
24	4349	19245	10170	14184	42909	67756	102491	37960	185	299250	335	594	1000	445	296876
25	4506	19410	9621	14318	41306	64066	99656	38083	192	291158	343	594	1023	440	288758
26	2178	19272	9368	13842	37661	65803	95723	37989	137	281973	340	587	970	416	279660
27	3981	19186	9123	13127	40966	63898	91982	38205	60	280528	343	589	1048	438	278110
28	3548	19361	9232	13959	38964	65616	96527	37845	65	285117	339	597	978	435	282768
29	4245	19237	9268	13826	39890	64183	95890	37795	175	284509	393	597	966	417	282136
30	-9	19203	9435	9113	32080	56670	97009	37693	214	261408	420	583	972	431	259002
31	-9	19390	10862	7862	31067	56093	89120	38229	231	252845	346	591	1017	441	250450
Total المجموع	90879	587166	256018	297495	1114208	1733506	2910729	1180865	4365	8175231	10616	15833	27923	13381	8107478
Max. أقصى	5063	19434	10862	14318	47458	67756	113583	38996	250	306104	420	597	1048	456	303821
Min. أدنى	-9	13830	5412	3712	28024	45931	74973	36255	50	221931	331	310	605	381	220023

الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2025

Export of electrical energy for gas turbines (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الدوحة الشمالية North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station				محطة الصبية Sabiya Station										محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
					توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total				
										OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3					
																	SBOC(1)	SBOC(2)		
1	5063	19394	-2	-5	-9	22529	-35	8121	30606	1573	-6	45374	-28	6206	18849	71968	38372	165396		
2	4886	19229	-7	-7	-9	26029	-30	6760	32750	1509	-6	43805	-27	6093	18599	69973	37959	164784		
3	4954	19344	-4	2191	-11	22421	1527	6201	30138	1937	1194	42066	-27	6305	16835	68310	37688	162621		
4	4355	19272	-2	3797	-9	20772	3329	5428	29520	3167	1897	42109	-60	6255	18757	72125	37633	166700		
5	4314	19434	-2	-8	-10	20500	1429	5774	27693	3923	1291	41686	-50	6330	17733	70913	38075	160419		
6	1019	19039	-7	-5	1	22347	1036	5911	29295	733	165	29945	-46	6131	16757	53685	38892	141918		
7	-9	19400	-4	-5	-11	25020	1082	3150	29241	-13	-6	31895	-50	3858	15989	51673	38996	139291		
8	-9	19291	-2	-6	-9	25705	1243	1550	28489	-11	-5	34960	-41	306	17558	52767	38950	139479		
9	2246	19380	-2	1767	-10	20530	2311	3319	26150	-10	-6	31898	-46	-33	18368	50171	38938	138650		
10	4147	13929	-7	3375	-9	22553	3177	6459	32180	2329	636	31438	-48	3375	18825	56555	38671	148850		
11	4988	13830	-4	3976	-11	29274	1738	6422	37423	3744	1649	34766	-46	7079	18579	65771	38303	164286		
12	4357	19278	-2	2481	3	28018	1575	6389	35985	810	752	37108	-100	7099	18238	63907	37749	163755		
13	4823	19261	-2	3214	-9	28040	-48	6898	34881	1471	-8	37066	109	7050	18351	64039	37242	163458		
14	793	19356	-6	531	-11	27671	-41	6111	33730	1213	-8	39791	1019	6780	18128	66923	37993	159320		
15	596	19246	-4	501	-11	29512	-40	6289	35750	623	-8	43552	201	6629	18403	69400	37839	163327		
16	-9	19268	-2	-4	-11	28449	-40	5531	33929	-11	-6	41813	1090	6049	18550	67485	38455	159121		
17	-9	19355	-2	-5	-10	28362	-37	5383	33698	-10	-2	43047	718	6298	17953	68004	38735	159776		
18	1108	19209	-6	936	-8	29172	-37	6348	35475	-10	438	43417	707	6293	17209	68054	38514	163290		
19	2052	19365	-4	1464	-1	29813	-40	6972	36744	1234	1072	44794	3431	7996	17967	76494	38138	174252		
20	4517	19316	-2	3442	614	30965	-39	8308	39848	3022	2796	45639	4088	7689	18351	81585	37925	186631		
21	4675	19111	-2	3963	940	19982	1561	7099	29582	3484	3587	47902	4435	9293	19580	88281	37803	183413		
22	4681	19162	-8	3967	971	29048	2614	8859	41492	3161	2982	47695	4296	8820	19710	86664	37942	193900		
23	4552	19393	-4	3907	863	33274	2398	8249	44784	3688	3367	46645	4393	8464	19506	86063	36255	194950		
24	4349	19245	-2	3877	624	31844	2435	8251	43154	3634	3805	46305	1987	8128	19567	83426	37960	192010		
25	4506	19410	-2	3771	-10	31109	1921	7154	40174	3863	3247	46303	901	7350	18598	80262	38083	186204		
26	2178	19272	-7	2001	-7	30127	1786	7368	39274	3216	3189	35742	3722	7575	19809	73253	37989	173960		
27	3981	19186	-4	3781	-11	30162	2021	6935	39107	3743	2418	31729	3963	7575	18662	68090	38205	172346		
28	3548	19361	-2	2424	-12	30935	2296	8712	41931	3724	3136	34577	4559	8227	19103	73326	37845	178433		
29	4245	19237	-2	3375	-12	31193	1796	6793	39770	3412	2380	33250	3022	7018	18359	67441	37795	171861		
30	-9	19203	-7	-10	-7	29482	1674	6017	37166	-10	-6	31423	8485	6914	18389	65195	37693	159231		
31	-9	19390	-4	-8	-11	30041	1639	6535	38204	-10	-7	33840	7040	1167	18125	60155	38229	155957		
Total المجموع	90879	587166	-117	58676	3787	844879	40201	199296	1088163	59128	39927	1221580	57597	194319	569407	2141958	1180865	5147590		
Max. أقصى	5063	19434	-2	3976	971	33274	3329	8859	44784	3923	3805	47902	8485	9293	19809	88281	38996	194950		
Min. أدنى	-9	13830	-8	-10	-12	19982	-48	1550	26150	-13	-8	29945	-100	-33	15989	50171	36255	138650		

الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر مايو 2025

Export of electrical energy for steam turbines (MWhr) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	-337	5413	4084	29150	18096	22915	79321
2	-336	5557	3719	30515	18541	21912	79908
3	-336	5412	5917	35775	18514	25920	91202
4	-334	6306	6323	35515	18870	23035	89715
5	-341	7592	6252	33190	18238	24640	89571
6	-337	6977	5573	32435	19425	23592	87665
7	-334	5757	5057	29995	18368	23300	82143
8	-335	7801	7360	28030	20826	23417	87099
9	-339	7882	8360	31440	23628	26210	97181
10	-335	7733	8908	33505	25910	28369	104090
11	-338	7578	9228	31095	21544	27792	96899
12	-333	7623	8444	33630	19375	27744	96483
13	-343	7654	8932	33270	18511	28800	96824
14	-338	7590	9073	31178	20444	29114	97061
15	-339	7525	8998	32740	18970	28429	96323
16	-334	7727	9263	28580	17471	21066	83773
17	-337	8108	6878	29650	17268	22080	83647
18	-333	9350	8651	32465	18179	22475	90787
19	-340	9564	10619	33833	19128	23822	96626
20	-331	9786	14122	39491	21901	24086	109055
21	-338	9856	13934	43495	22282	25302	114531
22	-345	10108	13686	40365	22328	23196	109338
23	-344	10040	13970	40558	22221	24305	110750
24	-335	10170	14186	39032	24602	19065	106720
25	-343	9621	14320	37535	23892	19394	104419
26	-340	9368	13849	35660	26529	22470	107536
27	-343	9123	13131	37185	24791	23892	107779
28	-339	9232	13961	36540	23685	23201	106280
29	-393	9268	13828	36515	24413	28449	112080
30	-420	9435	9120	32090	19504	31814	101543
31	-346	10862	7866	31075	17889	28965	96311
Total المجموع	-10616	256018	297612	1055532	645343	768771	3012660
Max. أقصى	-331	10862	14320	43495	26529	31814	114531
Min. أدنى	-420	5412	3719	28030	17268	19065	79321

الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر مايو لعامي 2025 و 2024

Generation & export of electrical energy (M.Wh) during May 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of electrical energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of electrical energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Percentage change in consumption
	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	
1	269544	228864	243173	203988	19.2
2	269265	222526	243115	198059	22.7
3	277636	234278	252306	209695	20.3
4	278019	244409	254704	218757	16.4
5	275291	246632	248524	221280	12.3
6	254237	255691	228183	231225	-1.3
7	246093	258730	220023	233843	-5.9
8	251122	247283	225330	220472	2.2
9	258474	242722	234439	216570	8.3
10	274783	244176	251334	218143	15.2
11	282574	259228	259338	232331	11.6
12	282928	274514	258447	247158	4.6
13	281768	276728	258412	249605	3.5
14	280677	266578	254547	239447	6.3
15	284477	260822	257986	234009	10.2
16	267748	265449	241203	237769	1.4
17	268116	266213	241729	238826	1.2
18	278134	266409	252576	239031	5.7
19	295378	277152	269193	250217	7.6
20	318165	288167	293852	260421	12.8
21	321153	293684	296097	265435	11.6
22	326576	300672	301385	273283	10.3
23	329476	304939	303821	276560	9.9
24	322202	295216	296876	267338	11.0
25	314258	306714	288758	279224	3.4
26	306351	303286	279660	276738	1.1
27	303465	301076	278110	273350	1.7
28	308526	312833	282768	284993	-0.8
29	308023	329848	282136	302703	-6.8
30	287349	340773	259002	312781	-17.2
31	278960	343193	250450	315872	-20.7
Total المجموع	8900766	8558805	8107478	7729122	4.9

إحصائية الطاقة الكهربائية عن شهر مايو 2025

Electrical energy statistical report for the month of May 2025

Current installed electrical capacity - MW		القدرة الكهربائية المركبة الحالية-ميجاواط
Shuwaikh Station (G/T)	240	محطة الشويخ (غازي)
Shuaiba North Station	820.0	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	660	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	910	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	2390	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	5770.0	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	6885.0	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1632	محطة الزور الشمالية
Shaqaya Station	70	محطة الشقايا
Total	19377.0	المجموع

Maximum Available Capacity	16275	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Plant on Bars	15610	القدرة العاملة القصوى
Maximum Load (22th)	16980	*أقصى حمل كهربائي بتاريخ (22th)
Minimum Load (7th)	9490	*أدنى حمل كهربائي بتاريخ (7th)

* بعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي After GCC interchange .

انتاج الطاقة الكهربائية - ميجاواط ساعة		Generation of Elec. Energy - M.Wh
Shuwaikh Station	98551	محطة الشويخ
Shuaiba North Station	636142	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	289590	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	353660	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	1233907	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	1899275	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	3143283	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1241548	محطة الزور الشمالية
SGRE	4810	محطة الشقايا
Total	8900766	المجموع

Net Export of Elect. Energy	8107478	صافي الطاقة الكهربائية المصدرة
-----------------------------	---------	--------------------------------

الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر مايو 2025

Export & import energy (M.Wh) through the Gulf network during May 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
1	0	14526	-14526
2	0	14477	-14477
3	0	14304	-14304
4	0	14021	-14021
5	0	14019	-14019
6	0	14376	-14376
7	0	14474	-14474
8	0	14720	-14720
9	0	14370	-14370
10	0	14375	-14375
11	0	14121	-14121
12	0	13969	-13969
13	0	14057	-14057
14	0	14324	-14324
15	0	14302	-14302
16	0	14307	-14307
17	0	14324	-14324
18	0	14020	-14020
19	0	14130	-14130
20	0	17947	-17947
21	0	23787	-23787
22	0	24861	-24861
23	0	24864	-24864
24	0	24785	-24785
25	0	24665	-24665
26	0	24649	-24649
27	0	24948	-24948
28	0	24890	-24890
29	0	24596	-24596
30	0	24732	-24732
31	0	24932	-24932
المجموع Total	0	560872	-560872

التقرير الشهري عن الماء لشهر مايو 2024

Monthly statistical report (summary) of water during May 2024

27/05/2025	التاريخ Date	MIG 512.900	أعلى صافي إستهلاك Max. Net Consumption	المياه العذبة
02/05/2025	التاريخ Date	MIG 458.633	أدنى صافي إستهلاك Min. Net Consumption	Fresh Water

MIG 15315.341	صافي الإنتاج Net production	MIG 682.8	المركبة Installed Capacity	سعة الإنتاج
MIG 15082.042	صافي الإستهلاك Net consumption	-	المتوفرة القصوى Max. Available Capacity	Production Capacity

31/05/2025	التاريخ Date	MIG 2803.438	أعلى مخزون من المياه Max. Water Reserve	المخزون
01/05/2025	التاريخ Date	MIG 2578.330	أدنى مخزون من المياه Min. Water Reserve	Reserve

18/05/2025	التاريخ Date	MIG 34.401	أعلى صافي إستهلاك Max. Net Consumption	المياه قليلة الملوحة
02/05/2025	التاريخ Date	MIG 21.273	أدنى صافي إستهلاك Min. Net Consumption	Brackish Water

MIG 1093.536	إجمالي الإنتاج Total production	MIG 150	المركبة Installed Capacity	سعة الإنتاج
MIG 1082.752	إجمالي الإستهلاك Total consumption	MIG 39.293	المتوفرة القصوى Max. Available Capacity	Production Capacity

06/05/2025	التاريخ Date	MIG 221.275	أعلى مخزون من المياه Max. Water Reserve	المخزون
24/05/2025	التاريخ Date	MIG 188.195	أدنى مخزون من المياه Min. Water Reserve	Reserve

إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025

Production of distilled water (MIG) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير) Shuwaikh Station (Distillation)	محطة الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh Station (RO)	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Station	محطة الدوحة الشرقية Doha East Station	محطة الدوحة الغربية Doha West Station	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha East Station(RO)	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	محطة الصبية Sabiya Station	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	الإجمالي Total
1	12.260	14.684	43.118	14.799	24.711	86.737	31.291	69.374	21.090	75.871	109.432	503.367
2	11.804	14.608	42.484	14.663	27.314	91.374	31.440	69.256	20.620	76.661	109.355	509.579
3	12.241	14.727	42.184	14.771	28.228	89.944	31.103	69.134	21.059	76.711	109.165	509.267
4	12.255	17.678	42.159	14.820	28.275	88.941	32.154	69.315	21.124	75.970	109.017	511.708
5	12.209	21.864	42.480	14.530	28.288	88.379	23.033	69.299	21.202	76.038	109.132	506.454
6	11.710	23.001	41.816	14.372	28.320	89.415	21.845	70.829	20.885	76.339	109.531	508.063
7	12.125	21.727	41.643	14.519	28.385	84.158	19.631	71.128	20.718	77.143	109.673	500.850
8	12.088	12.764	42.062	14.592	28.815	87.560	21.338	78.171	21.095	78.428	109.557	506.470
9	12.222	14.683	43.040	14.613	29.092	92.018	27.993	76.416	21.420	78.744	109.556	519.797
10	11.955	18.433	31.887	14.513	29.131	91.241	31.341	82.400	21.172	78.373	109.638	520.084
11	12.231	21.407	29.511	14.390	29.103	86.825	36.704	77.811	20.756	77.886	109.646	516.270
12	11.900	23.210	40.339	14.520	27.935	88.735	33.472	66.732	21.207	77.315	109.305	514.670
13	12.236	23.340	42.785	14.280	22.876	88.492	36.571	65.826	21.533	76.447	108.897	513.283
14	11.935	23.268	41.995	14.377	20.869	86.643	36.687	66.678	21.104	77.082	108.848	509.486
15	12.167	24.825	41.605	14.288	22.797	91.056	32.056	67.012	20.837	77.931	109.109	513.683
16	12.165	25.954	41.988	14.340	27.859	91.760	33.486	66.619	21.733	78.562	109.142	523.608
17	12.121	24.223	42.130	14.193	28.203	89.753	36.450	68.001	20.697	77.023	109.261	522.055
18	12.052	12.571	41.763	14.155	28.877	90.410	37.347	69.232	21.304	79.130	109.400	516.241
19	12.157	18.290	41.229	14.324	28.584	91.627	37.478	66.270	21.091	79.484	109.587	520.121
20	12.136	24.599	41.722	14.388	28.572	90.848	37.168	67.522	21.206	78.327	109.511	525.999
21	12.236	26.318	42.273	14.344	28.569	90.477	37.486	67.204	21.320	77.420	109.384	527.031
22	11.797	26.664	41.644	14.309	28.462	91.254	37.026	67.603	21.503	76.402	109.387	526.051
23	12.216	26.698	41.469	14.349	33.514	91.679	37.866	67.167	21.725	72.255	97.930	516.868
24	12.201	26.477	41.760	14.388	33.853	90.610	39.212	66.884	21.132	65.453	107.709	519.679
25	12.209	26.395	42.152	17.015	34.039	90.328	38.354	66.303	21.180	65.624	109.475	523.074
26	11.787	26.349	41.992	20.126	34.101	91.068	38.419	79.908	21.304	68.443	109.389	542.886
27	12.225	26.753	42.330	23.127	34.150	89.729	40.080	79.739	20.878	71.248	109.261	549.519
28	12.230	26.558	41.887	23.388	34.325	89.375	38.935	80.371	21.302	73.217	109.072	550.660
29	11.734	26.461	42.208	23.054	34.000	89.262	38.129	76.952	20.880	75.655	109.011	547.345
30	11.771	26.386	41.861	22.810	33.975	91.386	38.077	67.207	21.373	89.561	108.873	553.280
31	12.023	26.486	41.567	22.851	34.433	92.256	38.832	71.107	20.978	90.335	109.136	560.003
الإجمالي (م.ج.ا) Total(MIG)	374.398	687.398	1279.083	499.208	909.655	2783.340	1051.004	2197.470	655.428	2375.078	3375.391	16187.453
الإجمالي مليون م³ مكعب Total(M.m³)	1.702	3.125	5.815	2.269	4.135	12.653	4.778	9.990	2.980	10.797	15.345	73.590

إستهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) داخل كل محطة خلال شهر مايو 2025

Distilled water consumption within the stations (MIG) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ (التقطير) Shuwaikh Station (Distillation)	محطة الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh Station (RO)	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Station	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Station	محطة الدوحة الشرقية Doha East Station	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West Station	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha East Station(OR)	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South Station(RO)	محطة الصبية Sabiya Station	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	الإجمالي Total
1	0.253	0.262	0.921	0.397	2.079	4.158	1.236	3.300	0.070	3.122	2.293	18.091
2	0.257	0.260	0.854	0.407	1.938	2.706	1.421	2.914	0.043	2.631	2.076	15.507
3	0.263	0.262	0.924	0.309	1.902	3.410	1.067	4.312	0.044	2.782	2.105	17.380
4	0.252	0.196	0.902	0.444	2.376	3.278	2.145	4.425	0.043	3.042	1.979	19.082
5	0.240	0.129	0.671	0.299	1.878	3.190	0.905	4.395	0.030	3.199	2.104	17.040
6	0.112	0.261	0.988	0.332	1.831	3.014	1.829	3.060	0.045	3.247	2.307	17.026
7	0.084	0.291	0.876	0.358	1.837	3.124	3.064	4.595	0.043	2.899	2.530	19.702
8	0.096	0.252	0.855	0.364	1.866	3.454	2.474	4.500	0.045	3.648	2.376	19.930
9	0.183	0.261	0.845	0.290	1.834	3.014	2.869	4.000	0.060	3.218	2.442	19.016
10	0.232	0.233	1.185	0.077	1.906	2.574	1.226	5.140	0.043	3.451	2.379	18.446
11	0.257	0.113	1.008	0.288	1.933	2.728	1.703	4.352	0.043	3.994	2.462	18.881
12	0.259	0.132	0.895	0.323	1.972	2.772	0.706	4.469	0.044	3.794	2.143	17.509
13	0.209	0.131	1.008	0.190	1.910	2.684	1.568	4.350	0.040	3.469	1.878	17.437
14	0.121	0.135	1.244	0.150	1.800	2.608	1.682	3.053	0.049	3.996	1.809	16.647
15	0.113	0.115	0.929	0.301	1.957	2.591	0.307	3.053	0.053	3.545	2.080	15.044
16	0.085	0.105	0.880	0.336	1.968	2.266	2.178	3.500	0.053	3.246	2.132	16.749
17	0.083	0.431	0.609	0.326	1.871	2.332	1.433	3.000	0.030	2.922	2.196	15.232
18	0.141	0.174	0.867	0.315	2.058	2.398	2.292	3.396	0.042	2.757	2.345	16.784
19	0.184	0.244	0.924	0.344	2.116	2.596	2.669	3.973	0.043	2.945	2.442	18.480
20	0.263	0.184	0.748	0.442	2.170	2.772	2.174	4.350	0.043	2.921	2.305	18.372
21	0.268	0.085	0.919	0.458	1.963	2.882	2.441	3.820	0.029	4.132	2.282	19.279
22	0.267	0.512	0.803	0.441	2.113	2.794	1.967	3.487	0.043	4.042	2.280	18.749
23	0.277	0.483	0.924	0.522	2.243	2.310	2.852	4.637	0.050	3.977	2.372	20.647
24	0.284	0.262	0.878	0.561	2.248	2.706	2.595	4.500	0.039	3.031	2.247	19.351
25	0.268	0.175	0.781	0.642	2.288	2.662	0.832	4.300	0.081	3.350	2.332	17.711
26	0.158	0.198	0.915	0.578	2.259	2.332	0.892	3.500	0.041	3.549	2.276	16.699
27	0.272	0.262	0.704	0.447	2.374	2.398	1.894	2.333	0.043	3.256	2.227	16.210
28	0.249	0.263	1.003	0.420	2.407	2.816	1.351	3.000	0.038	3.107	2.075	16.730
29	0.235	0.262	0.882	0.416	2.114	2.640	0.596	3.200	0.062	3.731	1.926	16.064
30	0.082	0.261	0.834	0.460	2.420	2.332	0.528	4.401	0.043	3.475	2.193	17.029
31	0.086	0.262	0.968	0.416	2.057	2.486	1.283	3.831	0.044	3.160	2.080	16.673
الإجمالي (م.ج.ا) Total in MIG	6.133	7.196	27.745	11.653	63.688	86.027	52.179	119.146	1.419	103.638	68.671	547.495
الإجمالي (م.م) Total in Mm³	0.028	0.033	0.126	0.053	0.290	0.391	0.237	0.542	0.006	0.471	0.312	2.489

صافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025


Net production of distilled water (MIG) during May 2025

التاريخ	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (التناضح العكسي)	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	الإجمالي
Date	Shuwaikh Station (Distillation)	Shuwaikh Station (RO)	Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station	Doha East Station(RO)	Az-Zour South Station	Az-Zour South (RO)	Sabiya Station	Az-Zour North Station	Total
1	12.007	14.422	42.197	14.402	22.632	82.579	30.055	66.074	21.020	72.749	107.139	485.276
2	11.547	14.348	41.630	14.256	25.376	88.668	30.019	66.342	20.577	74.030	107.279	494.072
3	11.978	14.465	41.260	14.462	26.326	86.534	30.036	64.822	21.015	73.929	107.060	491.887
4	12.003	17.482	41.257	14.376	25.899	85.663	30.009	64.890	21.081	72.928	107.038	492.626
5	11.969	21.735	41.809	14.231	26.410	85.189	22.128	64.904	21.172	72.839	107.029	489.414
6	11.598	22.740	40.828	14.040	26.489	86.401	20.016	67.769	20.840	73.092	107.223	491.037
7	12.041	21.436	40.767	14.161	26.548	81.034	16.567	66.533	20.675	74.244	107.143	481.149
8	11.992	12.512	41.207	14.228	26.949	84.106	18.864	73.671	21.050	74.780	107.181	486.540
9	12.039	14.422	42.195	14.323	27.258	89.004	25.124	72.416	21.360	75.526	107.114	500.781
10	11.723	18.200	30.702	14.436	27.225	88.667	30.115	77.260	21.129	74.922	107.259	501.638
11	11.974	21.294	28.503	14.102	27.170	84.097	35.001	73.459	20.713	73.892	107.184	497.389
12	11.641	23.078	39.444	14.197	25.963	85.963	32.766	62.263	21.163	73.521	107.163	497.161
13	12.027	23.209	41.777	14.090	20.966	85.808	35.003	61.476	21.493	72.978	107.019	495.845
14	11.814	23.133	40.751	14.227	19.069	84.035	35.005	63.625	21.055	73.086	107.040	492.840
15	12.054	24.710	40.676	13.987	20.840	88.465	31.749	63.959	20.784	74.386	107.029	498.639
16	12.080	25.849	41.108	14.004	25.891	89.494	31.308	63.119	21.680	75.316	107.010	506.859
17	12.038	23.792	41.521	13.867	26.332	87.421	35.017	65.001	20.667	74.101	107.066	506.823
18	11.911	12.397	40.896	13.840	26.819	88.012	35.055	65.836	21.262	76.373	107.055	499.457
19	11.973	18.046	40.305	13.980	26.468	89.031	34.809	62.297	21.048	76.539	107.145	501.641
20	11.873	24.415	40.974	13.946	26.402	88.076	34.994	63.172	21.163	75.406	107.206	507.627
21	11.968	26.233	41.354	13.886	26.606	87.595	35.045	63.384	21.291	73.288	107.102	507.752
22	11.530	26.152	40.841	13.868	26.349	88.460	35.059	64.116	21.460	72.360	107.107	507.302
23	11.939	26.215	40.545	13.827	31.271	89.369	35.014	62.530	21.675	68.278	95.558	496.221
24	11.917	26.215	40.882	13.827	31.605	87.904	36.617	62.384	21.093	62.422	105.462	500.329
25	11.941	26.220	41.371	16.373	31.751	87.666	37.522	62.003	21.099	62.274	107.143	505.363
26	11.629	26.151	41.077	19.548	31.842	88.736	37.527	76.408	21.263	64.894	107.113	526.187
27	11.953	26.491	41.626	22.680	31.776	87.331	38.186	77.406	20.835	67.992	107.033	533.309
28	11.981	26.295	40.884	22.968	31.918	86.559	37.584	77.371	21.264	70.110	106.997	533.930
29	11.499	26.199	41.326	22.638	31.886	86.622	37.533	73.752	20.818	71.924	107.085	531.282
30	11.689	26.125	41.027	22.350	31.555	89.054	37.549	62.806	21.330	86.086	106.681	536.251
31	11.937	26.224	40.599	22.435	32.376	89.770	37.549	67.276	20.934	87.175	107.055	543.330
الإجمالي (م.ج.ا) Total (MIG)	368.265	680.202	1251.339	487.555	845.967	2697.313	998.825	2078.324	654.009	2271.440	3306.720	15639.958
الإجمالي مليون متر مكعب Total (M.m³)	1.674	3.092	5.689	2.216	3.846	12.262	4.541	9.448	2.973	10.326	15.033	71.101

مياه تعويض الغلايات لشهر مايو لعامي 2024 & 2025

Boilers feed water Make-Up by D/Plants during May 2024 & 2025


إجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	مايو 2024 May 2024	مايو 2025 May 2025	
42.4	4.308	6.133	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-29.2	16.453	11.653	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
95.0	14.228	27.745	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.
-6.4	35.162	32.929	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
10.3	66.874	73.743	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
7.5	76.940	82.695	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
25.4	58.926	73.888	محطة الصبية Sabiya Stn.
13.2	272.891	308.786	Total in (م.ج.ل) MIG
13.2	1.241	1.404	الإجمالي (مليون متر مكعب) Total in Mm ³

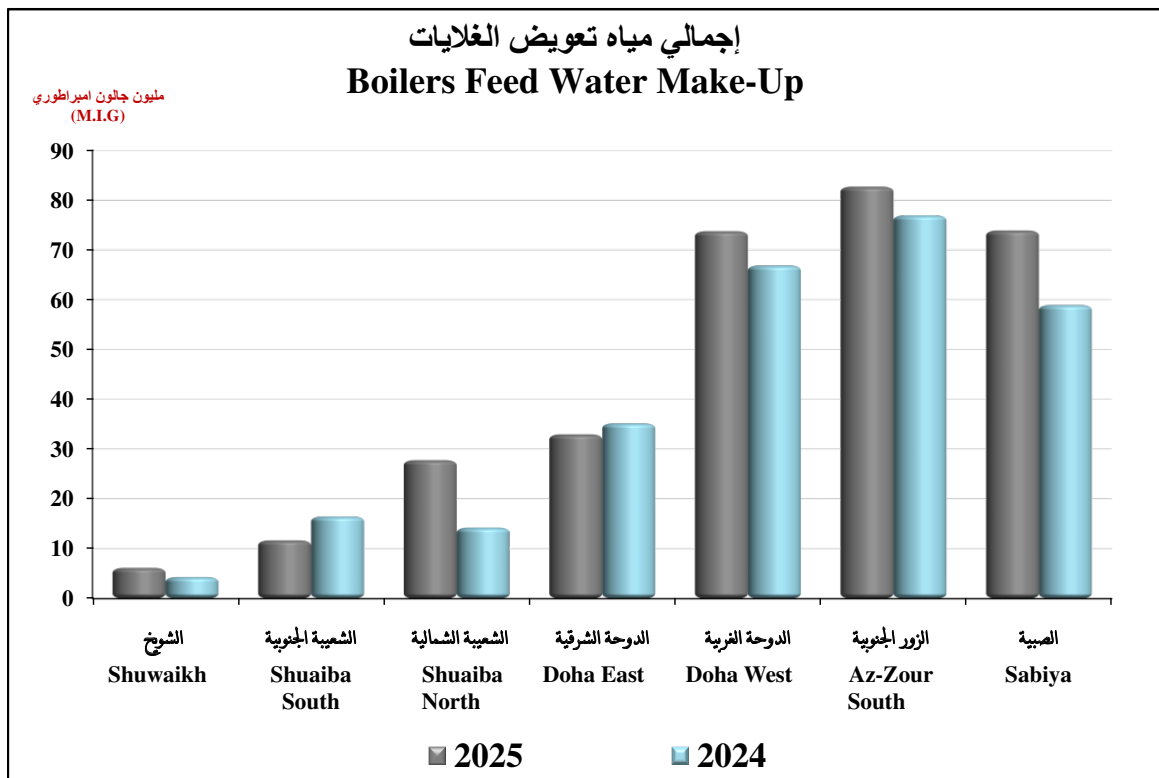

إستهلاك المحطات من المياه المقطرة و مياه تعويض الغلايات في المقطرات لشهر مايو 2025

Water consumption & boilers feed water Make-Up during May 2025

محطات تحلية المياه	إستهلاك المياه المقطرة	إجمالي مياه تعويض الغلايات
Desalination Plants	Water Consumption	Boilers Feed Water Make-Up
محطة الشويخ Shuwaikh Station	6.133	6.133
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	7.196	-
محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	11.653	11.653
محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	27.745	27.745
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	63.688	32.929
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	86.027	73.743
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	52.179	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	68.671	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	119.146	82.695
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	1.419	-
محطة الصبية Sabiya Stn.	103.638	73.888
الإجمالي (م.ج.ا) Total in MIG	547.495	308.786
الإجمالي (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	2.489	1.404

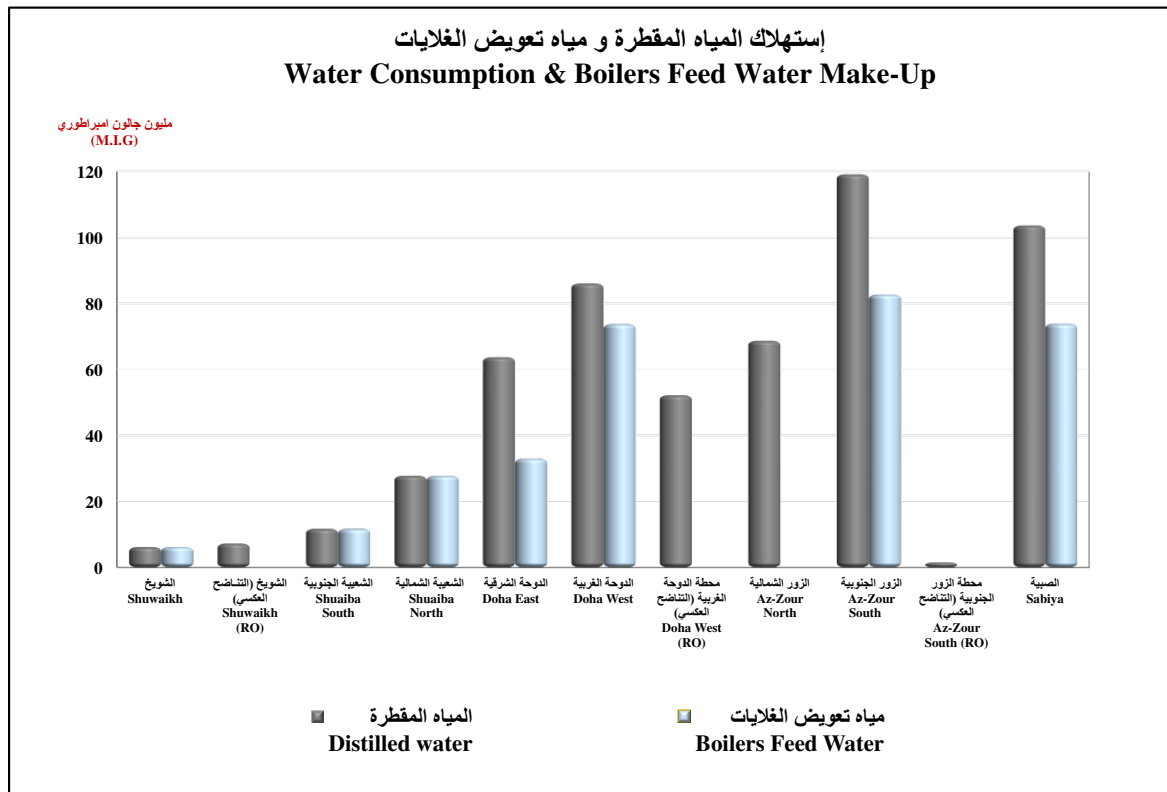

إنتاج وصافي الإنتاج وإستهلاك وصافي استهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر مايو 2025

Production and net production & consumption and net consumption of fresh water (MIG) during May 2025

التاريخ Date	إجمالي إنتاج المياه المقطرة Total distilled water production	المياه المقطرة المستهلكة داخل المحطات (A) Distilled water consumed inside the stations	صافي إنتاج المياه المقطرة من المحطات Net production of distilled water from plants	المياه المقطرة المستهلكة في مصانع الشعيرة (B) Distilled water consumed in Shuaiba factories	صافي إنتاج المياه المقطرة المرسلة إلى الخزانات Net production of distilled water sent to tanks	مياه الخلط Mixing water	إنتاج وحدات التناضح العكسي Production of reverse osmosis units	صافي إنتاج المياه الطرية (C) Net fresh water production	المخزون Inventory	الزيادة أو النقص في المخزون Increase or decrease in inventory	صافي استهلاك المياه الطرية Net fresh water consumption	جملة استهلاك المياه الطرية Total fresh water consumption	إجمالي إنتاج المياه الطرية (A+B+C) Total fresh water production	
1	503.367	18.091	485.276	15.800	469.476	3.651	1.284	474.411	2578.330	8.191	466.220	500.111	508.302	
2	509.579	15.507	494.072	15.600	478.472	3.797	1.281	483.550	2603.247	24.917	458.633	489.740	514.657	
3	509.267	17.380	491.887	15.800	476.087	4.564	1.147	481.798	2622.368	19.121	462.677	495.857	514.978	
4	511.708	19.082	492.626	15.700	476.926	4.941	0.840	482.707	2631.886	9.518	473.189	507.971	517.489	
5	506.454	17.040	489.414	15.800	473.614	5.048	0.581	479.243	2619.292	-12.594	491.837	524.677	512.083	
6	508.063	17.026	491.037	15.700	475.337	3.927	0.392	479.656	2618.851	-0.441	480.097	512.823	512.382	
7	500.850	19.702	481.149	15.700	465.449	5.287	0.424	471.160	2619.656	0.805	470.355	505.756	506.561	
8	506.470	19.930	486.540	15.730	470.810	4.475	0.699	475.984	2621.637	1.981	474.003	509.663	511.644	
9	519.797	19.016	500.781	15.800	484.981	4.416	1.258	490.655	2628.427	6.790	483.865	518.681	525.471	
10	520.084	18.446	501.638	15.700	485.938	4.109	1.500	491.547	2635.890	7.463	484.084	518.230	525.693	
11	516.270	18.881	497.389	15.800	481.589	4.009	1.046	486.644	2634.224	-1.666	488.310	522.991	521.325	
12	514.670	17.509	497.161	15.720	481.441	4.354	1.123	486.918	2641.277	7.053	479.865	513.094	520.147	
13	513.283	17.437	495.845	15.800	480.045	4.207	0.966	485.218	2652.571	11.294	473.924	507.162	518.456	
14	509.486	16.647	492.840	15.700	477.140	3.356	0.952	481.448	2651.481	-1.090	482.538	514.884	513.794	
15	513.683	15.044	498.639	15.700	482.939	3.654	1.087	487.680	2654.507	3.026	484.654	515.398	518.424	
16	523.608	16.749	506.859	15.720	491.139	4.417	1.313	496.869	2674.127	19.620	477.249	509.718	529.338	
17	522.055	15.232	506.823	15.600	491.223	4.066	1.290	496.579	2688.184	14.057	482.522	513.354	527.411	
18	516.241	16.784	499.457	15.700	483.757	3.542	1.291	488.590	2688.461	0.277	488.313	520.797	521.074	
19	520.121	18.480	501.641	15.700	485.941	4.103	1.396	491.440	2687.369	-1.092	492.532	526.712	525.620	
20	525.999	18.372	507.627	15.750	491.877	4.191	1.107	497.175	2698.443	11.074	486.101	520.223	531.297	
21	527.031	19.279	507.752	15.800	491.952	3.831	0.989	496.772	2697.672	-0.771	497.543	532.622	531.851	
22	526.051	18.749	507.302	15.700	491.602	3.948	1.283	496.833	2699.038	1.366	495.467	529.916	531.282	
23	516.868	20.647	496.221	15.700	480.521	4.141	0.904	485.566	2696.378	-2.660	488.226	524.573	521.913	
24	519.679	19.351	500.329	15.730	484.599	3.772	1.280	489.651	2684.888	-11.490	501.141	536.221	524.731	
25	523.074	17.711	505.363	15.800	489.563	3.482	1.312	494.357	2674.677	-10.211	504.568	538.079	527.868	
26	542.886	16.699	526.187	15.700	510.487	3.869	1.353	515.709	2685.715	11.038	504.671	537.070	548.108	
27	549.519	16.210	533.309	15.700	517.609	3.998	1.134	522.741	2695.556	9.841	512.900	544.810	554.651	
28	550.660	16.730	533.930	15.700	518.230	4.031	1.290	523.551	2712.440	16.884	506.667	539.097	555.981	
29	547.345	16.064	531.282	15.800	515.482	4.176	1.323	520.981	2737.763	25.323	495.658	527.521	552.844	
30	553.280	17.029	536.251	15.600	520.651	4.456	1.253	526.360	2773.826	36.063	490.297	522.926	558.989	
31	560.003	16.673	543.330	15.700	527.630	4.926	0.991	533.547	2803.438	29.612	503.935	536.308	565.920	
in MIG	الإجمالي Total	16187.453	547.495	15639.958	487.450	15152.508	128.744	34.089	15315.341		233.299	15082.042	16116.987	16350.286
	المتوسط Ave.	522.176	17.661	504.515	15.724	488.791	4.153	1.100	494.043	0.000	486.517	519.903	527.429	
	القصي Max.	560.003	20.647	543.330	15.800	527.630	5.287	1.500	533.547	2803.438	36.063	512.900	544.810	565.920
	الحد الأدنى Min.	500.850	15.044	481.149	15.600	465.449	3.356	0.392	471.160	2578.330	-12.594	458.633	489.740	506.561
in Mm³	الإجمالي Total	73.590	2.489	71.101	2.216	68.885	0.585	0.155	69.625		1.061	68.564	73.269	74.330
	المتوسط Ave.	2.374	0.080	2.294	0.071	2.222	0.019	0.005	2.246	0.000	0.034	2.212	2.364	2.398


صافي إنتاج وإستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر مايو لعامي 2024 و 2025

Net production & consumption of fresh water (MIG) during May 2024 & 2025

التاريخ Date	Production	الإنتاج	Consumption	الإستهلاك	النسبة المئوية لتغير الإستهلاك Change Percentage of Consumption
	مايو 2025 May. 2025	مايو 2024 May. 2024	مايو 2025 May. 2025	مايو 2024 May. 2024	
1	474.411	490.065	466.220	416.137	12.0
2	483.550	490.841	458.633	442.224	3.7
3	481.798	486.911	462.677	434.048	6.6
4	482.707	484.345	473.189	443.009	6.8
5	479.243	471.103	491.837	459.283	7.1
6	479.656	469.142	480.097	457.239	5.0
7	471.160	479.945	470.355	459.220	2.4
8	475.984	487.873	474.003	468.973	1.1
9	490.655	487.097	483.865	470.746	2.8
10	491.547	491.107	484.084	446.209	8.5
11	486.644	502.237	488.310	473.966	3.0
12	486.918	504.470	479.865	482.338	-0.5
13	485.218	505.184	473.924	472.649	0.3
14	481.448	484.018	482.538	468.400	3.0
15	487.680	502.837	484.654	482.341	0.5
16	496.869	513.306	477.249	481.483	-0.9
17	496.579	514.309	482.522	464.415	3.9
18	488.590	512.199	488.313	465.146	5.0
19	491.440	500.659	492.532	489.081	0.7
20	497.175	523.414	486.101	486.959	-0.2
21	496.772	529.708	497.543	467.202	6.5
22	496.833	493.648	495.467	484.264	2.3
23	485.566	500.572	488.226	484.370	0.8
24	489.651	494.720	501.141	470.640	6.5
25	494.357	496.587	504.568	483.955	4.3
26	515.709	493.480	504.671	485.363	4.0
27	522.741	491.355	512.900	486.090	5.5
28	523.551	484.922	506.667	492.293	2.9
29	520.981	478.192	495.658	495.153	0.1
30	526.360	475.358	490.297	480.869	2.0
31	533.547	467.228	503.935	481.965	4.6
الإجمالي (م.ج.ا) Total in MIG	15315.341	15306.833	15082.042	14576.031	3.5
مليون متر مكعب Total in Mm³	69.625	69.586	68.564	66.264	3.5


صافي إنتاج المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024

Net production of fresh water (MIG) during May 2024 & 2025

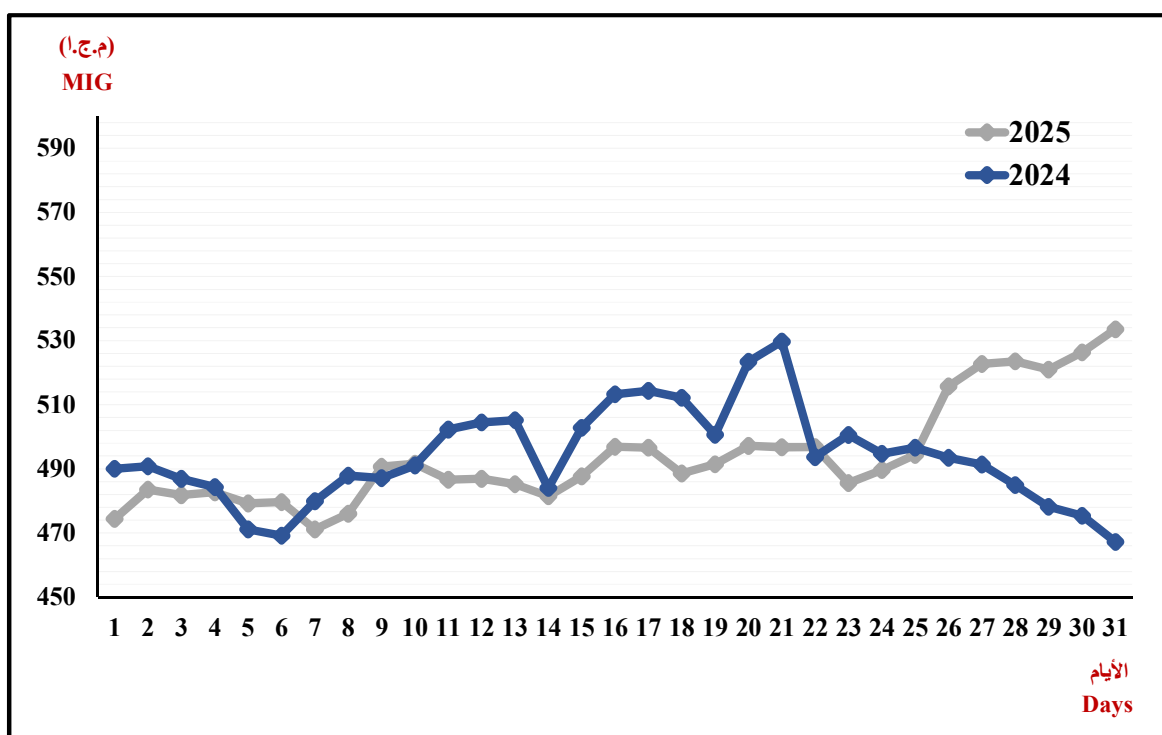

صافي إستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024

Net consumption of fresh water (MIG) during May 2024 & 2025


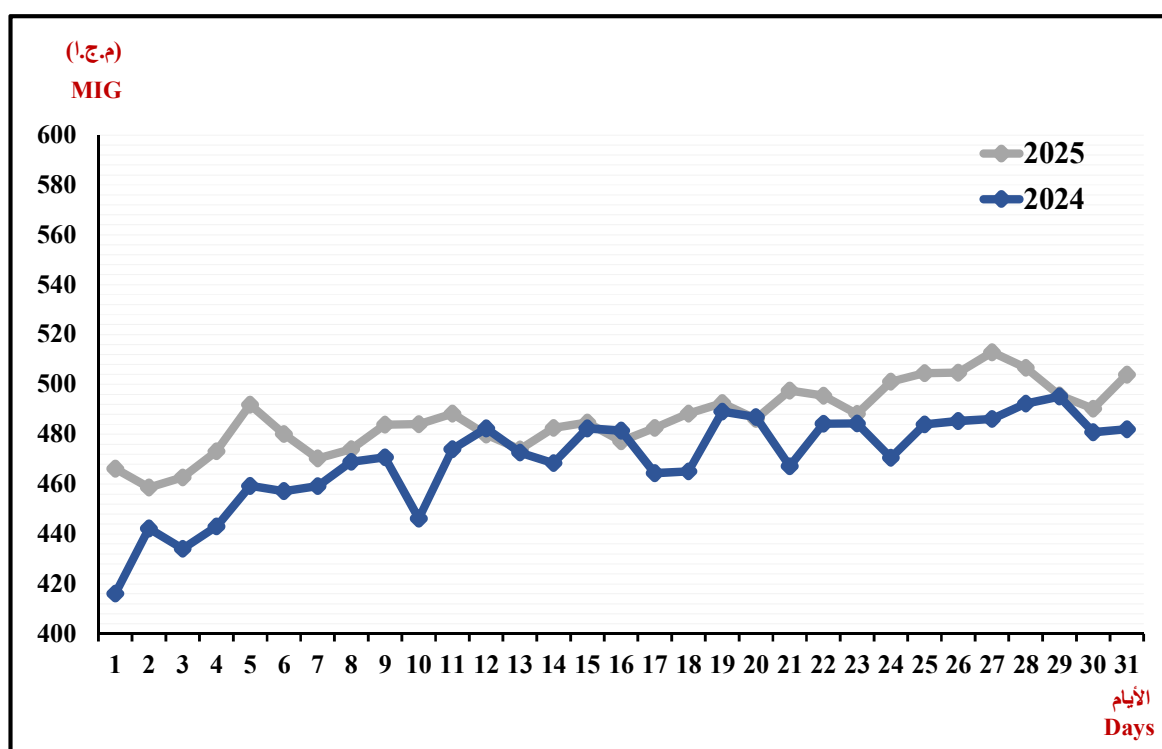


نصيب كل محطة على حدة من الإنتاج أقصى استهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/05/27

Maximum daily consumption of fresh water on 27/05/2025 & production share as per station

المحطة Station	السعة المركبة جلتون امبراطوري Installed capacity million imperial (gallons)	عدد الوحدات Number of units		المياه المقطرة (م.ج.ا) Distilled water(MIG)			مليونون جالون امبراطوري Million imperial gallons M.G.I	مليونون متر مكعب Million cubic meters M.m³	إنتاج واستهلاك المياه العذبة Production and consumption of fresh water (مليونون جالون امبراطوري) (million imperial gallons)
		المتوفرة والعاملة Available and working	غير المتوفرة Not available	الإنتاج Production	الاستهلاك Consumption	المصدر (صافي) الإنتاج Net production			
الشويخ Shuwaikh	3 × 6 = 18	2	1	12.225	0.272	11.953	533.309	2.424	صافي إنتاج المياه المقطرة Net distilled water production
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh(RO)	30	11	0	26.753	0.262	26.491	15.700	0.071	المياه المقطرة المستهلكة في مصانع الشعبية Distilled water consumed in Shuaiba factories
الشعبية الجنوبية Southern Shuaiba	6 × 5 = 30	5	1	23.127	0.447	22.680	517.609	2.353	المياه المقطرة المرسله الى مركز الخلط Distilled water sent to the mixing center
الشعبية الشمالية North Shuaiba	3 × 15 = 45	3	0	42.330	0.704	41.626	3.998	0.018	الخلط/ مياه قليلة الملوحة Mixing/Brackish Water
الدوحة الشرقية Doha East	7 × 6 = 42	6	1	34.150	2.374	31.776	1.134	0.005	إنتاج وحدات التناضح العكسي Production of reverse osmosis units
الدوحة الغربية Doha West	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	14	2	89.729	2.398	87.331	522.741	2.376	صافي إنتاج المياه العذبة Net fresh water production
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	60	5	3	40.080	1.894	38.186	512.900	2.332	صافي استهلاك المياه العذبة (05/27) Net fresh water consumption (05/27)
الزور الجنوبية Al-Zour South	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	16	0	79.739	2.333	77.406			
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Al-Zour South(RO)	30	7	3	20.878	0.043	20.835			
الزور الشمالية Al-Zour North	10×10.7 = 107	10	0	109.261	2.227	107.034	544.810	2.477	** إجمالي استهلاك المياه العذبة (05/27) Total fresh water (05/27) consumption
الصبية Sabiya	8×12.5 = 100	8	0	71.248	3.256	67.992			
الإجمالي (م.ج.ا) Total (MIG)	682.8	87	11	549.519	16.210	533.309			
الإجمالي (مليونون متر مكعب) Total in (Mm³)	3.104	—	—	2.498	0.074	2.424			


** يشمل المياه المقطرة للإستهلاك داخل المحطات ومنطقة الشعبية الصناعية.
Includes distilled water for consumption within the stations and Shuaiba Industrial Area.
* الوحدات المتوفرة والعاملة تتضمن الوحدات العاملة والإحتياط
Available and active units include active and reserve units
* الوحدات الغير متوفرة تتضمن الوحدات الإحتياط (تعد توفر البخار) والوحدات الغير متوفرة.
Unavailable units include reserve units (due to lack of steam) and unavailable units.

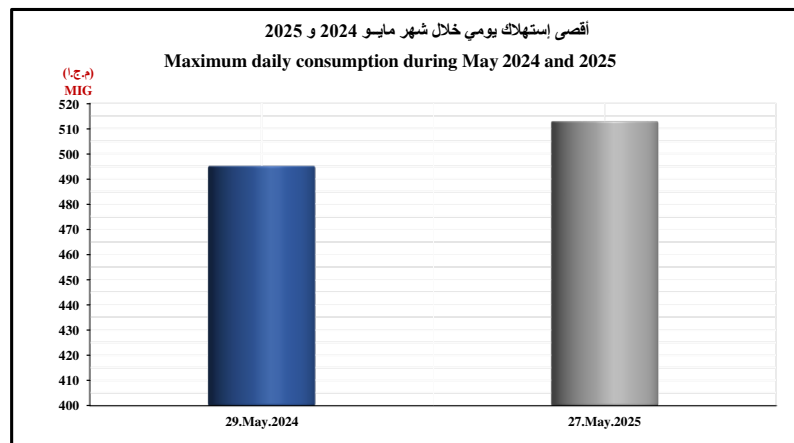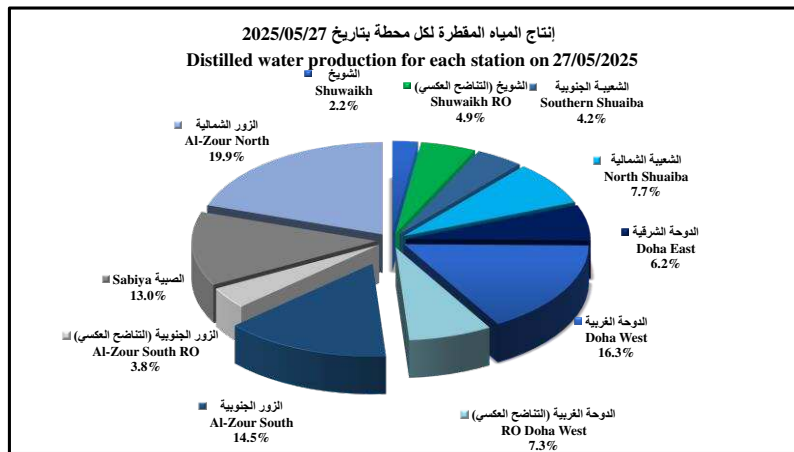

إنتاج المحطات من المياه المقطرة لشهر مايو لعامي 2024 و 2025

Gross production of distilled water during May 2024 & 2025


إجمالي إنتاج المياه المقطرة Gross Production of Distilled Water			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	مايو 2024 May. 2024	مايو 2025 May. 2025	
-24.4	495.044	374.398	محطة الشويخ Shuwaikh Station
53.2	448.725	687.398	الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)
-29.0	703.477	499.208	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
145.6	520.791	1279.083	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.
-23.5	1189.148	909.655	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
4.0	2675.980	2783.340	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-20.8	1327.357	1051.004	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)
-12.3	2506.492	2197.470	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
122.0	295.241	655.428	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)
-6.4	2537.549	2375.078	محطة الصبية Sabiya Stn.
-0.3	3385.641	3375.391	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.
0.6	16085.445	16187.453	الإجمالي (م.ج.ا) Total in MIG
0.6	73.126	73.590	الإجمالي (مليون متر مكعب) Total in Mm³

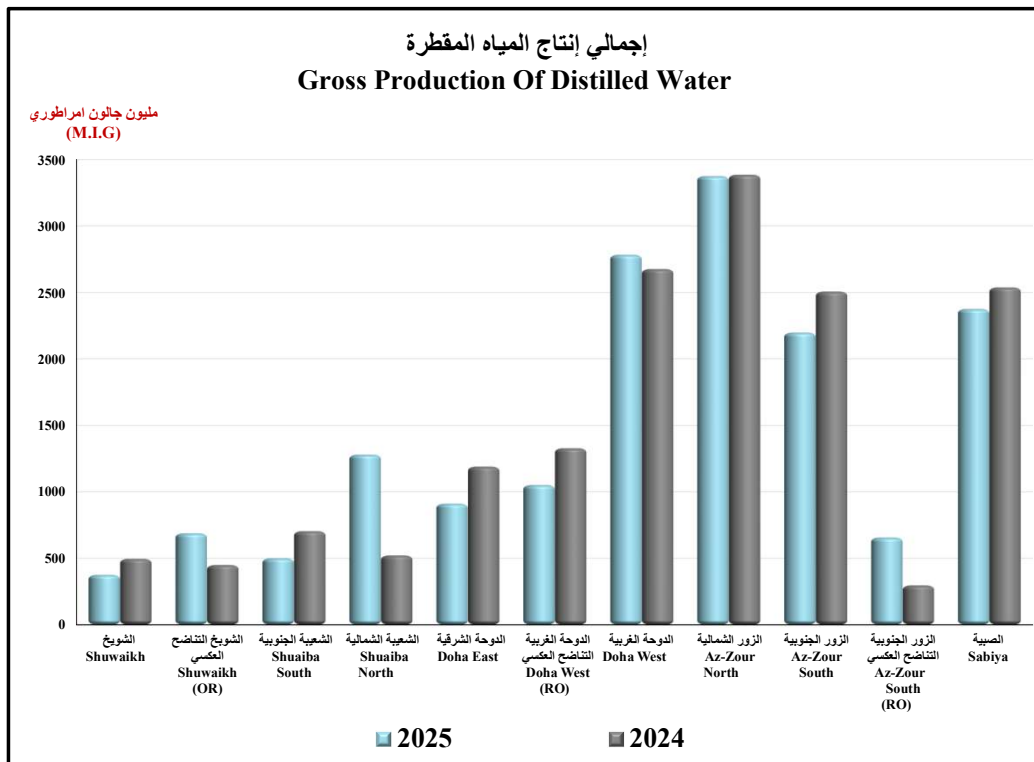

مياه البحر المستهلكة في المقطرات لشهر مايو لعامي 2024 و 2025

Sea water consumption during May 2024 & 2025


إجمالي إستهلاك مياه البحر Sea Water Consumption			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	مايو 2024 May 2024	مايو 2025 May 2025	
-13.9	3600.000	3100.000	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-30.1	5567.000	3890.000	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
63.0	4388.000	7151.000	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.
-1.1	11888.269	11756.773	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
5.2	26195.778	27558.988	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-6.6	16914.058	15800.447	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
-7.3	22253.409	20629.596	محطة الصبية Sabiya Stn.
-1.0	90806.515	89886.805	الإجمالي (م.ج.م) Total in MIG
-1.0	412.815	408.634	الإجمالي (مليون متر مكعب) Total in Mm ³

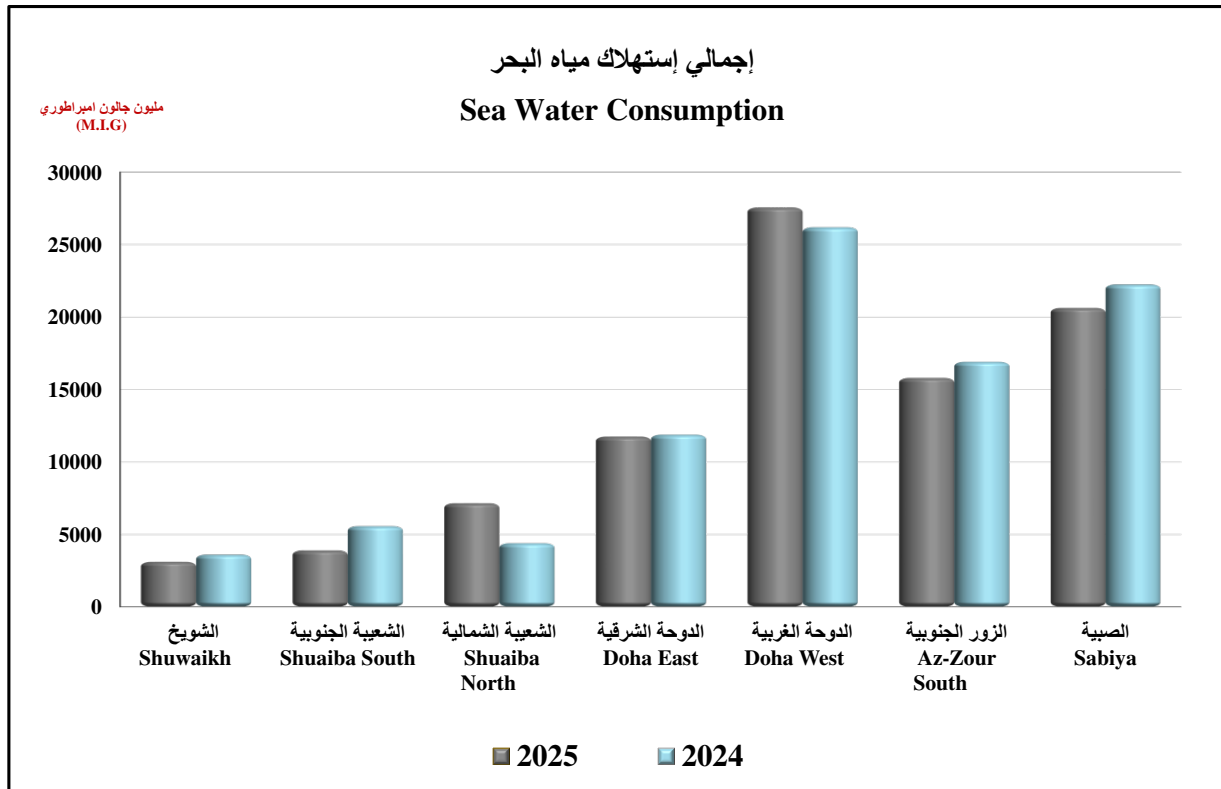

إنتاج المحطات من المياه المقطرة و مياه البحر المستهلكة في المقطرات لشهر مايو 2025

Distillate water production & sea water consumption during May 2025

محطات تحلية المياه	إجمالي إنتاج المياه المقطرة	إجمالي إستهلاك مياه البحر الداخلة في التقطير
Desalination Plants	Distillated Water Production	Sea Water Consumption in the Distillers
محطة الشويخ Shuwaikh Station	374.398	3100.000
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	687.398	-
محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	499.208	3890.000
محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	1279.083	7151.000
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	909.655	11756.773
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	2783.340	27558.988
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	1051.004	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	3375.391	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	2197.470	15800.447
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	655.428	-
محطة الصبيسة Sabiya Stn.	2375.078	20629.596
الإجمالي (م.ج.ا) Total in (MIG)	16187.453	89886.805
الإجمالي (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	73.590	408.634

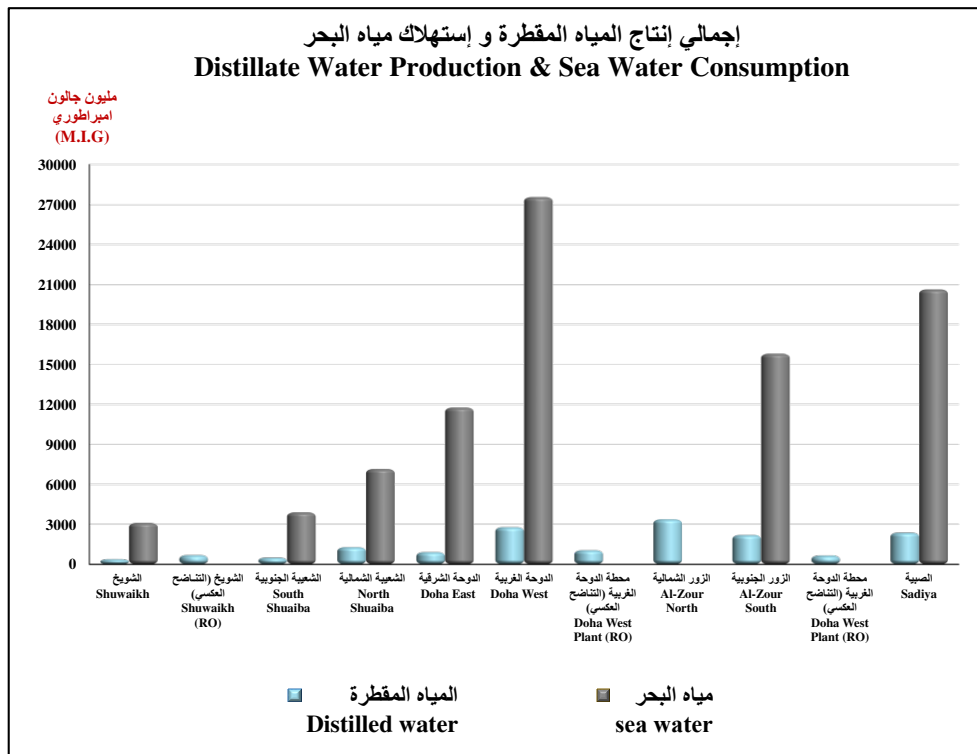

إحصائية المياه العذبة عن شهر مايو 2025

Fresh water statistical report for the month of May 2025

السعة المركبة - يوميا	مليون جالون M.I.G أمراطوري	مليون متر مكعب M.m³	Installed Capacity - per Day
محطة الشويخ	18	0.082	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	30	0.136	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعيبية الجنوبية	30	0.136	Shuaiba South Station
محطة الشعيبية الشمالية	45	0.205	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	42	0.191	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	110.4	0.502	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	60	0.273	Doha West Station (RO)
محطة الزور الجنوبية	110.4	0.502	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	30	0.136	Az - Zour South Station (RO)
محطة الزور الشمالية	107	0.486	Az - Zour North Station
محطة الصبية	100	0.455	Sabiya Station
المجموع:	682.8	3.104	Total :
السعة المتوفرة القصوى	-	-	Maximum Available Capacity
أقصى صافي استهلاك بتاريخ (27th)	512.900	2.332	Maximum Daily Consumption (27th)
معدل صافي الإستهلاك اليومي	486.517	2.212	Average Daily Consumption
أقصى مخزون يومي بتاريخ (31st)	2803.438	12.745	Maximum Daily Reserve (31st)
أدنى مخزون يومي بتاريخ (1st)	2578.330	11.721	Minimum Daily Reserve (1st)
إنتاج المياه العذبة	مليون جالون M.I.G أمراطوري	مليون متر مكعب M.m³	Production of Fresh Water
محطة الشويخ	368.265	1.674	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	680.202	3.092	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشعيبية الجنوبية	487.555	2.216	Shuaiba South Station
محطة الشعيبية الشمالية	1251.339	5.689	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	845.967	3.846	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	2697.313	12.262	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	998.825	4.541	Doha West Station (RO)
محطة الزور الشمالية	3306.720	15.033	Az - Zour North Station
محطة الزور الجنوبية	2078.324	9.448	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	654.009	2.973	Az - Zour South Station (RO)
محطة الصبية	2271.440	10.326	Sabiya Station
صافي إنتاج المياه المقطرة	15639.958	71.101	Net Distilled Water Production
المياه المقطرة المستهلكة بمصانع الشعيبية	487.450	2.216	Less Cons.by Shuaiba Industries
باقي صافي الإنتاج المزود الى مركز المزج	15152.508	68.885	Net Dist. Water for Mixing Plant
مياه قليلة الملوحة مضافة	128.744	0.585	Brackish Water Added
المياه الجوفية العذبة المضافة	-	-	Underground Fresh Water Added
إنتاج وحدات التناضح العكسي	34.089	0.155	Reverse Osmosis Production
مجموع صافي الإنتاج الشهري	15315.341	69.625	Total Net Monthly Production
مجموع صافي الاستهلاك الشهري	15082.042	68.564	Total Net Monthly Consumption


إنتاج وإستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر مايو لعامي 2024 و 2025

Production & consumption of brackish water (MIG) during May 2024 & 2025

التاريخ	production	الإنتاج	Consumption	الإستهلاك	النسبة المئوية لتغير الإستهلاك
Date	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	مايو 2025 May 2025	مايو 2024 May 2024	Change Percentage of Consumption
1	33.696	30.436	28.397	17.639	61.0
2	35.063	26.536	21.273	30.739	-30.8
3	35.663	26.621	27.905	20.457	36.4
4	37.208	28.431	26.542	26.278	1.0
5	35.916	29.495	28.812	17.380	65.8
6	33.548	29.891	27.610	25.640	7.7
7	33.190	31.460	33.113	18.580	78.2
8	33.653	31.691	32.218	22.296	44.5
9	33.868	31.076	26.133	23.133	13.0
10	30.220	28.849	28.287	19.355	46.1
11	34.560	29.375	33.322	19.991	66.7
12	36.796	28.070	28.572	22.671	26.0
13	34.895	26.296	28.015	20.528	36.5
14	33.259	27.250	28.776	23.345	23.3
15	34.607	33.281	33.017	21.888	50.8
16	34.607	35.208	22.257	29.457	-24.4
17	34.856	34.838	29.267	18.574	57.6
18	34.711	33.705	34.401	22.257	54.6
19	34.837	31.952	32.412	25.823	25.5
20	34.802	32.343	28.176	30.135	-6.5
21	35.141	31.817	29.617	25.020	18.4
22	35.073	31.752	31.805	22.490	41.4
23	35.073	31.345	29.667	25.293	17.3
24	35.716	31.082	30.194	24.890	21.3
25	36.039	30.626	26.078	26.174	-0.4
26	36.747	31.403	29.737	22.348	33.1
27	35.979	33.497	24.900	30.362	-18.0
28	39.293	33.814	26.382	28.263	-6.7
29	39.065	34.099	25.110	23.439	7.1
30	37.613	31.307	25.173	24.807	1.5
31	37.842	31.608	28.661	17.734	61.6
الإجمالي (م.ج.ا) Total in MIG	1093.536	959.154	885.829	726.986	21.850
الإجمالي مليون متر مكعب Total in Mm³	4.971	4.360	4.027	3.305	21.8


إستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Consumption of brackish water (MIG) during May 2024 & 2025

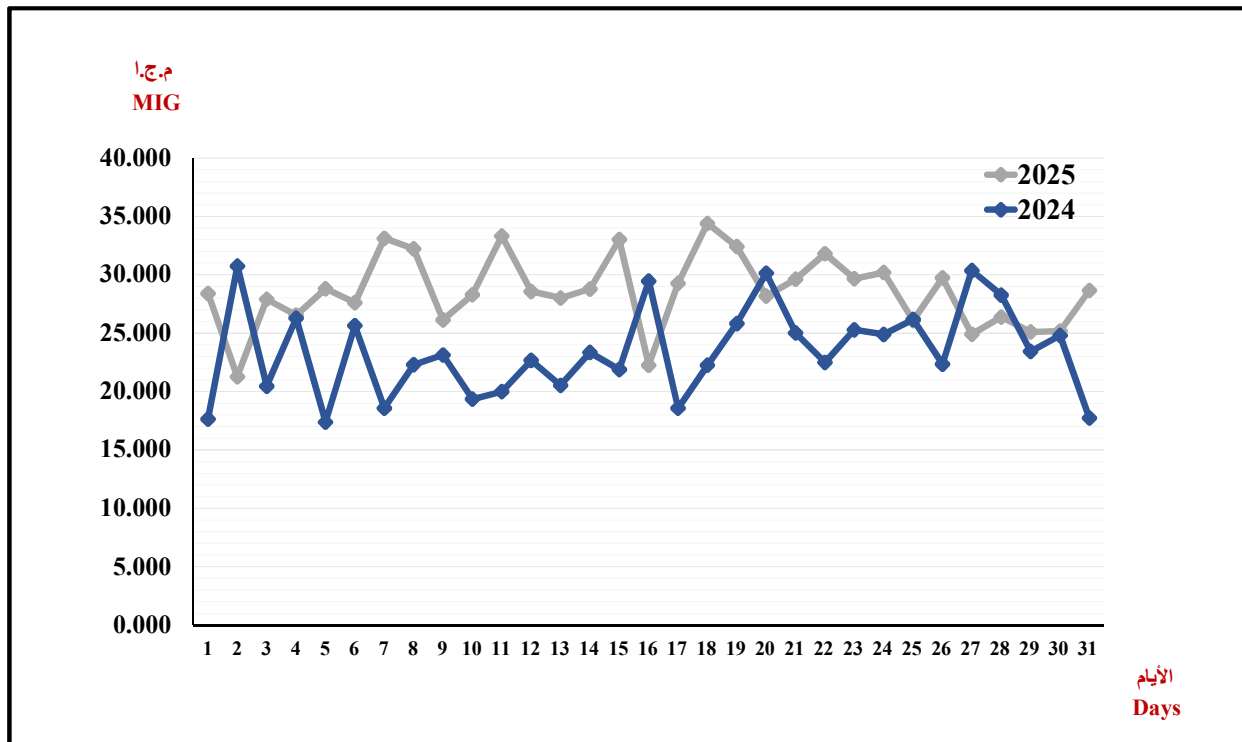

إنتاج المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر مايو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production of brackish water (MIG) during May 2024 & 2025

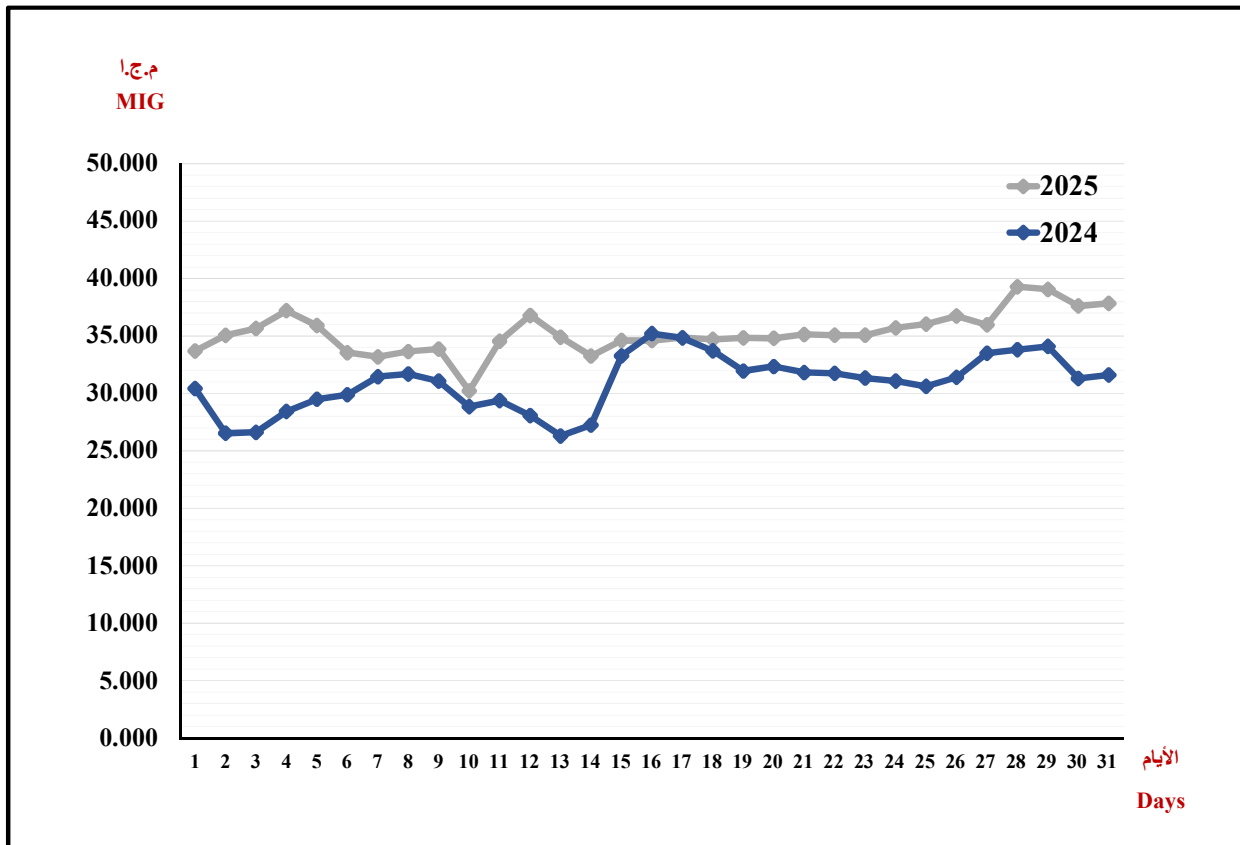

إحصائية المياه قليلة الملوحة عن شهر مايو 2025

Brackish water statistical report for the month of May 2025

	مليون متر مكعب M.m ³	مليون جالون أمبرطوري M.I.G	
Installed Capacity - per Day	0.682	150	القدرة المركبة - يوميا
Maximum Available Capacity	0.179	39.293	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Daily Consumption (18th)	0.156	34.401	أقصى استهلاك يومي بتاريخ (18th)
Average Daily Consumption	0.130	28.575	معدل الإستهلاك اليومي
Maximum Daily Reserve (6th)	1.006	221.275	أقصى مخزون يومي بتاريخ (6th)
Minimum Daily Reserve (24th)	0.856	188.195	أدنى مخزون يومي بتاريخ (24th)

إنتاج المياه قليلة الملوحة Production of Brackish Water

حقل الإنتاج	مليون متر مكعب M. m ³	مليون جالون M. I. G أمبراطوري	Production Field
الشقايا	1.037	228.090	Shagaya
الصليبية	0.368	81.035	Sulaibiya
أم قدير	2.397	527.356	Um - Qudair
الوفرة	0.116	25.546	Al - Wafra
الأطراف	1.052	231.509	Al - Atraaf
جملة الإنتاج	4.971	1093.536	Total Production
المياه المستخدمة في محطات التحلية المساعدة	0.310	68.179	B.W used for reverse osmosis
إجمالي المياه المستخدمة في الخلط	0.585	128.744	Total Brackish Water Blended
مجموع صافي الإنتاج الشهري	4.076	896.613	Total Net Monthly Production
جملة الإستهلاك	4.922	1082.752	Total Gross Consumption
مجموع صافي الإستهلاك الشهري	4.027	885.829	Total Net Monthly Consumption

مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر مايو 2025

Total consumption of natural gas (In '000 SCF) by power & distillation plants during May 2025

التاريخ	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
1	65284	64	179037	58868	42759	57105	356244	0	572291	303869	1635521
2	63916	65	177206	61230	46503	57735	367691	0	551245	302204	1627795
3	64063	65	173357	58039	46540	69462	365009	0	526129	299908	1602572
4	58725	74	176701	67523	44256	64129	364554	0	552258	298066	1626286
5	59473	92	178292	77997	46391	87570	356176	0	549237	302025	1657253
6	26900	88	174592	71845	44331	80640	399744	0	496008	306865	1601013
7	17796	87	178128	62618	41336	80460	371543	0	505542	307293	1564803
8	17910	0	177938	77702	42497	86580	391536	0	503508	307490	1605161
9	40387	0	178178	78869	46728	87506	410164	0	468057	308189	1618078
10	57631	0	135365	78779	47851	51278	429353	0	523767	306284	1630308
11	65416	0	138670	77093	50472	56669	431194	0	571117	302890	1693521
12	58191	0	175009	78322	43845	57128	385389	0	606871	297205	1701960
13	63636	0	179138	76450	38565	66245	376867	0	584444	292012	1677357
14	26090	0	178153	76953	39164	73779	378517	0	579027	298041	1649724
15	23454	0	176688	78830	40924	138474	382561	0	563162	300348	1704441
16	17964	0	175918	82494	50210	118935	362750	0	536180	304488	1648939
17	18160	0	178355	84781	41860	125865	358261	0	538321	306480	1652083
18	29210	0	176297	94521	38378	131544	392279	0	534188	305659	1702076
19	36965	0	177888	94785	42871	131258	402743	0	599893	303471	1789874
20	61422	0	174820	96416	46391	141762	415629	0	625808	302863	1865111
21	63715	0	175401	100911	48038	144714	406628	0	661078	304915	1905400
22	63132	0	173317	99299	52157	126252	467047	0	652859	305302	1939365
23	61401	0	177307	101665	58934	125568	509991	0	626191	282477	1943534
24	58181	0	176423	101591	57848	134646	490070	0	606241	302361	1927361
25	61121	0	179113	102010	67695	154385	469050	0	593491	296571	1923436
26	39527	0	173671	102749	63165	112515	474538	0	627877	300540	1894582
27	55278	0	180350	100400	45567	108218	462288	0	588580	304789	1845470
28	51367	0	178873	98977	44893	109370	466602	0	611579	299905	1861565
29	58243	88	180009	101116	42983	125865	444931	0	608364	301340	1862938
30	17634	101	179251	104439	40063	102735	441440	0	625266	298361	1809290
31	17772	97	181979	116128	35121	104085	440625	0	567907	306095	1769809
Total المجموع	1419964	821	5415424	2663400	1438334	3112477	12771414	0	17756486	9358303	53936623
Max. الاقصى	65416	101	181979	116128	67695	154385	509991	0	661078	308189.1	1943534
Min. الادنى	17634	0	135365	58039	35120.5	51278	356176	0	468057	282476.6	1564803

استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of natural gas (gas turbines) (In '000 SC) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشمعية شمايلة Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station				محطة الصبية Sabiya Station								محطة الزور الشمالية Az-Zour North	المجموع الكلي للغاز الطبيعي Total Natural Gas
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3			
1	47828	179037	0	0	225773	0	88587	314360	16103	0	324370	0	69808	117190	527471	303869	1372565
2	46468	177206	0	0	241625	0	82028	323653	15751	0	315210	0	68945	117425	517331	302204	1366862
3	46513	173357	17712	0	231589	15365	74769	321723	16928	0	307110	0	69632	106812	500482	299908	1359695
4	40990	176701	31144	0	217927	33015	69424	320366	32107	0	311100	0	68003	117194	528404	298066	1395671
5	41619	178292	0	0	214164	20063	70847	305074	27000	0	299440	0	73270	111828	511538	302025	1338548
6	9222	174592	0	0	228871	17247	75570	321688	7714	0	242200	0	69035	106642	425591	306865	1237958
7	0	178128	0	0	220653	16647	42159	279459	0	0	268410	0	42950	100210	411570	307293	1176450
8	0	177938	0	0	229355	17853	20130	267338	0	0	287420	0	4001	110844	402265	307490	1155031
9	22147	178178	14291	0	220139	25662	39915	285716	0	0	267460	0	0	112351	379811	308189	1188332
10	39392	135365	26708	0	227271	30815	70766	328852	20421	0	263150	0	36626	116420	436617	306284	1273218
11	47364	138670	33359	0	244093	22367	76107	342567	31592	0	283830	0	73552	113569	502543	302890	1367393
12	40151	175009	19598	0	232563	19259	74950	326772	51480	0	298710	0	70130	111801	532121	297205	1390856
13	45457	179138	24845	0	233350	0	77936	311286	15035	0	297210	3850	77850	114355	508300	292012	1361038
14	8016	178153	4254	0	238273	0	75966	314239	12131	0	300550	11653	70832	110655	505821	298041	1308524
15	5500	176688	3969	0	241298	0	75331	316629	6249	0	313210	0	71370	114864	505693	300348	1308827
16	0	175918	0	0	235115	0	69319	304434	0	0	304700	0	67393	114287	486380	304488	1271220
17	0	178355	0	0	233071	0	68527	301598	0	0	311360	3127	69209	111399	495095	306480	1281528
18	10896	176297	7299	0	247453	0	78744	326197	0	0	313110	9562	69227	107678	499577	305659	1325925
19	18781	177888	11693	0	243029	0	80005	323034	9485	0	322410	39872	80651	111868	564286	303471	1399153
20	43187	174820	27057	0	250855	0	87770	338625	24967	0	327130	44287	78512	114160	589056	302863	1475608
21	45776	175401	31944	0	237646	15636	75240	328522	25260	0	339320	47819	90832	120646	623877	304915	1510435
22	45060	173317	32472	0	259420	27119	97242	383781	23950	0	338690	46975	84342	120805	614762	305302	1554694
23	43377	177307	32958	0	263832	25779	92024	381635	23495	0	332290	31043	83899	120853	591580	282477	1509334
24	40387	176423	31461	0	255331	24965	88883	369179	12564	0	330270	39769	81984	118796	583383	302361	1503194
25	43243	179113	30140	0	249574	20869	79319	349762	24080	0	330810	22876	76390	113738	567894	296571	1466723
26	21641	173671	15225	0	253851	21819	85291	360961	24235	0	312380	42700	78134	120479	577928	300540	1449966
27	37612	180350	30188	0	242733	23303	79569	345605	24356	0	292900	44128	78134	115995	555513	304789	1454057
28	33857	178873	20045	0	234415	25284	90571	350270	23846	0	316120	47838	82570	117948	588322	299905	1471272
29	40675	180009	26595	0	250539	22007	77846	350391.5	23194	0	303880	36596	75193	113277	552140	301340	1451150
30	0	179251	0	0	250118	21425	73455	344997.9	0	0	289400	57405	74151	113325	534281	298361	1356891
31	0	181979	0	0	242819	21009	75045	338872.9	0	0	298130	52971	14020	113445	478566	306095	1305513
المجموع Total	865159	5415424	472957	0	7396746	467507	2313335	10177587	491943	0	9442280	582471	2050645	3530859	16098198	9358303	42387628

استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of natural gas (steam turbines) (In '000SCF) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشويخ التناضح العكسي Shuwaikh Stn. (RO)	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الزور الجنوبية التناضح العكسي Az-Zour South Stn. (RO)	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	17456	64	58868	42759	57105	41884	0	44820	262956
2	17448	65	61230	46503	57735	44038	0	33914	260933
3	17550	65	58039	46540	51750	43286	0	25647	242877
4	17735	74	67523	44256	32985	44188	0	23854	230615
5	17854	92	77997	46391	87570	51102	0	37699	318705
6	17678	88	71845	44331	80640	78056	0	70417	363055
7	17796	87	62618	41336	80460	92084	0	93972	388353
8	17910	0	77702	42497	86580	124198	0	101243	450130
9	18240	0	78869	46728	73215	124448	0	88246	429746
10	18239	0	78779	47851	24570	100501	0	87150	357090
11	18052	0	77093	50472	23310	88627	0	68574	326128
12	18040	0	78322	43845	37530	58617	0	74750	311104
13	18179	0	76450	38565	41400	65581	0	76144	316319
14	18074	0	76953	39164	69525	64278	0	73206	341200
15	17954	0	78830	40924	134505	65932	0	57469	395614
16	17964	0	82494	50210	118935	58316	0	49800	377719
17	18160	0	84781	41860	125865	56663	0	43226	370555
18	18314	0	94521	38378	124245	66082	0	34611	376151
19	18184	0	94785	42871	119565	79709	0	35607	390721
20	18235	0	96416	46391	114705	77004	0	36752	389503
21	17939	0	100911	48038	112770	78106	0	37201	394965
22	18072	0	99299	52157	93780	83266	0	38097	384671
23	18024	0	101665	58934	92610	128356	0	34611	434200
24	17794	0	101591	57848	103185	120891	0	22858	424167
25	17878	0	102010	67695	124245	119288	0	25597	456713
26	17886	0	102749	63165	97290	113577	0	49949	444616
27	17666	0	100400	45567	78030	116683	0	33067	391413
28	17510	0	98977	44892.5	89325	116332	0	23257	390294
29	17568	88	101116	42982.5	99270	94539	0	56224	411788
30	17634	101	104439	40062.5	102735	96443	0	90985	452399
31	17772	97	116128	35120.5	104085	101753	0	89341	464296
المجموع Total	554805	821	2663400	1438334	2639520	2593827	0	1658288	11548995

مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر مايو 2025

Total consumption of gas oil (Barrels) by power & distillation plants during May 2025

التاريخ	محطة الشويخ		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
1	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42
2	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
3	0	0	0	0	0	0	19	0	2945	0	2964
4	0	0	0	0	0	0	25	0	4734	0	4759
5	0	0	0	0	0	0	103	0	4682	0	4785
6	0	0	0	0	0	0	50	0	412	0	462
7	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
8	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	178
9	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
10	0	0	0	0	0	0	40	0	2239	0	2279
11	0	0	0	0	0	0	25	0	3715	0	3740
12	0	0	0	0	0	0	77	0	1532	0	1609
13	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
14	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
15	0	0	0	0	0	0	36	0	602	0	638
16	0	0	0	0	0	0	2	0	2086	0	2088
17	0	0	0	0	0	0	32	0	496	0	528
18	0	0	0	0	0	0	45	0	1086	0	1131
19	0	0	0	0	0	0	77	0	2691	0	2768
20	0	0	0	0	0	0	1536	0	6534	0	8070
21	0	0	0	0	0	0	2296	0	8657	0	10953
22	0	0	0	0	0	0	2329	0	8375	0	10704
23	0	0	0	0	0	0	2121	0	8158	2443	12722
24	0	0	0	0	0	0	1532	0	9333	0	10865
25	0	0	0	0	0	0	84	0	8179	0	8263
26	0	0	0	0	0	0	63	0	8837	0	8900
27	0	0	0	0	0	0	18	0	6370	0	6388
28	0	0	0	0	0	0	177	0	8448	0	8625
29	0	0	0	0	0	0	31	0	6659	0	6690
30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
31	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80
Total المجموع	0	0	0	0	0	0	11268	0	106770	2443	120481
Max. الأقصى	0	0	0	0	0	0	2329	0	9333	2443.268	12722
Min. الأدنى	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21

استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) (برميل) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of gas oil (gas turbines) (Barrels) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North	المجموع الكلي لزيت الغاز Total Gas Oil	
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية									المجموع Total
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB- Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB- Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB- Stage (III)				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	555	2390	0	0	0	0	2945	0	2945	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	922	3812	0	0	0	0	4734	0	4734	
5	0	0	0	45	0	0	0	45	475	4207	0	0	0	0	4682	0	4727	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	88	324	0	0	0	0	412	0	412	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	572	1667	0	0	0	0	2239	0	2239	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	373	3342	0	0	0	0	3715	0	3715	
12	0	0	0	45	0	0	0	45	132	1400	0	0	0	0	1532	0	1577	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	602	0	602	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2086	0	0	2086	0	2086	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	0	496	0	496	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	0	192	0	0	1086	0	1086	
19	0	0	0	47	0	0	0	47	411	2280	0	0	0	0	2691	0	2738	
20	0	0	0	1472	0	0	0	1472	922	5612	0	0	0	0	6534	0	8006	
21	0	0	0	2275	0	0	0	2275	1503	7154	0	0	0	0	8657	0	10932	
22	0	0	0	2299	0	0	0	2299	2108	6267	0	0	0	0	8375	0	10674	
23	0	0	0	2033	0	0	0	2033	1449	6709	0	0	0	0	8158	2443.3	12634	
24	0	0	0	1509	0	0	0	1509	1449	7884	0	0	0	0	9333	0	10842	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	1449	6730	0	0	0	0	8179	0	8179	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	2107	6730	0	0	0	0	8837	0	8837	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	1499	4871	0	0	0	0	6370	0	6370	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	1889	6559	0	0	0	0	8448	0	8448	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	1669	4990	0	0	0	0	6659	0	6659	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
المجموع Total	0	0	0	9725	0	0	0	9725	19572	83822	0	3376	0	0	106770	2443	118938	

استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of gas oil (steam turbines) (Barrels) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn	محطة الشعيبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	0	0	0	0	42	0	42
2	0	0	0	0	23	0	23
3	0	0	0	0	19	0	19
4	0	0	0	0	25	0	25
5	0	0	0	0	58	0	58
6	0	0	0	0	50	0	50
7	0	0	0	0	60	0	60
8	0	0	0	0	178	0	178
9	0	0	0	0	75	0	75
10	0	0	0	0	40	0	40
11	0	0	0	0	25	0	25
12	0	0	0	0	32	0	32
13	0	0	0	0	40	0	40
14	0	0	0	0	21	0	21
15	0	0	0	0	36	0	36
16	0	0	0	0	2	0	2
17	0	0	0	0	32	0	32
18	0	0	0	0	45	0	45
19	0	0	0	0	30	0	30
20	0	0	0	0	64	0	64
21	0	0	0	0	21	0	21
22	0	0	0	0	30	0	30
23	0	0	0	0	88	0	88
24	0	0	0	0	23	0	23
25	0	0	0	0	84	0	84
26	0	0	0	0	63	0	63
27	0	0	0	0	18	0	18
28	0	0	0	0	177	0	177
29	0	0	0	0	31	0	31
30	0	0	0	0	30.4	0	30
31	0	0	0	0	80.4	0	80
المجموع Total	0	0	0	0	1543	0	1543

استهلاك المحطات من الزيت الثقيل (برميل) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of heavy oil (Barrels) during May 2025

التاريخ	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
Date	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	7003	55364	39180	0	43025	144572
2	0	0	0	5741	55739	37250	0	44120	142850
3	0	0	0	8635	61342	39130	0	49893	159000
4	0	0	0	11372	61320	37520	0	47267	157479
5	0	0	0	11324	54049	38055	0	46754	150182
6	0	0	0	10259	54469	33143	0	40463	138334
7	0	0	0	10376	50643	32753	0	33972	127744
8	0	0	0	14546	46958	26030	0	34828	122362
9	0	0	0	14184	49715	35797	0	40920	140616
10	0	0	0	16123	61238	40866	0	46559	164786
11	0	0	0	15843	55206	37350	0	47032	155431
12	0	0	0	13727	60226	33281	0	47649	154883
13	0	0	0	14874	58505	33986	0	48068	155433
14	0	0	0	15051	55295	32112	0	51485	153943
15	0	0	0	15202	44266	35269	0	48521	143258
16	0	0	0	15495	41991	29772	0	40197	127455
17	0	0	0	13905	41600	34917	0	41472	131894
18	0	0	0	17181	45255	32112	0	45514	140062
19	0	0	0	19440	47181	29602	0	39117	135340
20	0	0	0	24881	53100	33728	0	47392	159101
21	0	0	0	24007	58700	38552	0	49081	170340
22	0	0	0	23017	57634	35879	0	47660	164190
23	0	0	0	23256	58330	32734	0	45801	160121
24	0	0	0	22963	53884	30703	0	39706	147256
25	0	0	0	22068.4	47730	35049	0	39599	144446.4
26	0	0	0	21522.4	53030	37376	0	42730	154658.4
27	0	0	0	23481.4	55915	40740	0	45471	165607
28	0	0	0	25038.4	54241	34017	0	46847	160143
29	0	0	0	25058.4	51467	40589	0	51930	169044
30	0	0	0	18341.4	49502	32400.5	0	52010	152254
31	0	0	0	17051.4	47912	29142.5	0	47319	141425
Total المجموع	0	0	0	520967	1641807	1079035	0	1392402	4634211
Max. الاقصى	0	0	0	25058.4	61342	40866	0	52010	170340
Min. الادنى	0	0	0	5741	41600	26030	0	33972	122362

استهلاك المحطات من النفط الخام (برميل) خلال شهر مايو 2025

Stations consumption of crude oil (Barrels) during May 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO					RO		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total المجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max. الاقصى	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Min. الادنى	0	0	0	0	0	0	0	0	0

قسم إحصاءات العاملين
Employees Statistics Section




أعداد العاملين بالوزارة خلال شهر مايو 2025 Ministry's Employees During May 2025

المجموع الكل Total	غير كويتي Non Kuwaiti				كويتيون Kuwaiti							
	الإجمالي	أخرى	عقد براتب مقطوع	عقد ثانى	الإجمالي	الوظائف المعاونة	الوظائف الفنية المساعدة	الوظائف القيادية والعمامة Management & General Jobs				
								الإجمالي	الدرجات الأخرى	الدرجة ب	الدرجة أ	الوظائف القيادية
35654	788	38	151	599	34866	31	21	34814	33911	629	273	1

نسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العاملين بالوزارة تبلغ (97.8 %).

The ratio of Kuwaiti employees to the total number of employees in the Ministry is (97.8 %).

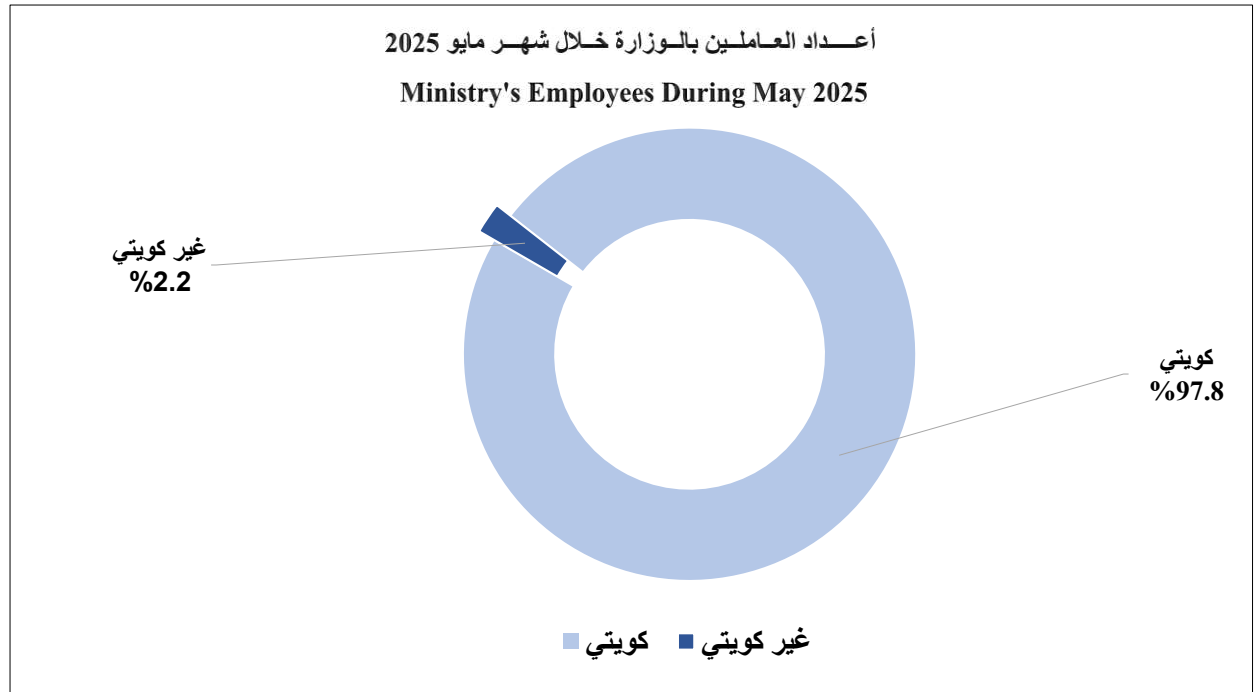

أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر مايو 2025
Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise) During May 2025


الإجمالي Total	مجموعة الوظائف القيادية والعامّة Management & General Group Of Jobs											الدرجة Grade	القطاع Sector
	الدرجة الثامنة Grade 8	الدرجة السابعة Grade 7	الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1	الدرجة ب Grade B	الدرجة أ Grade A	الوظائف القيادية Management		
254	-	2	3	11	91	63	41	29	10	3	1		الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
466	14	44	17	89	94	89	57	46	9	7	-		الشئون الإدارية Administrative Affairs
1410	4	32	27	135	306	276	332	248	35	15	-		الشئون المالية Financial Affairs
654	-	-	-	96	325	72	79	46	17	19	-		التخطيط والتدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
8328	45	160	333	1143	4590	992	555	397	82	31	-		شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3516	16	49	51	441	1742	460	343	351	49	14	-		شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3798	1	35	95	444	1249	731	522	582	99	40	-		تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
608	-	2	2	35	350	57	27	99	28	8	-		مشاريع المياه Water Projects
3464	2	39	144	657	1766	288	192	261	75	40	-		الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
3928	35	114	182	680	1059	852	618	347	31	10	-		خدمات العملاء Consumer Affairs
7005	3	16	74	1036	2391	1270	989	963	181	82	-		محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Distribution
1383	1	3	5	191	1025	62	47	32	13	4	-		مراكز المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision
34814	121	496	933	4958	14988	5212	3802	3401	629	273	1		الإجمالي Total

أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر مايو 2025
Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise) During May 2025

المجموع الكلي Total	إجمالي غير الكويتيين Total Of Non Kuwaitis	غير كويتي Non Kuwaiti			إجمالي الكويتيين Total Of Kuwaitis	الإجمالي Total	مجموعة الوظائف المعاونة Assistance Group Of Jobs			الإجمالي Total	مجموعة الوظائف الفنية المساعدة Assistance Technical Group Of Jobs						الدرجة Grade	القطاع Sector
		أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثاني Second Contract			الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1		الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1		
276	22	14	5	3	254	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
484	14	1	3	10	470	4	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	الشؤون الإدارية Administrative Affairs
1439	26	0	6	20	1413	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	الشؤون المالية Financial Affairs
658	4	0	0	4	654	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system
8473	133	5	50	78	8340	6	5	1	-	6	-	-	1	4	1	-	-	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3607	89	2	13	74	3518	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3851	46	0	9	37	3805	1	-	-	1	6	-	-	1	4	1	-	-	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
644	36	0	1	35	608	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع المياه Water Projects
3514	49	2	18	29	3465	0	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
3972	22	2	1	19	3950	15	9	5	1	7	-	-	-	3	3	1	-	خدمات العملاء Consumer Services
7346	341	12	42	287	7005	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Distribution
1390	6	0	3	3	1384	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
35654	788	38	151	599	34866	31	20	8	3	21	0	0	2	11	7	1	-	الإجمالي Total

أعداد المهندسين بالوزارة خلال شهر مايو 2025 Ministry's Number Of Engineers During May 2025


الاجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Nationality & Gender	المؤهل Qualification
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
4330	1874	2456	38	4	34	4292	1870	2422		هندسة كهربائية Electrical Engineering
3092	706	2386	50	2	48	3042	704	2338		هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering
1423	537	886	8	1	7	1415	536	879		هندسة مدنية Civil Engineering
1361	697	664	0	-	-	1361	697	664		هندسة كيميائية Chemical Engineering
1146	664	482	0	-	-	1146	664	482		هندسة صناعية Industrial Engineering
239	64	175	7	-	7	232	64	168		هندسة إلكترونيات Electronics Engineering
63	27	36	0	-	-	63	27	36		هندسة معمارية Architect
1300	890	410	3	2	1	1297	888	409		هندسة حاسوب Computer Engineering
234	104	130	2	-	2	232	104	128		هندسة بترول Petrol Engineering
170	66	104	0	-	-	170	66	104		هندسة اتصالات Communication Engineering
254	12	242	5	-	5	249	12	237		هندسة تخصصات أخرى Other Engineering
13612	5641	7971	113	9	104	13499	5632	7867		الاجمالي Total

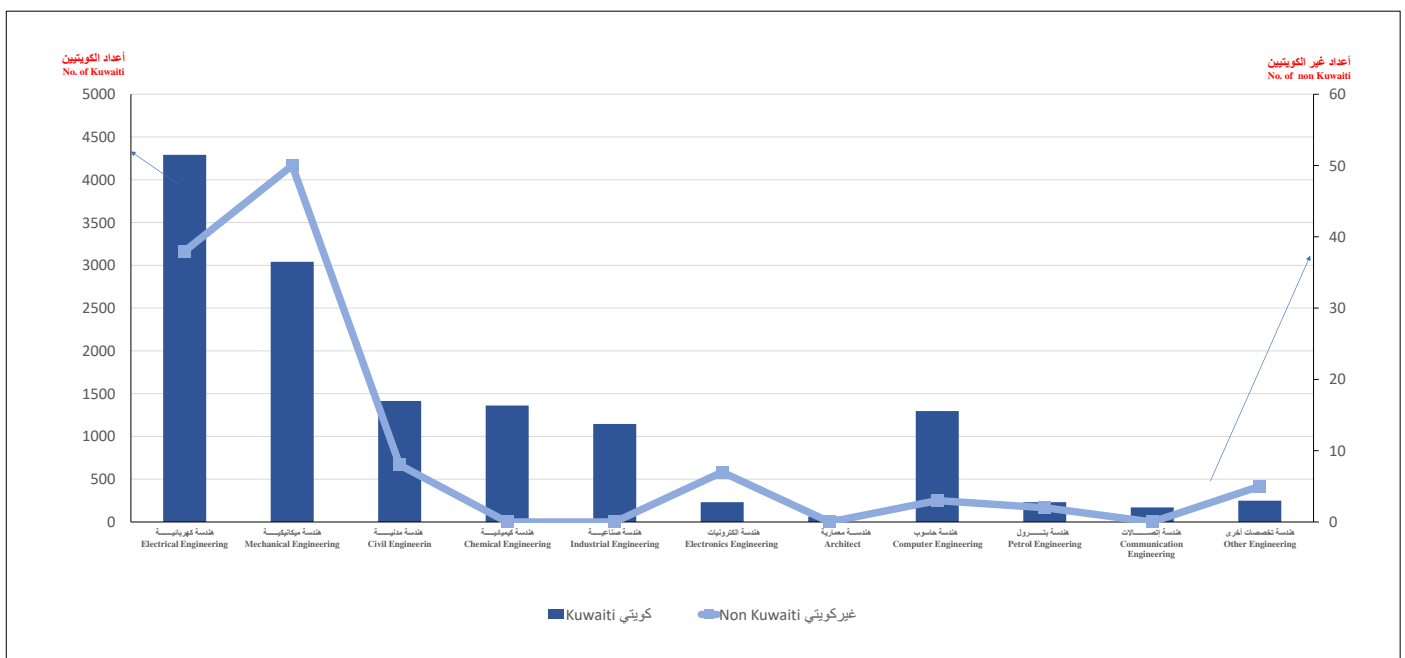

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع و المستوى التعليمي خلال شهر مايو 2025

Ministry Employees (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender & Qualification During May 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Gender & Nationality	المستوى التعليمي Education Level
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
559	123	436	3	1	2	556	122	434	فوق الجامعية Above University	
14595	6238	8357	167	12	155	14428	6226	8202	الجامعية University	
4840	1519	3321	140	3	137	4700	1516	3184	فوق الثانوية و دون الجامعية Above Secondary & Less University	
10545	1820	8725	318	4	314	10227	1816	8411	الثانوية و ما يعادلها Secondary school Or Equal	
4837	207	4630	69	1	68	4768	206	4562	المتوسطة Middle School	
278	5	273	91	1	90	187	4	183	الابتدائية و ما دونها Primary school & Below	
35654	9912	25742	788	22	766	34866	9890	24976	الإجمالي Total	

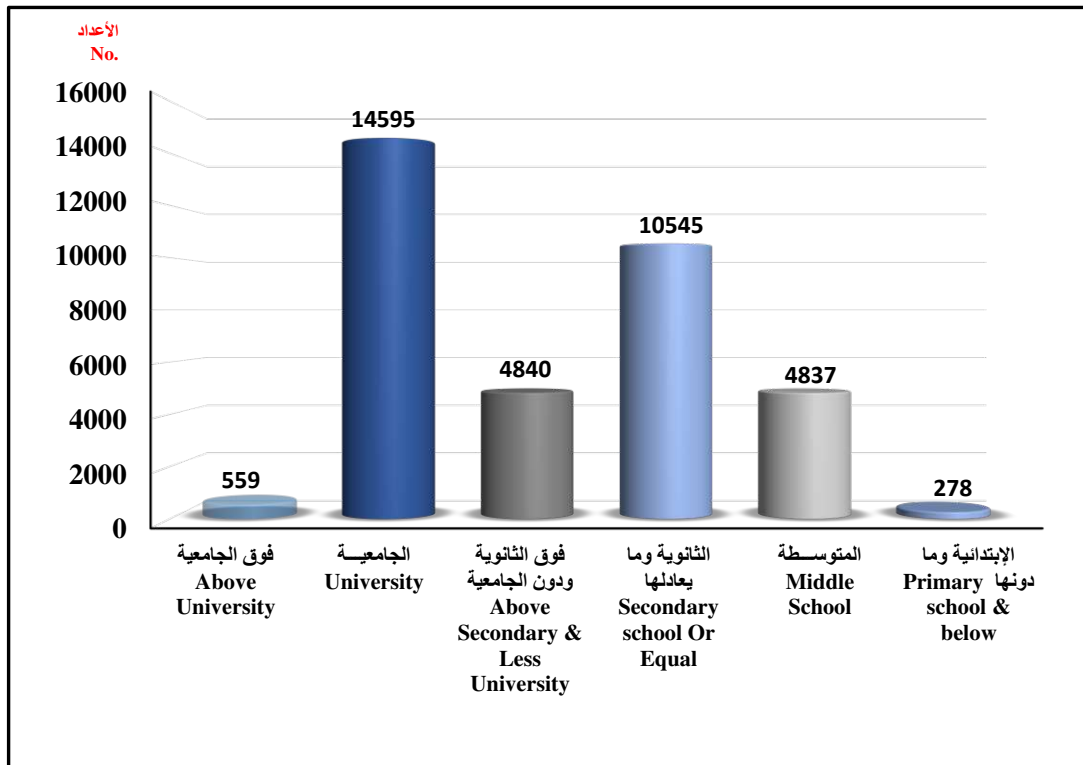

العاملون بالوزارة حسب المؤهلات و الجنسيات خلال شهر مايو 2025
Ministry's Employee's According To Qualification & Nationality During May 2025

الاجمالي Total	جنسيات أخرى Other Nationality	عماني Oman	لبناني Lebanon	إيراني Iran	فلسطيني Palestine	النيجر Niger	صومالي Somalia	سوري Syria	سعودي Saudi	فلبيني Philippin	أردني Jordan	بنغلاديشي Bangladesh	باكستاني Pakistan	هندي Indian	مصري Egypt	كويتي Kuwait	الجنسية Nationality المؤهل Qualification
4330	4	1	-	-	1	-	-	1	5	3	1	1	1	9	11	4292	هندسة كهربائية Electrical Engineering
3092	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	9	37	3042	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering
1423	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1415	هندسة مدنية Civil Engineering
239	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	232	هندسة إلكترونيات Electronic Engineering
1361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1361	هندسة كيميائية Chemical Engineering
3167	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	3157	هندسة تخصصات أخرى Other Engineering
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	جيولوجيا Geology
76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	67	كيمياء Chemistry
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24	فيزياء و أحياء Physics & Biology
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	27	إحصاء و رياضيات Statistics & Math
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	199	كمبيوتر Computer
21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	19	سياسة و اقتصاد Policy & Economy
537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	524	محاسبة Accounting
189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	186	إدارة أعمال Business Management
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	235	حقوق Law
142	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	138	لغات و أدبي و تربية Languages & Art & Education
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	أخرى others
575	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	2	2	3	14	23	525	دبلوم كهرباء Electrical Diploma
1060	2	1	-	-	-	-	2	-	8	-	1	2	1	7	5	1031	دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma
3205	7	-	-	-	1	1	2	-	18	-	-	1	1	2	28	3144	دبلومات أخرى Other Diploma
452	1	-	-	-	-	4	-	1	1	2	4	13	31	64	8	323	ثانوية عامة High School
10086	4	-	-	-	-	-	-	1	10	1	2	1	7	33	123	9904	ثانوية صناعية Secondary Industrial school
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	ثانوية تجارية Secondary Commercial school
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	ثانوية زراعية Secondary Agricultural school
4837	1	-	-	1	-	1	-	-	6	-	-	12	3	43	2	4768	المتوسطة Middle school
278	3	-	-	1	-	3	1	-	3	-	-	29	9	29	13	187	إبتدائية و ما دونها Primary school & Less
35654	25	2	1	3	3	9	5	3	65	8	13	62	60	214	315	34866	الإجمالي Total

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر مايو 2025
Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti) According To Gender & Profession During May 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
254	95	53	42	159	106	53	24	14	10	71	39	32	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
470	100	75	25	370	222	148	93	71	22	7	4	3	الشنون الإدارية Administrative Affairs
1413	214	137	77	1199	734	465	163	105	58	51	32	19	الشنون المالية Financial Affairs
654	617	448	169	37	32	5	286	204	82	331	244	87	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
8340	8140	2048	6092	200	54	146	4412	269	4143	3728	1779	1949	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3518	3450	748	2702	68	17	51	1521	97	1424	1929	651	1278	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3805	3762	260	3502	43	6	37	2659	53	2606	1103	207	896	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
608	598	322	276	10	6	4	127	32	95	471	290	181	مشاريع المياه Water Projects
3465	3401	791	2610	64	23	41	1577	94	1483	1824	697	1127	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
3950	2178	1100	1078	1772	848	924	1578	725	853	600	375	225	خدمات العملاء Consumer Affairs
7005	6963	1056	5907	42	15	27	4435	299	4136	2528	757	1771	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants
1384	1354	784	570	30	5	25	422	209	213	932	575	357	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
34866	30872	7822	23050	3994	2068	1926	17297	2172	15125	13575	5650	7925	الإجمالي Total



أعداد العاملين بالوزارة (غير كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر مايو 2025
Sectorwise Number Of Employee's (Non - Kuwaiti) According To Gender & Profession During May 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession القطاع Sector
	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	
22	4	0	4	18	-	18	4	-	4	0	-	-	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
14	5	1	4	9	-	9	5	1	4	0	-	-	الشنون الإدارية Administrative Affairs
26	0	0	0	26	2	24	0	-		0	-	-	الشنون المالية Financial Affairs
4	3	2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	التخطيط والتدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
133	131	2	129	2	1	1	124	-	124	7	2	5	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
89	89	0	89	0	-	-	76	-	76	13	-	13	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
46	43	0	43	3	-	3	31	-	31	12	-	12	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
36	36	4	32	0	-	-	28	2	26	8	2	6	مشاريع المياه Water Projects
49	45	0	45	4	1	3	45	-	45	0	-	-	الخدمات الفنية والمشغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
22	10	4	6	12	2	10	8	2	6	2	2	-	خدمات العملاء Consumer Affairs
341	339	3	336	2	-	2	269	1	268	70	2	68	محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Dis. Plants
6	6	0	6	0	-	-	6	-	6	0	-	-	المراقبة والتحكم والمراقبة Control Center & supervision
788	711	16	695	77	6	71	598	7	591	113	9	104	الإجمالي Total

أعداد العاملين بالوزارة حسب نوع الوظيفة خلال شهر مايو 2024 و 2025

Number Of Employee's in the Ministry According to profession During May 2024 & 2025


الوظائف الإدارية Administrative Jobs		الوظائف الفنية Technical Jobs		لقطاع Sector
2024	2025	2024	2025	
176	177	105	99	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
359	379	112	105	الشؤون الإدارية Administrative Affairs
1293	1225	210	214	الشؤون المالية Financial Affairs
41	38	574	620	التخطيط والتدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data sysytem
213	202	8350	8271	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
81	68	3594	3539	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
55	46	3659	3805	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
11	10	477	634	مشاريع المياه Water Projects
70	68	2668	3446	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
1862	1784	1862	2188	خدمات العملاء Consumer Affairs
50	44	7279	7302	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power Stations & Dist. plants
36	30	1209	1360	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
4247	4071	30099	31583	الإجمالي Total

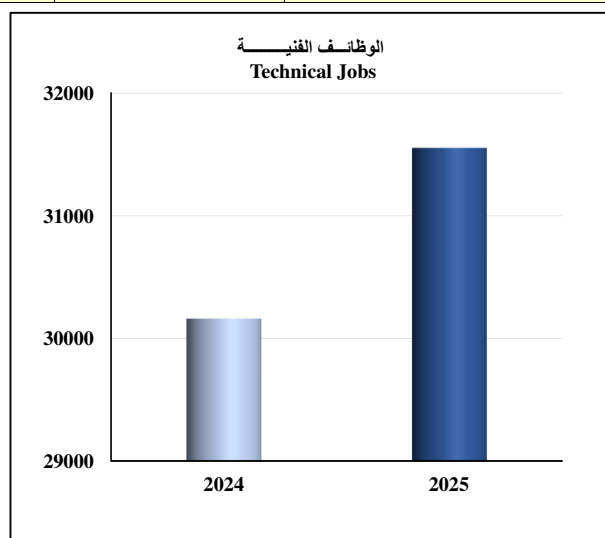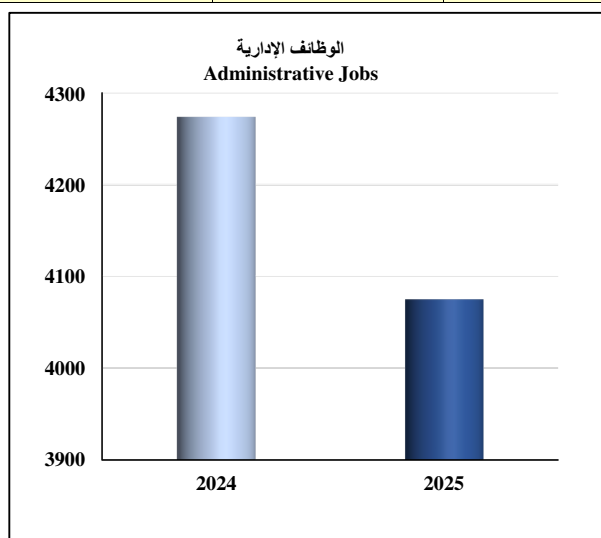

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع خلال شهر مايو 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender During May 2025

القطاع Sector	الجنسية Nationality	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non Kuwaiti			الإجمالي Total		
		ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total	ذكور Male	إناث Female	إجمالي Total
الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices		95	159	254	22	-	22	117	159	276
الشؤون الإدارية Administrative Affairs		173	297	470	14	1	13	186	298	484
الشؤون المالية Financial Affairs		542	871	1413	26	2	24	566	873	1439
التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & Data system		174	480	654	4	2	2	176	482	658
شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks		6238	2102	8340	133	3	130	6368	2105	8473
شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks		2753	765	3518	89	-	89	2842	765	3607
تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance		3539	266	3805	46	-	46	3585	266	3851
مشاريع المياه Water Projects		280	328	608	36	4	32	312	332	644
الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops		2651	814	3465	49	1	48	2699	815	3514
خدمات العملاء Consumer Affairs		2002	1948	3950	22	6	16	2018	1954	3972
محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Dist. Plants		5934	1071	7005	341	3	338	6272	1074	7346
مراكز المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision		595	789	1384	6	-	6	601	789	1390
المجموع الكلي Total		24976	9890	34866	788	22	766	25742	9912	35654

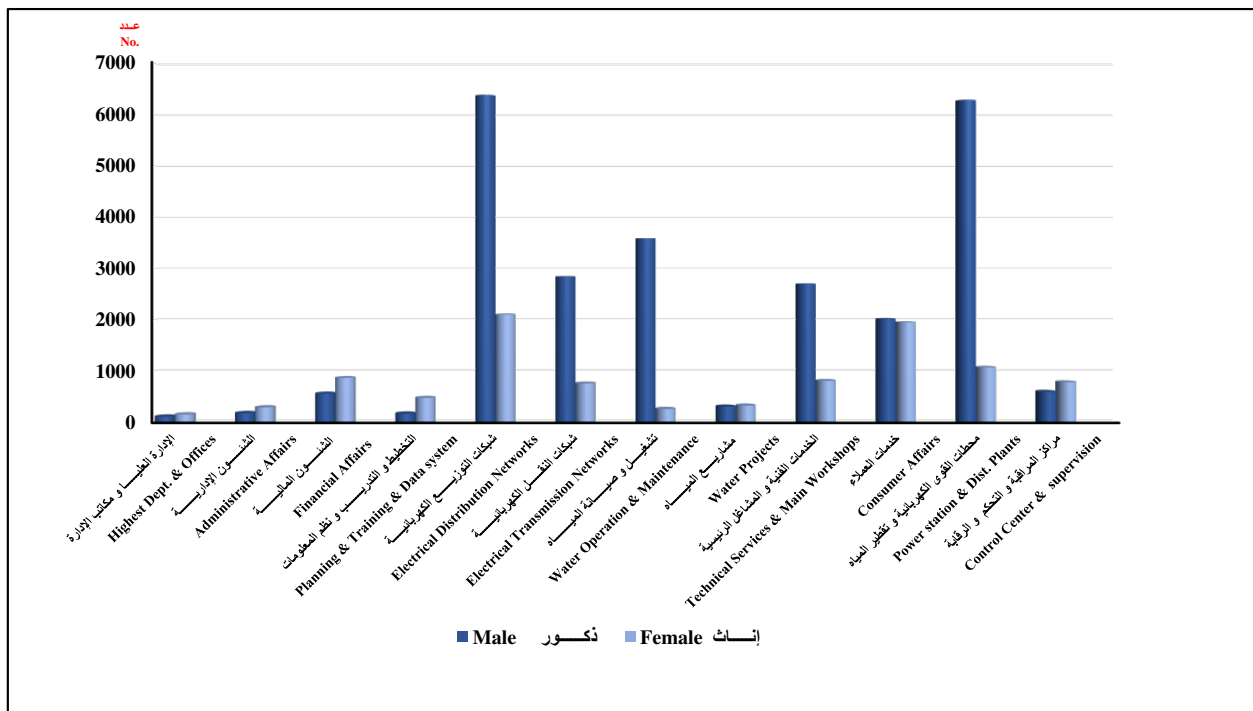

Numbers Of Employees in Supervisory Positionis in the Ministry During May 2025

إجمالي الوظائف الإشرافية 361 منها 16 وظيفة ندب .

The total number of supervisory positions is 361, including 16 delegation positions.

أعداد العاملين في محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه (كويتي - غير كويتي) خلال شهر مايو 2025


Number Of Employee's In Power & Plant Station (Kuwaiti - Non Kuwaiti) In May 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			البيان Description
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	المحطات Station
478	128	350	9	-	9	469	128	341	الشويخ Shuwaikh
1191	153	1038	31	-	31	1160	153	1007	الشعيبة Shuaiba
1081	160	921	30	-	30	1051	160	891	الدوحة الشرقية Doha East
1606	327	1279	45	1	44	1561	326	1235	الدوحة الغربية Doha West
1415	4	1411	50	-	50	1365	4	1361	الزور الجنوبية Az-Zour South
1041	0	1041	166	-	166	875	-	875	الصبيبة Sabiya
6812	772	6040	331	1	330	6481	771	5710	الإجمالي Total

ملخص لجنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر مايو لعامي 2024 - 2025

Ministry's Employee's According To Contins During May 2024 - 2025

الإجمالي Total	2024		الإجمالي Total	2025		النوع Gender البيان Description
	إناث Female	ذكور Male		إناث Female	ذكور Male	
33503	9396	24107	34866	9890	24976	كويتيون Kuwaiti
426	19	407	409	19	390	دول عربية أخرى Other Arabic Countries
373	3	370	347	3	344	دول آسيوية غير عربية Non Arabic Asian Countries
14	0	14	12	0	12	دول أفريقية غير عربية Non Arabic African Countries
2	0	2	2	0	2	أوروبا وأستراليا Europe & Australia
28	0	28	18	0	18	أخرى Other
34346	9418	24928	35654	9912	25742	الإجمالي Total

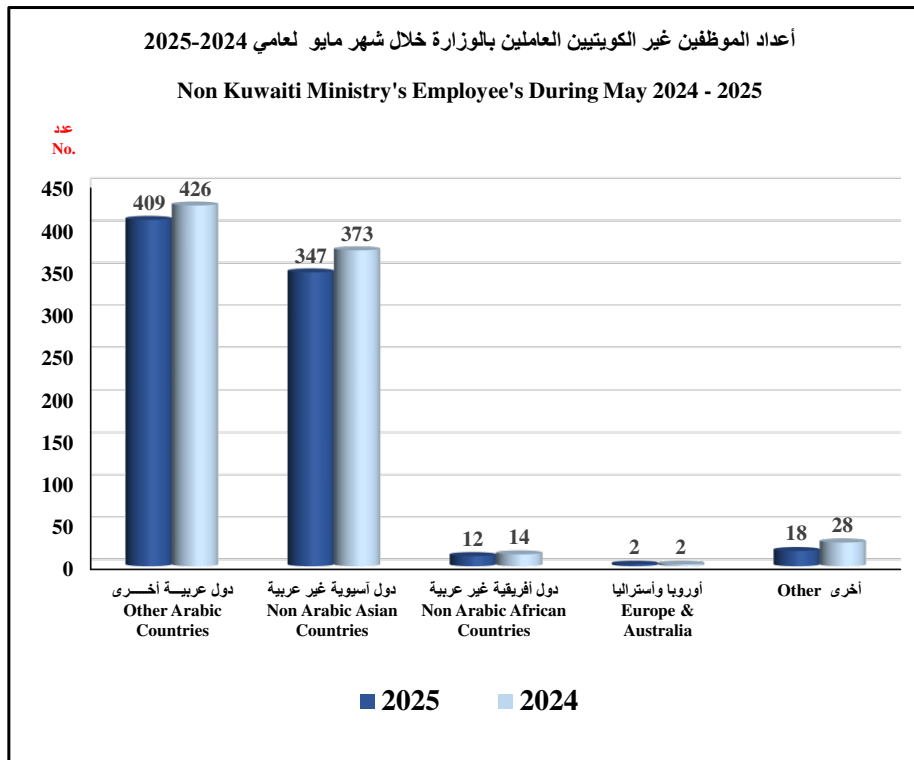

أعداد جنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر مايو 2025

Ministry's Employee's According To Nationality During May 2025

النسبة المئوية للمجموع الكلي Total Percentage	الإجمالي Total	أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثان Second Contract	الوزارة Ministry	البيان Description الجنسية Nationality
97.790	34866	-	-	-	34866	Kuwait كويتي
0.883	315	10	23	282	-	Egypt مصري
0.600	214	1	48	165	-	Indian هندي
0.168	60	-	32	28	-	Pakistan باكستاني
0.174	62	3	41	18	-	Bangldish بنغلاديشي
0.036	13	-	-	13	-	Jordan أردني
0.022	8	-	1	7	-	Philippen فلبيني
0.182	65	5	-	60	-	Saudi سعودي
0.025	9	-	3	6	-	Niger النيجر
0.008	3	-	-	3	-	Syria سوري
0.014	5	-	1	4	-	Somalia صومالي
0.006	2	1	-	1	-	Yemen يمني
0.008	3	-	-	3	-	Palestine فلسطيني
0.003	1	-	-	1	-	Lebanon لبناني
0.008	3	-	1	2	-	Iran إيراني
0.006	2	-	1	1	-	Eritrea أرتيري
0.006	2	-	-	2	-	Oman عماني
0.003	1	-	-	1	-	Senegal سنغالي
0.003	1	-	-	1	-	Turkey تركي
0.003	1	-	-	1	-	Australia أسترالي
0.050	18	18	-	-	-	Other أخرى
100.000	35654	38	151	599	34866	Total الإجمالي

عدد الإناث العاملات في أقسام الوزارة المختلفة 9912 موظفة , و نسبتهن إلى إجمالي عدد العاملين 27.8 %

Number Of Female Employee's Working In Different Dept. Of The Ministry Is 9912 & Their Percentage Total Employee's Is 27.8 %




الأحمال الكهربائية Electrical loads



الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للقطاعات (بالكيلوواط) خلال شهر مايو 2025

Electrical Loads For Electrical Intallations For Sectors (In Kilowatt) During May 2025


النسبة المئوية لكل قطاع من الإجمالي Percentage	أعداد العملاء Customer Numbers	الحمل بالكيلوواط Load In Kilowatt	البيان Description قطاع الاستهلاك Consumption sector
43.6	735	69854.360	خاص Private
1.9	8	3095.070	صناعي Industrial
5.6	13	9040.630	تجاري Commercial
43.9	48	70438.232	حكومي Governmental
4.4	18	7091.380	إستثماري Investment
0.5	8	784.020	زراعي Agricultural
100	830	160303.692	المجموع Total

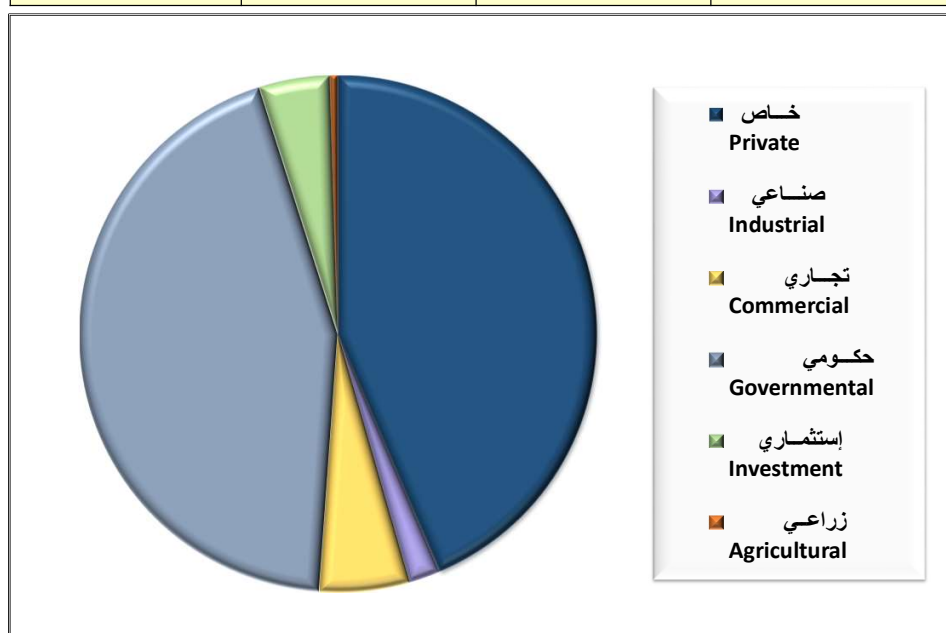

الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للمحافظات (كيلواط) خلال شهر مايو 2025

Electrical Loads For Electrical Installations For Governorates (In KW) During May 2025


الإجمالي Total	حكومي Governmental	سكن خاص Private Residence	مزارع + جواخير Farms	صناعي Industrial	تجاري Commercial	إستثماري Investment	البيان Description المحافظات Governorates
10018.050	595.590	4793.310	0.000	2054.070	2157.900	417.180	العاصمة AL -Asimah
9265.130	217.940	3353.430	0.000	0.000	1658.160	4035.600	حولي Hawalli
47904.330	36583.440	9652.000	293.090	626.950	0.000	748.850	الأحمدي AL -Ahmadi
45751.380	32196.450	10893.920	298.310	0.000	472.950	1889.750	الفروانية AL -Farwaniyah
39374.232	844.812	37922.750	192.620	414.050	0.000	0.000	الجهراء AL -Jahrah
7990.570	0.000	3238.950	0.000	0.000	4751.620	0.000	مبارك الكبير Mubarak AL-Kabir
160303.692	70438.232	69854.360	784.020	3095.070	9040.630	7091.380	الإجمالي Total

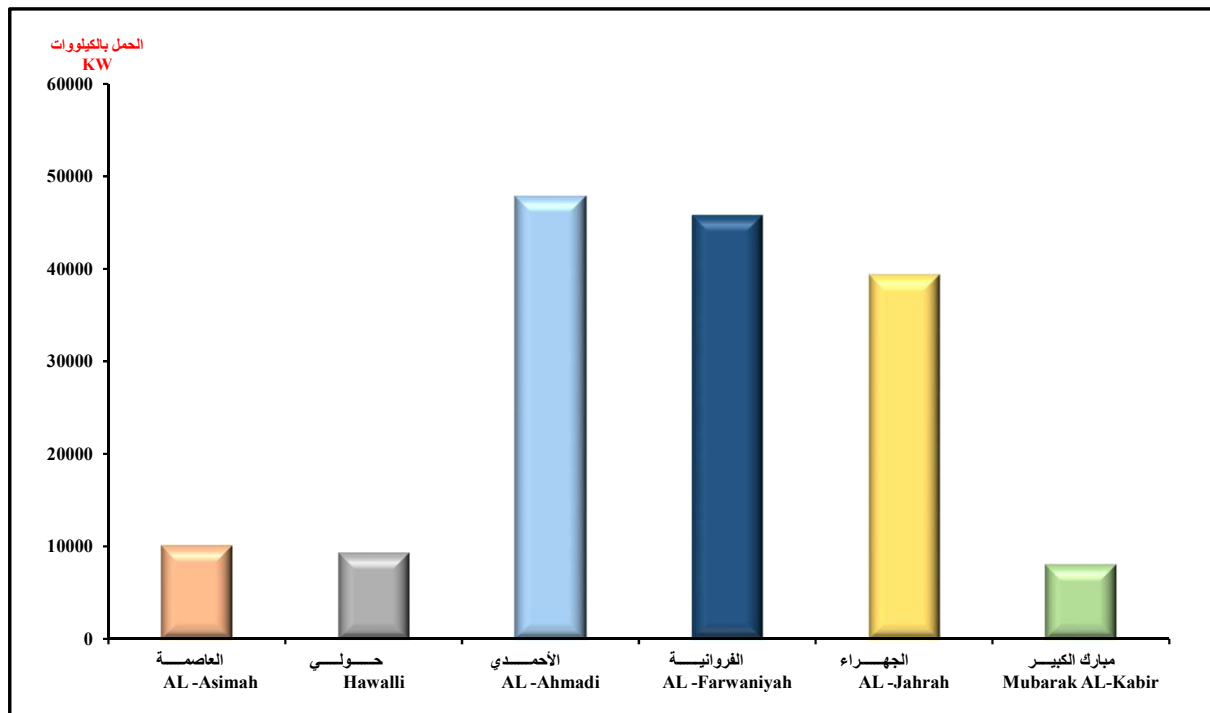

الأحمال الكهربائية (كيلواط) للتمديدات الكهربائية خلال شهري ابريل 2025 و مايو 2025

Electrical Loads (KW) For Electrical Installations During April 2025 and May 2025

البيان Description	ابريل April	مايو May	الفرق Differences
الحمل الكهربائي Electrical Load	94245.02	160303.692	-66058.672

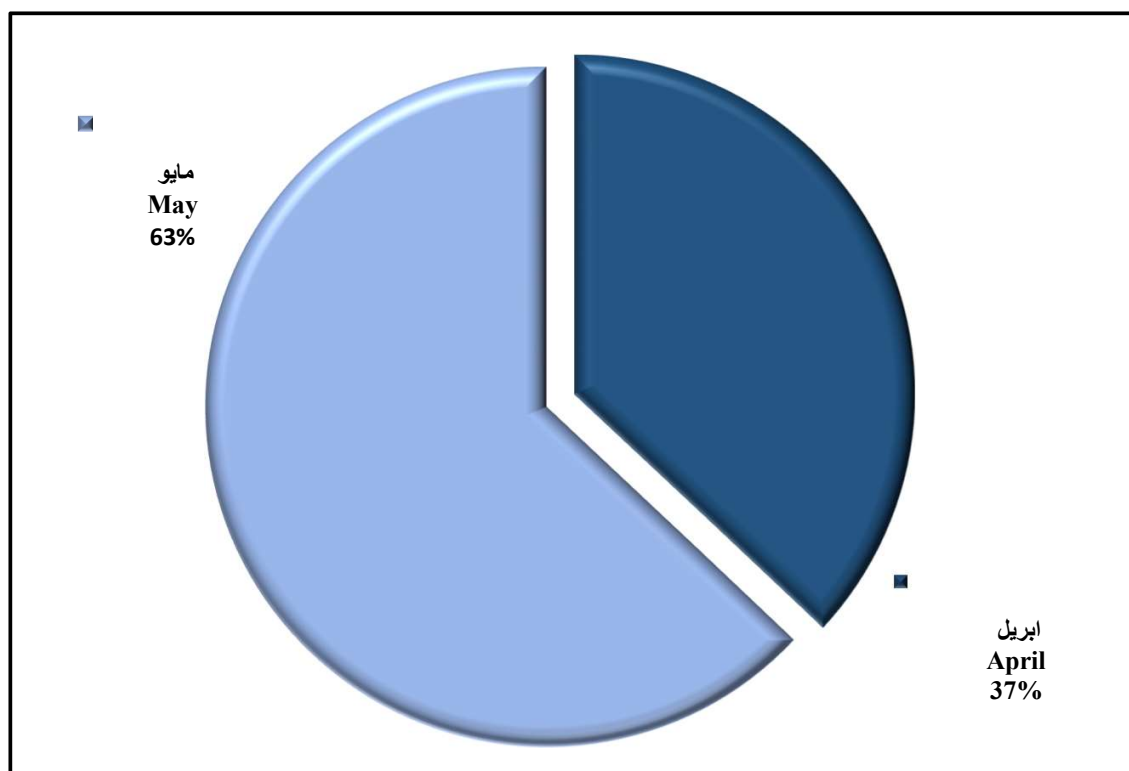

تم بحمد الله