



كتاب الإحصاء الشهري

MONTHLY STATISTICS BOOK



إدارة الإحصاء
Department of Statistics

2025

يوليو

JULY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

تقوم إدارة الإحصاء بإصدار هذا الكتاب الإحصائي الشهري الذي يتضمن عبر صفحاته رسداً يومياً و شهرياً لأنشطة الوزارة في مجال توليد الطاقة الكهربائية و انتاج المياه و استهلاكهما، مروراً بالإحصائيات الشهرية المتنوعة عن العاملين بالوزارة و انتهاءً بالاحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية الشهرية للعملاء.

إن هذا الكتاب الإحصائي يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها عند عمل كتاب الإحصاء السنوي “و غيره من الإصدارات الإحصائية الأخرى” التي تقدم ترجمة لواقع الحال في هذا المرفق الهام، بحيث يمكن اعتبارها قواعد بيانات موثقة تساعد المسؤولين في رسم السياسات و اتخاذ القرارات التي تكفل المحافظة على حسن سير الأداء و العمل على تطويره.

لقد مر هذا الكتاب عبر السنوات الماضية بعدة مراحل حتى وصوله للوضع الذي هو عليه الآن من حيث المحتويات و طريقة العرض، و نحن نتطلع دائماً الى المزيد من هذا التطور و نرحب بأية اقتراحات أو إضافات قد تثري مضمونه و تجعله أكثر فائدة و نفعاً لخدمة العمل بالوزارة.

إدارة الإحصاء

فهرس البيانات الإحصائية لشهر يوليو 2025

Index of Statistical Statements for July 2025

Page Number

Index

1-93

الإحصائيات الفنية للطاقة الكهربائية و المياه
Statistical Data Regarding Power and Water

97-111

إحصائيات العاملين
Statistical Data Regarding Ministry's Employees

115-117

الأحمال الكهربائية
Electrical Loads

قسم الإحصاءات الفنية
Technical Statistics Section





التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر يوليو 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During July 2025

30/7/2025	التاريخ	MW 16529	أعلى حمل (قبل الربط)	الطاقة الكهربائية
30/7/2025	التاريخ	MW 17710	أعلى حمل (بعد الربط)	
6/7/2025	التاريخ	MW 10370	أدنى حمل (قبل الربط)	
6/7/2025	التاريخ	MW 11300	أدنى حمل (بعد الربط)	
MWh 10291088	إجمالي الطاقة المنتجة	MW 19377	القدرة المركبة الحالية	قدرة الإنتاج
MWh 9374763	صافي الطاقة المصدرة	MW 18085	المتوفرة القصوى	

بيانات اقصى حمل ليوم 2025/07/30

MW 17710	الحمل الأقصى (بعد الربط)
MW 17099	القدرة العاملة
MW 17174	القدرة المتوفرة
MW 570	الاحتياطي الدوار (Spinning Reserve)
-3.12%	نسبة الاحتياطي الكهربائي المتوفر *


* (القدرة المتوفرة - الحمل الأقصى)/القدرة المتوفرة

BBL 146731	النفط الخام	MSCF 61195774	الغاز الطبيعي	إستهلاك الوقود
BBL 4816632	زيت الوقود منخفض الكبريت	BBL 40537	زيت الغاز	



العلاقة بين الحمل الأقصى والقدرية المتوفرة والقدرية العاملة في يوم الحمل الأقصى 2025/07/30

Relation Between Peak Load,Max Peak Load and Available Capacity on Max Day 30/07/2025

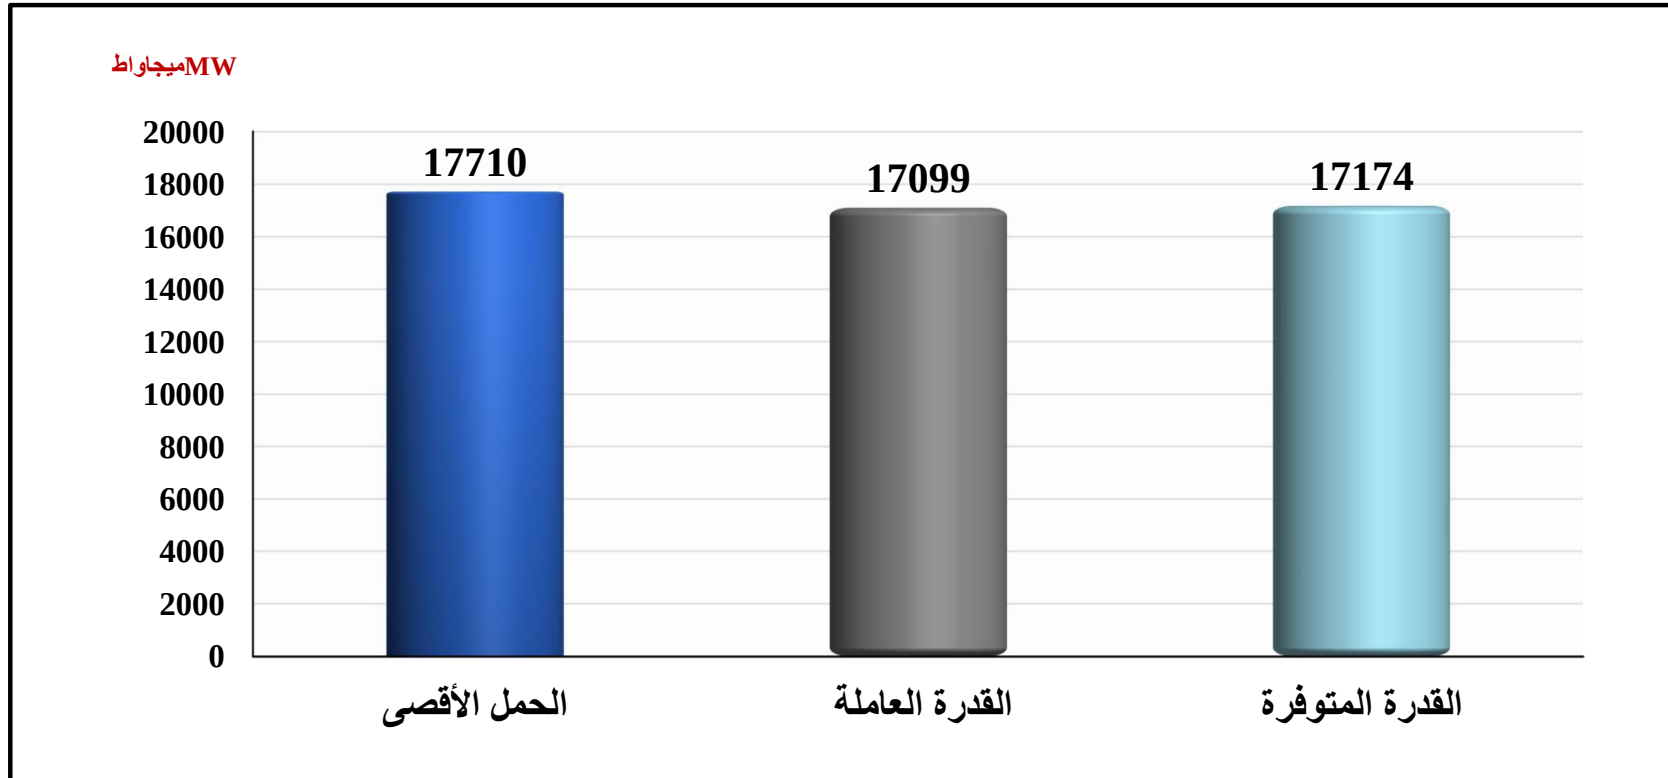



التقرير الشهري عن الكهرباء والماء لشهر يوليو 2025

Monthly Statistical Report (Summary) of Power and Water During July 2025

10/07/2025	التاريخ	MIG 513.957	أعلى صافى استهلاك	المياه العذبة
11/07/2025	التاريخ	MIG 488.057	أدنى صافى استهلاك	
MIG 15403.909	صافي الانتاج	MIG 682.8	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 15539.318	صافي الاستهلاك	-	المتوفرة القصوى	
01/07/2025	التاريخ	MIG 4315.444	أعلى مخزون من المياه	المخزون
31/07/2025	التاريخ	MIG 4165.164	أدنى مخزون من المياه	
01/07/2025	التاريخ	MIG 39.883	أعلى صافى استهلاك	المياه قليلة الملوحة
07/07/2025	التاريخ	MIG 25.886	أدنى صافى استهلاك	
MIG 1254.023	إجمالي الانتاج	MIG 150	المركبة	سعة الإنتاج
MIG 1240.867	جملة الاستهلاك	MIG 44.080	المتوفرة القصوى	
31/07/2025	التاريخ	MIG 239.947	أعلى مخزون من المياه	المخزون
06/07/2025	التاريخ	MIG 207.824	أدنى مخزون من المياه	



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر يوليو 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During July 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max. Rel. Humidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min. Rel. Humidity %
1	17215	16440	1250	240	16130	14:30	45	11%	12940	05:30	35	23%
2	17275	16000	1640	240	15300	14:30	45	11%	11830	06:00	31	17%
3	17635	16360	1760	240	15540	14:30	45	12%	11870	05:30	31	18%
4	17815	16410	2290	240	15020	14:00	44	9%	11950	05:30	33	18%
5	17965	16560	2790	240	14710	14:30	44	7%	11620	05:30	31	20%
6	18085	15705	2455	240	14180	14:30	42	8%	11300	05:30	31	17%
7	17715	15335	1205	240	15070	15:30	45	11%	11320	05:30	33	20%
8	17800	15785	1285	240	15440	14:30	45	13%	11670	05:30	30	20%
9	17735	15865	1045	240	15760	15:00	45	11%	12100	05:30	32	19%
10	17805	16125	1390	240	15650	14:00	45	11%	12260	05:30	28	21%
11	17715	15790	1025	240	15710	14:30	47	11%	11980	05:30	29	19%
12	17960	16395	1005	240	16330	14:00	48	12%	12310	05:30	31	20%
13	17780	16660	985	240	16620	14:30	49	10%	13025	05:30	35	19%
14	17810	17350	1435	240	16860	13:30	50	11%	13140	05:30	33	22%
15	17870	17410	1395	240	16960	14:00	49	9%	13200	05:30	35	15%



القدرة المتوفرة والعاملة والحمل الأقصى والحمل الأدنى خلال شهر يوليو 2025

System Availability Capacity, Plant on Bars And Peak & Minimum Load During July 2025

التاريخ Date	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Plant on Bars (MW)	الاحتياطي الدوار Spinning Reserve (MW)	الاحتياطي الدوار اللحظي ISR (MW)	بيانات الحمل الأقصى Peak Load				بيانات الحمل الأدنى Minimum Load			
					الحمل الأقصى Peak Load (MW)	الوقت Time	أقصى درجة حرارة Max. Temp. Co	أقصى نسبة رطوبة Max.Rel.H umidity %	الحمل الأدنى Min. Load (MW)	الوقت Time	أدنى درجة حرارة Min. Temp. Co	أدنى نسبة رطوبة Min.Rel. Humidity %
16	17890	16870	1135	240	16680	14:00	48	15%	13180	05:30	33	17%
17	17595	17130	740	240	17330	15:00	50	11%	13450	05:30	38	21%
18	17595	17520	1475	240	16970	14:00	48	11%	13360	05:30	37	22%
19	17970	17225	1580	240	16580	15:00	47	12%	12570	05:30	34	13%
20	18055	17310	1365	240	16880	15:30	47	12%	13000	05:30	37	21%
21	18055	17395	1280	240	17050	15:30	48	12%	12950	05:30	37	20%
22	18020	17580	1510	240	17000	15:00	48	10%	12910	05:30	35	18%
23	17990	17490	1185	240	17240	15:30	48	13%	13000	05:30	32	20%
24	17655	17460	1095	240	17300	14:30	48	11%	13280	05:30	38	18%
25	17825	17195	1345	235	16750	14:00	50	10%	13030	06:00	33	17%
26	17940	17335	1700	240	16570	13:30	49	12%	12990	05:30	31	23%
27	17935	17465	1500	240	16900	14:30	49	12%	12980	05:30	30	28%
28	17190	17115	1155	240	16890	15:30	50	12%	12740	05:30	31	21%
29	17325	17250	835	225	17350	14:30	50	12%	13430	05:30	39	15%
30	17174	17099	570	225	17710	14:30	50	11%	13840	05:30	40	17%
31	17175	17175	735	225	17530	15:30	49	12%	13700	06:00	38	18%
Max.	18085	17580	2790	240	17710	15:30	50	15%				
Min.	17174	15335	570	225					11300	05:30	28	13%



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر يوليو 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعبية الجنوبية		محطة الشعبية الشمالية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الشمالية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية		محطة الشفايا		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي		القطع المبرمج للتيار الكهربائي		المجموع	
	Shuwaikh Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuaiba North Stn.		Doha East Stn.		Doha West Stn.		Az-Zour North Stn.		Az-Zour South Stn.		Sabiya Stn.		SGRE		GCC Interchange		Manual Load Shadding		Total	
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load
1	0	0	540	545	885	875	550	500	1840	1225	1635	1640	3960	3155	5770	4055	10	5	940	940	0	0	16130	12940
2	0	0	540	480	870	875	400	350	1840	1170	1650	1620	3980	2815	5070	3575	10	5	940	940	0	0	15300	11830
3	0	0	545	480	875	870	450	350	1840	1180	1650	1705	4125	2900	5105	3475	10	10	940	900	0	0	15540	11870
4	0	0	540	480	875	870	350	350	1520	1115	1635	1665	4145	2925	5045	3640	10	5	900	900	0	0	15020	11950
5	0	0	540	475	870	610	420	420	1760	1165	1645	1715	3660	2695	4865	3605	10	5	940	930	0	0	14710	11620
6	0	0	540	480	870	850	420	420	1680	1125	1645	1620	4005	2885	4075	2985	15	5	930	930	0	0	14180	11300
7	0	0	500	480	885	880	600	420	1920	1160	1615	1635	4200	2855	4400	2955	10	10	940	925	0	0	15070	11320
8	0	0	540	540	875	875	660	600	1840	1190	1640	1700	4165	2865	4775	3015	5	5	940	880	0	0	15440	11670
9	110	0	540	530	880	885	660	660	1920	1225	1620	1695	4340	2820	4740	3340	10	5	940	940	0	0	15760	12100
10	215	0	540	525	870	875	660	660	2015	1290	1625	1680	3980	2875	4825	3435	5	5	915	915	0	0	15650	12260
11	75	0	540	480	865	885	660	660	2020	1210	1595	1680	4230	2780	4775	3360	5	0	945	925	0	0	15710	11980
12	220	0	540	540	870	870	660	660	2075	1220	1610	1655	4490	2995	4920	3470	5	0	940	900	0	0	16330	12310
13	215	0	540	540	885	875	550	550	2145	1230	1600	1670	4435	3365	5305	3865	5	5	940	925	0	0	16620	13025
14	210	0	540	540	865	870	550	550	1995	1290	1615	1645	4375	3305	5765	4010	5	5	940	925	0	0	16860	13140
15	210	0	540	540	875	885	550	550	1990	1220	1590	1645	4275	3010	5980	4415	10	5	940	930	0	0	16960	13200



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (مجاواط) لمحطات القوى الكهربائية خلال شهر يوليو 2025

Power Station's Maximum & Minimum Loads (MW) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعيبية الجنوبية		محطة الشعيبية الشمالية		محطة الدوحة الشرقية		محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الشمالية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية		محطة الشقاييا		الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي		القطع المبرمج للتيار الكهربائي		المجموع		
	Shuwaikh Stn.		Shuaiba South Stn.		Shuaiba North Stn.		Doha East Stn.		Doha West Stn.		Az-Zour North Stn.		Az-Zour South Stn.		Sabiya Stn.		SGRE		GCC Interchange		Manual Load Shadding		Total		
	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min.Load	الحمل الأقصى Max.Load	الحمل الأدنى Min. Load	
16	215	0	540	540	875	870	550	550	1920	1280	1600	1650	4415	3260	5615	4125	10	5	940	900	0	0	16680	13180	
17	180	0	600	560	870	875	550	550	2225	1365	1610	1630	4585	3260	5770	4305	5	5	935	900	0	0	17330	13450	
18	220	0	540	550	880	870	550	550	2070	1295	1625	1610	4225	3320	5925	4235	10	5	925	925	0	0	16970	13360	
19	0	0	540	480	880	875	480	400	1840	1120	1600	1675	4370	2990	5925	4095	10	10	935	925	0	0	16580	12570	
20	0	0	540	540	880	870	660	480	1840	1290	1625	1650	4320	2985	6070	4295	10	10	935	880	0	0	16880	13000	
21	145	0	540	545	885	875	660	600	2000	1170	1620	1675	4265	2960	5990	4195	10	5	935	925	0	0	17050	12950	
22	210	0	540	530	875	880	660	480	2065	1190	1620	1690	4180	3005	5910	4195	10	10	930	930	0	0	17000	12910	
23	215	0	540	540	885	885	660	540	2015	1210	1605	1690	4415	2785	5960	4420	10	5	935	925	0	0	17240	13000	
24	210	0	540	540	870	875	660	660	2070	1180	1615	1675	4205	3255	6185	4185	10	10	935	900	0	0	17300	13280	
25	145	0	540	545	870	890	550	550	1920	1125	1615	1675	4305	3120	5900	4190	5	5	900	930	0	0	16750	13030	
26	110	0	540	545	870	885	660	580	1900	1235	1605	1605	4235	3000	5710	4200	5	10	935	930	0	0	16570	12990	
27	215	0	540	540	875	890	660	540	1935	1150	1600	1660	4155	3010	5980	4255	5	5	935	930	0	0	16900	12980	
28	205	0	540	540	250	445	550	550	2065	1210	1590	1645	4425	3190	6330	4280	5	0	930	880	0	0	16890	12740	
29	210	0	540	540	870	835	550	550	2150	1365	1600	1650	4630	3300	5855	4265	10	10	935	915	0	0	17350	13430	
30	210	0	600	540	870	870	590	550	2270	1280	1600	1625	4504	3540	5880	4495	5	10	1085	930	96	0	17710	13840	
31	215	0	540	540	875	870	550	550	2190	1420	1600	1660	4595	3175	5865	4545	10	10	1090	930	0	0	17530	13700	
Max.	220		600		885		660		2270		1650		4630		6330		15		1090		96		17710		
Min.		0		475		445		350		1115		1605		2695		2955		5		880		0		11300	
Aver	130	0	545	525	855	850	570	530	1965	1225	1615	1660	4265	3045	5495	3920	10	5	945	920	5	0	16385	12675	



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During July 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	أقصى درجة حرارة Max.Temp C	
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024		يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024		يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024
1	16130	16320	-1.2	12940	12190	6.2	45	48
2	15300	16320	-6.3	11830	12270	-3.6	45	48
3	15540	15890	-2.2	11870	12120	-2.1	45	45
4	15020	15690	-4.3	11950	12000	-0.4	44	45
5	14710	15890	-7.4	11620	11880	-2.2	44	48
6	14180	16210	-12.5	11300	12435	-9.1	42	48
7	15070	15930	-5.4	11320	12290	-7.9	45	46
8	15440	16390	-5.8	11670	12400	-5.9	45	46
9	15760	16220	-2.8	12100	12730	-4.9	45	47
10	15650	16660	-6.1	12260	12580	-2.5	45	48
11	15710	17120	-8.2	11980	12860	-6.8	47	50
12	16330	17000	-3.9	12310	13220	-6.9	48	50
13	16620	17360	-4.3	13025	13640	-4.5	49	49
14	16860	16620	1.4	13140	12970	1.3	50	47
15	16960	16000	6.0	13200	12150	8.6	49	46



الحمل الأقصى والحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum & Minimum Loads (MW) During July 2025 and 2024

التاريخ Date	الحمل الأقصى Max. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان	الحمل الأدنى Min. Load		النسبة المئوية للزيادة أو النقصان	أقصى درجة حرارة Max.Temp C	
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	Change of Percentage	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	Change of Percentage	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024
16	16680	16200	3.0	13180	12520	5.3	48	46
17	17330	16680	3.9	13450	12710	5.8	50	48
18	16970	16990	-0.1	13360	13080	2.1	48	48
19	16580	16670	-0.5	12570	12690	-0.9	47	49
20	16880	17050	-1.0	13000	12620	3.0	47	48
21	17050	17130	-0.5	12950	13010	-0.5	48	48
22	17000	16740	1.6	12910	12830	0.6	48	47
23	17240	16770	2.8	13000	12755	1.9	48	47
24	17300	16890	2.4	13280	12760	4.1	48	48
25	16750	16840	-0.5	13030	13030	0.0	50	47
26	16570	16370	1.2	12990	13200	-1.6	49	47
27	16900	16640	1.6	12980	13090	-0.8	49	47
28	16890	16280	3.7	12740	12910	-1.3	50	45
29	17350	16200	7.1	13430	12380	8.5	50	46
30	17710	16440	7.7	13840	12525	10.5	50	47
31	17530	16550	5.9	13700	12650	8.3	49	47
Max.	17710	17360					50	50
Min.				11300	11880			



الحمل الأقصى (ميجاواط) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024


Comparative Maximum Load (MW) During July 2025 and 2024

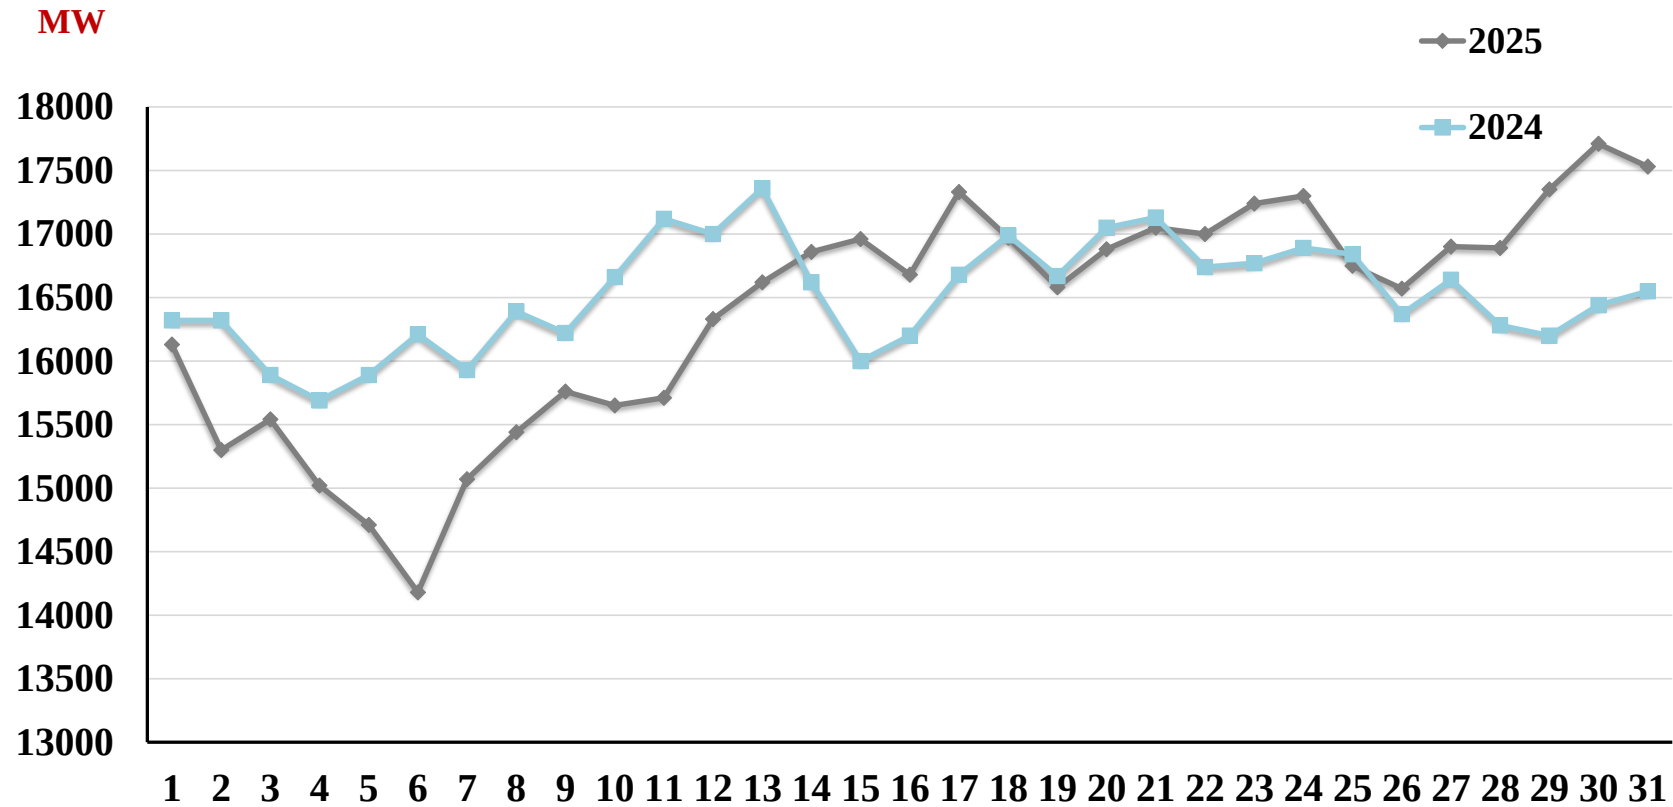



الحمل الأدنى (ميجاواط) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Comparative Minimum Load (MW) During July 2025 and 2024

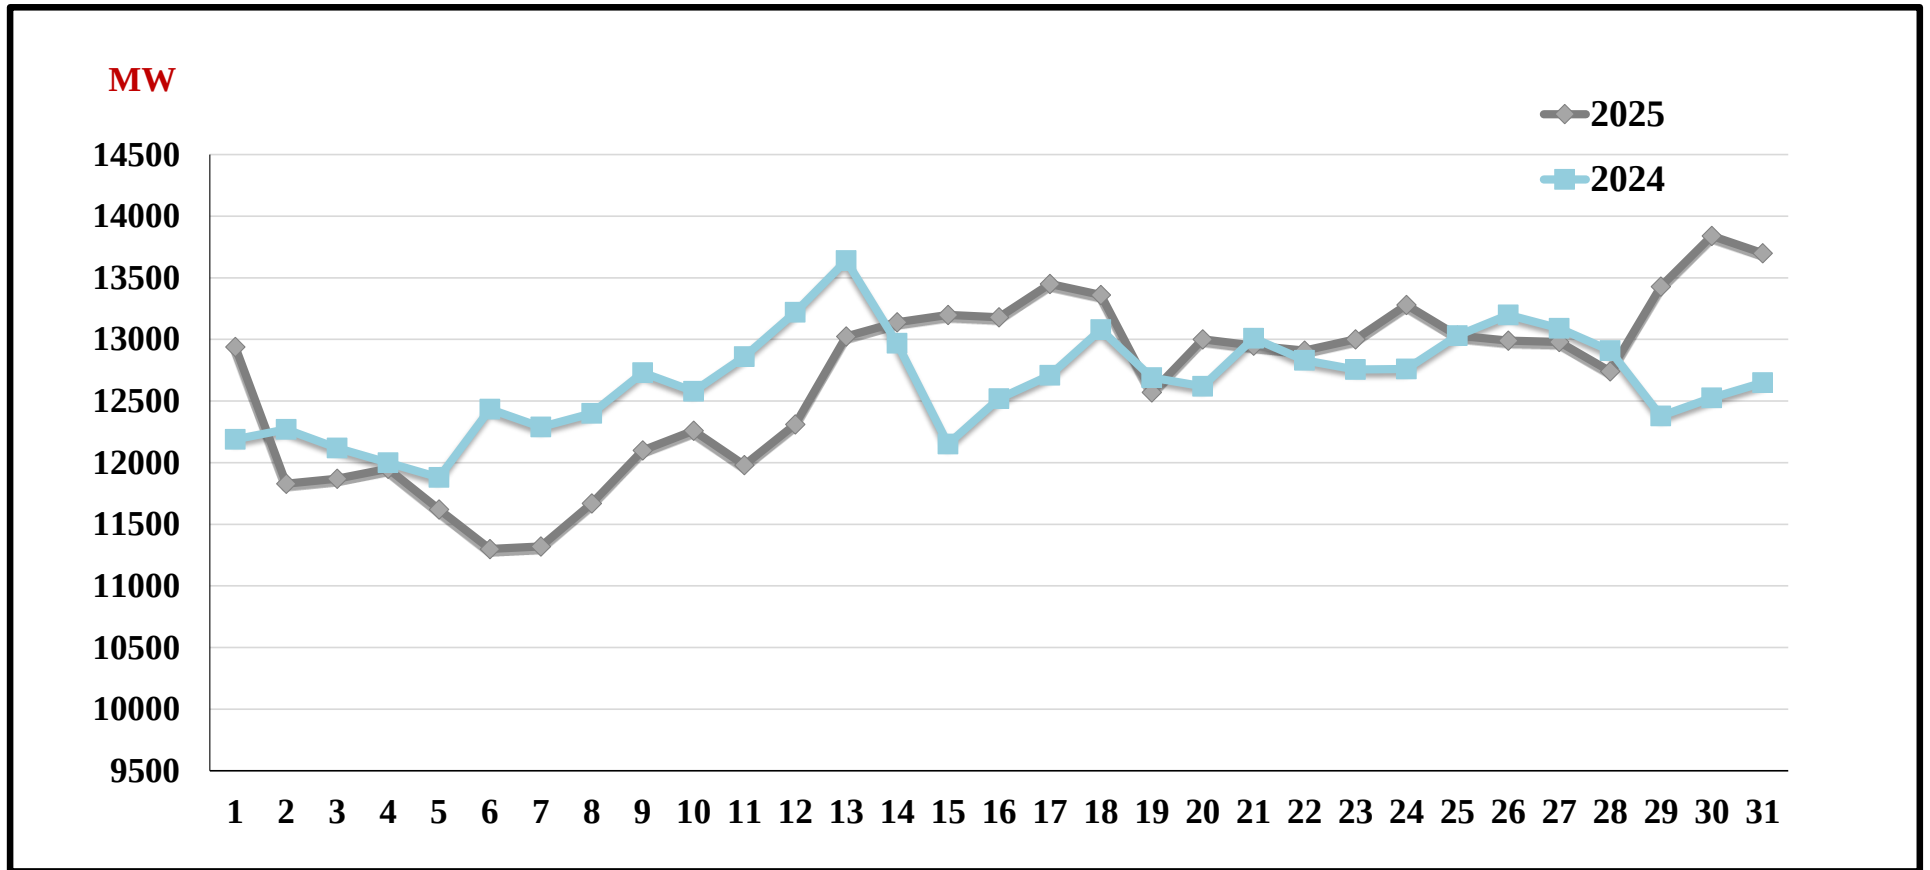



الحمل الأقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الاقصى Total Of Maximum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	0	885	0	1635	2395	4010	8925	540	550	1840	1565	1760	6255	10	15190
2	0	870	0	1650	2380	3310	8210	540	400	1840	1600	1760	6140	10	14360
3	0	875	0	1650	2600	3345	8470	545	450	1840	1525	1760	6120	10	14600
4	0	875	0	1635	2530	3525	8565	540	350	1520	1615	1520	5545	10	14120
5	0	870	0	1645	2005	3105	7625	540	420	1760	1655	1760	6135	10	13770
6	0	870	0	1645	2305	2315	7135	540	420	1680	1700	1760	6100	15	13250
7	0	885	0	1615	2505	2640	7645	500	600	1920	1695	1760	6475	10	14130
8	0	875	0	1640	2400	3015	7930	540	660	1840	1765	1760	6565	5	14500
9	110	880	0	1620	2500	2980	8090	540	660	1920	1840	1760	6720	10	14820
10	215	870	95	1625	2180	3065	8050	540	660	1920	1800	1760	6680	5	14735
11	75	865	60	1595	2465	3015	8075	540	660	1960	1765	1760	6685	5	14765
12	220	870	155	1610	2670	3160	8685	540	660	1920	1820	1760	6700	5	15390
13	215	885	145	1600	2665	3545	9055	540	550	2000	1770	1760	6620	5	15680
14	210	865	150	1615	2580	4005	9425	540	550	1845	1795	1760	6490	5	15920
15	210	875	150	1590	2715	4220	9760	540	550	1840	1560	1760	6250	10	16020



الحمل الأقصى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Maximum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الاقصى Total Of Maximum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	215	875	0	1600	2650	3855	9195	540	550	1920	1765	1760	6535	10	15740
17	180	870	145	1610	2750	4010	9565	600	550	2080	1835	1760	6825	5	16395
18	220	880	150	1625	2525	4165	9565	540	550	1920	1700	1760	6470	10	16045
19	0	880	0	1600	2710	4165	9355	540	480	1840	1660	1760	6280	10	15645
20	0	880	0	1625	2720	4310	9535	540	660	1840	1600	1760	6400	10	15945
21	145	885	0	1620	2615	4230	9495	540	660	2000	1650	1760	6610	10	16115
22	210	875	145	1620	2490	4150	9490	540	660	1920	1690	1760	6570	10	16070
23	215	885	95	1605	2705	4200	9705	540	660	1920	1710	1760	6590	10	16305
24	210	870	150	1615	2715	4425	9985	540	660	1920	1490	1760	6370	10	16365
25	145	870	0	1615	2685	4140	9455	540	550	1920	1620	1760	6390	5	15850
26	110	870	60	1605	2750	3950	9345	540	660	1840	1485	1760	6285	5	15635
27	215	875	95	1600	2620	4220	9625	540	660	1840	1535	1760	6335	5	15965
28	205	250	145	1590	2740	4570	9500	540	550	1920	1685	1760	6455	5	15960
29	210	870	150	1600	2795	4535	10160	540	550	2000	1835	1320	6245	10	16415
30	210	870	150	1600	2729	4560	10119	600	590	2120	1775	1320	6405	5	16529
31	215	875	150	1600	2810	4545	10195	540	550	2040	1785	1320	6235	10	16440
Max	220	885	155	1650	2810	4570	10195	600	660	2120	1840	1760	6825	15	16529*

*الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
1	0	875	0	1640	2000	2850	7365	0	545	500	1225	1155	1205	4630	5	12000
2	0	875	0	1620	1850	2450	6795	0	480	350	1170	965	1125	4090	5	10890
3	0	870	0	1705	1815	2435	6825	0	480	350	1180	1085	1040	4135	10	10970
4	0	870	0	1665	1830	2520	6885	0	480	350	1115	1095	1120	4160	5	11050
5	0	610	0	1715	1640	2505	6470	0	475	420	1165	1055	1100	4215	5	10690
6	0	850	0	1620	1810	1945	6225	0	480	420	1125	1075	1040	4140	5	10370
7	0	880	0	1635	1815	1915	6245	0	480	420	1160	1040	1040	4140	10	10395
8	0	875	0	1700	1660	1895	6130	0	540	600	1190	1205	1120	4655	5	10790
9	0	885	0	1695	1610	2135	6325	0	530	660	1225	1210	1205	4830	5	11160
10	0	875	0	1680	1600	2235	6390	0	525	660	1290	1275	1200	4950	5	11345
11	0	885	0	1680	1575	2160	6300	0	480	660	1210	1205	1200	4755	0	11055
12	0	870	0	1655	1795	2350	6670	0	540	660	1220	1200	1120	4740	0	11410
13	0	875	0	1670	2160	2660	7365	0	540	550	1230	1205	1205	4730	5	12100
14	0	870	0	1645	2045	2725	7285	0	540	550	1290	1260	1285	4925	5	12215
15	0	885	0	1645	1810	3215	7555	0	540	550	1220	1200	1200	4710	5	12270



الحمل الأدنى لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Minimum Load Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbiens							محطات التوربينات البخارية Steam Turbiens							محطة الشقاييا SGRE	مجموع الحمل الأدنى Total Minimum Load (A+B)
	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع	محطة الشويخ	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع		
	Shuwaikh Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour North Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (A)	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total (B)		
16	0	870	0	1650	1985	2845	7350	0	540	550	1280	1275	1280	4925	5	12280
17	0	875	0	1630	1920	2940	7365	0	560	550	1365	1340	1365	5180	5	12550
18	0	870	0	1610	2030	2950	7460	0	550	550	1295	1290	1285	4970	5	12435
19	0	875	0	1675	1880	3055	7485	0	480	400	1120	1110	1040	4150	10	11645
20	0	870	0	1650	1705	3095	7320	0	540	480	1290	1280	1200	4790	10	12120
21	0	875	0	1675	1855	3075	7480	0	545	600	1170	1105	1120	4540	5	12025
22	0	880	0	1690	1855	3075	7500	0	530	480	1190	1150	1120	4470	10	11980
23	0	885	0	1690	1575	3220	7370	0	540	540	1210	1210	1200	4700	5	12075
24	0	875	0	1675	2190	3065	7805	0	540	660	1180	1065	1120	4565	10	12380
25	0	890	0	1675	1910	3070	7545	0	545	550	1125	1210	1120	4550	5	12100
26	0	885	0	1605	1935	3080	7505	0	545	580	1235	1065	1120	4545	10	12060
27	0	890	0	1660	1855	3135	7540	0	540	540	1150	1155	1120	4505	5	12050
28	0	445	0	1645	2055	3080	7225	0	540	550	1210	1135	1200	4635	0	11860
29	0	835	0	1650	2075	3185	7745	0	540	550	1365	1225	1080	4760	10	12515
30	0	870	0	1625	2290	3595	8380	0	540	550	1280	1250	900	4520	10	12910
31	0	870	60	1660	1940	3525	8055	0	540	550	1360	1235	1020	4705	10	12770
Min	0	445	60	1605	1575	1895	6130	0	475	350	1115	965	900	4090	5	10370*

* الحمل قبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالمجاول خلال شهر يوليو 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا			مجموع القدرة المتوفرة
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)	SGRE			Total Available Capacity (A+B)
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
1	210	890	150	2695	4350	1635	9930	0	660	650	2240	1805	1920	7275	10	0	10	17215
2	210	870	150	2695	4345	1650	9920	0	660	650	2240	1875	1920	7345	10	0	10	17275
3	210	875	150	2815	4385	1650	10085	0	660	650	2240	2070	1920	7540	10	0	10	17635
4	210	875	150	2800	4595	1635	10265	0	660	650	2240	2070	1920	7540	10	0	10	17815
5	210	875	150	2810	4595	1645	10285	0	660	780	2240	2070	1920	7670	10	0	10	17965
6	210	870	150	2875	4600	1645	10350	0	660	780	2240	2120	1920	7720	15	0	15	18085
7	210	885	150	2620	4595	1615	10075	0	600	780	2240	2090	1920	7630	10	0	10	17715
8	210	875	150	2630	4600	1640	10105	0	660	780	2240	2090	1920	7690	5	0	5	17800
9	210	880	120	2630	4570	1620	10030	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17735
10	215	875	155	2625	4610	1625	10105	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17805
11	215	865	155	2545	4645	1595	10020	0	660	780	2240	2090	1920	7690	5	0	5	17715
12	220	870	155	2750	4655	1610	10260	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17960
13	215	885	150	2740	4620	1600	10210	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17780
14	215	865	150	2810	4585	1615	10240	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17810
15	215	890	150	2820	4630	1590	10295	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	10	17870



القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Available Capacity Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE			مجموع القدرة المتوفرة Total Available Capacity (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	16	215	875	165	2820	4640	1600	10315	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	10
17	180	870	145	2825	4395	1610	10025	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17595
18	220	880	150	2860	4285	1625	10020	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	10	17595
19	220	890	150	2875	4530	1600	10265	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17970
20	220	880	150	2865	4610	1625	10350	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	18055
21	215	890	150	2870	4605	1620	10350	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	18055
22	210	875	145	2870	4595	1620	10315	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	18020
23	215	885	155	2860	4565	1605	10285	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17990
24	215	870	150	2835	4545	1615	10230	0	660	780	2240	1815	1920	7415	10	0	10	17655
25	215	870	150	2860	4545	1615	10255	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17825
26	215	875	150	2865	4530	1605	10240	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17940
27	215	875	155	2835	4555	1600	10235	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17935
28	205	250	145	2865	4570	1590	9625	0	660	650	2240	2090	1920	7560	5	0	5	17190
29	210	870	150	2870	4535	1600	10235	0	660	650	2240	2090	1440	7080	10	0	10	17325
30	210	875	150	2804	4560	1600	10199	0	660	630	2240	2000	1440	6970	5	0	5	17174
31	215	875	150	2810	4545	1600	10195	0	660	630	2240	2000	1440	6970	10	0	10	17175
Max	220	890	165	2875	4655	1650	10350	0	660	780	2240	2120	1920	7720	15	0	15	18085
Min	180	250	120	2545	4285	1590	9625	0	600	630	2240	1805	1440	6970	5	0	5	17174



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقاييا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	1	0	890	0	2620	4010	1635	9155	0	660	650	2240	1805	1920	7275	10	0	10
2	0	870	0	2620	3505	1650	8645	0	660	650	2240	1875	1920	7345	10	0	10	16000
3	0	875	0	2740	3545	1650	8810	0	660	650	2240	2070	1920	7540	10	0	10	16360
4	0	875	0	2725	3625	1635	8860	0	660	650	2240	2070	1920	7540	10	0	10	16410
5	0	875	0	2735	3625	1645	8880	0	660	780	2240	2070	1920	7670	10	0	10	16560
6	0	870	0	2800	2655	1645	7970	0	660	780	2240	2120	1920	7720	15	0	15	15705
7	0	885	0	2545	2650	1615	7695	0	600	780	2240	2090	1920	7630	10	0	10	15335
8	0	875	0	2555	3020	1640	8090	0	660	780	2240	2090	1920	7690	5	0	5	15785
9	110	880	0	2555	2995	1620	8160	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	15865
10	215	875	95	2550	3065	1625	8425	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	16125
11	75	865	60	2470	3030	1595	8095	0	660	780	2240	2090	1920	7690	5	0	5	15790
12	220	870	155	2675	3165	1610	8695	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	16395
13	215	885	150	2665	3575	1600	9090	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	16660
14	215	865	150	2735	4200	1615	9780	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17350
15	215	890	150	2745	4245	1590	9835	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	10	17410



القدرة العاملة لمحطات القوى الكهربائية (توربينات البخار وتوربينات الغاز) بالميجاواط خلال شهر يوليو 2025

Plant On Bar Of Power Stations (Steam & Gas Turbines) In MW During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines							محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							محطة الشقيا SGRE			مجموع القدرة العاملة Total Plant on Bar (A+B)
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total (A)	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total (B)				
															W & PV	CSP	SGRE TOTAL	
	16	215	875	0	2745	3860	1600	9295	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	
17	180	870	145	2750	4005	1610	9560	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17130
18	220	880	150	2785	4285	1625	9945	0	660	650	2240	2095	1920	7565	10	0	10	17520
19	0	890	0	2800	4230	1600	9520	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17225
20	0	880	0	2790	4310	1625	9605	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17310
21	145	890	0	2795	4240	1620	9690	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17395
22	210	875	145	2795	4230	1620	9875	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17580
23	215	885	95	2785	4200	1605	9785	0	660	780	2240	2095	1920	7695	10	0	10	17490
24	215	870	150	2760	4425	1615	10035	0	660	780	2240	1815	1920	7415	10	0	10	17460
25	145	870	0	2785	4210	1615	9625	0	660	650	2240	2095	1920	7565	5	0	5	17195
26	110	875	60	2790	4195	1605	9635	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17335
27	215	875	95	2760	4220	1600	9765	0	660	780	2240	2095	1920	7695	5	0	5	17465
28	205	250	145	2790	4570	1590	9550	0	660	650	2240	2090	1920	7560	5	0	5	17115
29	210	870	150	2795	4535	1600	10160	0	660	650	2240	2090	1440	7080	10	0	10	17250
30	210	875	150	2729	4560	1600	10124	0	660	630	2240	2000	1440	6970	5	0	5	17099
31	215	875	150	2810	4545	1600	10195	0	660	630	2240	2000	1440	6970	10	0	10	17175
Max	220	890	155	2810	4570	1650	10195	0	660	780	2240	2120	1920	7720	15	0	15	17580
Min	0	250	0	2470	2650	1590	7695	0	600	630	2240	1805	1440	6970	5	0	5	15335



أقصى حمل كهرلاني بتاريخ 2025/07/30 ونصيب كل محطة على حدة
System Peak Load on 30/07/2025 & Share as per Station

القدرة المركبة الحالية (ميغاواط) بتاريخ 2025/07/31
Installed Capacity (MW) on 31/07/2025

المجموع	Total	المحلي	SGRE	الزور الشمالية	صبية	الزور الجنوبية	الدوحة الغربية	الدوحة الشرقية	الشمالية الشمالية	الشمالية الجنوبية	الشرق	الجنوب			
8290.0		-	-	-	8 × 280	8 × 280	8 × 280	8 × 280	Az-Zour North	Sabha	(6×30)+(4×50) + (6×240)+(4×250)+(2×290)	(3×235)+250 +290	2 × 251	-	7910.0
70.0		20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3107.0
المجموع	Total	70	1632	6885	5160	2390	910	820	660	240					

5W = 5 Wind Generation Units

6 PV = 6 Photovoltaics Generation Units

CSP = Concentrated Solar Power

القدرة المولدة (ميغاواط)										
Available Capacity (MW)										
	الموقع	التسمية الجنوبية	التسمية الشمالية	الدولة الغربية	الدولة العربية	الزور الجنوبية	الصبية	الزور الشمالية	الحقل	المجموع
بحرية	Shuwalith	Shuaiba South	Shuaiba North	Doha East	Doha West	Az-Zour South	Sabya	Az-Zour North	SCORE	Total
Steam	0	660	0	630	2240	2000	1440	0	0	6970
غازية	210	0	675	0	150	1934	3330	1190	0	7489
توربينات الغاز المضغوطة Combined Cycle	0	0	200	0	0	870	1230	410	0	2710
وحدات طاقة الرياح C والطاقة 5W+6PV	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع Total	210	660	875	630	2390	4804	6000	1600	5	17174

القدرة العتلة (ميجواط) Plant On Bar Capacity (MW)											
عدد الوحدات No. of Units		الموقع	الشعبة الجنوبية	الشعبة الشمالية	الدوة الشرقية	الدوة الغربية	الزور الجنوبية	الصبية	الزور الشمالية	التعليق	المجموع
بحرية Steam غازية Gas توربينات الدوة Combined Cycle وحدات طاقة الرياح وحلات الضوئية 5W+6PV الطاقة الشمسية المركزة CSP	0	Shiwalth	Shuaiba South	Shuaiba North	Doha East	Doha West	Az-Zour south	Sabya	Az-Zour North	SCORE	33
	6		0	3	0	5	13 + 3*	22	5	0	48 + 3*
	0		0	1	0	0	4	5	2	0	12
	0		0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		660	0	630	2240	2000	1440	0	0	6970
بحرية Steam غازية Gas توربينات الدوة Combined Cycle وحدات طاقة الرياح وحلات الضوئية 5W+6PV الطاقة الشمسية المركزة CSP	0		0	0	630	2240	2000	1440	0	0	6970
	210		0	675	0	150	1859	3330	1190	0	7414
	0		0	200	0	0	870	1230	410	0	2710
	0		0	0	0	0	0	0	0	5	5
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210		660	875	630	2390	4729	6000	1600	5	17099
المجموع Total		210	660	875	630	2390	4729	6000	1600	5	17099
القدرة (ميجواط) Capacity (MW)		210	600	870	590	2270	1600	4504	5880	5	16529**
Max Load (MW)		210	600	870	590	2270	1600	4504	5880	5	16529**

* وحدات احتياطية.

****الحمل الاقصى بعد الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 17710 بتاريخ 2025/07/30**




أقصى حمل كهربائي بتاريخ 2025/07/30 ونصيب كل محطة على حدة


System Peak Load on 30/07/2025 & Share as per Station

أقصى حمل خلال شهر يوليو 2025/07/30

ميجاواط

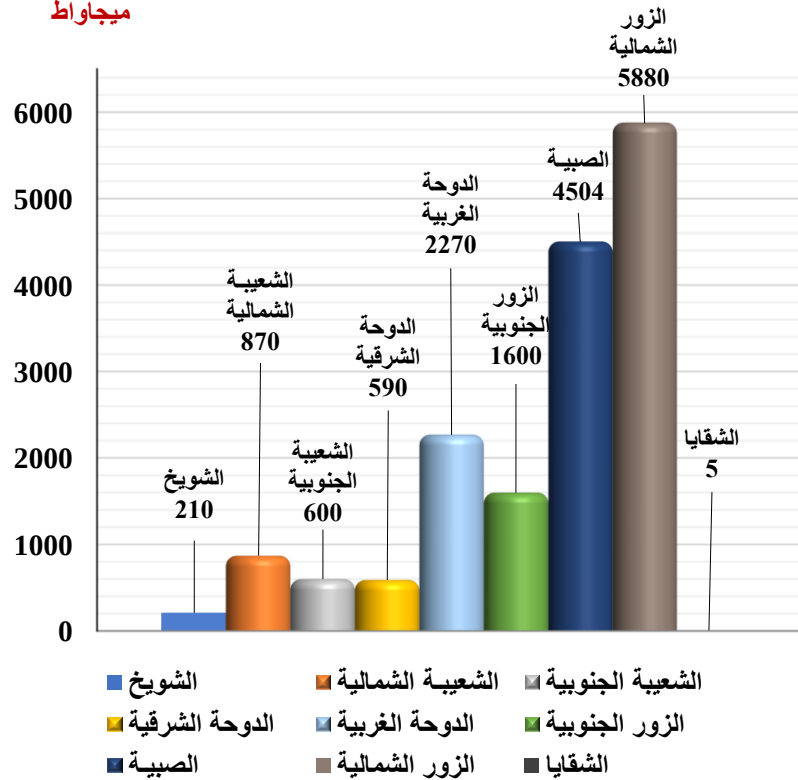

التوزيع النسبي للحمل الأقصى على المحطات

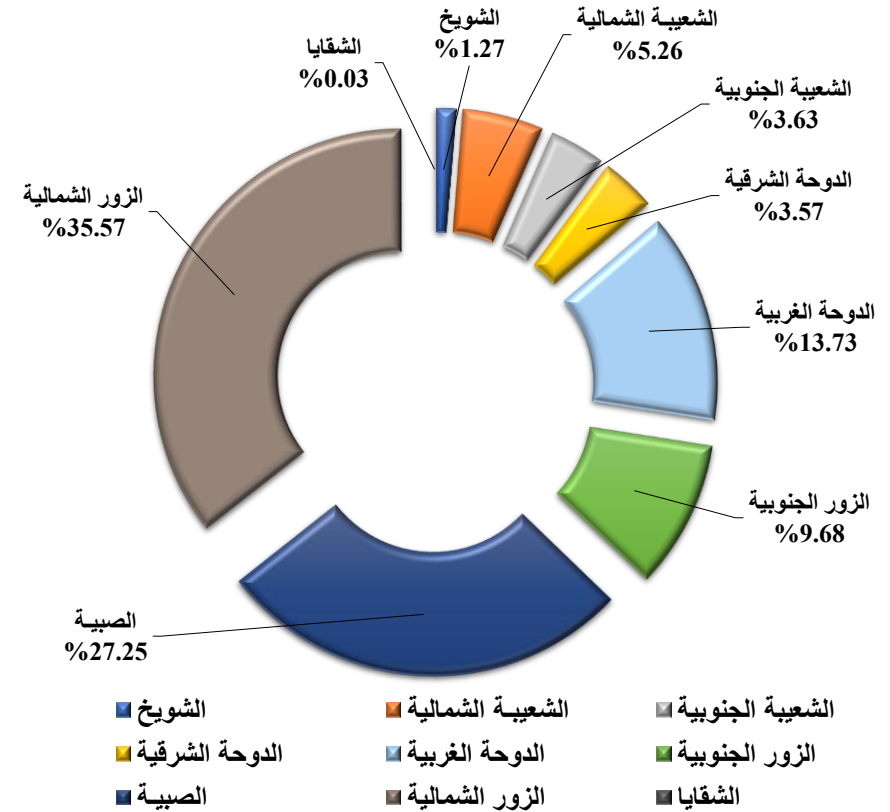



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
1	0	20797	12117	12570	38055	86479	120409	39505	199	330131
2	0	20786	12385	9200	36990	79860	108547	40240	163	308171
3	0	20873	12687	9910	35635	84145	108409	40132	197	311988
4	0	21012	12783	8890	32585	84449	104547	40045	230	304541
5	0	19892	12668	10170	34170	77906	101219	40271	228	296524
6	0	20534	12517	10120	34255	82622	87123	39962	240	287373
7	0	20975	12327	12200	37320	86308	93197	39847	221	302395
8	0	20867	12734	15290	38245	84032	99427	39725	163	310483
9	900	20882	12805	15500	38515	87882	102728	39776	163	319151
10	1977	20692	12891	15930	40684	83184	102700	39667	65	317790
11	372	20781	12681	15970	40406	86517	101205	39376	46	317354
12	1889	20751	13141	15600	40108	91100	105561	39441	70	327661
13	1820	20746	12988	13280	40402	93631	112109	39236	108	334320
14	2647	20684	12853	13150	43257	92219	120769	39083	142	344804
15	2489	20855	13000	13320	42106	90724	126146	39108	132	347880



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy (MWhr) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقاييا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
16	1281	20829	12911	13210	40770	91647	121162	38942	127	340879
17	2111	20942	13230	13280	43251	96111	123754	38885	154	351718
18	2170	20768	12794	13170	40460	92363	125964	38803	187	346679
19	0	20845	12723	11550	37410	90222	124834	39301	192	337077
20	0	21038	13005	14300	38985	87961	128241	39236	216	342982
21	649	20763	12975	15550	38550	87982	123831	39518	202	340020
22	1541	21015	12817	14810	41120	86429	126266	39732	199	343929
23	1761	20893	13036	15420	39692	88929	128891	39561	185	348368
24	1768	20828	12946	15350	40495	89936	129999	39366	207	350895
25	884	20679	13067	13360	38835	90318	124180	39328	91	340742
26	699	20740	13131	15050	39384	89076	124092	38900	103	341175
27	1177	20293	13044	15210	38283	86380	127637	38908	70	341002
28	2143	8260	12926	13280	41692	92353	130984	38815	91	340544
29	2325	18991	12836	13250	43727	97707	124491	38933	151	352411
30	2846	20575	13376	13600	44027	95302	128622	38925	173	357446
31	2558	20844	12918	13300	45448	94876	125396	39118	199	354657
Total	36007	629430	398312	414790	1224862	2748650	3612440	1221683	4914	10291088
Max	2846	21038	13376	15970	45448	97707	130984	40271.25	240	357446
Min	0	8260	12117	8890	32585	77906	87123	38803	46	287373



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During July 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																	
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	0	20797	0	0	31260	11152	9427	51839	0	0	40412	15925	7472	19580	83389	39505	195530
2	0	20786	0	0	28261	9765	10994	49020	0	0	37488	15647	1185	18472	72792	40240	182838
3	0	20873	0	0	27589	10898	13288	51775	0	0	39538	15537	0	18985	74060	40132	186840
4	0	21012	0	0	28233	10220	14736	53189	0	0	39239	15371	0	18590	73200	40045	187446
5	0	19892	0	0	25724	9177	9855	44756	0	0	37687	13291	0	17173	68151	40271	173070
6	0	20534	0	0	26446	9502	13754	49702	0	0	20513	13733	0	17671	51917	39962	162115
7	0	20975	0	11	26727	11056	13694	51488	0	0	21699	16546	0	19293	57538	39847	169848
8	0	20867	0	0	22926	11673	14683	49282	0	0	26359	16042	0	19927	62328	39725	172202
9	900	20882	0	0	23444	11466	14492	49402	49	0	30906	15784	0	19452	66191	39776	177151
10	1977	20692	939	0	19847	11266	15561	46674	268	0	29283	15497	0	19308	64356	39667	174305
11	372	20781	296	0	23755	11711	13971	49437	0	0	28538	15994	0	18680	63212	39376	173474
12	1889	20751	1143	0	27762	11670	14808	54240	1031	0	31933	15878	0	19670	68512	39441	185976
13	1820	20746	1392	0	28342	11392	17127	56861	890	456	38177	15761	0	20218	75502	39236	195557
14	2647	20684	1912	10	27475	11126	15948	54559	2057	1681	38525	15683	3619	19215	80780	39083	199665
15	2489	20855	1831	0	28546	11538	14970	55054	2250	1562	41292	16343	7475	18408	87330	39108	206667



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy For Gas Turbines (MWhr) During July 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																	
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	1281	20829	5	0	29149	11753	15375	56277	0	0	39704	15855	7201	19275	82035	38942	199369
17	2111	20942	1511	0	31127	10852	15502	57481	930	1180	41229	15815	7390	18938	85482	38885	206412
18	2170	20768	1390	0	29302	10522	16039	55863	1019	1220	46424	16266	4494	18103	87526	38803	206520
19	0	20845	0	0	29905	11709	14738	56352	144	0	46708	15931	7107	18669	88559	39301	205057
20	0	21038	0	0	27964	10279	14598	52841	174	0	47420	16031	7390	19201	90216	39236	203331
21	649	20763	0	10	31245	10620	13227	55102	0	0	45587	15970	7151	19399	88107	39518	204139
22	1541	21015	1260	0	29722	9571	13086	52379	0	0	45794	15860	7161	19039	87854	39732	203781
23	1761	20893	727	0	29841	8907	14861	53609	0	0	46700	16516	7694	20404	91314	39561	207865
24	1768	20828	1265	0	31185	11953	16338	59476	972	375	47678	16509	7796	19638	92968	39366	215671
25	884	20679	0	0	31686	10581	12411	54678	0	0	46708	15882	6623	18254	87467	39328	203036
26	699	20740	444	0	31206	11055	13355	55616	0	0	45091	15717	6371	18387	85566	38900	201965
27	1177	20293	503	0	29342	11202	13226	53770	0	0	48303	15784	7628	19088	90803	38908	205454
28	2143	8260	1737	0	31328	11550	16895	59773	1805	971	48558	15530	7873	19139	93876	38815	204604
29	2325	18991	1757	0	32243	12479	15355	60077	2013	1623	48480	15785	8242	19318	95461	38933	217544
30	2846	20575	2157	0	32116	12191	15875	60182	2393	2179	50379	16259	7801	20418	99429	38925	224114
31	2558	20844	2608	573	31070	11871	14402	57916	2107	1847	47979	15817	8520	19162	95432	39118	218476
Total	36007	629430	22877	604	884768	340707	442591	1668670	18102	13094	1244331	488559	136193	591074	2491353	1221683	6070020.4
Max	2846	21038	1912	11	32243	12479	17127	60182	2250	1681	48558	16546	8242	20404	95461	40271.25	224114
Min	0	8260	0	0	19847	8907	9427	44756	0	0	20513	13291	0	17173	51917	38803	162115



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) July 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
1	12117	12570	38055	34640	37020	134402
2	12385	9200	36990	30840	35755	125170
3	12687	9910	35635	32370	34349	124951
4	12783	8890	32585	31260	31347	116865
5	12668	10170	34170	33150	33068	123226
6	12517	10120	34255	32920	35206	125018
7	12327	12200	37320	34820	35659	132326
8	12734	15290	38245	34750	37099	138118
9	12805	15500	38515	38480	36537	141837
10	12891	15930	39745	36510	38344	143420
11	12681	15970	40110	37080	37993	143834
12	13141	15600	38965	36860	37049	141615
13	12988	13280	39010	36770	36607	138655
14	12853	13150	41345	37660	39989	144997
15	13000	13320	40275	35670	38816	141081



الطاقة الكهربائية المولدة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Generation of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) July 2025

محطات توربينات البخارية Steam Turbines						
التاريخ Date	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Doha West Stn.	المجموع Total
16	12911	13210	40765	35370	39127	141383
17	13230	13280	41740	38630	38272	145152
18	12794	13170	39070	36500	38438	139972
19	12723	11550	37410	33870	36275	131828
20	13005	14300	38985	35120	38025	139435
21	12975	15550	38550	32880	35724	135679
22	12817	14810	39860	34050	38412	139949
23	13036	15420	38965	35320	37577	140318
24	12946	15350	39230	30460	37031	135017
25	13067	13360	38835	35640	36713	137615
26	13131	15050	38940	33460	38526	139107
27	13044	15210	37780	32610	36834	135478
28	12926	13280	39955	32580	37108	135849
29	12836	13250	41970	37630	29030	134716
30	13376	13600	41870	35120	29193	133159
31	12918	13300	42840	36960	29964	135982
Total	398312	414790	1201985	1079980	1121087	4216154
Max	13376	15970	42840	38630	39989	145152
Min	12117	8890	32585	30460	29030	116865



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ		محطة الشعيبية الشمالية	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية		محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع Total
	Shuwaikh Station		Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	Doha West Station		Az - Zour South Station		Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	
	المجموع Total	Reverse Osmosis				المجموع Total	Reverse Osmosis *	المجموع Total	Reverse Osmosis				
1	479	489	1579	1524	2083	5579	679	6888	341	8652	2026	17	30336
2	482	491	1608	1567	2025	5564	587	6705	257	8428	2021	17	29752
3	480	489	1613	1553	2086	5091	570	6866	263	8609	2025	17	29661
4	476	490	1596	1556	2064	5217	558	6511	251	8254	2025	17	29016
5	471	482	1570	1552	2142	5247	565	6721	260	8354	2024	17	29405
6	476	489	1600	1571	2120	5172	566	7034	251	8165	2019	17	29480
7	465	489	1613	1540	2185	5059	560	6998	264	8116	2013	17	29319
8	487	491	1603	1569	2202	5169	560	6555	240	8156	2014	17	29063
9	537	482	1592	1559	1244	5388	562	6699	265	8364	2025	17	28734
10	618	489	1598	1581	2159	4784	563	7296	258	8545	2032	17	29939
11	505	486	1617	1553	2203	4933	566	6906	260	8420	2026	17	29492
12	614	487	1589	1563	2210	4335	592	6608	244	8369	2036	17	28664
13	613	482	1591	1558	2175	4135	615	6514	260	8418	2036	12	28409
14	674	491	1610	1579	2117	4066	741	7085	259	8923	2027	7	29579
15	639	486	1619	1559	2130	3587	770	6776	261	8931	2016	7	28781



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used In Stations During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Station	محطة الدوحة الشرقية Doha East Station	محطة الدوحة الغربية Doha West Station		محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station		محطة الصبية Sabiya Station	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	محطة الشقايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع Total
	المجموع Total	Reverse Osmosis	Shuaiba North Station	Shuaiba South Station	Doha East Station	المجموع Total	Reverse Osmosis	المجموع Total	Reverse Osmosis	Sabiya Station	Az-Zour North Station	SGRE	Total
16	564	495				5305	801	6465	166				29866
17	632	478	1598	1560	2039	4402	889	7018	25	8315	2019	7	28982
18	642	491	1613	1574	2029	4218	776	7296	23	9080	2017	7	29767
19	476	489	1631	1550	2147	5325	775	6917	25	8961	2028	7	30331
20	482	497	1599	1565	2184	5489	779	6751	23	8904	2037	12	30322
21	516	483	1599	1560	2189	5650	911	6768	23	8882	2032	12	30625
22	599	489	1614	1577	2105	4677	816	7066	27	8905	2041	12	29928
23	596	498	1622	1564	2196	4749	711	7019	24	8884	2043	14	29921
24	611	494	1603	1558	2082	4134	705	9614	25	8963	2044	17	31850
25	528	481	1587	1566	2014	5665	831	6961	27	8917	2035	17	30629
26	515	493	1621	1543	2101	5197	877	7000	24	9148	2028	17	30563
27	559	487	1598	1462	1987	5063	777	6753	261	9033	2023	17	30020
28	636	495	1150	1465	1892	3918	781	6600	22	8975	2016	19	27969
29	649	480	1523	1458	1949	4048	837	7048	25	8370	2015	19	28420
30	694	492	1622	1488	1998	3848	892	7184	24	8428	2015	19	28705
31	647	488	1596	1464	1977	4319	775	7048	25	8429	2011	19	28798
Total	17362	15143	49181	47909	64118	149334	21987	215670	4703	267681	62785	452	916325
Max	694	498	1631	1581	2210	5665	911	9614	341	9148	2044	19	31850
Min	465	478	1150	1458	1244	3587	558	6465	22	8116	2011	7	27969



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
1	0	470	489	9	968	225	963	391	1579	857	604	63	1524	890	940	253	2083
2	0	473	491	9	973	225	980	403	1608	902	603	62	1567	835	935	255	2025
3	0	471	489	9	969	225	993	395	1613	901	604	48	1553	862	941	283	2086
4	0	467	490	9	966	225	972	399	1596	911	599	46	1556	832	932	300	2064
5	0	462	482	9	953	225	962	383	1570	897	609	46	1552	983	936	223	2142
6	0	467	489	9	965	225	968	407	1600	918	604	49	1571	974	932	214	2120
7	0	456	489	9	954	225	990	398	1613	889	602	49	1540	1023	942	220	2185
8	0	478	491	9	978	225	986	392	1603	912	605	52	1569	1060	937	205	2202
9	0	467	482	70	1019	225	966	401	1592	904	607	48	1559	158	928	158	1244
10	0	463	489	155	1107	225	967	406	1598	925	603	53	1581	1062	938	159	2159
11	0	477	486	28	991	225	992	400	1617	903	601	49	1553	1069	931	203	2203
12	0	467	487	147	1101	225	970	394	1589	919	598	46	1563	1053	945	212	2210
13	0	471	482	142	1095	225	969	397	1591	906	604	48	1558	912	947	316	2175
14	0	463	491	211	1165	225	975	410	1610	925	603	51	1579	900	945	272	2117
15	0	467	486	172	1125	225	993	401	1619	908	602	49	1559	918	953	259	2130

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station					محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Station				محطة الدوحة الشرقية Doha East Station			
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
		Dist.	RO														
16	0	465	495	99	1059	225	983	399	1607	918	603	50	1571	882	941	261	2084
17	0	468	478	164	1110	225	972	401	1598	905	606	49	1560	898	867	274	2039
18	0	469	491	173	1133	225	974	414	1613	923	603	48	1574	888	881	260	2029
19	0	467	489	9	965	225	1002	404	1631	900	600	50	1550	943	944	260	2147
20	0	473	497	9	979	225	970	404	1599	912	602	51	1565	1036	939	209	2184
21	0	466	483	50	999	225	974	400	1599	903	606	51	1560	1037	941	211	2189
22	0	474	489	125	1088	225	977	412	1614	922	602	53	1577	1042	857	206	2105
23	0	471	498	125	1094	225	997	400	1622	907	605	52	1564	1052	940	204	2196
24	0	474	494	137	1105	225	979	399	1603	903	602	53	1558	1016	848	218	2082
25	0	458	481	70	1009	225	960	402	1587	910	608	48	1566	887	818	309	2014
26	0	461	493	54	1008	225	982	414	1621	922	570	51	1543	1011	857	233	2101
27	0	466	487	93	1046	216	966	416	1598	903	509	50	1462	1026	750	211	1987
28	0	471	495	165	1131	119	662	369	1150	904	509	52	1465	889	737	266	1892
29	0	469	480	180	1129	220	911	392	1523	894	514	50	1458	893	785	271	1949
30	0	468	492	226	1186	225	987	410	1622	921	511	56	1488	898	831	269	1998
31	0	468	488	179	1135	225	979	392	1596	901	510	53	1464	886	837	254	1977
Total	0	14507	15143	2855	32505	6855	29921	12405	49181	28125	18208	1576	47909	28815	27855	7448	64118



الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية Doha West Station					محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشقايا للطاقة البدئية SGRE	المجموع الكلي Grand Total				
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشارك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير		مشارك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشارك Common (Power)	المجموع Total	مشارك Common (Power)	مشارك Common (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشارك Common (Power)	التناضح العكسي RO	المجموع Total
		Dist.	RO *				Dist.	RO													
1	2980	2120	679	479	6258	2709	2123	341	2056	7229	2710	2137	3805	8652	2026	17	10371	9357	9099	1509	30336
2	3055	2055	587	454	6151	2691	2066	257	1948	6962	2666	2084	3678	8428	2021	17	10374	9196	8847	1335	29752
3	2605	2060	570	426	5661	2758	2138	263	1970	7129	2705	2028	3876	8609	2025	17	10056	9235	9048	1322	29661
4	2655	2115	558	447	5775	2561	1979	251	1971	6762	2418	2024	3812	8254	2025	17	9602	9088	9027	1299	29016
5	2905	1925	565	417	5812	2664	2109	260	1948	6981	2630	1954	3770	8354	2024	17	10304	8957	8837	1307	29405
6	2825	1880	566	467	5738	2861	2286	251	1887	7285	2646	2088	3431	8165	2019	17	10449	9225	8500	1306	29480
7	2760	1855	560	444	5619	2851	2135	264	2012	7262	2663	2024	3429	8116	2013	17	10411	9004	8591	1313	29319
8	2855	1855	560	459	5729	2683	1920	240	1952	6795	2621	1981	3554	8156	2014	17	10356	8762	8654	1291	29063
9	3060	1875	562	453	5950	2750	2015	265	1934	6964	2716	1970	3678	8364	2025	17	9813	8828	8784	1309	28734
10	3315	982	563	487	5347	3150	1879	258	2267	7554	2752	2123	3670	8545	2032	17	11429	7955	9245	1310	29939
11	2830	1632	566	471	5499	2954	1868	260	2084	7166	2740	2021	3659	8420	2026	17	10721	8522	8937	1312	29492
12	3090	760	592	485	4927	2881	1725	244	2002	6852	2610	2043	3716	8369	2036	17	10778	7508	9055	1323	28664
13	3095	560	615	480	4750	2708	1844	260	1962	6774	2733	1875	3810	8418	2036	12	10579	7270	9203	1357	28409
14	3525	48	741	493	4807	3201	1854	259	2030	7344	2843	2112	3968	8923	2027	7	11619	7000	9469	1491	29579
15	3000	130	770	457	4357	2881	1886	261	2009	7037	2779	2015	4137	8931	2016	7	10711	7046	9507	1517	28781

يتبع
Cont.





الوحدات الكهربائية المستهلكة داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

التاريخ Date	محطة الدوحة الغربية Doha West Station					محطة الزور الجنوبية Az - Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station				محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	محطة الشفايا للطاقة البديلة SGRE	المجموع الكلي Grand Total				
	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير		مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	التناضح العكسي RO	المجموع Total
		Dist.	RO				Dist.	RO													
16	3100	1784	801	421	6106	2728	1741	166	1996	6631	2692	2069	4022	8783	2018	7	10545	8586	9273	1462	29866
17	3365	440	889	597	5291	2940	2050	25	2028	7043	2796	1413	4106	8315	2019	7	11129	6816	9645	1392	28982
18	3255	502	776	461	4994	3223	2021	23	2052	7319	2756	2136	4188	9080	2017	7	11270	7586	9621	1290	29767
19	2900	1990	775	435	6100	2864	2013	25	2040	6942	2708	2035	4218	8961	2028	7	10540	9051	9451	1289	30331
20	3005	2045	779	439	6268	2843	1901	23	2007	6774	2655	1995	4254	8904	2037	12	10676	8925	9422	1299	30322
21	3150	2060	911	440	6561	2784	1917	23	2067	6791	2707	1933	4242	8882	2032	12	10806	8897	9505	1417	30625
22	3345	864	816	468	5493	2971	2032	27	2063	7093	2734	1945	4226	8905	2041	12	11239	7751	9606	1332	29928
23	3025	1260	711	464	5460	2930	2065	24	2024	7043	2741	1877	4266	8884	2043	14	10880	8215	9593	1233	29921
24	3140	505	705	489	4839	2570	4880	25	2164	9639	2665	2028	4270	8963	2044	17	10519	10316	9791	1224	31850
25	3080	2140	831	445	6496	2876	2015	27	2070	6988	2727	1980	4210	8917	2035	17	10705	8979	9606	1339	30629
26	3085	1655	877	457	6074	2945	2042	24	2013	7024	2761	2131	4256	9148	2028	17	10949	8698	9522	1394	30563
27	3015	1580	777	468	5840	2799	1886	261	2068	7014	2730	2053	4250	9033	2023	17	10689	8210	9596	1525	30020
28	3185	245	781	488	4699	2745	1785	22	2070	6622	2665	1979	4331	8975	2016	19	10507	6388	9776	1298	27969
29	3335	195	837	518	4885	2927	2043	25	2078	7073	2072	1968	4330	8370	2015	19	10341	6885	9852	1342	28420
30	3345	0	892	503	4740	3088	1987	24	2109	7208	2083	2016	4329	8428	2015	19	10560	6800	9937	1408	28705
31	3440	355	775	524	5094	2922	1990	25	2136	7073	2129	1998	4302	8429	2011	19	10503	7137	9870	1288	28798
Total	95325	39472	21987	14537	171321	88458	64195	4703	63017	220373	81853	62035	123793	267681	62785	452	329431	256193	288868	41833	916325

* استهلاك الكهرباء لتقطير المياه بالتناضح العكسي مازال تحت التجربة .



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																									
التاريخ Date	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية			المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية	المجموع الكلي				
	SHOC مشترك Common (Power)	SNCC				DEOC	DWOC	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09		OCGT-1	OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3		ZNOC مشترك Common (Power)	Grand Total				
		الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)		مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)		مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)	مشترك Common (Power)			الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	
1	9	225	963	391	1579	8	9	8	668	420	559	1655	11	16	1607	628	241	855	3358	2026	225	963	7456	8644	
2	9	225	980	403	1608	5	9	12	650	328	564	1554	10	9	1622	631	85	852	3209	2021	225	980	7210	8415	
3	9	225	993	395	1613	2	11	10	666	426	581	1683	12	11	1862	648	45	854	3432	2025	225	993	7556	8774	
4	9	225	972	399	1596	2	7	10	661	427	609	1707	13	7	1843	628	38	853	3382	2025	225	972	7532	8729	
5	9	225	962	383	1570	7	7	8	658	414	594	1674	13	14	1803	614	38	846	3328	2024	225	962	7432	8619	
6	9	225	968	407	1600	4	7	12	655	334	597	1598	13	8	1472	600	37	847	2977	2019	225	968	7021	8214	
7	9	225	990	398	1613	2	9	9	659	430	623	1721	14	8	1381	681	37	854	2975	2013	225	990	7127	8342	
8	9	225	986	392	1603	2	9	13	629	435	609	1686	14	5	1564	634	37	857	3111	2014	225	986	7223	8434	
9	70	225	966	401	1592	7	8	7	628	421	614	1670	14	10	1667	629	38	855	3213	2025	225	966	7394	8585	
10	155	225	967	406	1598	4	42	10	588	423	685	1706	28	11	1643	628	38	857	3205	2032	225	967	7549	8741	
11	28	225	992	400	1617	2	15	11	614	431	739	1795	12	10	1635	652	38	849	3196	2026	225	992	7462	8679	
12	147	225	970	394	1589	2	41	11	635	420	654	1720	44	3	1681	639	39	865	3271	2036	225	970	7611	8806	
13	142	225	969	397	1591	7	50	11	633	416	628	1688	34	13	1762	635	38	865	3347	2036	225	969	7667	8861	
14	211	225	975	410	1610	4	58	9	645	437	613	1704	53	23	1788	632	153	853	3502	2027	225	975	7916	9116	
15	172	225	993	401	1619	2	57	9	658	429	610	1706	68	24	1820	659	245	847	3663	2016	225	993	8017	9235	



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات الغازية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) For Gas Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

محطات توربينات الغازية																										
Gas Turbines																										
التاريخ Date	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية				المجموع Total	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية				المجموع Total	محطة الصبية						المجموع Total	محطة الزور الشمالية	المجموع الكلي				
	SHOC مشترك Common (Power)	الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	DEOC مشترك Common (Power)		DWOC مشترك Common (Power)	O.G.T	N.G.T	E.G.T	GT 09	OCGT-1		OCGT-2	CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3	ZNOC مشترك Common (Power)		Grand Total					
																					الوحدات Units (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total		
16	99	225	983	399	1607	2	11	10	649	437	618	1714	18	13	1784	638	241	867	3561	2018	225	983	7804	9012		
17	164	225	972	401	1598	7	152	12	663	427	629	1731	37	24	1842	653	236	855	3647	2019	225	972	8121	9318		
18	173	225	974	414	1613	4	46	9	672	425	621	1727	35	23	1976	645	183	857	3719	2017	225	974	8101	9300		
19	9	225	1002	404	1631	2	10	11	670	441	621	1743	18	4	1994	637	245	850	3748	2028	225	1002	7944	9171		
20	9	225	970	404	1599	2	9	9	656	428	622	1715	20	13	2025	645	246	855	3804	2037	225	970	7980	9175		
21	50	225	974	400	1599	7	10	11	666	422	619	1718	10	17	2005	641	247	856	3776	2032	225	974	7993	9192		
22	125	225	977	412	1614	5	43	11	663	423	615	1712	11	14	1987	646	245	855	3758	2041	225	977	8096	9298		
23	125	225	997	400	1622	2	34	11	676	408	622	1717	14	4	2014	658	250	858	3798	2043	225	997	8120	9342		
24	137	225	979	399	1603	2	44	10	674	510	625	1819	39	21	2009	640	248	863	3820	2044	225	979	8265	9469		
25	70	225	960	402	1587	7	10	5	670	479	618	1772	10	6	1996	647	243	853	3755	2035	225	960	8051	9236		
26	54	225	982	414	1621	5	22	9	675	474	606	1764	10	5	1993	664	245	857	3774	2028	225	982	8060	9267		
27	93	216	966	416	1598	2	28	9	668	483	605	1765	11	8	2018	634	246	859	3776	2023	216	966	8103	9285		
28	165	119	662	369	1150	2	58	10	668	471	633	1782	56	10	2033	642	246	859	3846	2016	119	662	8238	9019		
29	180	220	911	392	1523	7	58	6	667	467	628	1768	48	26	2018	642	247	861	3842	2015	220	911	8261	9392		
30	226	225	987	410	1622	5	63	15	660	487	621	1783	53	24	2025	655	248	860	3865	2015	225	987	8368	9580		
31	179	225	979	392	1596	2	79	12	670	478	622	1782	59	22	2000	641	248	855	3825	2011	225	979	8270	9474		
Total	2855	6855	29921	12405	49181	123	1017	310	20314	13451	19204	53279	802	406	56869	19866	5011	26529	109483	62785	6855	29921	241947	278723		
Max	226	225	1002	416	1631	8	152	15	676	510	739	1819	68	26	2033	681	250	867	3865	2044	225	1002	8368	9580		
Min	9	119	662	369	1150	2	7	5	588	328	559	1554	10	3	1381	600	37	846	2975	2011	119	662	7021	8214		



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبة الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
1	0	470	0	470	857	604	63	1524	890	940	245	2075	2980	2120	470	5570	2709	2123	401	5233	2710	2137	447	5294	10146	8394	1626	20166
2	0	473	0	473	902	603	62	1567	835	935	250	2020	3055	2055	445	5555	2691	2066	394	5151	2666	2084	469	5219	10149	8216	1620	19985
3	0	471	0	471	901	604	48	1553	862	941	281	2084	2605	2060	415	5080	2758	2138	287	5183	2705	2028	444	5177	9831	8242	1475	19548
4	0	467	0	467	911	599	46	1556	832	932	298	2062	2655	2115	440	5210	2561	1979	264	4804	2418	2024	430	4872	9377	8116	1478	18971
5	0	462	0	462	897	609	46	1552	983	936	216	2135	2905	1925	410	5240	2664	2109	274	5047	2630	1954	442	5026	10079	7995	1388	19462
6	0	467	0	467	918	604	49	1571	974	932	210	2116	2825	1880	460	5165	2861	2286	289	5436	2646	2088	454	5188	10224	8257	1462	19943
7	0	456	0	456	889	602	49	1540	1023	942	218	2183	2760	1855	435	5050	2851	2135	291	5277	2663	2024	454	5141	10186	8014	1447	19647
8	0	478	0	478	912	605	52	1569	1060	937	203	2200	2855	1855	450	5160	2683	1920	266	4869	2621	1981	443	5045	10131	7776	1414	19321
9	0	467	0	467	904	607	48	1559	158	928	151	1237	3060	1875	445	5380	2750	2015	264	5029	2716	1970	465	5151	9588	7862	1373	18823
10	0	463	0	463	925	603	53	1581	1062	938	155	2155	3315	982	445	4742	3150	1879	561	5590	2752	2123	465	5340	11204	6988	1679	19871
11	0	477	0	477	903	601	49	1553	1069	931	201	2201	2830	1632	456	4918	2954	1868	289	5111	2740	2021	463	5224	10496	7530	1458	19484
12	0	467	0	467	919	598	46	1563	1053	945	210	2208	3090	760	444	4294	2881	1725	282	4888	2610	2043	445	5098	10553	6538	1427	18518
13	0	471	0	471	906	604	48	1558	912	947	309	2168	3095	560	430	4085	2708	1844	274	4826	2733	1875	463	5071	10354	6301	1524	18179
14	0	463	0	463	925	603	51	1579	900	945	268	2113	3525	48	435	4008	3201	1854	326	5381	2843	2112	466	5421	11394	6025	1546	18965
15	0	467	0	467	908	602	49	1559	918	953	257	2128	3000	130	400	3530	2881	1886	303	5070	2779	2015	474	5268	10486	6053	1483	18022



الوحدات الكهربائية المستهلكة للتوربينات البخارية داخل المحطات (م.و.س) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

Auxiliary Units (M.Whr) for Steam Turbines Used For Generation Of Power & Prod. Of Distilled Water During July 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines																												
التاريخ Date	محطة الشويخ				محطة الشعبة الجنوبية				محطة الدوحة الشرقية				محطة الدوحة الغربية				محطة الزور الجنوبية				محطة الصبية				المجموع الكلي			
	Shuwaikh Power Station				Shuaiba South Power Station				Doha East Power Station				Doha West Power Station				Az- Zour South Power Station				Sabiya Power Station				Grand Total			
	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total	المحطة Station (Power)	التقطير Dist.	مشترك Common (Power)	المجموع Total
16	0	465	0	465	918	603	50	1571	882	941	259	2082	3100	1784	410	5294	2728	1741	282	4751	2692	2069	461	5222	10320	7603	1462	19385
17	0	468	0	468	905	606	49	1560	898	867	267	2032	3365	440	445	4250	2940	2050	297	5287	2796	1413	459	4668	10904	5844	1517	18265
18	0	469	0	469	923	603	48	1574	888	881	256	2025	3255	502	415	4172	3223	2021	325	5569	2756	2136	469	5361	11045	6612	1513	19170
19	0	467	0	467	900	600	50	1550	943	944	258	2145	2900	1990	425	5315	2864	2013	297	5174	2708	2035	470	5213	10315	8049	1500	19864
20	0	473	0	473	912	602	51	1565	1036	939	207	2182	3005	2045	430	5480	2843	1901	292	5036	2655	1995	450	5100	10451	7955	1430	19836
21	0	466	0	466	903	606	51	1560	1037	941	204	2182	3150	2060	430	5640	2784	1917	349	5050	2707	1933	466	5106	10581	7923	1500	20004
22	0	474	0	474	922	602	53	1577	1042	857	201	2100	3345	864	425	4634	2971	2032	351	5354	2734	1945	468	5147	11014	6774	1498	19286
23	0	471	0	471	907	605	52	1564	1052	940	202	2194	3025	1260	430	4715	2930	2065	307	5302	2741	1877	468	5086	10655	7218	1459	19332
24	0	474	0	474	903	602	53	1558	1016	848	216	2080	3140	505	445	4090	2570	4880	345	7795	2665	2028	450	5143	10294	9337	1509	21140
25	0	458	0	458	910	608	48	1566	887	818	302	2007	3080	2140	435	5655	2876	2015	298	5189	2727	1980	455	5162	10480	8019	1538	20037
26	0	461	0	461	922	570	51	1543	1011	857	228	2096	3085	1655	435	5175	2945	2042	249	5236	2761	2131	482	5374	10724	7716	1445	19885
27	0	466	0	466	903	509	50	1462	1026	750	209	1985	3015	1580	440	5035	2799	1886	303	4988	2730	2053	474	5257	10473	7244	1476	19193
28	0	471	0	471	904	509	52	1465	889	737	264	1890	3185	245	430	3860	2745	1785	288	4818	2665	1979	485	5129	10388	5726	1519	17633
29	0	469	0	469	894	514	50	1458	893	785	264	1942	3335	195	460	3990	2927	2043	310	5280	2072	1968	488	4528	10121	5974	1572	17667
30	0	468	0	468	921	511	56	1488	898	831	264	1993	3345	0	440	3785	3088	1987	326	5401	2083	2016	464	4563	10335	5813	1550	17698
31	0	468	0	468	901	510	53	1464	886	837	252	1975	3440	355	445	4240	2922	1990	354	5266	2129	1998	477	4604	10278	6158	1581	18017
Total	0	14507	0	14507	28125	18208	1576	47909	28815	27855	7325	63995	95325	39472	13520	148317	88458	64195	9738	162391	81853	62035	14310	158198	322576	226272	46469	595317
Max	0	478	0	478	925	609	63	1581	1069	953	309	2208	3525	2140	470	5655	3223	4880	561	7795	2843	2137	488	5421	11394	9337	1679	21140
Min	0	456	0	456	857	509	46	1458	158	737	151	1237	2605	0	400	3530	2561	1725	249	4751	2072	1413	430	4528	9377	5726	1373	17633



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During July 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
1	-9	19218	10593	10487	32476	79591	111757	37479	182	301774	470	489	679	341	299795
2	-9	19178	10818	7175	31426	73155	100119	38219	146	280227	473	491	587	257	278419
3	-9	19260	11134	7824	30544	77279	99800	38107	180	284120	471	489	570	263	282327
4	-9	19416	11227	6826	27368	77938	96293	38020	213	277292	467	490	558	251	275526
5	-9	18322	11116	8028	28923	71185	92865	38247	211	268888	462	482	565	260	267119
6	-9	18934	10946	8000	29083	75588	78958	37943	223	259665	467	489	566	251	257892
7	-9	19362	10787	10015	32261	79310	85081	37834	204	274845	456	489	560	264	273076
8	-9	19264	11165	13088	33076	77477	91271	37711	146	283189	478	491	560	240	281420
9	830	19290	11246	14256	33127	81183	94364	37751	146	292193	467	482	562	265	290417
10	1822	19094	11310	13771	35900	75888	94155	37636	48	289624	463	489	563	258	287851
11	344	19164	11128	13767	35473	79611	92785	37350	29	289651	477	486	566	260	287862
12	1742	19162	11578	13390	35773	84492	97192	37405	53	300786	467	487	592	244	298996
13	1678	19155	11430	11105	36267	87117	103691	37201	96	307739	471	482	615	260	305911
14	2436	19074	11274	11033	39191	85134	111846	37057	135	317180	463	491	741	259	315226
15	2317	19236	11441	11190	38519	83948	117215	37092	125	321083	467	486	770	261	319099



الطاقة الكهربائية المصدرة (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy (MWhr) During July 2025

التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	محطة الشقايا للطاقة البديلة	المجموع	استهلاك محطة الشويخ	استهلاك محطة الشويخ (التناضح العكسي)	استهلاك الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	استهلاك محطة الزور (التناضح العكسي)	صافي الطاقة المصدرة
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	SGRE	Total	Units Cons.by Shuwaikh Stn.	Shuwaikh (RO)	Doha West (RO)	Az-Zour (RO)	Total Net Export
16	1182	19222	11340	11126	35465	85182	112379	36924	120	312940	465	495	801	166	311013
17	1947	19344	11670	11241	38849	89093	115439	36866	147	324597	468	478	889	25	322737
18	1997	19155	11220	11141	36242	85067	116884	36786	180	318672	469	491	776	23	316913
19	-9	19214	11173	9403	32085	83305	115873	37272	185	308501	467	489	775	25	306745
20	-9	19439	11440	12116	33496	81210	119337	37199	204	314432	473	497	779	23	312660
21	599	19164	11415	13361	32900	81214	114949	37485	190	311278	466	483	911	23	309395
22	1416	19401	11240	12705	36443	79363	117361	37691	187	315807	474	489	816	27	314001
23	1636	19271	11472	13224	34943	81910	120007	37518	170.6	320151	471	498	711	24	318447
24	1631	19225	11388	13268	36361	80322	121036	37322	190	320742	474	494	705	25	319044
25	814	19092	11501	11346	33170	83357	115263	37293	74	311910	458	481	831	27	310113
26	645	19119	11588	12949	34187	82076	114944	36872	86	312467	461	493	877	24	310612
27	1084	18695	11582	13223	33220	79627	118604	36885	52.8	312973	466	487	777	261	310982
28	1978	7110	11461	11388	37774	85753	122009	36799	72	314344	471	495	781	22	312575
29	2145	17468	11378	11301	39679	90659	116121	36918	132	325801	469	480	837	25	323990
30	2620	18953	11888	11602	40179	88118	120194	36910	154	330617	468	492	892	24	328741
31	2379	19248	11454	11323	41129	87828	116967	37107	180	327615	468	488	775	25	325859
Total	33152	580249	350403	350672	1075528	2532980	3344759	1158898	4461	9431103	14507	15143	21987	4703	9374763
Max	2620	19439	11888	14256	41129	90659	122009	38247	223	330617	478	498	911	341	328741
Min	-9	7110	10593	6826	27368	71185	78958	36786	29	259665	456	478	558	22	257892



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During July 2025

محطات توربينات الغازية Gas Turbines																		
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuwaikh North Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
					توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T) ZOC(1)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T) ZSCC(1)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T) ZSCC(2)	وحدات الغاز (09) GT09 ZSCC(09)	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
										OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
1	-9	19218	-8	-9	-8	30592	10732	8868	50184	-11	-16	38805	15297	7231	18725	80031	37479	186886
2	-9	19178	-5	-9	-12	27611	9437	10430	47466	-10	-9	35866	15016	1100	17620	69583	38219	174423
3	-9	19260	-2	-11	-10	26923	10472	12707	50092	-12	-11	37676	14889	-45	18131	70628	38107	178066
4	-9	19416	-2	-7	-10	27572	9793	14127	51482	-13	-7	37396	14743	-38	17737	69818	38020	178718
5	-9	18322	-7	-7	-8	25066	8763	9261	43082	-13	-14	35884	12677	-38	16327	64823	38247	164451
6	-9	18934	-4	-7	-12	25791	9168	13157	48104	-13	-8	19041	13133	-37	16824	48940	37943	153900
7	-9	19362	-2	-9	2	26068	10626	13071	49767	-14	-8	20318	15865	-37	18439	54563	37834	161506
8	-9	19264	-2	-9	-13	22297	11238	14074	47596	-14	-5	24795	15408	-37	19070	59217	37711	163768
9	830	19290	-7	-8	-7	22816	11045	13878	47732	35	-10	29239	15155	-38	18597	62978	37751	168566
10	1822	19094	-4	897	-10	19259	10843	14876	44968	240	-11	27640	14869	-38	18451	61151	37636	165564
11	344	19164	-2	281	-11	23141	11280	13232	47642	-12	-10	26903	15342	-38	17831	60016	37350	164795
12	1742	19162	-2	1102	-11	27127	11250	14154	52520	987	-3	30252	15239	-39	18805	65241	37405	177169
13	1678	19155	-7	1342	-11	27709	10976	16499	55173	856	443	36415	15126	-38	19353	72155	37201	186696
14	2436	19074	-4	1854	1	26830	10689	15335	52855	2004	1658	36737	15051	3466	18362	77278	37057	190550
15	2317	19236	-2	1774	-9	27888	11109	14360	53348	2182	1538	39472	15684	7230	17561	83667	37092	197432



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات الغازية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy for Gas Turbines (MWhr) During July 2025

محطات توربينات الغازية																						
Gas Turbines																						
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية Az- Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية	المجموع				
					توربينات الغاز القديمة	توربينات الغاز الجديدة	وحدات الطوارئ الغازية	وحدات الغاز (09)	المجموع	الوحدات الغازية						المجموع						
										Old Gas Turbine (O.G.T)	New Gas Turbine (N.G.T)	Emergency Gas Turbine (E.G.T)	GT09	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
Date	Shuwaikh Stn.	Shuwaikh North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.													Az-Zour North Stn.	Total				
16	1182	19222	-2	-6	-10	28500	11316	14757	54563	-18	-13	37920	15217	6960	18408	78474	36923.88	190357				
17	1947	19344	-7	1359	-12	30464	10425	14873	55750	893	1156	39387	15162	7154	18083	81835	36866.13	197095				
18	1997	19155	-4	1344	-9	28630	10097	15418	54136	984	1197	44448	15621	4311	17246	83807	36786.00	197221				
19	-9	19214	-2	-10	-11	29235	11268	14117	54609	126	-4	44714	15294	6862	17819	84811	37272.25	195885				
20	-9	19439	-2	-9	-9	27308	9851	13976	51126	154	-13	45395	15386	7144	18346	86412	37199.00	194156				
21	599	19164	-7	-10	-1	30579	10198	12608	53384	-10	-17	43582	15329	6904	18543	84331	37485.38	194947				
22	1416	19401	-5	1217	-11	29059	9148	12471	50667	-11	-14	43807	15214	6916	18184	84096	37691.25	194483				
23	1636	19271	-2	693	-11	29165	8499	14239	51892	-14	-4	44686	15858	7444	19546	87516	37517.88	198524				
24	1631	19225	-2	1221	-10	30511	11443	15713	57657	933	354	45669	15869	7548	18775	89148	37321.75	206201				
25	814	19092	-7	-10	-5	31016	10102	11793	52906	-10	-6	44712	15235	6380	17401	83712	37292.88	193800				
26	645	19119	-5	422	-9	30531	10581	12749	53852	-10	-5	43098	15053	6126	17530	81792	36872.13	192698				
27	1084	18695	-2	475	-9	28674	10719	12621	52005	-11	-8	46285	15150	7382	18229	87027	36885.25	196169				
28	1978	7110	-2	1679	-10	30660	11079	16262	57991	1749	961	46525	14888	7627	18280	90030	36798.88	195585				
29	2145	17468	-7	1699	-6	31576	12012	14727	58309	1965	1597	46462	15143	7995	18457	91619	36917.75	208151				
30	2620	18953	-5	2094	-15	31456	11704	15254	58399	2340	2155	48354	15604	7553	19558	95564	36909.63	214534				
31	2379	19248	-2	2529	561	30400	11393	13780	56134	2048	1825	45979	15176	8272	18307	91607	37107.13	209002				
Total	33152	580249	-123	21860	294	864454	327256	423387	1615391	17300	12688	1187462	468693	131182	564545	2381870	1158898	5791297				
Max	2620	19439	-2	2529	561	31576	12012	16499	58399	2340	2155	48354	15869	8272	19558	95564	38247	214534				
Min	-9	7110	-8	-11	-15	19259	8499	8868	43082	-18	-17	19041	12677	-45	16327	48940	36786	153900				



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During July 2025

محطات التوربينات البخارية Steam Turbines							
التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	-470	10593	10495	32485	29407	31726	114236
2	-473	10818	7180	31435	25689	30536	105185
3	-471	11134	7826	30555	27187	29172	105403
4	-467	11227	6828	27375	26456	26475	97894
5	-462	11116	8035	28930	28103	28042	103764
6	-467	10946	8004	29090	27484	30018	105075
7	-456	10787	10017	32270	29543	30518	112679
8	-478	11165	13090	33085	29881	32054	118797
9	-467	11246	14263	33135	33451	31386	123014
10	-463	11310	13775	35003	30920	33004	123549
11	-477	11128	13769	35192	31969	32769	124350
12	-467	11578	13392	34671	31972	31951	123097
13	-471	11430	11112	34925	31944	31536	120476
14	-463	11274	11037	37337	32279	34568	126032
15	-467	11441	11192	36745	30600	33548	123059



الطاقة الكهربائية المصدرة للتوربينات البخارية (ميغاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025

Export of Elec. Energy For Steam Turbines (MWhr) During July 2025

محطات التوربينات البخارية							
Steam Turbines							
التاريخ	محطة الشويخ	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية	محطة الصبية	المجموع
Date	Shuwaikh Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	Sabiya Stn.	Total
16	-465	11340	11128	35471	30619	33905	121998
17	-468	11670	11248	37490	33343	33604	126887
18	-469	11220	11145	34898	30931	33077	120802
19	-467	11173	9405	32095	28696	31062	111964
20	-473	11440	12118	33505	30084	32925	119599
21	-466	11415	13368	32910	27830	30618	115675
22	-474	11240	12710	35226	28696	33265	120663
23	-471	11472	13226	34250	30018	32491	120986
24	-474	11388	13270	35140	22665	31888	113877
25	-458	11501	11353	33180	30451	31551	117578
26	-461	11588	12954	33765	28224	33152	119222
27	-466	11582	13225	32745	27622	31577	116285
28	-471	11461	11390	36095	27762	31979	118216
29	-469	11378	11308	37980	32350	24502	117049
30	-468	11888	11607	38085	29719	24630	115461
31	-468	11454	11325	38600	31694	25360	117965
Total	-14507	350403	350795	1053668	917589	962889	3620837
Max	-456	11888	14263	38600	33451	34568	126887
Min	-478	10593	6828	27375	22665	24502	97894



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During July 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
1	330131	337497	299795	307887	-2.6
2	308171	335703	278419	306354	-9.1
3	311988	329822	282327	299993	-5.9
4	304541	327238	275526	298101	-7.6
5	296524	327306	267119	297741	-10.3
6	287373	334401	257892	304681	-15.4
7	302395	333798	273076	303744	-10.1
8	310483	339765	281420	309405	-9.0
9	319151	339451	290417	309758	-6.2
10	317790	344315	287851	313623	-8.2
11	317354	349858	287862	320478	-10.2
12	327661	360106	298996	326671	-8.5
13	334320	361905	305911	332285	-7.9
14	344804	346145	315226	315527	-0.1
15	347880	329355	319099	298890	6.8



الطاقة الكهربائية المولدة والمصدرة (م.و.س) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Generation & Export of Elect. Energy (M.Wh) During July 2025 & 2024

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية المولدة Gen. of Ele. Energy		صافي الطاقة المصدرة Net Export of Ele. Energy		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Export
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
16	340879	336800	311013	306574	1.4
17	351718	345971	322737	314966	2.5
18	346679	350641	316913	320746	-1.2
19	337077	344815	306745	315011	-2.6
20	342982	349682	312660	320220	-2.4
21	340020	354566	309395	323666	-4.4
22	343929	346880	314001	316642	-0.8
23	348368	344449	318447	313266	1.7
24	350895	349861	319044	319114	0.0
25	340742	349130	310113	318282	-2.6
26	341175	344497	310612	315005	-1.4
27	341002	344493	310982	314779	-1.2
28	340544	345509	312575	316118	-1.1
29	352411	332861	323990	303299	6.8
30	357446	336254	328741	307359	7.0
31	354657	339480	325859	310686	4.9
Total	10291088	10612547	9374763	9680873	-3.2



الطاقة الكهربائية المولدة (ميجاواط ساعة) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024

Generation of Elec. Energy (MWhr) During July 2025 and 2024

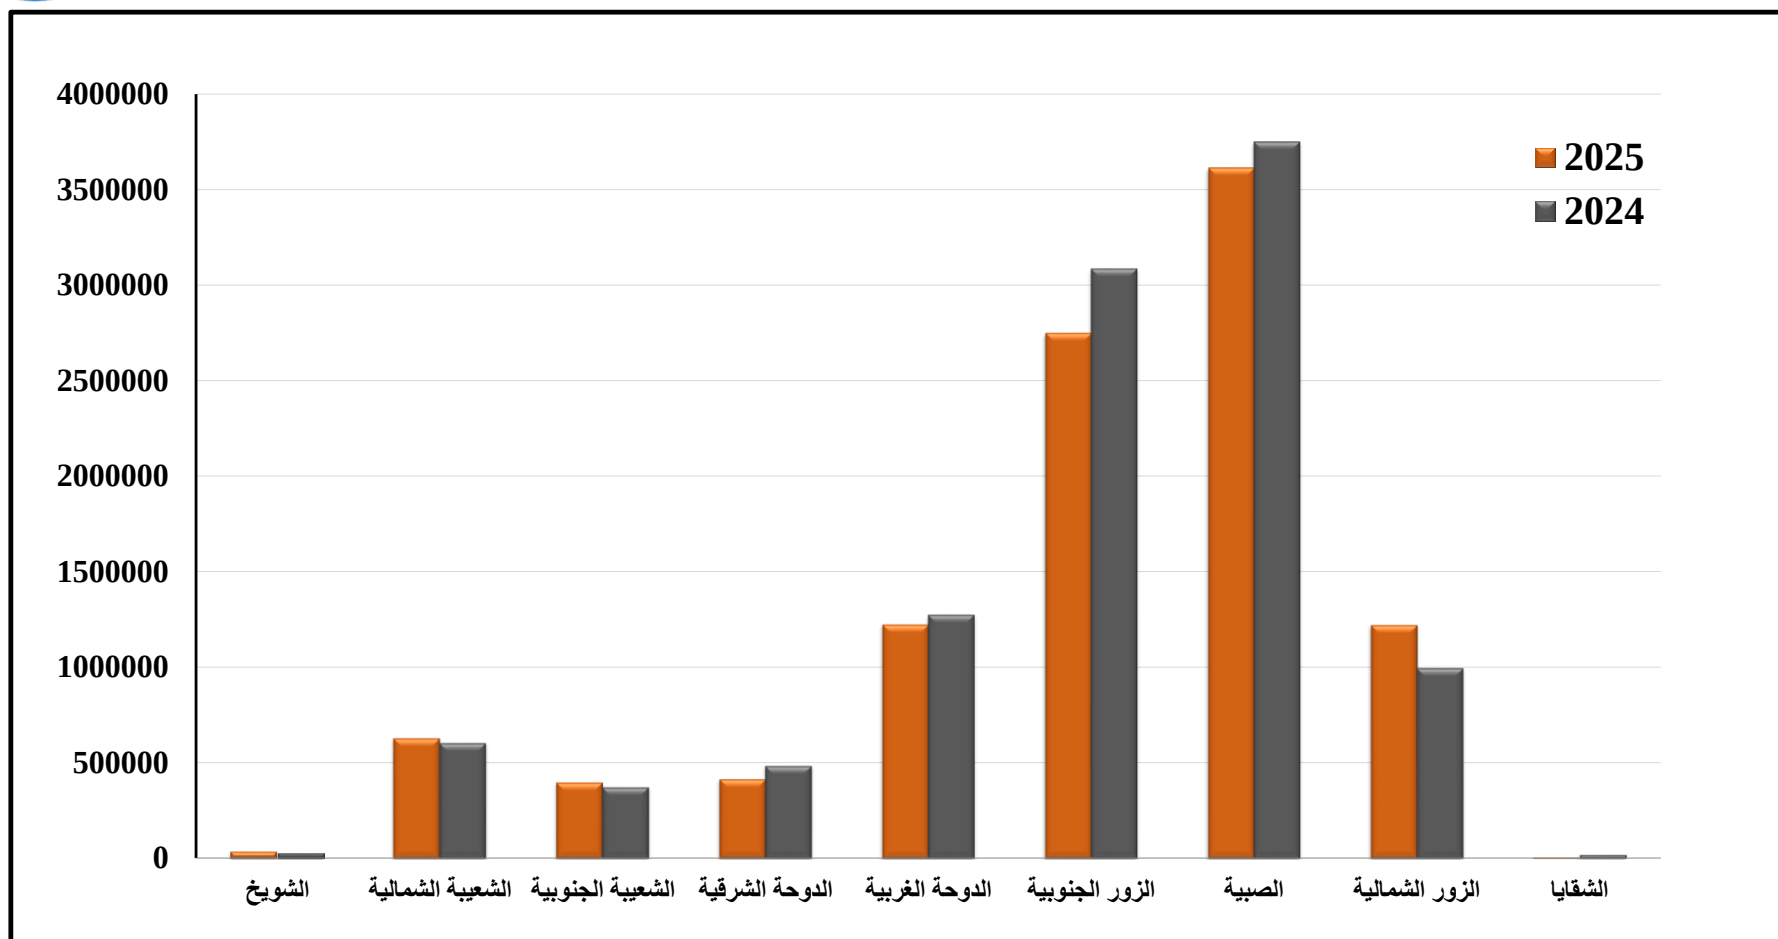



إحصائية الطاقة الكهربائية عن شهر يوليو 2025

Electrical Energy Statistical Report for the Month of July 2025

القدرة الكهربائية المركبة الحالية - ميجاواط Installed Capacity - M.W		
Shuwaikh Station (G/T)	240	محطة الشويخ (غازي)
Shuaiba North Station	820.0	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	660	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	910	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	2390	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	5770.0	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	6885.0	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1632	محطة الزور الشمالية
Shaqaya Station	70	محطة الشقايا
Total	19377.0	المجموع

Maximum Available Capacity	18085	القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Plant on Bars	17580	القدرة العاملة القصوى
Maximum Load (30th)	17710	*أقصى حمل كهربائي بتاريخ (30th)
Minimum Load (6th)	11300	*أدنى حمل كهربائي بتاريخ (6th)

* بعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي

إنتاج الطاقة الكهربائية - ميجاواط ساعة Generation of Elec. Energy - M. Wh		
Shuwaikh Station	36007	محطة الشويخ
Shuaiba North Station	629430	محطة الشعيبية الشمالية
Shuaiba South Station	398312	محطة الشعيبية الجنوبية
Doha East Station	414790	محطة الدوحة الشرقية
Doha West Station	1224862	محطة الدوحة الغربية
Az - Zour South Station	2748650	محطة الزور الجنوبية
Sabiya Station	3612440	محطة الصبية
Az - Zour North Station	1221683	محطة الزور الشمالية
SGRE	4914	محطة الشقايا
Total	10291088	المجموع
Net Export of Elect. Energy	9374763	صافي الطاقة الكهربائية المصدرة



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر يوليو 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During July 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
1	0	21499	-21499
2	0	21633	-21633
3	0	21601	-21601
4	0	21314	-21314
5	0	21369	-21369
6	0	21288	-21288
7	0	21485	-21485
8	0	21512	-21512
9	0	21674	-21674
10	0	21535	-21535
11	0	21601	-21601
12	0	21530	-21530
13	0	21420	-21420
14	0	21407	-21407
15	0	21542	-21542



الطاقة الصادرة والواردة (ميجاواط ساعة) من خلال شبكة الربط الخليجي خلال شهر يوليو 2025

Export & Import Energy (M.Wh) through the Gulf network During July 2025

التاريخ Date	الصادر Export	الوارد Import	الفرق Difference
16	0	21649	-21649
17	0	21498	-21498
18	0	21511	-21511
19	0	21469	-21469
20	0	21354	-21354
21	0	21436	-21436
22	0	21360	-21360
23	0	21571	-21571
24	0	21773	-21773
25	0	21571	-21571
26	0	21501	-21501
27	0	21240	-21240
28	0	20758	-20758
29	0	21456	-21456
30	0	23151	-23151
31	0	23137	-23137
Total	0	668845	-668845



إجمالي وصافي إنتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبة الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total	
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	التناضح العكسي RO		وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod.	صافي الإنتاج Net Prod.
	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod									اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod						
1	17.850	17.724	20.538	20.223	27.356	26.878	41.472	40.907	39.000	36.993	80.795	78.243	23.352	20.706	75.998	72.018	14.977	14.933	93.286	90.157	108.411	106.642	543.035	525.424
2	18.240	18.114	20.725	20.306	27.370	26.896	41.648	41.032	39.637	37.577	82.238	79.884	16.268	15.275	72.870	67.336	11.862	11.818	83.893	80.496	109.400	107.060	524.151	505.794
3	17.969	17.843	20.711	20.292	27.480	27.014	41.543	40.957	39.617	37.511	81.537	79.073	17.299	15.054	73.718	68.718	12.153	12.110	83.269	80.044	109.408	107.018	524.704	505.634
4	18.075	17.945	20.759	20.339	27.118	26.650	41.454	40.847	39.752	37.622	81.241	78.843	16.130	15.027	74.233	69.283	12.711	12.649	83.240	80.043	109.408	107.037	524.121	506.285
5	18.294	18.160	20.610	20.350	27.184	26.724	41.056	40.404	40.034	37.995	81.542	79.205	16.531	15.025	74.352	70.852	12.221	12.177	83.204	79.955	109.373	107.040	524.401	507.887
6	18.383	18.259	20.714	20.452	27.193	26.732	41.547	41.045	40.308	38.311	78.736	76.338	16.179	15.036	74.466	69.402	11.707	11.664	84.343	80.962	109.431	107.048	523.007	505.249
7	17.750	17.622	20.707	20.445	27.500	27.036	41.400	40.816	39.975	37.958	74.124	71.704	17.012	15.042	74.039	68.059	11.909	11.879	83.455	79.728	109.409	107.095	517.280	497.384
8	18.082	17.953	20.713	20.560	27.465	27.007	40.903	40.278	39.762	37.674	72.456	70.080	16.581	15.006	73.371	68.121	12.155	12.085	83.535	80.031	109.394	107.081	514.417	495.876
9	17.838	17.647	20.840	20.734	27.330	26.878	40.984	40.280	38.927	36.926	71.666	69.158	16.538	15.022	72.920	68.740	11.869	11.825	83.965	80.758	109.477	107.075	512.354	495.043
10	18.288	18.060	21.287	21.131	27.236	26.761	41.479	40.951	38.472	36.362	71.813	69.569	16.387	15.013	72.681	69.208	11.898	11.854	85.600	82.364	109.136	107.054	514.277	498.327
11	17.875	17.740	21.225	21.121	27.360	26.901	41.177	40.583	38.085	35.709	70.095	67.763	16.838	15.002	73.156	69.656	12.089	12.045	84.458	81.326	108.138	105.885	510.496	493.731
12	17.889	17.657	21.274	21.170	27.433	26.912	40.671	40.082	38.061	35.923	67.670	64.920	19.315	18.304	72.026	67.796	12.011	11.937	85.072	81.772	108.822	106.549	510.244	493.022
13	17.759	17.539	21.104	21.000	27.744	27.288	41.054	40.484	37.515	35.383	72.262	69.512	22.631	22.503	72.196	67.835	12.179	12.135	84.981	81.580	108.389	106.219	517.814	501.478
14	18.139	17.902	21.235	21.131	27.806	27.364	41.489	40.983	37.376	35.281	70.887	68.335	28.572	28.294	71.938	68.674	11.940	11.897	84.188	80.627	107.430	105.205	521.000	505.693
15	17.750	17.508	21.249	21.144	27.912	27.425	41.582	41.004	37.567	35.161	70.066	67.404	30.298	30.061	72.294	68.530	11.777	11.733	85.030	81.550	106.299	104.010	521.824	505.530



إجمالي وصافي انتاج المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025

Gross & Net Production of Distilled Water (MIG) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Station				محطة الشعبية الجنوبية Shuaibu South Station		محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Station		محطة الدوحة الشرقية Doha East Station		محطة الدوحة الغربية Doha West Station				محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.				محطة الصبية Sabiya stn.		محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.		المجموع Total	
	وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	التناضح العكسي RO		وحدات التقطير Distillation Units		التناضح العكسي RO		اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	اجمالي الانتاج	صافي الانتاج	اجمالي الانتاج	صافي الانتاج
	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	اجمالي الإنتاج Gross Prod	صافي الإنتاج Net Prod	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.	Gross Prod.	Net Prod.
16	17.546	17.349	21.275	21.212	27.351	26.909	40.636	40.103	37.224	35.155	72.619	70.353	30.623	30.022	77.410	73.210	7.621	7.552	84.758	81.287	106.169	103.938	523.232	507.090
17	17.523	17.296	21.139	20.896	27.187	26.730	40.951	40.300	33.610	31.444	70.795	68.419	32.023	30.152	90.833	85.878	0.000	0.000	83.710	80.493	105.289	103.011	523.060	504.619
18	18.039	17.821	21.235	20.973	26.970	26.510	41.546	40.930	34.894	32.746	72.223	69.847	30.585	30.081	95.090	91.932	0.000	0.000	88.482	86.220	105.176	102.899	534.240	519.959
19	17.666	17.539	21.228	20.967	27.252	26.757	41.582	41.012	37.952	35.557	72.071	69.387	30.710	30.014	95.801	92.290	0.000	0.000	82.944	79.772	106.843	104.404	534.049	517.699
20	17.670	17.538	21.284	21.021	26.756	26.296	40.932	40.393	38.376	36.444	72.005	69.695	30.260	30.036	96.561	92.361	0.000	0.000	84.212	80.819	108.462	106.121	536.518	520.724
21	17.835	17.670	21.141	20.880	26.776	26.319	41.060	40.359	38.754	36.790	72.649	70.405	32.672	30.143	97.300	92.880	0.000	0.000	83.510	80.285	109.376	107.048	541.073	522.779
22	17.948	17.746	21.248	20.986	27.005	26.582	41.550	40.758	33.489	31.582	75.420	72.758	31.547	30.136	97.644	92.290	0.000	0.000	83.624	80.610	109.453	107.051	538.928	520.499
23	17.924	17.712	21.219	20.957	27.330	26.922	41.530	40.896	38.151	35.736	79.631	76.947	26.754	26.125	97.660	92.660	0.000	0.000	83.665	80.163	109.521	107.099	543.385	525.217
24	17.763	17.546	21.234	20.972	27.323	26.919	40.347	39.813	33.540	31.511	78.704	76.240	26.491	25.574	96.799	92.674	0.000	0.000	85.678	82.490	109.408	107.039	537.287	520.778
25	18.030	17.837	21.165	20.905	27.137	26.709	40.658	39.888	32.393	30.435	72.662	70.312	31.396	30.031	96.070	91.596	0.000	0.000	84.446	81.110	109.184	106.613	533.141	515.436
26	17.943	17.764	21.235	20.973	25.391	24.971	41.320	40.644	30.795	28.537	74.127	71.685	32.526	30.167	95.069	89.871	0.000	0.000	84.444	81.154	107.708	105.249	530.558	511.015
27	17.416	17.236	21.214	20.952	22.920	22.522	38.045	37.451	27.020	24.689	72.118	69.500	30.795	30.013	95.439	90.531	0.000	0.000	83.385	80.132	106.241	103.827	514.593	496.853
28	18.045	17.796	21.297	21.035	22.856	22.457	14.660	13.657	26.582	24.512	72.172	69.714	31.675	30.046	93.523	89.123	0.000	0.000	82.325	79.109	105.407	102.859	488.542	470.307
29	17.482	17.238	21.160	20.899	22.877	22.465	35.874	34.924	26.867	24.669	76.098	73.700	31.094	30.044	93.630	89.830	0.000	0.000	73.647	70.498	105.643	103.271	504.372	487.537
30	17.839	17.578	21.322	21.059	22.827	22.401	41.238	40.509	30.440	28.501	86.081	83.705	32.879	30.037	93.036	89.963	0.000	0.000	75.093	72.507	106.436	104.097	527.191	510.356
31	17.618	17.397	21.220	20.959	22.908	22.493	41.201	40.449	32.468	30.027	84.088	81.140	31.173	30.068	87.841	83.841	0.000	0.000	74.675	71.957	107.847	105.473	521.039	503.803
Total in MIG	554.468	548.736	653.305	646.042	822.353	808.428	1242.589	1222.739	1116.643	1050.721	2330.591	2253.838	783.134	743.059	2599.964	2465.158	191.079	190.293	2590.117	2489.999	3350.089	3278.019	16234.332	15697.032
Total in Mm³	2.521	2.495	2.970	2.937	3.738	3.675	5.649	5.559	5.076	4.777	10.595	10.246	3.560	3.378	11.820	11.207	0.869	0.865	11.775	11.320	15.230	14.902	73.803	71.360



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During July 2025

التاريخ	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (التناضح العكسي)	محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الشعيبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	D.Water	RO	Shuaiba South Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Doha West (RO)	Az-Zour South Stn.	Az-Zour South (RO)	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
1	0.126	0.315	0.478	0.565	2.007	2.552	2.646	3.980	0.044	3.129	1.769	17.611
2	0.126	0.419	0.474	0.616	2.060	2.354	0.993	5.534	0.044	3.397	2.340	18.357
3	0.126	0.419	0.466	0.586	2.106	2.464	2.245	5.000	0.043	3.225	2.390	19.070
4	0.130	0.420	0.468	0.607	2.130	2.398	1.103	4.950	0.062	3.197	2.372	17.837
5	0.134	0.260	0.460	0.652	2.039	2.337	1.506	3.500	0.044	3.249	2.333	16.514
6	0.124	0.262	0.461	0.502	1.997	2.398	1.143	5.064	0.043	3.381	2.383	17.758
7	0.128	0.262	0.464	0.584	2.017	2.420	1.970	5.980	0.030	3.727	2.313	19.895
8	0.129	0.153	0.458	0.625	2.088	2.376	1.575	5.250	0.070	3.504	2.313	18.541
9	0.191	0.106	0.452	0.704	2.001	2.508	1.516	4.180	0.044	3.207	2.401	17.310
10	0.228	0.156	0.475	0.528	2.110	2.244	1.374	3.473	0.044	3.236	2.082	15.950
11	0.135	0.104	0.459	0.594	2.376	2.332	1.836	3.500	0.044	3.132	2.253	16.765
12	0.232	0.104	0.521	0.589	2.138	2.750	1.011	4.230	0.074	3.300	2.273	17.222
13	0.220	0.104	0.456	0.570	2.132	2.750	0.128	4.361	0.044	3.401	2.170	16.336
14	0.237	0.104	0.442	0.506	2.095	2.552	0.278	3.264	0.043	3.561	2.224	15.306
15	0.242	0.105	0.487	0.578	2.406	2.662	0.237	3.764	0.044	3.480	2.290	16.295



استهلاك المياه المقطرة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025

Distilled Water Consumption within the Stations (MIG) During July 2025

التاريخ	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (التناضح العكسي)	محطة الشعبية الجنوبية	محطة الشعبية الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
Date	D.Water	RO	Shuaiba South Stn.	Shuaiba North Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Doha West (RO)	Az-Zour South Stn.	Az-Zour South (RO)	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
16	0.197	0.063	0.442	0.533	2.069	2.266	0.601	4.200	0.069	3.471	2.231	16.142
17	0.227	0.243	0.457	0.651	2.166	2.376	1.871	4.955	0.000	3.217	2.278	18.441
18	0.218	0.262	0.460	0.616	2.148	2.376	0.504	3.158	0.000	2.262	2.276	14.280
19	0.127	0.261	0.495	0.570	2.395	2.684	0.696	3.511	0.000	3.172	2.439	16.350
20	0.132	0.263	0.460	0.539	1.932	2.310	0.224	4.200	0.000	3.393	2.340	15.793
21	0.165	0.261	0.457	0.701	1.964	2.244	2.529	4.420	0.000	3.225	2.328	18.294
22	0.202	0.262	0.423	0.792	1.907	2.662	1.411	5.354	0.000	3.014	2.402	18.429
23	0.212	0.262	0.408	0.634	2.415	2.684	0.629	5.000	0.000	3.502	2.422	18.168
24	0.217	0.262	0.404	0.534	2.029	2.464	0.917	4.125	0.000	3.188	2.369	16.509
25	0.193	0.260	0.428	0.770	1.958	2.350	1.365	4.474	0.000	3.336	2.571	17.705
26	0.179	0.262	0.420	0.676	2.258	2.442	2.359	5.198	0.000	3.290	2.458	19.542
27	0.180	0.262	0.398	0.594	2.331	2.618	0.782	4.908	0.000	3.253	2.414	17.740
28	0.249	0.262	0.399	1.003	2.070	2.458	1.629	4.400	0.000	3.216	2.548	18.234
29	0.244	0.261	0.412	0.950	2.198	2.398	1.050	3.800	0.000	3.149	2.372	16.834
30	0.261	0.263	0.426	0.729	1.939	2.376	2.842	3.073	0.000	2.586	2.339	16.834
31	0.221	0.261	0.415	0.752	2.441	2.948	1.105	4.000	0.000	2.718	2.374	17.235
Total in MIG	5.732	7.263	13.925	19.850	65.922	76.753	40.075	134.806	0.786	100.118	72.069	537.299
Total in Mm ³	0.026	0.033	0.063	0.090	0.300	0.349	0.182	0.613	0.004	0.455	0.328	2.443




مياه تعويض الغلايات لشهر يوليو لعامي 2024 و 2025

Boilers Feed Water Make-Up By D/Plants During July 2024 & 2025

اجمالي مياه تعويض الغلايات

Boilers Feed Water Make-Up

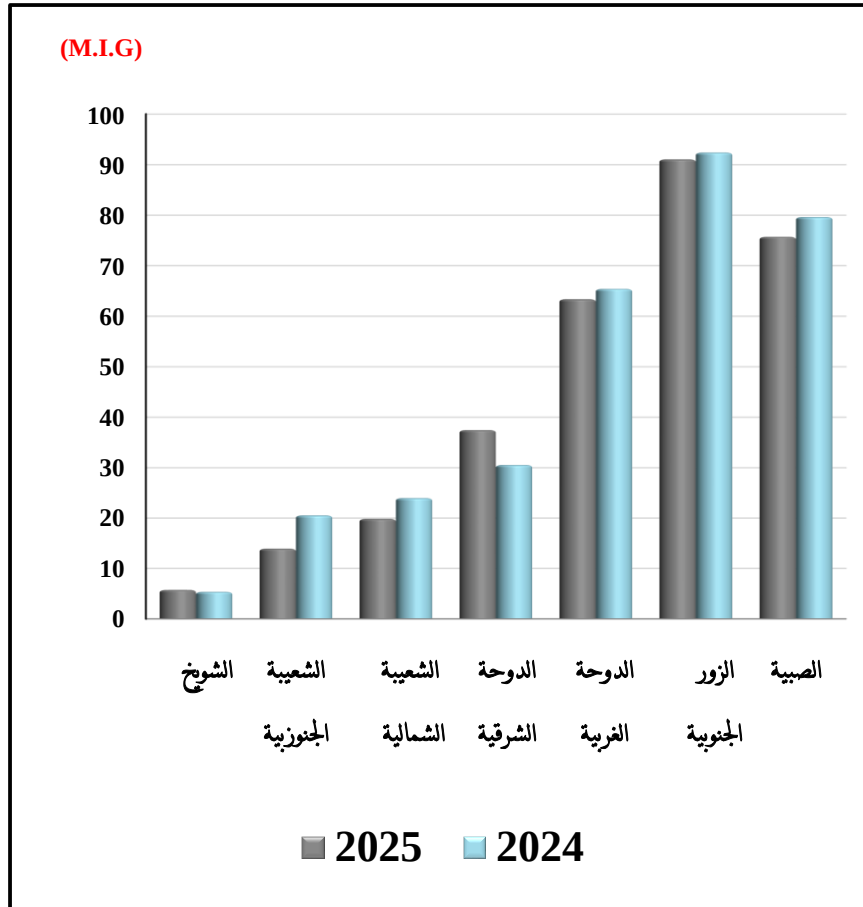


اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	
7.1	5.354	5.732	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-32.2	20.551	13.925	محطة الشعبية الجنوبية Shuaiba South Stn.
-17.2	23.980	19.850	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.
22.6	30.557	37.458	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-3.1	65.412	63.370	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-1.5	92.392	91.043	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
-4.9	79.637	75.702	محطة الصبية Sabiya Stn.
-3.4	317.883	307.080	المجموع (م.ج.م) Total in MIG

-3.4	1.445	1.396	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³
------	-------	-------	--



استهلاك المحطات من المياه المقطرة و مياه تعويض الغلايات في المقطرات لشهر يوليو 2025

Water Consumption & Boilers Feed Water Make-Up During July 2025

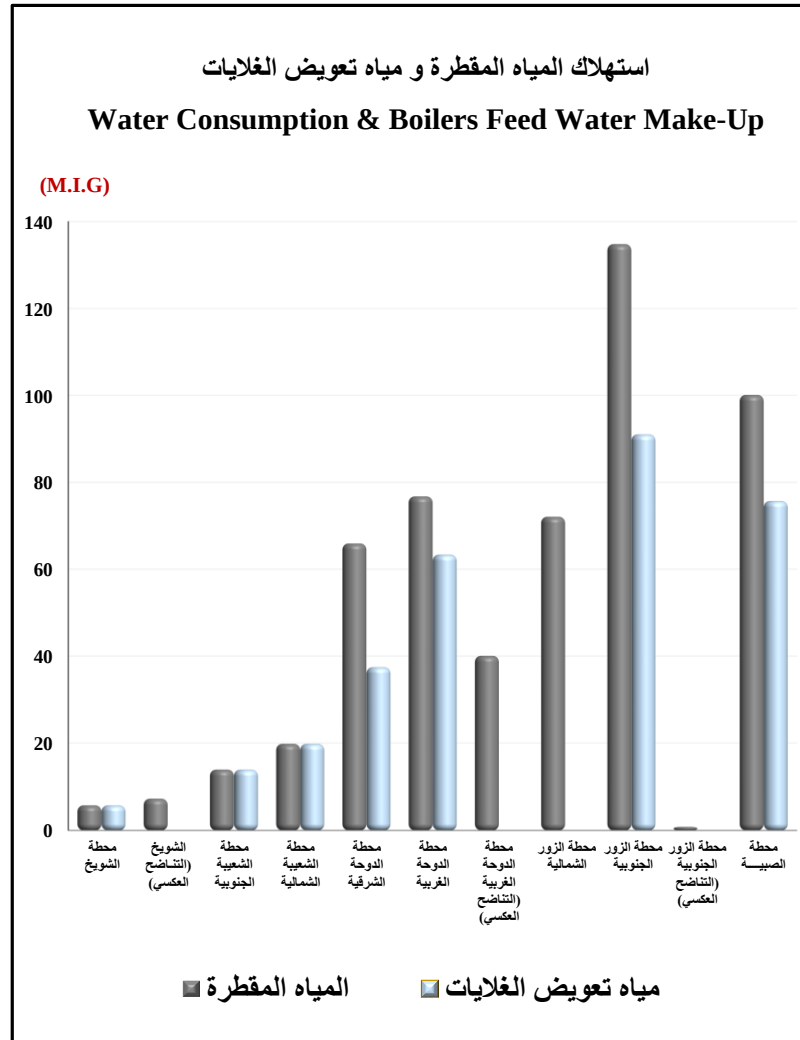

محطات تحلية المياه Desalination Plants	استهلاك المياه المقطرة Water Consumption	اجمالي مياه تعويض الغلايات Boilers Feed Water Make-Up
محطة الشويخ Shuwaikh Station	5.732	5.732
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	7.263	-
محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	13.925	13.925
محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	19.850	19.850
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	65.922	37.458
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	76.753	63.370
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	40.075	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	72.069	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	134.806	91.043
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	0.786	-
محطة الصبية Sabiya Stn.	100.118	75.702
المجموع (م.ج.ا) Total in MIG	537.299	307.080

المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	2.443	1.396
--	-------	-------



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر يوليو 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During July 2025

الزيادة أو النقص في المخزون	صافي استهلاك المياه العذبة	جملة استهلاك المياه العذبة	صافي إنتاج المياه المقطرة من المحطات	صافي إنتاج المياه المقطرة المرسل إلى الخزانات	المياه المقطرة المستهلكة في مصنع الشعبة (B)	صافي إنتاج المياه المقطرة داخل المحطات (A)	إجمالي إنتاج المياه المقطرة	محطة الزور الشمالية	محطة الزور الجنوبية	محطة الدوحة الغربية (RO)	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الشويخ (RO)	محطة الشويخ (التقطير)	التاريخ Date
14.871	500.918	534.229	509.724	4799	15.700	525.424	17.611	543.035	93.286	108.411	75.998	23.352	80.795	39.000	20.538	17.85	1
-5.992	502.830	536.887	490.094	5.270	15.700	505.794	18.357	524.151	83.893	109.400	72.870	16.268	82.238	39.637	20.725	18.24	2
-15.398	511.348	546.148	489.904	4.662	15.730	505.634	19.070	524.704	83.269	109.408	73.718	17.299	81.537	39.617	20.711	17.969	3
8.509	488.138	521.574	490.685	4.964	15.600	506.285	17.837	524.121	83.240	109.408	74.233	16.130	81.241	39.752	20.759	18.075	4
-3.006	501.901	534.115	492.187	5.355	15.700	507.887	16.514	524.401	83.204	109.373	74.352	16.531	81.542	40.034	20.610	18.294	5
-3.483	500.383	533.841	489.549	5.934	15.700	505.249	17.758	523.007	84.343	109.431	74.466	16.179	78.736	40.308	20.714	18.383	6
-9.978	498.498	534.094	481.684	5.285	15.700	497.384	19.895	517.280	83.455	109.409	74.039	17.012	74.124	39.975	20.707	17.75	7
-11.311	497.885	532.226	480.076	5.007	15.800	495.876	18.541	514.417	83.535	109.394	73.371	16.581	72.456	39.762	20.713	18.082	8
-12.129	498.461	531.472	479.343	5.226	15.700	495.043	17.310	512.354	83.965	109.477	72.920	16.538	71.666	38.927	20.840	17.838	9
-24.670	513.957	545.607	482.627	5.105	15.700	498.327	15.950	514.277	85.600	109.136	72.681	16.387	71.813	38.472	21.287	18.288	10
-3.859	488.057	520.522	478.031	4.676	15.700	493.731	16.765	510.496	84.458	108.138	73.156	16.838	70.095	38.085	21.225	17.875	11
-11.671	495.267	528.089	477.422	4.725	15.600	493.022	17.222	510.244	85.072	108.822	72.026	19.315	67.670	38.061	21.274	17.889	12
-6.791	498.968	531.004	485.778	4.953	15.700	501.478	16.336	517.814	84.981	108.389	72.196	22.631	72.262	37.515	21.104	17.759	13
-6.185	502.700	533.707	489.993	4.967	15.700	505.693	15.306	521.000	84.188	107.430	71.938	28.572	70.887	37.376	21.235	18.139	14
0.535	495.188	527.202	489.810	4.320	15.720	505.530	16.295	521.824	85.030	106.299	72.294	30.298	70.066	37.567	21.249	17.75	15



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) لشهر يوليو 2025

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During July 2025

الترتيب	محطة الشويخ (التقطير)	محطة الشويخ (RO)	محطة الشعيبة الجنوبية	محطة الشعيبة الشمالية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الدوحة (RO)	محطة الزور الجنوبية	محطة الزور الجنوبية (RO)	محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	اجمالي انتاج المياه المقطرة	المياه المقطرة المستهلكة داخل المحطات (A)	صافي انتاج المياه المقطرة من المحطات	المياه المقطرة المستهلكة في مصنع الشعيبة (B)	صافي انتاج المياه المقطرة المرسله الى الخزانات	مياه الخلط	انتاج وحدات التفاضل العكسي	صافي انتاج المياه العذبة (C)	المخزون	الزيادة أو النقص في المخزون	صافي استهلاك المياه العذبة	جملة استهلاك المياه العذبة	اجمالي انتاج المياه العذبة (A+B+C)	
16	17.546	21.275	27.351	40.636	37.224	72.619	30.623	77.410	7.621	84.758	106.169	523.232	16.142	507.090	15.800	491.290	4.128	1.557	496.975	4204.094	-5.921	502.896	534.838	528.917	
17	17.523	21.139	27.187	40.951	33.610	70.795	32.023	90.833	0.000	83.710	105.289	523.060	18.441	504.619	15.700	488.919	4.144	1.601	494.664	4200.359	-3.735	498.399	532.540	528.805	
18	18.039	21.235	26.970	41.546	34.894	72.223	30.585	95.090	0.000	88.482	105.176	534.240	14.280	519.959	15.700	504.259	4.431	1.485	510.175	4215.843	15.484	494.691	524.672	540.156	
19	17.666	21.228	27.252	41.582	37.952	72.071	30.710	95.801	0.000	82.944	106.843	534.049	16.350	517.699	15.720	501.979	5.070	1.550	508.599	4228.826	12.983	495.616	527.686	540.669	
20	17.670	21.284	26.756	40.932	38.376	72.005	30.260	96.561	0.000	84.212	108.462	536.518	15.793	520.724	15.800	504.924	4.879	1.158	510.961	4231.985	3.159	507.802	539.396	542.555	
21	17.835	21.141	26.776	41.060	38.754	72.649	32.672	97.300	0.000	83.510	109.376	541.073	18.294	522.779	15.700	507.079	5.151	1.625	513.855	4246.743	14.758	499.097	533.091	547.849	
22	17.948	21.248	27.005	41.550	33.489	75.420	31.547	97.644	0.000	83.624	109.453	538.928	18.429	520.499	15.700	504.799	4.943	1.673	511.415	4252.027	5.284	506.131	540.260	545.544	
23	17.924	21.219	27.330	41.530	38.151	79.631	26.754	97.660	0.000	83.665	109.521	543.385	18.168	525.217	15.730	509.487	4.822	1.557	515.866	4259.249	7.222	508.644	542.542	549.764	
24	17.763	21.234	27.323	40.347	33.540	78.704	26.491	96.799	0.000	85.678	109.408	537.287	16.509	520.778	15.800	504.978	4.620	1.984	511.582	4257.399	-1.850	513.432	545.741	543.891	
25	18.030	21.165	27.137	40.658	32.393	72.662	31.396	96.070	0.000	84.446	109.184	533.141	17.705	515.436	15.600	499.836	4.647	1.414	505.897	4262.912	5.513	500.384	533.689	539.202	
26	17.943	21.235	25.391	41.320	30.795	74.127	32.526	95.069	0.000	84.444	107.708	530.558	19.542	511.015	15.700	495.315	4.603	1.428	501.346	4252.428	-10.484	511.830	547.073	536.589	
27	17.416	21.214	22.920	38.045	27.020	72.118	30.795	95.439	0.000	83.385	106.241	514.593	17.740	496.853	15.740	481.113	4.242	1.439	486.794	4235.783	-16.645	503.439	536.919	520.274	
28	18.045	21.297	22.856	14.660	26.582	72.172	31.675	93.523	0.000	82.325	105.407	488.542	18.234	470.307	15.800	454.507	4.167	1.551	460.225	4204.508	-31.275	491.500	525.535	494.260	
29	17.482	21.160	22.877	35.874	26.867	76.098	31.094	93.630	0.000	73.647	105.643	504.372	16.834	487.537	15.700	471.837	4.233	1.150	477.220	4181.336	-23.172	500.392	532.927	509.755	
30	17.839	21.322	22.827	41.238	30.440	86.081	32.879	93.036	0.000	75.093	106.436	527.191	16.834	510.356	15.700	494.656	4.425	1.628	500.709	4176.972	-4.364	505.073	537.608	533.244	
31	17.618	21.220	22.908	41.201	32.468	84.088	31.173	87.841	0.000	74.675	107.847	521.039	17.235	503.803	15.740	488.063	4.116	1.502	493.681	4165.164	-11.808	505.489	538.465	526.657	
in MIG	Total	554.468	653.305	822.353	1242.589	1116.643	2330.591	783.134	2599.964	191.079	2590.117	3350.089	16234.332	537.299	15697.032	487.080	15209.952	147.869	46.088	15403.909		-135.409	15539.318	16563.698	16428.289
	Ave	17.886	21.074	26.528	40.084	36.021	75.180	25.262	83.870	6.164	83.552	108.067	523.688	17.332	506.356	15.712	490.644	4.770	1.487	496.900	4243.421	-4.368	501.268	534.313	529.945
	Max	18.383	21.322	27.912	41.648	40.308	86.081	32.879	97.660	14.977	93.286	109.521	543.385	19.895	525.424	15.800	509.724	5.934	1.984	515.866	4315.444	15.484	513.957	547.073	549.764
	Min	17.416	20.538	22.827	14.660	26.582	67.670	16.130	71.938	0.000	73.647	105.176	488.542	14.280	470.307	15.600	454.507	4.116	0.998	460.225	4165.164	-31.275	488.057	520.522	494.260
in Mm³	Total	2.521	2.970	3.738	5.649	5.076	10.595	3.560	11.820	0.869	11.775	15.230	73.803	2.443	71.360	2.214	69.146	0.672	0.210	70.028		-0.616	70.643	75.300	74.684
	Ave	0.081	0.096	0.121	0.182	0.164	0.342	0.115	0.381	0.028	0.380	0.491	2.381	0.079	2.302	0.071	2.231	0.022	0.007	2.259	19.291	-0.020	2.279	2.429	2.409



صافي إنتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During July 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
1	515.789	477.986	500.918	488.920	2.5
2	496.838	491.594	502.830	495.180	1.5
3	495.950	498.380	511.348	494.010	3.5
4	496.647	498.552	488.138	502.003	-2.8
5	498.895	489.043	501.901	484.501	3.6
6	496.900	496.441	500.383	492.718	1.6
7	488.520	508.949	498.498	482.364	3.3
8	486.574	505.600	497.885	492.474	1.1
9	486.332	507.280	498.461	487.140	2.3
10	489.287	503.950	513.957	492.571	4.3
11	484.198	488.441	488.057	491.843	-0.8
12	483.596	498.993	495.267	483.268	2.5
13	492.177	508.034	498.968	500.478	-0.3
14	496.515	508.581	502.700	500.960	0.3
15	495.723	509.191	495.188	495.892	-0.1



صافي انتاج واستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Net Production & Consumption of Fresh Water (MIG) During July 2024 & 2025

التاريخ Date	الانتاج Production		الاستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
16	496.975	507.338	502.896	481.405	4.5
17	494.664	507.210	498.399	496.715	0.3
18	510.175	510.330	494.691	504.383	-1.9
19	508.599	515.463	495.616	486.913	1.8
20	510.961	514.291	507.802	489.844	3.7
21	513.855	492.238	499.097	492.546	1.3
22	511.415	485.882	506.131	488.884	3.5
23	515.866	484.826	508.644	494.723	2.8
24	511.582	480.907	513.432	491.713	4.4
25	505.897	488.964	500.384	485.780	3.0
26	501.346	476.590	511.830	484.959	5.5
27	486.794	467.985	503.439	494.263	1.9
28	460.225	459.159	491.500	500.732	-1.8
29	477.220	457.875	500.392	497.987	0.5
30	500.709	463.450	505.073	496.909	1.6
31	493.681	460.285	505.489	484.630	4.3
Total in MIG	15403.909	15263.808	15539.318	15256.708	1.9
Total in Mm ³	70.028	69.391	70.643	69.358	1.9



صافي إنتاج المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024


Net Production of Fresh Water (MIG) During July 2024 & 2025

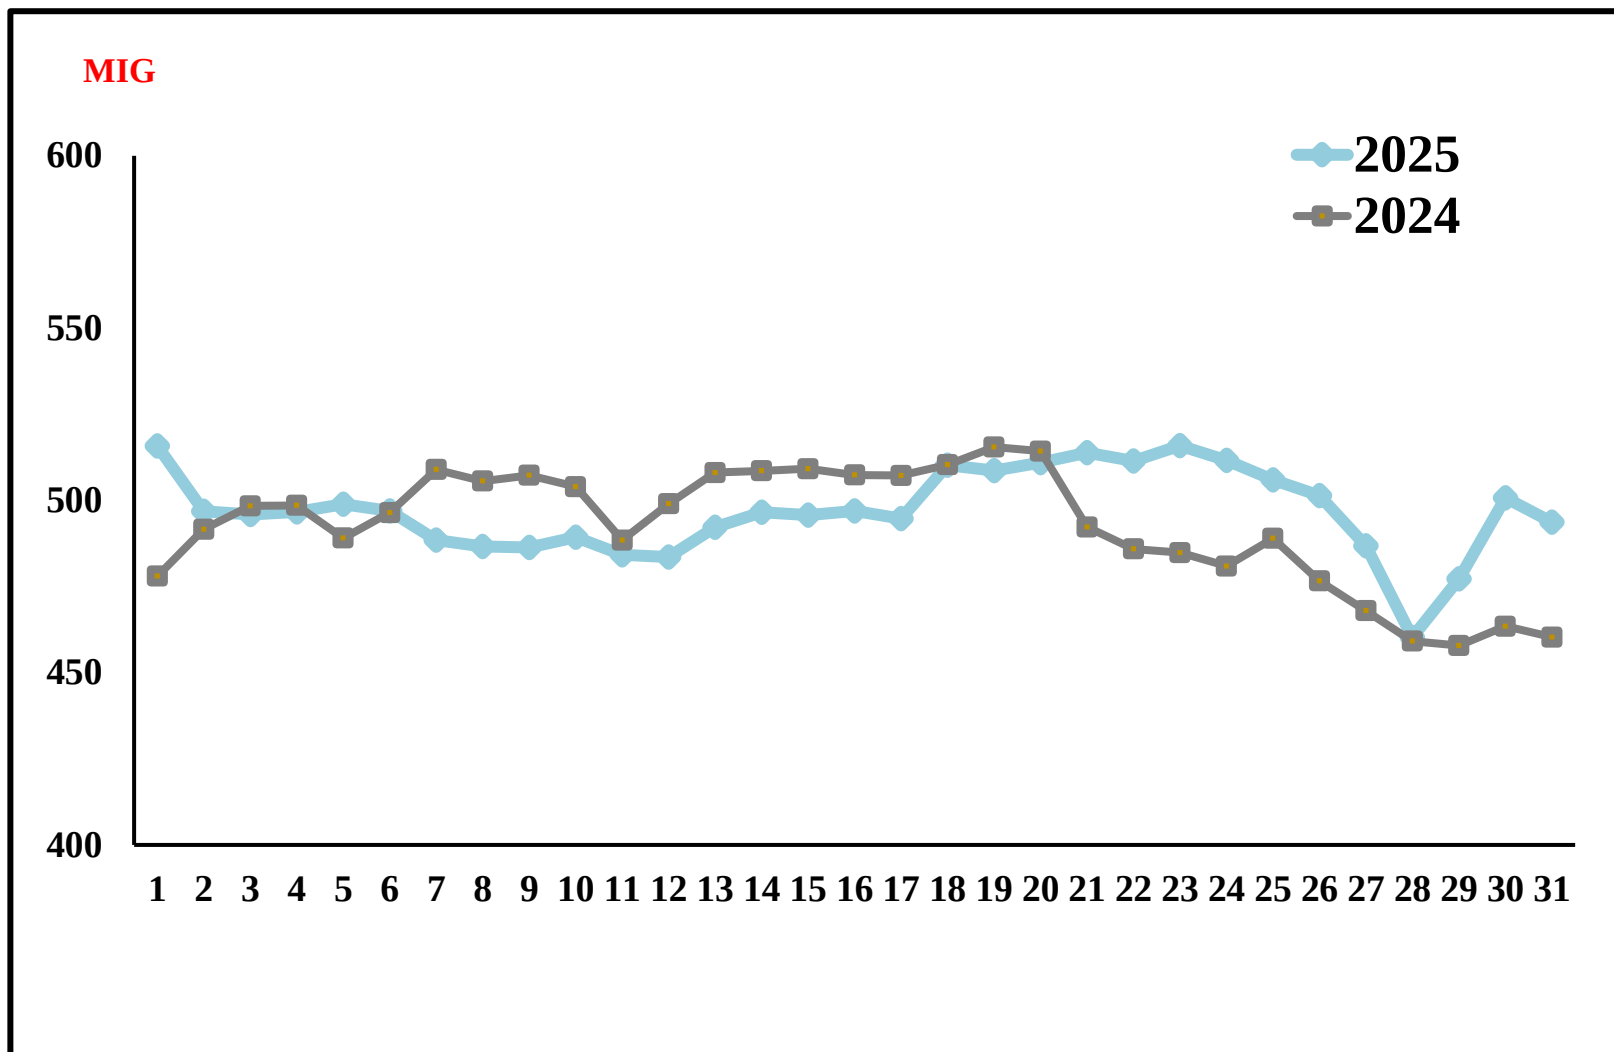



صافي إستهلاك المياه العذبة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة من نفس الشهر من العام 2024

Net Consumption of Fresh Water (MIG) During July 2024 & 2025

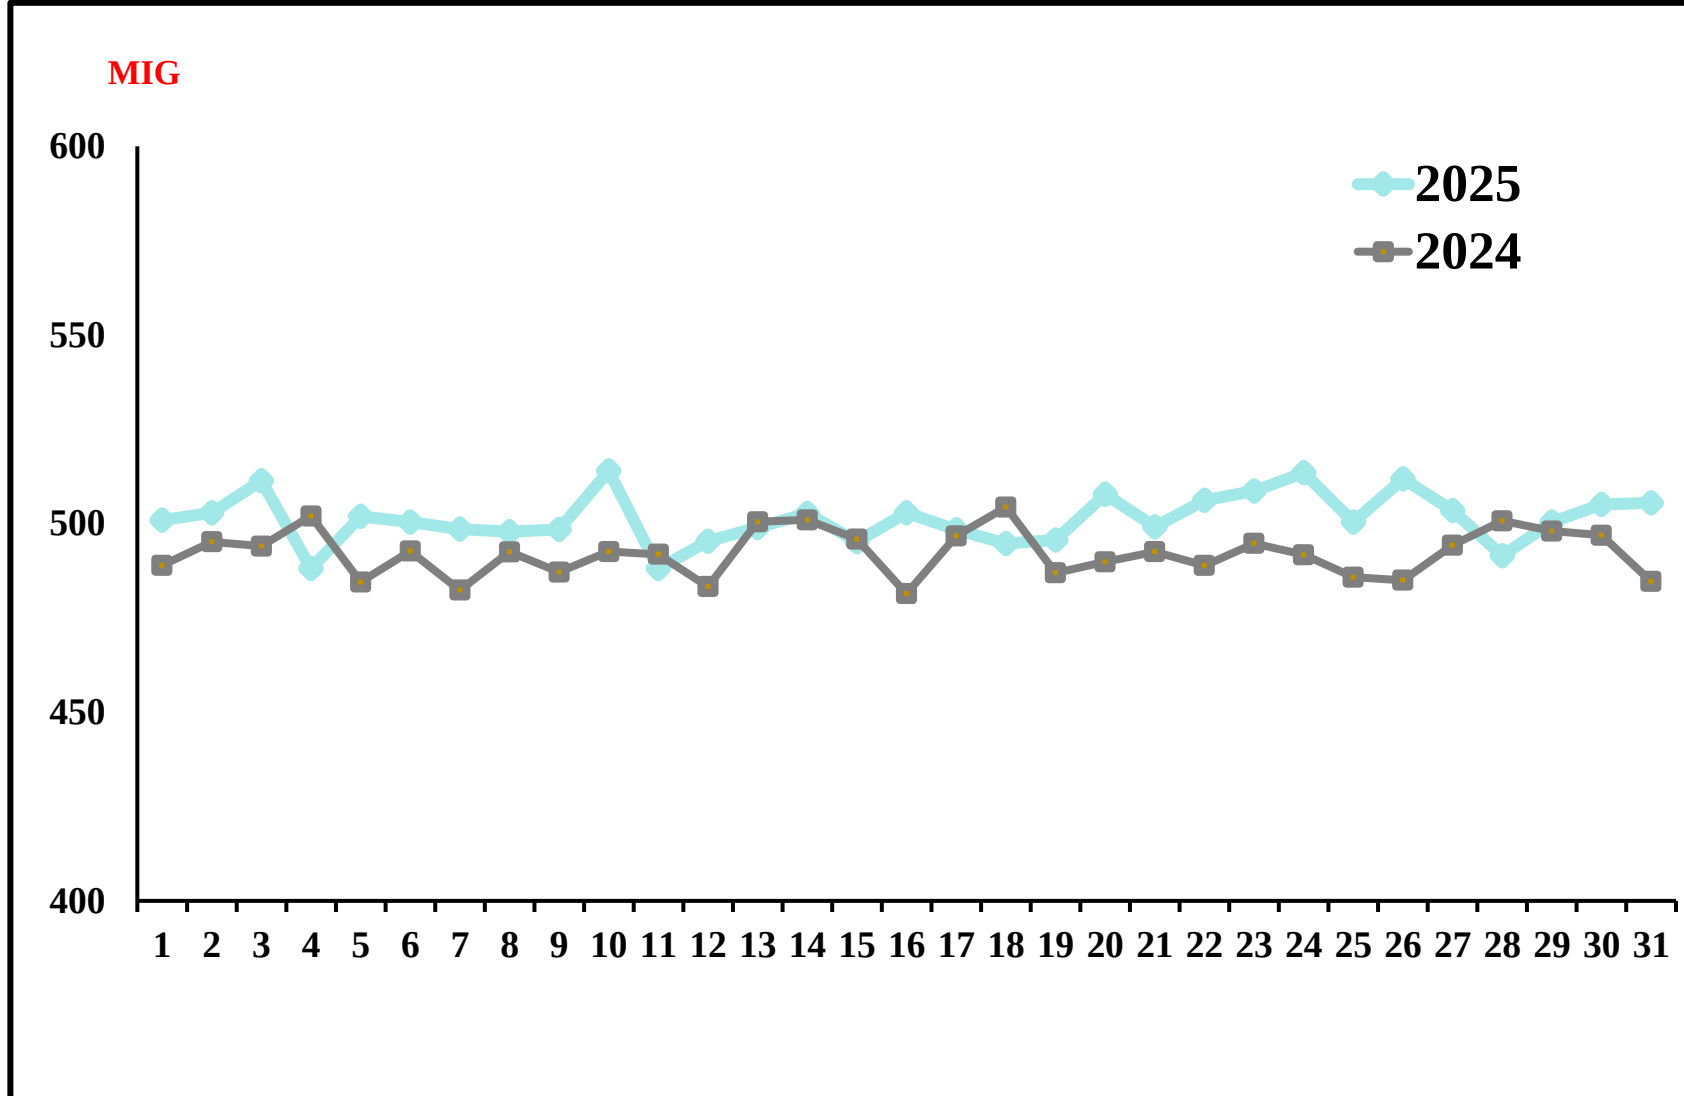



نصيب كل محطة على حدة من الإنتاج أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/07/10

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 10/07/2025 & Production Share as per Station

المحطة	السعة المركبة (مليون جالون امبراطورى)	عدد الوحدات		المياه المقطرة (م.ج.ا)			مليون جالون امبراطورى M.G.I	مليون متر مكعب M.m³	انتاج واستهلاك المياه العذبة (مليون جالون امبراطوري)
		المتوفرة والعاملة	غير المتوفرة	الانتاج	الاستهلاك	المصدر			
الشويخ	3 × 6 = 18	3	0	18.288	0.228	18.060	498.327	2.265	صافي انتاج المياه المقطرة
الشويخ (RO)	30	11	0	21.287	0.156	21.131	15.700	0.071	المياه المقطرة المستهلكه في مصانع الشعبيه
الشعبية الجنوبية	6 × 5 = 30	6	0	27.236	0.475	26.761	482.627	2.194	المياه المقطرة المرسله الى مركز الخلط
الشعبية الشمالية	3 × 15 = 45	3	0	41.479	0.528	40.951	5.105	0.023	الخلط/ مياه قليلة الملوحة
الدوحة الشرقية	7 × 6 = 42	7	0	38.472	2.110	36.362	1.555	0.007	انتاج وحدات التناضح العكسي
الدوحة الغربية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	14	2	71.813	2.244	69.569	489.287	2.224	صافي انتاج المياه العذبه
الدوحة الغربية (RO)	60	6	2	16.387	1.374	15.013	513.957	2.336	صافي استهلاك المياه العذبة (10/07)
الزور الجنوبية	(4×6 + 12×7.2) = 110.4	16	0	72.681	3.473	69.208			
الزورالجنوبية (RO)	30	7	3	11.898	0.044	11.854			
الزور الشمالية	10×10.7 = 107	10	0	109.136	2.082	107.054	547.073	2.487	** اجمالي استهلاك المياه العذبة (26/07)
الصبية	8×12.5 = 100	8	0	85.600	3.236	82.364			
المجموع (MIG)	682.8	91	7	514.277	15.950	498.327			
المجموع (Mm³)	3.104	—	—	2.338	0.073	2.265	** يشمل المياه المقطرة للاستهلاك داخل المحطات ومنطقة الشعبيه		

* الوحدات المتوفرة والعاملة تتضمن الوحدات العاملة والاحتياط.


** الوحدات الغير متوفرة تتضمن الوحدات الاحتياط (لعدم توفر البخار) والوحدات الغير متوفرة.




أقصى إستهلاك للمياه العذبة بتاريخ 2025/07/10 ونصيب كل محطة على حدة من الإنتاج

Maximum Daily Consumption of Fresh Water on 10/07/2025 & Production Share as per Station

أقصى استهلاك يومي خلال شهر يوليو 2024 و 2025

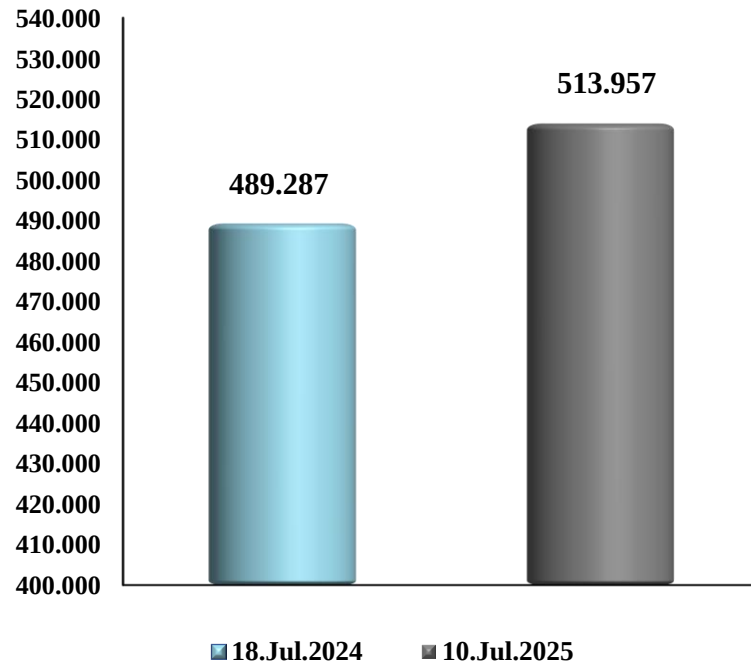

إنتاج المياه المقطرة لكل محطة بتاريخ 2025/07/10

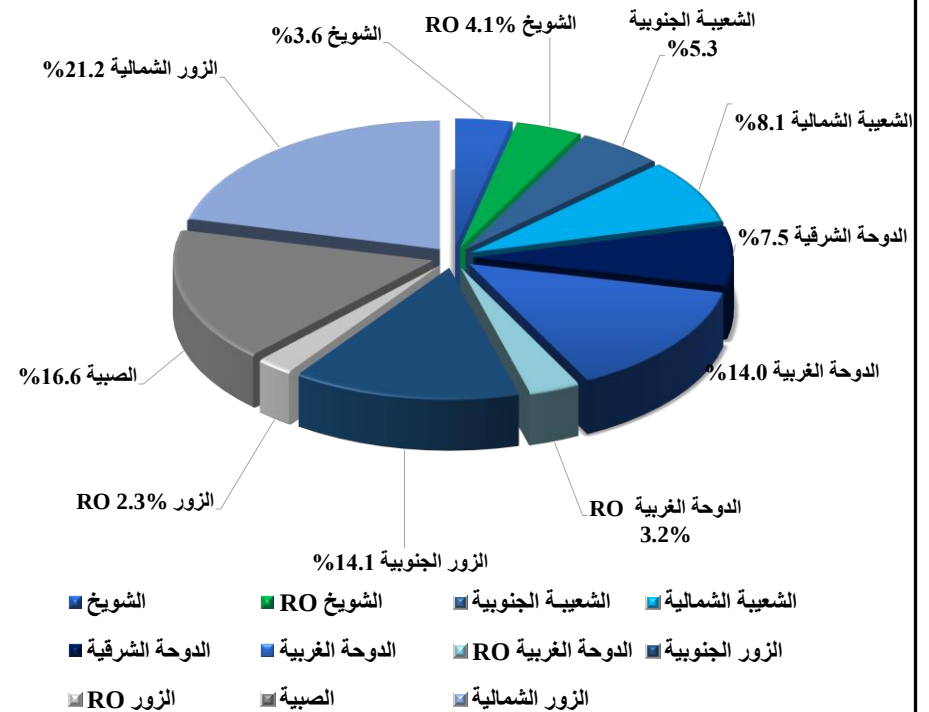




انتاج المحطات من المياه المقطرة لشهر يوليو لعامي 2024 و 2025

Gross Production of Distilled Water During July 2024 & 2025

اجمالي انتاج المياه المقطرة
Gross Production Of Dist. Water

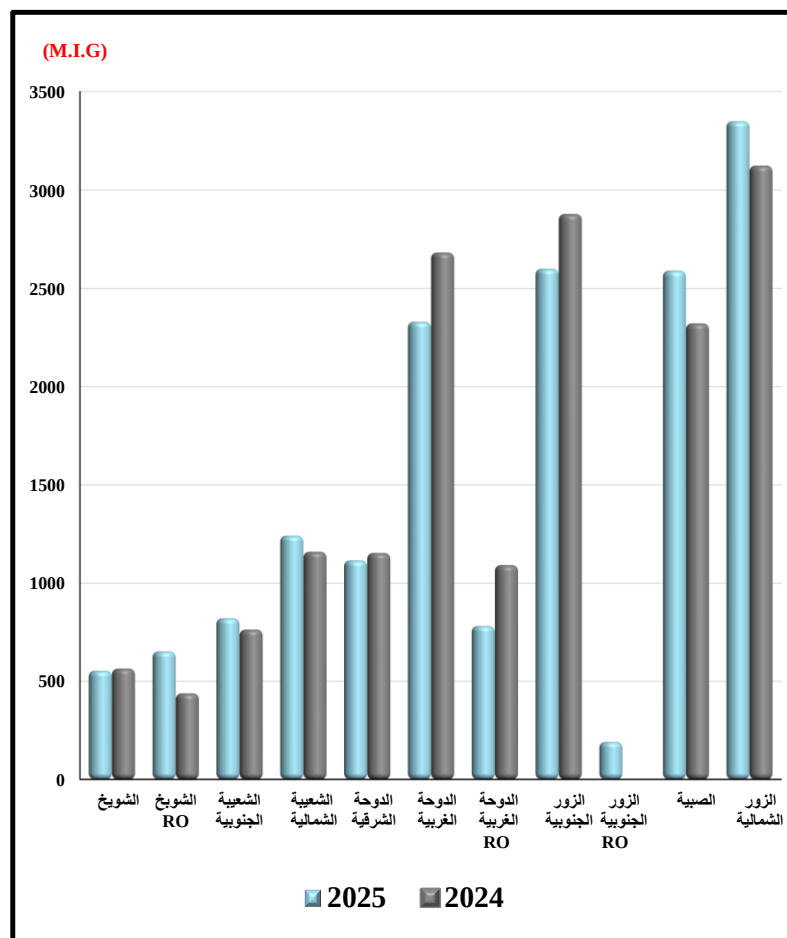

اجمالي انتاج المياه المقطرة Gross Production of Distilled Water			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو النقصان Change of Percentage	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	
-1.9	565.274	554.468	محطة الشويخ Shuwaikh Station
48.9	438.778	653.305	الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)
7.6	764.342	822.353	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
7.1	1160.554	1242.589	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Stn.
-3.3	1154.375	1116.643	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-13.1	2682.031	2330.591	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-28.3	1092.602	783.134	محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)
-9.7	2878.263	2599.964	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
-	0.000	191.079	محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)
11.6	2321.789	2590.117	محطة الصبيبة Sabiya Stn.
7.2	3124.175	3350.089	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.
0.3	16182.183	16234.332	Total المجموع (م.ج.م) in MIG

0.3	73.566	73.803	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm³
-----	--------	--------	--




مياه البحر المستهلكة في المقطرات لشهر يوليو لعامي 2024 و 2025

Sea Water Consumption During July 2024 & 2025

اجمالي استهلاك مياه البحر

Sea Water Consumption

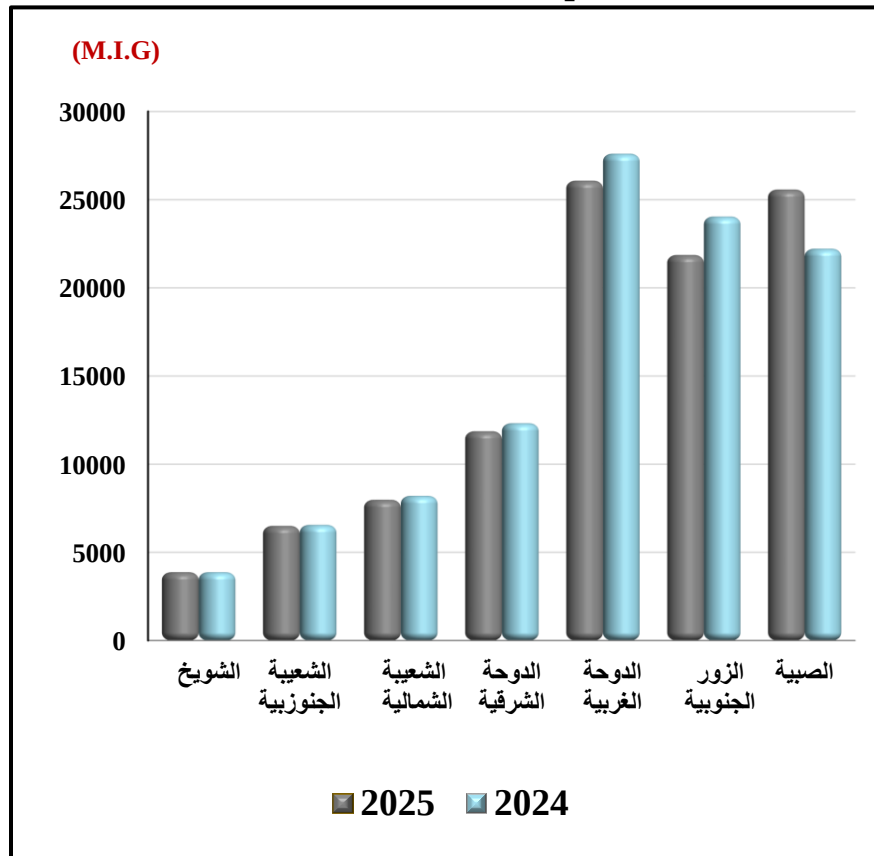


اجمالي استهلاك مياه البحر Sea Water Consumption			محطات تحلية المياه Desalination Plants
النسبة المئوية للزيادة أو التقصان Change of Percentage	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	
0.0	3875.000	3875.000	محطة الشويخ Shuwaikh Station
-0.9	6560.000	6503.000	محطة الشعيبة الجنوبية Shuaiba South Stn.
-2.7	8207.000	7982.000	محطة الشعيبة الشمالية Shuaiba North Stn.
-3.7	12326.250	11871.660	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.
-5.5	27609.592	26077.341	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.
-9.1	24042.544	21865.111	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.
15.1	22220.854	25572.965	محطة الصبية Sabiya Stn.
-1.0	104841.239	103747.078	المجموع (م.ج.ا) Total in MIG
-1.0	476.618	471.644	المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³



انتاج المحطات من المياه المقطرة و مياه البحر المستهلكه في المقطرات لشهر يوليو 2025

Distillate Water Production & Sea Water Consumption During July 2025

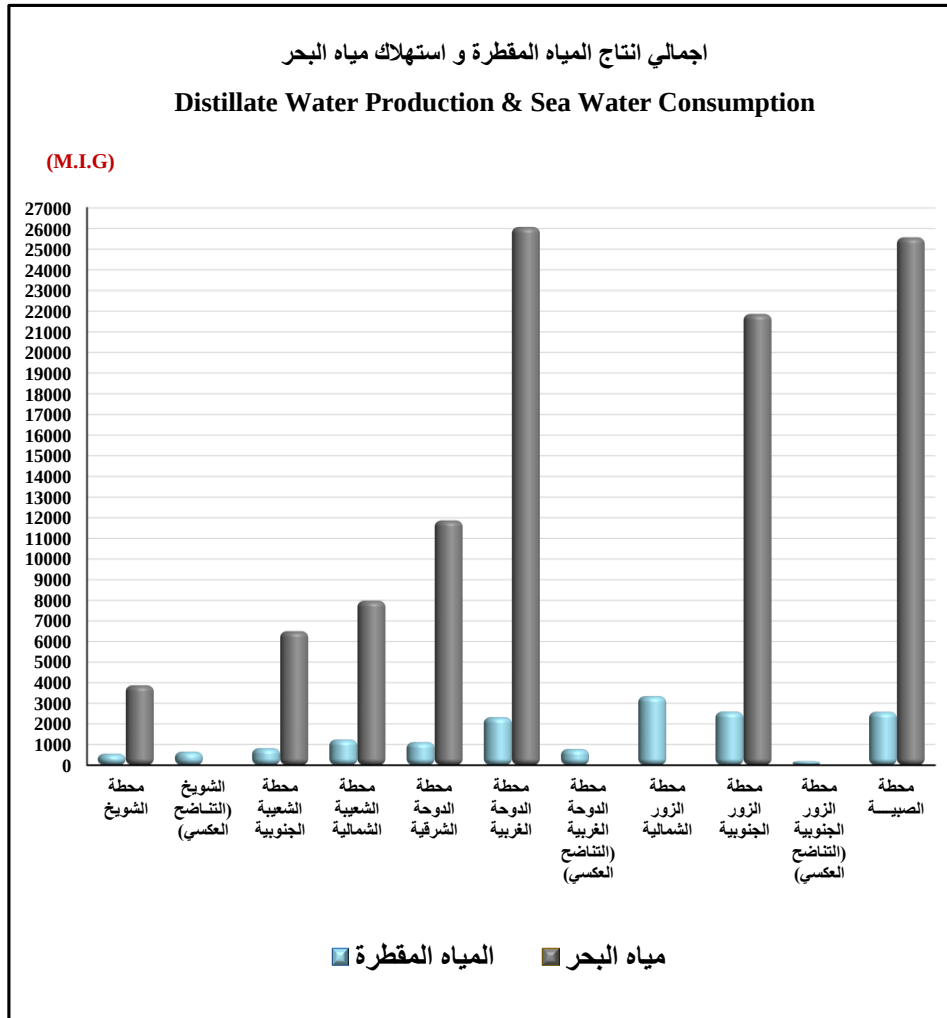

محطات تحلية المياه Desalination Plants	اجمالي انتاج المياه المقطرة Distillated Water Production	اجمالي استهلاك مياه البحر الداخله في التقطير Sea Water Consumption in the Distillers
محطة الشويخ Shuwaikh Station	554.468	3875.000
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh (RO)	653.305	-
محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	822.353	6503.000
محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	1242.589	7982.000
محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	1116.643	11871.660
محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	2330.591	26077.341
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	783.134	-
محطة الزور الشمالية Az-Zour North Station	3350.089	-
محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station	2599.964	21865.111
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az-Zour South (RO)	191.079	-
محطة الصبيصة Sabiya Stn.	2590.117	25572.965
المجموع (م.ج.ا) Total in MIG	16234.332	103747.078

المجموع (مليون متر مكعب) Total in Mm ³	73.803	471.644
--	--------	---------



إحصائية المياه العمدية عن شهر يوليو 2025

Fresh Water Statistical Report for the Month of July 2025

السعة المركبة - يرميا	مليون جالون أمريكي M.I.G	مليون متر مكعب M.m ³	Installed Capacity - per Day
محطة الشويخ	18	0.082	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	30	0.136	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشمعية الجنوبية	30	0.136	Shuaiba South Station
محطة الشمعية الشمالية	45	0.205	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	42	0.191	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	110.4	0.502	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	60	0.273	Doha West Station (RO)
محطة الزور الجنوبية	110.4	0.502	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	30	0.136	Az - Zour South Station (RO)
محطة الزور الشمالية	107	0.486	Az - Zour North Station
محطة الصبية	100	0.455	Sabiya Station
المجموع:	682.8	3.104	Total :

السعة المتوفرة القصوى	-	-	Maximum Available Capacity
أقصى صافي استهلاك بتاريخ (10th)	513.957	2.336	Maximum Daily Consumption (10th)
محل صافي الاستهلاك اليومي	501.268	2.279	Average Daily Consumption
أقصى مخزون يومي بتاريخ (1st)	4315.444	19.618	Maximum Daily Reserve (1st)
أدنى مخزون يومي بتاريخ (31st)	4165.164	18.935	Minimum Daily Reserve (31st)

إنتاج المياه العذبة	مليون جالون أمريكي M.I.G	مليون متر مكعب M.m ³	Production of Fresh Water
محطة الشويخ	548.736	2.495	Shuwaikh Station
محطة الشويخ (التناضح العكسي)	646.042	2.937	Shuwaikh Station (RO)
محطة الشمعية الجنوبية	808.428	3.675	Shuaiba South Station
محطة الشمعية الشمالية	1222.739	5.559	Shuaiba North Station
محطة الدوحة الشرقية	1050.721	4.777	Doha East Station
محطة الدوحة الغربية	2253.838	10.246	Doha West Station
محطة الدوحة الغربية (التناضح العكسي)	743.059	3.378	Doha West Station (RO)
محطة الزور الشمالية	3278.019	14.902	Az - Zour North Station
محطة الزور الجنوبية	2465.158	11.207	Az - Zour South Station
محطة الزور الجنوبية (التناضح العكسي)	190.293	0.865	Az - Zour South Station (RO)
محطة الصبية	2489.999	11.320	Sabiya Station
صافي إنتاج المياه المقطرة	15697.032	71.360	Net Distilled Water Production
المياه المقطرة المستهلكة بمصانع التجمعية	487.080	2.214	Less Cons.by Shuaiba Industries
باقى صافي الإنتاج المزود الى مركز المزرع	15209.952	69.146	Net Dist. Water for Mixing Plant
مياه قليلة الملوحة مضافة	147.869	0.672	Brackish Water Added
المياه الجوفية العذبة المضافة	-	-	Underground Fresh Water Added
إنتاج وحدات التناضح العكسي	46.088	0.210	Reverse Osmosis Production
مجموع صافي الإنتاج الشهري	15403.909	70.028	Total Net Production
مجموع صافي الاستهلاك الشهري	15539.318	70.643	Total Net Consumption



انتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During July 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الإستهلاك Change Percentage of Consumption
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
1	36.592	32.621	39.883	28.697	39.0
2	38.358	33.390	33.953	32.315	5.1
3	38.922	33.836	31.147	29.692	4.9
4	39.227	33.478	30.434	33.572	-9.3
5	41.221	33.350	33.598	28.509	17.9
6	40.605	33.076	38.109	27.902	36.6
7	41.134	33.059	25.886	33.753	-23.3
8	40.843	32.821	30.436	32.007	-4.9
9	39.170	33.290	28.433	29.031	-2.1
10	38.867	34.498	28.858	36.414	-20.8
11	38.150	33.664	26.321	34.178	-23.0
12	38.072	32.796	34.461	29.947	15.1
13	38.618	32.304	30.539	32.261	-5.3
14	38.133	33.053	35.016	28.324	23.6
15	38.300	33.424	25.892	28.673	-9.7



إنتاج واستهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024


Production & Consumption of Brackish Water (MIG) During July 2024 & 2025

التاريخ Date	الإنتاج production		الإستهلاك Consumption		النسبة المئوية لتغير الاستهلاك Change Percentage of Consumption
	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	يوليو 2025 Jul. 2025	يوليو 2024 Jul. 2024	
16	38.657	34.098	31.697	25.197	25.8
17	39.858	34.398	35.660	29.599	20.5
18	40.511	34.392	29.296	24.711	18.6
19	39.587	32.574	30.091	23.978	25.5
20	40.458	32.236	32.210	26.787	20.2
21	40.035	34.764	32.649	31.145	4.8
22	40.773	35.352	35.767	27.841	28.5
23	40.773	35.946	27.901	33.565	-16.9
24	43.081	37.033	36.699	27.531	33.3
25	43.100	37.743	29.834	25.872	15.3
26	43.517	36.252	35.865	24.405	47.0
27	43.482	36.383	34.731	32.571	6.6
28	43.060	37.754	34.642	36.533	-5.2
29	43.177	38.606	32.146	28.805	11.6
30	43.662	38.608	32.658	32.919	-0.8
31	44.080	38.593	36.007	33.511	7.4
Total in MIG	1254.023	1073.392	1000.819	930.245	7.6
Total in Mm ³	5.701	4.880	4.550	4.229	7.6




استهلاك المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Consumption of Brackish Water (MIG) During July 2024 & 2025

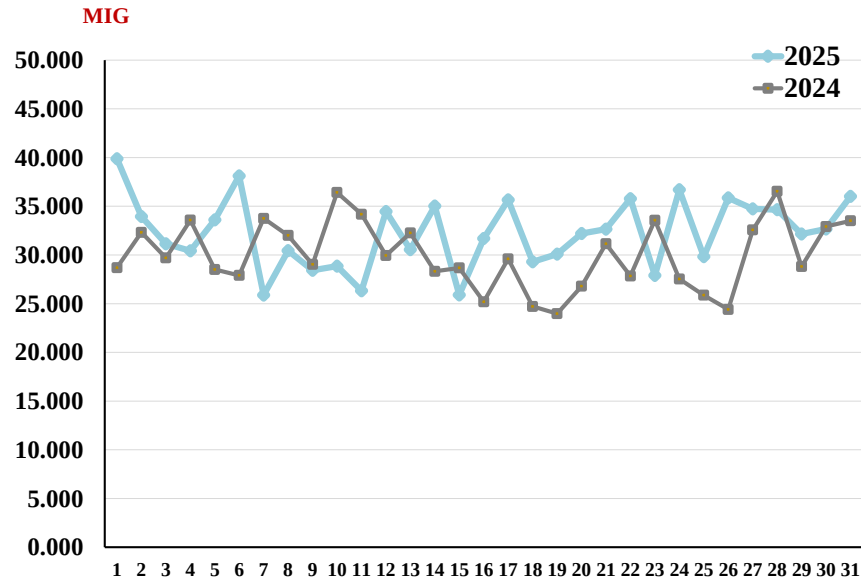

انتاج المياه قليلة الملوحة (م.ج.ا) خلال شهر يوليو 2025 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2024

Production of Brackish Water (MIG) During July 2024 & 2025

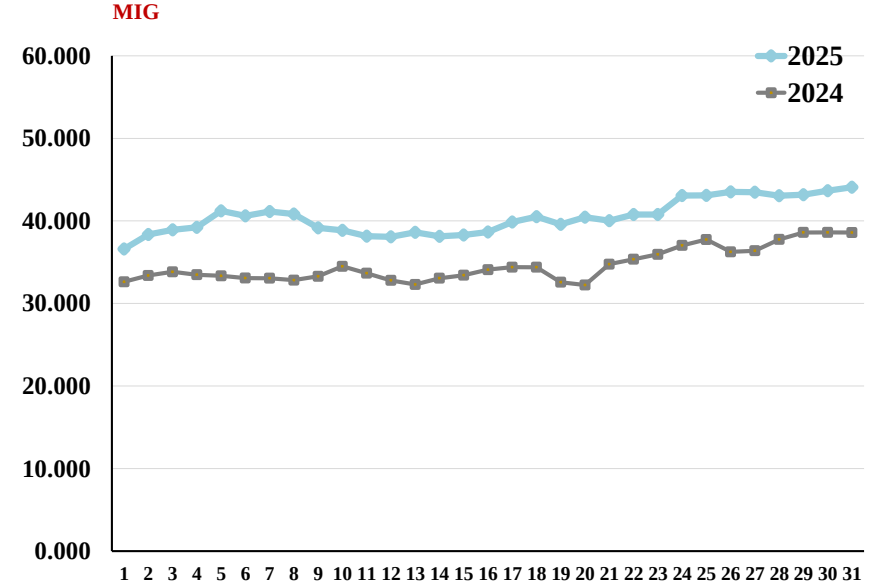



إحصائية المياه قليلة الملوحة عن شهر يوليو 2025

Brackish Water Statistical Report for the Month of July 2025

مليون متر مكعب M.m ³		مليون جالون أمبرطوري M.I.G		
Installed Capacity (per Day)	0.682	150		القدرة المركبة - يومياً
Maximum Available Capacity	0.200	44,080		القدرة المتوفرة القصوى
Maximum Daily Consumption (1st)	0.181	39,883		أقصى استهلاك يومي بتاريخ (1st)
Average Daily Consumption	0.147	32,284		معدل الاستهلاك اليومي
Maximum Daily Reserve (31st)	1.091	239,947		أقصى مخزون يومي بتاريخ (31st)
Minimum Daily Reserve (6th)	0.945	207,824		أدنى مخزون يومي بتاريخ (6th)

إنتاج المياه قليلة الملوحة

Production of Brackish Water

حقول الإنتاج	مليون جالون أمبرطوري M. I. G	مليون متر مكعب M. m ³	Production Field
الشقيا	211,958	0.964	Shagaya
الصليبية	77,855	0.354	Sulabiya
أم قدير	697,279	3.170	Um - Qudair
الوفرة	29,027	0.132	Al - Wafra
الأطراف	237,904	1.082	Al - Atraaf
جملة الإنتاج	1254,023	5.701	Total Production
المياه المستخدمة في محطات التحلية المساعدة	92,179	0.419	B.W used for reverse osmosis
إجمالي المياه المستخدمة في الخط	147,869	0.672	Total Brackish Water Blended
مجموع صافي الإنتاج الشهري	1013,975	4.610	Total Net Production
جملة الاستهلاك	1240,867	5.641	Total Gross Consumption
مجموع صافي الاستهلاك الشهري	1000,819	4.550	Total Net Consumption



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر يوليو 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During July 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy		المياه المقطرة Distilled Water	
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
1	17215	16440	-	543.035
2	17275	16000	-	524.151
3	17635	16360	-	524.704
4	17815	16410	-	524.121
5	17965	16560	-	524.401
6	18085	15705	-	523.007
7	17715	15335	-	517.280
8	17800	15785	-	514.417
9	17735	15865	-	512.354
10	17805	16125	-	514.277
11	17715	15790	-	510.496
12	17960	16395	-	510.244
13	17780	16660	-	517.814
14	17810	17350	-	521.000
15	17870	17410	-	521.824



قدرات التوليد المتوفرة والعاملة وسعات التقطير وانتاج المياه المقطرة خلال شهر يوليو 2025

Available Capacity of Power & Dist. Plants Against Running

Capacity & Production During July 2025

التاريخ Date	الطاقة الكهربائية Electrical Energy		المياه المقطرة Distilled Water	
	القدرة المتوفرة Available Capacity (MW)	القدرة العاملة Running Capacity (MW)	سعة المقطرات المتوفرة Available Capacity (MIG)	انتاج المياه المقطرة Dist. Water Prod (MIG)
16	17890	16870	-	523.232
17	17595	17130	-	523.060
18	17595	17520	-	534.240
19	17970	17225	-	534.049
20	18055	17310	-	536.518
21	18055	17395	-	541.073
22	18020	17580	-	538.928
23	17990	17490	-	543.385
24	17655	17460	-	537.287
25	17825	17195	-	533.141
26	17940	17335	-	530.558
27	17935	17465	-	514.593
28	17190	17115	-	488.542
29	17325	17250	-	504.372
30	17174	17099	-	527.191
31	17175	17175	-	521.039
Max.	18085	17580	- *	543.385

* عدم توفر البيانات لسعة المقطرات المتوفرة.



مجمّل انتاج الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة ونسبة انتاج كل محطة خلال شهر يوليو 2025

Total Generation of Electricity, Prod. of Distilled Water & Share Station

Percentage During July 2025


اسم المحطة Name of Stations	جملة انتاج الطاقة الكهربائية Gross Generation of Electricity (MWh)	النسبة المئوية لجملة انتاج الطاقة الكهربائية Percentage of Total Generation	جملة انتاج المياه المقطرة Gros Production of Dist. Water (MIG)	النسبة المئوية لجملة انتاج المياه المقطرة Percentage of Total Production
الشويخ Shuwaikh	36007	0.350	554.468	3.415
الشويخ (التناضح العكسي) (RO) Shuwaikh	0	0.000	653.305	4.024
الشعبية الشمالية Shuaiba North	629430	6.116	1242.589	7.654
الشعبية الجنوبية Shuaiba South	398312	3.870	822.353	5.066
الدوحة الشرقية Doha East	414790	4.031	1116.643	6.878
الدوحة الغربية Doha West	1224862	11.902	2330.591	14.356
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) (RO) Doha West	0	0.000	783.134	4.824
الزور الجنوبية Az - Zour South	2748650	26.709	2599.964	16.015
الزور (التناضح العكسي) (RO) Az - Zour South	0	0.000	191.079	1.177
الصبيّة Sabiya	3612440	35.103	2590.117	15.955
الزور الشمالية Az - Zour North	1221683	11.871	3350.089	20.636
الشقايّا SGRE	4914	0.048	—	—
Total المجموع الكلي	10291088	100	16234.332	100




انتاج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة خلال شهر يوليو 2025

Power & Dist. Plants Prod. of Distilled Water & Electricity During July 2025

انتاج الطاقة الكهربائية

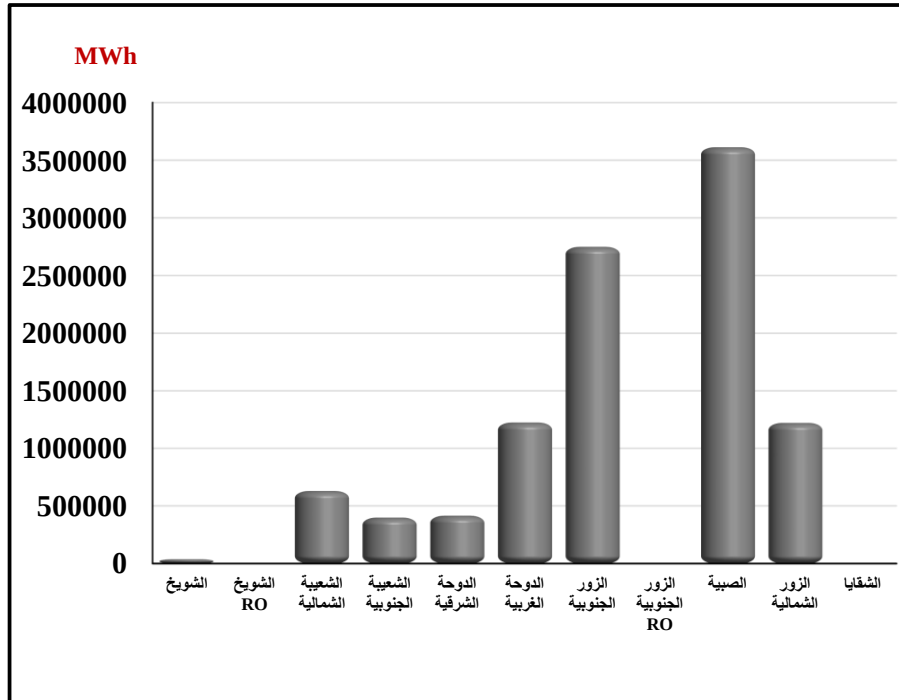

انتاج المياه المقطرة

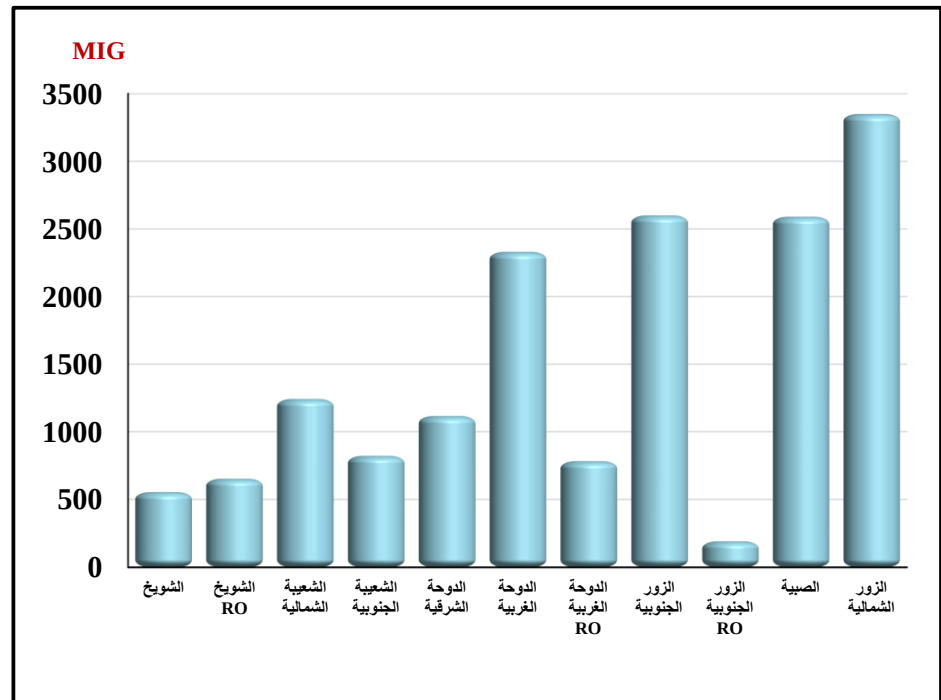



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
1	27840	71	179395	118300	59832	95535	564100	0	738168	295691.647	2078933
2	27840	75	181594	121242	55227	93105	531513	0	655536	304560.430	1970692
3	27744	72	180336	121928	56275	85230	556489	0	685751	304754.802	2018579
4	28209	84	183704	124210	56388	83835	571233	0	644789	302246.048	1994698
5	28476	64	175899	122325	57923	85770	528474	0	611928	303163.664	1914023
6	28750	77	180247	122387	56949	103140	540536	0	530490	302026.814	1864602
7	28775	63	184009	118153	60431	114840	545268	0	522919	301073.036	1875531
8	28209	70	184289	124376	60394	109260	570482	0	514217	300598.407	1891895
9	28547	71	183615	123165	58859	99360	577919	0	529800	300928.387	1902264
10	44532	72	182967	126766	58597	102535	553778	0	510303	296948.283	1876498
11	30406	71	183018	124385	70054	108849	569429	0	540269	294939.020	1921420
12	43571	77	184403	125954	64513	116436	587872	0	544810	296245.380	1963882
13	42346	91	182827	127459	60282	103393	622702	0	579027	294638.422	2012765
14	50802	90	185293	125767	59945	110779	578853	0	589266	293589.718	1994385
15	49296	0	185051	126104	60431	126866	575083	0	633940	295461.112	2052233



مجموع استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Total Consumption of Natural Gas (In '000 SCF) By Power & Distillation Plants During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
16	37645	0	186844	126023	59196	98878	574391	0	621842	294991	1999810
17	45050	0	185496	126590	49573	56374	593470	0	649566	294964	2001083
18	45518	0	183043	124933	48899	55296	583025	0	654266	294311	1989291
19	27420	0	184568	122483	49985	42210	566483	0	683561	293780	1970490
20	27789	0	185509	124232	52456	44370	563669	0	681085	295066	1974176
21	33289	0	181263	124936	56537	43155	581571	0	671790	297502	1990043
22	41498	0	183958	125166	51146	58449	540978	0	675360	297344	1973899
23	42116	0	184124	124577	51558	49997	560614	0	683752	295879	1992617
24	43428	0	183399	125445	50734	56609	577599	0	680361	294202	2011778
25	33383	65	183259	124580	51857	46710	574660	0	661652	295206	1971372
26	32557	68	184937	125326	50060	47624	568903	0	656835	294021	1960331
27	36548	80	183030	121752	49199	49324	561360	0	668967	295983	1966243
28	46751	65	95576	121458	43171	63037	593818	0	678255	297154	1939285
29	46983	68	169798	119989	44818	71418	611162	0	676154	297403	2037792
30	53303	0	180361	125528	46615	73738	596156	0	688770	297113	2061585
31	45273	0	182191	118914	48749	105138	578559	0	642727	302027	2023579
Total	1153894	1394	5574004	3834453	1700653	2501260	17700150	0	19506156	9223810	61195774
Max	53303	91	186843.73	127459	70054	126866	622702	0	738168	304755	2078933
Min	27420	0	95576.434	118153	43171	42210	528474	0	510303	293590	1864602



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas				
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North					
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total						
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
1	0	179395	0	0	257660	82772	71414	411846	0	0	306040	101504	75928	116650	600122	295692	1487055				
2	0	181594	0	0	227487	73115	78457	379059	0	0	287490	98909	13044	110578	510021	304560	1375234				
3	0	180336	0	0	230944	81132	91758	403834	0	0	296560	98041	0	113912	508513	304755	1397437				
4	0	183704	0	0	235593	77938	97232	410763	0	0	286750	97764	0	111622	496136	302246	1392849				
5	0	175899	0	0	227326	72903	73486	373715	0	0	277960	85077	0	103525	466562	303164	1319340				
6	0	180247	0	0	217239	71059	94273	382571	0	0	150310	92177	0	106283	348770	302027	1213614				
7	0	184009	0	0	231357	82815	76287	390459	0	0	152670	98436	0	114993	366099	301073	1241640				
8	0	184289	0	0	214525	88019	97197	399741	0	0	185550	101745	0	119105	406400	300598	1291028				
9	830	183615	0	0	235280	85310	99414	420004	220	0	213120	100341	0	116170	429851	300928	1335228				
10	16908	182967	7540	0	200789	82179	104328	387296	220	0	203290	100578	0	115081	419169	296948	1310828				
11	2824	183018	2289	0	231356	83971	93231	408558	0	0	199560	98982	0	112396	410938	294939	1302566				
12	15767	184403	9336	0	240952	86126	97718	424796	9260	0	219350	99864	0	116686	445160	296245	1375708				
13	15263	182827	10963	0	261090	84247	115542	460879	10000	0	261360	100596	0	120170	492126	294638	1456696				
14	24041	185293	15559	0	230643	80391	105796	416830	10000	0	264250	100836	38787	114637	528510	293590	1463823				
15	20521	185051	14276	0	238758	86882	100145	425785	17160	0	279120	101100	76057	110554	583991	295461	1525086				



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات الغاز) (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Gas Turbines) (In '000 SC) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines															مجموع الغاز الطبيعي Total Natural Gas	
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station								محطة الزور الشمالية Az-Zour North
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWGT-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	10648	186844	58	0	239639	86824	101235	427698	0	0	270530	99759	73555	114154	557998	294991	1478237
17	17951	185496	12499	0	254591	83279	107204	445074	7610	0	280900	98546	73822	112594	573472	294964	1529456
18	18295	183043	11466	0	234824	79535	106643	421002	6690	0	315880	102855	48083	108299	581807	294311	1509924
19	0	184568	0	0	237920	84270	98502	420692	1450	0	317050	101527	73704	112142	605873	293780	1504913
20	0	185509	0	0	243414	77329	97385	418128	1280	0	321060	100937	75055	115025	613357	295066	1512060
21	5269	181263	0	0	258421	81490	93264	433175	0	0	310800	101059	73490	115376	600725	297502	1517934
22	13130	183958	10254	0	237025	73633	89138	399796	0	0	311910	100459	73612	113783	599764	297344	1504246
23	13592	184124	5852	0	237867	73785	99464	411116	0	0	316490	100459	77603	120924	615476	295879	1526039
24	15174	183399	10394	0	246017	86212	105892	438121	8310	0	322430	102746	78083	116303	627872	294202	1569163
25	7271	183259	0	0	261419	80296	87855	429570	0	0	316720	99091	70107	109102	595020	295206	1510326
26	5569	184937	3344	0	249123	82516	91222	422861	0	0	308300	98528	68619	110174	585621	294021	1496353
27	9196	183030	3964	0	234849	86882	92535	414266	0	0	326830	98528	77017	113605	615980	295983	1522419
28	19444	95576	12862	0	248597	87807	109519	445923	14720	0	329040	100505	79117	114585	637967	297154	1508926
29	19722	169798	14448	0	264659	94966	106097	465722	15050	0	327610	99600	81962	116375	640597	297403	1607689
30	25798	180361	17353	0	253034	90713	105766	449513	17450	0	336540	100777	78540	122496	655803	297113	1625941
31	17589	182191	20808	0	245323	89124	98722	433169	17450	0	314850	56032	83462	116253	588047	302027	1543831
Total	294802	5574004	183265	0	7427718	2557520	2986725	12971963	136870	0	8610320	3037358	1389647	3533552	16707747	9223810	44955591



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	27840	118300	59832	95535	152254	138046	591807
2	27840	121242	55227	93105	152454	145515	595383
3	27744	121928	56275	85230	152655	177238	621070
4	28209	124210	56388	83835	160470	148653	601765
5	28476	122325	57923	85770	154759	145366	594619
6	28750	122387	56949	103140	157965	181720	650911
7	28775	118153	60431	114840	154809	156820	633828
8	28209	124376	60394	109260	170741	107817	600797
9	27717	123165	58859	99360	157915	99949	566965
10	27624	126766	58597	94995	166482	91134	565598
11	27582	124385	70054	106560	160871	129331	618783
12	27804	125954	64513	107100	163076	99650	588097
13	27083	127459	60282	92430	161823	86901	555978
14	26761	125767	59945	95220	162023	60756	530472
15	28775	126104	60431	112590	149298	49949	527147



استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي (توربينات البخارية) (ألف قدم مكعب) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Natural Gas (Steam Turbines) (In '000SCF) During July 2024

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	26997	126023	59196	98820	146693	63844	521573
17	27099	126590	49573	43875	148396	76094	471627
18	27223	124933	48899	43830	162023	72459	479367
19	27420	122483	49985	42210	145791	77688	465577
20	27789	124232	52456	44370	145541	67728	462116
21	28020	124936	56537	43155	148396	71065	472109
22	28368	125166	51146	48195	141182	75596	469653
23	28524	124577	51558	44145	149498	68276	466578
24	28254	125445	50734	46215	139478	52489	442615
25	26112	124580	51857	46710	145090	66632	460981
26	26988	125326	50060	44280	146042	71214	463910
27	27352	121752	49199	45360	147094	52987	443744
28	27307	121458	43171	50175	147895	40288	430294
29	27261	119989	44818	56970	145440	35557	430035
30	27505	125528	46615	56385	146643.4	32967	435643
31	27684	118914	48749	84330	145390.4	54680	479747
Total	859092	3834453	1700653	2317995	4728188	2798409	16238790



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الشعبة الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.		محطة الصبية Sabiya Stn.	محطة الزور الشمالية Az-Zour North Stn.	المجموع Total
	Boilers	RO						RO			
1	0	0	0	0	0	0	21.0	0	0	0	21
2	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	98
3	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
4	0	0	0	0	0	0	14.0	0	0	0	14
5	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
6	0	0	0	0	0	0	59	0	577	0	636
7	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110
8	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87
9	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47
10	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
11	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38
12	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
13	0	0	0	0	0	0	44	0	1076	0	1120
14	0	0	0	0	0	0	72	0	4387	0	4459
15	0	0	0	0	0	0	32	0	4072	0	4104



مجموع استهلاك المحطات من زيت الغاز (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Total Consumption of Gas Oil (Barrels) By Power & Distillation Plants During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعبة الشمالية	محطة الشعبة الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	محطة الزور الشمالية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba North Stn.	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Az-Zour North Stn.	Total
16	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
17	0	0	0	0	0	0	33	0	2808	0	2841
18	0	0	0	0	0	0	38	0	4468	0	4506
19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
20	0	0	0	0	0	0	25	0	121	0	146
21	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67
22	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
23	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
24	0	0	0	0	0	0	56	0	916	0	972
25	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
26	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
27	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
28	0	0	0	0	0	0	29	0	2567	0	2596
29	0	0	0	0	0	0	33	0	4199	0	4232
30	0	0	0	0	0	0	14	0	5732	0	5746
31	0	0	0	0	0	0	1133	0	7332	0	8465
Total	0	0	0	0	0	0	2282	0	38255	0	40537
Max	0	0	0	0	0	0	1133	0	7332	0	8465
Min	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines															مجموع زيت الغاز Total Gas Oil					
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعيبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station								محطة الزور الشمالية Az-Zour North				
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total						
									ZOC(1)	ZSCC(1)	ZSCC(2)	ZSCC(09)	OCGT-1	OCGT-2				CCGT	OCGT-8	OCGT 24 SWGT-2	CCGT (54) CCGT3
													SBOC(1)	SBOC(2)				SBCC(1)	SB-Stage (I)	SB-Stage (II)	SB-Stage (III)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	0	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1076	0	0	0	0	1076	0	1076				
14	0	0	0	36	0	0	0	36	439	3948	0	0	0	0	4387	0	4423				
15	0	0	0	0	0	0	0	0	396	3676	0	0	0	0	4072	0	4072				



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات الغاز) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Gas Oil (Gas Turbines) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات الغازية Gas Turbines																مجموع زيت الغاز Total Gas Oil
	محطة الشويخ Shuwaikh Stn.	محطة الشعبية الشمالية Shuaiba North Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Station					محطة الصبية Sabiya Station							محطة الزور الشمالية Az-Zour North	
				توربينات الغاز القديمة Old Gas Turbine (O.G.T)	توربينات الغاز الجديدة New Gas Turbine (N.G.T)	وحدات الطوارئ الغازية Emergency Gas Turbine (E.G.T)	وحدات الغاز (09) GT09	المجموع Total	الوحدات الغازية						المجموع Total		
									OCGT-1 SBOC(1)	OCGT-2 SBOC(2)	CCGT SBCC(1)	OCGT-8 SB-Stage (I)	OCGT 24 SWG-2 SB-Stage (II)	CCGT (54) CCGT3 SB-Stage (III)			
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2808	0	0	0	0	2808	0	2808
18	0	0	0	0	0	0	0	0	1498	2970	0	0	0	0	4468	0	4468
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	121	0	121
21	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	0	0	0	0	916	0	916
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	264	2303	0	0	0	0	2567	0	2567
29	0	0	0	0	0	0	0	0	373	3826	0	0	0	0	4199	0	4199
30	0	0	0	0	0	0	0	0	599	5133	0	0	0	0	5732	0	5732
31	0	0	0	1121	0	0	0	1121	482	4390	2460	0	0	0	7332	0	8453
المجموع Total	0	0	0	1243	0	0	0	1243	4172	31046	2460	0	0	0	37678	0	38921



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
1	0	0	0	0	21	0	21
2	0	0	0	0	98	0	98
3	0	0	0	0	26	0	26
4	0	0	0	0	14	0	14
5	0	0	0	0	18	0	18
6	0	0	0	0	59	577	636
7	0	0	0	0	65	0	65
8	0	0	0	0	87	0	87
9	0	0	0	0	47	0	47
10	0	0	0	0	21	0	21
11	0	0	0	0	38	0	38
12	0	0	0	0	13	0	13
13	0	0	0	0	44	0	44
14	0	0	0	0	36	0	36
15	0	0	0	0	32	0	32



استهلاك المحطات من زيت الغاز (توربينات البخارية) (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption Of Gas Oil (Steam Turbines) (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطات التوربينات البخارية Steam Turbines						
	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn	محطة الشعيبية الجنوبية Shuaiba South Stn.	محطة الدوحة الشرقية Doha East Stn.	محطة الدوحة الغربية Doha West Stn.	محطة الزور الجنوبية Az-Zour South Stn.	محطة الصبية Sabiya Stn.	المجموع Total
16	0	0	0	0	22	0	22
17	0	0	0	0	33	0	33
18	0	0	0	0	38	0	38
19	0	0	0	0	19	0	19
20	0	0	0	0	25	0	25
21	0	0	0	0	26	0	26
22	0	0	0	0	20	0	20
23	0	0	0	0	13	0	13
24	0	0	0	0	56	0	56
25	0	0	0	0	18	0	18
26	0	0	0	0	30	0	30
27	0	0	0	0	30	0	30
28	0	0	0	0	29	0	29
29	0	0	0	0	33	0	33
30	0	0	0	0	14	0	14
31	0	0	0	0	12	0	12
Total	0	0	0	0	1039	577	1616



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel oil (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	18136.69	49403	35791	0	0	103331
2	0	0	0	15037.67	47748	30759	0	0	93545
3	0	0	0	16512.09	48777	33181	0	0	98470
4	0	0	0	14989.91	43125	32873	0	15115	106103
5	0	0	0	17372.17	46467	29822	0	23547	117208
6	0	0	0	17317.57	42897	30904	0	27020	118139
7	0	0	0	19972.89	44823	28653	0	36142	129591
8	0	0	0	22389.27	46561	39482	0	47225	155657
9	0	0	0	0	48602	39589	0	48373	136564
10	0	0	0	22989.97	50867	36005	0	50810	160672
11	0	0	0	22942.2	49134	36929	0	43715	152720
12	0	0	0	22266.41	47941	39791	0	49093	159091
13	0	0	0	18805.63	50491	36986	0	51595	157878
14	0	0	0	18614.5	52322	39237	0	57897	168071
15	0	0	0	20648.66	49098	30558	0	60795	161100



استهلاك المحطات من زيت الوقود منخفض الكبريت (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption Of Low Sulfure Fuel oil (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية محطة الشعيبية	محطة الدوحة الشرقية محطة الدوحة	محطة الدوحة الغربية محطة الدوحة	محطة الزور الجنوبية محطة الزور		محطة الصبية محطة الصبية	المجموع Total
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	
16	0	0	0	18423.37	51461	42822	0	58508	171214.37
17	0	0	0	20293.7	63601	43495	0	55265	182654.7
18	0	0	0	20164.01	58612	36929	0	54144	169849.01
19	0	0	0	20020.65	56446	40155	0	50841	167462.65
20	0	0	0	22976.31	58647	44413	0	55604	181640.31
21	0	0	0	23706.7	58407	40394	0	52583	175090.7
22	0	0	0	22764.71	60232	40382	0	53639	177017.71
23	0	0	0	24778.38	59190	39992	0	53416	177376.38
24	0	0	0	23727.17	58752	38514	0	57564	178557.17
25	0	0	0	20368.77	58190	43117	0	55073	176748.77
26	0	0	0	23318	58266	41375	0	55455	178414
27	0	0	0	23277	57874	39552	0	58387	179090
28	0	0	0	19795	58566	40413	0	57377	176151
29	0	0	0	20294	60629	42457	0	46750	170130
30	0	0	0	20724	61302	42212	0	46091	170328
31	0	0	0	19802	58038	43256	0	45673	166769
Total	0	0	0	612429	1656469	1180037	0	1367697	4816632
Max	0	0	0	24778.38	63601	44413	0	60795	182655
Min	0	0	0	0	42897	28653	0	0	93545



استهلاك المحطات من النفط الخام (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Crude Oil (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	Total
1	0	0	0	0	0	0	0	43543	43543
2	0	0	0	0	0	0	0	36905	36905
3	0	0	0	0	0	0	0	32240	32240
4	0	0	0	0	0	0	0	18272	18272
5	0	0	0	0	0	0	0	12964	12964
6	0	0	0	0	0	0	0	2807	2807
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0



استهلاك المحطات من النفط الخام (برميل) خلال شهر يوليو 2025

Stations Consumption of Crude Oil (Barrels) During July 2025

التاريخ Date	محطة الشويخ Shuwaikh. Stn		محطة الشعيبية الجنوبية	محطة الدوحة الشرقية	محطة الدوحة الغربية	محطة الزور الجنوبية		محطة الصبية	المجموع Total
	Boilers	RO	Shuaiba South Stn.	Doha East Stn.	Doha West Stn.	Az-Zour South Stn.	RO	Sabiya Stn.	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	146731	146731
Max	0	0	0	0	0	0	0	43543	43543
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2024

Production & Consumption of Elec. Energy, Dist. Water & Fuel Consumption by

Power & Dist. Plants During July 2024

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist. Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نفط خام برميل Crude Oil Barrel	زيت ثقيل برميل Heavy Oil Barrel
الشويخ Shuwaikh	26973	15527	565.274	5.354	1102954	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	11026	438.778	15.922	1700	0	0	0
الشعيبة الشمالية Shuaiba North	604454	47297	1160.554	23.980	4789062	0	0	0
الشعيبة الجنوبية Shuaiba South	372650	47185	764.342	20.551	3511139	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	484450	68293	1154.375	59.658	1937848	0	0	680211
الدوحة الغربية Doha West	1275726	167709	2682.031	72.285	3650138	0	0	1553071
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	26948	1092.602	21.487	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	3084422	222639	2878.263	147.582	14957716	16866	0	2122192
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	385	0.000	0.000	0	0	0	0
الصبية Sabiya	3748475	261497	2321.789	103.391	22818530	18774	0	1308560
الزور الشمالية Az - Zour North	996438	60758	3124.175	79.554	7992844	0	0	0
الشقايا SGRE	18959	2410	-	-	-	-	-	-
المجموع الكلي	10612547	931674	16182.183	549.764	60761931	35640	0	5664034



انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه المقطرة واستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال شهر يوليو 2025

**Production & Consumption of Elec. Energy, Dist. Water & Fuel Consumption by
Power & Dist. Plants During July 2025**

اسم المحطة Name of Stations	الطاقة الكهربائية (م.و.س) (MWh) Elec. Energy		المياه المقطرة (م.ج.أ) (MIG) Dist. Water		الوقود المستهلك Fuel Consumption			
	إنتاج Production	إستهلاك Consump	إنتاج Production	إستهلاك Consump	غاز طبيعي ألف قدم مكعب N. Gas CU.FT '000	زيت الغاز برميل Gas Oil Barrel	نفط خام برميل Crude Oil Barrel	زيت الوقود منخفض الكبريت برميل Low Sulfure Fuel oil
الشويخ Shuwaikh	36007	17362	554.468	5.732	1153894	0	0	0
الشويخ (التناضح العكسي) Shuwaikh RO	0	15143	653.305	7.263	1394	0	0	0
الشعيبة الشمالية Shuaiba North	629430	49181	1242.589	19.850	5574004	0	0	0
الشعيبة الجنوبية Shuaiba South	398312	47909	822.353	13.925	3834453	0	0	0
الدوحة الشرقية Doha East	414790	64118	1116.643	65.922	1700653	0	0	612429
الدوحة الغربية Doha West	1224862	149334	2330.591	76.753	2501260	0	0	1656469
الدوحة الغربية (التناضح العكسي) Doha West (RO)	0	21987	783.134	40.075	0	0	0	0
الزور الجنوبية Az - Zour South	2748650	215670	2599.964	134.806	17700150	2282	0	1180037
الزور الجنوبية (التناضح العكسي) Az - Zour South (RO)	0	4703	191.079	0.786	0	0	0	0
الصبية Sabiya	3612440	267681	2590.117	100.118	19506156	38255	146731	1367697
الزور الشمالية Az - Zour North	1221683	62785	3350.089	72.069	9223810	0	0	0
الشقايا SGRE	4914	452	-	-	-	-	-	-
Total المجموع الكلي	10291088	916325	16234.332	537.299	61195774	40537	146731	4816632

قسم إحصاءات العاملين
Employees Statistics Section




أعداد العاملين بالوزارة خلال شهر يوليو 2025

Ministry's Employees During July 2025

المجموع الكلي	Non Kuwaitiغير كويتييين				Kuwaitيون كويتيون							
	الإجمالي	أخرى	عقد براتب مقطوع	عقد ثنائي	الإجمالي	الوظائف المعاونة	الوظائف الفنية المساعدة	الوظائف القيادية والعامّة				
								Management & General Jobs				
								الوظائف القيادية	الدرجة أ	الدرجة ب	الدرجات الأخرى	الإجمالي
Managment	Grade A	Grade B	Other Grades	Total								
Total	Total	Other	Fixed Salary	Second Contract	Total	Assistance Jobs	Assistance Technical Jobs	Total	34496	607	260	1
36201	784	35	151	598	35417	32	21	35364	34496	607	260	1

نسبة العاملين الكويتيين إلى إجمالي العاملين بالوزارة تبلغ (97.8 %).

The ratio of Kuwaiti employees to the total number of employees in the Ministry is (97.8 %).

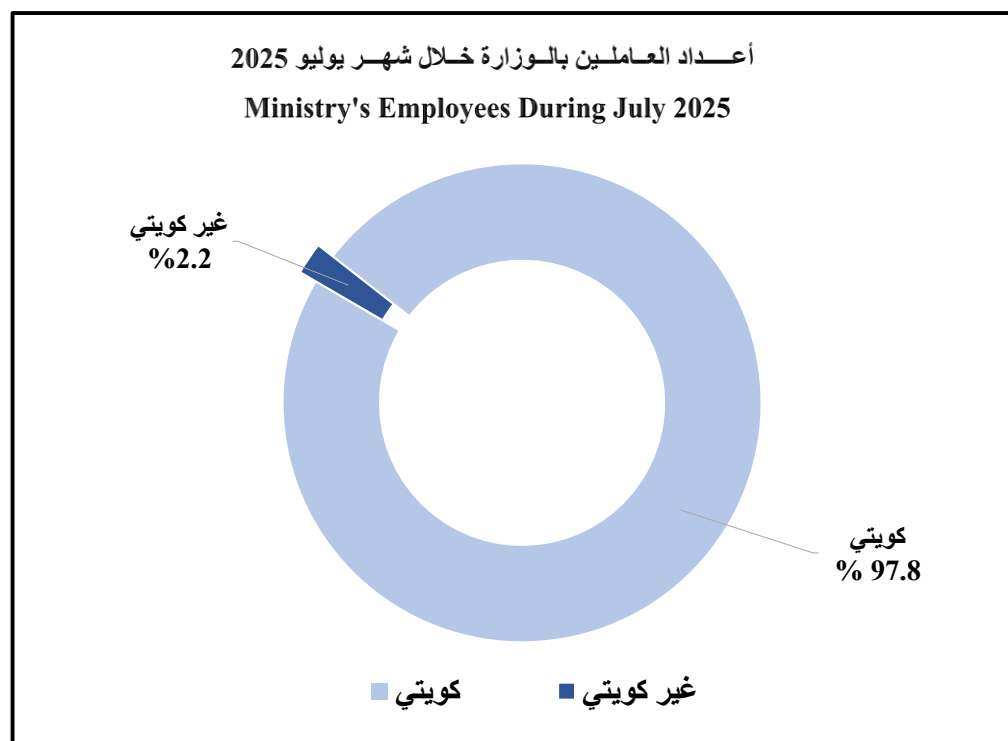

أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر يوليو 2025

Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise during July 2025

الإجمالي Total	مجموعة الوظائف القيادية والعامة Management & General Group Of Jobs											الدرجة Grade	القطاع Sector
	الدرجة الثامنة Grade 8	الدرجة السابعة Grade 7	الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1	الدرجة ب Grade B	الدرجة أ Grade A	الوظائف القيادية Management		
250	-	2	2	12	91	63	38	29	9	3	1		الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
488	15	48	17	105	97	88	57	45	9	7	-		الشنون الإدارية Administrative Affairs
1412	6	32	27	150	315	272	327	239	32	12	-		الشنون المالية Financial Affairs
671	-	1	1	97	344	72	78	46	15	17	-		التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & data system
8303	44	160	332	1148	4584	983	548	394	80	30	-		شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3475	16	45	51	442	1716	457	341	344	49	14	-		شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3845	1	35	93	465	1284	734	519	580	96	38	-		تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
666	-	2	2	42	406	57	27	97	25	8	-		مشاريع المياه Water Projects
3880	2	44	166	747	2040	305	201	262	74	39	-		الخدمات الفنية والمشاكل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
4028	39	124	189	731	1096	843	622	344	30	10	-		خدمات العملاء Consumer Affairs
6951	3	16	72	1075	2358	1254	973	947	175	78	-		محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه Power station & Distribution
1395	1	3	5	194	1036	61	46	32	13	4	-		مراكز المراقبة والتحكم والمراقبة Control Center & supervision
35364	127	512	957	5208	15367	5189	3777	3359	607	260	1		الإجمالي Total


تابع | أعداد العاملين بالوزارة حسب (الدرجات والقطاعات) خلال شهر يوليو 2025

Continued/ Number Of Employees According To (Grades & Sectorwise) During July 2025

المجموع الكلي Total	إجمالي غير الكويتيين Total Of Non Kuwaities	غير كويتي Non Kuwaiti			إجمالي الكويتيين Total Of Kuwaities	الإجمالي Total	مجموعة الوظائف المعاونة Assistance Group Of Jobs			الإجمالي Total	مجموعة الوظائف الفنية المساعدة Assistance Technical Group Of Jobs						الدرجة Grade القطاع Sector	
		أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثاني Second Contract			الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1		الدرجة السادسة Grade 6	الدرجة الخامسة Grade 5	الدرجة الرابعة Grade 4	الدرجة الثالثة Grade 3	الدرجة الثانية Grade 2	الدرجة الأولى Grade 1		
272	22	14	5	3	250	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
505	14	1	3	10	491	3	3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	الشنون الإدارية Administrative Affairs
1441	26	0	6	20	1415	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	الشنون المالية Financial Affairs
675	4	0	0	4	671	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system
8446	132	4	50	78	8314	5	5	-	-	6	-	1	4	1	-	-	-	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
3566	89	2	13	74	3477	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
3898	46	0	9	37	3852	1	-	-	1	6	-	-	1	4	1	-	-	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
702	36	0	1	35	666	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع المياه Water Projects
3930	49	2	18	29	3881	0	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
4075	22	2	1	19	4053	18	12	5	1	7	-	-	-	3	3	1	-	خدمات العملاء Consumer Services
7289	338	10	42	286	6951	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Distribution
1402	6	0	3	3	1396	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
36201	784	35	151	598	35417	32	22	7	3	21	0	1	5	8	6	1	-	الإجمالي Total

أعداد المهندسين بالوزارة خلال شهر يوليو 2025
Ministry's Number Of Engineers During July 2025


الاجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Nationality & Gender	المؤهل Qualification
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الاجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
4397	1901	2496	37	4	33	4360	1897	2463		هندسة كهربائية Electrical Engineering
3140	723	2417	49	2	47	3091	721	2370		هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering
1511	574	937	8	1	7	1503	573	930		هندسة مدنية Civil Engineering
1407	723	684	0	-	-	1407	723	684		هندسة كيميائية Chemical Engineering
1163	675	488	0	-	-	1163	675	488		هندسة صناعية Industrial Engineering
234	66	168	7	-	7	227	66	161		هندسة إلكترونيات Electronics Engineering
70	33	37	0	-	-	70	33	37		هندسة معمارية Architect
1321	909	412	3	2	1	1318	907	411		هندسة حاسوب Computer Engineering
266	130	136	2	-	2	264	130	134		هندسة بترول Petrol Engineering
175	69	106	0	-	-	175	69	106		هندسة اتصالات Communication Engineering
252	12	240	5	-	5	247	12	235		هندسة تخصصات أخرى Other Engineering
13936	5815	8121	111	9	102	13825	5806	8019		الاجمالي Total

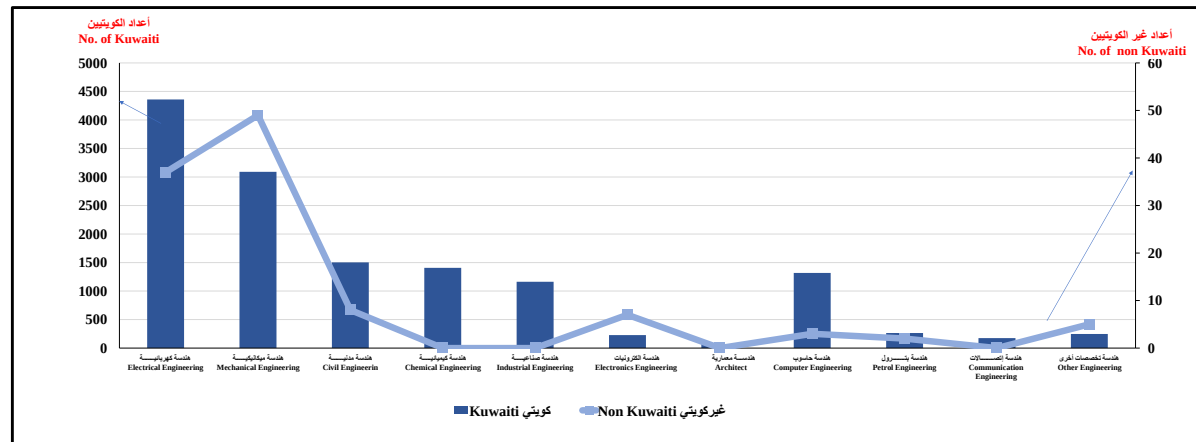

العاملون بالوزارة تخصص (الدبلوم) خلال شهر يوليو 2025


Ministry's Employee's (Diploma) Major During July 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية والنوع Nationality & Gender
المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المجموع Total	إناث Female	ذكور Male	المؤهل Qualification
589	42	547	50	0	50	539	42	497	دبلوم كهرباء Electrical Diploma
1089	23	1066	29	0	29	1060	23	1037	دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma
3270	1464	1806	61	3	58	3209	1461	1748	دبلومات أخرى Other Diploma
4948	1529	3419	140	3	137	4808	1526	3282	المجموع Total

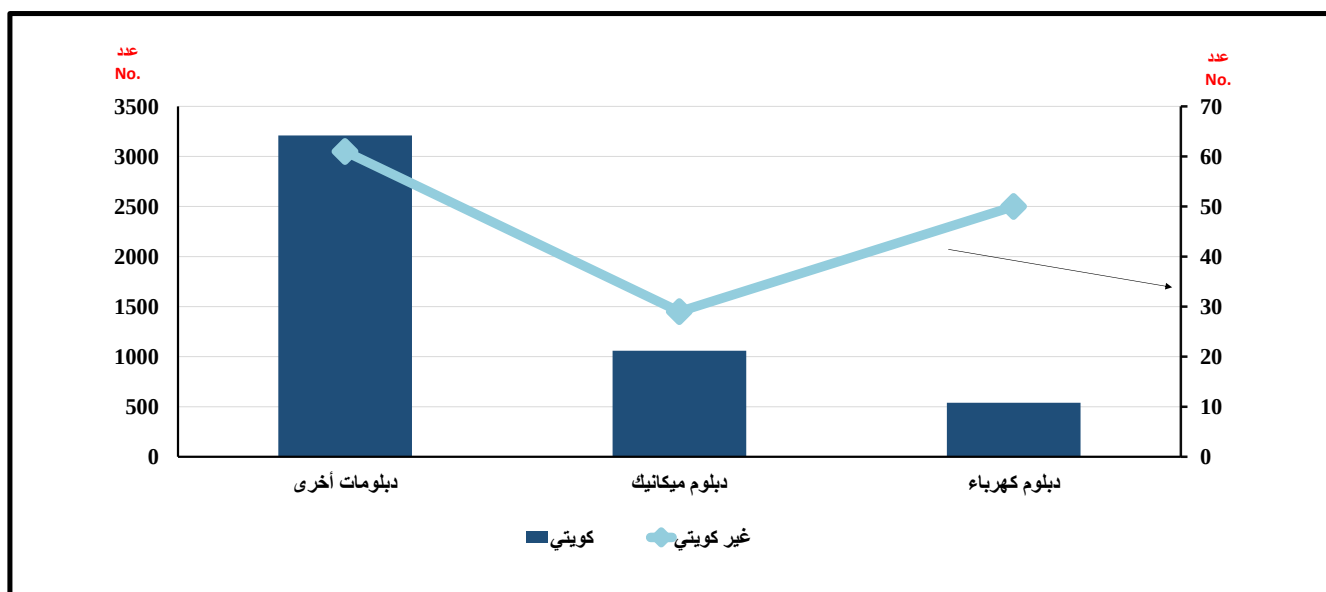

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع و المستوى التعليمي خلال شهر يوليو 2025
Ministry Employees (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender & Qualification During July 2025

الإجمالي Total			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			الجنسية و النوع Gender & Nationality المستوى التعليمي Education Level
إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
587	126	461	3	1	2	584	125	459	فوق الجامعية Above University
14933	6409	8524	165	12	153	14768	6397	8371	الجامعية University
4948	1529	3419	140	3	137	4808	1526	3282	فوق الثانوية و دون الجامعية Above Secondary & Less University
10624	1824	8800	317	4	313	10307	1820	8487	الثانوية و ما يعادلها Secondary school Or Equal
4829	203	4626	68	1	67	4761	202	4559	المتوسطة Middle School
280	6	274	91	1	90	189	5	184	الإبتدائية و ما دونها Primary school & Below
36201	10097	26104	784	22	762	35417	10075	25342	الإجمالي Total

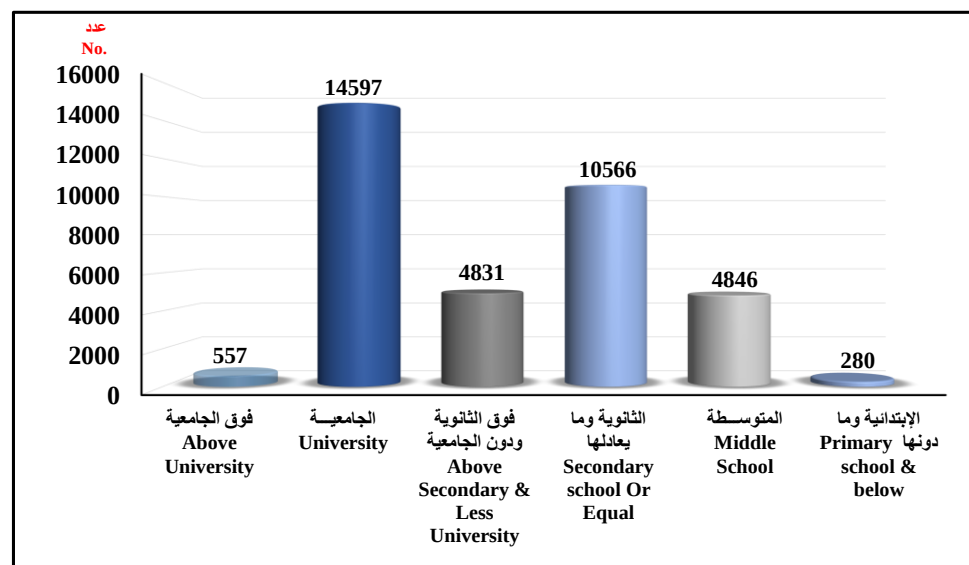

العاملون بالوزارة حسب المؤهلات و الجنسيات خلال شهر يوليو 2025

Ministry's Employee's According To Qualification & Nationality During July 2025

المؤهل	الجنسية Nationality	كويتي Kuwait	مصري Egypt	هندي Indian	باكستاني Pakistan	بنغلاديشي Bangladesh	أردني Jordan	فلبيني Philippen	سعودي Saudi	سوري Syria	صومالي Somalia	النيجر Niger	فلسطيني Palestine	إيراني Iran	لبناني Lebanon	عماني Oman	جنسيات أخرى Other Nationality	الإجمالي Total	
																			Qualification
	هندسة كهربائية Electrical Engineering	4360	11	9	1	1	1	3	5	1	-	-	1	-	-	1	3	4397	
	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	3097	36	9	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3146	
	هندسة مدنية Civil Engineering	1503	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1511	
	هندسة الإلكترونيات Electronic Engineering	388	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	394	
	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1407	
	هندسة تخصصات أخرى Other Engineering	3088	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	3099	
	جيولوجيا Geology	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
	كيمياء Chemistry	67	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
	فيزياء و أحياء Physics & Biology	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
	إحصاء و رياضيات Statistics & Math	27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
	كمبيوتر Computer	215	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	
	سياسة و اقتصاد Policy & Economy	20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
	محاسبة Accounting	528	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	
	إدارة أعمال Business Management	155	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	157	
	حقوق Law	234	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	
	لغات و آداب وتربية Languges & Art & Education	74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
	أخرى others	124	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134	
	دبلوم كهرباء Electrical Diploma	539	23	14	3	2	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	589	
	دبلوم ميكانيك Mechanic Diploma	1060	5	7	1	2	1	-	8	-	-	2	1	-	-	1	2	1090	
	دبلومات أخرى Other Diploma	3209	28	2	1	1	1	-	18	-	-	1	1	-	-	-	7	3269	
	ثانوية عامة High School	318	8	64	31	13	4	2	1	1	-	4	-	-	-	-	1	447	
	ثانوية صناعية Secondary Industrial school	9989	123	32	7	1	2	1	10	1	-	1	-	-	-	-	3	10169	
	ثانوية تجارية Secondary Commercial school	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	ثانوية زراعية Secondary Agricultural school	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	المتوسطة Middle school	4761	2	45	3	12	-	-	5	-	-	1	-	1	-	-	3	4833	
	إبتدائية و ما دونها Primary school & Less	189	13	28	9	29	-	-	3	-	1	3	-	1	-	-	1	277	
	الإجمالي Total	35417	314	214	60	62	13	8	64	3	5	9	3	3	1	2	23	36201	

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر يوليو 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti) According To Gender & Profession During July 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
250	96	50	46	154	103	51	22	13	9	74	37	37	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
491	103	75	28	388	228	160	96	71	25	7	4	3	الشئون الإدارية Administrative Affairs	
1415	215	138	77	1200	734	466	163	104	59	52	34	18	الشئون المالية Financial Affairs	
671	636	459	177	35	29	6	287	204	83	349	255	94	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system	
8314	8118	2046	6072	196	52	144	4385	269	4116	3733	1777	1956	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
3477	3409	737	2672	68	17	51	1503	94	1409	1906	643	1263	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
3852	3810	270	3540	42	6	36	2667	52	2615	1143	218	925	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance	
666	656	362	294	10	6	4	130	33	97	526	329	197	مشاريع المياه Water Projects	
3881	3817	912	2905	64	21	43	1742	110	1632	2075	802	1273	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
4053	2251	1125	1126	1802	852	950	1621	730	891	630	395	235	خدمات العملاء Consumer Affairs	
6951	6911	1049	5862	40	13	27	4405	296	4109	2506	753	1753	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants	
1396	1367	787	580	29	4	25	424	210	214	943	577	366	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision	
35417	31389	8010	23379	4028	2065	1963	17445	2186	15259	13944	5824	8120	الإجمالي Total	

أعداد العاملين بالوزارة (غير كويتي) حسب نوع الوظيفة (ذكور - إناث) خلال شهر يوليو 2025



Sectorwise Number Of Employee's (Non - Kuwaiti) According To Gender & Profession During July 2025

الإجمالي Total	إجمالي الوظائف الفنية Total Technician Jobs			إداري Administrative			فني Technician			مهندس Engineer			نوع الوظيفة Profession	القطاع Sector
	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male		
22	4	0	4	18	-	18	4	-	4	0	-	-	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices	
14	5	1	4	9	-	9	5	1	4	0	-	-	الشئون الإدارية Administrative Affairs	
26	0	0	0	26	2	24	0	-	-	0	-	-	الشئون المالية Financial Affairs	
4	3	2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system	
132	130	2	128	2	1	1	124	-	124	6	2	4	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks	
89	89	0	89	0	-	-	76	-	76	13	-	13	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks	
46	43	0	43	3	-	3	31	-	31	12	-	12	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance	
36	36	4	32	0	-	-	28	2	26	8	2	6	مشاريع المياه Water Projects	
49	45	0	45	4	1	3	45	-	45	0	-	-	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops	
22	10	4	6	12	2	10	8	2	6	2	2	-	خدمات العملاء Consumer Affairs	
338	336	3	333	2	-	2	267	1	266	69	2	67	محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه Power station & Dis. Plants	
6	6	0	6	0	-	-	6	-	6	0	-	-	المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision	
784	707	16	691	77	6	71	596	7	589	111	9	102	الإجمالي Total	

أعداد العاملين بالوزارة حسب نوع الوظيفة خلال شهر يوليو خلال عام 2024 و 2025

Number Of Employee's in the Ministry According to profession During July 2024 & 2025


الوظائف الإدارية Administrative Jobs		الوظائف الفنية Technical Jobs		نوع الوظيفة Profession
2024	2025	2024	2025	القطاع Sector
173	172	107	100	الإدارة العليا ومكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
362	397	110	108	الشؤون الإدارية Administrative Affairs
1281	1226	226	215	الشؤون المالية Financial Affairs
39	36	596	639	التخطيط والتدريب ونظم المعلومات Planning & Training & Data system
209	198	8369	8248	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
80	68	3598	3498	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
55	45	3732	3853	تشغيل وصيانة المياه Water Operation & Maintenance
11	10	538	692	مشاريع المياه Water Projects
70	68	2973	3862	الخدمات الفنية والمشاكل الرئيسية Technical Services & Main Workshops
1839	1814	2067	2261	خدمات العملاء Consumer Affairs
49	0	7324	7247	محطات القوى الكهربائية وتغذية المياه Power Stations & Dist. plants
36	29	1301	1373	المراقبة والتحكم والرقابة Control Center & supervision
4204	4063	30941	32096	الإجمالي Total

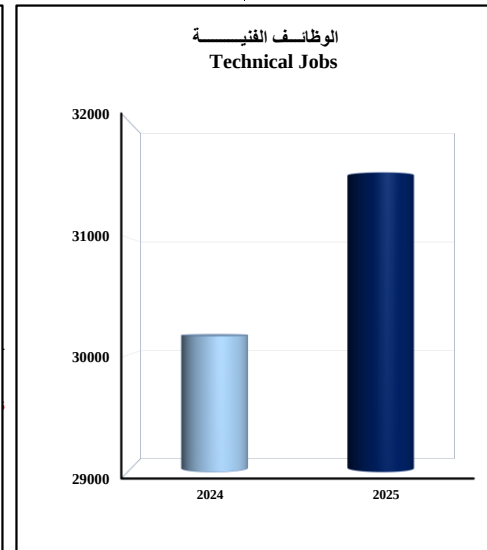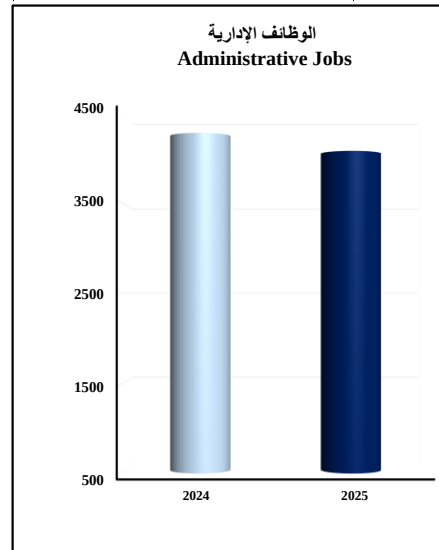

أعداد العاملين بالوزارة (كويتي - غير كويتي) حسب النوع خلال شهر يوليو 2025

Sectorwise Number Of Employee's (Kuwaiti - Non Kuwaiti) According To Gender During July 2025

القطاع Sector	الجنسية Nationality	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non Kuwaiti			الإجمالي Total		
		إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	إجمالي Total
الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices		153	97	250	-	22	22	153	119	272
الشؤون الإدارية Administrative Affairs		303	188	491	1	13	14	304	201	505
الشؤون المالية Financial Affairs		872	543	1415	2	24	26	874	567	1441
التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & Data system		488	183	671	2	2	4	490	185	675
شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks		2098	6216	8314	3	129	132	2101	6345	8446
شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks		754	2723	3477	-	89	89	754	2812	3566
تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance		276	3576	3852	-	46	46	276	3622	3898
مشاريع المياه Water Projects		368	298	666	4	32	36	372	330	702
الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshops		933	2948	3881	1	48	49	934	2996	3930
خدمات العملاء Consumer Affairs		1977	2076	4053	6	16	22	1983	2092	4075
محطات القوى الكهربائية و تطوير المياه Power station & Dist. Plants		1062	5889	6951	3	335	338	1065	6224	7289
مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision		791	605	1396	-	6	6	791	611	1402
المجموع الكلي Total		10075	25342	35417	22	762	784	10097	26104	36201

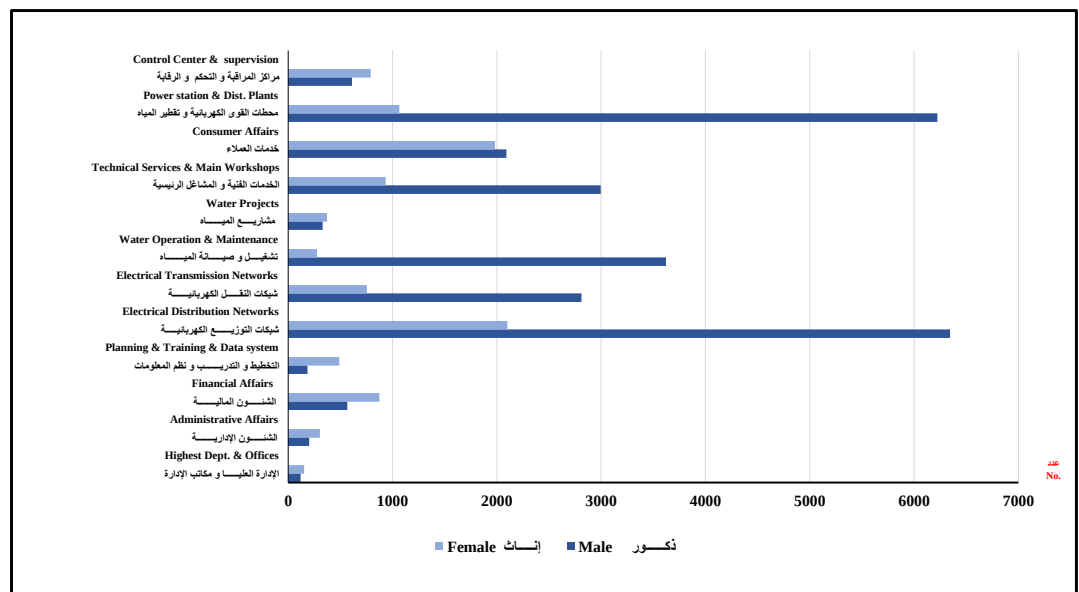

أعداد العاملين بالوظائف الإشرافية في الوزارة خلال شهر يوليو 2025

Numbers Of Employees in Supervisory Positionis in the Ministry During July 2025

رئيس مكتب			رئيس شعبة (نائب)			رئيس شعبة			رئيس قسم (نائب)			رئيس قسم			مراقب (نائب)			مراقب			مدير إدارة (نائب)			مدير إدارة			المسمى الإشرافي القطاع Sector
Office Head			Division Head (Delegation)			Division Head			Head of the Department (Delegation)			Head of the Department			Supervisor (Delegation)			Supervisor			Manager Deaprtment (Delegation)			Manager Deaprtment			
الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	الإجمالي Total	إناث Female	ذكور Male	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	2	9	4	5	1	-	1	3	1	2	0	-	-	3	1	2	الإدارة العليا و مكاتب الإدارة Highest Dept. & Offices
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	15	9	6	0	-	-	8	4	4	0	-	-	5	1	4	الشئون الإدارية Administrative Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	1	1	7	4	3	1	-	1	15	5	10	1	-	1	4	1	3	الشئون المالية Financial Affairs
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	6	1	1	-	1	3	2	1	0	-	-	4	1	3	التخطيط و التدريب و نظم المعلومات Planning & Training & data system
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	25	5	20	1	-	1	3	-	3	0	-	-	5	-	5	شبكات التوزيع الكهربائية Electrical Distribution Networks
0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	-	4	10	1	9	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	-	4	شبكات النقل الكهربائية Electrical Transmission Networks
0	-	-	1	-	1	8	-	8	0	-	-	19	5	14	1	1	-	8	1	7	0	-	-	4	2	2	تشغيل و صيانة المياه Water Operation & Maintenance
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	0	-	-	10	1	9	0	-	-	5	2	3	مشاريع المياه Water Projects
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	22	5	17	0	-	-	5	1	4	0	-	-	7	1	6	الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية Technical Services & Main Workshone
14	-	14	0	-	-	0	-	-	0	-	-	27	2	25	0	-	-	7	1	6	0	-	-	2	-	2	خدمات العملاء Consumer Services
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	2	4	0	-	-	34	4	30	0	-	-	13	1	12	محطات القوى الكهربائية و تطهير المياه Power station & Dist. Plants
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	3	8	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	2	3	مراكز المراقبة و التحكم و الرقابة Control Center & supervision
14	0	14	1	0	1	8	0	8	9	1	8	159	46	113	5	1	4	96	20	76	1	0	1	61	12	49	الإجمالي Total

إجمالي الوظائف الإشرافية 354 منها 16 وظيفة نائب .

The total number of supervisory positions is 354 , including 16 delegation positions.

أعداد العاملين في محطات القوى الكهربائية و تقطير المياه (كويتي - غير كويتي) خلال شهر يوليو 2025

Number Of Employee's In Power & Plant Station (Kuwaiti - Non Kuwaiti) In July 2025

الإجمالي			غير كويتي			كويتي			البيان
Total			Non Kuwaiti			Kuwaiti			Description
إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	المحطات
Total	Female	Male	Total	Female	Male	Total	Female	Male	Station
474	127	347	9	-	9	465	127	338	الشويخ Shuwaikh
1183	152	1031	31	-	31	1152	152	1000	الشعيبة Shuaiba
1089	159	930	29	-	29	1060	159	901	الدوحة الشرقية Doha East
1591	324	1267	45	1	44	1546	323	1223	الدوحة الغربية Doha West
1402	4	1398	50	-	50	1352	4	1348	الزور الجنوبية Az-Zour South
1022	0	1022	165	-	165	857	-	857	الصبيبة Sabiya
6761	766	5995	329	1	328	6432	765	5667	الإجمالي Total

أعداد جنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر يوليو 2025
Ministry's Employee's According To Nationality During July 2025

النسبة المئوية للمجموع الكلي Total Percentage	الإجمالي Total	أخرى Other	عقد براتب مقطوع Fixed Salary	عقد ثان Second Contract	الوزارة Ministry	الجنسية Nationality
97.834	35417	-	-	-	35417	Kuwait كويتي
0.867	314	10	23	281	-	Egypt مصري
0.591	214	1	48	165	-	Indian هندي
0.166	60	-	32	28	-	Pakistan باكستاني
0.171	62	3	41	18	-	Bangldish بنغلاديشي
0.036	13	-	-	13	-	Jordan أردني
0.022	8	-	1	7	-	Philippen فلبيني
0.177	64	4	-	60	-	Saudi سعودي
0.025	9	-	3	6	-	Niger النيجر
0.008	3	-	-	3	-	Syria سوري
0.014	5	-	1	4	-	Somalia صومالي
0.006	2	1	-	1	-	Yemen يمني
0.008	3	-	-	3	-	Palestine فلسطيني
0.003	1	-	-	1	-	Lebanon لبناني
0.008	3	-	1	2	-	Iran إيراني
0.006	2	-	1	1	-	Eritrea أرتيري
0.006	2	-	-	2	-	Oman عماني
0.003	1	-	-	1	-	Senegal سنغالي
0.003	1	-	-	1	-	Turkey تركي
0.003	1	-	-	1	-	Australia أسترالي
0.044	16	16	-	-	-	Other أخرى
100.0	36201	35	151	598	35417	Total الإجمالي


عدد الإناث العاملات في أقسام الوزارة المختلفة 10097 موظفة, و نسبتهن إلى إجمالي عدد العاملين 27.9 %

Number Of Female Employee's Working In Different Dept. Of The Ministry Is 10097 & Their Percentage Total Employee's Is 27.9 %

ملخص لجنسيات العاملين بالوزارة خلال شهر يوليو لعامي 2024-2025


Ministry's Employee's According To Continents During July 2024 & 2025

الإجمالي Total	2024		الإجمالي Total	2025		النوع Gender البيان Description
	إناث Female	ذكور Male		إناث Female	ذكور Male	
34302	9655	24647	35417	10075	25342	كويتيون Kuwaiti
426	19	407	407	19	388	دول عربية أخرى Other Arabic Countries
373	3	370	347	3	344	دول آسيوية غير عربية Non Arabic Asian Countries
14	0	14	12	0	12	دول أفريقية غير عربية Non Arabic African Countries
2	0	2	2	0	2	أوروبا وأستراليا Europe & Australia
28	0	28	16	0	16	أخرى Other
35145	9677	25468	36201	10097	26104	الإجمالي Total

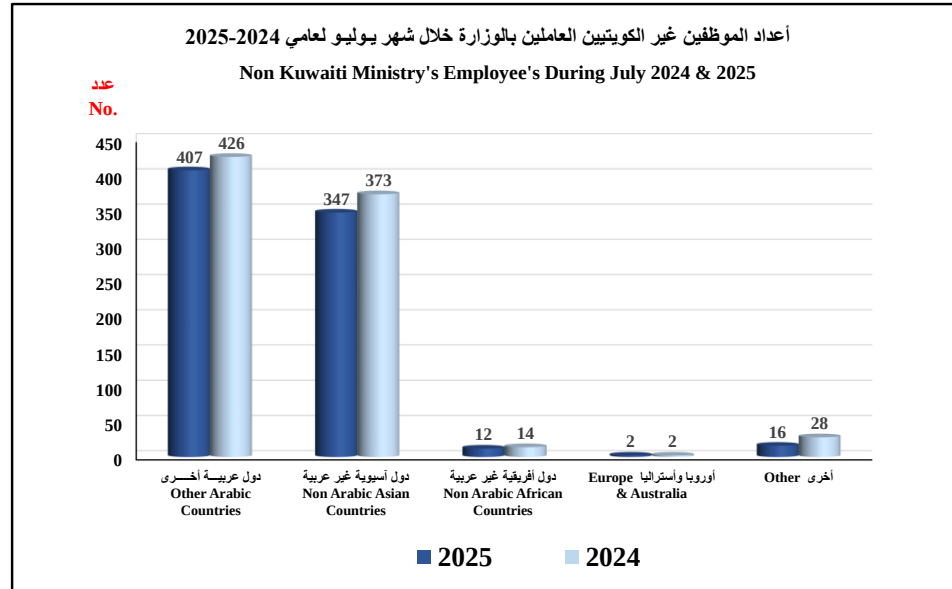




الأحمال الكهربائية Electrical Loads

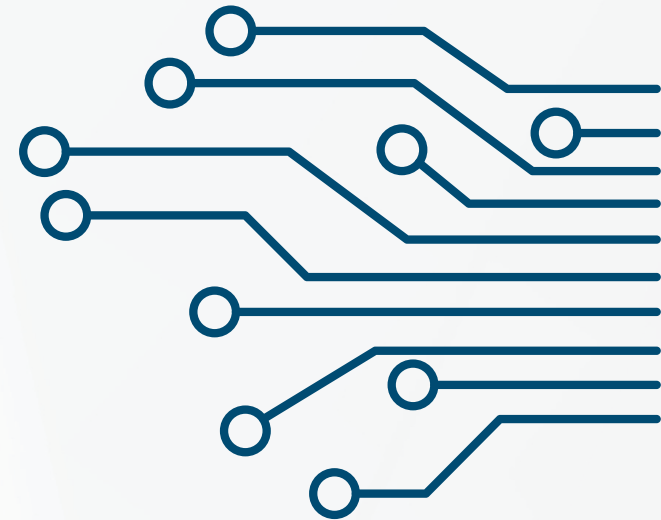

الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للقطاعات (بالكيلوواط) خلال شهر يوليو 2025

Electrical Loads For Electrical Intallations For Sectors (In Kilowatt) During July 2025


النسبة المئوية المنوبة لكل قطاع من الإجمالي Percentage	أعداد العملاء Customer Numbers	الحمل بالكيلوواط Load In Kilowatt	البيان Description قطاع الاستهلاك Consumption sector
63.3	744	70776.590	خاص Private
3.5	13	3888.320	صناعي Industrial
8.6	8	9577.810	تجاري Commercial
14.7	17	16478.350	حكومي Governmental
9.4	20	10472.260	إستثماري Investment
0.5	4	546.840	زراعي Agricultural
100	806	111740.170	المجموع Total

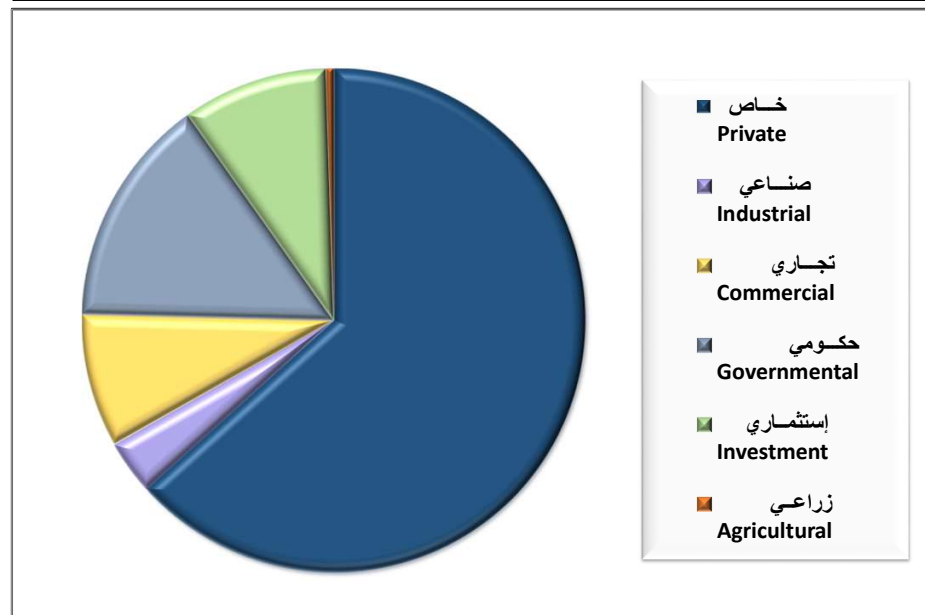

الأحمال الكهربائية للتمديدات الكهربائية للمحافظات (كيلوواط) خلال شهر يوليو 2025

Electrical Loads For Electrical Installations For Governorates (In KW) During July 2025


الإجمالي Total	حكومي Governmental	سكن خاص Private Residence	مزارع + جواخير Farms	صناعي Industrial	تجاري Commercial	استثماري Investment	البيان Description المحافظات Governorates
16142.870	4136.150	3011.110	0.000	361.430	3740.300	4893.880	العاصمة AL -Asimah
10198.590	2010.140	5352.480	0.000	0.000	0.000	2835.970	حولي Hawalli
16947.560	120.560	9953.200	524.480	494.070	4713.960	1141.290	الأحمدي AL -Ahmadi
17434.770	2096.650	12333.070	0.000	290.920	1113.010	1601.120	الفروانية AL -Farwaniyah
47028.670	7915.570	36338.300	22.360	2741.900	10.540	0.000	الجهراء AL -Jahrah
3987.710	199.280	3788.430	0.000	0.000	0.000	0.000	مبارك الكبير Mubarak AL-Kabir
111740.170	16478.350	70776.590	546.840	3888.320	9577.810	10472.260	الإجمالي Total

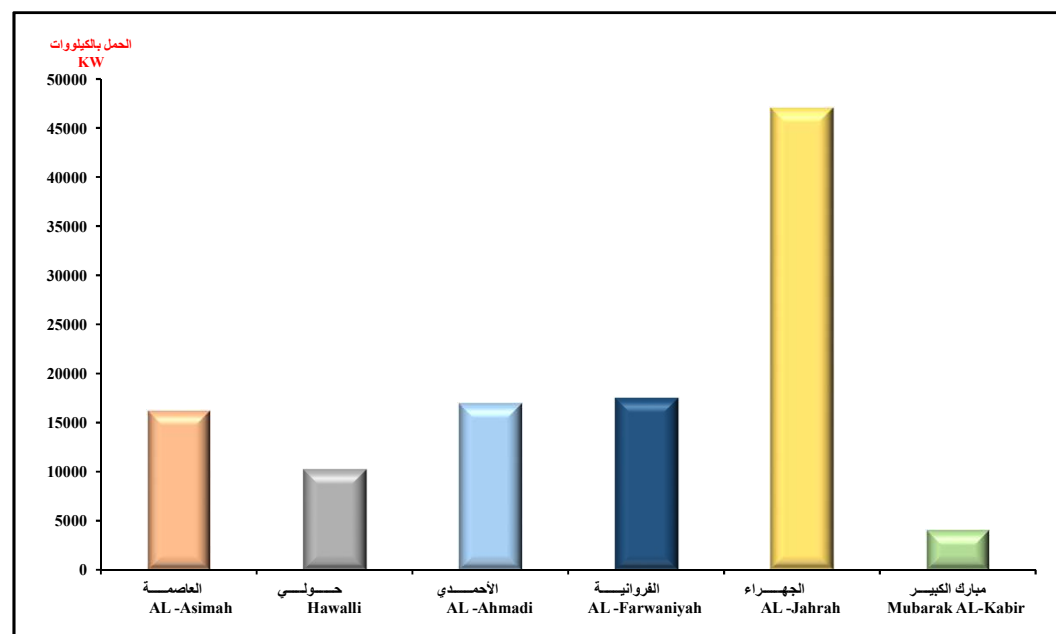

الأحمال الكهربائية (كيلواط) للتمديدات الكهربائية خلال شهري يونيو 2025 و يوليو 2025

Electrical Loads (KW) For Electrical Installations During June 2025 and July 2025

البيان Description	يونيو June	يوليو July	الفرق Differences
الحمل الكهربائي Electrical Load	77822.746	111740.17	-33917.424

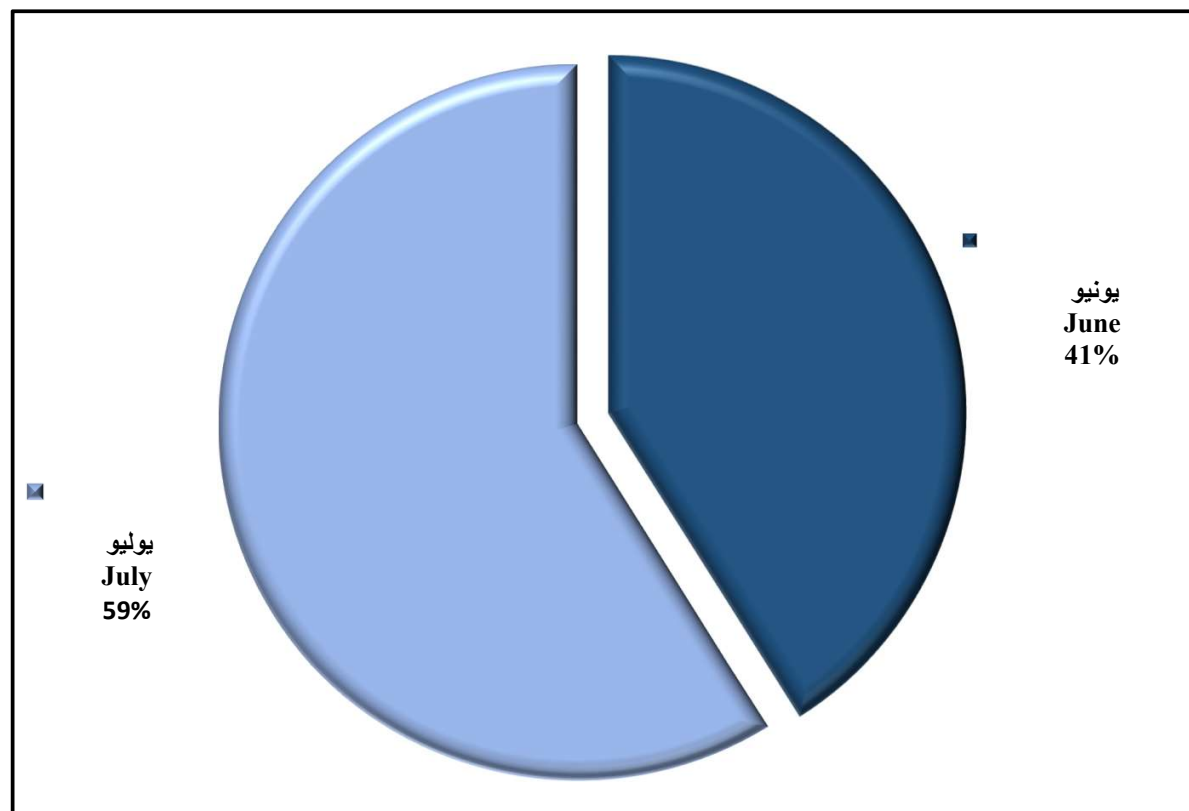

تم بحمد الله